

Nome: UFRGS A9 15

DDN: 28-03-2001

ID: UFRGS A9 15

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:20

Perdas de Fixação: 1/12

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 15

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 11 %

Duração do Teste: 04:53

Fóvea: OFF

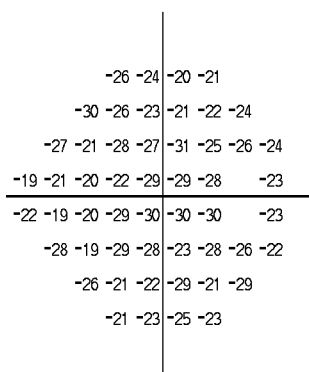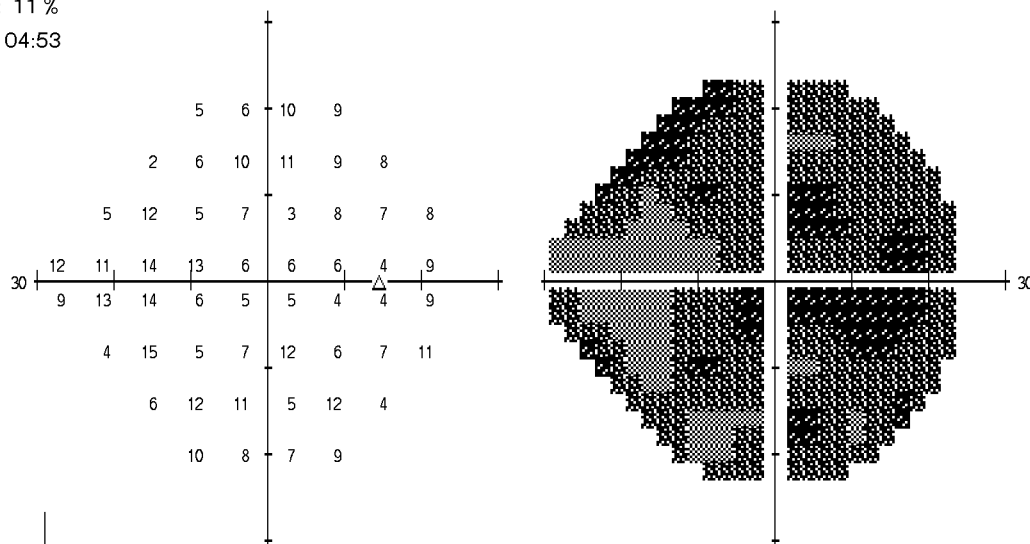

Desvio Total

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

GHT


Fora dos limites normais

VFI 23%

MD -24.82 dB P < 0.5%

PSD 3.87 dB P < 0.5%

Modelo de Desvio

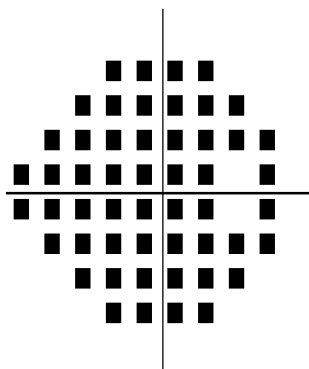

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%