

Nome: CAIO UFRGS 2

DDN: 17-11-1988

ID: CAIO UFRGS 2

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 11-04-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:45

Perdas de Fixação: 1/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 27

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 0 %


Duração do Teste: 02:43

Fóvea: 37 dB

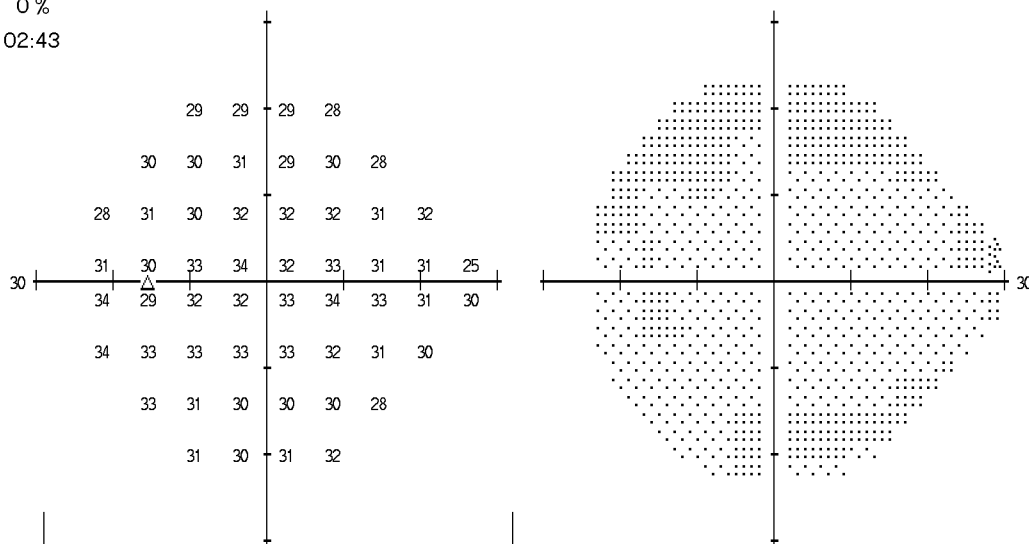


0	0	-1	-2
-1	-1	-1	-2
-3	-1	-2	-1
-1	-1	0	-2
2	-2	-2	-2
2	0	0	-1
1	-2	-3	-3
-1	-1	-1	2

Desvio Total

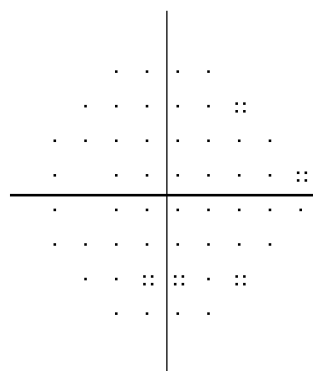

0	0	-1	-2
-1	-1	-1	-2
-3	-1	-2	-1
-1	-1	0	-2
2	-2	-2	-2
2	0	0	-1
1	-2	-3	-3
-1	-1	-1	2

Modelo de Desvio

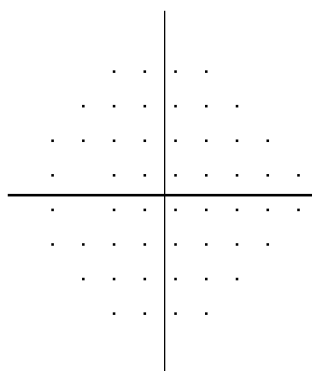

GHT

Dentro dos limites normais

VFI 100%

MD -1.11 dB

PSD 1.24 dB

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%