

Nome: UFRGS A9 55

DDN: 28-03-1961

ID: UFRGS A9 55

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:20

Perdas de Fixação: 1/12

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 55

Erros Falsos POS: 0 %


Erros Falsos NEG: 11 %

Duração do Teste: 04:53

Fóvea: OFF

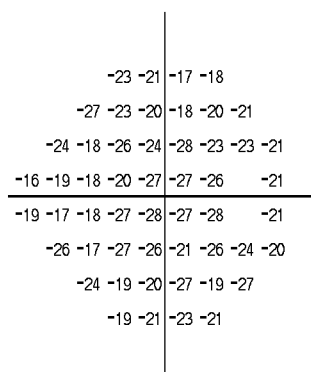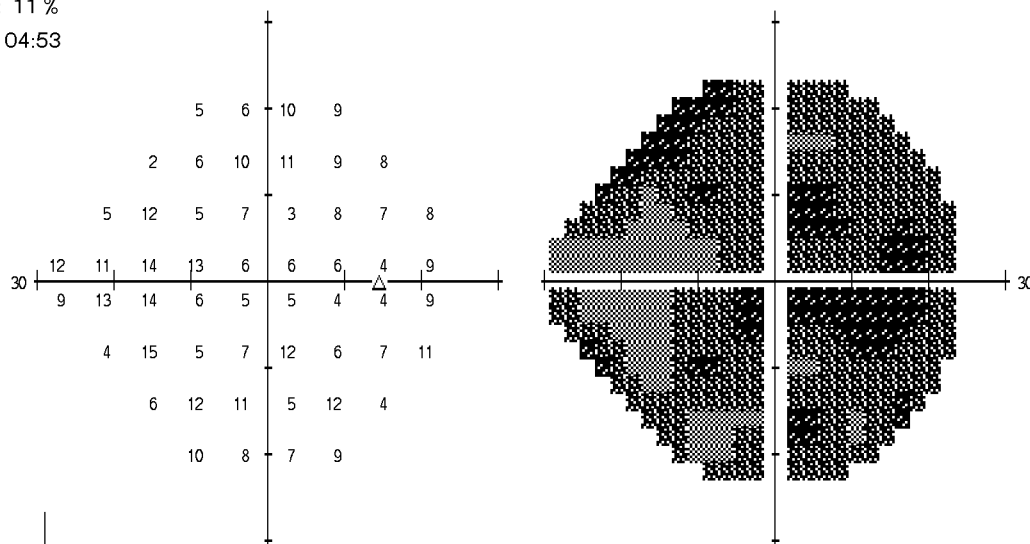

Desvio Total

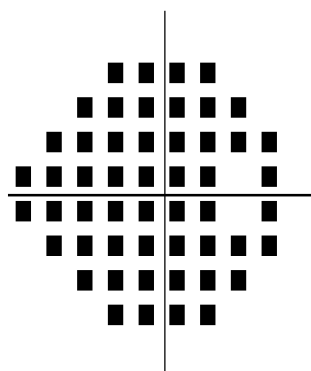

:: < 5%
 ▨ < 2%
 ▩ < 1%
 ■ < 0.5%

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

GHT

Fora dos limites normais

VFI 24%

MD -22.53 dB P < 0.5%

PSD 3.88 dB P < 0.5%

Modelo de Desvio

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.