

Nome: UFRGS A8 45

DDN: 28-03-1971

ID: UFRGS A8 45

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:06

Perdas de Fixação: 2/13

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 45

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 10 %

Duração do Teste: 03:24

Fóvea: OFF

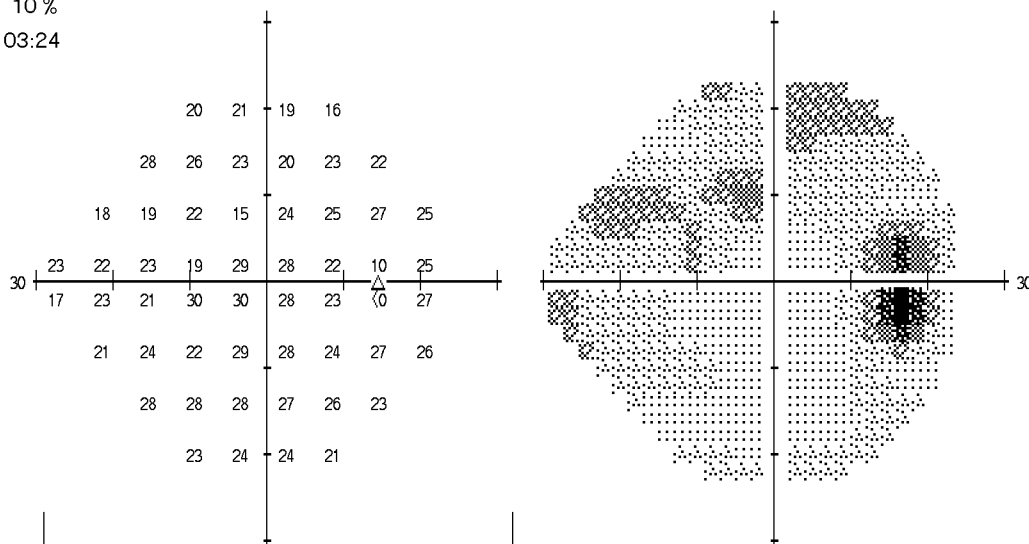

-8	-7	-9	-11
-2	-4	-7	-11
-11	-12	-10	-17
-5	-8	-10	-14
-11	-8	-11	-3
-9	-8	-11	-4
-2	-3	-4	-5
-7	-6	-7	-10

-5	-4	-5	-7
2	0	-3	-7
-8	-9	-7	-14
-1	-4	-6	-10
-7	-4	-8	1
-5	-4	-7	0
1	1	0	-1
-3	-2	-3	-6

GHT


Fora dos limites normais

VFI 88%


MD -7.41 dB P &lt; 0.5%

PSD 3.53 dB P &lt; 1%

Desvio Total

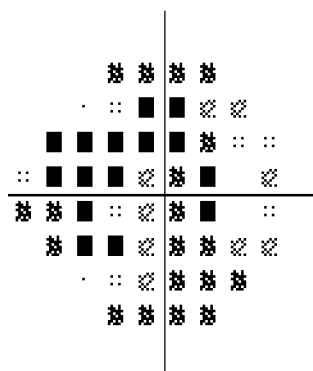

Modelo de Desvio

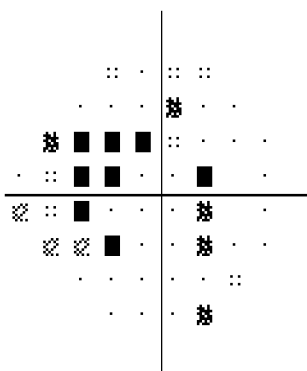

:: &lt; 5%

&lt; 2%

&lt; 1%

&lt; 0.5%