

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 30-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:31

Perdas de Fixação: 0/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 31

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 02:37

Fóvea: 37 dB

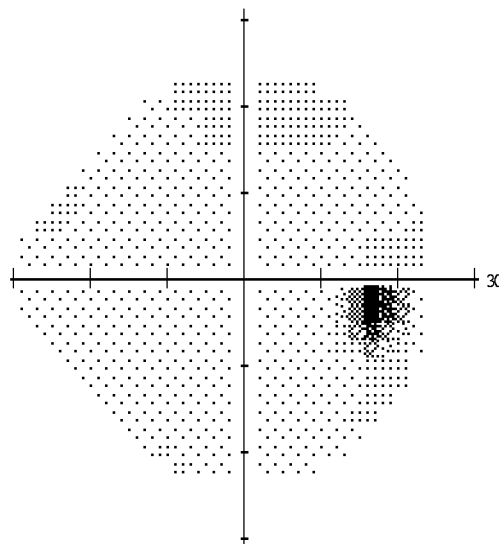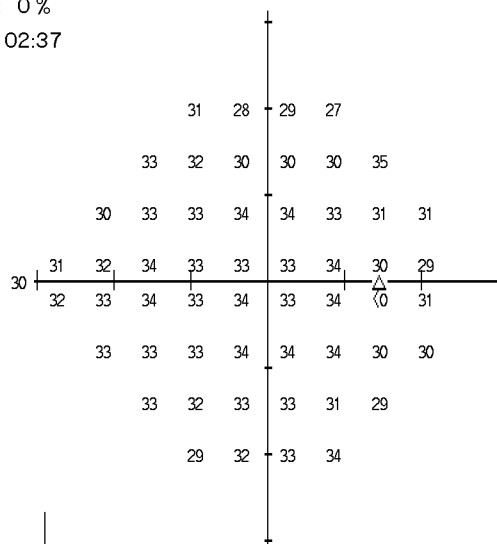

1	-2	0	-1
2	1	-1	-1
-1	1	0	1
2	1	1	-1
3	2	1	-1
2	1	0	1
1	0	1	0
-1	1	1	3

0	-3	-2	-3
0	-1	-2	-3
-3	-1	-1	-1
0	-1	-1	-3
2	0	-1	-2
0	-1	-1	-1
0	-1	-1	-1
-3	-1	0	1

GHT

Dentro dos limites normais



VFI 100%

MD +0.24 dB

PSD 1.28 dB

Desvio Total

Modelo de Desvio

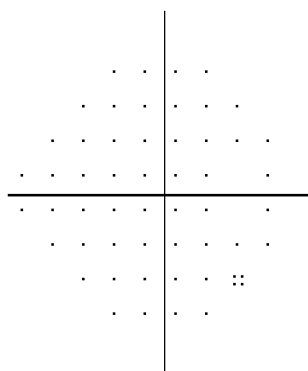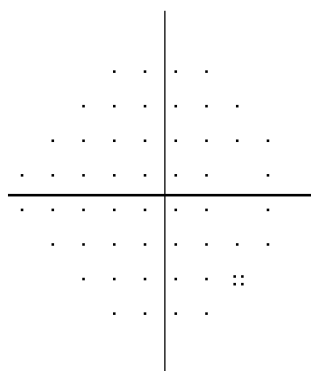

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%

