

Nome: UFRGS A6 45

DDN: 28-03-1971

ID: UFRGS A6 45

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:36

Perdas de Fixação: 1/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 45

Erros Falsos POS: 34 % xx

Erros Falsos NEG: 15 %

Duração do Teste: 03:38

Fóvea: OFF

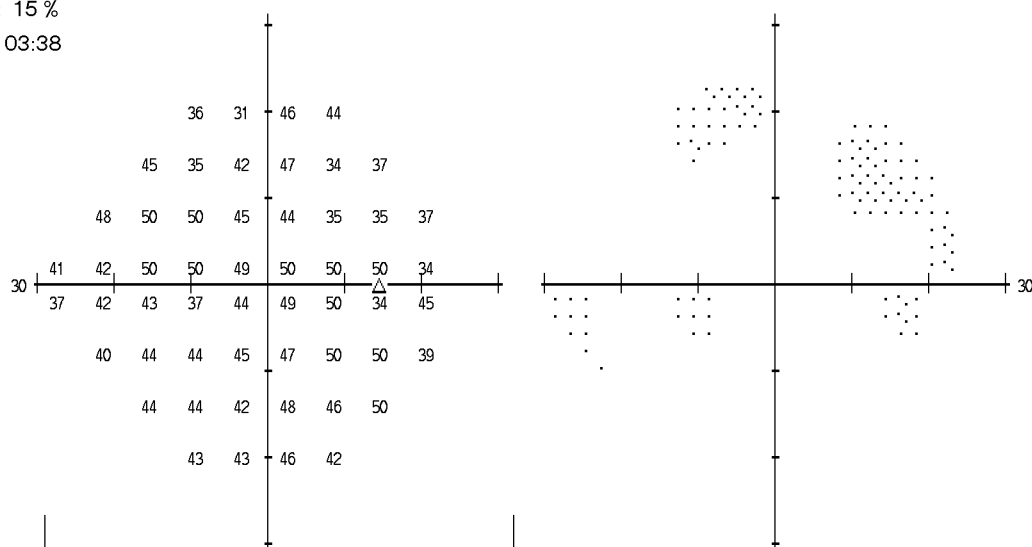

8	2	19	16
15	5	11	17
18	18	18	13
13	11	18	17
8	11	10	3
10	12	12	12
14	12	11	16
13	13	15	11

-9	-15	1	-1
-2	-13	-6	0
1	1	0	-4
-5	-6	0	-1
-9	-6	-7	-14
-7	-5	-6	-5
-4	-5	-7	-2
-4	-5	-2	-6

*** Excessive High False Positives ***

GHT


Alta Sensibilidade Anormal

VFI 85%


MD +12.38 dB

PSD 4.69 dB P < 0.5%

Desvio Total

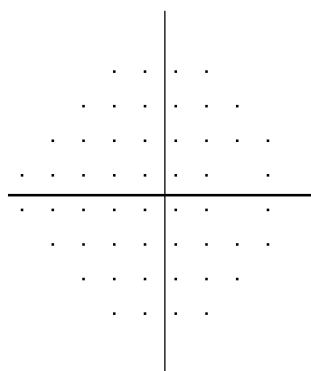

Modelo de Desvio

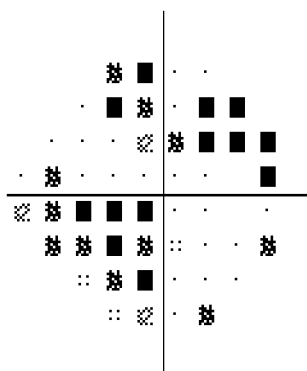

:: < 5%

x < 2%

■ < 1%

■ < 0.5%