

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSSI.IO.56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 1 di 28	

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 56

“GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA “

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
X	X	X		

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

4	18/12/2024	EMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N.331.4/DAFC DEL 20 NOV 2024 MODIFICA RETICOLO IDC DELLA DR SICILIA	RSGTQ DIEGO FORTE RESPONSABILI IDC MAURIZIO VALENTI ANDREA PANTO' PAOLO DI CARLO	R- MAN E PULIZIE SICILIA S. MIGLIAZZO R- PRODUZIONE SICILIA F. ALESSANDRO RSPP/RSGT SSL DANIELE VACCARO RSGT A DOMENICO MEDURI	DIRETTORE VINCENZO PULLARA
3	15/02/2022	EMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N.331.3/DAFC DEL 23 SET 2020 MODIFICA ASSET IDC DELLA DR SICILIA PUBBLICAZIONE DL 27 GENNAIO 2022, N 4	RSGTQ DIEGO FORTE RESPONSABILI IDC MAURIZIO VALENTI FRANCESCO SODO ANTONINO CONTICELLO	RESPONSABILE MAN E PULIZIE SICILIA JACOPO BARONE RESPONSABILE PRODUZIONE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO	DIRETTORE VINCENZO PULLARA
2	31/05/2018	EMISSIONE DELLA CO 331.2/DAFC DEL 23 GENNAIO 2018	RSGTQ DIEGO FORTE RESPONSABILI IMPIANTO ADOLFO BELARDINELLI SALVATORE MODICA ANTONINO CONTICELLO	RESPONSABILE MAN E PULIZIE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO RESPONSABILE PRODUZIONE SICILIA FABIO SALICI	DIRETTORE SILVIO DAMAGINI

1	31/07/2017	MODIFICA NORMATIVA REGIONALE, COMPOSIZIONE IMPIANTI ED AUTORIZZAZIONI	RSGTQ DIEGO FORTE RESPONSABILI IMPIANTO GASOLIO PAOLO DI CARLO MAURIZIO DI VINCENZO ANTONINO CONTICELLO	RESPONSABILE MAN E PULIZIE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO RESPONSABILE PRODUZIONE SICILIA FABIO SALICI	DIRETTORE MAURIZIO MANCARELLA
0	29/02/2016	PRIMA EMISSIONE	RSGTQ DIEGO FORTE RESPONSABILE IMPIANTO GASOLIO PAOLO DI CARLO	RESPONSABILE MAN E PULIZIE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO RESPONSABILE PRODUZIONE SICILIA FABIO SALICI	DIRETTORE MAURIZIO MANCARELLA
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 3 di 28	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
3	RESPONSABILITA' E RUOLI.....	5
4	ABBREVIAZIONI.....	6
5	CONFIGURAZIONE IDC DELLA DR SICILIA	7
5.1	IDC di Palermo	7
5.2	IDC di Siracusa	8
5.3	IDC di Caltanissetta	9
5.4	IDC di Trapani	10
5.1	IDC di Castelvetro	10
6	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	11
6.1	Richiesta autorizzazione amministrativa	11
6.2	Chiusura IDC	13
7	MODALITÀ OPERATIVE.....	14
7.1	Operazione di Carico Gasolio	14
7.2	Operazioni di rifornimento mezzo di trazione (scarico del gasolio)	16
7.3	Gestione del gasolio nei serbatoi: adempimenti giornalieri e periodici.....	17
7.4	Operazioni di chiusura anno fiscale e apertura nuovo registro	18
8	GESTIONE CHIAVI E TESSERA JOLLY.....	18
	GENERALITA'	18
8.1	IDC di Palermo	19
8.1.1	Gestione delle chiavi.....	19
8.1.1	Gestione tessere jolly.....	20
8.2	IDC di Siracusa	20
8.2.1	Gestione delle chiavi.....	20
8.2.2	Gestione tessere jolly.....	20
8.3	IDC di Trapani	20
8.3.1	Gestione delle chiavi.....	20
8.3.2	Gestione tessere jolly.....	21
8.4	IDC di Caltanissetta	21
8.4.1	Gestione delle chiavi.....	21
8.4.2	Gestione tessere jolly.....	21
8.5	IDC di Castelvetro	22
8.5.1	Gestione delle chiavi.....	22
8.5.2	Gestione tessere jolly.....	22
8.6	Indicazioni di rifornimento in semiautomatico	22
8.7	Indicazioni di rifornimento con tessera Jolly.....	24

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 4 di 28	

9	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	26
10	MANUTENZIONE CON SVUOTAMENTO SERBATOIO DEI ROTABILI.....	26
11	RIFORNIMENTO DI GASOLIO PER I MEZZI DATI/RICEVUTI IN NOLEGGIO	26
12	CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	26
13	ELENCO ALLEGATI.....	28

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
		Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA	Data Rev.:	18/12/2024
		Pagina: 5 di 28	

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa definisce ruoli, adempimenti amministrativi e fiscali, responsabilità e modalità operative per una corretta gestione degli impianti di gasolio ricadenti nella responsabilità della DR Sicilia.

Si applica a tutti gli impianti di distribuzione gasolio attualmente in esercizio e la cui responsabilità amministrativa e gestionale ricade in ambito DR Sicilia.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- CO 331/DAFC r.v.
- DOP n. 35/DRUO/SIAQSSL r.v. “Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico”
- Comunicazione Organizzativa n. 50.1/PA del 29 Aprile 2011
- Modello di organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia S.p.A. in applicazione del D.lgs. 231/2001
- CO 442.2/DAFC del 14.11.2017 “Procedura Processo di Pagamento con Benestare senza Fattura”
- Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 1947/08 del 29 giugno 2016 e s.m.i.
- D.D.G. della Regione Siciliana n. 75/1.s. Approvazione della nuova modulistica anno 2018 e s.m.i.
- DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022 , n. 4 (Art. 18 - Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Soppressione numeri 4 e 14 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
- Decreto Assessoriale della Regione Siciliana. n. 2284/1S del 10/12/2018 e s.m.i.
- Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 93/1.S del 06/02/2024 e s.m.i.

3 RESPONSABILITA' E RUOLI

Tutti i lavoratori coinvolti nelle attività menzionate nella presente istruzione, con le specifiche attribuzioni individuate all'interno della CO 331/DAFC r.v., sono responsabili della corretta applicazione dell'istruzione stessa.

Tutto il personale coinvolto riceverà in copia controllata la presente IO, copia della CO331 r.v. e altra documentazione inerente la gestione dell'IDC di propria competenza. Il personale a cui vengono attribuiti compiti operativi riguardanti la gestione amministrativa e fiscale degli impianti di gasolio dovrà essere opportunamente formato/informato, attraverso corsi specifici organizzati da sede c.le o svolti sul territorio.

- **Responsabile Unità Produttiva (Direttore Regionale Sicilia):** titolare della concessione, (ai fini amministrativi) e della licenza (ai fini fiscali) , di ciascun deposito/impianto distribuzione carburanti.
- **Responsabile Impianto:** come stabilito dalla CO 331.3/DAFC il Responsabile Impianto Manutenzione come da asset produttivo; ove l'impianto gasolio è ricadente sotto la giurisdizione della SO Produzione Sicilia, è l'agente nominato dal RUP con specifiche incombenze stabilite dalla CO 331/DAFC r.v. e dalla presente I.O.
- **Addetto alla gestione del gasolio:** agente nominato dal Responsabile Impianto con specifiche incombenze stabilite dalla CO 331/DAFC r.v. e dalla presente I.O.
- **Addetto al rifornimento:** personale opportunamente incaricato che esegue le operazioni di rifornimento dei mezzi di trazione, provvedendo alla corretta compilazione del buono di prelievo

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 6 di 28	

TV301 e del libro di bordo TV17 e deputato ad altre specifiche incombenze stabilite dalla CO 331/DAFC r.v. e dalla presente I.O.

- **Capo Tecnico/Capo Tecnico al piazzale (ove presente):** responsabile del posizionamento dei mezzi per la rifornimento, interviene in maniera specifica (fuori dall'orario di officina) sorvegliando l'addetto al rifornimento nel caso di utilizzo della tessera jolly nei casi previsti.
- **Referente Territoriale:** agente opportunamente nominato dal RUP con il ruolo di referente del controllo e monitoraggio periodico dei consumi di combustibili, così come stabilito dal Sottoprocesso 05 della CO n. 331/DAFC r.v.

4 ABBREVIAZIONI

Per quanto riguarda i termini e le definizioni presenti nell'istruzione operativa, si rimanda alla terminologia utilizzata nella norma UNI EN ISO 9000:2015. In aggiunta valgono le seguenti definizioni:

TERMINI	DEFINIZIONE
DBRSI	Direzione Business Regionale E Sviluppo Intermodale
DRSI	Direzionale Regionale Sicilia
DIR	Direttore Regionale
DDL	Datore di Lavoro
SOR	Sala Operativa Regionale
DT	Direzione Tecnica di Trenitalia
ITCS	Impianto Trazione-Condotta Sicilia
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
RSMS	Rolling Stock Management System
BW	Business Warehouse
DAA	Documento di Accompagnamento Amministrativo
e-AD	DAA elettronico (documento accompagnamento elettronico per la presa in carico di prodotti in sospensiva di accisa)
e-DAS	Documento fiscale di accompagnamento in formato cartaceo - DAS telematico
DAS	DAA elettronico (documento di accompagnamento elettronico per la presa in carico di prodotti ad accisa assolta)
CT	Capo Tecnico
AOI	Addetto Operazioni di Impianto
PdC	Personale di Condotta
PdB	Personale di Bordo
IDC	Impianto Distribuzione Carburanti
ASGT	Addetto Sistema Gestione Territoriale
D.D.R.S	Decreto Dirigenziale Regione Sicilia
SCIA	Segnalazione Certificata Inizio Attività
Registro C/S	Registro Carico/Scarico

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.: 4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 18/12/2024
			Pagina: 7 di 28

5 CONFIGURAZIONE IDC DELLA DR SICILIA

Al momento della emissione della presente IO, presso la DR Sicilia sono presenti in esercizio effettivo n. 4 distributori/depositi di gasolio agevolato (fino al 27 gennaio 2022, ovvero alla entrata in vigore del DL 27 gennaio 2022 n. 4) e ad accisa piena dal 27 gennaio 2022. Questi, all'interno dell'autorizzazione amministrativa, contemplano anche la eventuale presenza di depositi di oli minerali.

La gestione dei depositi di oli minerali e di quelli esausti e la gestione dei carburanti in fusti esula dalla presente istruzione operativa.

5.1 IDC DI PALERMO

L'impianto è in servizio 24 ore su 24.

L'impianto è dotato delle seguenti autorizzazioni amministrative:

- Decreto Dirigenziale: D.D.R.S. n. 1750 del 7 agosto 2015
- SCIA VVF (Attestazione sul rispetto delle prescrizioni antincendio): pratica. 45065 del 19.11.2014. Attestazione rinnovo prot 29976 del 27.08.2024.
- Codice Accisa : IT00PAO00141N (fino alla data del 27.01.2022)
- Codice Ditta (ricezione gasolio ad accisa piena): IT00PAY01210B
- Tipologia dell'impianto per la determinazione dei cali ammissibili (nota Agenzia Dogane): deposito

Personale che interviene, secondo quanto descritto nella presente IO, nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto:

- N. 1 Responsabile di Impianto (turno giornaliero)
- N. 1 Addetti gestione gasolio (turno giornaliero)
- N. 5 Capi Tecnici al Piazzale (turno h 24)
- N. 21 Addetti alla rifornimento (personale MIST ST h 24)

Caratteristiche sintetiche dell'Impianto (sistema SAUD):

DATI TECNICI EROGATORE	PALERMO BRANCACCIO
N° erogatori Installati	1
Marca	ASSYTECH
Modello	AT01 su TANK
Matricole	L01 0105/08
N. Terminali di piazzale presenti	1
N. serbatoi presenti	1
Tipo	TANK MOBILE
Capacità	9 mc
Tipo controllo intercapedini	no
N. sonde di livello presenti	1
Marca	ASSYTECH
Lunghezza	200

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 8 di 28	

Galleggiante acqua	SI
Galleggiante prodotto	SI
Termodensimetro	SI

5.2 IDC DI SIRACUSA

L'impianto è in servizio con turno giornaliero (06.00 – 13.36 e 14:00 – 21:36) dal lunedì al sabato.

L'impianto è dotato delle seguenti autorizzazioni amministrative:

- Decreto Dirigenziale: D.D. n. 2165 del 30 settembre 2015.
- SCIA VVF: n. 15199 dell'11.01.2011. - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 22 marzo 2022 (ricevuta PEC)
- Codice Accisa : IT00SRO00070C (fino alla data del 27.01.2022)
- Codice Ditta (ricezione gasolio ad accisa piena): T00SRY00299M
- Tipologia dell'impianto per la determinazione dei cali ammissibili: Distributore/Deposito

Personale che interviene, secondo quanto descritto nella presente IO, nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto:

- N. 1 Responsabile di Impianto (Sede Catania)
- N. 1 Addetti gestione gasolio (turno giornaliero presenza 5/7)
- N. 3 Addetti al rifornimento (turno giornaliero h 16/24 presenza 7/7)

Caratteristiche sintetiche dell'Impianto (sistema SAUD):

DATI TECNICI EROGATORE	SIRACUSA PANTANELLI
N° erogatori Installati	1
Marca	ASSYTECH
Modello	AT02
Matricole	L02 0631/12
N. Terminali di piazzale presenti	1
N. serbatoi presenti	1 (Matr 7724)
Tipo	Serbatoi doppia parete interrati
Capacità	25 mc
Tipo controllo intercapedini	LAG 14 ER
N. sonde di livello presenti	1
Marca	ASSYTECH Master Level Advanced
Lunghezza	290 cm
Galleggiante acqua	SI
Galleggiante prodotto	SI

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 9 di 28	

Termodensimetro

SI matricola 0271

Nota: Presso l'IDC di Siracusa è presente un ulteriore serbatoio scollegato dall'impianto (Serbatonio n. 1 matr. 7725) che attualmente è fuori servizio.

5.3 IDC DI CALTANISSETTA

L'impianto è in servizio 16 ore su 24.

L'impianto è dotato delle seguenti autorizzazioni amministrative:

- Decreto Dirigenziale: D.D.R.S. n.2456/U.O.B. 1.S.1 del 31.08.2016
- SCIA/CPI VVF (Attestazione sul rispetto di eventuali prescrizioni antincendio): rinnovo periodico del 27.05.2021
- Licenza di esercizio e autorizzazione Codice Accisa : IT00CLO00025P (fino alla data del 27.01.2022)
- Codice Ditta (ricezione gasolio ad accisa piena): IT00CLY00300R
- Tipologia dell'impianto per la determinazione dei cali ammissibili: deposito

Personale che interviene, secondo quanto descritto nella presente IO, nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto:

- N. 1 Responsabile di Impianto (Sede Palermo)
- N. 1 Addetti gestione gasolio : (turno manovra T2)
- N. 4 Addetti alla rifornimento (personale di manovra turno T2)

Caratteristiche sintetiche dell'Impianto (Sistema SAUD):

DATI TECNICI EROGATORE	CALTANISSETTA
N° erogatori presenti	1
Marca	ASSYTECH
Modello	AT15
Matricole	L152715002
N. Terminali di piazzale presenti	1
N. serbatoi presenti	2
Tipo	DOPPIA CAMERA
Capacità	30 mc – 30 mc
Tipo controllo intercapedini	DOPA6I
N. sonde di livello presenti	2
Marca	ASSYTECH
Lunghezza	300 cm
Galleggiante acqua	SI
Galleggiante prodotto	SI
Termodensimetro	SI

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.: 4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 18/12/2024
			Pagina: 10 di 28

5.4 IDC DI TRAPANI

L'impianto è in servizio 16 ore su 24.

L'impianto è dotato delle seguenti autorizzazioni amministrative:

- Decreto Dirigenziale: D.D.R.S. n.2267/8/PA del 16.11.2015
- SCIA/CPI VVF (Attestazione sul rispetto di eventuali prescrizioni antincendio): rinnovo periodico del 26.11.2021
- Licenza di esercizio e autorizzazione Codice Accisa : IT00TPO00062B (fino alla data del 27.01.2022)
- Codice Ditta (ricezione gasolio ad accisa piena):IT00TPY00532U
- Tipologia dell'impianto per la determinazione dei cali ammissibili: distributore

Personale che interviene, secondo quanto descritto nella presente IO, nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto:

- N. 1 Responsabile di Impianto (Sede Palermo)
- N. 1 Addetti gestione gasolio : (turno manovra T2)
- N. 4 Addetti alla rifornimento (personale di manovra turno T2)

Caratteristiche sintetiche dell'Impianto (sistema SAUD):

DATI TECNICI EROGATORE	TRAPANI
N° erogatori installati	1
Marca	ASSYTECH
Modello	AT15
Matricole	L15 2715001
N° terminali di piazzale presenti	1
N° serbatoi presenti	2
Tipo	Doppia camera
Capacità	30 mc - 25 mc
Tipo controllo intercapedini	DOPA6I
N. sonde di livello presenti	2
Marca	ASSYTECH
Lunghezza	300
Galleggiante acqua	SI
Galleggiante prodotto	SI
Termodensimetro	SI

5.1 IDC DI CASTELVETRANO

L'impianto è in servizio 16 ore su 24.

L'impianto è dotato delle seguenti autorizzazioni amministrative:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 11 di 28	

- Autorizzazione Amministrativa SUAP: REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0133909/21-10-2024
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0137799/28-10-2024.
- SCIA/CPI VVF (Attestazione sul rispetto di eventuali prescrizioni antincendio): Pratica 98764 prot. 23754 del 17/10/2024
- Codice Ditta: IT00TPY00560T
- Tipologia dell'impianto per la determinazione dei cali ammissibili: distributore

Personale che interviene, secondo quanto descritto nella presente IO, nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto:

- N. 1 Responsabile di Impianto : (con sede a Palermo)
- N. 2 Addetti gestione gasolio : (turno giornaliero)
- N. 4 Addetti alla rifornimento (personale di manovra turno T2 MIST ST)

Caratteristiche sintetiche dell'Impianto (sistema SAUD):

DATI TECNICI EROGATORE	CASTELVETRANO
N° erogatori presenti	1
Marca	ASSYTECH
Modello	AT01
Matricole	M013524011
N. Terminali di piazzale presenti	1
N. serbatoi presenti	1
Tipo	TANK EMILIANA SERBATO
Capacità	9 mc
N. sonde di livello presenti	1
Marca	ADVANCED + DENSIMETRO
Lunghezza	190 cm
Sistema rilevazione perdite	no

6 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

6.1 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Fermo restando l'ottemperanza a quanto previsto nel sottoprocesso 01 della CO 331/DAFC r.v., in base a specifiche disposizioni emanate dalla Regione Sicilia, l'istanza di nuova apertura, o modifica di un impianto distributore gasolio va inoltrata, ai sensi del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 2284/1S del 10/12/2018 e s.m.i, al Comune territorialmente competente secondo le disposizioni vigenti. Il Comune

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.: 4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 18/12/2024
			Pagina: 12 di 28

provvederà anche al trasferimento della titolarità (subingresso), alle locazioni, nonché ai potenziamenti ed alle modifiche delle autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione Regionale per quesgli impianti già autorizzati indicati nel D.A. n. 93/1.S del 06/02/2024. Copia della nuova autorizzazione e delle variazioni di cui sopra saranno inviate dal Comune, per conoscenza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini della nuova autorizzazione e delle variazioni intervenute'.

Ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.A. 1947 del 29/06/2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016, entrato in vigore in forza della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 2 del 13/01/2017 del D.A. n. 3788 del 27/12/2016 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e deposito carburanti, dal 2017 non è più necessaria effettuare la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Assessorato alle Attività Produttive competenti (se non sono intervenute modifiche).

Il D.A. n. 3788 del 27/12/2016 è stato poi sostituito dal D.D.G. n. 75/1.s del 24 gennaio 2018 che ha modificato la modulistica da presentare. Successivamente alla emanazione del D.A. n. 2284/1S del 10/12/2018 è stata approvata la nuova Modulistica di competenza dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive per il tramite del SUAP con il D.D.G. n. 1112/1s del 26 marzo 2019. Considerato poi che l'art. 7 del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 ha sostituito i commi 1 e 5 dell'art. 28 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 disponendo che "L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni" con il predetto DA n. 93/1.S del 06/02/2024 è stato infine disposta la sostituzione degli artt.. 7, 8 e 9 del D.A. n. 2284/1S del 10/12/2018 fermo restando l'efficacia dei restanti articoli del citato Decreto Assessoriale, precisando inoltre che Il Comune provvederà anche al trasferimento della titolarità (subingresso) delle autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione Regionale di cui ai soli titoli previsti del D.A. n. 1947/8.

L'applicazione pratica di quanto sopra detto per gli impianti della DR Sicilia si traduce nel fatto che:

- La richiesta di apertura o modifica di un nuovo distributore gasolio andrà sempre fatta attraverso il SUAP competente per territorio.
- L'autorizzazione amministrativa sarà rilasciata, per i distributori "minori" di cui al Titolo V del D.A. n. 1947/8 (Contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato,) a cura del Comune (che invierà comunicazione all'Assessorato) provvedendo inoltre, al trasferimento della titolarità (subingresso) delle autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione Regionale (Assessorato Attività Produttive).
- L'autorizzazione amministrativa per i distributori con annessi serbatoi di cui al Titolo IV del D.A. n. 1947/8 (Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato) continuerà ad essere sempre rilasciata dall'Amministrazione Regionale (con la richiesta iniziale, comunque, da effettuare tramite il SUAP territorialmente competente).

Per gli adempimenti di cui sopra, la responsabilità è devoluta al Direttore della Direzione Regionale Sicilia, che si avvale dello staff tecnico ovvero dei Responsabili Impianti ed Addetti. Il Direttore Regionale Sicilia assume anche il ruolo di titolare, per conto di Trenitalia, della concessione (ai fini amministrativi) e della licenza (ai fini fiscali) relativa a ciascuno degli impianti di gasolio.

La documentazione da allegare all'istanza da presentare al Comune (SUAP) territorialmente competente secondo le disposizioni vigenti dovrà essere predisposta a cura di un professionista formalmente incaricato dal DDL.

Il SUAP, se ritiene necessario, potrà convocare una Conferenza dei servizi (in modalità sincora o asincrona) di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 13 di 28	

Il pagamento delle tasse di concessione e di rinnovo annuale vanno effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 2-2023 prot. n. 57131 del 09.11.2023 e dai corrispondenti allegati riportanti gli importi da pagare per l'anno in corso.

Il Decreto Dirigenziale o l'Autorizzazione Amministrativa comunale ricevuti potrebbe contenere delle prescrizioni alle quali, nei tempi previsti, la società è tenuta ad ottemperare. Ove previsto e/o prescritto, il Decreto Dirigenziale dovrà essere registrato presso l'Ufficio delle Entrate, previo pagamento del previsto F23 (con procedura stabilita dalla CO 422/DAFC r.v.) ed acquisto (attraverso sottofondo scorta) delle previste marche da bollo.

Una volta consolidata l'autorizzazione amministrativa da parte della Regione e/o della SUAP territorialmente competente, il DDL inoltra istanza all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente per il rilascio/modifica del codice ditta ovvero della licenza fiscale/codice accisa con qualifica di operatore registrato per l'impianto in parola per uso privato e finalizzato al rifornimento dei mezzi ferroviari su rotaia di proprietà di Trenitalia. Eventuali altri mezzi utilizzati dalla DR Sicilia con contratto in comodato d'uso, vanno formalmente comunicati dal DDL all'Agenzia delle dogane territorialmente competente.

Contestualmente il Responsabile di Impianto o Delegato, provvede a richiedere, per nome del DDL, al Referente Divisionale l'apertura di un plant adducendo le motivazioni richieste ed ottemperando a quanto previsto al sottoprocesso 06 della CO 331/DAFC r.v..

La trasmissione dei provvedimenti autorizzati da parte dell'Agenzia delle Dogane, con assegnazione codice ditta e codice accisa o modifica dello stesso, avviene previa apposizione di marche da bollo secondo legge. Il Responsabile di Impianto o Delegato, provvede alla stampa dei fogli mobili del registro C/S e ad inoltrare richiesta a firma del DDL della vidimazione degli stessi allo stesso ufficio. In occasione del primo carico di gasolio per un nuovo impianto, viene concordata la eventuale presenza del funzionario delle Dogane che, oltre a verbalizzare l'apertura, provvede anche ad effettuare un controllo sulla taratura delle tabelle di ragguglio. Queste, realizzate in opera e firmate dal tecnico abilitato, timbrate e controfirmate dal DDL, saranno quindi vidimate dal funzionario dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Come già detto, il Decreto Dirigenziale che autorizza ad esercitare un distributore/deposito carburanti con annesso o meno oli minerali (in serbatoi o in fusti) non ha più scadenza. L'eventuale richiesta di modifica va effettuata secondo le indicazioni date dal D.D.G. n. 1112/1s del 26 marzo 2019 e s.m.i..

Il Responsabile Impianto dovrà inoltre garantire che l'attestazione sul rispetto delle prescrizioni antincendio/CPI del proprio impianto sia sempre valido, richiedendo con opportuno anticipo rispetto alla scadenza prevista, il rinnovo al proprio DDL.

6.2 CHIUSURA IDC

La chiusura di un impianto distribuzione carburanti avviene in ottemperanza a quanto previsto nel sottoprocesso 05 della CO 331/DAFC r.v.

La chiusura di un Impianto di distribuzione/deposito può essere proposta dai Responsabili delle Strutture di Business, d'intesa con il Referente di Direzione.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 14 di 28	

I Responsabili delle Strutture di Business, valutata anche l'alternativa del rifornimento diretto, dovranno procedere alla dismissione del plant oppure produrre valide motivazioni per mantenere in attività l'impianto in oggetto.

Per procedere alla chiusura dell'impianto di distribuzione i Responsabili delle Strutture di Business dovranno disporre affinché si proceda a quanto segue:

- azzeramento della giacenza fisica del gasolio nel plant;
- azzeramento della giacenza contabile in RSMS;
- richiesta a Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri della chiusura del plant in RSMS.

Eventuali trasferimenti di prodotto dovranno essere necessariamente condivisi con gli Uffici delle Dogane e comunicati a Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri.

7 MODALITÀ OPERATIVE

I Responsabili Impianto della DR Sicilia, con l'emissione della CO 331.3/DAFC, non vengono più formalmente nominati dal Responsabile Unità Produttiva (Datore di Lavoro). Tale nomina, comunque, rimane in vigore per quegli impianti gasolio che non ricadono sotto la giurisdizione della SO di Manutenzione, in quanto tale circostanza non è formalmente disciplinata nella suddetta CO.

Ciascun Responsabile di Impianto della DR Sicilia nomina formalmente i propri Addetti alla gestione gasolio e gli Addetti al rifornimento, formalizzandone i rispettivi compiti ed adempimenti in apposito mansionario. Inoltre il Responsabile Impianto, ai sensi della CO 331/DAFC r.v, acquisisce anche il ruolo di sistema di "Magazzino Carburanti" o "Gestore registro carburati", che gli permette di effettuare le movimentazioni di gasolio ad uso trazione (codici materiali 2350 e 2351). Il responsabile impianto, per tali attività, può delegarne lo svolgimento operativo all'Addetto alla gestione gasolio, previa condivisione con il Datore di Lavoro.

Le attribuzioni ed i compiti dei Responsabili e degli Addetti sono dettagliatamente specificati all'interno della CO 331/DAFC r.v..

A seguire vengono descritte le principali operazioni previste presso gli impianti gasolio della DR Sicilia, conformemente a quanto previsto dalla CO 331/DAFC r.v.

7.1 OPERAZIONE DI CARICO GASOLIO

1. La richiesta di acquisto tramite portale Ariba per la fornitura di gasolio è effettuata dall'Addetto alla gestione gasolio, coerentemente con la turnazione dei materiali e i consumi previsti (par. 1 sottoprocesso 02 CO 331/DAFC r.v.). Lo stesso invia, tramite il portale Linea Diretta/ARIBA di Trenitalia, la richiesta di acquisto del gasolio per la fornitura dell'impianto specificando: la quantità, la valorizzazione (gasolio agevolato e/o ad accisa piena), la data di approvvigionamento, l'indirizzo dell'impianto, l'orario dello scarico, il nominativo e il proprio recapito telefonico. Prima dell'arrivo dell'autobotte acquisisce l'e-DAS telematico generato dal fornitore tramite il sistema delle Dogane (ovvero l'e-DAS per acquisto carburante ad accisa piena) e controlla la correttezza dei dati ed il quantitativo di gasolio richiesto.
2. Nei siti ove non è presente un servizio di portineria, l'Addetto alla gestione gasolio o personale formalmente incaricato alla registrazione visitatori, verifica la registrazione dell'automezzo e dell'autista nel registro accesso visitatori.
3. Presso gli impianti gasolio della DR Sicilia non sono presenti pesi certificate. La rilevazione della quantità fisica del prodotto caricato tramite autobotte avviene attraverso l'utilizzo dell'asta metrica millimetrata, della "picciona", del termodensimetro e della tabella di taratura, con le modalità

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.: 4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 18/12/2024
			Pagina: 15 di 28

specificate nel punto 3.2 sottoprocesso 02 della CO 331/DAFC r.v. Ove il Responsabile di Impianto valuti la necessità di effettuare delle verifiche a campione avvalendosi di pese esterne certificate, si utilizzeranno le modalità così come specificate nella CO 331/DAFC r.v.. Tale verifica dovrà essere appositamente verbalizzata.

4. L'Addetto alla gestione gasolio verifica targa del mezzo, i dati dell'autista e certificato contalitri, provvede in presenza dell'autista, alla misurazione della quantità di gasolio presente in cisterna prima dello scarico del prodotto, rilevandone le quantità in litri ambiente, litri a 15° e Kg, avvalendosi dell'apposita tabella di ragguaglio dei serbatoi (all. 1).
5. Effettuato lo scarico, l'addetto dovrà verificare, nell'ipotesi in cui l'autobotte abbia quale destinatario unico (o destinatario finale del proprio rifornimento) l'impianto di Trenitalia, il completo svuotamento dell'autobotte stessa (e non lo svuotamento fino alla coincidenza tra il valore, espresso in temperatura ambiente, del Documento fiscale e della "striscetta punzonata").
6. Attende il tempo necessario in modo da permettere che si realizzi un equilibrio delle condizioni fisiche del gasolio all'interno del serbatoio (assestamento del prodotto). Successivamente ripete le operazioni previste dall'All. 1 per rilevare la quantità reale di gasolio scaricato.
7. Compila il verbale di consegna tramite autobotte (All. 2), apponendone timbro e firma.
8. Redige la " nota di ricevimento " dell'e-DAS tramite l'elaborazione del flusso della transazione prevista in RSMS che oltre alla presa in carico della merce compresi eventuali differenze riscontrate, provvede automaticamente ad inviarla al sistema informatizzato delle Dogane (l'operazione deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno successivo alla ricezione del prodotto -All. 3 manuale operativo).
9. **Identifica chiaramente l'SRC nella copia stampata del e-DAS e ne verifica la corrispondenza con quello relativo all'ordine effettuato.**
10. Provvede alla stampa del foglio mobile del Registro di Carico.
11. Informa, a seguito di qualsiasi differenza riscontrata al di fuori dei cali di trasporto massimi ammessi o in caso di eccedenze in misura superiore all'1%, il Responsabile di Impianto; quest'ultimo, previa condivisione con il Datore di Lavoro, invia apposita segnalazione all'Ufficio delle Dogane, comunica a DAFC/Amministrazione e Bilancio cali superiori al 0,5%; informa, sempre previa condivisione del Datore di Lavoro, l'Agenzia delle Dogane, Polizia Ferroviaria e DAFC, nel caso di rilevanti differenze fra peso o volume effettivo rispetto a quello documentato, nonché nel caso rilevi rottura dei piombi o alterazioni dei documenti di scorta.
12. Una volta rilevata l'eventuale eccedenza o deficienza di prodotto (calo da trasporto), ricavabile per differenza dal confronto con il quantitativo indicato e-DAS, verrà registrata come tale nella parte del "carico" del "Registro Carburanti" in RSMS ed imputata nel registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio delle Dogane (lato carico).
 - Inserisce gli allegati previsti (e-DAS, Nota Peso, Verbale di consegna) nel sistema RSMS.
 - Conserva gli e-DAS cartacei che scortano il gasolio allegandoli al registro di C/S per 10 anni.

Si ribadisce che contestualmente alla registrazione in RSMS, l'addetto deve redigere la "Nota di ricevimento" dell'e-DAS telematico: in particolare la predispone e la inserisce in RSMS, che provvede (automaticamente) ad inviarla al sistema informatizzato delle Dogane: l'operazione deve avvenire nello stesso giorno della ricezione del prodotto. L'addetto deve indicare altresì, nella Nota, (transazione **ZDAS e transazione ZDAS telematico**) lo stato di ricezione della merce, ovvero:

 - ricezione accettata e soddisfacente (merce totalmente conforme alla richiesta effettuata);
 - ricezione accettata anche se insoddisfacente (merce accettata avendo però rilevato cali o eccedenze);
 - ricezione rifiutata (rifiuto della merce);
 - ricezione parzialmente rifiutata (rifiuto parziale della merce);
 - ricezione accettata e soddisfacente di una partita cumulativa.

Gli impianti della DR Sicilia sono dotati di sistema SAUD. In tali impianti la quantità fisica del gasolio preso in carico dovrà essere effettuata utilizzando le apparecchiature elettroniche ivi presenti (par. 3

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 16 di 28	

sottoprocesso 02 della CO 331/DAFC r.v.). Affinchè si possa utilizzare il SAUD per le operazioni di carico, l'Addetto alla gestione gasolio deve monitorare costantemente l'efficienza del sistema, registrando su apposito libretto (All. 12)

- giornalmente, la temperatura e la densità rilevate dal saud;
- settimanalmente, mediante l'asta metrica, la misura della sonda di livello;
- semestralmente o annualmente (secondo il contratto di manutenzione gestito da **DBRSI**), la rispondenza dei dati con strumenti campione a cura della ditta costruttrice.

Qualora l'autotrasportatore dovesse non accettare l'utilizzo del SAUD, le misurazioni andranno effettuate manualmente.

In caso di indisponibilità dei sistemi informativi a supporto del processo, è necessario seguire le procedure cartacee di riserva.

Si dovrà dunque procedere alla registrazione in RSMS dell' e-DAS secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche/operative impartite nel manuale utenti disponibile in RSMS.

L'addetto alla gestione del gasolio darà tempestiva informativa al Responsabile di Impianto o Delegato, il quale dovrà predisporre la comunicazione all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, secondo il modello previsto nell'Allegato 1 della determinazione direttoriale del 7 dicembre 2010, prot. n. 158235/RU, a firma del Datore di Lavoro. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile, il Responsabile di Impianto o Delegato, comunica all'Ufficio delle Dogane il ripristino del sistema utilizzando il modello previsto nell'Allegato 2 della determinazione direttoriale del 7 dicembre 2010, prot. n. 158235/RU, a firma del Datore di Lavoro.

Il rifornimento "diretto" nei locomotori è disciplinato al par. 4 del Sottoprocesso 02 della CO 331/DAFC r.v..

7.2 OPERAZIONI DI RIFORNITURA MEZZO DI TRAZIONE (SCARICO DEL GASOLIO)

Come evidenziato nella CO 331/DAFC r.v., di norma dovranno essere effettuati solo rifornimenti programmati in turno per i mezzi che effettuano treni e da struttura Produzione Sicilia per i carrelli di manovra. Se, per esigenze di esercizio, occorre effettuare una rifornimento non programmata, la struttura richiedente (SOR, Produzione, etc.), dovrà comunicare per iscritto la necessità al Responsabile/Addetto alla gestione gasolio, ovvero, in loro assenza, al CT/AOI al piazzale, che ne autorizzerà l'operazione.

Le attribuzioni ed i compiti dei Responsabili e degli Addetti alla gestione gasolio per tali operazioni sono dettagliatamente specificati all'interno della CO 331/DAFC r.v..

1. La rifornimento dei mezzi di trazione viene normalmente effettuata dagli addetti al rifornimento, i quali hanno ricevuto dai Responsabili di Impianto formale nomina con le disposizioni operative per effettuare correttamente l'attività. Allo stato attuale tutti gli impianti della DR Sicilia sono provvisti di sistema informatizzato denominato SAUD. Tutti i mezzi da rifornire sono dotati di trasponder e ciascun addetto al rifornimento ha formalmente ricevuto una tessera di rifornimento SAUD. Il sistema informatico darà il consenso ad effettuare la rifornimento solo previa ricezione dei tre dati identificativi della tessera, del trasponder sul mezzo e quello posto sulla pistola erogatrice. In caso di assenza di trasponder o malfunzionamento del sistema, si utilizzerà la tessera jolly, come specificato al paragrafo successivo.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 17 di 28	

2. L'addetto alla rifornimento, prima di procedere al rifornimento del mezzo dovrà assicurarsi che lo stesso sia posizionato in modo tale che il bocchettone di ingresso del gasolio si trovi nell'area della platea di raccolta colaticci onde evitare inquinamento ambientale.
3. Verifica la presenza dei sigilli a protezione dei trasponder posti uno per bocchettone e la corrispondenza degli stessi con il numero riportato sul libro di bordo TV 17.
4. Effettua quindi lettura dei conta litri totalizzatore posto sulla colonnina in uso.
5. Annota sul TV 301 (buono di prelievo) i dati della numerazione del conta litri totalizzatore posti sulla colonnina in uso, mezzo da rifornire ed il servizio svolto (treno o manovra), compilando compitamente tutti gli altri campi richiesti.
6. Effettua il rifornimento fino al limite della capacità del serbatoio.
7. Trascrive sul TV 301 i Km/Ore di moto percorsi dall'ultimo rifornimento, la nuova lettura del conta litri totalizzatore nonché la pagina del TV17.
8. Determina la differenza tra le letture dei conta litri effettuate dopo e prima il rifornimento.
9. Completa la compilazione del TV301 con la propria firma leggibile.
10. Appone il timbro sul TV 17 indicando il servizio svolto, la data, i litri erogati, km o ore percorse dall'ultimo rifornimento, il numero del sigillo posto a protezione del trasponder del bocchettone utilizzato per il rifornimento, il numero del TV 301 utilizzato e la propria firma.
11. I TV 301 utilizzati per i rifornimenti, saranno archiviati a cura del Responsabile/Addetto alla gestione gasolio.

7.3 GESTIONE DEL GASOLIO NEI SERBATOI: ADEMPIMENTI GIORNALIERI E PERIODICI

L'Addetto alla gestione del gasolio effettua, giornalmente, le operazioni sottodescritte che permettono di tenere sotto controllo la giacenza fisica del prodotto all'interno dei serbatoi, in modo che sia sempre allineata con la giacenza fiscale (registro di Carico/Scarico).

All'inizio della giornata lavorativa:

1. Verifica l'integrità dei sigilli della pistola erogatrice e di tutti i componenti ad essa connessi (colonnina, tubi ecc.). Ricontrando delle anomalie o avarie non risolvibili, richiederà, attraverso il Responsabile di Impianto, l'intervento della ditta che ha in gestione la manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto. Si precisa che i sigilli sono del categorico piombi 027132.
2. Verifica la numerazione del contaltri totalizzatore.
3. Determina, con l'utilizzo di appositi strumenti (asta metrica, pasta rilevatrice carburante e acqua, tabella di taratura, termodensimetro, tabelle di conversione ASTM-PI – All. 4) la quantità di gasolio in giacenza nei serbatoi secondo le modalità prescritte dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio (in Lt. 15° C, Lt. Ambiente e in Kg), secondo quanto descritto nell'All. 1. Eventuali cali di giacenza andranno trattati in maniera differenziata a seconda se l'impianto è stato classificato come "distributore" ovvero come "deposito".
4. Con periodicità mensile, la determinazione della giacenza nei serbatoi, anche al fine di raffronto con i valori rilevati tramite il sistema SAUD, avverrà con l'utilizzo di appositi strumenti (asta metrica, asta rilevatrice carburante e acqua, tabella di taratura, termodensimetro, tabelle di conversione ASTM-PI – All. 4). Stesso metodo verrà utilizzato con frequenza giornaliera, nel caso in cui si riscontri una indisponibilità del sistema SAUD (es. per guasto) e comunque fino al ripristino dello stesso.
5. Provvede a verbalizzare giornalmente i rilievi effettuati su apposito modulo (All. 5),

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
		Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA	Data Rev.:	18/12/2024
		Pagina: 18 di 28	

- Ove il sistema SAUD non si interfacci con RSMS, l'Addetto Impianto Gasolio attiva le procedure di Service Desk TI,andone informativa a Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri (par. 3.3 CO 331/DAFC r.v.).
- Una volta verificato che tutte le riforniture siano transitate dal sistema SAUD all'applicazione RSMS, entro le ore 12.00 di ogni giorno (sabato e festivi esclusi), l'Addetto alla gestione del gasolio provvederà a stampare il foglio mobile del Registro di Carico/Scarico.

Alla fine della giornata lavorativa:

- Provvede alla rilevazione tramite sistema SAUD, delle quantità di gasolio rimanente nelle cisterne di stoccaggio, dando specifica evidenza documentale (all. 5), quindi provvede a registrare in RSMS eventuali cali naturali riscontrati.
- Provvede alla chiusura, ove applicabile, della pistola erogatrice nonché degli altri componenti apponendo i sigilli i cui numeri saranno registrati nei moduli appositamente predisposti.
- Mantiene aggiornato il registro dei serbatoi interrati e delle colonnine erogatrici indicando tutti gli interventi manutentivi effettuati allegandone la relativa documentazione.
- Controlla le scadenze delle verifiche periodiche ai mezzi antincendio, comunicando eventuali difformità all'ASGT di Impianto.
- Mantiene in ordine e sempre aggiornato l'archivio documentale del proprio impianto (autorizzazioni amministrative, registro di C/S anni precedenti, DAS, nomine addetti, ispezioni, verbali etc...), garantendone la corretta conservazione per almeno 10 anni.
- Comunica eventuali anomalie al Responsabile di Impianto.

Negli impianti della DR Sicilia ove è presente il SAUD, le verifiche delle giacenze potranno essere anche effettuate da remoto, utilizzando l'apposito terminale informatico. In tal caso l'Addetto alla gestione gasolio deve monitorare costantemente l'efficienza del sistema, registrando le informazioni su apposito libretto (All. 12) così come previsto al paragrafo 7.1 della presente Istruzione.

7.4 OPERAZIONI DI CHIUSURA ANNO FISCALE E APERTURA NUOVO REGISTRO

Il Responsabile Impianto Gasolio o Delegato

- compila, a fine anno e ogni volta che si chiude il Registro di C/S, il prospetto riepilogativo generato da RSMS dei movimenti contabili registrati in triplice copia. Per fare ciò, effettua la rilevazione fisica della giacenza e redige un apposito verbale (All. 6).
- Provvede a consegnare, entro 30 giorni dall'avvenuta chiusura del Registro C/S, il prospetto riepilogativo da lui siglato e firmato dal datore di lavoro, all'Agenzia delle Dogane di riferimento.
- Entro il mese di novembre di ciascun anno effettua la stampa dei prefincati dei fogli mobili e inoltra richiesta di vidimazione (sottoscritta dal datore di lavoro) all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Le operazioni di avvio registro C/S sono descritte in apposito manuale (All. 7).

8 GESTIONE CHIAVI E TESSERA JOLLY

GENERALITA'

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 19 di 28	

In questo capitolo verranno descritte le modalità di conservazione ed utilizzo delle tessere jolly dei sistemi automatici di distribuzione gasolio per gli impianti della DR Sicilia e della conservazione ed utilizzo delle chiavi degli impianti di distribuzione stessi, al fine di proteggere le risorse materiali (gasolio) all'interno dei serbatoi degli impianti da eventi di natura dolosa e/o colposa, ed a salvaguardia del patrimonio aziendale.

Ogni asset societario, come indicato nella CO n. 50.1/PA del 29 Aprile 2011, deve essere dotato di un sistema di controllo delle entrate e delle uscite di persone e beni, per essere protetto da eventuali atti che ne possano pregiudicare il regolare funzionamento.

L'utilizzo delle chiavi e delle tessere jolly è permesso, con le specifiche successivamente riportate, esclusivamente al personale dipendente e ai soggetti espressamente autorizzati.

È assolutamente proibito procedere alla realizzazione di copia delle chiavi, su iniziativa personale. La stessa può essere effettuata solo dopo autorizzazione del Responsabile Impianto Gasolio o Delegato.

Il dipendente che abbia temporaneamente in custodia la chiave di un'area è tenuto a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia e non affidarla ad altri, ed evitare che sia accessibile a terzi.

Eventuali smarrimenti/sottrazioni delle chiavi, devono essere immediatamente comunicate al Responsabile dell'Impianto o Delegato, da parte del dipendente che le aveva in custodia e denunciare l'evento alle forze dell'ordine. È vietata la divulgazione della notizia dell'avvenuto smaltimento/sottrazione.

Nell'eventualità di guasto del sistema di distribuzione automatico o di rifornimento di mezzi non dotati di trasponder, potrà essere utilizzato, solo per le riforniture strettamente necessarie e nei tempi necessari per la riparazione del sistema stesso e solo dopo autorizzazione del Responsabile Impianto o Delegato, il sistema di distribuzione in manuale (in caso di guasto) o il sistema di distribuzione in semiautomatico (in caso di rotabile senza trasponder o con trasponder guasto).

L'uso della tessera jolly, necessaria per l'utilizzo in semiautomatico, è segnalato e tracciato in maniera automatica sul sistema SAUD.

L'accesso delle autobotti per il rifornimento delle cisterne in ciascun impianto della DR Sicilia, nonché del personale che ne esegue le attività di manutenzione periodica e straordinaria, è regolamentata da specifiche istruzioni operative, nonché dalla DPR.DRSI/IO.52 "Gestione accessi autotrasportatori".

8.1 IDC DI PALERMO

8.1.1 Gestione delle chiavi

La chiave di accesso al tank è custodita, in apposita cassetta con combinazione elettronica, presso l'ufficio del Responsabile Impianto Gasolio o Delegato, così come deve anche essere custodito il registro piombi dei bocchettoni di carico del tank; tutte le spiombature vanno registrate nel precedente registro (All.8).

La chiave del lucchetto posto sulla maniglia di ingresso del tank, utilizzata dagli addetti alla rifornimento per effettuare il rifornimento dei mezzi di trazione, viene prelevata dagli stessi dall'ufficio del Capo Tecnico al Piazzale. Alla fine della rifornimento la ripongono nell'apposita cassetta del predetto ufficio. Normalmente il container è chiuso. Di volta in volta, in concomitanza con i rifornimenti la porta deve essere aperta a cura dell'addetto alla rifornimento che esegue l'operazione di rifornimento ed al termine dell'operazione deve essere richiusa.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 20 di 28	

8.1.1 Gestione tessere jolly

La tessera jolly è custodita all'interno della cassetta piombata presso l'ufficio del Capo Tecnico al Piazzale.

L'uso della tessera jolly viene tracciato automaticamente nel sistema SAUD; il suo utilizzo dovrà essere annotato in apposito registro (all. 9) , posto all'interno della cassetta piombata. La compilazione del suddetto registro è a cura dell'addetto alla rifornimento, sotto la sorveglianza del Capo Tecnico al Piazzale.

8.2 IDC DI SIRACUSA

8.2.1 Gestione delle chiavi

La cassetta piombata, così come l'apposito registro, devono essere custodite nella stanza verifica .

L'addetto alla rifornimento all'orario di apertura delle colonnine deve controllare la chiusura del registro verificando che i numeri riportati nelle colonnine siano allineate con la nuova apertura, deve inoltre controllare la regolarità del piombo della cassetta dove sono riposte le chiavi dei lucchetti dei distributori.

Se i numeri della chiusura/apertura non sono regolari prima di effettuare qualunque operazione deve avvisare il Responsabile Impianto per una verifica straordinaria. Nel caso mancano le chiavi deve avvisare il Responsabile Impianto per gli opportuni seguiti. Alla chiusura del servizio di rifornimento l'agente di servizio deve mettere i lucchetti alle colonnine, trascrivere sul registro i numeri dei totalizzatori delle stesse, riporre nella cassetta le e successivamente piombare la cassetta stessa trascrivendo sul registro il numero del piombo e ponendo la propria firma.

8.2.2 Gestione tessere jolly

Una tessera jolly deve essere custodita all'interno della cassetta piombata riposta nella sala refettorio. L'altra tessera jolly è riposta nella cassaforte d'impianto.

L'uso della tessera jolly viene tracciato automaticamente nel sistema SAUD con i riferimenti dell'agente che la ha utilizzata e gli altri dati del rifornimento, trascrivendo il tutto sul foglio custodito all'interno della cassetta.

Sulla stampa giornaliera del sistema SAUD, allegata al registro giornaliero di carico/scarico, è immediatamente rilevabile l'avvenuto utilizzo della tessera jolly.

8.3 IDC DI TRAPANI

8.3.1 Gestione delle chiavi

Le chiavi sono custodite all'interno di una cassetta. La cassetta piombata, così come l'apposito registro, deve essere custodita nella garitta manovra di uscita rotabili. Il rifornimento dei rotabili è affidato al personale di Manovra.

Il manovratore di turno all'orario di apertura delle colonnine deve controllare la chiusura del registro verificando che i numeri riportati nelle colonnine siano allineate con la nuova apertura, deve inoltre

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 21 di 28	

controllare la regolarità del piombo della cassetta dove sono riposte le chiavi dei lucchetti dei distributori e la tessera jolly.

Alla chiusura del servizio di rifornimento l'agente di servizio deve mettere i lucchetti alle colonnine, trascrivere sul registro i numeri dei totalizzatori delle stesse, riporre nella cassetta le chiavi e la tessera jolly e successivamente piombare la cassetta stessa trascrivendo sul registro il numero del piombo e ponendo la propria firma.

8.3.2 Gestione tessere jolly

La tessera jolly è custodita all'interno della cassetta piombata che contiene anche le chiavi dell'impianto. L'apertura della cassetta e l'utilizzo della tessera jolly è a cura del manovratore, con le stesse modalità previste nella gestione delle chiavi

L'uso della tessera jolly viene tracciato automaticamente nel sistema SAUD con i riferimenti dell'agente che la ha utilizzata e gli altri dati del rifornimento.

Sulla stampa giornaliera del sistema SAUD, allegata al registro giornaliero di carico/scarico, è immediatamente rilevabile l'avvenuto utilizzo della tessera jolly.

8.4 IDC DI CALTANISSETTA

8.4.1 Gestione delle chiavi

Le chiavi sono custodite all'interno di una cassetta. La cassetta piombata, così come l'apposito registro, deve essere custodite nella garritta manovra di uscita rotabili. Il rifornimento dei rotabili è affidato al personale di Manovra.

Il manovratore di turno all'orario di apertura delle colonnine deve controllare la chiusura del registro verificando che i numeri riportati nelle colonnine siano allineate con la nuova apertura, deve inoltre controllare la regolarità del piombo della cassetta dove sono riposte le chiavi dei lucchetti dei distributori e la tessera jolly.

Alla chiusura del servizio di rifornimento l'agente di servizio deve mettere i lucchetti alle colonnine, trascrivere sul registro i numeri dei totalizzatori delle stesse, riporre nella cassetta le chiavi e la tessera jolly e successivamente piombare la cassetta stessa trascrivendo sul registro il numero del piombo e ponendo la propria firma.

Non è prevista la rifornimento ad impianto chiuso.

8.4.2 Gestione tessere jolly

La tessera jolly deve essere custodita all'interno della cassetta delle chiavi del distributore.

L'uso della tessera jolly viene tracciato automaticamente nel sistema SAUD con i riferimenti dell'agente che la ha utilizzata e gli altri dati del rifornimento.

Sulla stampa giornaliera del sistema SAUD, allegata al registro giornaliero di carico/scarico, è immediatamente rilevabile l'avvenuto utilizzo della tessera jolly.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 22 di 28	

8.5 IDC DI CASTELVETRANO

8.5.1 Gestione delle chiavi

Le chiavi sono state assegnate, tramite verbale firmato (tra le parti TI e MIST ST), al capo cantiere di Mercitalia ST. Il rifornimento dei rotabili è affidato al personale di Manovra Mercitalia ST. Non è prevista la fornitura ad impianto chiuso.

8.5.2 Gestione tessere jolly

La tessera jolly è custodita dentro la cassetta posta all'interno del distributore. L'uso della tessera jolly viene tracciato automaticamente nel sistema SAUD con i riferimenti dell'agente che la ha utilizzata e gli altri dati del rifornimento. Sulla stampa giornaliera del sistema SAUD, allegata al registro giornaliero di carico/scarico, è immediatamente rilevabile l'avvenuto utilizzo della tessera jolly.

8.6 INDICAZIONI DI RIFORNIMENTO IN SEMIAUTOMATICO


In caso di guasto del lettore tessera, l'addetto o il responsabile impianto procederà con l'esclusione del sistema SAUD impostando la colonnina in modalità "MANUALE" (in tal caso verrà escluso il riconoscimento del trasponder del mezzo da rifornire). Tale procedura è ritenersi temporanea in attesa di intervento della ditta di manutenzione.



PROCEDURA AVVIAMENTO
Cod. Pubbl. ATDC2007 Rev.0 DEL 03/07

PROCEDURA DI AVVIAMENTO IN MANUALE/AUTOMATICO

erogatore **AT02**

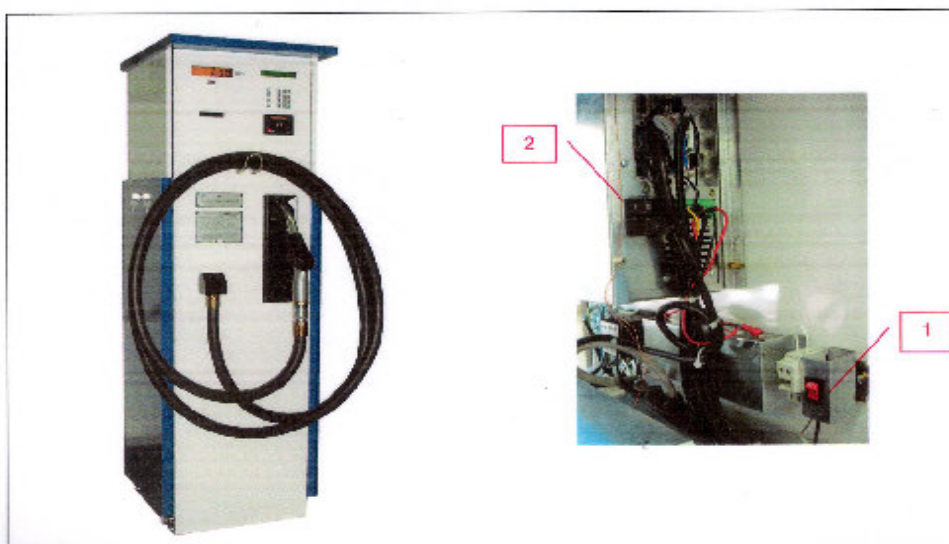

EROGATORE IN MANUALE

1. Spegner l'erogatore utilizzando l'interruttore principale
2. Portare l'interruttore di funzionamento AUTOMATICO/MANUALE in MANUALE (pos. 1) **(1)**
3. Spegner il terminale di piazzale portando l'interruttore di alimentazione in posizione 0 **(2)**
4. Accendere l'erogatore

EROGATORE IN AUTOMATICO

1. Spegner l'erogatore utilizzando l'interruttore principale
2. Portare l'interruttore di funzionamento AUTOMATICO/MANUALE in AUTOMATICO (pos. 0) **(1)**
3. Accendere il terminale di piazzale portando l'interruttore di alimentazione in posizione 1 **(2)**
4. Accendere l'erogatore

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso



Via Val D'Aosta 5, 23018 Talamona (SO) - Tel. +39 0342 615506 - Fax. +39 0342 600098
E-mail: info@assyttech.it - Sito web: www.assyttech.it

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.: 4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 18/12/2024
			Pagina: 24 di 28

8.7 INDICAZIONI DI RIFORNIMENTO CON TESSERA JOLLY

In caso di guasto del lettore trasponder o di mezzo privo di trasponder, è possibile effettuare la rifornitura tramite l'utilizzo della tessera Jolly. I rifornimenti effettuati con la tessera jolly devono essere sempre eseguiti sotto la sorveglianza del gestore combustibile o dal capo tecnico al piazzale fuori orario dell'officina, l'addetto o il responsabile impianto procederà con l'esclusione del sistema SAUD impostando la colonnina in modalità "MANUALE" (in tal caso verrà escluso il

1. Premere il primo tasto sul tastierino a quattro tasti

Attendere la scritta "CODICE:"

2. Inserire il codice automezzo mediante tastiera metallica
(Numero Macchina: ex.4451007)


3. Confermare con il tasto #

Attendere la scritta "Inserire Gestore" sul display posto sopra la tastiera metallica

4. Passare la carta Jolly sul lettore trasponder posto sotto la tastiera metallica

Attendere la scritta "AUTISTA"

5. Passare la carta Personale sul lettore trasponder posto sotto la tastiera metallica

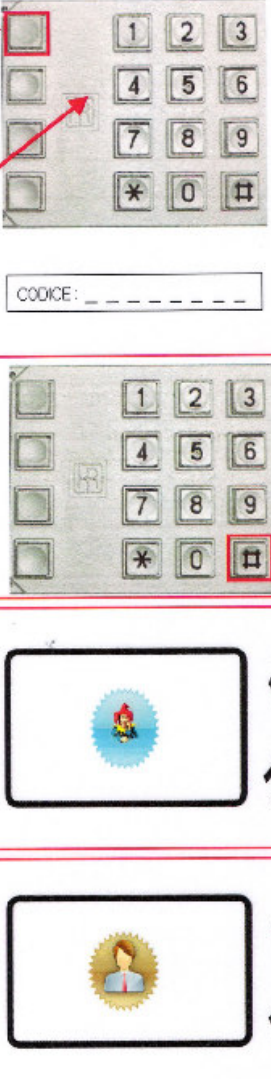

6. Togliere la pistola dalla
pompa ed inserirla nel
serbatoio mezzo



 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO. 56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 26 di 28	

9 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La DR Sicilia si avvale di una società di manutenzione che effettua le verifiche periodiche e straordinarie, nonché le verifiche metriche biennali e le prove di tenuta, secondo normativa vigente e disposizioni impartite dalla CO 331/DAFC r.v. e DOP n. 35/DRUO/SIAQSSL r.v. La regolamentazione della specifica attività riguardante la manutenzione contaltri e pistole di erogazione impianti avviene secondo quanto previsto dal sottoprocesso 02 punto 10 della CO 331/DAFC r.v.

10 MANUTENZIONE CON SVUOTAMENTO SERBATOIO DEI ROTABILI

Le operazioni di manutenzione mezzi di trazione diesel che comportano lo svuotamento del serbatoio di gasolio dei rotabili ad accisa agevolata (sottoprocesso 02 punto 8 della CO 331/DAFC r.v.) vengono svolte esclusivamente presso l'IMC Sicilia Occidentale. Con opportuna nota firmata dal DDL sono state richieste eventuali prescrizioni in merito alle rispettive agenzie delle dogane territoriali di competenza.

In particolare, le operazioni da effettuare (nelle more del rilascio di tali prescrizioni) sotto stretta sorveglianza del Responsabile Impianto Gasolio o in sua assenza, dell'Addetto, sono:

1. Svuotamento del serbatoio del rotabile del gasolio soggetto a manutenzione e introduzione del prodotto prelevato in appositi contenitori dedicati allo scopo e opportunamente piombati, previa adeguata misurazione dello stato fisico dello stesso.
2. Registrazione del quantitativo di gasolio prelevato in opportuno registro di carico/scarico interno (All. 10) ove tracciare le suddette movimentazioni, riportando litri o chili di prodotto preso in carico, mezzo di trazione, data, ora, firma e riferimento dei numeri di piombo apposti sui contenitori.
3. Stoccaggio dei suddetti contenitori in opportuni locali dotati di vasca di contenimento e in area protetta.
4. Reintroduzione del gasolio prelevato alla fine dell'intervento manutentivo nel corrispondente mezzo di trazione, tracciando l'operazione nel registro di carico/scarico interno.
5. Redazione di apposito verbale (All. 11), a cura dell'Addetto alla gestione del gasolio, che certifichi la corretta operazione di svuotamento e di reintroduzione del gasolio nel serbatoio del rotabile.
6. Archiviazione del verbale a cura dell'Addetto alla gestione del gasolio.

11 RIFORNIMENTO DI GASOLIO PER I MEZZI DATI/RICEVUTI IN NOLEGGIO

Nei casi di mezzi di trazione diesel dati/ricevuti in noleggio, il comportamento da tenere è quello previsto al sottoprocesso 02 punto 8 della CO 331/DAFC r.v.. In ogni caso il Responsabile di Impianto o Delegato provvederà a condividere preliminarmente con l'Agenzia delle Dogane competenti le modalità operative di messa a disposizione e/o presa in consegna dei mezzi, ai fini della determinazione delle modalità dell'approvvigionamento del gasolio ad accisa agevolata.

12 CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il corretto e puntuale adempimento di tutte le attività previste nella CO 331/DAFC r.v. e integrate dalla presente istruzione operativa per gli adempimenti tipici degli impianti gasolio della DR Sicilia, garantisce il rispetto della normativa amministrativa e fiscale.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO. 56
		Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA	Data Rev.:	18/12/2024
		Pagina: 27 di 28	

Il Datore di Lavoro ha nominato il Referente Territoriale con apposita comunicazione scritta, le cui attività ivi richiamate sono sotto esplicitate:

- Effettuare il monitoraggio puntuale dell'andamento gestionale del consumo carburante dei depositi della Direzione Regionale Sicilia.
- Interfacciarsi con le Sala Operativa, i Referenti Manovra e i Responsabili IMC (assegnataria del locomotore o dell' IMC utilizzatrice) richiedendo, ad ognuno per le proprie competenze, l'inserimento puntuale dei dati (km/ore) a sistema.
- Compilare mensilmente il prospetto dei consumi nel quale verranno riportati:
 - i mezzi riforniti;
 - i quantitativi erogati;
 - i Km/H;
 - i consumi effettivi;
 - le segnalazioni inviate alle Strutture di Produzione/Manutenzione e le azioni correttive intraprese.
- Verificare per ogni mezzo che il consumo sia congruente a quanto dichiarato all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente. In caso rilevi variazioni significative maggiori del 10% di quanto dichiarato, calcolare e proporre al Datore di Lavoro i nuovi indici da comunicare alla Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
- Interfacciarsi con la Sala Operativa per sollecitare le variazioni avvenute nel turno, affinché siano rispettati i tempi dettati dalla COCS 8/AD.
- Verificare settimanalmente che i referenti di manovra abbiano regolarmente inviato le ore di moto agli impianti assegnatari dei mezzi secondo quanto previsto dalla COCS 8/AD e che queste siano state regolarmente registrate a sistema coerentemente alla data dei rifornimenti.
- Interfacciarsi con le Strutture di Manutenzione preposte all' inserimento delle Ore di moto a sistema, affinché siano inserite nel modo (almeno da rifornimento a rifornimento) e nei tempi corretti.

In previsione che la struttura informatica completi l'automatizzazione del report sui consumi e sugli scostamenti rispetto ai valori medi comunicati alle competenti agenzie delle dogane, il Referente Territoriale invia i prospetti di cui agli allegati 13 mensilmente ed entro il giorno 15 del mese successivo ai Responsabili di Impianto e alle strutture di Manutenzione/Produzione, che accerteranno l'utilizzo delle macchine secondo la buona tecnica.

L'Allegato 13 "Report maggiori consumi distinti per impianto" conterrà esclusivamente l'elenco di quei rotabili che hanno sfiorato i limiti ammessi del 10% rispetto al consumo medio teorico.

L'Allegato 14 conterrà invece i seguenti dati mensili:

- i mezzi riforniti;
- i quantitativi erogati;
- i Km/H;
- i consumi effettivi;
- le segnalazioni inviate alle Strutture di Produzione/Manutenzione e le azioni correttive intraprese.

Il campo Note dell'All. 14 dovrà essere alimentato dal Referente indicando pertanto le azioni correttive intraprese dalle strutture Manutenzione/Produzione nel caso si ravvisino consumi specifici anomali e superiori del 10% a quelli previsti.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSL.IO.56
			Rev.:	4
	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 28 di 28	

Ove, ad esito delle disamine svolte, anche con riguardo alle condizioni di sicurezza dell'impianto, lo scostamento dovesse prefigurare un possibile furto, il Referente stesso provvederà a darne idonea informativa al Datore di Lavoro, al Referente Divisionale e alla struttura territorialmente competente di FS Security per le azioni di competente.

Il Datore di lavoro valuterà quindi se presentare l'eventuale denuncia di furto alla Polfer. Tale denuncia, debitamente sottoscritta dal datore stesso, dovrà essere altresì trasmessa all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Qualora i consumi dei mezzi fossero superiori a quanto programmato, il Referente Territoriale informerà il Datore di Lavoro notificando le giustificazioni e le eventuali azioni correttive; se il consumo medio del gruppo non rispettasse quanto dichiarato all'Agenzia delle Dogane, il Referente Territoriale comunicherà il maggior consumo al Datore di Lavoro e al Referente di Direzione.

Il file report "Consumi CO 331.3 (All. 15), permette di ricavare immediatamente i consumi medi per Sede Tecnica e per Gruppo di Rotabili, una volta alimentate le colonne del primo foglio di lavoro "Rifornimenti":

- colonne SEDE, DATA e L erogati, acquisendoli dal sistema "RSMS" ovvero da SAUD con un semplice copia/incolla;
- inserendo manualmente i km effettuati acquisendoli da apposito sistema informatico.

Fermo restando la corretta e puntuale compilazione del personale di condotta dei TV 17 (documento ufficiale riconosciuto dalle dogane), con l'inserimento dei servizi e, nel campo note, per ogni servizio effettuato dei Km/ore percorsi dall'ultimo rifornimento, è consigliabile la compilazione dell'apposito prospetto informatico "Prospetto informatico dati mezzi riforniti" (All. 17), acquisendo le informazioni registrate dagli Addetti al rifornimento sul modello cartaceo "Registro Riforniture" oppure direttamente dai TV 31. Ciascun Addetto alla gestione gasolio pertanto alimenta, alla fine di ciascuna giornata lavorativa, l'apposito prospetto informatico, la cui analisi giornaliera permette di rilevare immediatamente anomali consumi dei mezzi e facilita i controlli mensili da effettuare a cura del Referente Territoriale. E' comunque cura del Referente Territoriale stabilire le modalità opportune al fine di rilevare tempestivamente eventuali anomali consumi dei mezzi e rendicontare con i previsti report mensili.

13 ELENCO ALLEGATI

- All. 1 Determinazione della giacenza fisica
- All. 2 Verbale di consegna tramite autobotte
- All. 3 Manuale ZDAA
- All. 4 Tabelle di conversione 53 B e 54 B
- All. 5 Verbale di determinazione giacenza giornaliera
- All. 6 Verbale chiusura anno fiscale
- All. 7 Manuale avvio registro C/S
- All. 8 Registro piombi
- All. 9 Registro Tessera Jolly
- All. 10 Registro C/S a seguito interventi manutentivi
- All. 11 Verbale operazioni C/S a seguito interventi manutentivi
- All. 12 Registro riforniture
- All. 13 Prospetto informatico dati mezzi riforniti
- All. 14 Report maggiori consumi
- All. 15 Prospetto dei consumi mensile ed esempio report
- All. 16 Check-list chiusura IDC
- All. 17 Prospetto informatico dati mezzi riforniti
- All. 18 Registro Riforniture