

PEIF n° 15.0

del 25 febbraio 2011

SISTEMA DI SIGILLATURA DELLE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA

Annulla e sostituisce	Integra
Prescrizione: RFI-DTC\A0011\P\2008\0004545 del 30/10/2008	- Prescrizione: RFI-DTC\A0011\P\2011\000474 del 17-02-2011¹ - ISD - IET - Norme di dettaglio di Apparati Centrali in uso a Trenitalia.

PREMESSA

La presente PEIF viene emessa a seguito della prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2011\000474¹ del 17-02-2011, con la quale RFI ha aggiornato il MANUALE D'USO "Sistema di sigillatura apparecchiature IS con sigilli in alluminio" precedentemente emanato con la prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2008\0004545 del 30/10/2008, distribuita anche al personale interessato di Trenitalia, che estendeva all'intero territorio nazionale l'utilizzo dei sigilli d'alluminio per la sigillatura delle apparecchiature di sicurezza in luogo dei piombi con o senza aletta, e che viene contestualmente abrogata.

La nuova edizione del MANUALE D'USO costituisce allegato alla presente PEIF.

¹ Non distribuita al personale

1. UTILIZZO SIGILLI IN ALLUMINIO

Tutto il personale che nell'espletamento delle proprie mansioni è tenuto a ripiombare apparecchiature di sicurezza, sia di RFI che di apparati assimilabili a quelli di RFI in uso negli impianti Trenitalia (ACEI, ACS, Apparati Consensi, ecc.) quale:

- personale abilitato alla scorta treni, tradotte e treni di particolari servizi (Modulo C e Modulo D della COCS 9/AD), che sulle linee in telecomando con Blocco Conta-Assi è tenuto a spiombare e ripiombare il tasto TlBca,
- personale abilitato al Modulo A della COCS 9/AD addetto ad apparati assimilabili a quelli di RFI in uso negli impianti Trenitalia (Abilitazione AC della COCS 11/DISQS),

deve, nei casi previsti dalla normativa vigente, ripiombare le apparecchiature di sicurezza utilizzando i sigilli in alluminio con aletta secondo le modalità operative riportate nel MANUALE D'USO **RFI DMA IM SST MA IFS 001 C** allegato alla presente (Allegato 1).

Per l'uso dei sigilli si devono adottare le medesime norme, contenute nelle apposite istruzioni, previste per i piombi.

2. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS n. 37/DT del 20 dicembre 2010 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR/SRP assicurano la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta COCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOP) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali/Internazionali;
- a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo,
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Accompagnamento Treno ed agli Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

Le SR/SRP provvedono alla riproduzione cartacea della PEIF, in formato A5, ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazio-

ni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d’uso.

Nel caso in cui l’invio della PEIF, da parte della SR/SRP alle SRS, sia in formato elettronico, queste ultime provvedono alla riproduzione cartacea del documento ed alla relativa diffusione con le modalità su indicate.

F.to Donato Carillo

Tabella

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.						
	--	--	--	--	--	--	--						
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1								
	14.0	--	3.5	3.5	--								
Verifica	A	B	C										
	--	--	--										
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza												

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Allegato 1 – MANUALE D'USO RFI DMA IM SST MA IFS 001 C

		MANUALE D'USO									
		Codifica: <u>RFI</u> <u>DMA</u> <u>IM</u> <u>SST</u> <u>MA</u> <u>IFS</u> <u>001</u> <u>C</u>	FOGLIO 1 di 7								
MANUALE D'USO Sistema di sigillatura apparecchiature IS con sigilli in alluminio <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Parte</th> <th style="width: 85%;">TITOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Parte I</td> <td>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DOCUMENTAZIONE CORRELATA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Parte II</td> <td>PINZA PER SIGILLATURA APPARECCHIATURE IS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Parte III</td> <td>SIGILLI IN ALLUMINIO</td> </tr> </tbody> </table>				Parte	TITOLO	Parte I	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DOCUMENTAZIONE CORRELATA	Parte II	PINZA PER SIGILLATURA APPARECCHIATURE IS	Parte III	SIGILLI IN ALLUMINIO
Parte	TITOLO										
Parte I	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DOCUMENTAZIONE CORRELATA										
Parte II	PINZA PER SIGILLATURA APPARECCHIATURE IS										
Parte III	SIGILLI IN ALLUMINIO										

Rev.	Data	Descrizione	Verifica Tecnica	Autorizzazione
A	03.12.2007	Emissione per applicazione	F.to Attilio Gaeta	F.to Gian Piero Pavirani
B	09.06.2008	Aggiornata "Documentazione Correlata"	F.to Attilio Gaeta	F.to Gian Piero Pavirani
C	15.11.2010	Nuovo contenitore sigilli ad aletta	F.to Andrea Fratini	F.to Gian Piero Pavirani

 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Manuale d'uso per sistema di sigillatura di apparecchiature IS con sigilli in alluminio	
MANUALE	Codifica: <u>RFI</u> <u>DMAIMSST</u> <u>MA</u> <u>IS06</u> <u>001</u> <u>C</u>	FOGLIO 2 di 7
PARTE I I.1 PREMESSA Le apparecchiature degli impianti di blocco, di segnalamento e di sicurezza in genere o alcuni componenti devono essere montate piombate. Per le apparecchiature la cui piombatura e spiombatura è di esclusiva competenza del personale addetto alla manutenzione debbono essere utilizzati i nuovi sigilli cilindrici in alluminio con cordina di acciaio inox rispondenti alla specifica RFI DMA IM SS SP IFS 003 B. Le piombature che possono essere tolte e/o effettuate dal personale addetto all'esercizio degli impianti debbono essere eseguite con spago e con sigilli in alluminio ad alette numerati progressivamente e rispondenti alla specifica RFI DMA IM SS SP IFS 003 B. I.2 SCOPO Lo scopo di questo manuale è quello di descrivere le caratteristiche dei componenti del sistema di sigillatura (pinze e sigilli) e le relative modalità d'uso. I.3 DOCUMENTAZIONE CORRELATA Specificazione RFI DMA IM SS SP IFS 003 B. Specificazione RFI DMA IM SS SP IFS 004 A Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali – Libro I – Sezione 2ª - Norme Generali per la manutenzione degli apparati centrali – Edizione 2008 – Disposizione n° 9 del 9 Aprile 2008 - Allegato F.		

PARTE II

II.1 PINZA PER SIGILLATURA APPARECCHIATURE IS

La pinza (figura 1) è costituita da matrice e punzone realizzati in fusione omogenea di acciaio legato destinato a trattamenti termici, con trattamento superficiale di brunitura.

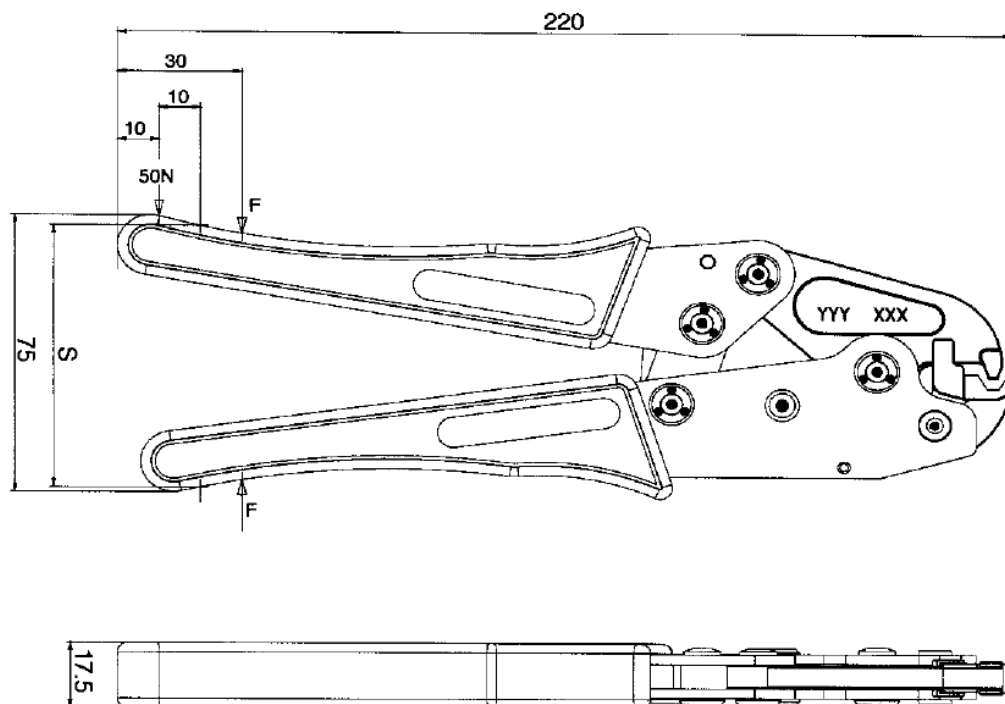


Fig. 1

Ciascuna pinza è singolarmente contenuta in una busta trasparente di plastica pesante, chiusa a caldo, come indicato in figura 2, insieme ad un sigillo ad aletta compresso con la pinza stessa, come prova del suo corretto funzionamento.

 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Manuale d'uso per sistema di sigillatura di apparecchiature IS con sigilli in alluminio	
MANUALE	Codifica: RFI DMAIMSST MA IS06 001 C	FOGLIO 4 di 7

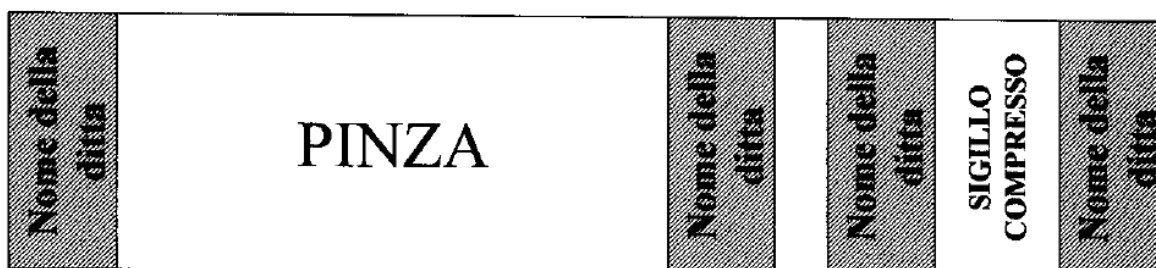


Fig. 2

In funzione del loro utilizzo esistono, inserite a catalogo, due tipologie di pinze che si differenziano per la diversa marcatura dei punzoni:

- Cat. **817/150** pinze per la sigillatura di apparecchi di sicurezza con i due punzoni portanti incise le lettere **PP**
- Cat. **817/151** pinze per la sigillatura di apparecchi di sicurezza con i due punzoni portanti incise da un lato le lettere **IE** e dall'altro tre caratteri alfanumerici.

Le medesime sigle incise sulle matrici delle pinze sono riportate anche sul fianco delle pinze stesse in modo da renderle facilmente identificabili senza bisogno di comprimere alcun sigillo.

PARTE III**III.1 SIGILLI IN ALLUMINIO**

I sigilli da impiegare per la sigillatura delle apparecchiature I.S. sono di due tipi:

- **Sigillo ad aletta**
- **Sigillo cilindrico**

Sigillo ad aletta

Il sigillo ad aletta, le cui dimensioni sono riportate in figura 3 è inserito a catalogo alla categoria **817** progressivo da **190 a 219**, in funzione della sigla che ne individua il Compartimento.

Dal lato "A" è contrassegnato, oltre che dalla sigla del Compartimento, da una numerazione che, in funzione dell'utilizzo previsto dalla normativa vigente, riporta il numero 00 oppure un numero progressivo da 01 a 50.

Sul lato "B" è riportato l'acronimo FS del fornitore ed una sigla alfanumerica composta da tre caratteri.

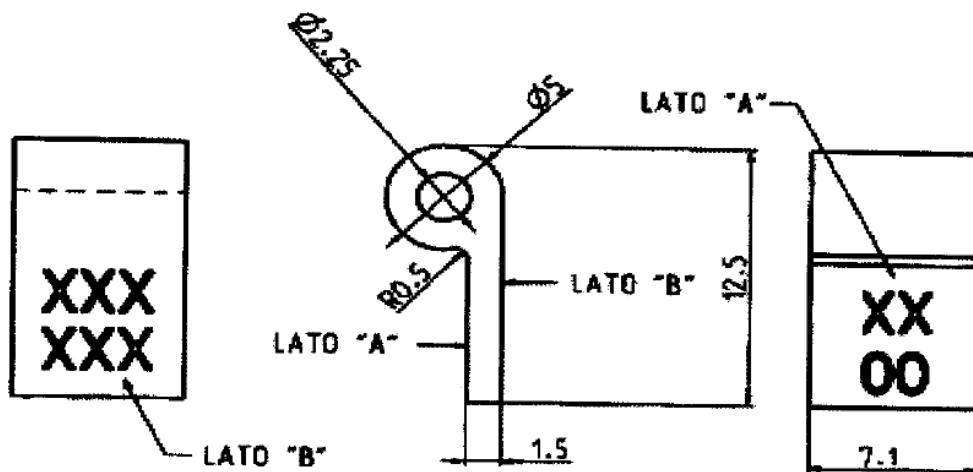


Fig. 3

	Manuale d'uso per sistema di sigillatura di apparecchiature IS con sigilli in alluminio	
MANUALE	Codifica: RFI DMAIMSST MA IS06 001 C	FOGLIO 6 di 7

I sigilli ad aletta numerati da 01 a 50, sono inseriti in un contenitore, avente le dimensioni di massima indicate nella figura 4, realizzato in materiale plastico antiurto con i coperchi trasparenti.

Il contenitore contiene 25 sigilli su un lato, numerati da 1 a 25 e 25 sigilli sull'altro numerati da 26 a 50.

I sigilli sono posizionati con la numerazione visibile dall'esterno e possono essere prelevati uno alla volta in ordine progressivo crescente.

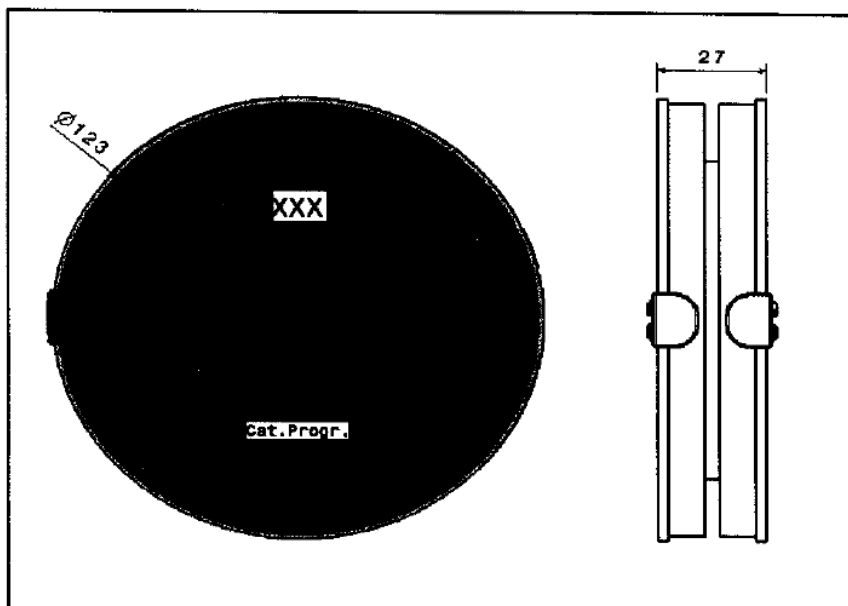


Fig. 4

Sigillo cilindrico

I sigilli cilindrici in alluminio hanno le seguenti dimensioni:

diametro esterno = mm 5,25

diametro interno = mm 2,50

lunghezza = mm 12,20

Sono inseriti in un contenitore (figura 5), sulla cui parte esterna, avvolto in un'apposita sede, è presente un cordino di acciaio inossidabile, avente il diametro esterno di mm 1,1.

La confezione composta da n° 150 sigilli cilindrici e 15 metri di cordino di acciaio inossidabile risulta inserita a catalogo alla voce **817/152**.

	Manuale d'uso per sistema di sigillatura di apparecchiature IS con sigilli in alluminio	
MANUALE	Codifica: RFI DMAIMSST MA IS06 001 C	FOGLIO 7 di 7
Fig. 5 III.1 COMPRESSIONE DEI SIGILLI Per una corretta esecuzione della sigillatura delle apparecchiature IS è necessario posizionare l'apposito sigillo nell'incavo della matrice della pinza procedendo alla sua compressione. La pinza è dotata di un meccanismo che entra automaticamente in funzione all'inizio della compressione e si esclude quando questa è correttamente ultimata, in modo tale che non sia possibile riaprire la pinza prima che il ciclo di compressione sia concluso. La compressione dei sigilli effettuata mediante la pinza deve permettere la leggibilità delle marcature impresse dalla matrice e dal punzone.		