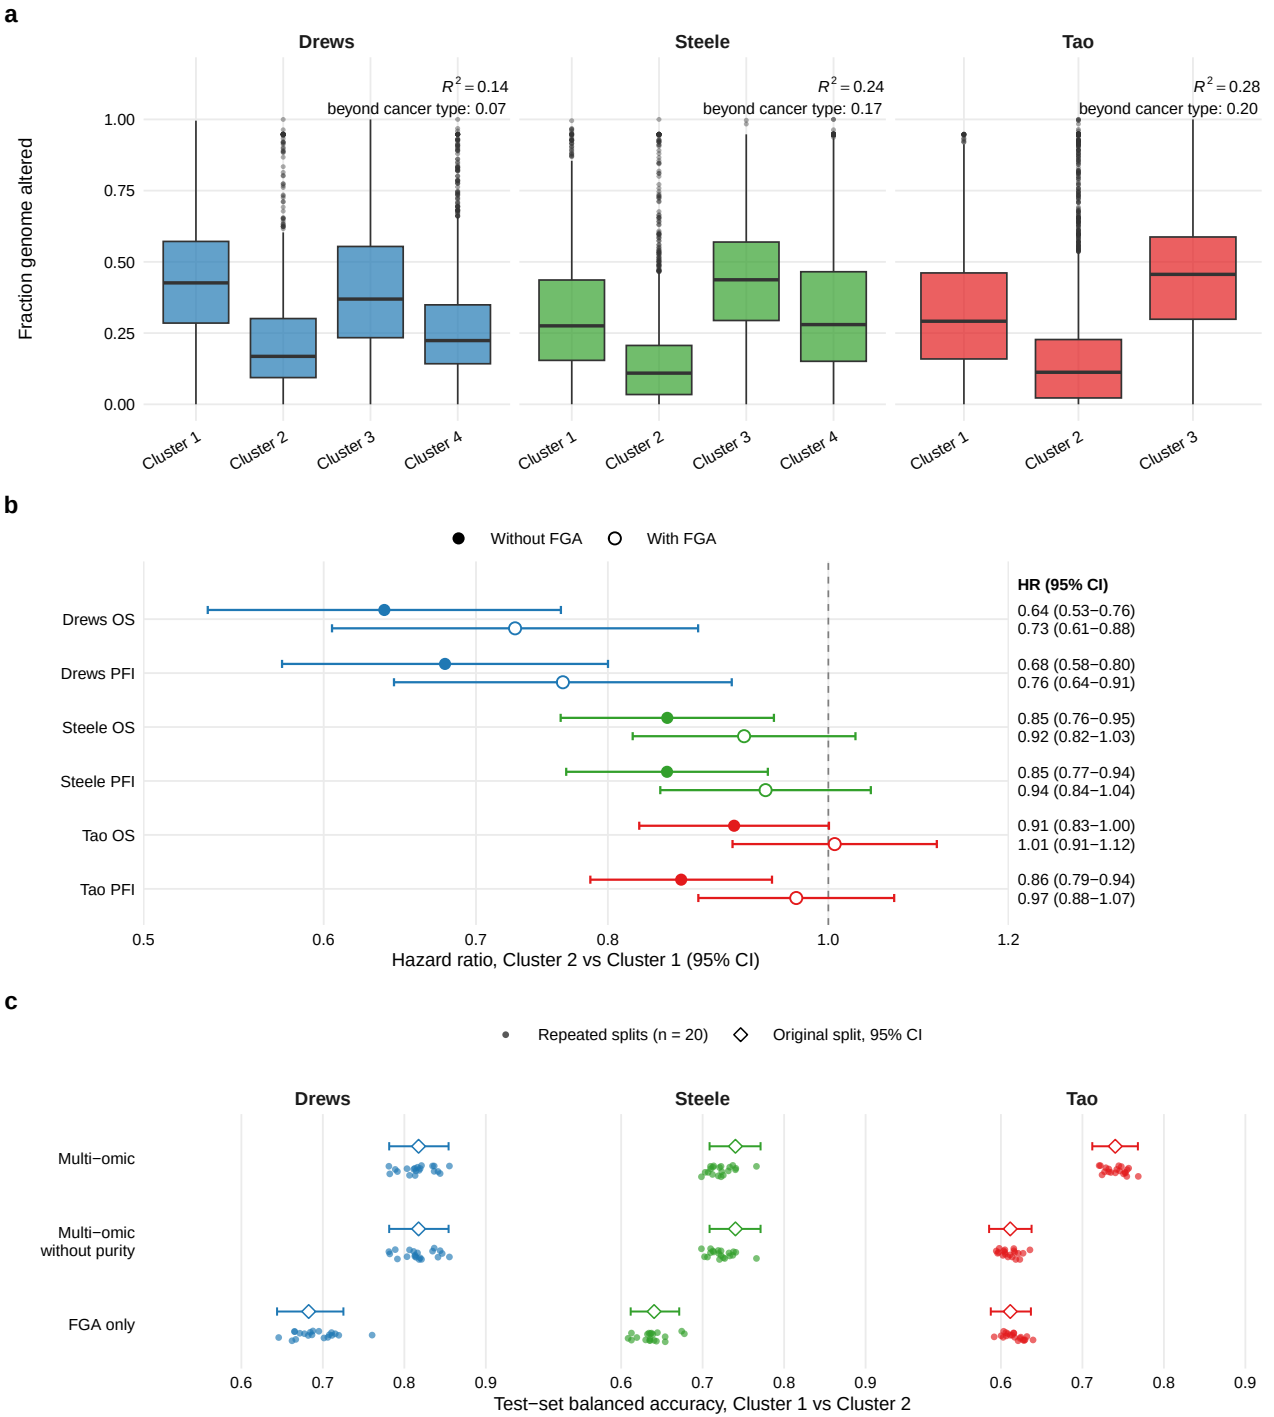
a
Drews
Steele
Tao
R^2 = 0.14
beyond cancer type: 0.07
R^2 = 0.24
beyond cancer type: 0.17
R^2 = 0.28
beyond cancer type: 0.20
Fraction genome altered
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
b
Without FGA
With FGA
HR (95% CI)
Drews OS
0.64 (0.53–0.76)
0.73 (0.61–0.88)
Drews PFI
0.68 (0.58–0.80)
0.76 (0.64–0.91)
Steele OS
0.85 (0.76–0.95)
0.92 (0.82–1.03)
Steele PFI
0.85 (0.77–0.94)
0.94 (0.84–1.04)
Tao OS
0.91 (0.83–1.00)
1.01 (0.91–1.12)
Tao PFI
0.86 (0.79–0.94)
0.97 (0.88–1.07)
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
Hazard ratio, Cluster 2 vs Cluster 1 (95% CI)
c
Repeated splits (n = 20)
Original split, 95% CI
Drews
Steele
Tao
Multi−omic
Multi−omic without purity
FGA only
0.6
0.7
0.8
0.9
Test−set balanced accuracy, Cluster 1 vs Cluster 2