ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

INSULATING JOINT 10" CL 900 (153 barg)

JUNTA MONOLITICA

N° 53790

Advance Products & Systems PO no.: **89172**

Manufactured by:

rok założenia: 1979

RADIATYM

Sp. z o.o.

ul. Królewskiej Tamy 16

44-100 Gliwice

Gliwice, 2026.10.02.



RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Piontkowski
Kontrola Jakości

DECLARATION OF CONFORMITY

Declaración de conformidad

N° 9162/06/2026

Nº

We :

Nosotros:

RADIATYM

Sp. z o.o.

ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

WE DECLARE WITH RESPONSIBILITY, THAT OUR PRODUCT:
Declaramos con plena responsabilidad que el producto:

INSULATING JOINT: 10" CL 900 (153 barg) DT: -20 ÷ +100 [°C] N° 53790 Qty.1
JUNTA MONOLÍTICA

fluid *fluido*	Natural Gas (non sour service)
internal coating: *interior revestimiento:*	UNIBAR ZFC
external coating: *exterior revestimiento:*	UNIBAR ZFC

destinated for applying in liquid fuels and gas processing facilities and delivered by our company, to this our declaration refers, is conform with:
destinado a ser utilizado en las instalaciones de proceso de combustibles líquidos y de gas, y suministrado por nuestra empresa, al que se refiere nuestra declaración, es conforme a:

- technical documents approved by Office of Technical Inspection DC – 07 – 33/01 – 05,
  la documentación técnica aprobada por la Oficina de Inspección Técnica DC – 07 – 33/01 – 05,

- **EN 12007-3:** Gas supply systems – Pipelines for maximum operating pressure up to and insluding 16 bar,
  Sistemas del suministro de gas. Tuberías con máxima presión de trabajo de hasta 16 bares incluidos,

- **EN 1594:** Gas supply systems – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar. Functional requirements,
  Sistemas del suministro de gas. Gaseoductos con máxima presión de trabajo superior a 16 bares. Requisitos funcionales,

- **EN 13480-1, 4, 5, 6:** Metallic industrial piping,
  Tuberías industriales metálicas,

- Regulation of the Minister of Development of 11 July 2016 implementing Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Councilof 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (Dz. EU L 189, 27.06.2014, p. 164, OJ L 189. EU L 61, 05.03.2015, p. 26/2 and OJ L 61. EU L 157, 23.06.2015, p. 112)

- *Reglamento del Ministro de Desarrollo, de 11 de julio de 2016, por el que se aplica la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (Dz. EU L 189 de 27.6.2014, p. 164, DO L 189). UE L 61 de 5.3.2015, p. 26/2 y DO L 61. UE L 157 de 23.6.2015, p. 112)*

and was burned following process of conformity:
y fue sometido al siguiente proceso de conformidad:

Module H (full quality assurance)
Módulo H (aseguramiento de plena calidad)

Monitoring of system of quality is realised by:
El control del sistema de aseguramiento de calidad está realizado por:

Oil and Gas Institute
Instituto de Petróleo y Gas
National Research Institute
ul. Lubicz 25 a
PL 31-503 Kraków
Recon number: 1450
Número de identificación: 1450

Declaration of Conformity is issued for:
Declaración de Conformidad se expide para:

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

Issued to invoice:
Expedido para factura:
Conform to purchase order: PO # 89172
Conforme con pedido:

RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bentkowski
Kontrola Jakości

Gliwice, 2026.10.02.

.....
Confirm/ Confirmado por

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE 3.1

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

acc. to EN 10204:2006

según

N° 9162/06/2026

N°

Manufactured by:

RADIATYM

Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:

Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)

Junta Monolítica

N° 53790

N°

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172

1. ELEMENT/DEVICE
Elemento/ Equipo

Name *Nombre*	Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)
Nominal diameter DN , mm *Diámetro nominal DN , mm*	250
Maximum operating pressure MOP , bar *Máxima presión de trabajo MOP , bar*	153
Lenght of insulating joint L , mm *Longitud de junta monolítica L , mm*	800±8
Manufacturing no. *N° de fábrica*	**53790**
Year of structure *Año de fabricación*	2026

2. MATERIAL
Material

Pipe for welding *Tubo para soldar*	**273,0 x 15,1**	acc. to API Spec. 5L
Grade of tube's material *Tipo del material de tubo*	**X52N PSL2**	acc. to API Spec. 5L

3. TESTS
Pruebas

N° *N°*	Type of test *Tipo de prueba*	Units *Unidades*	Test procedure *Procedimiento de prueba*	Requirements *Requisitos*	Result *Resultado*	Report number *N° de certificado.*
1.	Construction *Construcción*	-----	p. 6.1. PB-01/DR	Comparison to technical documentation *Comparación con la documentación técnica*	Conform *Conforme*	9162/06/2026/DR
2.	Materials *Materiales*	-----	p. 6.2. PB-01/DR	Control of certyficates and quality inspection *Control de certificados y control de calidad*	Conform *Conforme*	9162/06/2026/DR
3.	Dimensions *Dimensiones*	-----	p. 6.2. PB-01/DR	Conformity with construction documentation *Conformidad con la documentación de construcción*	Conform *Conforme*	9162/06/2026/DR
4.	Hydrostatic strenght test *Prueba de resistencia hidrostática*	[bar]	p. 5.3.2. PB-02/HT	1,5 x MOP in time 60 min. *1,5 x MOP durante 60 min.*	229,5	9162/06/2026/HT
5.	Pneumatic leak tightness test *Prueba neumática de estanqueidad*	[bar]	p. 5.3.4. PB-02/HT	Leaktightness under the pressure 6,0 *Estanqueidad con la presión 6,0*	> 6,0	9162/06/2026/HT
6.	Electric test alternating voltage 5000 V (60 Hz) in time 1 min. without external spark gap. *Prueba eléctrica con tensión alterna 5000 V (60 Hz) durante 1 min. sin explosor exterior*	[V]	p. 8.5.3. EN 1594	Sparking = 5000 *Chispeo = 5000* Breakdown = 5000 *Acoplamiento = 5000*	Sparking – not give rise *Chispeo – no se produce* Breakdown - not give rise *Acoplamiento – no se produce*	9162/06/2026/ET
7.	Resistance 1000 V Direct Current *Resistancia con corriente continua 1000 V*	[MΩ]	p. 8.5.3. EN 1594	≥ 10	Conform *Conforme*	9162/06/2026/ET
8.	Weld's visual inspection *Prueba visual de soldadura*	------	PN-EN-ISO 17637 PN-EN-ISO 5817	D (100%all weldings) *(todos los soldaduras)* **B**	Conform *Conforme*	9162/06/2026/VT
9.	Magnetic particle test *Ensayos magneticos con polvo*	------	PN-EN-ISO 17638 PN-EN ISO 23278	D (100%all weldings) *(todos los soldaduras)* **2x**	Conform *Conforme*	9162/06/2026/MT
10.	Ultrasonic testing of weldings *Prubea ultrasónica*	----	PN-EN-ISO 17640 PN-EN-ISO 11666	D (100%all weldings) (todos los soldaduras) **2**	Conform *Conforme*	9162/06/2026/UT
11.	Report of external coating *Informe de revestimiento externo*	-----	PB-07/CT	Acc. 9162/06/2026/DS	Conform *Conforme*	9162/06/2026/EC
12.	Report of internal coating *Informe de revestimiento interno*	-----	PB-07/CT	Acc. 9162/06/2026/DS	Conform *Conforme*	9162/06/2026/IC

Make out:
Elaborado por:

Date: 2026.10.02
Fecha

Confirm:
Confirmado por:

RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bentkowski
Kontrola Jakości

Date: 2026.10.02
Fecha:

Notes:
Observaciones:

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	REPORT OF ACCEPTANCE *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9162/06/2026/DR** *N°.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** N°	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. Construction (comparison to technical documentation)
Construcción (comparación con la documentación técnica)

N° *N°*	Name *Nombre*	Conform *Conforme*	Not copliant *No conforme*	Document No. *N° de documento*
1.	Surface preparation *Preparación de superficie*	☒	☐	ISO 8501-1
2.	External coat *Exterior revestimiento*	☒	☐	EN ISO 12944-5
3.	Internal coat *Interior revestimiento*	☒	☐	EN ISO 12944-5
4.	Weld grooves *Ranuras de soldadura*	☒	☐	API 5L
5.	Designation *Designación*	☒	☐	Instruction N° V / 02 *Instrucción nr*
6.	Hallmark *Marcacion fija*	☒	☐	Instruction N° XII / 04 *Instrucción nr*

2. Material (control of destinations and certificates of quality – conform with SW)
Materiales (control de atestados y certificados de calidad – conformidad con SW)

N° *N°*	Name *Nombre*	Conform *Conforme*	Not copliant *No conforme*	Notes *Observaciones*
1.	Rings - plate *Anillos - chapa*	☒	☐	
2.	Head's pipe *Tubo de cabezal*	☒	☐	
3.	Pipe for welding *Tubo para soldar*	☒	☐	
4.	Isolating rings *Anillos de aislamiento*	☒	☐	
5.	Gasket rings O-RING *Anillos de empaquetadura O-RING*	☒	☐	

Work out: *Emitido por:* Date: 2027.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Mariusz Bentkowski Kontrola Jakości Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* *) right condition mark X **) marcar con una X la opción correcta*

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

REPORT OF ACCEPTANCE
INFORME DE ACEPTACIÓN

N° 9162/06/2026/DR
N°.

Manufactured by:

RADIATYM
Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:

Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)
Junta Monolítica

N° 53790
N°

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172


3. DIMENSIONS (conformity with structual documentation)
Dimensiones (conformidad con la documentación de construcción)

N° / Nº	Dimensions before hydrostatic strenght test / Dimensiones antes de la prueba de resistencia hidrostática								Results / Resultados
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Dz [mm]	Dzg [mm]	gn [mm]	g [mm]	
53790	300,0	300,0	265,0	865,0	273,0	406,4	15,1	---	**Conform** *Conforme*

DIMENSIONS (conformity with structual documentation)
Dimensiones (conformidad con la documentación de construcción)

N° / Nº	Dimensions after hydrostatic strenght test / Dimensiones despusés de la prueba de resistencia hidrostática								Results / Resultados
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Dz [mm]	Dzg [mm]	gn [mm]	g [mm]	
53790	270	265	265,0	800,0	273,0	406,4	15,1	12,7	**Conform** *Conforme*

4. DIMENSIONES (conformidad con la documentación de construcción)
Dimensions (conformity with structual documentation)

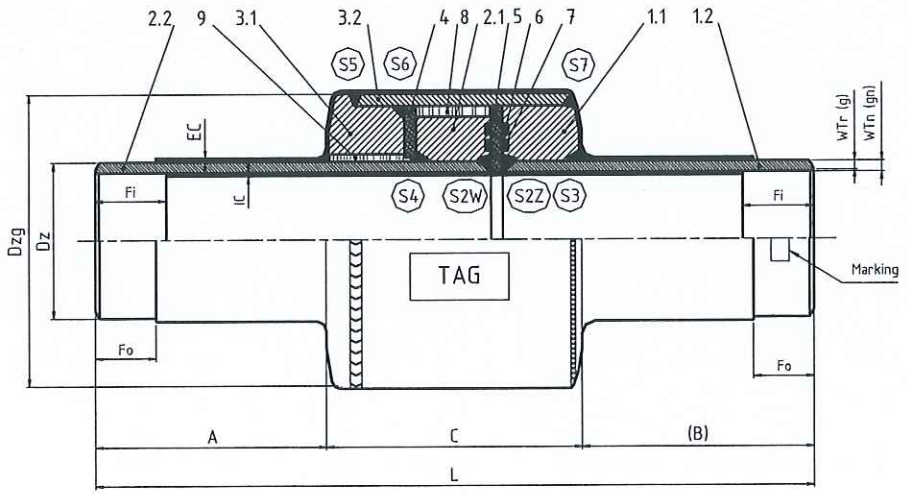

Work out:
Emitido por:

Date: 2027.10.02.
Fecha:

Confirm:
Confirmado por:
RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bontkowski
Kontrola Jakości

Date: 2026.10.02.
Fecha:

Notes:
Observaciones:
*) right condition mark X
**) marcar con una X la opción correcta*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**OFFICIAL REPORT** *Report* **WELD'S VISUAL INSPECTION** *Prueba visual de soldaduras* **N° 9162/06/2026/VT** *Nº*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. ELEMENT/DEVICE *Elemento/ Equipo*			
Name *Nombre*	Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)		
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53790**		
Year of structure *Año de fabricación*	2026		
2. MATERIAL / METHOD OF WELDING *Material / Método de soldar*			
Base material *Material de base*	item. 1.1, 2.1, 3.1 *pos.1.1, 2.1, 3.1* item 1.2, 2.2 *pos.1.2, 2.2* item 3.2 *pos.3.2*	**S355J2+N** **X52N PSL2** **P355NH**	acc. to EN 10025-2 *según* acc. to API 5L *según* acc. to EN 10216-3 *según*
Method of welding *Método de soldar*	**135**		
Shelding gas pipe / flux *Tipo del gas de protección / fundente*	**M21** acc. to EN ISO 14175 *según*		
Joint type *Tipo de acoplamiento*	frontal / ~~angular~~ [1] *frontal / ~~angular~~ [1]*		
Binder type *Tipo de aglomerante*	wire *alambre*		
Binder's class and mark *Clase y designación de aglomerante*	**G4Si1** acc. to EN ISO 14341 *según*		
Surface condition *Estado de superficie*	~~raw~~ / cleaned / ~~grinded~~ / ~~mechanical working~~ [1] *~~cruda~~ / *limpia* / ~~pulida~~ / ~~trabajo mecánico~~ [1]*		
3. REQUIREMENTS *Requisitos*			
Category qualitative requires *Categoría de los requisitos de calidad*	**D** acc. to PN-EN 12732 *según*		
Quality level *Nivel de calidad*	**B** acc. to PN-EN-ISO 5817 *según*		
Technology and class test *Técnica y clase de prueba*	acc. to PN EN ISO 17637 *según*		
Acceptance criterion *Criterios de aceptación*	**B** acc. to PN-EN-ISO 5817 *según*		
4. TESTS *Pruebas*			
Test place *Sitio de prueba*	RADIATYM		
Fecha de prueba *Test date*	2026.09.03. ÷ 2026.09.23.		
Lighting [lx] *Iluminación, [lx]*	850		
Ambient temperature [°C] *Temperatura de ambiente, [°C]*	21		
Range of inspection [%] *Campo de prueba, [%]*	100%		
Used equipement *Prueba*	Caliper, welding gauge, rolled meter, light source		
Scope of examination *Alcance del examen*	S2W, S2Z, S3, S4, S5, S6, S7 - 100%		
Result of examination *Resultado del examen*	Acceptable *Aceptable*		
Unacceptable indications and their location: *Indicationes inaceptables y su ubicatión:*	*Lack* *falta*		

Work out: *Emitido por:*	Confirm: *Confirmado por:*	Notes: *Observaciones:*
ADAM NOWAKOWSKI VT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2022/VT2-0243/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	ADAM NOWAKOWSKI VT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2022/VT2-0243/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	1) unnecessary cross out *1) tachar innecesario*

ISOJOINT **ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.** P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**OFFICIAL REPORT** *Report* **MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION REPORT** *MAGNÉTICA INFORME EXAMEN DE PARTÍCULAS* **N° 9162/06/2026/MT** *N°*

Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** N°	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. ELEMENT/DEVICE *Elemento/ Equipo*			
Name *Nombre*	Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)		
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53790**		
Year of structure *Año de fabricación*	2026		
2. MATERIAL / METHOD OF WELDING *Material / Método de soldar*			
Base material *Material de base*	item. 1.1, 2.1, 3.1 *pos.1.1, 2.1, 3.1* item 1.2, 2.2 *pos.1.2, 2.2* item 3.2 *pos.3.2*	**S355J2+N** **X52N PSL2** **P355NH**	acc. to EN 10025-2 *según* acc. to API 5L *según* acc. to EN 10216-3 *según*
Method of welding *Método de soldar*	**135**		
Shelding gas pipe *Tipo del gas de protección*	**M21** acc. to EN ISO 14175 *según*		
Joint type *Tipo de acoplamiento*	frontal / ~~angular~~ 1) *frontal / ~~angular~~ 1)*		
Binder type *Tipo de aglomerante*	wire *alambre*		
Binder's class and mark *Clase y designación de aglomerante*	**G4Si1** acc. to EN ISO 14341 *según*		
Surface condition *Estado de superficie*	~~raw~~ / cleaned / ~~grinded~~ / ~~mechanical working~~ 1) *~~cruda~~ / *limpia* / ~~*pulida*~~ / ~~*trabajo mecánico*~~ 1)*		
3. REQUIREMENTS *Requisitos*			
Quality level *Estándar de calidad*	**B** according to PN-EN-ISO 5817		
Technology and class test *Tecnologia y clase de prueba*	PN-EN-ISO 17638		
Acceptance criterion *Nivel de aceptación*	**2x** PN-EN-ISO 23278		
4. TESTS *Pruebas*			
Test place *Sitio de prueba*	RADIATYM		
Test date *Fecha de prueba*	2026.09.03. ÷ 2026.09.23.		
Position of inspection *Posición de prueba*	PA		
Lighting [lx] *Iluminación, [lx]*	850		
Ambient temperature [°C] *Temperatura de ambiente, [°C]*	21		
Range of inspection [%] *Campo de prueba, [%]*	100 %		
Used equipment *Equipo utilizado*	Type aparat: Rem 230 no 427 Magnetize: 2,6-3,7 kA/m Method: Wet Magnetic field measuring device: MFM200.1 no 044 Control standart: Bertholda Halogen lamp 500 W – white light/ min. 500 lx	Used technique: Yoke Contrast: GmbH MR 72 Powder: GmbH MR 76 S	

L.p. *N°*	Mark of joint *Marcación de acoplamiento*	Welder surname *Apellido del soldador*	Testing segment *Segmento examinado* [mm]	Distance from reference point *Longitud desde punto de referencia*	Discrepancy lenght and location *Longitud y posición de discrepancia*			Result *Resultado*			
					Material *Material*	SWC	Weld *Soldada*	Acceptance criterion *Nivel de aceptación*	Lack of discrepancy *Falta de discrepancia*	Allowable discrepancy *Discrepancia admisible*	Inadmissible discrepancy *Discrepancia inadmisible*
4.1	S2 W	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.2	S2 Z	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.3	S3	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.4	S4	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.5	S5	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.6	S6	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.7	S7	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		

Work out: *Emitido por:* ADAM NOWAKOWSKI MT Level II acc. to PN EN ISO 9712 TÜV CERT 01 202 POL/Z-16/MT-0198/03 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* ADAM NOWAKOWSKI MT Level II acc. to PN EN ISO 9712 TÜV CERT 01 202 POL/Z-16/MT-0198/03 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Notes: *Observaciones:* **1) unnecessarily cross out** *1) tachar innecesario*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**OFFICIAL REPORT** *Report* **ULTRASONIC TESTING OF WELDS** *Prueba ultrasónica* **N° 9162/06/2026/UT** *N°*

Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** *N°*	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. ELEMENT/DEVICE Elemento/ Equipo			
Name *Nombre*	Insulating Joint 10" CL 900 153 barg)		
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53790**		
Year of structure *Año de fabricación*	2026		
2. MATERIAL / METHOD OF WELDING *Material / Método de soldar*			
Base material *Material de base*	item. 1.1, 2.1, 3.1 *pos.1.1, 2.1, 3,1* item 1.2, 2.2 *pos.1.2, 2.2* item 3.2 *pos.3.2*	**S355J2+N** **X52N PSL2** **P355NH**	acc. to EN 10025-2 *según* acc. to API 5L *según* acc. to EN 10216-3 *según*
Method of welding *Método de soldar*	**135**		
Shelding gas pipe / flux *Tipo del gas de protección / fundente*	**M21** acc. to EN ISO 14175 *según*		
Joint type *Tipo de acoplamiento*	frontal / ~~angular~~ 1) *frontal / ~~angular~~ 1)*		
Binder type *Tipo de aglomerante*	wire *alambre*		
Binder's class and mark *Clase y designación de aglomerante*	**G4Si1** acc. to EN ISO 14341 *según*		
Surface condition *Estado de superficie*	~~raw~~ / cleaned / ~~grinded~~ / ~~mechanical working~~ 1) *~~cruda~~ / *limpia* / ~~pulida~~ / ~~trabajo mecánico~~ 1)*		
3. REQUIREMENTS *Requisitos*			
Category qualitative requires *Categoría de los requisitos de calidad*	**D** acc. to PN-EN 12732 *según*		
Quality level *Nivel de calidad*	**B** acc. to PN-EN-ISO 5817 *según*		
Technology and class test *Técnica y clase de prueba*	**B** acc. to PN-EN-ISO 17640 *según*		
Acceptance criterion *Criterios de aceptación*	**2** acc. to PN-EN-ISO 11666 *según*		
4. TESTS *Pruebas*			
Test place *Sitio de prueba*	RADIATYM		
Test date *Fecha de prueba*	2026.09.03. ÷ 2026.09.23.		
Lighting [lx] *Iluminación, [lx]*	850		
Ambient temperature [°C] *Temperatura de ambiente, [°C]*	21		
Range of inspection [%] *Campo de prueba, [%]*	**S2W, S2Z, S3, S4, S5, S6, S7** - 100 [%]		
One-sided / ~~duble-sided~~ 1) *Prueba*	one-sided / ~~duble-sided~~ 1) *unilateral / ~~bilateral~~ 1)*		
Used equipement *Prueba*	Ultrasonic flaw detector *Defectoscopio ultrasónico* Miniature linehead *Cabezal minúscula simple* Miniature angularhead *Cabezal minúscula angular* Miniature angularhead *Cabezal minúscula angular* Primary standard *Patrón* Couple agent *Agente de acoplar*	Krautkramer USM 35; nr 1840c MSEB4 KF8 (nr 56465) MWB 70-4 (nr 56929) ----- Nr 2 (nr 25015) Aceite	


Work out: *Emitido por:* ADAM NOWAKOWSKI UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2023/UT2-0243/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* ADAM NOWAKOWSKI UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2023/UT2-0243/01 Date: 2026.10.02. Fecha	Notes: *Observaciones:* 1) unnecessary cross out *1) tachar innecesario*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**OFFICIAL REPORT** *Report* **ULTRASONIC TESTING OF WELDS** *Prueba ultrasónica* **N° 9162/06/2026/UT** *Nº*

Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

Observation range 0°; 70° *Campo de observación 0°; 70°*	0÷30; 0÷120
Scaling method *Método de graduación*	continous *continuo*
Estimation method *Método de estimación*	DGS
Reflector to scaling sensitivity 0°; 70° *Reflector para graduar sensibilidad 0°; 70°*	D_{DSR} 2; 1; 1,5
Recording border *Campo de registro*	D_{DSR} 2; 1; 1,5
Recording strenghtening V_R, [dB] 0°; 70° *Amplificación de registro V_R [dB] 0°; 70°*	MWB 70-4: S5, S7: 62÷68 dB MSEB4, KF8: S2, S3, S4, S6: 51÷56 dB

N° *Nº*	Mark of fusion weld *Marcación de soldadura*	Surname Welder *Apellido de soldador*	Bevel type *Tipo de bisel*	Thickness *Grosor* [mm]	Testing segment *Segmento examinado* [mm]	Orientation testing segment *Posición del segmento examinado*	Admissible disagreements *Discrepancia admisible*	Inadmissible discrepancy *Discrepancia inadmisible*
4.1	**S2 W**	acc. welding log	V (135)	15,1	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.2	**S2 Z**	acc. welding log	V (135)	15,1	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.3	**S3**	acc. welding log	V (135)	15,1	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.4	**S4**	acc. welding log	V (135)	15,1	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.5	**S5**	acc. welding log	V (135)	20,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.6	**S6**	acc. welding log	V (135)	20,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.7	**S7**	acc. welding log	V (135)	15,1	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐

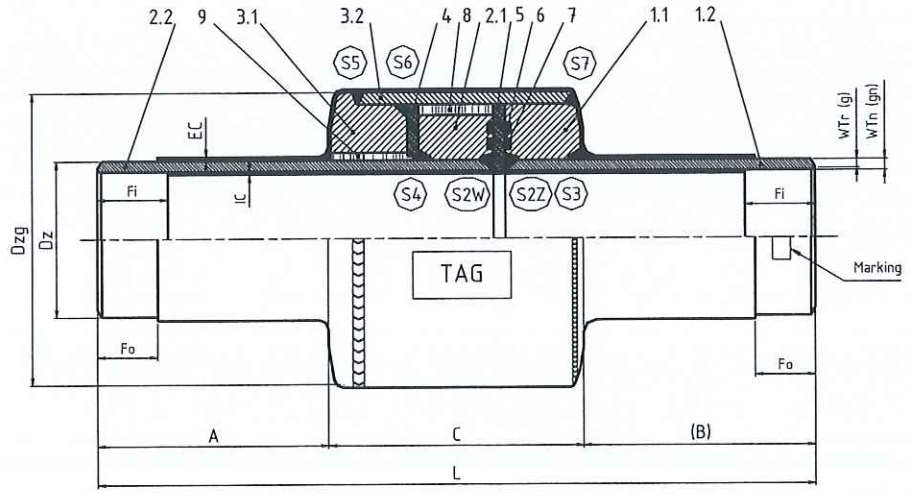

Work out: *Emitido por:* ADAM NOWAKOWSKI UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2023/UT2-0243/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* ADAM NOWAKOWSKI UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2023/UT2-0243/01 Date: 2026.10.02. Fecha	Notes: *Observaciones:* 1) unnecessary cross out *1) tachar innecesario*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	REPORT OF ACCEPTANCE *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9162/06/2026/HT** *Nº.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** Nº	Date: *Fecha:* **2026.09.25.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. HYDROSTATIC STRENGHT TEST

Prueba de resistencia hidrostática

N° *Nº*	Name *Nombre*	Dimension *Dimensión*			
1.	Outside diameter of pipe Dz, [mm] *Diámetro del tubo exterior Dz, [mm]*	273,0			
2.	Wall thickness gn, [mm] *Grosor de la pared gn, [mm]*	15,1			
3.	Maximum operating pressure MOP, [bar] *Máxima presión de trabajo MOP, [bar]*	153			
4.	Test pressure of strenght test $p_{t\ resist.}$ ≥1,5 x MOP, [bar] *Presión de la prueba de resistencia*	~(0,25x $p_{t\ resist}$) [bar]	~(0,50x $p_{t\ resist}$) [bar]	~(0,85x $p_{t\ resist}$) [bar]	$p_{t\ resist}$≥1,5x MOP [bar]
		57,4	114,8	195,1	229,5
5.	Test time t, [min] *Tiempo de prueba t, [min]*	5	5	5	60
6.	Stamping agent *Líquido utilizado durante la prueba*	EMULKOL/WATER v/v 1:20 *EMULKOL EKO / AGUA v / v 1:20*			
7.	Using equipment *Equipo utilizado*	Electric manometer: PC-28 APLISENS *Manómetro eléctrico* Manufacturer's number: 10061582 *N° de fábrica*			
8.	Results of test *Resultado de la prueba*	No deformability and leaks *hermético y sin deformaciones*			

2. Pneumatic leak tightness test

Prueba neumatica de estanqueidad

N° *Nº*	Name *Nombre*	Dimension/Result *Dimensión / Resultado*
1.	Outside diameter of pipe Dz, [mm] *Diámetro del tubo exterior Dz, [mm]*	273,0
2.	Wall thickness gn, [mm] *Grosor de la pared gn, [mm]*	15,1
3.	Test pressure of leak tightness test $p_{t\ szcz}$, [bar] *Presión de la prueba de resistencia*	6,0
4.	Test time t, [min] *Tiempo de prueba t, [min]*	10
5.	Stamping agent *Elemento utilizado durante la prueba*	prestressed air *aire comprimido*
6.	Checking agent *Elemento utilizado para la comprobación*	soapsuds *jabonadura*
7.	Test results *Resultado de prueba*	no leak *hermético*

Work out: *Emitido por:* Date: 2026.09.25 *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Mariusz Bentkowski Kontrola Jakości Date: 2026.09.25. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* F/07/18 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF EXTERNAL COATING

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE EXTERIOR REVESTIMIENTO

Nr 9162/06/2026/EC

Nº

Manufactured by:

RADIATYM

Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:

Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)

Junta Monolítica

N° 53790

N°

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172

1. ELEMENT/DEVICE Elemento/ Equipo		
Name *Nombre*	Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)	
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53790**	
Year of structure *Año de fabricación*	2026	
2. SURFACE PREPARATION *Preparación de superficie*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	ISO 8501 -1	
Type of abrasive *Tipo de abrasivo*	Abrasive shot *Tiro de acero*	
Degree of purity *Grado de pureza*	Sa 2½	
Height of roughness *Nivel de irregularidad*	50 ÷ 70 [µm]	
3. COATING *Revestimiento*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	EN ISO 12944-5	
Type of coat *Tipo de revestimiento*	UNIBAR ZFC	
Producer of coat *Productor de revestimiento*	Baril Coatings	
4. PROPERTIES *Propiedades*		
Colour *Color*	**RAL 7040**	
Working temperature,without stresses [°C] *Temperatura de trabajo, sin tensión [°C]*	- 20 [°C] ÷ 100 [°C]	
5. CARRYING OUT COATING *Ejecución de aislamiento*		
Material temperature, [°C] *Temperatura de los materiales [°C]*	20 [°C]	
Air temperature, [°C] *Temperatura del aire [°C]*	20 [°C]	
Surface temperature, [°C] *Temperatura de la superficie [°C]*	20 [°C]	
Air humidity, [%] *Humedad del aire [%]*	48 [%]	
Startup *Puesta en marcha*	Date: 2026.09.28. *Fecha*	Time: 06.00 *Hora*
Shutup *Cierre*	Date: 2026.09.30. *Fecha*	Time: 17.30 *Hora*
6. TESTS *Pruebas*		
Leaktightness of coat control 4,4 [kV] *Control de estanqueidad de revestimiento 4,4 [kV]*	Result: *Resultado:*	No breakdowns *Sin acoplamiento*
Sparking defetoscope *Defectoscopio de chispeo*	ELCOMETER 266 (S/N: RC 11302; S/N: RC 04770) Defectoscopio de chispeo U-test	
Thickness of coating control min. 300 [µm] *Control del grosor de capa mínima 300 [µm]*	Result: *Resuladot:*	> 300
Measuring device *Equipo de medición*	ELCOMETER A456C (S/N: PK 05451)	

Work out: *Emitido por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02 *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Notes: *Observaciones:* F/07/20 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF INTERNAL COATING

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE INTERIOR REVESTIMIENTO

Nr 9162/06/2026/IC

Nº

Manufactured by:

RADIATYM
Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:

Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)

Junta Monolítica

N° 53790

Nº

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172

1. ELEMENT/DEVICE *Elemento/ Equipo*		
Name *Nombre*	Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)	
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53790**	
Year of structure *Año de fabricación*	2026	
2. SURFACE PREPARATION *Preparación de superficie*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	ISO 8501 -1	
Type of abrasive *Tipo de abrasivo*	Abrasive shot *Tiro de acero*	
Degree of purity *Grado de pureza*	Sa 2½	
Height of roughness *Nivel de irregularidad*	50 ÷ 70 [µm]	
3. COATING *Revestimiento*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	EN ISO 12944-5	
Type of coat *Tipo de revestimiento*	UNIBAR ZFC	
Producer of coat *Productor de revestimiento*	Baril Coatings	
4. PROPERTIES *Propiedades*		
Colour *Color*	**RAL 7040**	
Working temperature,without stresses [°C] *Temperatura de trabajo, sin tensión [°C]*	- 20 [°C] ÷ 100 [°C]	
5. CARRYING OUT COATING *Ejecución de aislamiento*		
Material temperature, [°C] *Temperatura de los materiales [°C]*	20 [°C]	
Air temperature, [°C] *Temperatura del aire [°C]*	20 [°C]	
Surface temperature, [°C] *Temperatura de la superficie [°C]*	20 [°C]	
Air humidity, [%] *Humedad del aire [%]*	48 [%]	
Startup *Puesta en marcha*	Date: 2026.09.28. *Fecha*	Time: 07.30 *Hora*
Shutup *Cierre*	Date: 2026.09.30. *Fecha*	Time: 15.05 *Hora*
6. TESTS *Pruebas*		
Thickness of coating control min. 300 [µm] *Control del grosor de capa mínima 300 [µm]*	Result: *Resultado:*	> 300
Measuring device *Equipo de medición*	ELCOMETER A456C (S/N: PK05451)	

Work out: *Emitido por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Notes: *Observaciones:* F/07/21 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	REPORT OF ACCEPTANCE *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9162/06/2026/ET** *Nº.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* PO # 89172


1. ELECTRIC TEST WITHOUT EXTERNAL SPARK GAP

Prueba eléctrica sin expolsor exterior

N° *Nº*	Measurements before hydrostatic strenght test *Medición antes de la prueba de resistencia hidrostática* Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage AC (60Hz) *Voltaje AC (60Hz)* [V]	Test time *Tiempo de la prueba* [min.]	Measuring instrument *Equipo de medición*	Results *Resultado*
53790	273,0	15,1	153	5000	1	PWI 5000 Nr 1708001	**Sparking – not give rise** *Chispeo – no se produce* **Breakdown – not give rise** *Acoplamiento - no se produce*

N° *Nº*	Measurements after hydrostatic strength test *Medición después de la prueba de resistencia hidrostática* Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage AC (60Hz) *Voltaje AC (60Hz)* [V]	Test time *Tiempo de la prueba* [min.]	Measuring instrument *Equipo de medición*	Results *Resultado*
53790	273,0	15,1 (12,7)	153	5000	1	PWI 5000 Nr 1708001	**Sparking – not give rise** *Chispeo – no se produce* **Breakdown – not give rise** *Acoplamiento - no se produce*

Measuring scheme
Esquema de medición

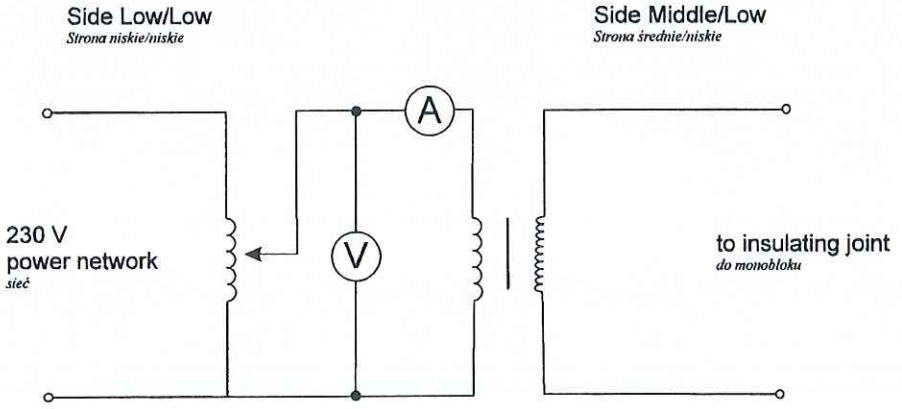

Work out: *Emitido por:* 6/2 Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified electrician's licence No. G-1/D/4467/731/26; G-1/E/4466/731/26 Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* F/07/19 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 2** *Página: 1 de 2*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	REPORT OF ACCEPTANCE *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9162/06/2026/ET** *Nº.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 10" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53790** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* PO # 89172

2. MEASUREMENTS OF RESISTANCE
MEDICIÓN DE RESISTENCIA

N° *Nº*	Measurements before hydrostatic strenght *Measurements before hydrostatic strength test*						
	Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage DC *Tensión DC* [V]	Required resistance *Resistencia exigida* [MΩ]	Intended resistance *Resistencia pretendida* [MΩ]	Measuring instrument *Equipo de medición*
53790	273,0	15,1	153	1000	10	6000	MIC-2500 Sonel Nr 240883/02

3. MEASUREMENTS OF RESISTANCE
MEDICIÓN DE RESISTENCIA

N° *Nº*	Measurements after hydrostatic strenght test *Medición después de la prueba de resistencia hidrostática*						
	Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage DC *Tensión DC* [V]	Required resistance *Resistencia exigida* [MΩ]	Intended resistance *Resistencia pretendida* [MΩ]	Measuring instrument *Equipo de medición*
53790	273,0	15,1 (12,7)	153	1000	10	15000	MIC-2500 Sonel Nr 240883/02

Work out: *Emitido por:* Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified electrician's licence No. G-1/D/4467/731/26; G-1/E/4466/731/26 Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* F/07/19 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **2 of 2** *Página: 2 de 2*

RADIATYM

Insulating joint TYPE IJO NPS 10" CL 900 153 barg)

N° 53790

Assembly drawing number *Número del dibujo de montaje*	IJO-250-150(05KV)(050)
Drawing's schedule number *Número del indice de dibujos*	WR- IJO-250-150(05KV)(050)
Product's specification number *Número de especificación del producto*	**9162/06/2026/SW**

Item N°	Pieces N° de piezas	Name of elements *Nombre de los elementos*	Drawing number *N° de dibujo*	Material *Clase de material*	Certificate number *N° de certificado*	Heat number *N° de colada*	Norm or catalogue number *N° de norma o n° de catálogo*	Marking material (technol. dimenstions) *Material de la marca (dimensiones tecnológicas)*	Notes *Observaciones*
1.	**1**	**Closing element** *Pieza de cierre*	**IJO-250-150(05KV)(050)-1**	----------	----------	----------	----------	----------	
1.1.	1	Closing ring *Anillo de cierre*	IJO-250-150(05KV)(050)-1.1	S355J2+N	20839/2026	20683	EN 10025-2	Ø 376 / 274 x 82	
1.2.	1	Closing pipe *Tubo de cierre*	IJO-250-150(05KV)(050)-1.2	X52N PSL2	B8446/1	71926K	API Spec.5L	Ø 273,0 x 15,1 x 372	
2.	**1**	**Internal element** *Pieza interior*	**IJO-250-150(05KV)(050)-2**	----------	----------	----------	----------	----------	
2.1.	1	Internal ring *Anillo interior*	IJO-250-150(05KV)(050)-2.1	S355J2+N	20839/2026	20683	EN 10025-2	Ø 360 / 274 x 79	
2.2.	1	Internal pipe *Tubo interior*	IJO-250-150(05KV)(050)-2.2	X52N PSL2	B8446/1	71926K	API Spec.5L	Ø 273,0 x 15,1 x 457	
3.	**1**	**Head** *Cabezal*	**IJO-250-150(05KV)(050)-3**	----------	----------	----------	----------	----------	
3.1.	1	Head's ring *Anillo de cabezal*	IJO-250-150(05KV)(050)-3.1	S355J2+N	20839/2026	20683	EN 10025-2	Ø 406 / 283 x 79	
3.2.	1	Head's pipe *Tubo de cabezal*	IJO-250-150(05KV)(050)-3.2	P355NH	604/AH/R/19	884181	EN 10216-3	Ø 406,4 x 12,5 x 155	
4.	**1**	**Resistance insulating ring** *Anillo de aislamiento de tope*	**IJO-250-150(05KV)(050)-01**	EP GC 203	----------	----------	PN-EN 60893	325 x 325 x 12	
5.	**1**	**Seal insulating ring** *Anillo de aislamiento de sellado*	**IJO-250-150(05KV)(050)-02**	EP GC 203	----------	----------	PN-EN 60893	325 x 325 x 12	
6.	**2**	**Gasket ring O-RING** *Anillo de junta O-RING*	----------	NBR	----------	----------	EN 549	Ø 315,0 x 5,0	
7.	**2**	**Gasket ring O-RING** *Anillo de junta O-RING*	----------	FPM	----------	----------	EN 549	Ø 290,0 x 5,0	

	Name and surname *Nombre y apellido*	Signature *Firma*	Date *Fecha*
Carry out *Realizado por*	Denis Sacha		2026.10.02.
Check *Revisado por*	Mariusz Bentkowski		2026.10.02.
Confirm *Confirmado por*	Mariusz Bentkowski		2026.10.02.

RADIATYM Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,
tel. (+48 32) 238 83 21, fax (+48 32) 231 05 15
http://www.radiatym.com.pl, e-mail: biuro@radiatym.com.pl

** copies of certificates are enclosed*
** se acompaña copias de los certificados*

RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bentkowski
Kontrola Jakości

Manufacturer:	MILL TEST CERTIFICATE	Page 1/3	ArcelorMittal
ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. STEFAN CEL MARE STR, BL 15, SC. A, PARTER I ROMAN, NEAMT ROMANIA	according to EN 10204/3.1/2004 -	B 8446/1 26.02.2016	

Buyer:	P.VAN LEEUWEN JR'S BUIZENHANDEL BV Lindtsedijk 100, PO BOX 1 NL 3330 AA, Zwijndrecht, Netherlands	SEAMLESS STEEL LINE PIPES	Total weight: 3.359 tons - lbs	Total Length: 35.00 meters - feets	Pieces 3	Bundles -

Standard: API 5L ED 45-2012-PSL2; ASTM A 333/A 333M-2013; ASME SA 333/SA 333M-2015; EN 10216-3-2014; ASTM A 106/A 106M-2015; ASME SA 106/SA 106M-2015; ASTM A 999/A 999M-2015; ASME B36.10M-2015; ASME B16.25-2012; Specif.no.15206E–Rev 005/09.04.2013 with deviations as per T.O. AMR 05.06.2013; ASME Sect.II, Part. D Table Y-1; NACE MR 0175/ISO 15156-2009; NACE MR 0103-2012 ;

Buyer's reference	PO NO. : 3441215	Dimensions: 273.00 x 15.09 mm -	Schedule: 80	Length: 10.00 - 11.80 m -	- -
Contract	50002543				

Item	Item Client	Hydro Test:	Bar	PSI	MPa	Time(sec)	Steel Grade: X52N / 6 / C/P355NL2TC1 -
5	177396		205	-	20.5	5	

Chemical Analysis(%)

Heat	Bulletin No.	Product Req.		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	Mo	V	Nb	Ti	B	N
			Max	0.18	1.06	0.45	0.010	0.025	0.30	0.30	0.30	-	0.08	0.080	0.020	0.040	0.0010	0.0200
			Min	-	0.90	0.10	-	-	-	-	-	0.020	-	-	-	-	-	-
71926K		Heat analysis		0.14	1.20	0.20	0.002	0.011	0.05	0.04	0.07	0.022	0.01	0.071	0.001	0.001	0.0001	0.0056
71926K	16-99	Product analysis		0.14	1.21	0.20	0.003	0.011	0.06	0.04	0.07	0.024	0.01	0.070	0.002	0.000	0.0000	0.0054
71926K	16-99	Product analysis		0.15	1.20	0.20	0.003	0.011	0.06	0.04	0.07	0.025	0.01	0.070	0.002	0.000	0.0000	0.0054

Chemical Analysis(%)

Heat	Bulletin No.	Product Req.		Nb + Ti + V	Cr + Mo + Ni + Cu + V	CE_IIW
			Max	0.120	1.000	0.42
			Min	-	-	-
71926K		Heat analysis		0.073	0.234	0.38
71926K	16-99	Product analysis		0.072	0.250	0.38
71926K	16-99	Product analysis		0.072	0.250	0.39

CEpcm = C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B CE_S = C+Mn/6 CE_{IIW} = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

Tensile Test

Heat	Orientation	Length mm	Length inch	Width/Diameter mm	Width/Diameter inch	Thickness mm	Thickness inch	Section mm²	Section inch²	Mechanical test Bulletin No.	YS MPa	YS (PSI:1000)	UTS MPa	UTS (PSI:1000)	E %	YS/UTS max: -
71926K	Longitudinal Flat	50.8	-	40.00	-	15.60	-	624.0	-	16-480	392.00	-	521.00	-	47.90	0.75
71926K	Longitudinal Flat	50.8	-	40.00	-	15.00	-	600.0	-	16-474	385.00	-	526.00	-	48.80	0.73
71926K	Longitudinal Flat	-	-	20.00	-	15.20	-	304.0	-	16-290	388.20	-	509.90	-	38.50	0.76

We state on our sole responsibility that the delivered products are in conformity with the order requirements.

Quality Control Representative

VLB 5

Formular 12A, rev.9

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

Manufacturer:
ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.
STEFAN CEL MARE STR, BL 15, SC. A, PARTER I
ROMAN, NEAMT ROMANIA

MILL TEST CERTIFICATE

according to EN 10204/3.1/2004

-

B 8446/1

26.02.2016

ArcelorMittal

Buyer: P.VAN LEEUWEN JR'S BUIZENHANDEL BV

Lindtsedijk 100, PO BOX 1 NL 3330 AA,
Zwijndrecht, Netherlands

SEAMLESS STEEL LINE PIPES

Total weight:	Total Length:	Pieces	Bundles
3.359 tons - lbs	35.00 meters - feets	3	-

Standard: API 5L ED 45-2012-PSL2; ASTM A 333/A 333M-2013; ASME SA 333/SA 333M-2015; EN 10216-3-2014; ASTM A 106/A 106M-2015; ASME SA 106/SA 106M-2015; ASTM A 999/A 999M-2015; ASME B36.10M-2015; ASME B16.25-2012; Specif.no.15206E–Rev 005/09.04.2013 with deviations as per T.O. AMR 05.06.2013; ASME Sect.II, Part. D Table Y-1; NACE MR 0175/ISO 15156-2009; NACE MR 0103-2012 ;

Buyer's reference: PO NO. : 3441215

Contract 50002543

Dimensions: 273.00 x 15.09 mm
-

Schedule: 80

Length: 10.00 - 11.80 m
-

-
-

Item	Item Client
5	177396

Hydro Test:	Bar	PSI	MPa	Time(sec)
	205	-	20.5	5

Steel Grade: X52N / 6 / C/P355NL2TC1
-

Impact Test

Heat	Impact Test Bulletin No.	Orientation	Size (mm)	Temp. (°C)	Req.KV (min. J)	KV values (J)			Req.Avr. (min. J)	Avr. fracture energy (J)	KCU min:-J/cm² T:°C			Shear Area min. %			Lateral Expansion min. mm		
71926K	16-866	Transversal	10x10x55	-50	19.0	179	165	185	27.0	176	-	-	-	95	95	95	1.64	1.49	1.70
71926K	16-867	Longitudinal	10x10x55	-50	20.0	304	285	293	27.0	294	-	-	-	100	100	100	2.28	2.26	2.27

Hardness Test

Heat	Hardness Test Bulletin No.	HB max.-	HV 10 max.-	HV 10 max.-					HRC max.22
				OD	Midwall	ID	End A	End B	
71926K	16-389	-	-	-	-	-	-	-	<22
71926K	16-389	-	-	-	-	-	-	-	<22

Yield Strength Test

Heat	Yield Strength Bulletin No.	T °C	YS (MPa)	YS (PSI):1000
71926K	16-112	316	317.00	-

Technological/Microstructure Test

Heat	Flattening Test Bulletin No.	Flattening Test
71926K	16-633	OK
71926K	16-633	OK

Heat	Microstructure Bulletin No.	Inclusion level max. "z"	Size grain ferritic min. "z"
71926K	15	0	8

We state on our sole responsibility that the delivered products are in conformity with the order requirements.

Quality Control Representative

signature.....

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY

Manufacturer: ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. STEFAN CEL MARE STR, BL 15, SC. A, PARTER I ROMAN, NEAMT ROMANIA	**MILL TEST CERTIFICATE** according to EN 10204/3.1/2004 -	Page 3/3 B 8446/1 26.02.2016	ArcelorMittal

Buyer: P.VAN LEEUWEN JR'S BUIZENHANDEL BV Lindtsedijk 100, PO BOX 1 NL 3330 AA, Zwijndrecht, Netherlands	SEAMLESS STEEL LINE PIPES	Total weight: 3.359 tons - lbs	Total Length: 35.00 meters - feets	Pieces 3	Bundles -
Buyer's reference PO NO. : 3441215	**Standard:** API 5L ED 45-2012-PSL2; ASTM A 333/A 333M-2013; ASME SA 333/SA 333M-2015; EN 10216-3-2014; ASTM A 106/A 106M-2015; ASME SA 106/SA 106M-2015; ASTM A 999/A 999M-2015; ASME B36.10M-2015; ASME B16.25-2012; Specif.no.15206E–Rev 005/09.04.2013 with deviations as per T.O. AMR 05.06.2013; ASME Sect.II, Part. D Table Y-1; NACE MR 0175/ISO 15156-2009; NACE MR 0103-2012 ;				
Contract **50002543**	Dimensions: 273.00 x 15.09 mm -	Schedule: 80	Length: 10.00 - 11.80 m -	- -	

Item	Item Client	Hydro Test:	Bar	PSI	MPa	Time(sec)	Steel Grade: X52N / 6 / C/P355NL2TC1 -
5	177396		205	-	20.5	5	

Heat

Heat	Pieces	Length (m)	Weight (kg)
71926K	3	-	-

Remarks PIPES IN COMPLIANCE WITH P.E.D. 97/23/EC/29.05.1997, ANNEX 1, SECTION 4.3
Manufacturing process – hot rolling.
Hot finished, steel is fully killed and produced by electric furnace,source G300047 .
Visual inspection and dimensional check without objection.
Heat treatment: normalizing at temperature 890-920°C time 13 min.
Ultrasonic testing: Le+Li (12.5 % from W.T.) – satisfactory.
Wet magnetical particles testing on the pipe ends – satisfactory.
Magnetism residual max.30 Gauss.
Hydrostatic test hold for 5 sec. no leakage noticed.
For each reduction of 0.01 % below the specified carbon maximum,on increase of 0.05% manganese above the specified maximum will be pemitted up to a maximum of 1.35 %.

RADIATYM S.p.z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

We state on our sole responsibility that the delivered products are in conformity with the order requirements.

Quality Control Representative

Doina Nistor

Digitally signed by Doina Nistor
Date: 2016.02.29 20:34:29 +02:00
Reason: Aprobat,
Location: Roman

ALCHEMIA S.A.
Oddział Walcownia Rur Batory
w Chorzowie
ul. Dyrekcyjna 6
41-506Chorzów
POLAND
(A01)(A04)

(A03)

ŚWIADECTWO ODBIORU No 604/AH/R/19

CERTYFICAT DE RECEPTION INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS СЕРТИФИКАТ

(A02) **wg EN 10204:2004 typ 3.1**
/nr normy/

(A06) **Zamawiający** **MISTAL SP. Z O.O.**
Acheteur-Customer-Besteller-Заказчик

(A06) **Adres wysyłkowy** **40-389 KATOWICE, Ks. Mjr. K. Woźniaka 4**
Adresse-Address-Versandadreesse-Адрес получателя

(A07) Nr zamówienia klienta Numéro de la commande du client Purchaser's order No Kundenbestellnummer No заказа	(A08,09) Nr potwierdzenia No de la commande Manuf. Order No Werksauftragsnummer Приказ №
ABR/19/00522	**4220553/19**

Wyszczególnienie zamówienia:
Specyfication de la commande-Order Specification-Spizifikation der Bestellung-Спецификация заказа

Wyrób i wymagania dodatkowe (stan obr. termicz.,mech. itp.) Produit et prescriptions supplémentaires (traitement thermique et l'usinage) Product and any supplementary requirements (Heat and mechanical treatment etc.) Erzeugnis und Zusäzliche Anforderungen (therm und mechan. Bearbeitung usw.) Продукта и дополнительные требования (состояние терм. и механобраб. и пр.)	**Wymiar wyrobu** Dimensions du produit Product dimensions Masse des Erzeugnisses Размер продукта	**Oznaczenie stali** Désignation del'acier Steel designation Stahlbezeichnung Марка стали	**Wytop** Coulée Heat Abstich Плавка	**Sztuk** Piéces Pieces Stück Штук	**mb** ft (c. mtr.) c. mtr. 1. M. пог. м	**kg** lb (kg) кг
(B01,B03) Rury stalowe bez szwu wykonane wg EN 10216-3/13 - TC1 EN 10210-1-2/06/ EN 10297-1/05. Normalizowane w temp. 900°C/30'.	(B09) **406,4 x 20 mm** **pow. 4 m**	(B02) **P355NH/** **S355J2H/** **E355**	(B07) **884181**	(B08) **3**	(B15) **26,07**	(B13) **5038**

ALCHEMIA S.A.
Oddział Walcownia Rur Batory
w Chorzowie
dopuszczona przez UDT
dla uznanych materiałów
nr rej. UDT M-09-29/3-17

EN 10216-3

CE
0045

(Z04)
ALCHEMIA S.A Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
ul. Dyrekcyjna 6 41-506 Chorzów POLSKA
06
0045-CPR-0888
EN 10210:2006
Kształtowniki zamknięte stalowe dla budownictwa i inżynierii cywilnej

Kontrolę techniczną powyższego zamówienia przeprowadził Oddział Technicznej Kontroli. Wyniki badań podano niżej.
Le controle technique de la été exécute par le Service de Controle. Les resultats des essais sont indiqués ci-aprés.
The technical investigation of this order has been executed by the Works Control. Results of tests are as follows.
Die technische Prüfung obiger Bestellung wurde von der Fabrikationskontrolle durchgeführt. Die Ergebnisse der Proben sind nachstehend angeführt.
Технический контроль вышеупомянугого заказа произвел Отдел Технического Контроля. Результат испытания представлен ниже.

1. SKŁAD CHEMICZNY - COMPOSITIO CHIMIQUE – CHEMICAL COMPOSITION – CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
(C71-C92) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Wytop Coulée Heat Abstich Плавка	**C**	**Mn**	**Si**	**P**	**S**	**Cr**	**Ni**	**Cu**
(B07) **884181**	**0,17**	**1,35**	**0,19**	**0,013**	**0,005**	**0,06**	**0,08**	**0,19**
	Al	**Mo**	**V**	**N**	**Ti**	**Nb**	**B**	**Ceq**
	0,035	**0,02**	**0,00**	**0,007**	**0,002**	**0,000**	**0,0003**	**0,43**

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

2. BADANIA MECHANICZNE – ESSAIS MECANIQUES – MECHANICAL TESTS – MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Nr wytopu lub próby No de la coulée ou De l'eprouvette Heat No Or. Tests No Abstich Oder Probe No No плавки или пробы	Re MPa min 355	Rm MPa 490 630	A 5 % min 22,0	Z %	Badanie udarności Impact Impact test Kerbschlagprobe Испытание на удар wg EN ISO 148-1 KV (10x10mm) (T) min 27J/-20°C (C40,C41,C02) Wartość pojedyncza Valeurs individuelles Individual values Einzelwerte Единственный результат	Średnia Moyenne Mean Mittel Средний	Twardość Dureté Hardness Härte Твердость (C30)	°C MPa min
(B07,C02,C00)	(C11)	(C12)	(C13)	(C50-69)	(C42)	(C43)	(C31)	(C50-C69)
884181/12772 L	380	547	34,6		109 - 100 - 84	98		

3. INNE BADANIA – AUTRES ESSAIS – OTHER TESTS – ANDERE UNTERSUCHUNGEN – ДРУГИЕ ИСПЫТАНИЯ
(D51-D99)

BADANIA TECHNOLOGICZNE – ESSAIS TECHNOLOGIQUES – TECHNOLOGICAL TESTS – TECHNOLOGISCHE PRÜFUNGEN
ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Próba rozciągania pierścienia - wynik pozytywny

Próba ciśnieniowa 100% rur 70 Bar - wynik pozytywny. Czas 5 s.

Powierzchnię i wymiary zbadano w 100% - Surface et dimensions ont éte controlés et 100% - Surface and dimensions tested at 100%
Oberfläche und Abmessungen geprüft zu 100% - Наружный осмотр и проверка измерений произведены в 100% - **wynik pozytywny.**

4. BADANIA NIENISZCZĄCE - Essaia Non Destuctifs – Non Destructive Tests – Zerstörungsfreie Prüfungen - Неразрушающий Контроль (D02-D50)

Numery rur - Le nombre de tubes - Numbers of tubes - Nummern von Röhren - Номера трубок

5. UWAGI DODATKOWE – Additional Remarks – Autresobservations – Andere Bemerungen- Дополнительные примечания (Z05-Z99)
Producent uznany wg AD-2000-Merkblatt W0 przez TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. Certyfikowany zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE, zał. I, pkt. 4.3 przez jednostkę certyfikującą dla urządzeń ciśnieniowych TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, jednostka notyfikowana 0045, nr certyfikatu 07-203-9120 WP-2081/16 i nr certyfikatu 07-202-9120 WZ-2081/16 oraz ISO 9001/TUV Certyfikat Nr 04100 950250. Producent posiada certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR 305/2011 Nr certyfikatu 0045-CPD-0888.Deklaracja właściwości użytkowych CPR/HBT/EN 10210/03/04/2018 dostępna na stronie www.alchemiasa.pl

(Z01)**Niniejszym potwierdzam, że wyżej wymieniony materiał został zbadany i spełnia warunki potwierdzenia zamówienia** - Par la presente je confirme que le materiel susmentionne a ete examine et il remplit les conditions de la confirmation de commande.- We hereby certify, that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.- Es wird bestaetigt, dass das oben genannte Material gepruefft wurde und den Bedingungen der Bestellung entspricht.- Потверждаем, что вышеуказанный материал был протестирован и соответствует условиям подтверждения договора.

(D01)**Cechowanie** – Marquage – Marking –Kennzeichnung – Обозначен
Znak Producenta/ Gatunek stali/Norma/Nr wytopu/Znak Kontroli Jakości

(D51-D99)**Na podstawie wyżej przeprowadzonych prób material zwolniono** – Sur la base des essais si-dessus le material est dliv-According to the carried out tests the material released – Untersuchungen wurde das Material freigegeben – На основании вушенменованных Испытаний признан годным.

Kontrola Jakości Contróle de Fabrication Control of Manufacture Fabrikationskontrolle Технический контроль (Z03)	**Dyrekcja** Direction Management Direktion Дирекция (Z05)	(Z02)
KJ 21/632 Specjalista z Zakresu Kontroli Jakości Renata Kuszka	Kierownik Działu Kontroli Jakości i Nadzoru Technologicznego Barbara Czyż	**dn. 22.05. 2019 r.**

604/AH/R/19
Strona Page Page Seite Страница **2/2**

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT 3.1

EN 10204:2004

INSPECTION CERTIFICATE, ABNAHMEPRÜFZEUGNIS, ŚWIADECTWO ODBIORU A02

VÍTKOVICE STEEL
A COMPANY OF JINDAL STEEL

A01 VÍTKOVICE STEEL, a.s.,
Moravská Ostrava Českobratrská 3321/46, ČESKÁ REPUBLIKA
A05 Kontrola jakosti, e-mail: quality.control@vitkovicesteel.com

A03/ Číslo dokumentu, No., Nr, Nr do	Z02/ Datum, Date, Data	Strana, Page, Seite, Strona
20839/2026	26.03.2026	1/ 2

A06/ Odběratel/příjemce, Customer/consignee, Bestseller/Empfänger, Kupujący/Odbiorca

STEELCOM CZ, a.s.
Mariánské náměstí 2116/10
70900
Ostrava
CZ

A08/ Číslo zakázky výrobce, Manufacturer´s works order No., Werksauftragsnr., Nr zamówienia producenta: 971816/2026

A07/ Číslo objednávky odběratele, Purchaser´s order No., Kundenbestellnr., Nr zlecenia kupującego: 159034/045
11/2026/15

A10/Avizo č.,Advice Note No.,Avico Nr.,Nr awiza	B14/Vagón č.,Wagon No.,Waggon Nr.	B13/Sk.hm.,Act.mass,Ist-Masse,Waga rzec
253608	2TB3088	16 485 kg

Výrobce prohlašuje, že je certifikován podle bodu 4.3 Přílohy I PED 2014/68/EU a podle AD-2000 Merkblatt W0 od jmenovaného místa TÜV NORD Reg.č. 0045. Certifikáty jsou platné do září 2026. The Manufacturer declares that it is certified by the notified body TÜV NORD reg.No 0045 according to Article 4.3, Annex I of PED 2014/68/EU and acc.to AD-2000 Merkblatt W0. Certificates are valid until September 2026. Der Hersteller erklärt, daß er ist von benannte Stelle TÜV NORD Reg.Nr. 0045 nach Pkt.4.3 Angang I, PED 2014/68/EU und nach AD-2000 Merkblatt W0 zertifiziert. Zertifikate sind bis September 2026 gültig.

EN ISO 9001 : TÜV NORD Czech, s.r.o.
EN ISO 14001: TÜV NORD Czech, s.r.o.
ISO 45001:TÜV NORD Czech, s.r.o.
EN ISO 50001: TÜV NORD Czech, s.r.o.

Customer's e-mail: boatesty@steelcom.cz

B01/Výrobek,Product,Erzugnis,Produkt, B08/Počet ks,No.of pieces ,Stückzahl, ,Liczba szt.B09-B11/Rozměry,Dimensions,Maße,Wymiary B12/Teor.hmt,Th.mass

100-2000-5000 mm

16 485 kg

B08 2 plates

B02/ Označení oceli, Steel designation, Stahlbezeichnung, Oznaczenie stali

B04/Stav výrobku při dodání,Product delivery condition,Lieferzustand des Erzeugnisses,Stan produktu w chwili dostawy: S355J2+N

B05/ Referenční zprac.,Reference treatment of symplex,Referenz behandlung,Oprac.referency jne

B03/ Dodací podmínky, Terms of Delivery, Lieferbedingungen, Warunki dostawy

EN 10025-2/2019
EN 10029 A/N
EN 10163-2,B/3
AD-2000 W1

B14/Tavba č. Heat No. Schmelze Nr. Nr wytopu	C70	B08/Počet ks No.of pieces Stückzahl No. Liczba szt.	C00/Identifik. Identification Identifizierung Identyf.	C01	Zkouška tahem, Tensile test, Zugversuchkeit, Próba rozciągania								Zkouška rázem v ohybu [J], Impact test [J], Kerbschlegversuchkeit [J], Próba udarowego zginania [J]				
					C02	C03 [°C]	C10	C11 Type,Typ	C13 Type,Typ	C11 [MPa]	C12 [MPa]	C13 [%]	C02	C03[°C]	C40,C41	C42	C43
10729	Y	1	681810	A	T	20	C	ReH	A5	350	532	32.7	L	-20	KV_2	10 80 100 195	125
20683	Y	1	681812	A	T	20	C	ReH	A5	345	536	32.6	L	-20	KV_2	10 167 149 124	147

C71-C92/ Chemical composition [%]

heat	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Ti	Al	N	Nb	CEV
10729	0.184	1.540	0.340	0.014	0.004	0.009	0.053	0.026	0.005	0.007	0.002	0.040	0.004	0.005	0.45
20683	0.190	1.540	0.380	0.012	0.003	0.008	0.052	0.019	0.005	0.003	0.003	0.041	0.005	0.005	0.46

B07/ Identification of the product

heat	test	plates	
10729	681810	039200	001(100.00-2000-5300)
20683	681812	039201	001(100.00-2000-5200)

Control of dimensions and results of surface inspection : without objection.
Masskontrolle un Oberflächenbesichtigung : ohne Beanstandung.
Kontrola wymiarów i wizualna kontrola powierzchni: bez uwag

B06/ Značení výrobku, Marking of the produkt, Kennzeichnung des Erzeugnisses, Oznaczenie produktu:
Výválek, Plech, Tavba, Jakost, Zkouška, Znak výrobce, Způsob výroby / Rolled product No., Plate No., Heat No., Quality, Test No., Manufacturer´s symbol, Method of production / Walzstük, Blech, Schmelzen, Qualität, Probe, Herstellerkennzeichen, Produktionsmethode / Wyrób walcowany, Blacha, Wytop, Jakość, Próba, Oznaczenie producenta, Sposób produkcji

Radioisotope activity of the material did not exceed the value 100 Bq/kg.
Radioizotopická aktivita materiálu nepřekročila 100 Bq/kg.

Z01/ Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že uvedené výrobky na něž se vztahuje toto prohlášení jsou ve shodě s předpisy, jež jsou specifikovány kupní smlouvou a je na výrobky vydáno Prohlášení o vlastnostech dle nařízení EU č.305/2011. Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty objęte niniejszym oświadczenia, są zgodne z przepisami.
Thereby we declare to our exclusive responsibility that the mentioned products to which this declaration is in accordance with regulations, which are specified by the contract. Es wird hiermit auf ausschliessliche Veratwortlichkeit erklärt, dass die hier angeführten Erzeugnisse auf die sich diese Erklärung bezicht, entsprechen den im Kaufvertrag spezifizierten Vorschriften.

A04/ Značka výrobce:
Manufacturer´s mark:
Zeichen des Herstellers:
Znak producenta:

Z02/ Ověření platnosti Weryfikacja ważi
Z03/ Razítko zástupce kontroly Pieczęć

VÍTKOVICE STEEL
Jakub SOUČKOVÁ
Independent authorized agent
unabhängiger berechtigter Vertreter
nezávislý oprávněný zástupce

Závodní znalec / Works Inspector / Abnahmebeauftragte des Herstellers / Ekspert wewnątrzzakładowy

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

C01/ Umístění vzorku, tělesa; A - hlava, Top, Kopf, Góra; Z - pata, Bottom, Fuss, Stopa
C02/ Směr zkušebních vzorků; L - podélná, longitudinal, längs, podłużny; T - příčná, transverse, quer, poprzeczny; Z - vertikální, vertical, senkrecht, pionowy
C03/ Zkušební teplota, Test temperature, Prüftemperatur, Temperatura próby
C10/ Tvar zkušebního vzorku: P - prizmatický, prismatic, prismatisch, pryzmatyczny C- cylindrický, cylindric, zylindrisch, cylindryczny
C11/ Výrazná nebo smluvní mez kluzu, Yield or proof strength, Strefo oder Dehngrenze, Wyraźna lub umowna granica plastyczności
C12/ Mez pevnosti v tahu, Tensile strength , Zugfestigkeit, Wytrzymałość na rozciąganie
C13/ Tažnost, Elongation after fracture, Bruchdehnung, Ciągliwość
C40/ Tvar zkušebního tělesa, Kształt próbki C41/Šířka zkušebního tělesa, Szerokość próbki C42/Jednotlivé hodnoty, Poszczególne wartości C43/ Střední hodnota, Wartość średnia
C70/ Způsob výroby oceli,Steelmaking process,Stahlherstellungverfahre,Sposób produkcji stali, Y = BO, E = EAF

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT 3.1 EN 10204:2004

INSPECTION CERTIFICATE, ABNAHMEPRÜFZEUGNIS, ŚWIADECTWO ODBIORU A02

VÍTKOVICE STEEL
A COMPANY OF JINDAL STEEL

A01 VÍTKOVICE STEEL, a.s.,
Moravská Ostrava Českobratrská 3321/46, ČESKÁ REPUBLIKA
A05 Kontrola jakosti, e-mail: quality.control@vitkovicesteel.com

A03/ Číslo dokumentu, No., Nr, Nr do	Z02/ Datum, Date, Data	Strana, Page, Seite, Strona
20839/2026	26.03.2026	2/ 2

A08/ Číslo zakázky výrobce, Manufacturer´s works order No., Werksauftragsnr., Nr zamówienia producenta: 971816/2026

Výrobce prohlašuje, že je certifikován podle bodu 4.3 Přílohy I PED 2014/68/EU a podle AD-2000 Merkblatt W0 od jmenovaného místa TÜV NORD Reg.č. 0045. Certifikáty jsou platné do září 2026. The Manufacturer declares that it is certified by the notified body TÜV NORD reg.No 0045 according to Article 4.3, Annex I of PED 2014/68/EU and acc.to AD-2000 Merkblatt W0. Certificates are valid until September 2026. Der Hersteller erklärt, daß er ist von benannte Stelle TÜV NORD Reg.Nr. 0045 nach Pkt.4.3 Angang I, PED 2014/68/EU und nach AD-2000 Merkblatt W0 zertifiziert. Zertifikate sind bis September 2026 gültig.

EN ISO 9001 : TÜV NORD Czech, s.r.o.
EN ISO 14001: TÜV NORD Czech, s.r.o.
ISO 45001:TÜV NORD Czech, s.r.o.
EN ISO 50001: TÜV NORD Czech, s.r.o.

B14/Tavba č. Heat No. Schmelze Nr. Nr wytopu	C70	B08/Počet ks No.of pieces Stückzahl No. Liczba szt.	C00/Identifik. Identification Identifizierung Identyf.	C01	Zkouška tahem, Tensile test, Zugversuchkeit, Próba rozciągania								Zkouška rázem v ohybu [J], Impact test [J], Kerbschlegversuchkeit [J], Próba udarowego zginania [J]				
					C02	C03 [°C]	C10	C11 Type,Typ	C13 Type,Typ	C11 [MPa]	C12 [MPa]	C13 [%]	C02	C03[°C]	C40,C41	C42	C43

UK CA
0879
Vítkovice Steel, a.s.
Českobratrská 3321/46
CZ- 702 00 Moravská Ostrava
23
0879-CPR-10025-1/10343 - CZ00008
Declaration of performance No. 0009/19-UK
www.vitkovicesteel.com
EN 10025-1
Hot rolled structural steel products
In view using: Shell construction or building industries
Dimensions allowance and form tolerance: Plate
EN 10029 A/N
Elongation
Tensile strength
Yield strength : Steel S355J2+N - EN 10025-2/2019
Impact strength
Weldability
Plate life: not defined
Monitored substances: not defined

CE
0045
Vítkovice Steel, a.s.
Českobratrská 3321/46
CZ- 702 00 Moravská Ostrava
06
0045-CPR-20759
Declaration of performance No. 0009/19
www.vitkovicesteel.com
EN 10025-1
Hot rolled structural steel products
In view using: Shell construction or building industries
Dimensions allowance and form tolerance: Plate
EN 10029 A/N
Elongation
Tensile strength
Yield strength : Steel S355J2+N - EN 10025-2/2019
Impact strength
Weldability
Plate life: not defined
Monitored substances: not defined

The manufacturer declares that he is certified according to PESR Schedule 2 Part 4/31 (8) Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 by the competent body TÜV UK Limited No. 0879. Certificate is valid until 30th September 2026

Z01/ Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že uvedené výrobky na něž se vztahuje toto prohlášení jsou ve shodě s předpisy, jež jsou specifikovány kupní smlouvou a je na výrobky vydáno Prohlášení o vlastnostech dle nařízení EU č.305/2011. Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty objęte niniejszym oświadczenie, są zgodne z przepisami.
Thereby we declare to our exclusive responsibility that the mentioned products to which this declaration is in accordance with regulations, which are specified by the contract. Es wird hiermit auf ausschliessliche Veratwortlichkeit erklärt, dass die hier angeführten Erzeugnisse auf die sich diese Erklärung bezicht, entsprechen den im Kaufvertrag spezifizierten Vorschriften.

A04/ Značka výrobce:
Manufacturer´s mark:
Zeichen des Herstellers:
Znak producenta:

Z02/ Ověření platnosti Weryfikacja ważi
Z03/ Razítko zástupce kontroly Pieczęć

C01/ Umístění vzorku, tělesa; A - hlava, Top, Kopf, Góra; Z - pata, Bottom, Fuss, Stopa
C02/ Směr zkušebních vzorků; L - podélná, longitudinal, längs, podłużny; T - příčná, transverse, quer, poprzeczny; Z - vertikální, vertical, senkrecht, pionowy
C03/ Zkušební teplota, Test temperature, Prüftemperatur, Temperatura próby
C10/ Tvar zkušebního vzorku: P - prizmatický, prismatic, prismatisch, pryzmatyczny C- cylindrický, cylindric, zylindrisch, cylindryczny
C11/ Výrazná nebo smluvní mez kluzu, Yield or proof strength, Strefo oder Dehngrenze, Wyraźna lub umowna granica plastyczności
C12/ Mez pevnosti v tahu, Tensile strength , Zugfestigkeit, Wytrzymałość na rozciąganie
C13/ Tažnost, Elongation after fracture, Bruchdehnung, Ciągliwość
C40/ Tvar zkušebního tělesa, Kształt próbki C41/Šířka zkušebního tělesa, Szerokość próbki C42/Jednotlivé hodnoty, Poszczególne wartości C43/ Střední hodnota, Wartość średnia
C70/ Způsob výroby oceli,Steelmaking process,Stahlherstellungverfahre,Sposób produkcji stali, Y = BO, E = EAF
200-F64

VÍTKOVICE STEEL
Zástupce ZÁKAZNÍKA
Independent authorised agent
unabhängiger berechtigter Vertreter
niezależny upoważniony zastępca

Závodní znalec / Works Inspector / Abnahmebeauftragte des Herstellers / Ekspert wewnątrzzakładowy

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

CERTYFIKAT NR 006 / 5 / 2024

CERTIFICATE NO.

Biuro Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
niniejszym poświadcza, że firma:
Certification Office of Oil and Gas Institute – National Research Institute
hereby states that the company:

RADIATYM Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,

wdrożyła oraz utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w lokalizacjach:
has introduced and maintain quality management system consistent with ISO 9001:2015 in locations:

1) 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,
2) 44-100 Gliwice, ul. Przewozowa 20

w zakresie: */within the following scope:*

projektowania, produkcji połączeń PE-STAL, monobloków izolujących, kompensatorów liniowych typu KLR oraz izolujących połączeń kołnierzowych IPK do sieci przesyłowych i rozdzielczych gazu, wody i paliw płynnych, produkcji konstrukcji stalowych, korpusów i rur

design, manufacturing of PE-STEEL connections, monoblock isolating joint, linear compensators type KLR and isolating flange connections IPK for gas, water and liquid fuels transport and distribution grids, manufacturing of steel constructions, bodies and pipes

Data ważności certyfikatu: od ***02.03.2024 r.*** do ***01.03.2027 r.***
Certificate's validity: from to

termin ważności poprzedniego certyfikatu: **01.03.2024 r.**
the end of validity of previous certificate:

data auditu ponownej certyfikacji: **06,07.02.2024 r.**
date of renewal audit:

Data odnowienia: **01.03.2024 r.**
Date of renewal:

Data pierwszego wydania certyfikatu: **10.02.2012 r.**
Date of first issue of certificate:

Kierownik
Biura Certyfikacji
Certification Office Manager
Magdalena Swat

Instytut Nafty i Gazu * Państwowy Instytut Badawczy *

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego
Director of the Oil and Gas Institute
National Research Institute
Jacek Jaworski

ŚWIADECTWO ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI

CERTIFICATE OF APPROVAL OF QUALITY SYSTEM

Nr 1 / 17

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) będący jednostką notyfikowaną o numerze 1450, w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE niniejszym stwierdza, że system jakości stosowany przez:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) being the notified body under the number 1450 for the Directive 2014/68/EU hereby states that that the quality system adapted by:

RADIATYM Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16

w lokalizacjach: / *in locations:*

1) 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,

2) 44-100 Gliwice, ul. Przewozowa 20

w zakresie produkcji: / *within the production of:*

wyrobów przeznaczonych do płynów grupy 1 i 2 wymienionych na str. 2-6

appliances for liquids group 1 i 2 mentioned on page 2-6

został zatwierdzony oraz jest objęty nadzorem Biura Certyfikacji INiG-PIB zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (OJEU z 2014 L 189) w zakresie wymagań modułu H (pełne zapewnienie jakości)

have been approved and is subjected to INiG-PIB Certification Office surveillance according to Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the council of 15th May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (OJEU of 2014 L 189) within the scope of requirements of module H (full quality assurance)

Jednocześnie Biuro Certyfikacji INiG-PIB udziela ww. firmie zezwolenia na używanie swojego numeru identyfikacyjnego **1450** i umieszczanie za znakiem CE na wyrobach produkowanych zgodnie z procedurami zatwierdzonego systemu jakości

*At the same time INiG-PIB Certification Office gives the authorisation to a/m company to use its identifying number **1450**, and to put it behind the CE mark on the products produced according to procedures of approved quality system*

Data wygaśnięcia świadectwa: **27 lutego 2029 r.**
Date of expiry of certificate: *27th February 2029*

Kierownik
Biura Certyfikacji
Certification Office Manager

Magdalena Swat

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 4

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
-Państwowego Instytutu Badawczego
Director of Instytut Nafty i Gazu
-Państwowy Instytut Badawczy

Jacek Brożek

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 116

Wyroby objęte zatwierdzeniem
Products covered by Certificate of Approval

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Kompensatory liniowe KLR *Linear compensators KLR*	1	PS100	DN100÷DN500	II	ciecze / *liquids*
	2		DN250÷DN500	I	
	1	PS84	DN700, DN1000	II	
	2		DN700, DN1000	I	
	1	PS25	DN100÷DN500	II	
	2		DN250÷DN500	I	
	1	PS100	DN100	II	gazy / *gases*
			DN125÷DN500	III	
	2		DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN500	III	
	1	PS84	DN700, DN1000	III	
	2		DN700, DN1000	III	
	1	PS25	DN50÷DN100	II	
			DN150÷DN500	III	
	2		DN50÷DN100	I	
			DN150÷DN200	II	
			DN250÷DN500	III	
Złącza izolujące (monobloki) *Isolating joints (monoblocs)*	1	PS25	DN100÷DN1400	II	ciecze / *liquids*
		PS63	DN32÷DN1400	II	
		PS100	DN32÷DN1400	II	
		PS150	DN32÷DN1000	II	
		PS250	DN32÷DN750	II	
		PS420	DN32÷DN500	II	
	2	PS25	DN250÷DN1400	I	
		PS63	DN250÷DN1400	I	
		PS100	DN250÷DN1400	I	
		PS150	DN250÷DN1000	I	
		PS250	DN250÷DN750	I	
		PS420	DN250÷DN500	I	

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Złącza izolujące (monobloki) *Isolating joints (monoblocs)*	1	PS25	DN32÷DN40	I	gazy / *gases*
			DN40÷DN125	II	
			DN150÷DN1400	III	
		PS63	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN1400	III	
		PS100	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN1400	III	
		PS150	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN1000	III	
		PS250	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN750	III	
		PS420	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN500	III	
	2	PS25	DN40÷DN125	I	
			DN150÷DN250	II	
			DN300÷DN1400	III	
		PS63	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN1400	III	
		PS100	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN1400	III	
		PS150	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN1000	III	

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Złącza izolujące (monobloki) *Isolating joints (monoblocs)*	2	PS250	DN40÷DN100	I	gazy / *gases*
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN750	III	
		PS420	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN500	III	
Izolujące połączenia kołnierzowe IPK *Isolating flange connections IPK*	1	PS16 (PN16)	DN25÷DN40	I	gazy / *gases*
			DN50÷DN200	II	
			DN250÷DN1200	III	
		PS25 (PN25)	DN32÷DN60	I	
			DN65÷DN125	II	
			DN150÷DN1000	III	
		PS40 (PN40)	DN32÷DN100	II	
			DN125÷DN600	III	
		PS63 (PN63)	DN32÷DN100	II	
			DN125÷DN400	III	
		PS100 (PN100)	DN32÷DN100	II	
			DN125÷DN400	III	
	2	PS16 (PN16)	DN65÷DN200	I	
			DN250÷DN300	II	
			DN350÷DN1200	III	
		PS25 (PN25)	DN50÷DN125	I	
			DN150÷DN250	II	
			DN2300÷DN1000	III	
		PS40 (PN40)	DN32÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN600	III	

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Izolujące połączenia kołnierzowe IPK *Isolating flange connections IPK*	2	PS63 (PN63)	DN40÷DN100	I	gazy / *gases*
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN400	III	
		PS100 (PN100)	DN32÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN350	III	
	1	PS16 (PN16)	DN150÷DN1200	II	ciecze / *liquids*
		PS25 (PN25)	DN100÷DN1000	II	
		PS40 (PN40)	DN65÷DN600	II	
		PS63 (PN63)	DN32÷DN400	II	
		PS100 (PN100)	DN32÷DN350	II	
	2	PS16 (PN16)	DN350÷DN1200	I	
		PS25 (PN25)	DN250÷DN1000	I	
		PS40 (PN40)	DN250÷DN600	I	
		PS63 (PN63)	DN250÷DN400	I	
		PS100 (PN100)	DN250÷DN350	I	
Połączenia PE/STAL *PE-Steel connections*					
zakończone rurą stalową przeznaczone do spawania *closed with steel pipe for welding* **[dn/DN]**	1	PS10	DN32/25÷DN90/80	I	gazy / *gasess*
			DN110/100÷DN315/300	II	
			DN355/300÷DN630/550	III	
	2	PS10	DN110/100÷DN315/300	I	
			DN355/300÷DN500/500	II	
			DN630/550	III	
	1	PS16	DN140/125÷DN1000/1000	II	ciecze / *liquids*

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	**grupa płynów** *group of liquids*	**maksymalne ciśnienie robocze** *maximum operating pressure*	**zakres średnic** *the scope of diameters*	**kate-goria** *catego ry*	**przezna-czenie** *purpose*
zakończone kołnierzem szyjkowym *closed with a neck flange* **[dn/DN]:**	1	PS10 (PN10)	DN32/25÷DN90/80	I	**gazy** / *gases*
			DN110/100÷DN315/300	II	
			DN355/300÷DN630/500	III	
	2	PS10 (PN10)	DN110/100÷DN315/300	I	
			DN355/300÷DN500/500	II	
			DN630/500	III	
	1	PS16 (PN16)	DN140/125÷DN1000/1000	II	**ciecze** / *liquids*
bezspoinowe z kołnierzem płaskim i szyjkowym *jointless with a flat flange and a neck flange*	1	PS10 (PN10)	DN32/25, DN40/32, DN50/40, DN63/50, DN75/65, DN90/80	I	**gazy** / *gases*
			DN110/100, DN160/150, DN200/200, DN250/250	II	
	2	PS10 (PN10)	DN110/100, DN160/150, DN200/200, DN250/250	I	
	1	PS16 (PN16)	DN160/150÷DN250/250	II	**ciecze** / *liquids*
zakończone rurą stalową z gwintem *closed with steel pipe with a thread*	1	PS5	32/25 (R1"), 40/32 (R5/4"), 50/40 (R6/4"), 63/50 (R2")	I	**gazy** / *gases*

Kraków, 27-02-2026

Kierownik Biura Certyfikacji
Certification Office Manager

Magdalena Swat

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 116

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Stwierdza się, że

RADIATYM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRÓLEWSKIEJ TAMY 16, 44-100 GLIWICE

posiada uprawnienie do wytwarzania elementów

ELEMENTÓW URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH I BEZCIŚNIENIOWYCH

Szczegółowy zakres i warunki uprawnienia określone są w załączniku do decyzji uprawniającej.

Uprawnienie nadano w dniu **21.06.2024 r.**

Zarejestrowano pod nr **UC-07-76-E/3-24**

Z up. Prezesa UDT
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Katowicach
DYREKTOR
mgr inż. Marek Gocoł