

Esperienza di ottica ondulatoria

Marco Vianello¹

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1 Che cosa manca

- Secondo polarizzatore.
- Tutto il resto.

2 Introduzione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3 L'apparato sperimentale e la metodologia di misura

3.1 Componenti

Sono stati utilizzati

- Breadboard ottica Thorlabs MB4590/M, paletti Thorlabs serie TR, portapaletti Thorlabs serie PH, viteria.
- Forcelle Thorlabs CF125C/M e piedistalli Thorlabs BE1/M.
- Maschera a fenditura singola realizzata tramite stampa 3D montata su un portalenti Thorlabs LMR1/M (impiegato come supporto meccanico stabile).
- Diodo laser Thorlabs PL202 di lunghezza d'onda tipica 635 nm con kit di montaggio Thorlabs PLK1/M.
- Polarizzatore montato su goniometro continuo Thorlabs RSP1D/M (in seguito «il primo polarizzatore» o «il polarizzatore P1», ecc.).
- Polarizzatore montato su goniometro a scatti Thorlabs RSP1X15/M (in seguito «il secondo polarizzatore» o «il polarizzatore P2», ecc.).
- **lamine**

- Schermo Thorlabs EDU-VS2M (utile per le procedure di allineamento).
- Filtro attenuatore OD6.0 Thorlabs NE60A.
- Camera CCD Thorlabs CS165CU/M con cavetto USB.
- Un PC con software ThorImageCAM per controllare la camera.

3.2 Allestimento del banco ottico

L'attenuatore OD6 è stato avvitato alla camera. Laser e la camera sono stati montati sulle rispettive strutture di supporto e assicurati alla breadboard ottica. In particolare, la struttura di supporto della camera è stata direttamente fissata a uno dei fori della breadboard. La camera è stata successivamente interfacciata via USB al sistema di acquisizione. Il fascio laser è stato allineato otticamente con l'asse centrale del campo visivo del sistema di imaging, utilizzando il feed video e lo strumento «mirino» del software di acquisizione per ottimizzare l'incidenza sul piano focale del sensore. Il tempo di esposizione del sensore è stato regolato per evitare la saturazione ed è stato mantenuto costante per tutta la durata dell'esperimento.

3.3 Incertezza sull'intensità luminosa

L'apparato (laser + camera) finora descritto è stato impiegato per valutare la stabilità temporale dell'emissione luminosa del laser. A tal fine:

1. Sono state acquisite immagini in formato non compresso TIFF del profilo del fascio a intervalli di circa venti di secondi l'una all'altra, per un totale di dieci immagini.
2. L'intensità luminosa totale di ciascun frame è stata determinata come il prodotto tra l'area totale dell'immagine (in pixel) per il suo valore di grigio medio. In particolare si è adottato il parametro *Integrated Density* del software di analisi delle immagini ImageJ² (v. 1.54g) come stima dell'intensità luminosa di ciascuna immagine. La Figura 1 mostra la dispersione dei valori ottenuti. Un file .csv con i valori grezzi è disponibile nella repository associata alla relazione, cfr. Sezione 5.

¹Turno: 5. Gruppo: 5. Email: marco.vianello.14@studenti.unipd.it. Numero di matricola: 2158657.

²Cfr. la documentazione al link <https://imagej.net/ij/docs/menus/analyze.html>.

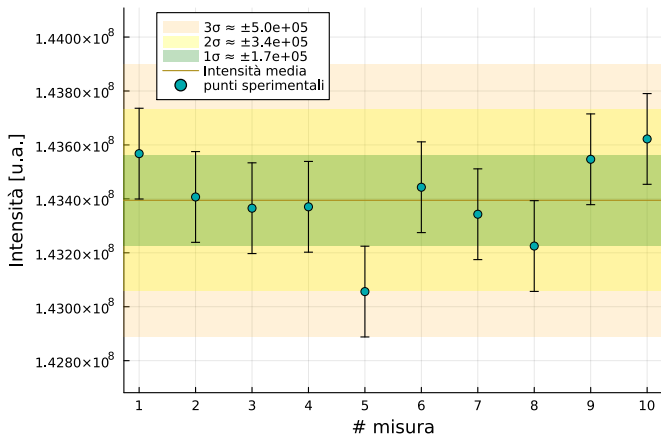


Figura 1: Dispersione dei valori di intensità luminosa del sistema laser + camera.

3. La deviazione standard s_I del campione è stata calcolata pari a

$$s_I = 1.7 \cdot 10^5 = 0.017 \cdot 10^8$$

nelle unità arbitrarie specificate sopra.

Durante il processo di presa dati si è reso spesso necessario riaggiustare l'allineamento del laser con la camera. Per valutare la sensibilità del valore di intensità luminosa alla procedura di riallineamento è stato suggerito di iterare la seguente procedura:

1. perturbare volontariamente l'allineamento del fascio agendo sulle manopole del kit di montaggio Thorlabs PLK1/M oppure su paletto e portapaletto;
2. ripristinare il corretto allineamento agendo sulle manopole del kit di montaggio;
3. acquisire un'immagine in formato non compresso TIFF del profilo del fascio riallineato mediante il sistema di acquisizione;
4. determinare il valore di intensità luminosa del fascio come fatto sopra.

La deviazione standard del campione di misure di intensità così ottenuto si suppone essere rappresentativa dell'incertezza su tutte le misure successive di intensità luminosa effettuate come descritto.

Purtroppo, al contrario di quanto suggerito, le immagini che avrebbero dovuto permettere di fornire questa stima di incertezza sono state salvate in formato JPEG e si è quindi scelto di non utilizzarle a fini metrologici. È stato invece adottato il campione («campione esterno») fornito da un altro gruppo. I risultati della procedura appena accennata sono dunque riportati in Figura 2. La deviazione standard $s_{I,ext}$ del campione esterno è pari a

$$s_{I,ext} = 7.2 \cdot 10^5 = 0.072 \cdot 10^8$$

unità.

Il ruolo che gioca il valore di incertezza da associare all'intensità luminosa è discusso alla Sezione 4. Si anticipa in particolare che entrambi i valori s_I e $s_{I,ext}$ sono probabilmente delle sottostime, in quanto l'analisi del χ^2 di alcuni

fit con un modello noto (cfr. Sezione 4.1) riportano un valore di p -dei-dati eccessivamente vicino allo zero.

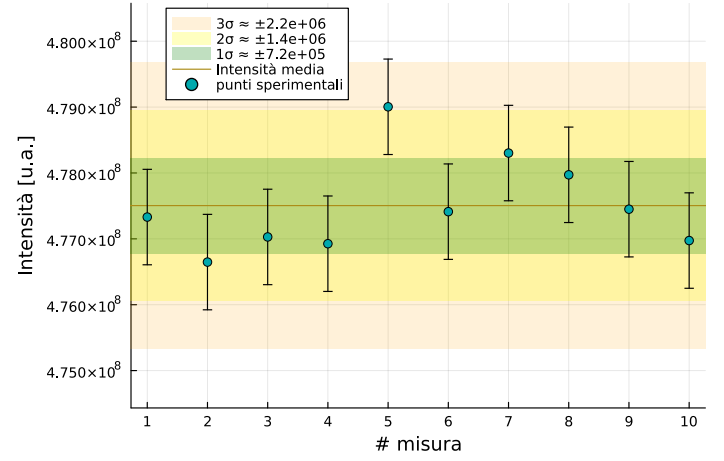


Figura 2: Dispersione dei valori di intensità luminosa del sistema laser + camera a seguito della procedura di perturbazione e riallineamento descritta.

3.4 Determinazione dell'asse principale di polarizzazione del fascio laser

Il primo polarizzatore è montato su un supporto goniometrico che ne permette la rotazione continua attorno al proprio asse geometrico e la misura dall'angolo relativo di orientazione. Poiché l'asse di trasmissione ottico del polarizzatore non è allineato con lo zero della scala, si è resa necessaria la seguente procedura di calibrazione.

1. Il primo polarizzatore è stato montato sui rispettivi supporti e assicurato alla breadboard ottica tra laser e camera per mezzo di una forcina (con la scala goniometrica rivolta verso la sorgente laser).
2. È stato identificato l'intervallo angolare da 120° a 220° come una possibile regione contenente il punto di massima intensità luminosa del fascio emergente dal polarizzatore. A partire dai 120° è stata scattata un'immagine ogni 10° fino ai 220°.
3. L'intensità luminosa di ciascun frame è stata determinata come alla Sezione 3.3. È stata utilizzata la routine `curve_fit` del pacchetto `LsqFit.jl` per il linguaggio di programmazione Julia per determinare i parametri di best fit alle coppie angolo-intensità misurate del modello «di Malus»

$$f(\theta; A, B, C) = A \cos(\theta + B)^2 + C$$

a tre parametri liberi A , B e C mediante il metodo dei minimi quadrati (con i pesi tutti uguali pari all'incertezza s_I determinata alla Sezione 3.3). In questa prima fase l'incertezza s_θ di lettura sui valori di angolo (che si assume pari all'incertezza di lettura pesata con il modello triangolare, $s_\theta = 0.2^\circ$) è stata trascurata.

4. È stato determinato numericamente il valore angolare $\theta_0 = 177.2^\circ$ che massimizza la curva interpolante. Que-

sto valore è stato utilizzato per azzerare la scala graduata del goniometro.

L'analisi riportata fino a questo punto è stata condotta direttamente in laboratorio. A posteriori (cfr. Sezione 4.1) si *sconsiglia* di determinare l'angolo di massima intensità θ_0 come indicato qui, cfr. Sezione 4.1. Le considerazioni della Sezione non si applicano infatti al procedimento suggerito sulla dispensa fornita in laboratorio, il quale potrebbe pertanto fornire una miglior stima dell'angolo di massima intensità θ_0 . Va comunque tenuto conto della difficoltà pratica incontrata nella regolazione del goniometro: è realistico assumere che una differenza di $(\pm 0.5)^\circ$ sul valore di θ_0 non avrebbe influito particolarmente.

4 Commento sui dati ottenuti

4.1 Misure effettuate per determinare l'asse principale di polarizzazione del fascio laser

I punti sperimentali ottenuti mediante la procedura delineata alla Sezione 3.4, la curva interpolante determinata come specificato sempre alla Sezione 3.4 e i residui del fit sono riportati alla Figura 3.

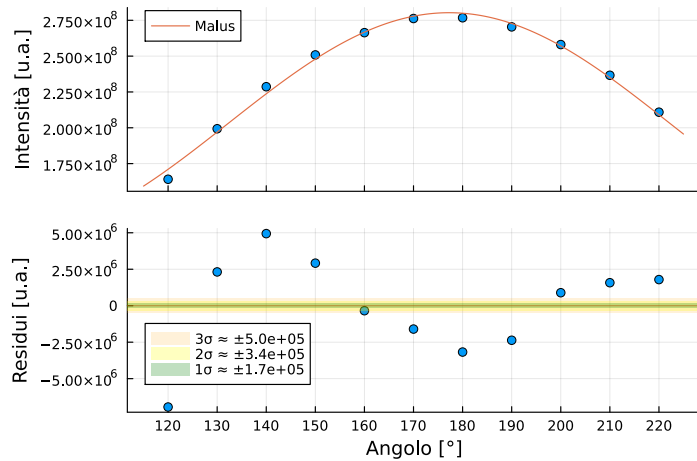


Figura 3: Andamento delle coppie angolo-intensità e fit parametrico con andamento dei residui.

Per i parametri di best-fit $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$ si è ottenuto

$$\chi^2_{\min} = \sum_j \frac{(I_j - f(\theta_j; \hat{A}, \hat{B}, \hat{C}))^2}{s_I^2} \approx 3 \cdot 10^3$$

e un corrispondente p -dei-dati pari a 0.

Si sospetta che il valore s_I di incertezza sull'intensità luminosa determinato alla Sezione 3.3 sia una *sottostima* del valore vero. Si è pertanto optato per riportare in in Figura 4 l'andamento della quantità $\chi^2_{\min}$ e del p -dei-dati al variare di s_I in un intervallo arbitrariamente scelto in modo da comprendere il valore di s_I per il quale il procedimento qui descritto avrebbe fornito un valore di $\chi^2_{\min}$ comparabile con il numero di gradi di libertà $\nu = 8$ determinati.

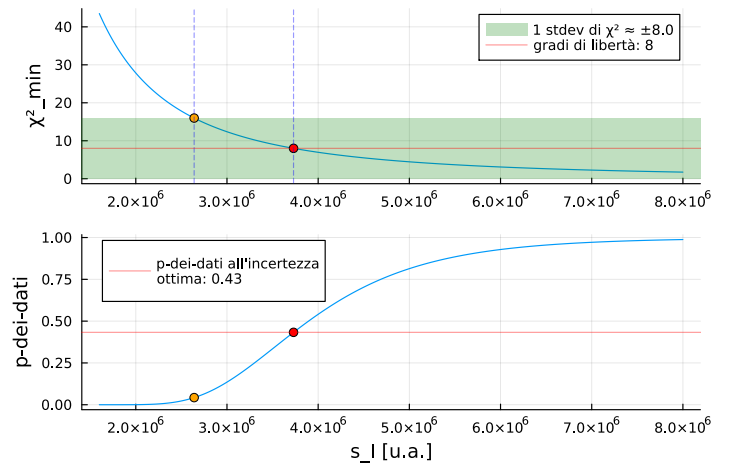


Figura 4: Andamento dei valori di $\chi^2_{\min}$ e del p -dei-dati al variare dell'incertezza s_I tra $1 \cdot 10^6$ e $8 \cdot 10^6$ unità. È evidenziata in verde la regione $\nu \pm \nu\sqrt{2\nu}$, corrispondente a una deviazione standard della media ν della statistica χ^2 . Il valore di s_I al punto rosso (corrispondente a $\chi^2_{\min} = 8$ e p -dei dati pari a 0.43) è pari a $s_I = 3.7 \cdot 10^6$ unità. Il valore di s_I al punto arancione (corrispondente a $\chi^2_{\min} = 16$ e p -dei dati pari a 0.04) è pari a $s_I = 2.6 \cdot 10^6$ unità.

I valori $s_I = 1.7 \cdot 10^5$ e $s_{I,\text{ext}} = 7.2 \cdot 10^5$ di incertezza dichiarati alla sezione Sezione 3.3 *non* rientrano nella soglia $s_I > 2.6 \cdot 10^6$ entro la quale il presente fit non porta evidenza statistica sufficiente per rifiutare al 5% di significatività il modello parametrico proposto. Si è dunque ritenuto opportuno ripetere il fit con il modello di Malus tenendo conto dell'incertezza $s_\theta = 0.2^\circ$ sulla variabile angolare. Si è dunque utilizzato il pacchetto `Ordpack.jl` di Julia per ripetere la stima dei parametri di miglior fit con Orthogonal Distance Regression prendendo come pesi il valore $\frac{1}{s_\theta^2}$ e $\frac{1}{s_{I,\text{ext}}^2}$ rispettivamente per la variabile indipendente e per la variabile dipendente. Un grafico come quello di Figura 4 è riportato in

Boh

Roba

5 Dati, codice e disegni tecnici

Il materiale di supporto alla relazione è archiviato in una repository al link https://www.github.com/marcovianello5/es2_diffrazione.