

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

Regulación y tramitación
Parte 1

Fátima Cadahía (Haz Energía)
Pablo Corredoira (Haz Energía)

- **Parte 1. Marco teórico**

- Marco regulatorio actual
- Tramitación básica de instalaciones
 - Esquema general sin y con excedentes
 - Proceso de acceso y conexión
- Particularidades de las instalaciones colectivas
 - Consideraciones principales
 - Tipologías
- Problemáticas más frecuentes a nivel de tramitación

- **Parte 2. Casos prácticos**

- **Parte 3. Próxima normativa**

- Modificación del marco normativo del autoconsumo

El autoconsumo en España es legal y está regulado por las siguientes normas.

- Ley 24/2013.
 - Regula los tipos de autoconsumo existentes
- Real Decreto Ley 15/2018. Modifica el RD 900/2015 y la Ley 24/2013.
 - Eliminación de cargos al autoconsumo
 - Tipos de autoconsumo –individual, colectivo, con o sin excedentes
 - Simplificación administrativa
 - Posibilidad de compensar excedentes
- **Real decreto 244/2019. Regula las condiciones administrativas técnicas y económicas.**
- Real Decreto 900/2015. Derogado por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
- Real Decreto 842/2002 (REBT). Ejecución de instalación de $P \leq 100\text{kW}$. Conexión de instalaciones sin excedentes.
- Real Decreto 1699/2011. Conexión de instalaciones con vertido de excedentes de $P \leq 100\text{kW}$.
- Real Decreto 1955/2000. Conexión de instalaciones con vertido de excedentes de $P > 100\text{kW}$.
- Real Decreto 1183/2020. Acceso y conexión a las redes.



- Real Decreto-ley 23/2020. Medidas en materia de energía para la reactivación económica.
- Real Decreto Ley 6/2022. Reserva del 10% de los nudos liberados para autoconsumo
- Real Decreto Ley 14/2022. Posibilidad de cambiar tipología de autoconsumo en 4 meses. Reducción de plazos de activación de autoconsumo a 2 meses.
- Real Decreto Ley 18/2022. Simplificación administrativa (exención AAP y AAC hasta 500kW)
- Real Decreto Ley 20/2022. Ampliación a 2000 metros el autoconsumo colectivo
- Real Decreto-ley 5/2023. Inclusión de las Comunidades de energías renovables y las Comunidades ciudadanas de energía
- Ley 9/2025. Permite que un autoconsumidor individual sin excedentes haga un colectivo con una instalación a través de red con excedentes.

Definición de la potencia de las instalaciones:

- Definida por el equipo inversor (FV)

Establecimiento del alcance del autoconsumo:

- Próximo de red interior: Instalaciones dentro de la red interior
- A través de red: (i) conectados en BT a través del mismo “trafo”, (ii) ~~en BT~~ a distancia $\leq 500\text{m}$, (ii bis) FV en cubierta, suelo industrial o estructura a distancia $\leq 2.000\text{m}$ o (iii) ref. catastral

Eliminado por
Real Decreto-ley 29/2021

Ampliado por Real Decreto-ley 20/2022

Articulación de 3 tipos de instalaciones aplicables para todo tipo de tecnologías de generación:

- Sin excedentes: (i) mecanismo antivertido.

- Instalaciones próximas de red interior
- Renovable, $P \leq 100\text{kW}$
- Servicios auxiliares $< 1\%$ de generación

- Instalaciones próximas de red interior
- Consumidor = titular de instalación

- Con excedentes tipo a: (i) $P \leq 100\text{kW}$, (ii) 1 contrato de suministro, (iii) generación renovable.
- Con excedentes tipo b: las instalaciones que no cumplan lo anterior o que voluntariamente elijan no acogerse a la modalidad con excedentes tipo a.

Tipos de instalación según nº de autoconsumidores:

- Individual.
- Colectivo.

— Simplificación de trámites:

- Sin permisos de acceso y conexión: Instalaciones sin excedentes o $P \leq 15\text{kW}$.
- Hasta 100kW el contrato de acceso con la compañía distribuidora se realizará de oficio.
- Inscripción automática en el Registro P $\leq 100\text{kW}$ y con suministro/generación en Baja Tensión.

— Simplificación técnica:

- Con carácter general solo hará falta 1 contador bidireccional.
- Se precisan 2 (1 contador de generación y 1 bidireccional de consumo) en los siguientes casos:
 - Autoconsumo colectivo
 - Instalación próxima a través de red
 - Tecnología no renovable
 - Instalaciones de generación con potencia nominal aparente de 12MVA

— Régimen económico. Se establecen varias posibilidades en función del tipo de autoconsumo:

- Compensación mensual de excedentes.
- Venta a mercado.

Marco regulatorio actual

RD 244/2019



Nº de consumidores



Modo de conexión



Vertido de energía



INIDIVIDUAL O COLECTIVO	Próxima en RED	SIN EXCEDENTES*	
	INTERIOR	CON EXCEDENTES	Compensación
	Próxima A TRAVÉS DE RED	CON EXCEDENTES	Venta a red
			Compensación** Venta a red

* En el caso de autoconsumos colectivos se puede dar el caso de instalaciones SIN excedentes acogidas a compensación

** Para que se pueda acceder a compensación, al menos un consumidor deberá estar asociado en red interior

Tramitación básica de instalaciones

Esquema general sin excedentes



Trámites previos a la obra

- Solicitud del CAU -> **Distribuidora**
- Permisos municipales (declaración responsable, obra menor u obra mayor). Incluir memoria técnica (BT, ≤ 10 kW) o proyecto técnico (BT > 10 kW / AT/otros casos) -> **Ayuntamiento**
 - Pago de tasa e ICIO y, en su caso, fianzas -> **Ayuntamiento**
- Autorización ambiental y de utilidad pública -> **CCAA**
- Autorización administrativa previa y de construcción para $P > 500$ kW? -> **CCAA o Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM)**



Modificado por
Real Decreto-ley 18/2022

Trámites posteriores a la obra

- Certificado de instalación (BT, ≤ 10 kW), certificado de la instalación + fin de obra (BT, > 10 kW) o documentación de puesta en servicio AT -> **CCAA**
- Inspección inicial e inspecciones periódicas -> **OCA $P > 25$ kW**
- Autorización explotación (> 100 kW o AT) -> **CCAA o DGPEM**
- Comunicación cambio de contrato -> **Distribuidora/comercializadora** (De oficio BT, $P \leq 100$ kW)
- Acuerdo de reparto en el caso de instalaciones colectivas -> **Distribuidora/comercializadora**
- Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo -> **CCAA** (De oficio BT, $P < 100$ kW)
- Inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica -> **CCAA** (De oficio)

Tramitación básica de instalaciones

Con excedentes (1 de 3)



Trámites previos a la obra

- Aval o garantía de 40€/kW ($P > 100$ kW) -> CCAA → **Modificado por Real Decreto-ley 29/2021**
- Permiso de acceso y conexión (exentas $P \leq 15$ kW, suelo urbanizado)* y, en su caso, solicitud del CAU -> Distribuidora
- Permisos municipales (declaración responsable, obra menor u obra mayor). Incluir memoria técnica (BT, ≤ 10 kW) o proyecto técnico (BT > 10 kW / AT/otros casos) -> Ayuntamiento
 - Pago de tasa e ICIO y, en su caso, fianzas -> Ayuntamiento
- Autorización ambiental y de utilidad pública -> CCAA → **Modificado por Real Decreto-ley 18/2022**
- Autorización administrativa previa y de construcción para $P > 500$ kW -> CCAA o DGPEM

* Las condiciones de acceso y conexión se recogen en:

Título II. RD 1699/2011.

Título IV. RD 1955/2000.

RD 1183/2020.

4.Tramitación básica de instalaciones

Con excedentes (2 de 3)



Trámites posteriores a la obra

- Inspección inicial e inspecciones periódicas -> OCA $P > 25$ kW
- Certificado de instalación (BT, ≤ 10 kW), certificado de la instalación + fin de obra (BT, > 10 kW) o documentación de puesta en servicio AT -> CCAA
- Autorización explotación (> 100 kW o AT) -> CCAA o DGPEM
- CTA y notificaciones operacionales -> Distribuidora (exentas $P \leq 15$ kW, suelo urbanizado con las pertinentes dotaciones)
- Comunicación cambio de contrato -> Distribuidora/comercializadora (De oficio BT, $P \leq 100$ kW)
- Acuerdo de reparto en el caso de instalaciones colectivas -> Distribuidora/comercializadora
- Contrato de suministro de energía para servicios auxiliares -> Distribuidora/comercializadora
- Licencia de actividad -> Ayuntamiento
- Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo -> CCAA (De oficio BT, $P < 100$ kW)
- Inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica -> CCAA (De oficio)
- Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE) en caso de **venta de energía** -> CCAA (De oficio $P \leq 100$ kW)
- Contrato de compensación de excedentes en caso de **compensación** -> Distribuidora/comercializadora
- Contrato de representación en mercado en caso de **venta de energía** -> Comercializadora

4.Tramitación básica de instalaciones

Con excedentes (3 de 3)



Compensación vs venta de energía

VENTA DE ENERGÍA	COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES
• Modificación del objeto social en los estatutos. • Gestión de licencia de actividad con el ayuntamiento.* • Alta en el modelo 036 epígrafe 151.4 (exento de pago). • Firma de acuerdo de representación en el mercado.	• Acuerdo de compensación simplificada generador-consumidor.** • Contrato de compensación consumidor-comercializadora.

* En algunos municipios. En ocasiones también solicitan ampliación de licencia de actividad a instalaciones con compensación de excedentes.

** Necesario aunque el productor y el consumidor sean la misma persona física o jurídica..

Tramitación básica de instalaciones

Proceso de acceso y conexión: Garantía



— Garantía económica

- **Exenciones** a la presentación de garantía:
 - Las instalaciones exentas de pedir permisos de acceso y conexión
 - Las **instalaciones de autoconsumo con excedentes de hasta 100 kW** (salvo agrupaciones de más de 1 MW).
- **40€/kW**
- Depósito en metálico, mediante aval bancario o seguro de caución.
- Denegación del punto de conexión por **falta de capacidad de la red**, solo se recuperará el **80% del aval**. -> Necesidad de comprobar la capacidad de evacuación disponible en los mapas de capacidad de las distribuidoras y/o de REE, en su caso.
- Información mínima del resguardo de la garantía:
 - Conexión a red de transporte o distribución
 - Menció al art. de la normativa que obliga a su presentación
 - Potencia instalada
 - Tecnología
 - Nombre del proyecto
 - Ubicación
- Necesidad de confirmación de constitución de la garantía por parte del órgano competente para otorgar la autorización de la instalación.

Tramitación básica de instalaciones

Proceso de acceso y conexión: Plazos



— Aplicación. Todas las instalaciones excepto:

- Autoconsumo sin excedentes
- Autoconsumo con excedentes de hasta 15 kW en suelo urbanizado con las pertinentes dotaciones.

Los plazos de respuesta en el procedimiento general de obtención de los permisos de acceso y conexión son:

— Inicio del procedimiento

- Comunicación de requerimiento o inadmisión: 20 días desde la fecha de solicitud.
- Respuesta al requerimiento: 20 días desde la notificación del requerimiento.
- Notificación de la admisión o inadmisión de la solicitud: 20 días desde la respuesta del requerimiento.

— Evaluación de la solicitud y remisión de la propuesta previa

- Para tensión de punto de conexión < 1 kV y $P \leq 15$ kW: 5 días desde admisión.
- Para tensión de punto de conexión < 1 kV y $P > 15$ kW: 15 días desde admisión.
- Para tensión de punto de conexión ≥ 1 kV y < 36 kV: 30 días desde admisión.
- Para tensión de punto de conexión ≥ 36 kV: 40 días desde admisión.
- Para punto de conexión en red de transporte: 60 días desde admisión.

¡OJO! En caso de ser necesario un informe de aceptabilidad por parte del gestor de red aguas arriba, los plazos anteriores se incrementarán en el plazo establecido para la remisión del informe de aceptabilidad. Dicho plazo de remisión del informe de aceptabilidad será el mismo que para la remisión de la propuesta previa tomando como tensión de punto de conexión la del punto frontera entre el gestor solicitante y el gestor de la red aguas arriba.

Tramitación básica de instalaciones

Proceso de acceso y conexión: Acreditación de hitos



En virtud del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, los titulares de los permisos de acceso otorgados, para mantener estos vigente, deberán cumplir los siguientes hitos administrativos:

— Hitos

- 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.
- 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses.
- 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses.
- 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses.
- 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.

¡OJO! Los permisos de acceso y conexión caducan si no se cumplen los hitos anteriores y también se ejecutan las garantías.



Copyright by Ministerio de Energía
Todos los derechos reservados

Tramitación básica de instalaciones

Proceso de acceso y conexión: Notificaciones operacionales



Notificación operacional de energización (EON)

- Notificación emitida por el GRD al titular de un MGE antes de la energización de su red interna.

Notificación operacional provisional (ION)

- Notificación emitida por el GRD al titular de un MGE que le permite operar mediante el uso de la conexión a la red durante un período de tiempo limitado, así como iniciar las pruebas de conformidad para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos pertinentes.

Notificación operacional definitiva (FON)

- Notificación emitida por el GRD al titular de un MGE y le permite operar un MGE mediante el uso de la conexión a la red.


*Notificación operacional limitada (LON)

- Notificación remitida por el GRD al titular de un MGE según la disposición transitoria primera del RD 647/2020 que establece la concesión transitoria de notificaciones operacionales limitadas hasta la acreditación de cumplimiento de los requisitos derivados de los códigos de red de conexión europeos según está definido en la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad según el Reglamento (UE) 2016/631 (NTS-SEPE).


**Notificación excepcional de transición*

Tramitación básica de instalaciones

Proceso de acceso y conexión: Ejemplo $P \leq 100$ kW

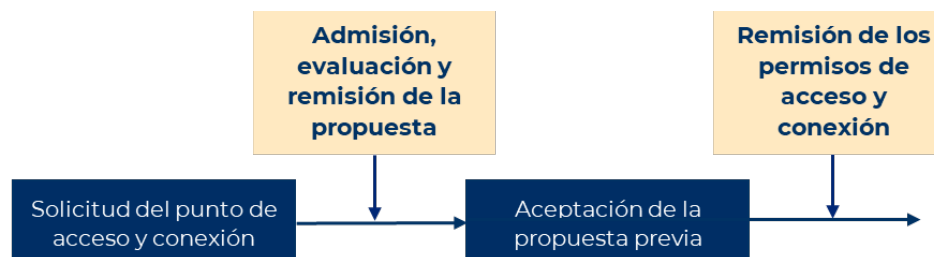

Solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, ejecución y solicitud de la autorización de explotación / acta de puesta en marcha

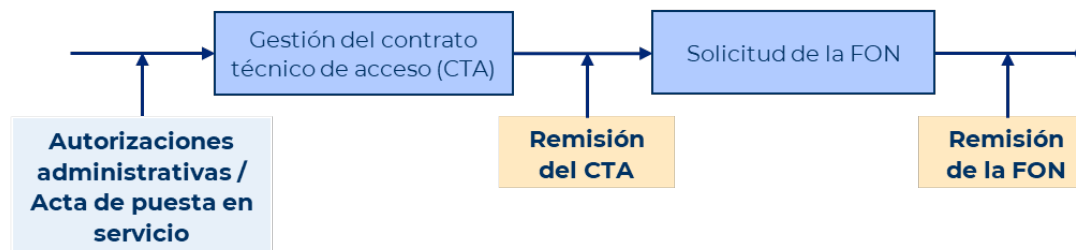

LEYENDA

- Pasos a realizar con la distribuidora previos a ejecución
- Pasos a realizar con la distribuidora posteriores a ejecución
- Inputs de industria necesarios para continuar el proceso
- Actuaciones a realizar por parte de la distribuidora

Instalaciones colectivas

Principales consideraciones (1 de 3)




Consideraciones técnicas:

- Contador de generación neta
- Propiedad horizontal: prohibido conectarse a la instalación interior de un autoconsumidor

Consideraciones técnico-administrativas (modalidad):

- Para acogerse a la modalidad sin excedentes:
 - Red interior
- Para acogerse a la modalidad con excedentes acogida a compensación:
 - Red interior
 - Al menos un consumidor en red interior
- Todos asociados a la misma modalidad

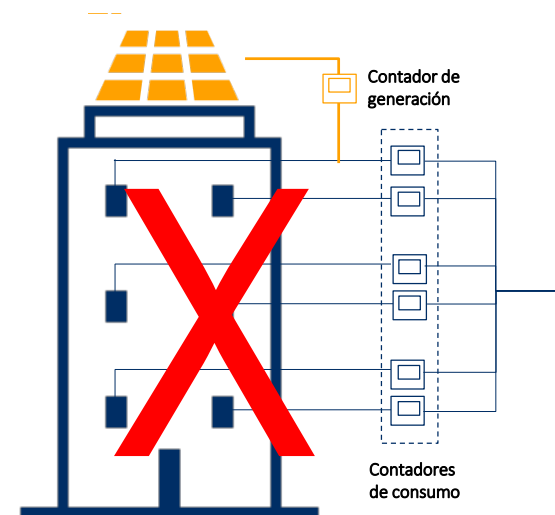

— Consideraciones administrativas:

- Acuerdo de reparto:



Criterio libre: potencia (por defecto), inversión, consumo...



Suma de “betas” igual a 1



Redefinición de acuerdo con altas o bajas



Presentación individual al comercializador

- Utilización de cubiertas: arrendamiento, cesión, derecho de superficie...
- Bonificación en IBI: coste repercutido a cada propietario, múltiples trámites...

Instalaciones colectivas

Principales consideraciones (3 de 3)



Consideraciones administrativas:

- Acuerdo de propietarios:



Colectivo: $\frac{1}{3}$ de las cuotas de participación

Común: ~~$\frac{3}{5}$ de las cuotas de participación~~



Voto favorable de la mayoría simple
Ley 10/2022



Junta de propietarios

Punto del orden del día: instalación de autoconsumo

Acuerdos recogidos en el acta



Excepciones: modificación de documentos

Importante consultar:

- Estatutos de la Comunidad
- Título constitutivo de la propiedad
- Normativa de régimen interior

Instalaciones colectivas

Compensación de excedentes



Coeficientes fijos o variables (horarios)



Liquidación mensual en factura




Resultado igual o mayor que cero (del término de energía)




Compensación de excedentes en modalidad sin excedentes

Instalaciones colectivas

Tipologías: En red interior & sin excedentes

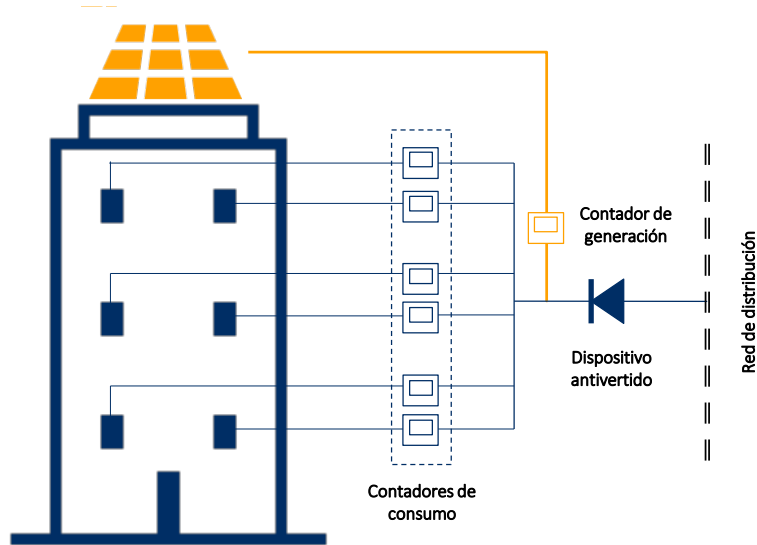


- Todos los consumidores en red interior
- Dispositivo antivertido
- Generación total $\leq$ consumo total
- ¡Excepción! Posibilidad de compensación de los excedentes -> No necesario contrato consumidor/productor

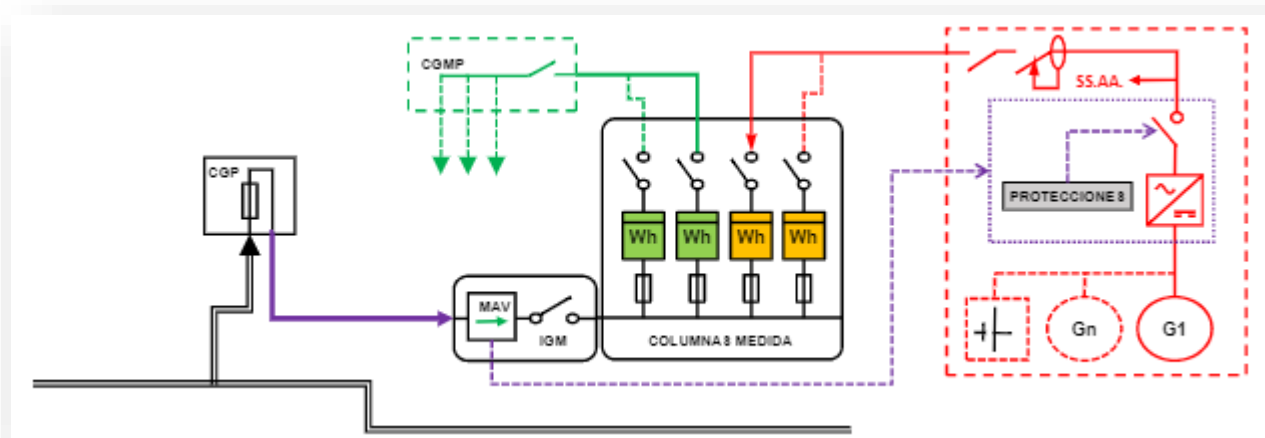


Fuente: UFD

Instalaciones colectivas

Tipologías: En red interior & con excedentes

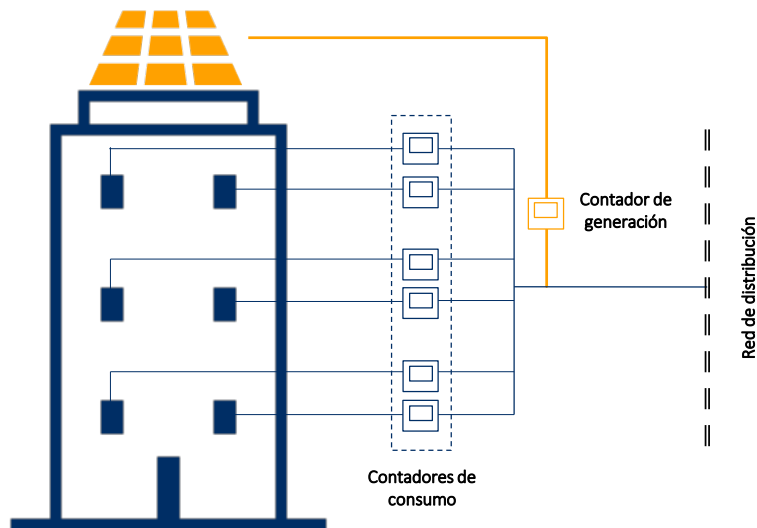


- Todos los consumidores en red interior
- Sin dispositivo antivertido
- Posibilidad de compensación de los excedentes

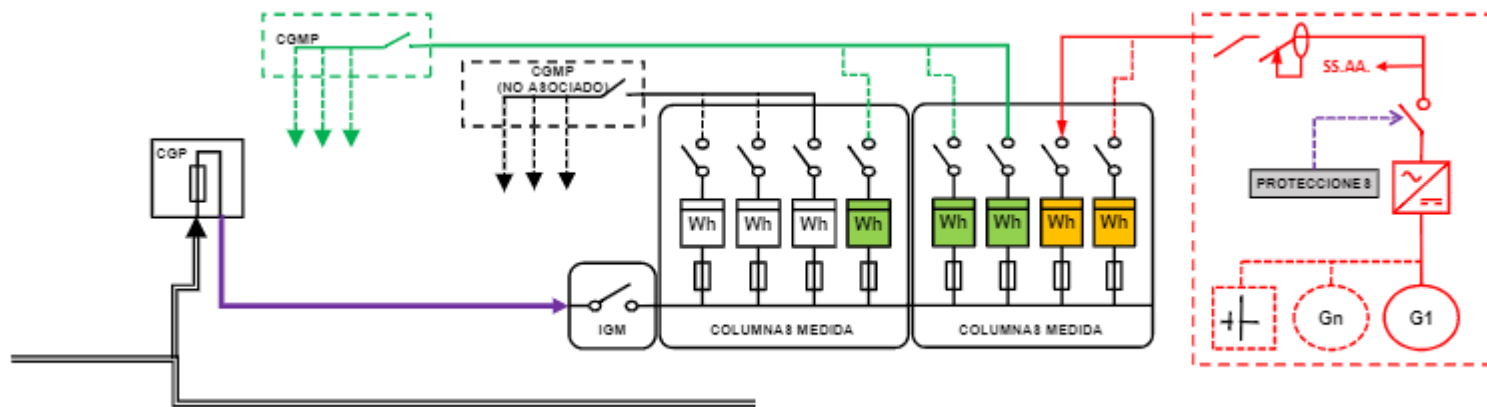


Instalaciones colectivas

Tipologías: Un consumidor en red interior & con excedentes

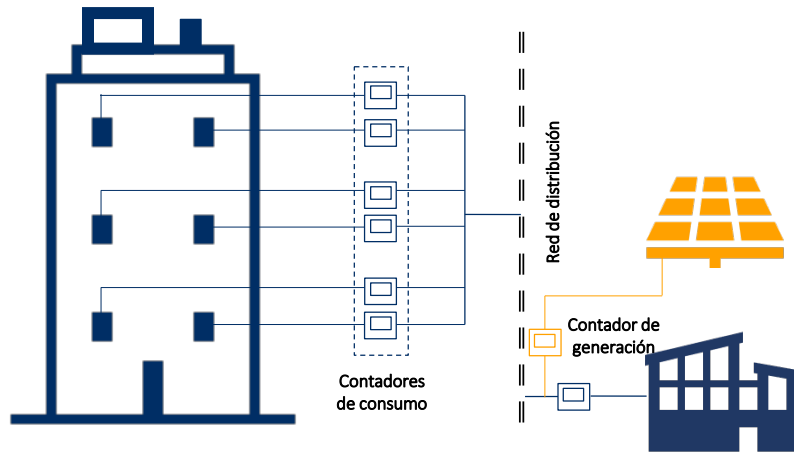


- Al menos un consumidor en red interior
- Sin mecanismo antivertido / Sin posibilidad de ser sin excedentes
- Posibilidad de compensación de los excedentes

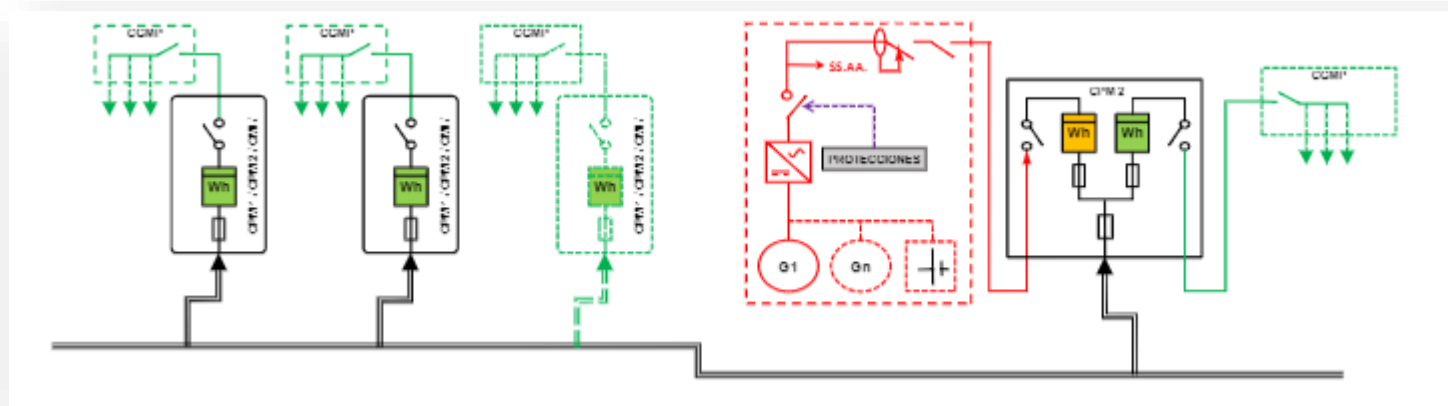


Instalaciones colectivas

Tipologías: Un consumidor en red interior & con excedentes

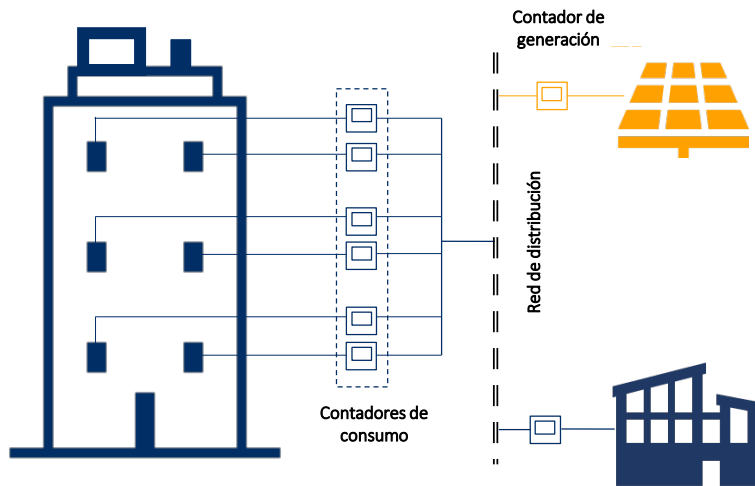

- A través de red
- Sin mecanismo antivertido / Sin posibilidad de ser sin excedentes
- SIN posibilidad de compensación de los excedentes

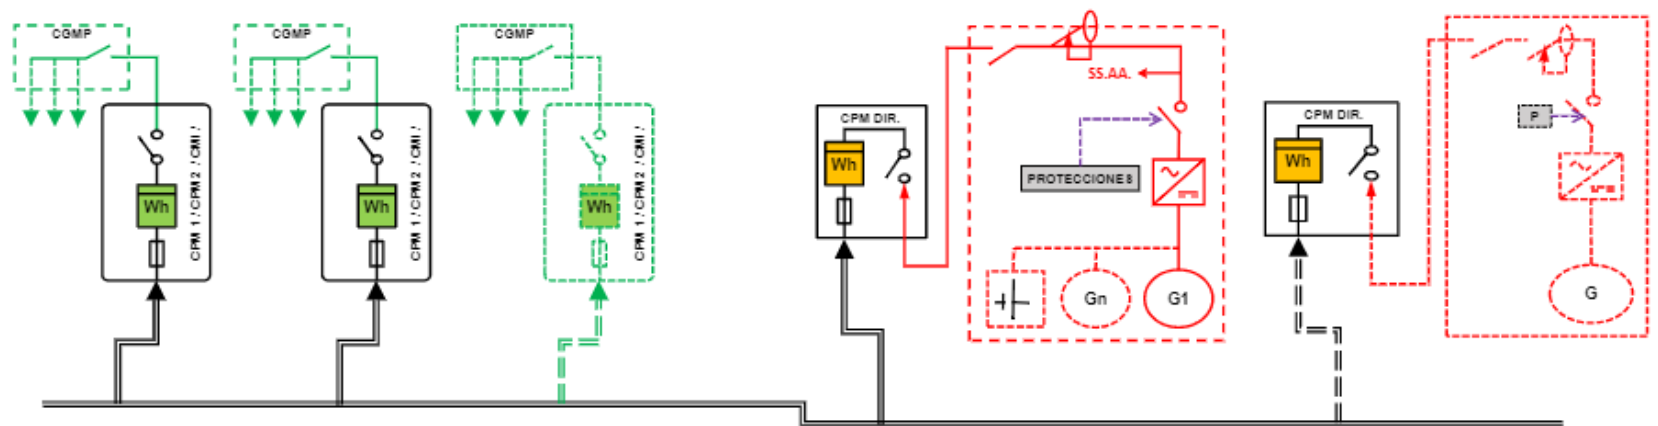

Fuente: UFD

Instalaciones colectivas

Comunidades Energéticas (1 de 3)



Fuente: IDAE

Normativas europeas:

- CCE -> Art. 16 Directiva UE 2019 / 944
- CER -> Art. 22 Directiva UE 2018 / 2001

Trasposición a la normativa española:

- CER -> RD-ley 23/2020.
- CCE -> RD-ley 5/2023

Varias iniciativas y casos de éxito:

- Fuerte vinculación al autoconsumo colectivo
- Participación de entidades locales
- Mayor avance en entornos cooperativistas



Diversidad de actividades: generación renovable, eficiencia energética, agregación y almacenamiento de energía...



Ingresos y ganancias destinados a proporcionar **beneficios medioambiental o socio-económicos a los integrantes** o al área local.



Ciudadanos, PYMEs y entidades locales participan y ejercen el control estratégico de la comunidad energética.



La **toma de decisiones** internas está basada en gobernanza democrática, asegurando que la “autonomía” de la comunidad se mantenga.

Convocatorias CE Implementa 1 a 4:

Tabla resumen de todos los proyectos

Actuaciones	Nº proyectos	Capacidad instalada / Número	Unidades
EERR Eléctricas	291	67479	kW
Sistemas de almacenamiento	12	6932	kWh
EERR Térmicas	5	2800	kW
Puntos de carga de vehículos eléctricos	75	236	Unidades
Vehículos eléctricos	11	24	Unidades

Fuente: IDAE

Problemática en la tramitación

Solicitud de acceso y conexión (1 de 2)



– Falta de documentación

- El más recurrente: resguardo de la garantía

¡OJO! Ahora se requiere conformidad expresa del órgano competente sobre la validez de la garantía (>100 kW).

– Unifilares incompletos:

- En suministros en MT/AT, debe reflejarse la parte de media tensión (MT/AT)
- Ejemplo más famoso: Protección de máxima tensión homopolar (59N)

– Incumplimiento de plazos -> Reclamaciones/discrepancias

– Incidencias con las plataformas de gestión:

- Gestión/representación del interesado
- Problemas de acceso/caídas

• Cumplimiento de hitos administrativos o de legalización (RDL 23/2020)



Problemática en la tramitación

Solicitud de acceso y conexión (2 de 2)



– Falta de capacidad:

- Disponibilidad de datos sobre la capacidad
- Concesión acceso y conexión para potencias parciales

– Protecciones:

- Imprescindible consultar la normativa de la distribuidora
- Ejemplo más famoso: Protección de máxima tensión homopolar (59N)

– Trabajos de adecuación o extensión de red:

- Nuevos centros de seccionamiento, adaptación de trafos y otras instalaciones particulares a la telemedida, el teledisparo, las protecciones...
- Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red

– Puntos de conexión lejanos

Problemática en la tramitación

Industria



— Diversidad de criterios e interpretaciones normativas:

- Legalización en industria de instalaciones sin excedentes de más de 100 kW
- Aplicación de la simplificación hasta 500 kW



— Tiempos:

- No establecidos
- Incumplidos -> Saturación
- Largos



— Opacidad y desinformación de cara al interesado:

- Falta de respuesta -> Silencios negativos
- Poca accesibilidad a los técnicos



— Falta de definición de procedimientos menos comunes (cambios de titularidad, cambios de modalidad...)

Problemática en la tramitación

Otros (1 de 2)




— AESA:

- Zonas de servidumbres aeronáuticas
- Exentos autoconsumos de hasta 100 m² que no superen la cota del edificio (cubiertas) o la del entorno (terreno)

— Confederación hidrográfica:

- Zonas de protección (servidumbre y policía)
- Zonas inundables

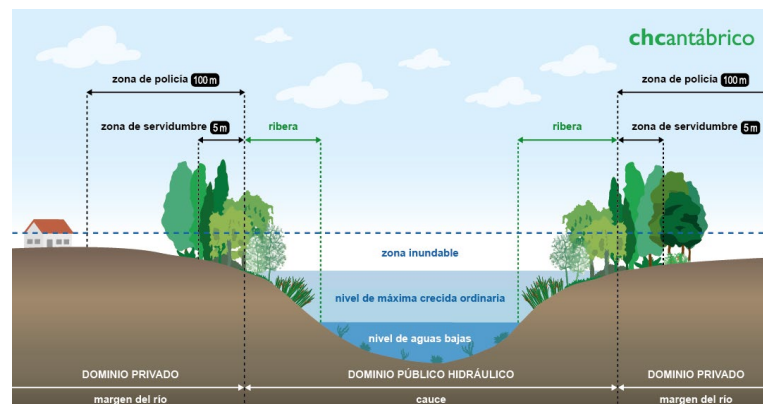


— Fomento/Carreteras:

- Zonas de servidumbre (8-25 m) y limitación de edificabilidad (25-50 m): prohibido/muy restringido
- Zona de afección (50-100 m): Autorización


— ADIF

- Zona de protección y limite de edificación
- Zonas de afección ferroviaria

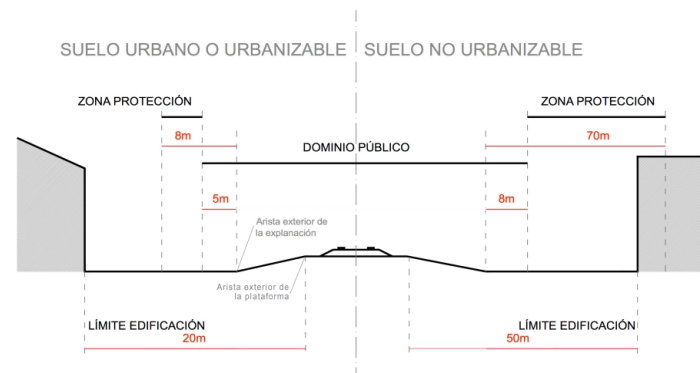

Costas


- Zona de servidumbre de protección (100-200 m): limitaciones estrictas
- Zona de influencia (500 m): limitaciones urbanísticas

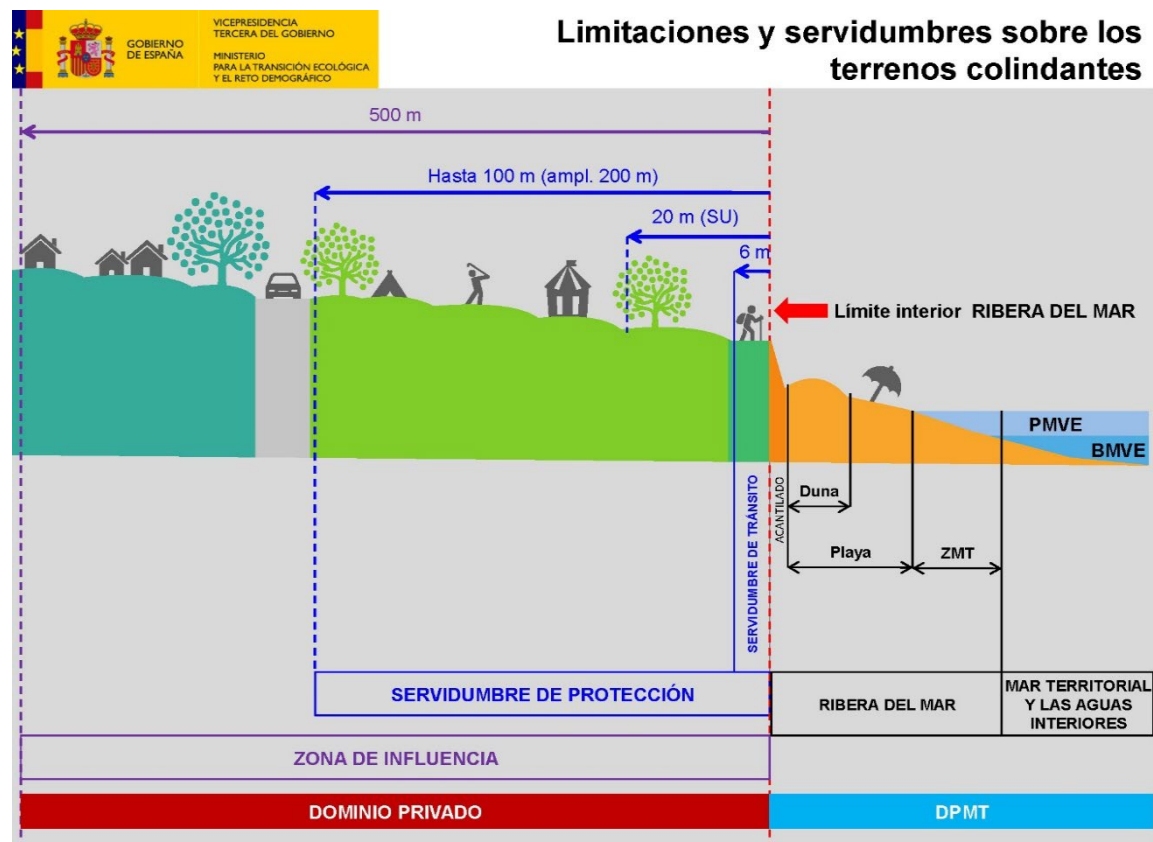

CASOS PRÁCTICOS

Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa recientemente aprobada: Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible

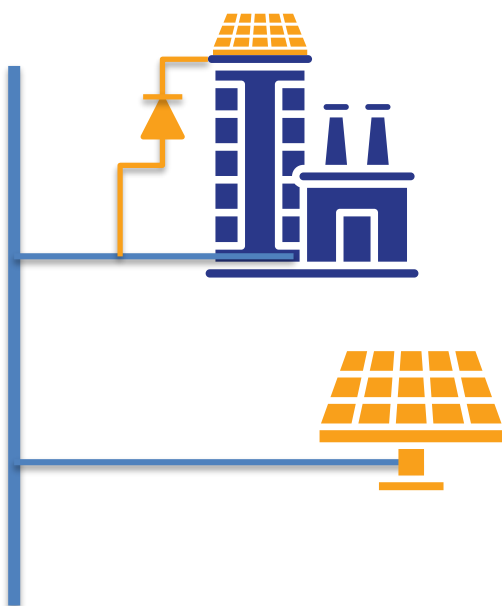

Se permite que un consumidor pueda estar asociado a 2 modalidades, en el siguiente supuesto:

Autoconsumo individual sin excedentes

+

Autoconsumo a través de red
(con excedentes)

Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Almacenamiento distribuido



Las instalaciones de autoconsumo con almacenamiento podrán acogerse a cualquier modalidad de **autoconsumo**. A estas instalaciones se les llamará “modalidades de autoconsumo con almacenamiento distribuido”.

Resultarán de aplicación todos los requisitos generales como si de una tecnología de generación renovable se tratara.

La **energía consumida** por estas instalaciones de almacenamiento resultará **exenta del pago de los peajes y cargos**.

La instalación de almacenamiento distribuido **deberá disponer de un equipo de medida bidireccional** que registre la generación y el consumo asociado a la instalación de almacenamiento.



Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Gestor de autoconsumo (1 de 2)



- ❖ Se agrega la definición de Gestor de autoconsumo:

*Personas físicas o jurídicas que representan los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo, **mediante la autorización** por parte de estos, realizando a su nombre las gestiones necesarias para su buen funcionamiento.*

- ❖ Solo podrá existir un Gestor de autoconsumo para el mismo autoconsumo.
- ❖ No tiene que formar parte del autoconsumo.
- ❖ Podrá modificarse si así lo acuerdan los consumidores asociados.

Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Gestor de autoconsumo (2 de 2)



Funciones:

- ❖ Interlocución con los agentes involucrados en la autorización y gestión del autoconsumo.
- ❖ Envío de documentación a las empresas distribuidoras y comercializadoras.
- ❖ Recepción de documentación remitida por la empresas distribuidoras y comercializadoras.
- ❖ Comunicación de conformidad / disconformidad con la documentación o notificación recibida.
- ❖ Comunicación a la distribuidora o transportista de una modificación en la modalidad o en la potencia instalada.
- ❖ Estar presente en la instalación del contador de generación, en su caso.
- ❖ Acceso a los datos de generación.


Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Ampliación del radio y nueva modalidad



Se aumenta el **radio** de distancia máxima de los consumidores a **5 km**.

Esta distancia solo es válida en instalaciones que cumplan todos estos requisitos:



- De generación **fotovoltaica**
- Con $P \leq 5 \text{ MWn}$
- Ubicadas en **cubierta, suelo industrial o estructuras artificiales** con uso principal distinto a la generación.



Se incluye una **nueva modalidad** de “**autoconsumo con excedentes compartido**”

- En esta modalidad el consumidor principal puede compartir sus excedentes con los consumidores asociados.
- Los consumidores asociados, a excepción del principal, podrán asociarse a cualquiera de las otras modalidades reguladas (pero todos a la misma modalidad).
- No requiere de un equipo de medida que registre la generación neta.
- Solo podrá existir una instalación de generación.

Se define **consumidor principal** como: *consumidor asociado que (i) tiene conectada en su **red interior** una instalación de producción próxima y asociada a las de consumo y (ii) **participa en un autoconsumo colectivo y comparte con los demás consumidores la diferencia entre la energía neta horaria generada por la instalación de producción conectada en su red interior y su energía horaria autoconsumida***

Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Exención SSAA y reducción de plazos



También se considerarán **despreciables los SSAA** en instalaciones de autoconsumo conectadas **a través de red** siempre que cumplan con:

- Tecnología renovable
- Con $P < 100 \text{ kW}$
- Energía anual consumida por SSAA $< 1\%$ de la generación neta
- No podrán tener régimen retributivo adicional o específico



No requerirá, por tanto, contrato de suministro particular para el consumo de los SSAA.



Se reduce el **plazo mínimo** entre **cambio de coeficientes** de reparto y el tiempo mínimo de **permanencia** en una modalidad a **1 mes**.



Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Instalación del contador



Se aclara la posibilidad de que el contador sea en propiedad o de alquiler.

En el caso de que se elija régimen de alquiler:



- ❖ La distribuidora tiene que instalar en el **plazo de 1 mes** desde la solicitud del alta con la doc. necesaria (acuerdo de reparto y fichero de coeficientes).
- ❖ Durante la instalación debe estar presente el consumidor, el Gestor o un representante.
- ❖ En caso de deficiencias, se reflejará en un documento que será entregado al consumidor y se acordará un plazo para su resolución, fijando una nueva fecha (siempre inferior a 1 mes).
- ❖ No se aceptarán nuevos reparos posteriormente.

Modificación del marco normativo del autoconsumo

Normativa pendiente de aprobación: Activación y modificación de acuerdos



Se aclara que el fichero de coeficientes de reparto puede ser remitido por:

- ❖ El Gestor de autoconsumo
- ❖ Al menos uno de los consumidores

Por tanto, **el primer fichero recibido se aplicaría a todos los consumidores pertenecientes al mismo autoconsumo colectivo.**

Se indica, asimismo, que la firma del acuerdo de reparto implica la conformidad de los consumidores con el acuerdo y con los coeficientes del .txt.

En caso de modificaciones, se tendrá que entregar el .txt con todos los valores, en el formato indicado.

- ❖ Si se modifica parcialmente un acuerdo de reparto, **solo serán necesarias las firmas de los consumidores afectados.**
- ❖ Si se solicita el cambio de un consumidor por otro, manteniendo el mismo coeficiente de reparto, el acuerdo de reparto **solo se tendrá que firmar por el nuevo consumidor.** Además, deberá remitirse la conformidad del consumidor que abandona el acuerdo.