



精细结构常数：历史测量与今日漂移的尺度对照

旧类星体测量与原子钟条件外推分开显示；两栏使用不同纵轴尺度

(a) 293 条记录及完整误差棒

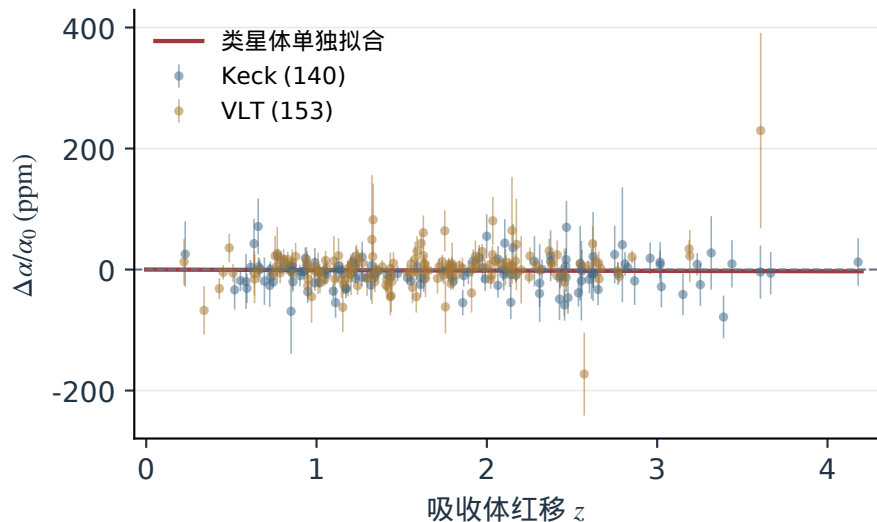

(b) 共同时间响应下的外推

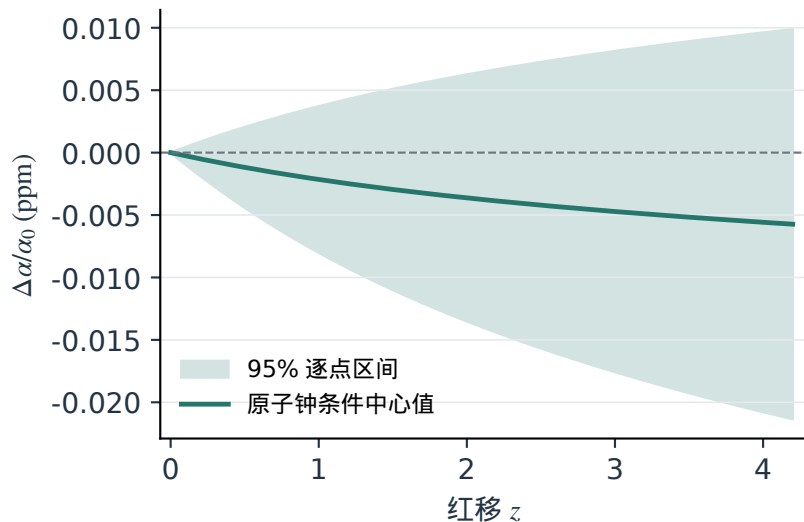

固定背景与 t_* ；左：已存档的逆对数平方拟合。右：同质、无屏蔽假设下的原子钟约束。

左侧沿用作者的 293 行选择及既定额外散布预算；右侧曲线不是高红移测量或检出。