CAPA ESQUEMA MONTAGEM

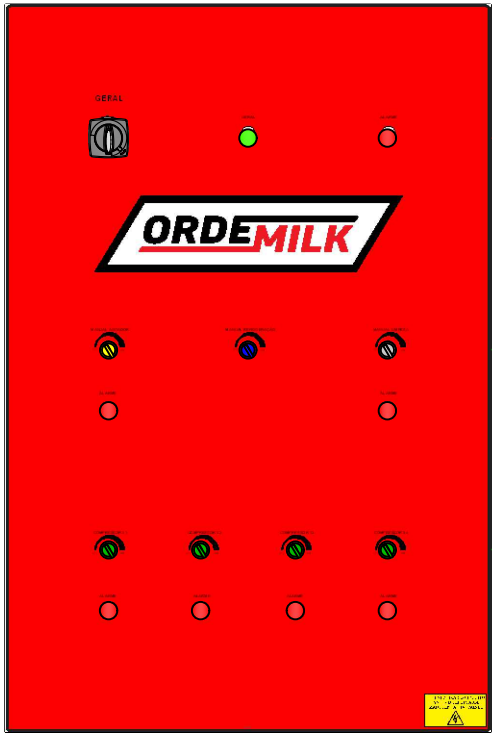

ESQUEMA DE MONTAGEM
TANQUE 20.000 LTS
4 COMPRESSORES

3~380 VCA

ORDEMILK	Desenhado por: Thauã	Checado por: Rayhan	Aprovado por: Rayhan	Arquivo : Tanque	Data :22/08/2023	Escala:--
	Revisão Antiga: V0.0 - Thauã - 24/07/2023	Revisão Atual: V1.1 - Thauã - 22/08/2023	Código do produto: TL-UR 16575			Folha :01/09

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES

TANQUE RESFRIADOR	UNIDADES CONDENSADORA	DISJUNTOR GERAL	CORRENTE TOTAL	SOFT STARTER	CONDUTORES UTLIZADOS DISTÂNCIA 01	CONDUTORES UTLIZADOS DISTÂNCIA 02	CONDUTORES UTLIZADOS DISTÂNCIA 03
20.000 LTS	4 X MT125	200A 3P	200 A	75A	FASE 3X95MM ≤ 45,8 MTS.	FASE 3X120MM ≤ 57,9 MTS.	FASE 3X150MM ≤ 71,0 MTS.
					TERRA 1X50MM ≤ 45,8 MTS.	TERRA 1X70MM ≤ 57,9 MTS.	TERRA 1X95MM ≤ 71,0 MTS.
			CABO HEPR		FASE 3X70MM ≤ 32,8 MTS.	FASE 3X95MM ≤ 45,8 MTS.	FASE 3X120MM ≤ 57,9 MTS.
			CABO HEPR		TERRA 1X35MM ≤ 32,8 MTS.	TERRA 1X50MM ≤ 45,8 MTS.	TERRA 1X70MM ≤ 57,9 MTS.

DIMENSIONAMENTO UNIDADES CONDENSADORAS DANFOSS TRIFÁSICA 220/380VCA							
UNIDADE	**DISJ. COMPRESSOR**	**DISJ. AGITADOR**	**DISJ. BOMBA LIMP.**	**CONT. COMPRESSOR**	**CONT. AGITADOR**	**CONT. BOMBA LIMP.**	**SOFT STARTER**
4 HGM 125 TRIFÁSICO 220V	40A - 54A	1,6A - 2,5A	10A - 16A	16A	12A	12A	75A
4 HGM 125 TRIFÁSICO 380V	25A - 32A	2,5A - 4,0A	6,3A - 10A	12A	12A	12A	75A

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compessores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Dimensionamento de Componentes	Data:	22/08/2023
Local: Treze Tilías		Folha:	03 / 09

COTAS / FIXAÇÃO

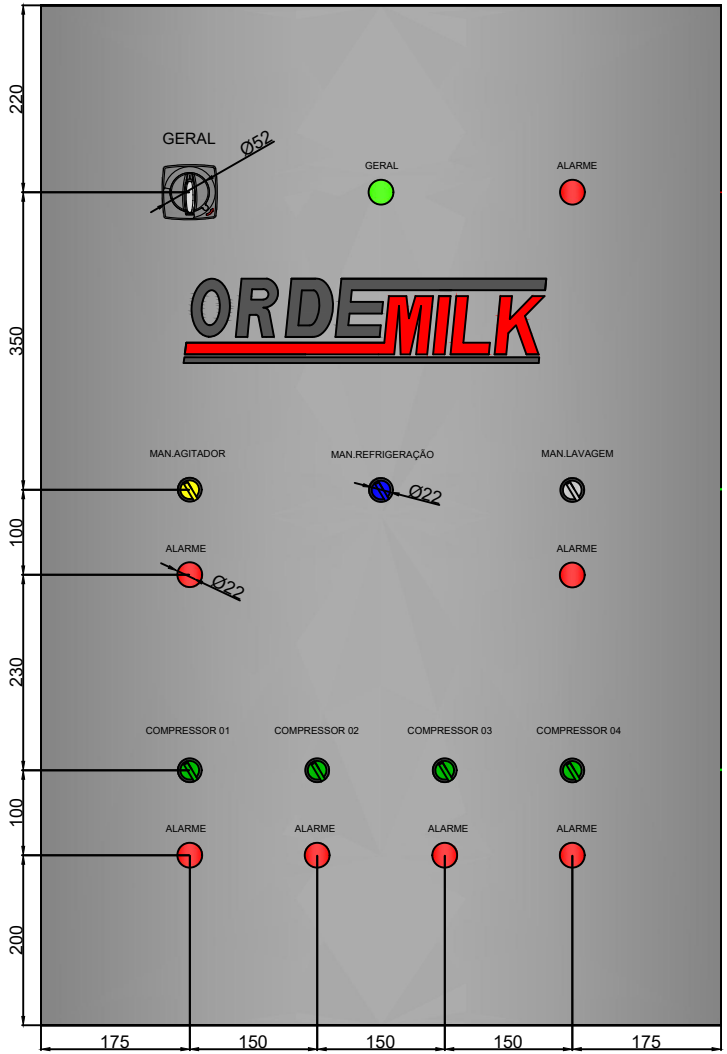

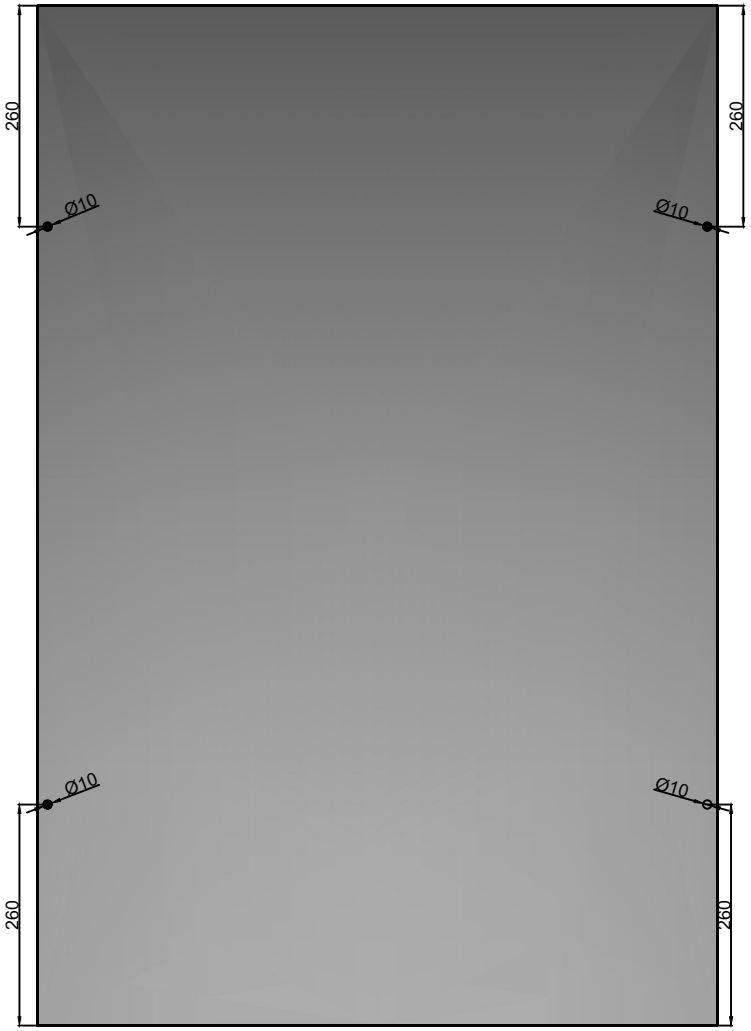

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compressores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Cotas / Fixação	Data:	22/08/2023
Local: Treze Tilías		Folha:	04 / 09

FIXAÇÃO LATERAL E SUPERIOR

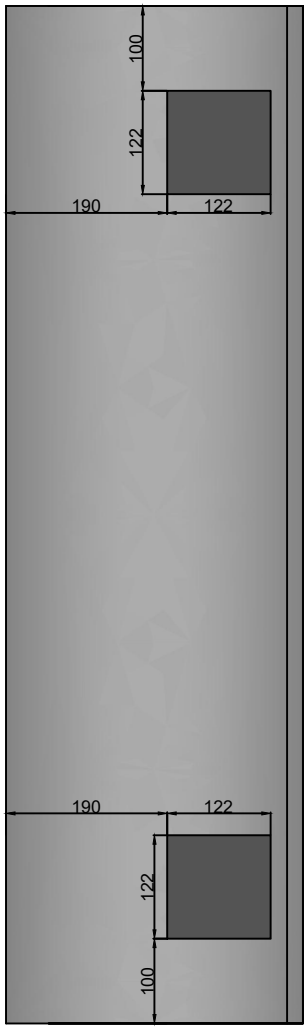

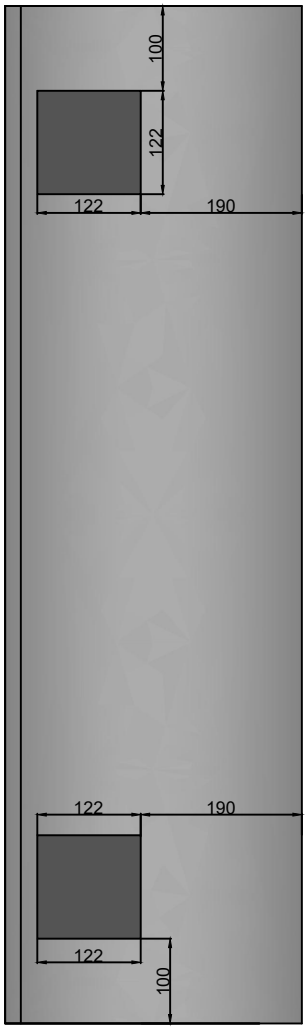

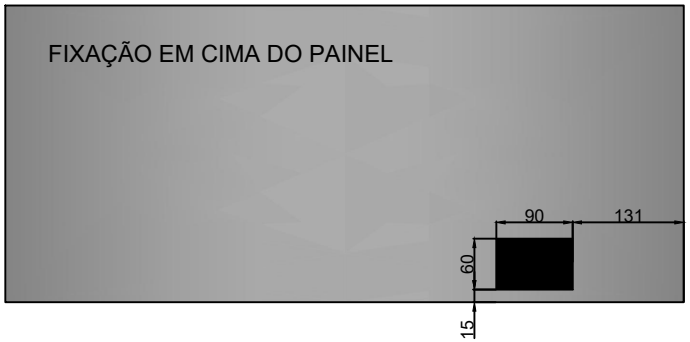

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compressores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Cotas / Fixação	Data:	22/08/2023
Local: Treze Tilías		Folha:	05 / 09

LEGENDA COMPONENTES			
ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
01=	DISJUNTOR GERAL ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES	34=	
02=	DISJUNTOR MOTOR ABB Ms 495 80/100A VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES COMPRESSOR 1.	35=	
03=	DISJUNTOR MOTOR ABB Ms 495 80/100A VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES COMPRESSOR 2.	36=	
04=	DISJUNTOR MOTOR ABB Ms 495 80/100A VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES COMPRESSOR 3.	37=	
05=	DISJUNTOR MOTOR ABB Ms 495 80/100A VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES COMPRESSOR 4.	38=	
06=	DISJUNTOR MOTOR ABB Ms 116 VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES.	39=	
07=	DISJUNTOR MOTOR ABB Ms 116 VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES.	40=	
08=	DISJUNTOR DE COMANDO BIFÁSICO ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES.	41=	
09=	DISPOSITIVO DE SURTO ABB (DPS).	42=	
10=	CONTATORA AF9, 16 ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 01.	43=	
11=	CONTATORA AF9, 16 ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 02.	44=	
12=	CONTATORA AF9, 16 ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 03.	45=	
13=	CONTATORA AF9, 16 ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 04.	46=	
14=	CONTATORA AF9, 16 ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - BOMBA DE VÁCUO.	47=	
15=	CONTATORA AF9, 16 ABB VIDE PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - AGITADOR.	48=	
16=	RÉLES DE NIVÉIS 220Vca ABB.	49=	
17=	SOFT STARTER DANFOSS 75A PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 01.	50=	
18=	SOFT STARTER DANFOSS 75A PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 02.	51=	
19=	SOFT STARTER DANFOSS 75A PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 03.	52=	
20=	SOFT STARTER DANFOSS 75A PÁGINA 01 DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES - COMPRESSOR 04.	53=	
21=	BORNE PUSCH IN 2.5mm PHOENIX CONTACT.	54=	
22=	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO.	55=	
23=	TEMPORIZADORES 30s ABB.	56=	
24=		57=	

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compessores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Legenda Esquema de Montagem	Data:	22/08/2023
Local: Treze Tilías		Folha:	06 / 09

COTAS / FIXAÇÃO

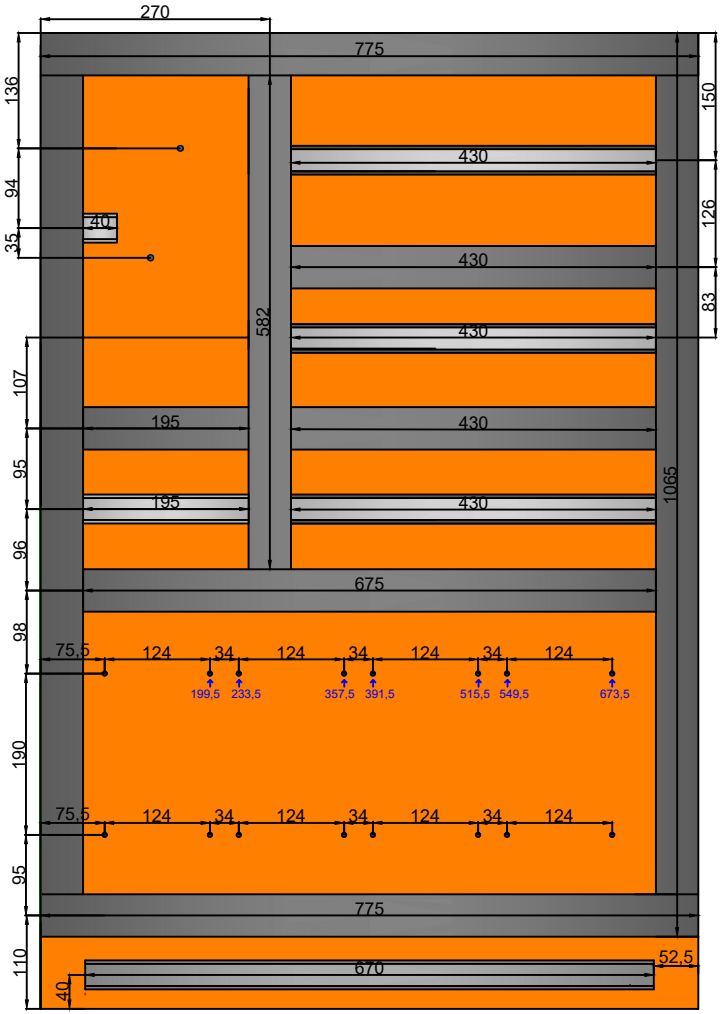

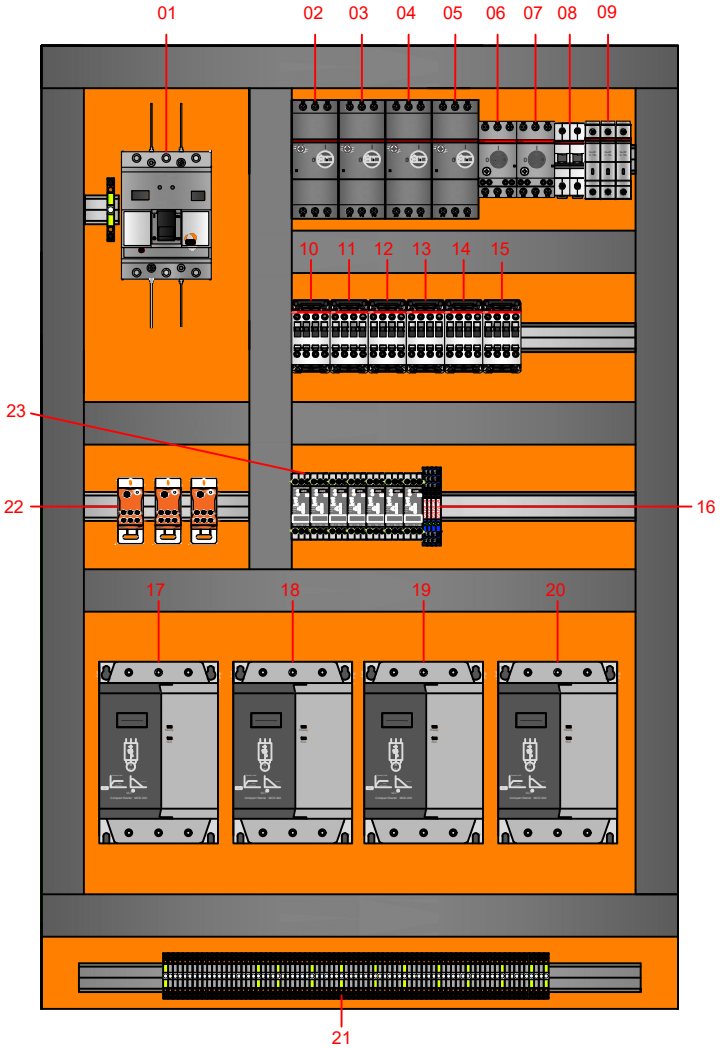

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compressores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Cotas / Fixação	Data:	22/08/2023
Local: Treze Tilías		Folha:	07 / 09

VISTA DOS COMPONENTES

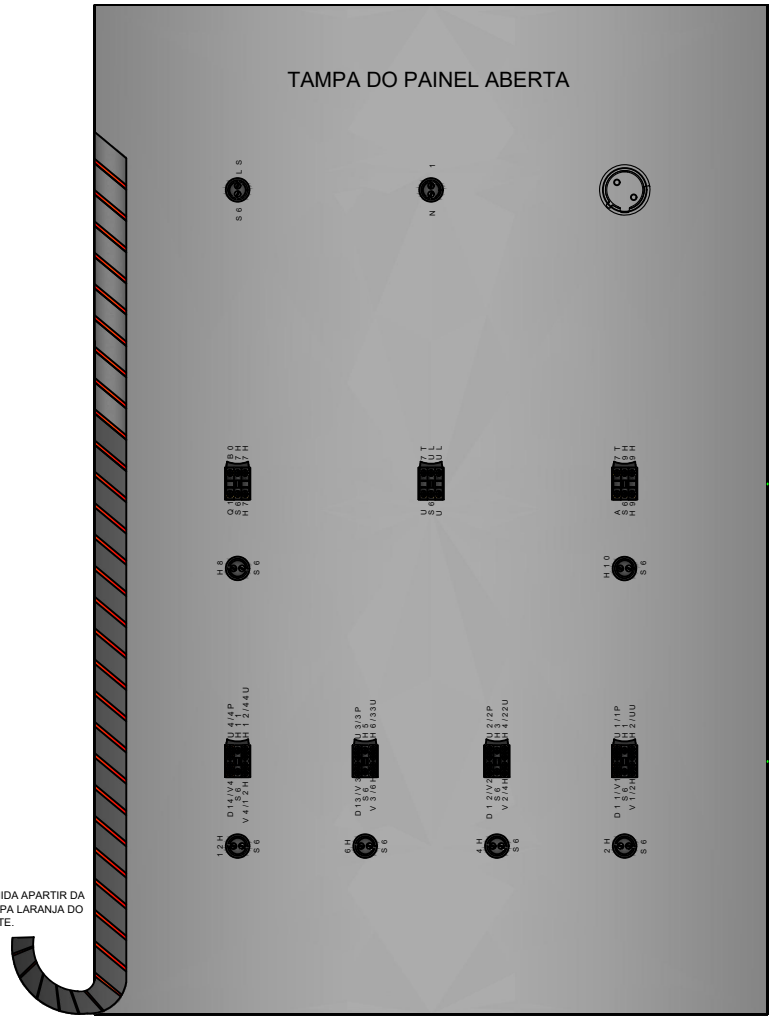

DISTÂNCIA DOS CABOS PARA A TAMPA			
ANILHA=	DISTÂNCIA=	ANILHA=	DISTÂNCIA=
TERRA	0,50 M	2P	1,35 M
12H	0,90 M	U2	1,35 M
D14	0,90 M	H3	1,35 M
V4	0,90 M	22U	1,35 M
S6	0,90 M	H4	1,35 M
6H	1,10 M	1P	1,50 M
D13	1,10 M	U1	1,50 M
V3	1,10 M	H1	1,50 M
4H	1,20 M	UU	1,50 M
D12	1,20 M	H2	1,50 M
V2	1,20 M	S6	1,25 M
2H	1,35 M	H8	1,25 M
D11	1,35 M	Q1	1,25 M
V1	1,35 M	H7	1,25 M
4P	1,05 M	U	1,50 M
U4	1,05 M	A	1,70 M
H11	1,05 M	H9	1,70 M
44U	1,05 M	H10	1,70 M
H12	1,05 M	B0	1,40 M
3P	1,20 M	7T	1,65 M
U3	1,20 M	S6	1,60 M
H5	1,20 M	N	1,80 M
33U	1,20 M	LS	1,70 M
H6	1,20 M	1	1,90 M

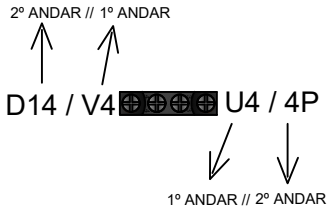

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compressores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Vista dos Componentes	Data:	22/08/2023
Local: Treze Tilías		Folha:	08 / 09

VISTA DOS COMPONENTES

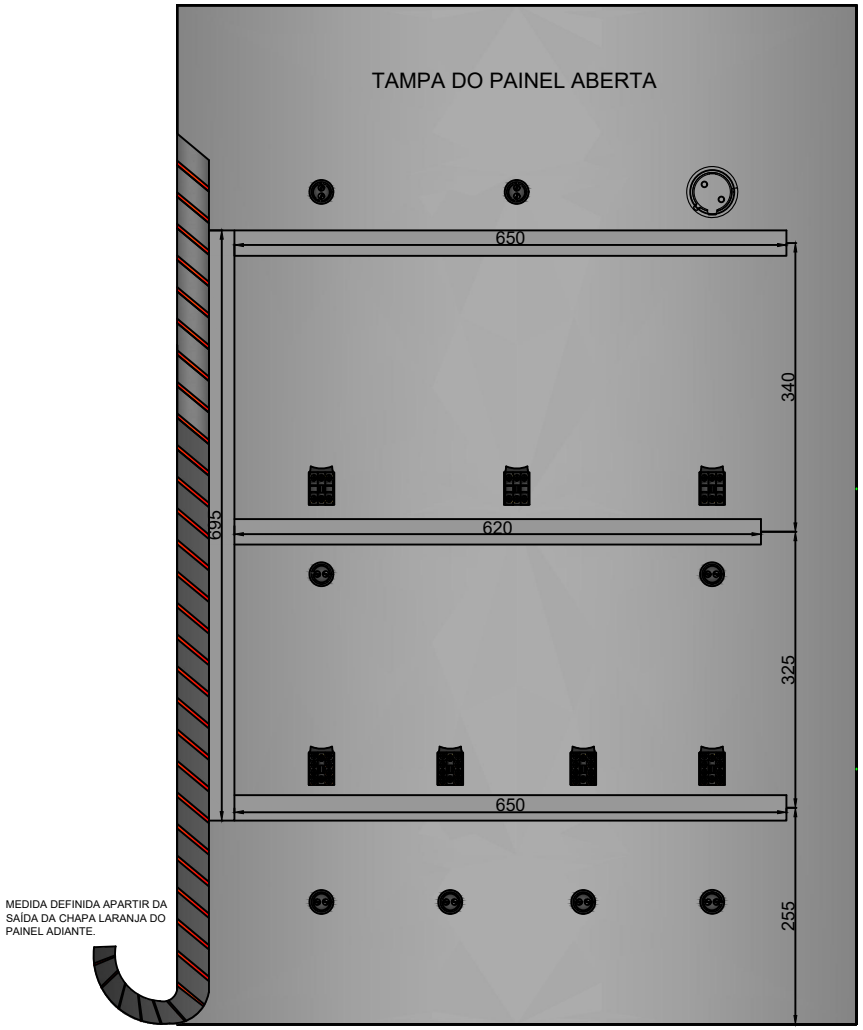

Desenhado: Thauã	Equipamento: Tanque 4 compressores	Cliente:	
Projetado: Rayhan		Escala: --	
Liberado: Rayhan	Título: Vista dos Componentes	Data: 22/08/2023	
Local: Treze Tilías		Folha: 09 /09	