ESQUEMA ELÉTRICO
TANQUE PARA LEITE

MODO AUTOMÁTICO UNIDADE REMOTA

1 ~220 VCA

ORDEMILK

DECLARAÇÃO

EQUIPAMENTO : TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --
	ESCALA : --
TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA : 20/04/2022
	FOLHA : 01 / 08

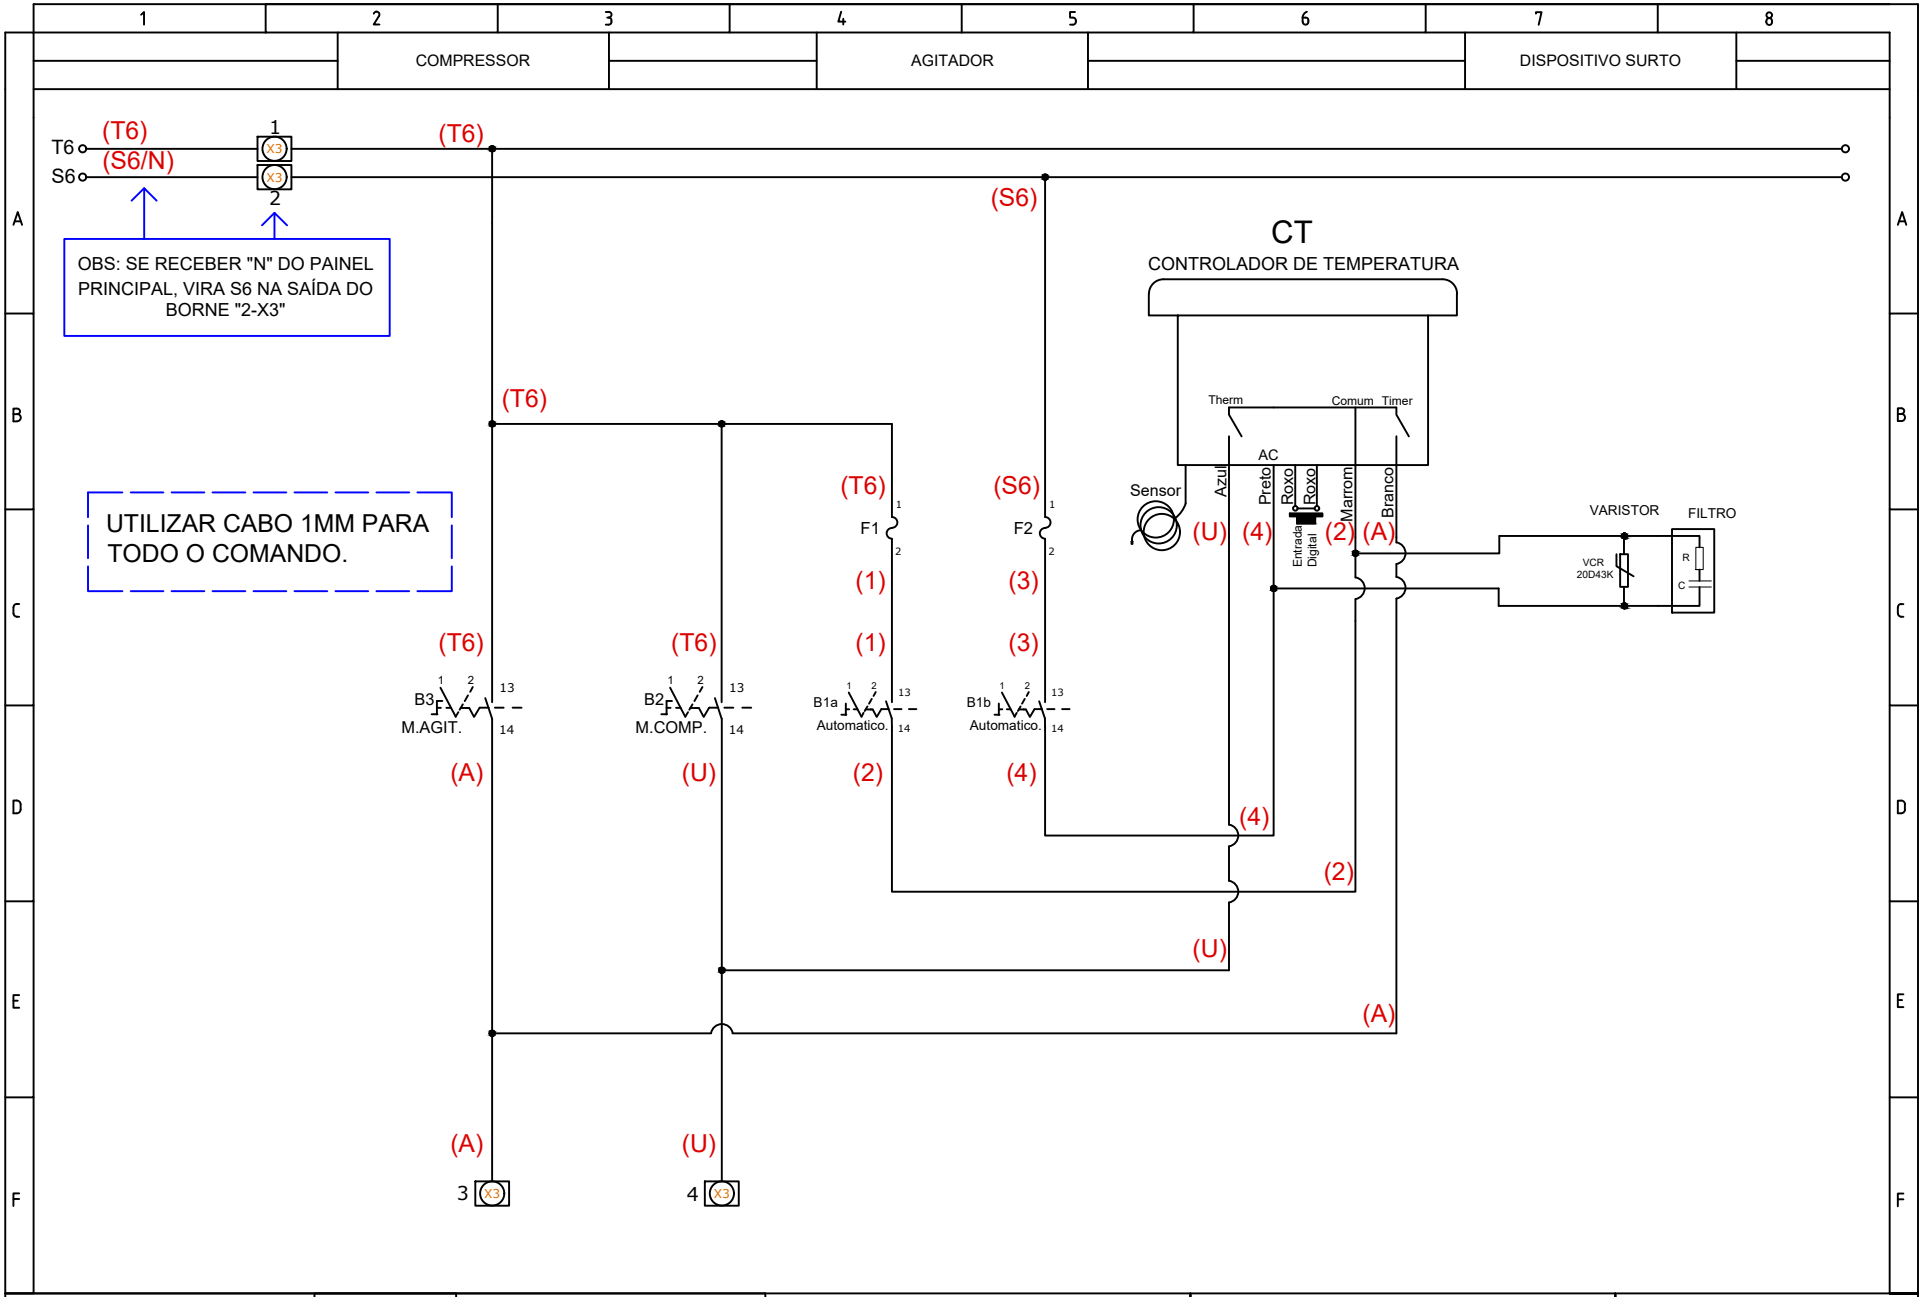

POTÊNCIA COMPRESSOR E AGITADOR	EQUIPAMENTO : TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --	
		ESCALA : --	
	TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA :	20/04/2022
		FOLHA :	02 / 08

ESQUEMA

DE

MONTAGEM

ORDEMILK	LEGENDA COMPONENTES	EQUIPAMENTO : TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --
			ESCALA : --
		TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA : 20/04/2022
			FOLHA : 03 / 08

LEGENDA COMPONENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
01	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
02	ADESIVO FRONTAL
03	BOTÃO COMUTADOR DUAS POSIÇÃO
04	PORTA FUSÍVEL
05	ADESIVO LATERAL
06	BOTÃO LIGA E DESLIGA ALAVANCA
07	BORNE SINDALL 4,0mm²
08	SUPORTE PARA O TANQUE ($\frac{3}{4}$" BPS) OU PRENSA CABO PARA DUTO (1 $\frac{1}{4}$" BPS)

LEGENDA COMPONENTES	EQUIPAMENTO : TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --	
		ESCALA : --	
	TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA :	20/04/2022
		FOLHA :	04 / 08

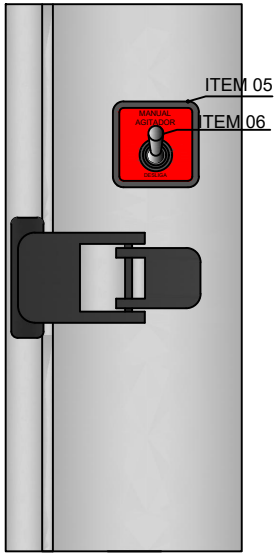

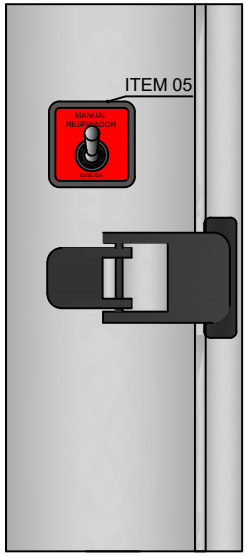

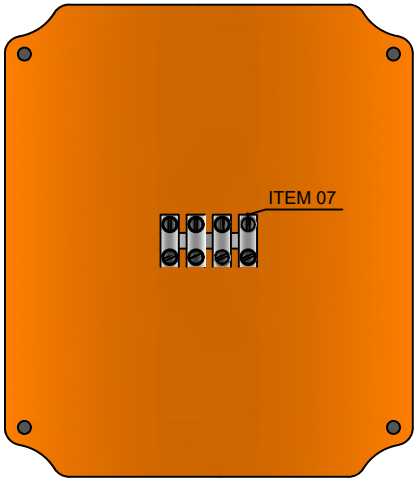

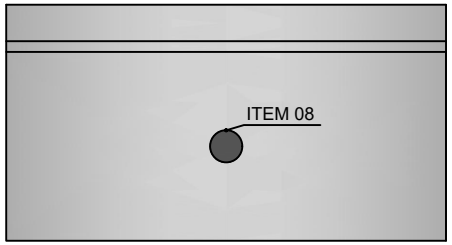

	ESQUEMA DE FIXAÇÃO	EQUIPAMENTO :TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --
			ESCALA : --
		TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA : 20/04/2022
			FOLHA : 05 / 08

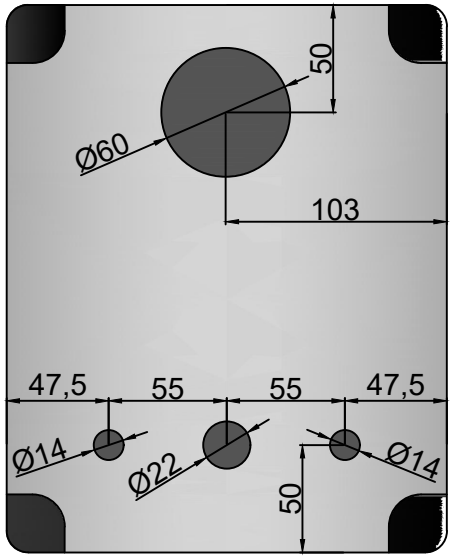

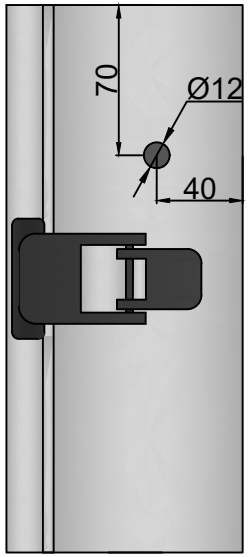

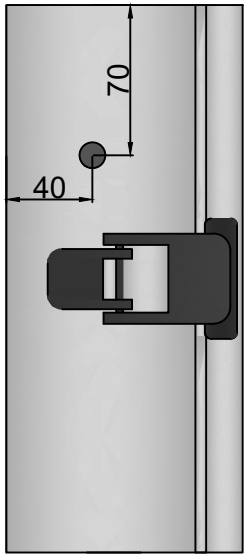

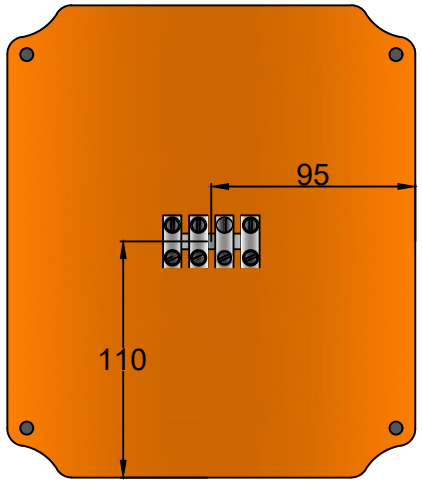

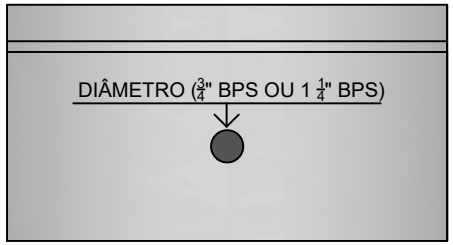

ESQUEMA DE FURAÇÃO	EQUIPAMENTO :TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --	
		ESCALA : --	
	TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA :	20/04/2022
		FOLHA :	06 / 08

LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO	
MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO
CT	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
B1	BOTÃO MODO AUTOMÁTICO
B2	BOTÃO MANUAL COMPRESSOR
B3	BOTÃO MANUAL AGITADOR
F1,F2	PORTA FUSÍVEL 1A

COR UTILIZADA NOS CONDUTORES	
COR	DESCRIÇÃO
VERMELHO	CONDUTOR DE COMANDO (FASE)
VERMELHO	CONDUTOR DE COMANDO (NEUTRO)

RÉGUA DE BORNE MODO AUTOMÁTICO = X4

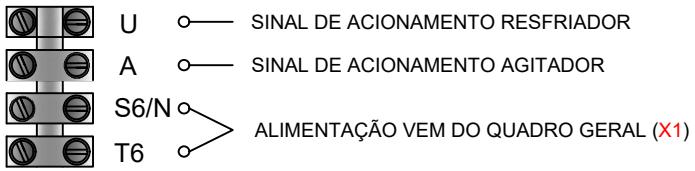

	DECLARAÇÃO	EQUIPAMENTO :TANQUE 3~220V AUTOMÁTICO	No. CLIENTE : --
			ESCALA : --
		TÍTULO : DIAGRAMA DE DECLARAÇÕES	DATA : 20/04/2022
			FOLHA : 07 / 08

PARÂMETROS DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO	VALOR
Cd	CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)	28
r0	Diferencial (**HISTERESE**)	1.5
r1	MENOR SETPOINT PERMITIDO	-2
r2	MAIOR SETPOINT PERMITIDO	10
r4	CALIBRAÇÃO DO SENSOR	-1.5
r9	RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO	0
C2	RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1	0
C9	DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS	120
d1	TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)	15
d2	TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)	2
L0	DIFERENCIAL DO ALARME	0
L1	LIMITE INFERIOR DO ALARME	0
L2	LIMITE SUPERIOR DO ALARME	0
L3	MODO DE COR DO DISPLAY	2
u0	SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL	ON
u1	TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA	200
u2	TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA	240
u3	RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO	10
u4	AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA	SI
u6	CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO	0