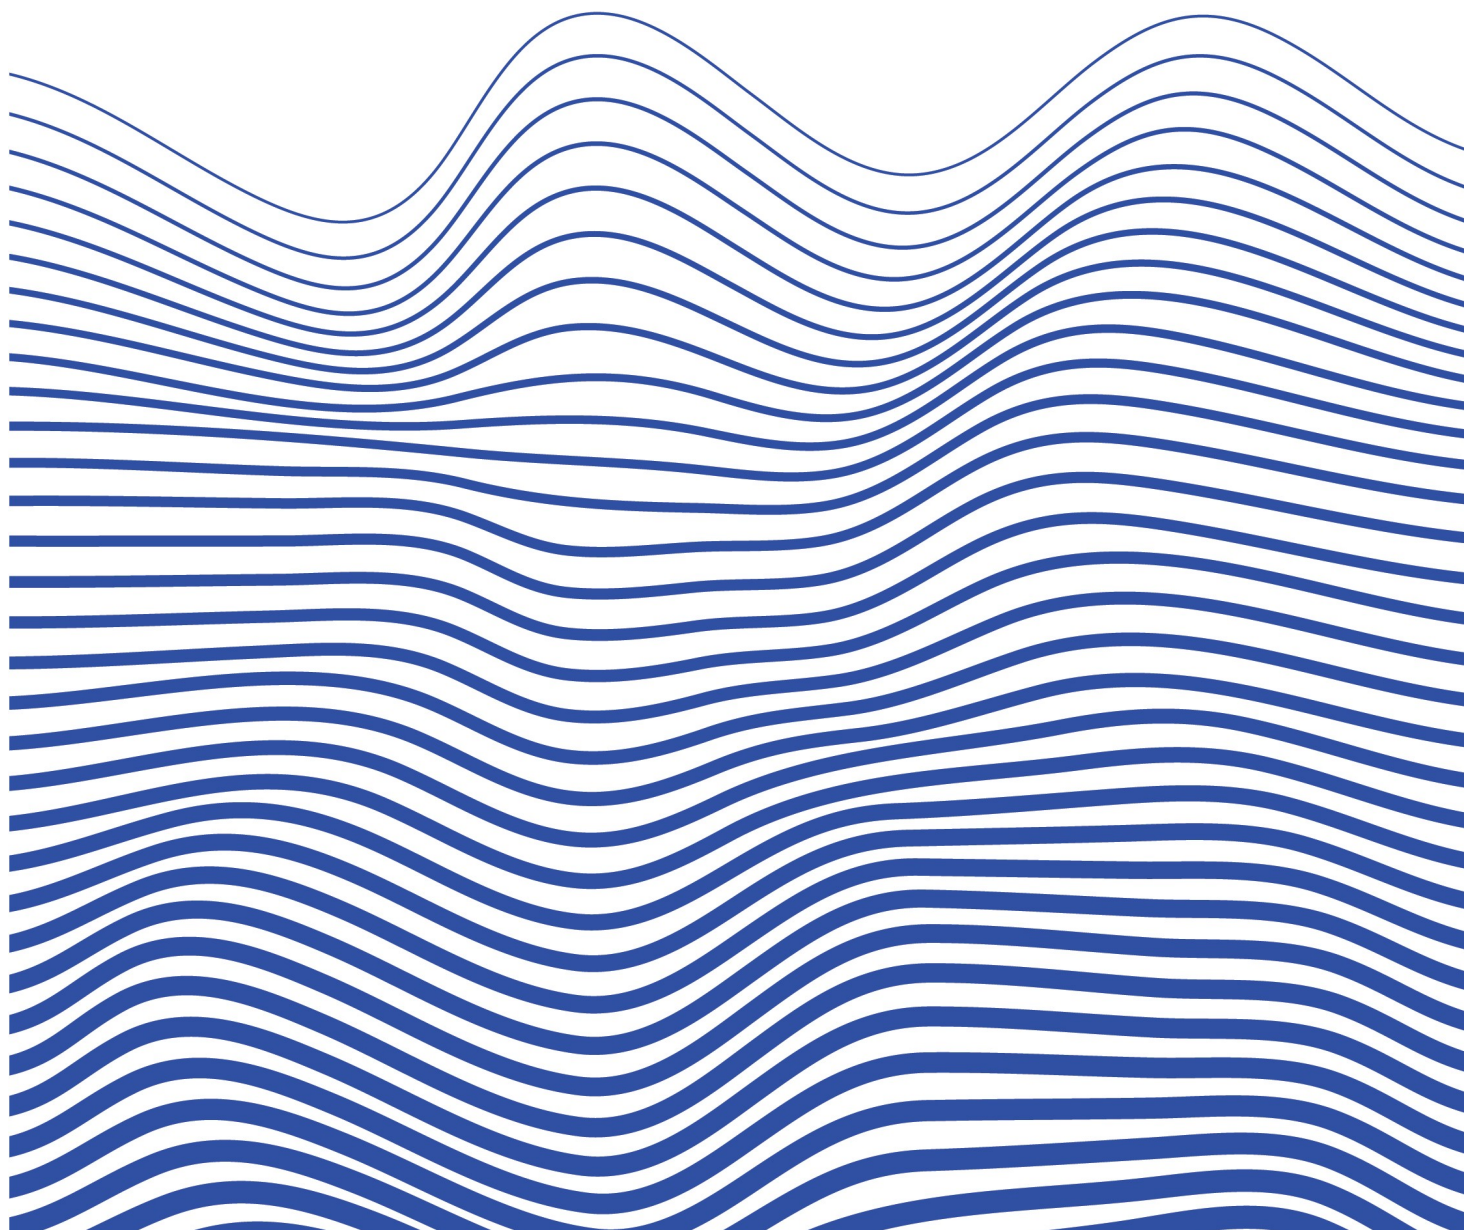




FILTRY CISNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

FILTRY DO UZDATNIANIA WODY PIONOWE FWP (DRENAŻ PŁYTOWY)





FILTRY DO UZDATNIANIA WODY PIONOWE FWP (DRENAŻ PŁYTOWY)

Filtry do uzdatniania wody pionowe typu FWP są zbiornikami ciśnieniowymi stanowiącymi jedno z podstawowych urządzeń stacji uzdatniania wody. Wypełnione odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i wspomagane mieszaczami wodno-powietrznymi (np. aeratorami) przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i drobnych zanieczyszczeń.

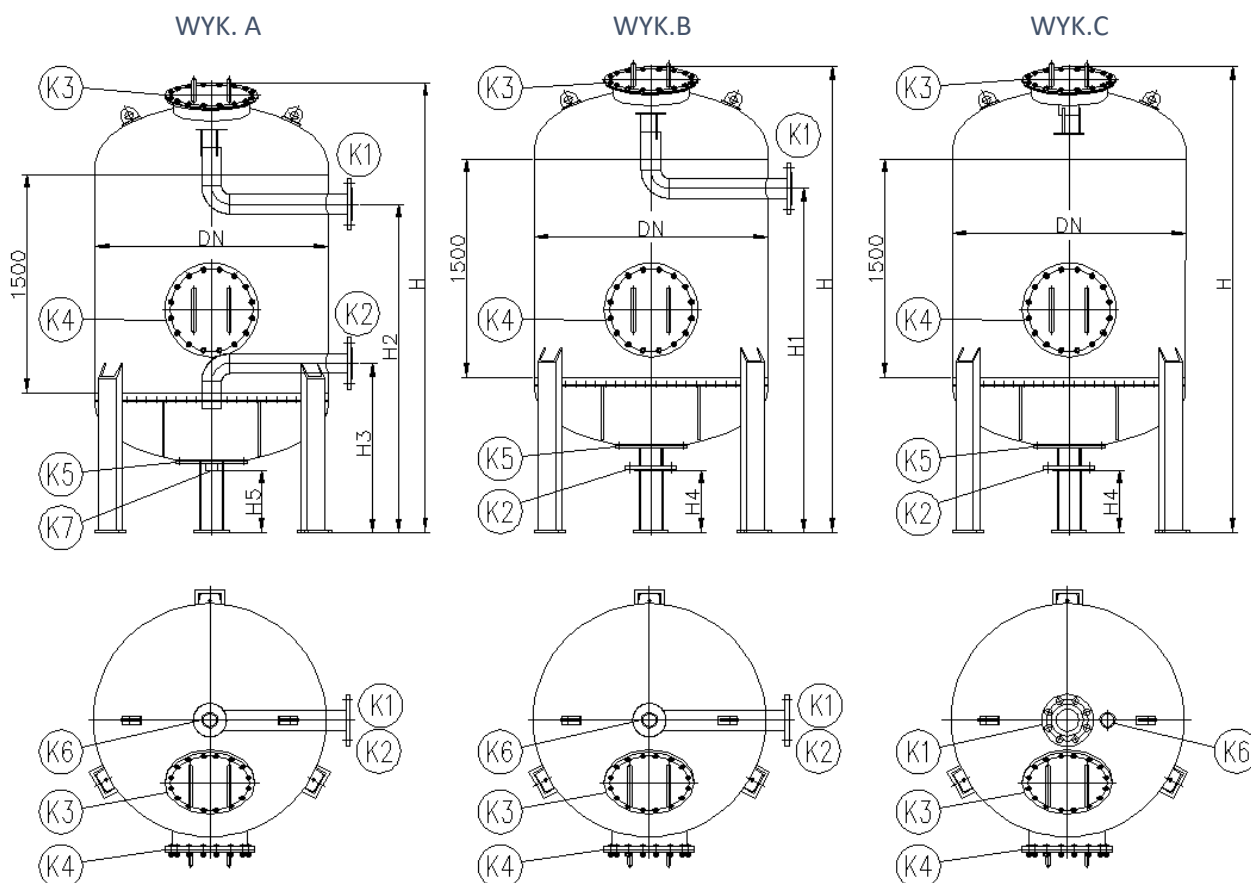
Filtry FWP wykorzystuje się do pracy w instalacjach technologicznych uzdatniania wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa.

Maksymalna temperatura pracy filtra FWP nie może być większa od 40 °C.

Wszystkie podstawowe elementy filtrów wykonujemy z materiałów atestowanych.

Filtry zabezpieczamy antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Filtry do uzdatniania wody FWP produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.



OPIS KRÓTCCÓW:

K1 - dopływ wody
K2 - odpływ wody
K3 - włącz zasypowy DN400,
K4, K5 - włazy rewizyjne DN400,

K6 - króciec zaworu odpowietrzającego – G1” wewn,
K7 - króciec spustowy – G2” wewn.





PODSTAWOWE WYMIARY FILTRÓW DO UZDATNIANIA WODY FWP

TYP	Średn. DN [mm]	Wysokość całkowita H [mm]			H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	Króćce K1, K2 DN [mm]	Wydaj. [m³/h]	Masa		
		WYK. A	WYK. B	WYK. C								WYK. A [kg]	WYK. B [kg]	WYK. C [kg]
FWP-8	800	2395	2465	2565	1997	1927	627	250	150	50	5,0	430	420	415
FWP-9	900	2450	2520	2620	1973	1903	703	250	150	65	6,4	520	514	508
FWP-10	1000	2495	2565	2665	1998	1928	728	250	150	65	7,6	698	692	686
FWP-12	1200	2625	2745	2745	2098	1978	778	300	150	80	10,9	766	760	753
FWP-14	1400	2730	2833	2833	2162	2060	860	300	170	100	15,0	918	907	896
FWP-16	1600	2830	2932	2932	2214	2112	912	300	170	100	19,0	1045	1034	1024
FWP-18	1800	2938	3030	3030	2262	2170	970	300	180	100	24,9	1496	1477	1464
FWP-20	2000	3046	3240	3240	2399	2205	1045	400	180	150	31,5	1764	1730	1692
FWP-22	2200	3165	3445	3445	2518	2238	1158	500	200	200	38,0	2093	2040	1992
FWP-24	2400	3265	3545	3545	2568	2288	1208	500	200	200	45,5	2770	2715	2660

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać wybrany z tabeli typ oraz wykonanie.

Przykład: "Filtr FWP-12/B".

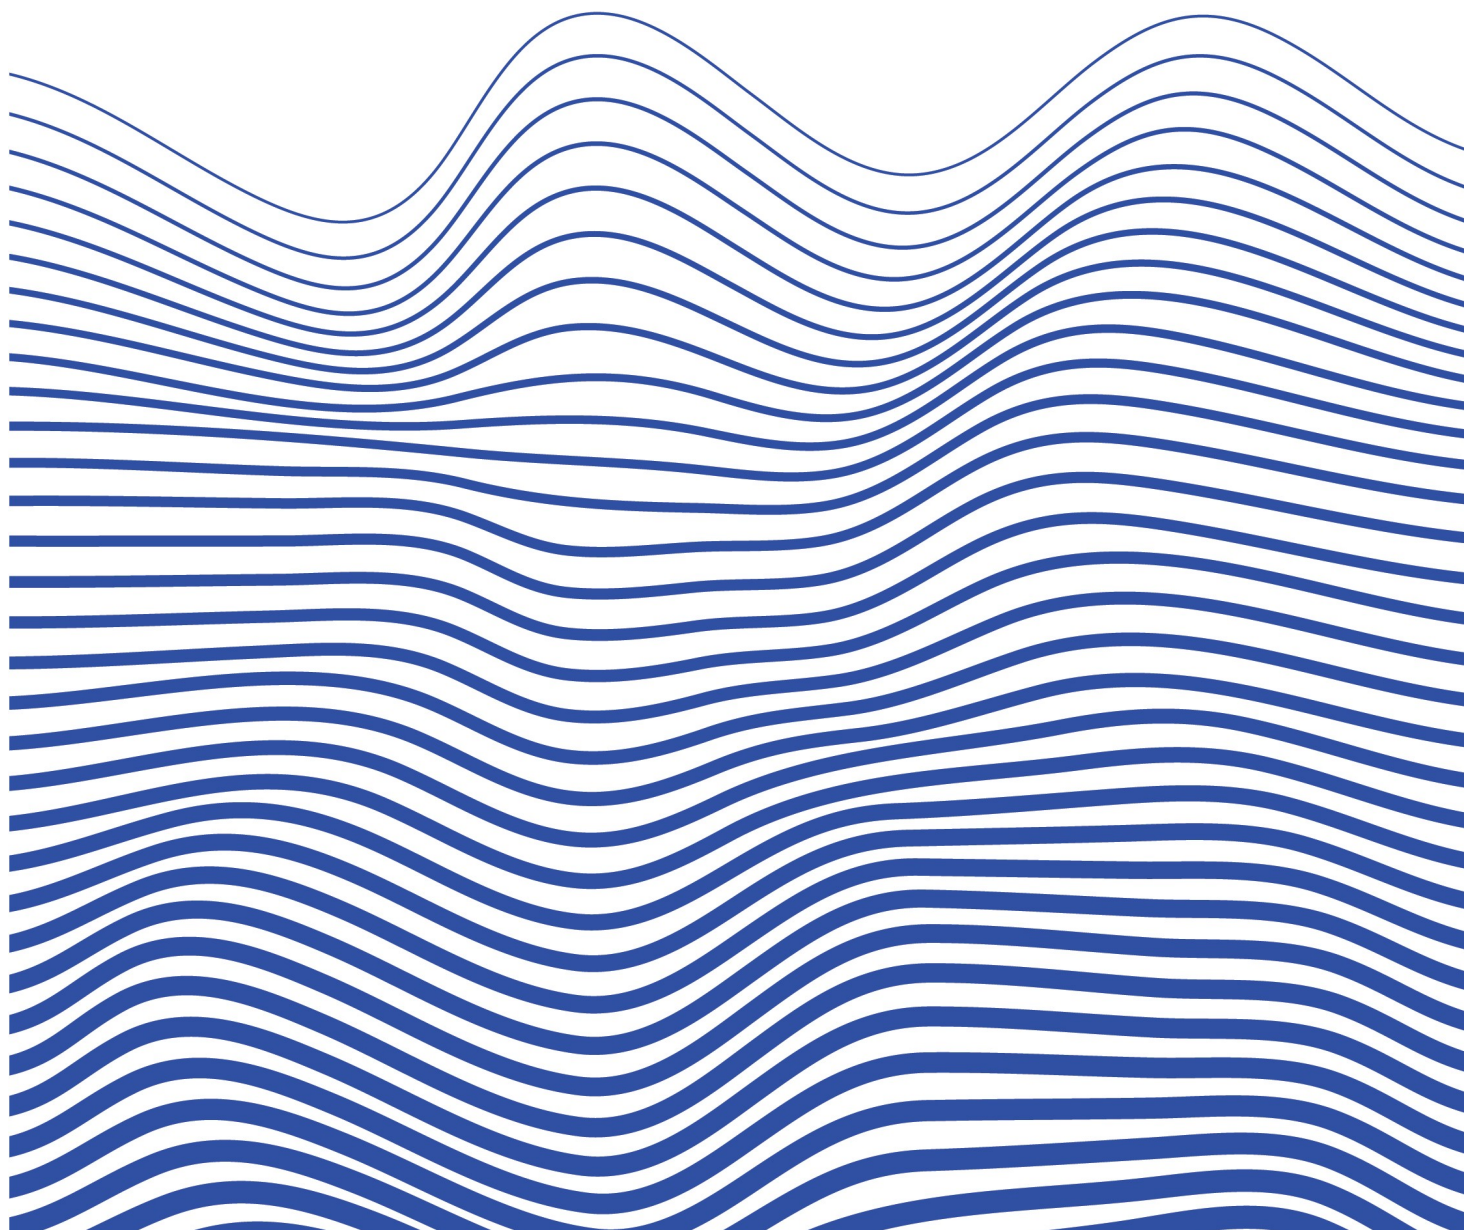




FILTRY CIŚNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

FILTRY DO UZDATNIANIA WODY PIONOWE FWL (DRENAŻ RUROWY)





FILTRY DO UZDATNIANIA WODY PIONOWE FWL (DRENAŻ RUROWY)

Filtry do uzdatniania wody pionowe typu FWL są zbiornikami ciśnieniowymi stanowiącymi jedno z podstawowych urządzeń stacji uzdatniania wody. Wypełnione odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i wspomagane mieszaczami wodno-powietrznymi (np. aeratorami) przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i drobnych zanieczyszczeń.

Filtry FWL wykorzystuje się do pracy w instalacjach technologicznych uzdatniania wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa.

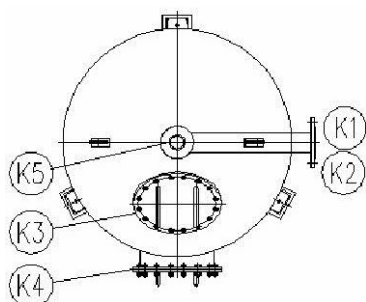
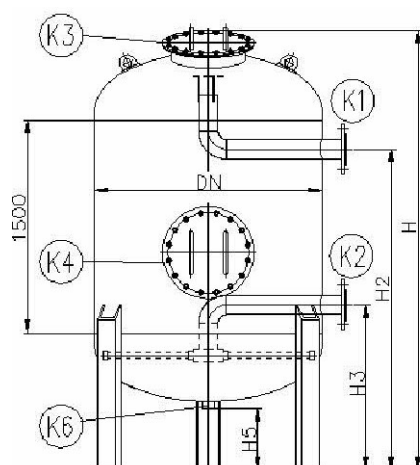
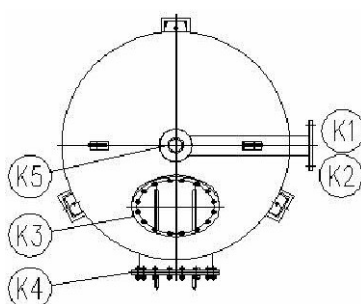
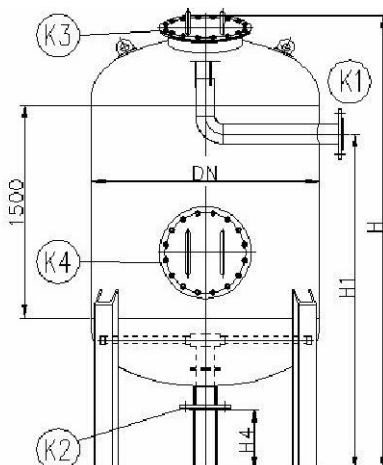
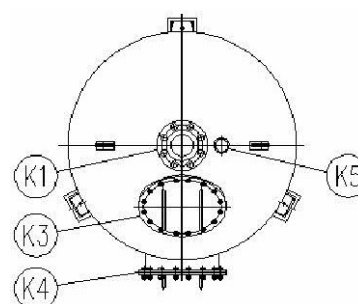
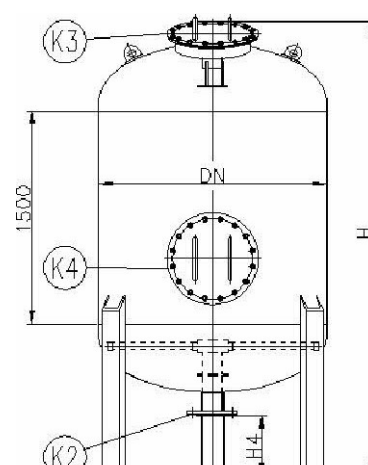
Maksymalna temperatura pracy filtra FWL nie może być większa od 40 °C.

Wszystkie podstawowe elementy filtrów wykonujemy z materiałów atestowanych.

Filtry zabezpieczamy antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną.

Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Filtry do uzdatniania wody FWL produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

WYK.A**WYK.B****WYK.C**

OPIS KRÓTÓCÓW

K1 – dopływ wody
K2 – odpływ wody
K3 – włącz zasypowy DN400,

K4 – włącz rewizyjny DN400
K5 - króciec zaworu odpowietrzającego G1" wewn.,
K6 -króciec spustowy -G2" wewn.





PODSTAWOWE WYMIARY FILTRÓW DO UZDATNIANIA WODY FWL

TYP	Średnica DN [mm]	Wysokość całkowita H [mm]			H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	Króciec K1, K2 [mm]	Wydajn. [m³/h]	Masa		
		WYK.A	WYK.B	WYK.C								WYK.A [kg]	WYK.B [kg]	WYK.C [kg]
FWL-8	800	2395	2465	2565	1997	1927	627	250	150	50	5,0	395	385	380
FWL-9	900	2450	2520	2620	1973	1903	703	250	150	65	6,4	485	479	473
FWL-10	1000	2495	2565	2665	1998	1928	728	250	150	65	7,6	662	656	650
FWL-12	1200	2625	2745	2745	2098	1978	778	300	150	80	10,9	729	723	716
FWL-14	1400	2718	2821	2821	2150	2048	848	300	170	100	15,0	868	857	846
FWL-16	1600	2818	2920	2920	2202	2100	900	300	170	100	19,0	970	959	949
FWL-18	1800	2928	3020	3020	2252	2160	960	300	180	100	24,9	1389	1370	1357
FWL-20	2000	3031	3235	3225	2384	2190	1030	400	180	150	31,5	1610	1576	1538
FWL-22	2200	3149	3429	3429	2502	2222	1142	500	200	200	38,0	1908	1855	1807
FWL-24	2400	3249	3529	3529	2552	2272	1192	500	200	200	45,5	2520	2465	2410

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać wybrany z tabeli typ oraz wykonanie.

Przykład: "FILTR FWL-12/B"

