




FILTRY CIŚNIENIOWE
DO WODY - LOKAL TANK

KARTA
KATALOGOWA

PIONOWE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY ZWV

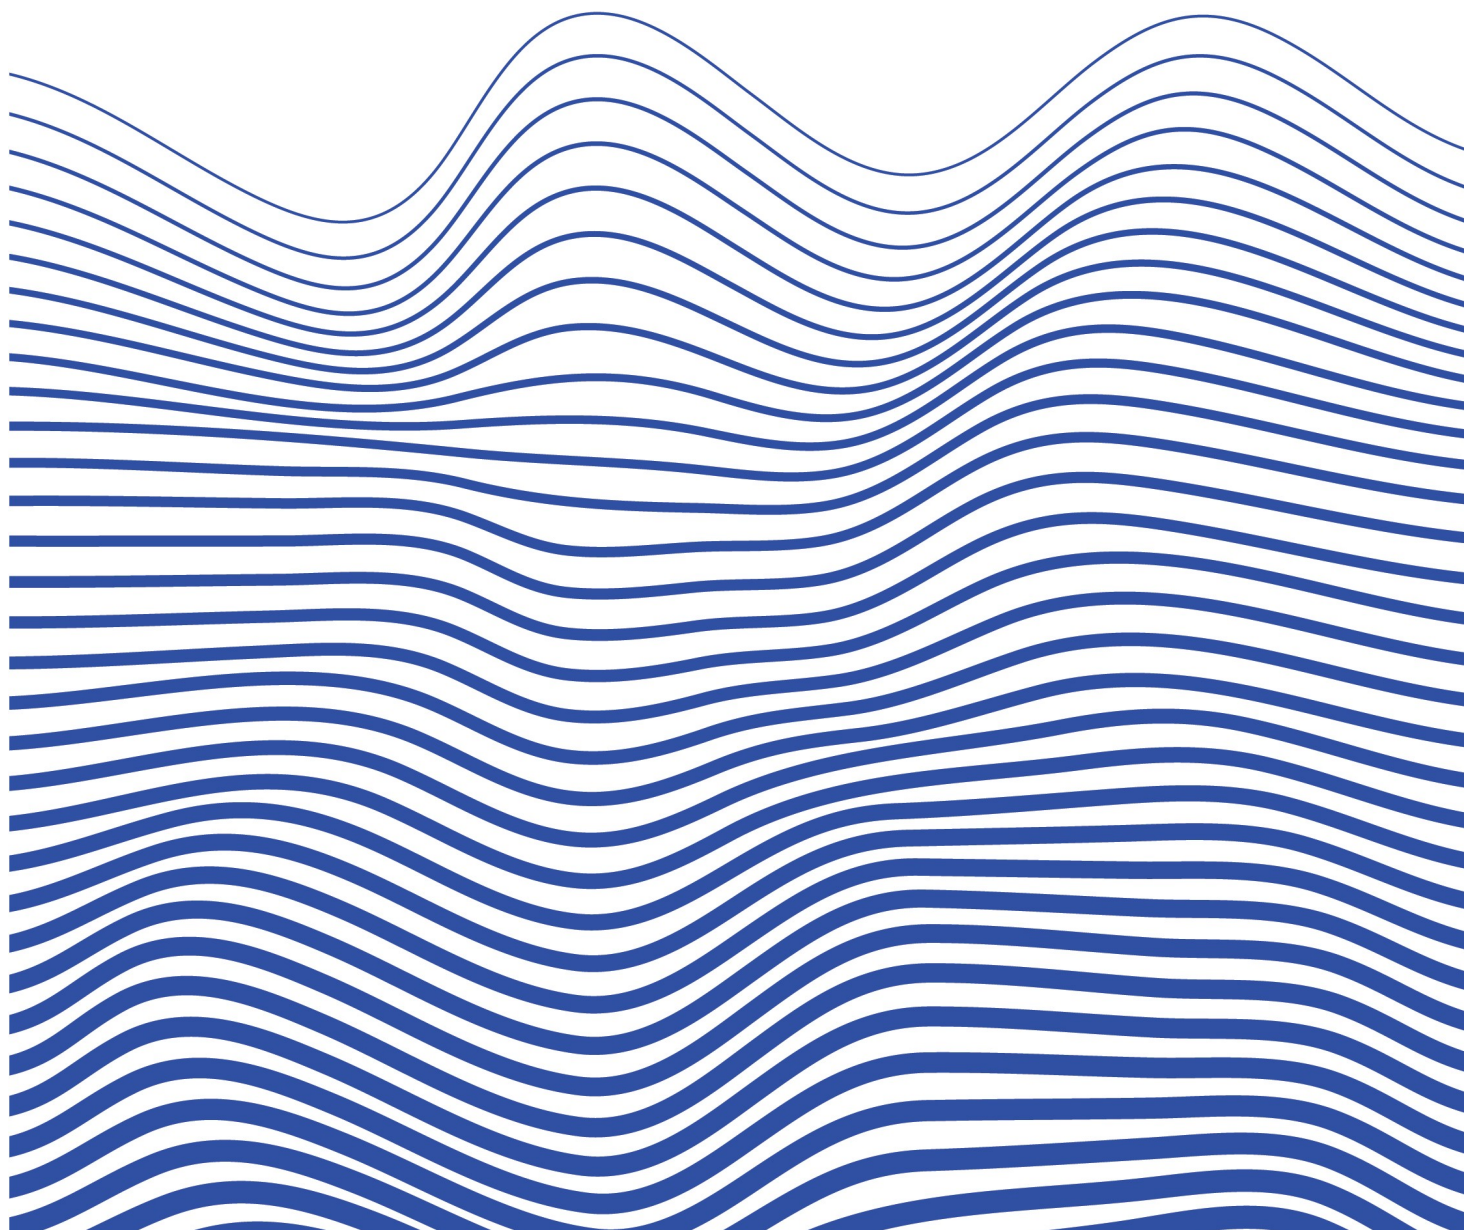



PIONOWE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY ZWV

Pionowe zasobniki ciepłej wody TYPU ZWV są elementami instalacji ciepłych. Przeznaczone są do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru w celu wykorzystania jej podczas poboru szczytowego.


Pionowe zasobniki ciepłej wody wykorzystuje się do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa - wykonanie I lub 1,0 MPa - wykonanie II.

Maksymalna temperatura pracy zasobnika nie może być większa od 65 °C.

Parametry pracy zasobnika ZWV możemy dostosować do potrzeb instalacji węzła ciepłego. Wszystkie podstawowe elementy zasobnika wykonujemy z materiałów atestowanych.

Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Pionowe zasobniki ciepłej wody ZWV produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

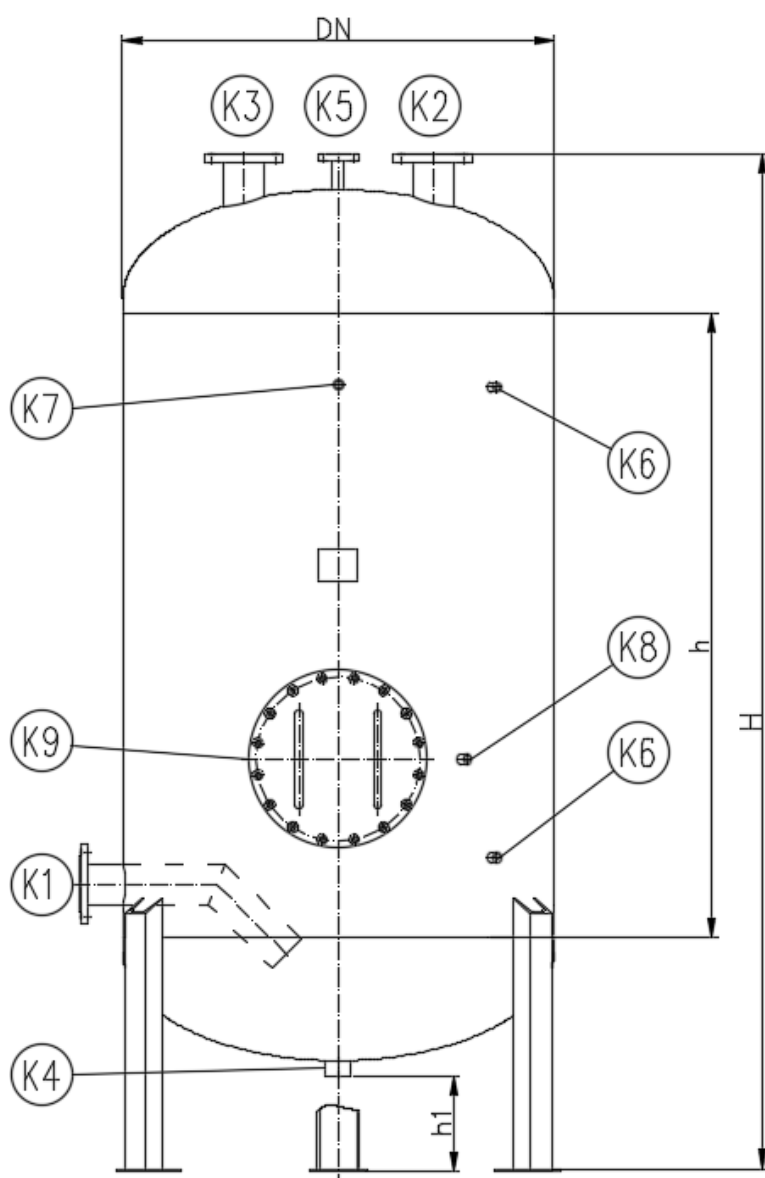

OPIS KRÓĆCÓW

- K1** - zasilanie z wymiennika I stopnia,
- K2** - odpływ do instalacji C. W,
- K3** - zasilanie z wymiennika II stopnia,
- K4** - króciec spustowy - G2" wewn,
- K5** - króciec zaworu odpowietrzającego DN25,
- K6** - króciec termometru - G3/4" wewn,
- K7** - króciec manometru - G1/2" wewn,
- K8** - czujnik - G1" wewn,
- K9** - włącz rewizyjny DN400.





PODSTAWOWE WYMIARY PIONOWYCH ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY

TYP	Pojemność [dm ³]	DN [mm]	Wysokość całkowita H [mm]	Wysokość płaszczka h [mm]	Wysokość h1 [mm]	Króciec K1, K2, K3 [mm]	Masa	
							WYK. 1 [kg]	WYK. 2 [kg]
ZWV-1	700	700	2220	1500	150	50	276	308
ZWV-2	1000	900	2170	1250	240	65	286	466
ZWV-3	1500	1000	2460	1500	240	65	435	585
ZWV-4	2000	1200	2310	1250	240	80	520	730
ZWV-5	3000	1400	2665	1500	250	80	700	895
ZWV-6	4000	1400	3165	2000	250	100	805	1310
ZWV-7	5000	1600	3040	1750	260	100	1095	1460
ZWV-8	6000	1600	3790	2500	260	125	1345	1740
ZWV-9	8000	1800	3900	2500	270	150	1580	1970
ZWV-10	10000	2000	4010	2500	280	150	1880	2355

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 10) oraz w zależności od ciśnienia wykonanie I lub II.

Przykład: "Pionowy zasobnik ciepłej wody ZWV-5/II

