


eau

Prétraitement : adj_red_c(800,750,1)_snv_sder_c(2,3,15)

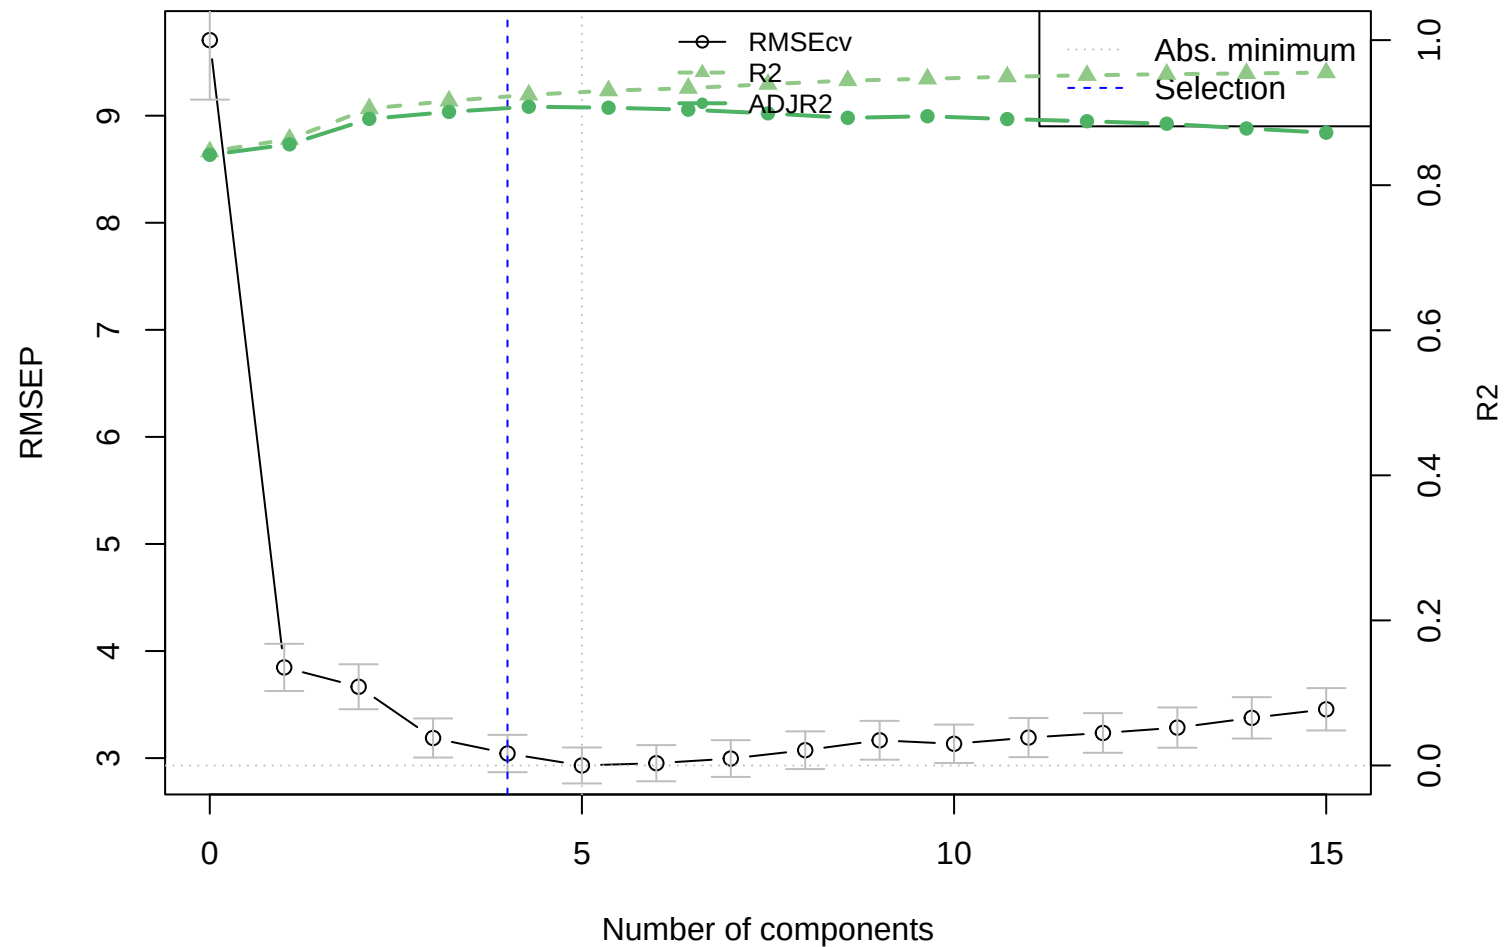

Prédictions vs Mesures : eau

n_comp = 4

R2_cv = 0.901

RMSEcv = 3.043

n_ech = 306

Valeurs Mesurées

60

40

20

20

40

60

80

Valeurs Prédites

