
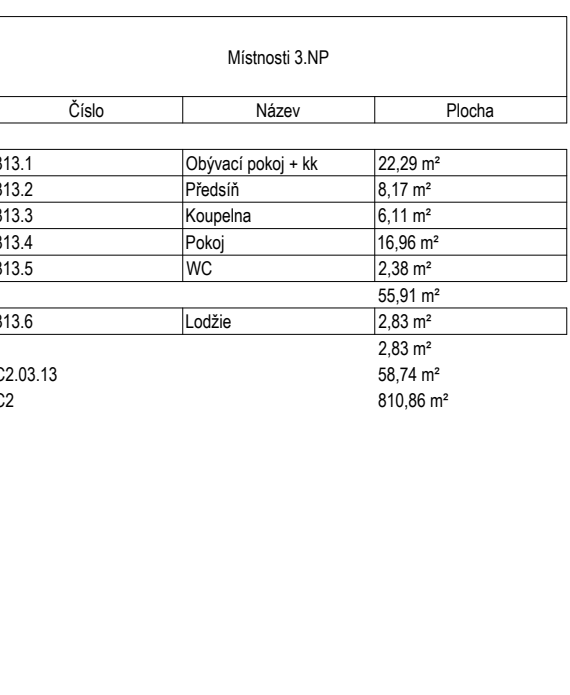


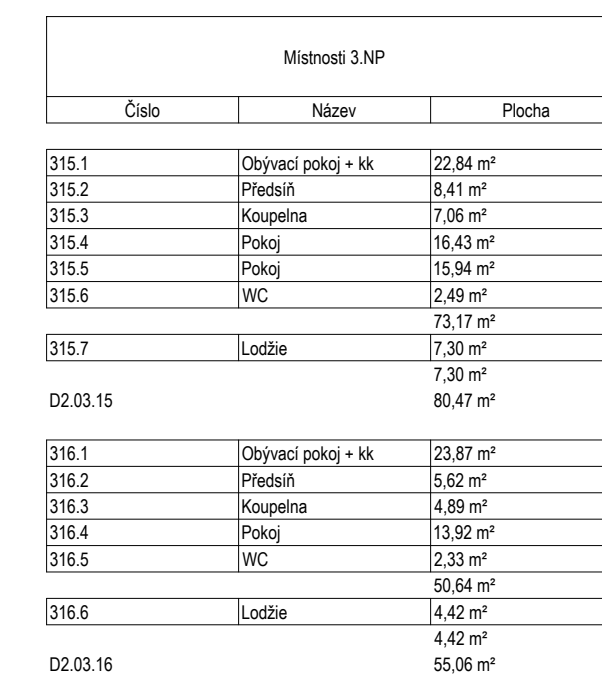

| [317.6          | [316.9]                 | [12.83 m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| D2 23.17        | 48.66 m <sup>2</sup>    |                       |
| 62              | 1.291.20 m <sup>2</sup> |                       |
| Calvert C2 + C2 | 2.052.15 m <sup>2</sup> |                       |

| LEGENDA PPŘÍ:     |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
|                   | HRAŇCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU                             |
|                   | HRAŇCE POŽÁRNÍ NEBEZPEČNOSTNÍ PROSTORU             |
|                   | OZNAČENÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY                             |
| <b>P1.05 - 10</b> | VÝŠ                                                |
|                   | VÝTAŽNÝ ŠACHT A TVOŘÍC SAMOSTATNÝ PŮ               |
|                   | INSTALAČNÍ ŠACHT A TVOŘÍC SAMOSTATNÝ PŮ            |
|                   | POŽÁRNÍ NA PŮ NA KONSTRUKCE / LŽAŘOVY              |
|                   | POŽÁRNÍ NA PŮ NA KONSTRUKCE STŘEŠY                 |
|                   | POČET OSOB V PŮ                                    |
|                   | SMĚR ÚNIKU + POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB                |
|                   | ÚNIK NA VOLNÉ PROSTORSTVÍ + POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB |
|                   | VNITŘNÍ ODŘEZENÉ MÍSTO - DŘEVACE                   |
|                   | PŘEMĚNY HACÍ PŘÍSTROJ + TYPABICKÝ SCHOPNOST        |
|                   | AUTOMATICKÁ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU           |
|                   | PANÍKOVÉ KOVÁNÍ                                    |
|                   | PROSTOR VYBĚHNUTÍ NOZOVÝM OSVĚTLENÍM               |

### POZNÁMKY:

- Požadovaná PO konstrukcí chránících instalaci a výřahové šachty (JŠ, VŠ) je EI 30 DP1, pokud není uvedeno jinak
- Požadovaná PO uzevření instalčních šachet je EW 30 DP1 a EI 30 DP1-S200, pokud uzevření úst do CHÚC
- Instalční šachty = byt, jednotlivých jsou součástí PÚ byt, jednotek a musí být požárně přepřeny. PO min. EI 30 DP1

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                            |              |                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| stavba                                                                                                                                                               |  | skúška                                                                                                                                               |              | ± 0,000 ± 224,62 m.n.m (BPV)                                                                                                               |              |                                                          |                                |
| BD na Mariánské cestě - 2. etapa                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                            |              |                                                          |                                |
|  <b>IGNIS PROJEKT</b><br>IGNIS PROJEKT, s.r.o.<br>Kolná 675/3<br>190 00 Praha 9 |  | zodpovedajúci projektant časti<br>Jan Drahoš<br>vypracoval:<br>Bc. Emma Matšajlová                                                                   |              | stavby<br>50 - Dokumenta pre provádění stavby<br>stavby objektu<br>S003 - Bytový výhled D2 a C2<br>čas:<br>0:4 Požární bezpečnostní řešení |              |                                                          |                                |
| projekční d. / časová část                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                            |              |                                                          |                                |
| investor<br>ZOO PRAHA<br>Těšínská 174a, Brno, 602 00                                                                                                                 |  | generální projektant<br>BK engineering projekt<br>Hlavní třída 1<br>142 02 Praha 2<br>+420224123456<br>hlavní inženýr projektu<br>Ing. Václav Křížek |              | Ing. Lubor Doležal                                                                                                                         |              | datum<br>31.10.2025<br>v A4<br>1:100<br>měřítko<br>1:100 |                                |
| Půdorys 3NP                                                                                                                                                          |  | páska<br>365                                                                                                                                         | staveb<br>50 | o.koblet<br>S003                                                                                                                           | číslo<br>D.4 | číslo<br>01                                              | výmery<br>C<br>verze<br>000001 |