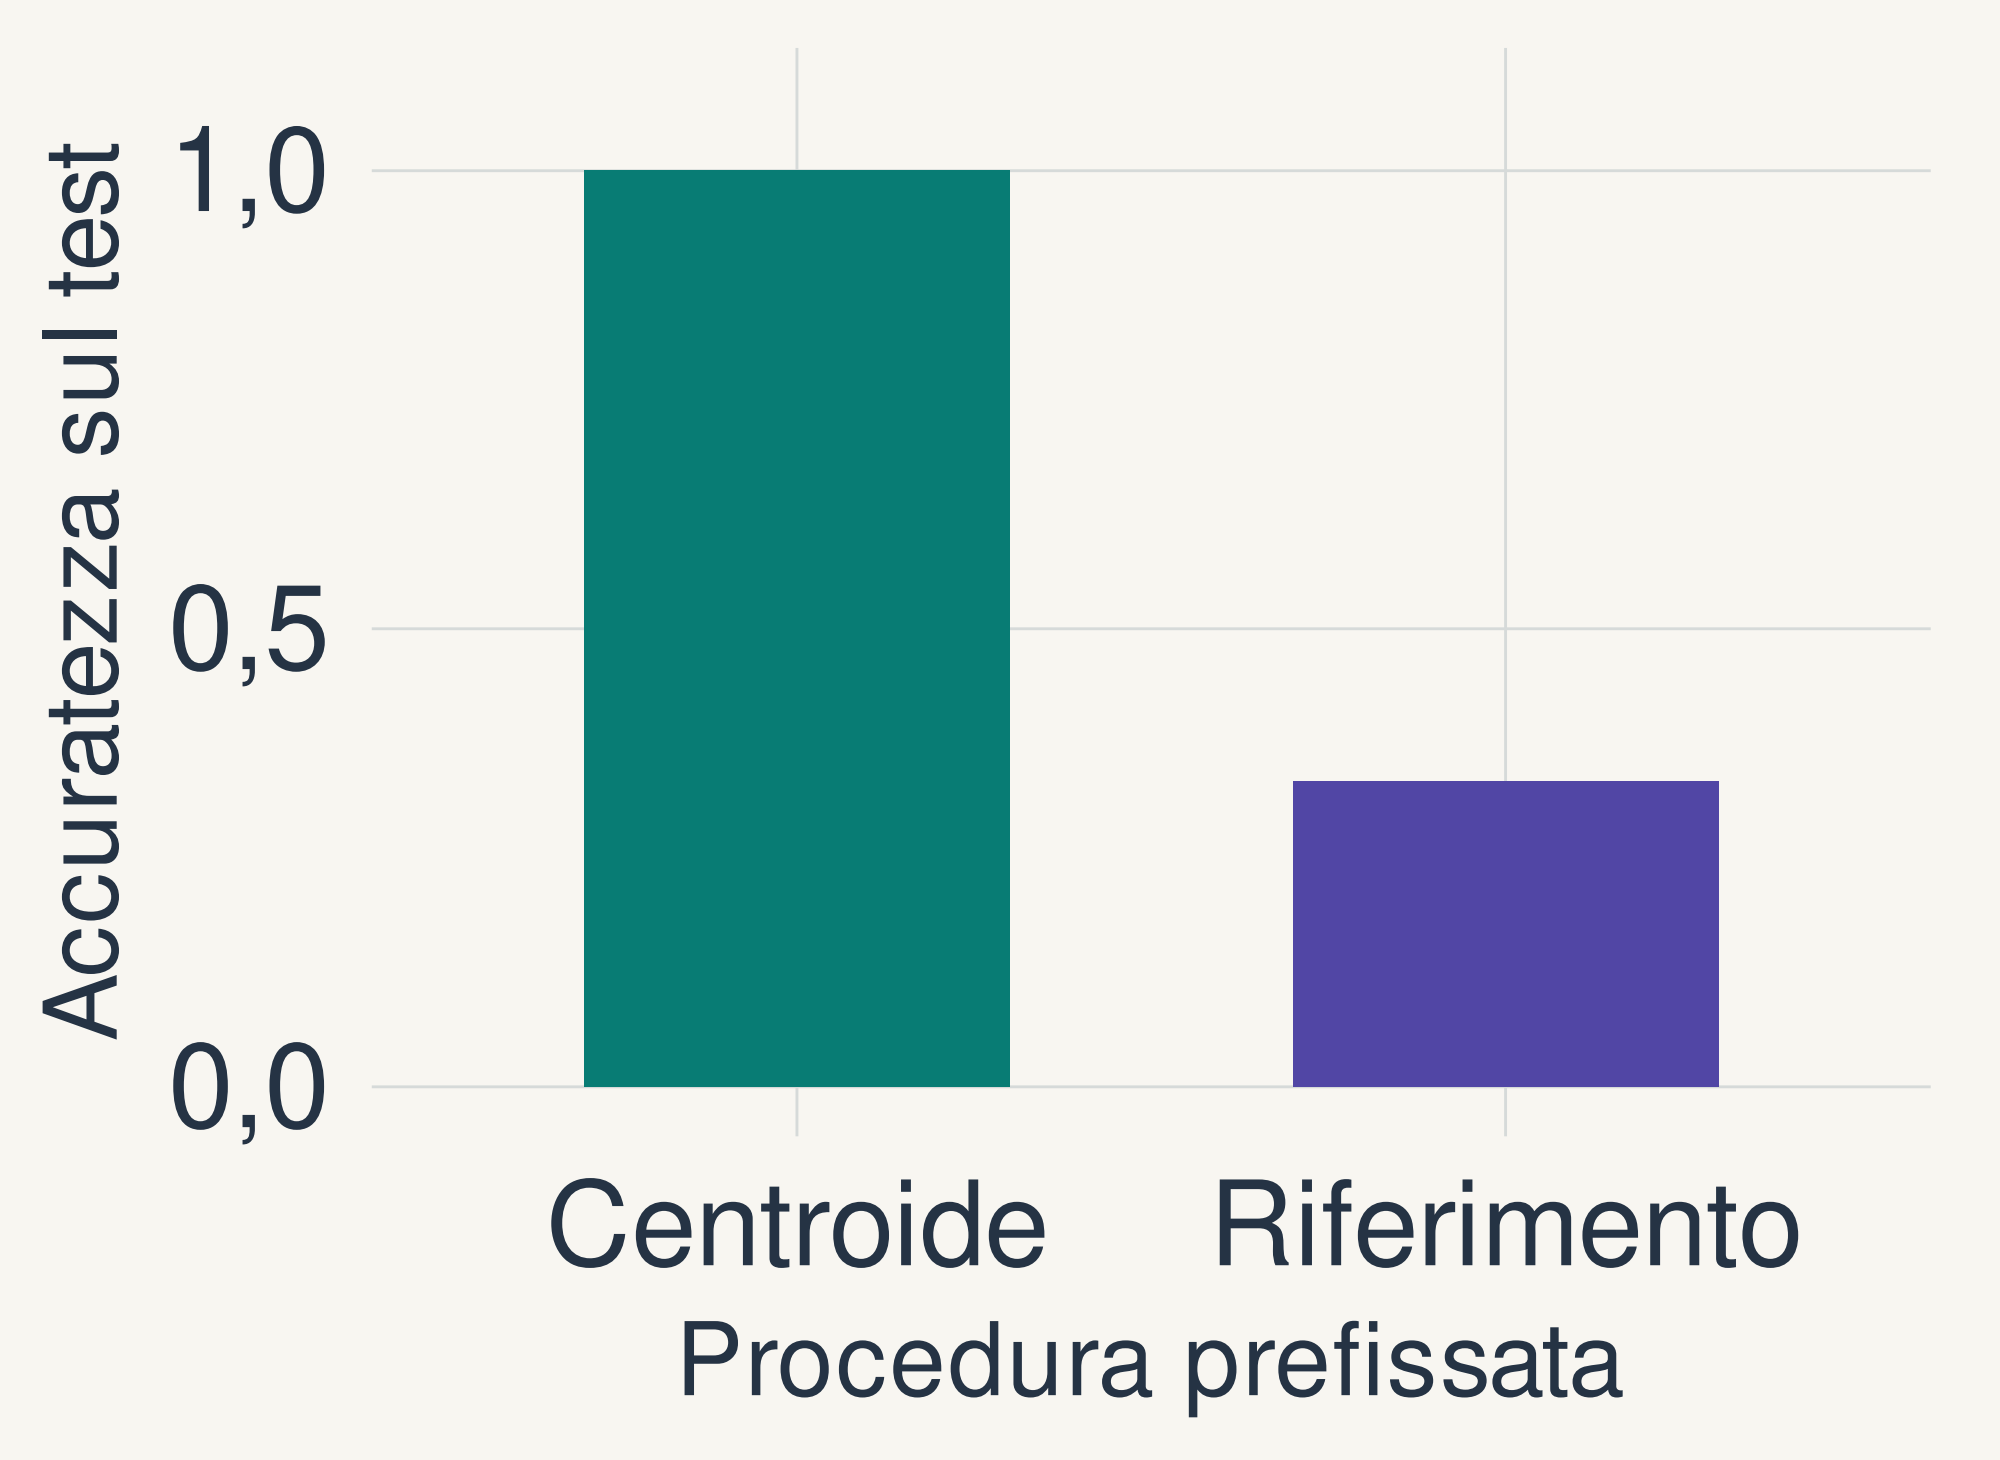
Accuratezza sul test
1,0
0,5
0,0
Centroide
Riferimento
Procedura prefissata