

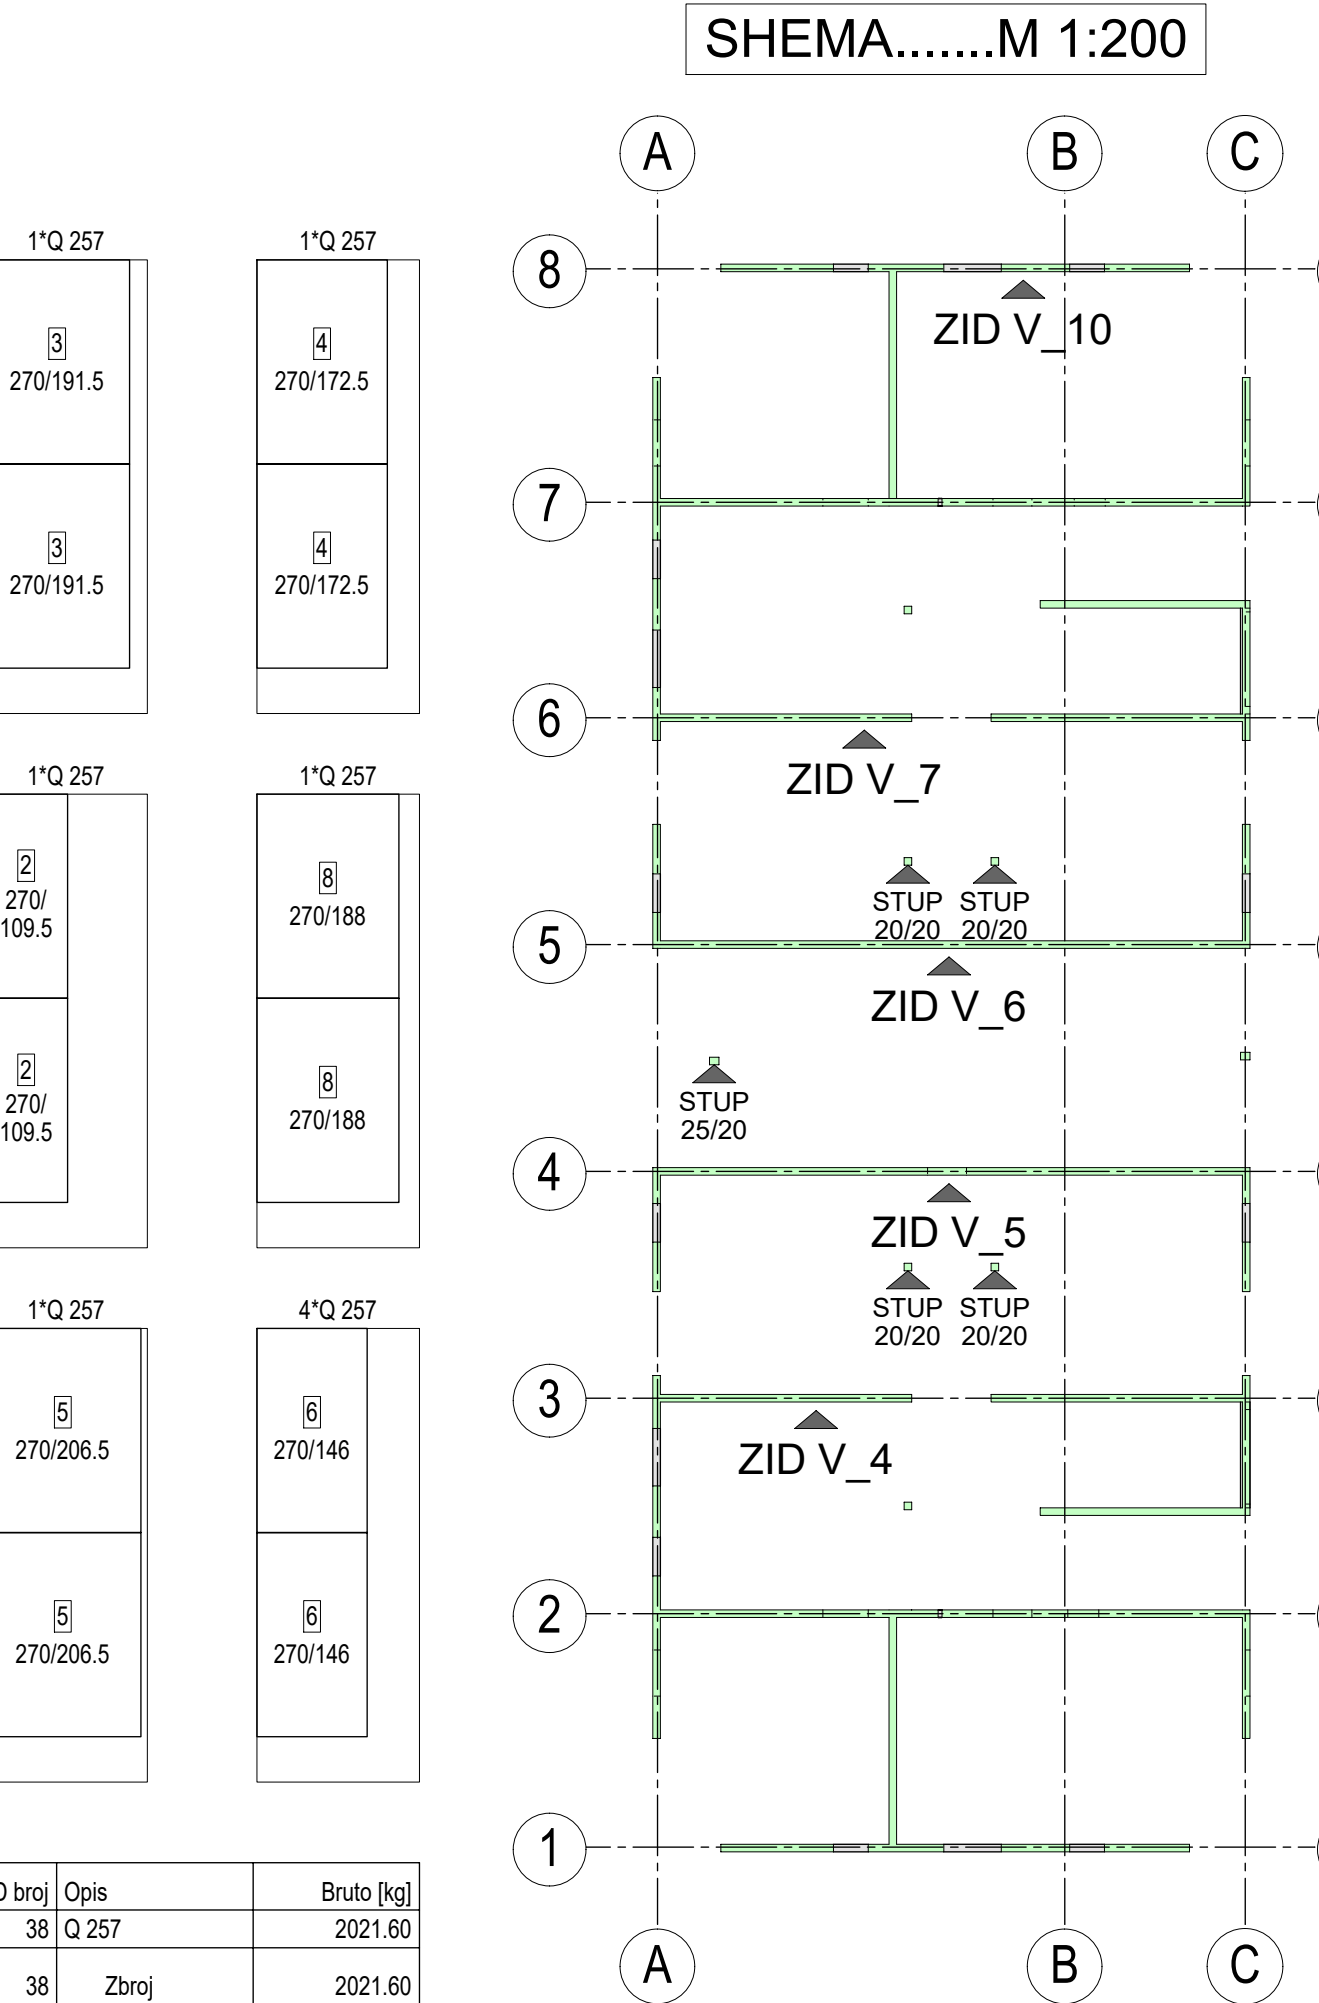
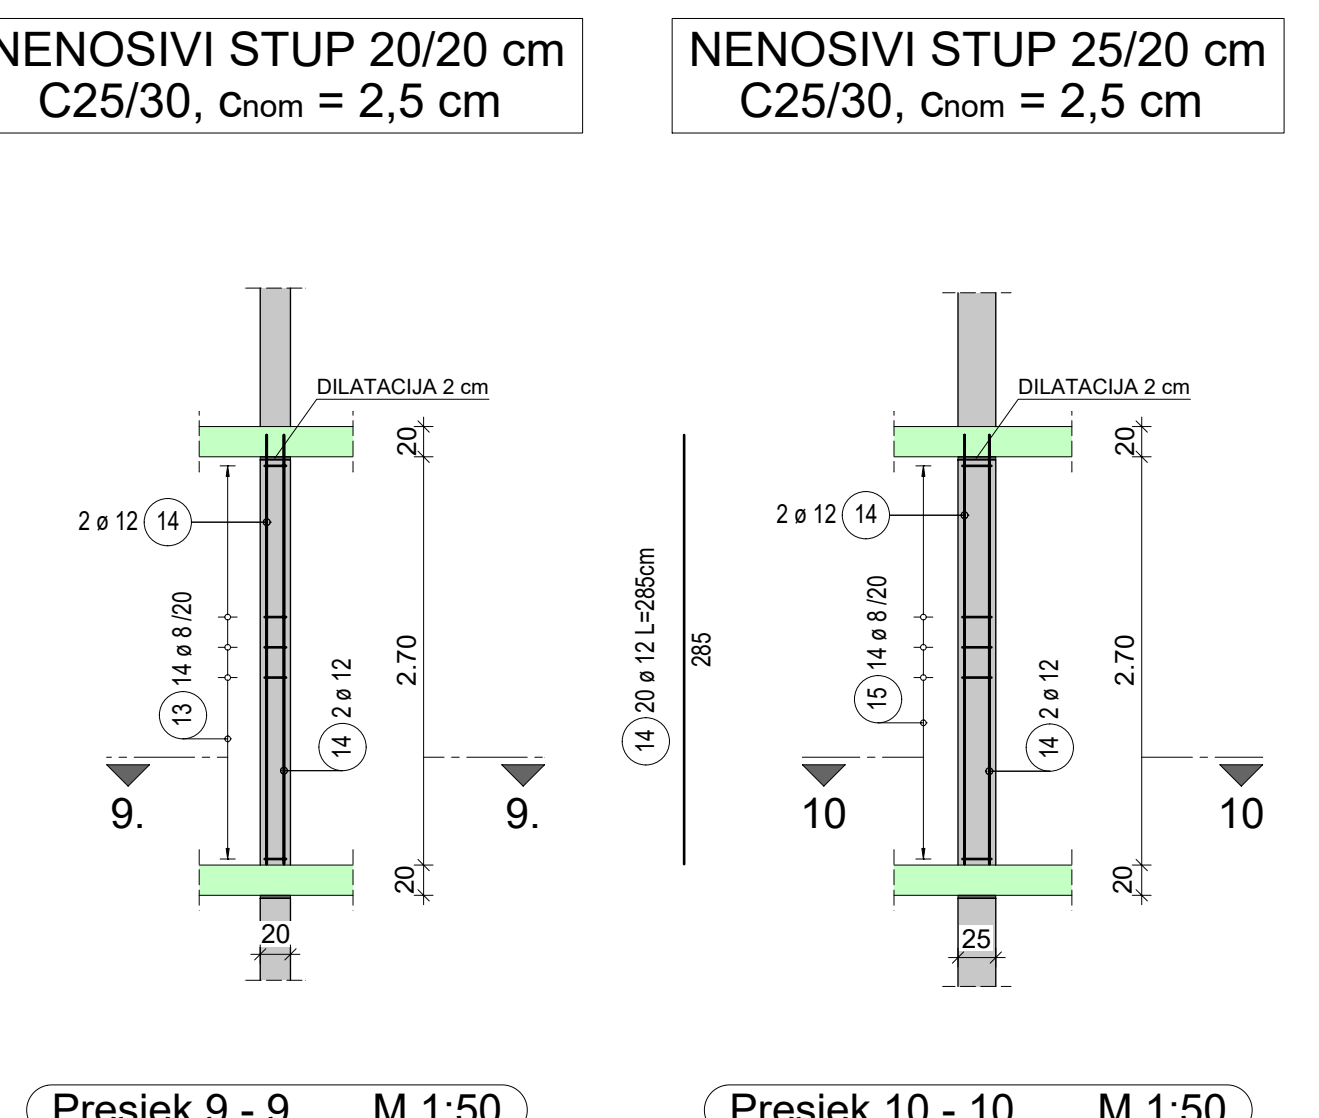
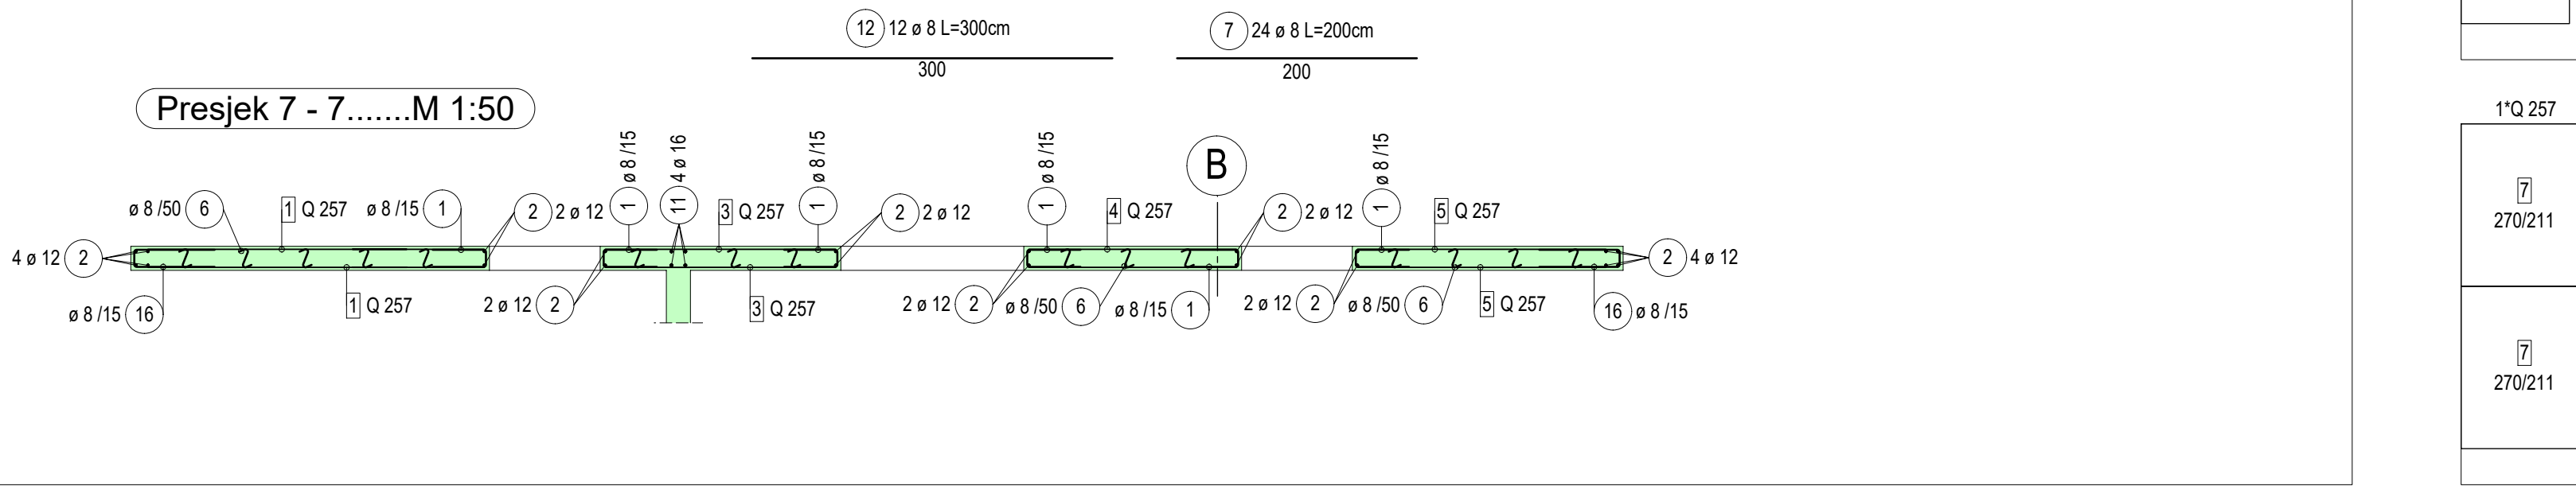
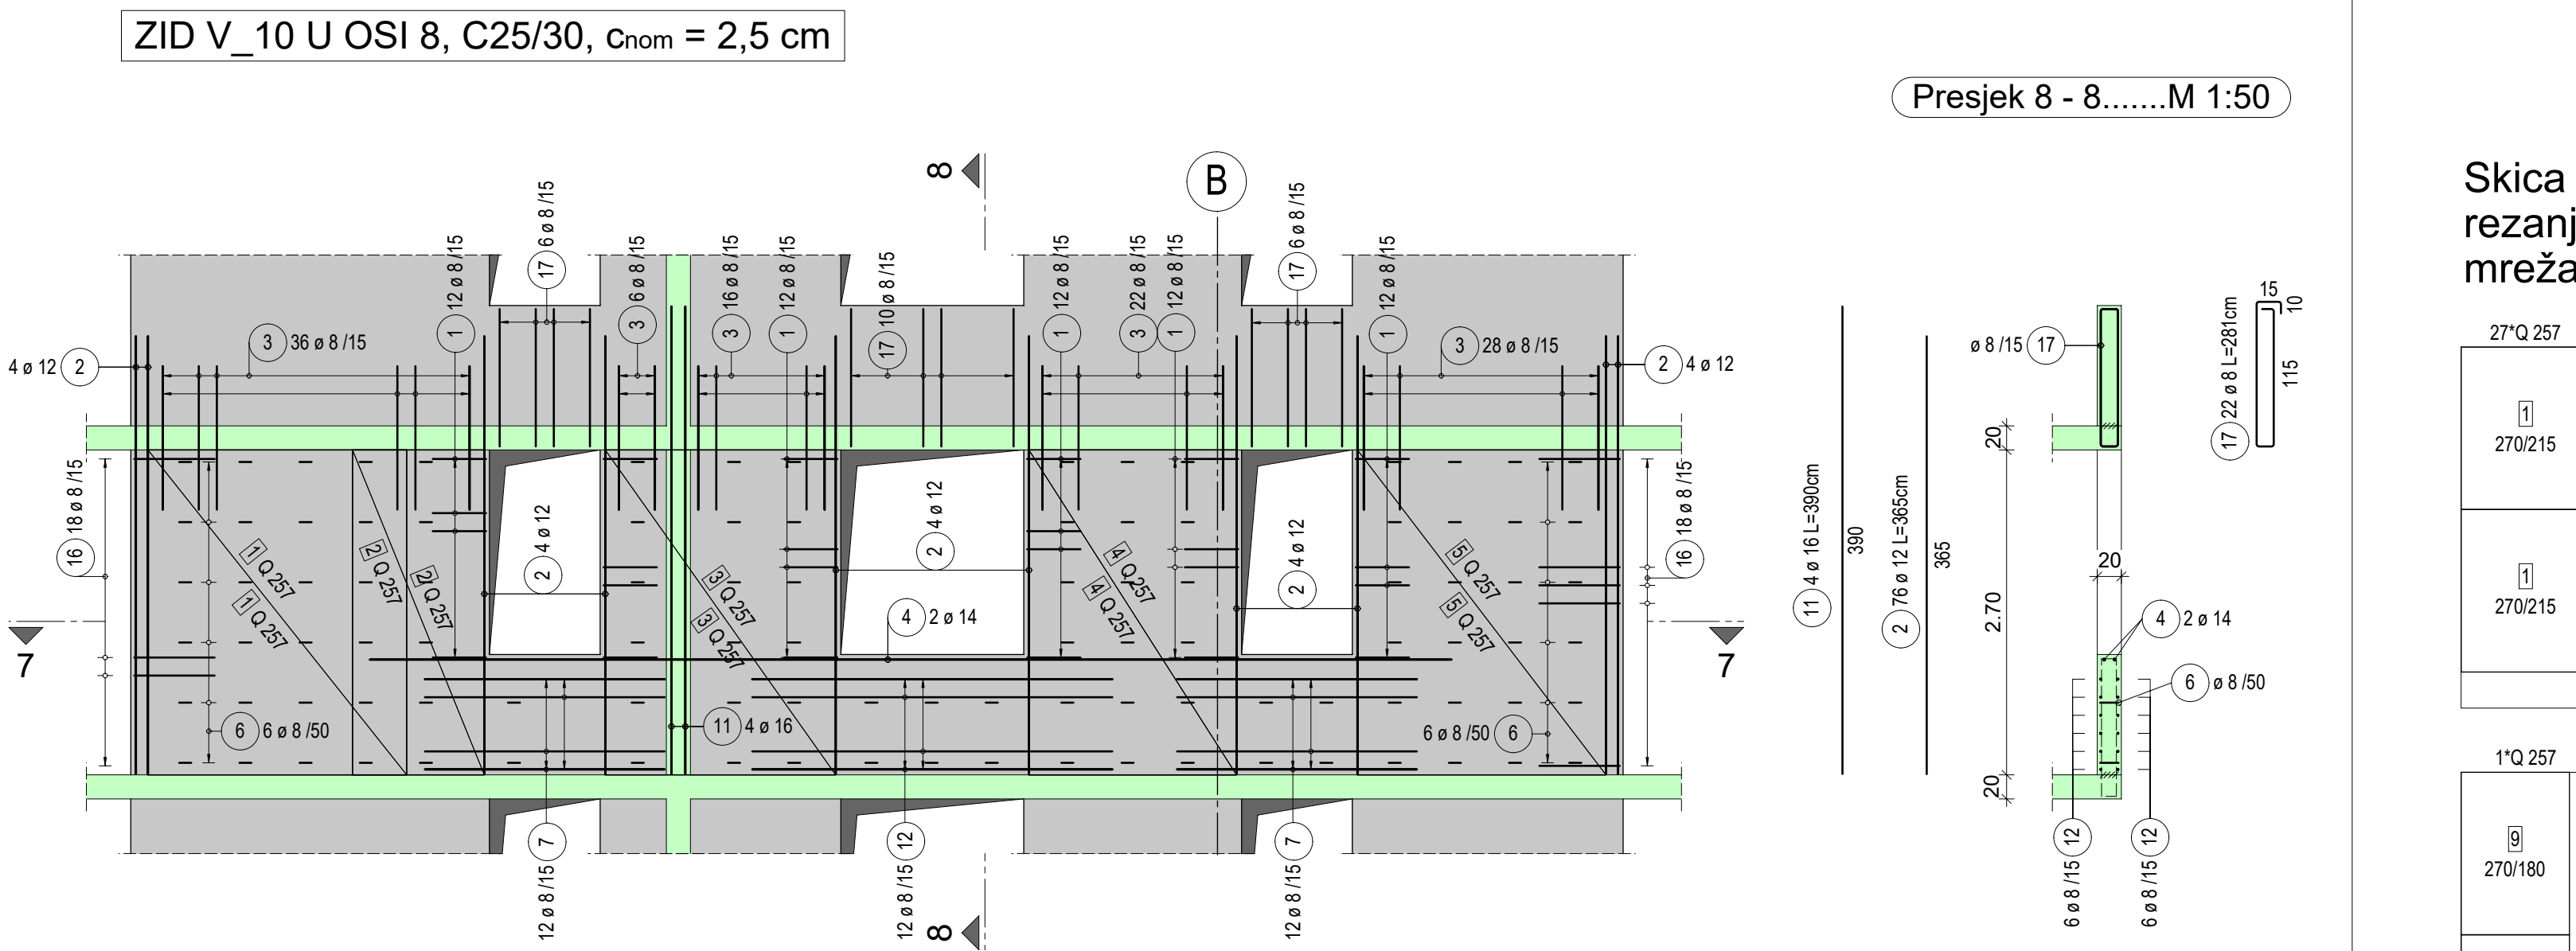
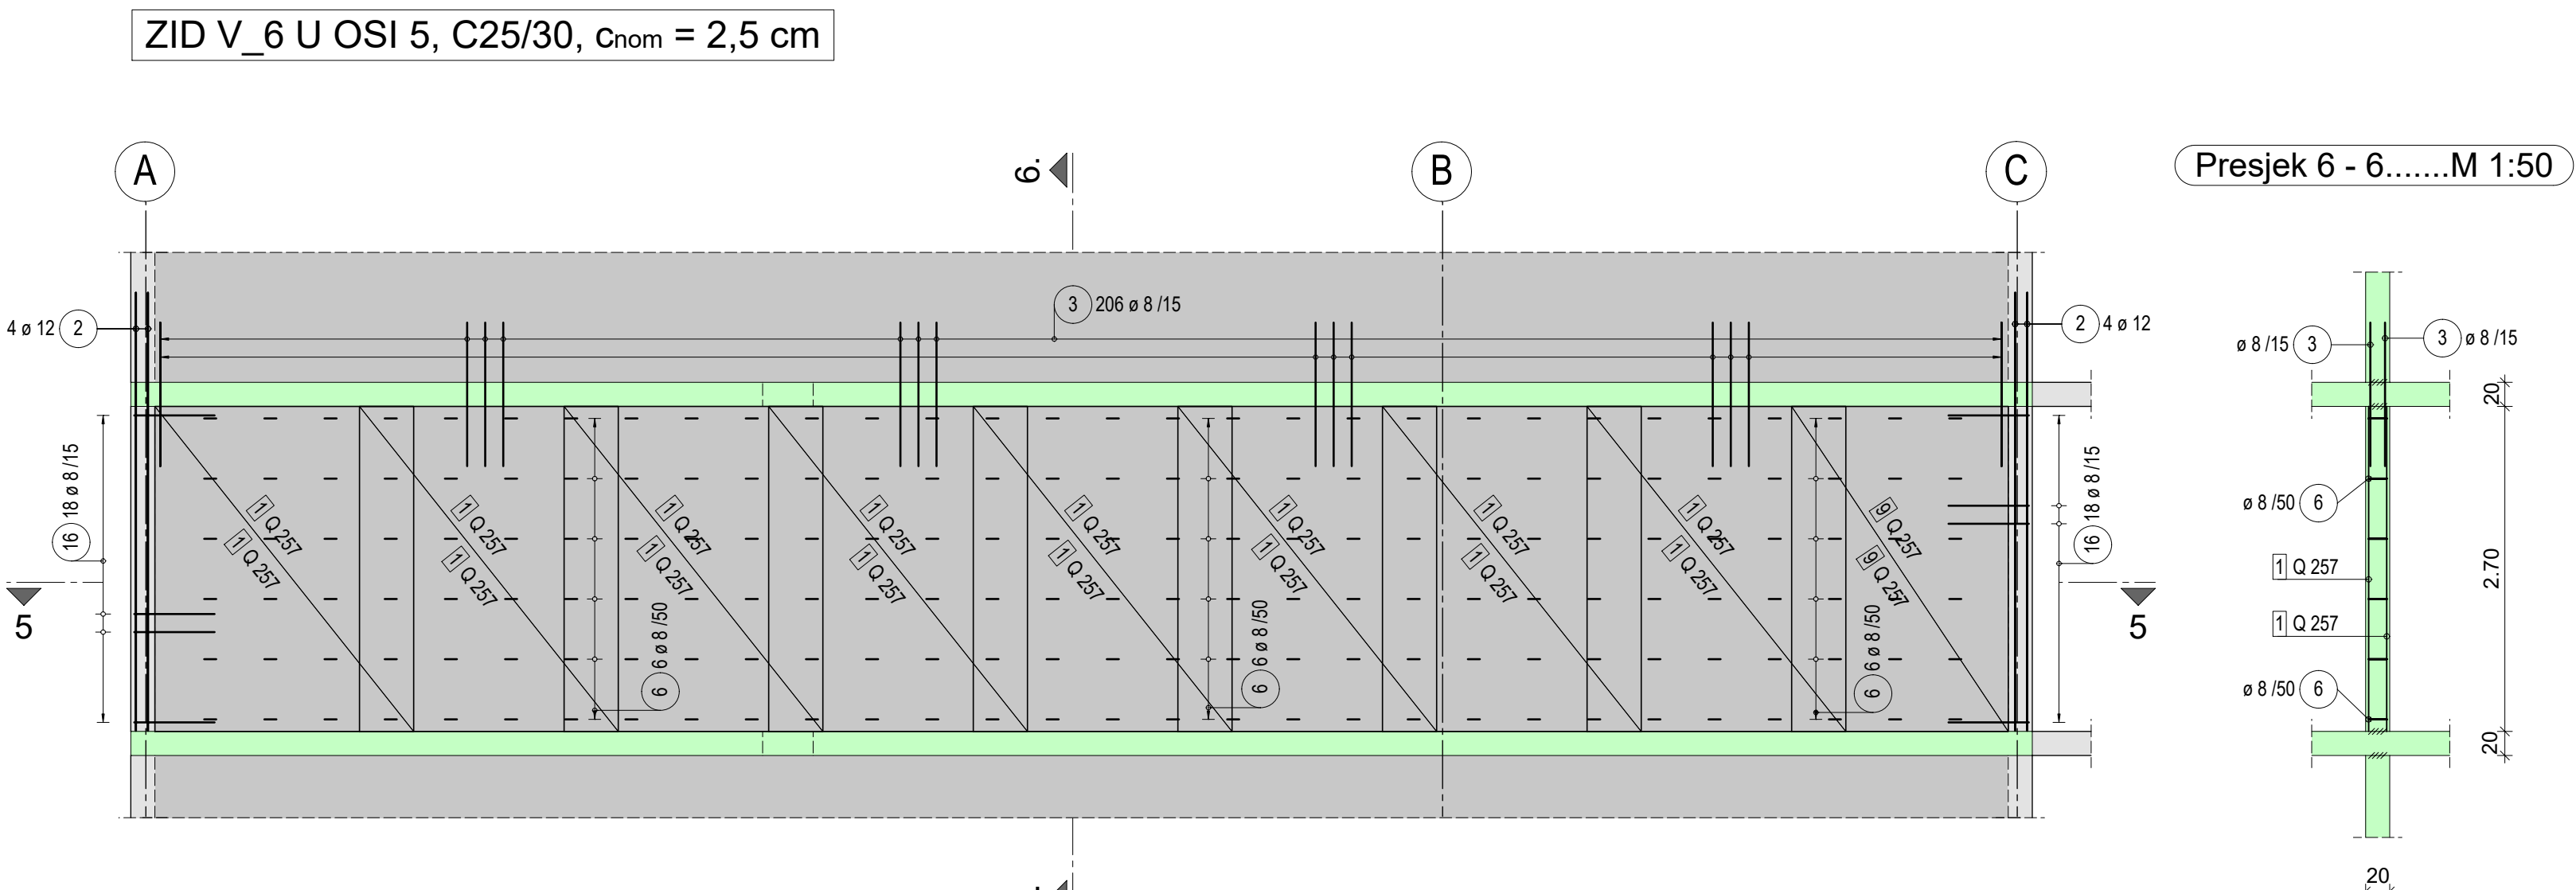
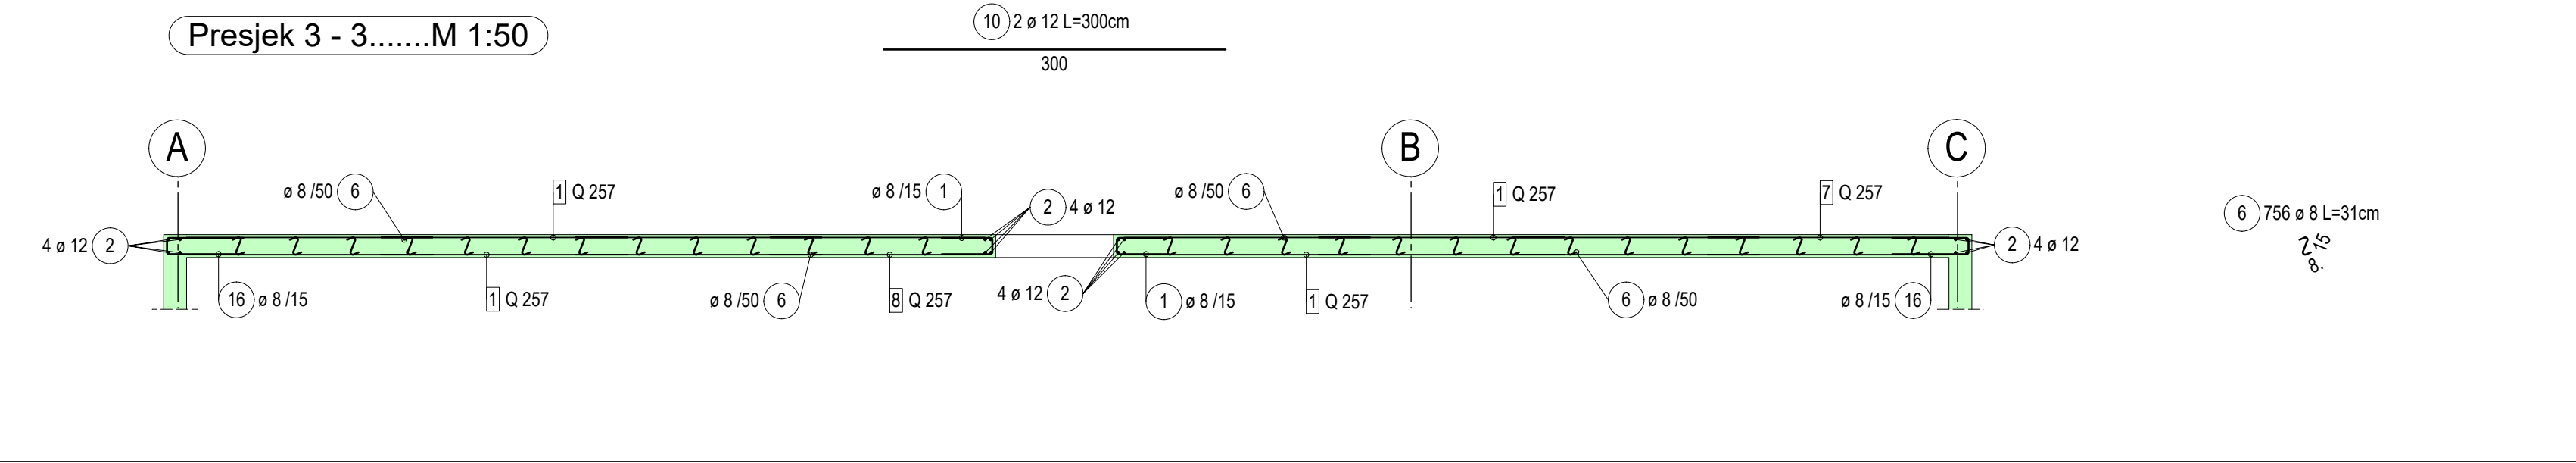
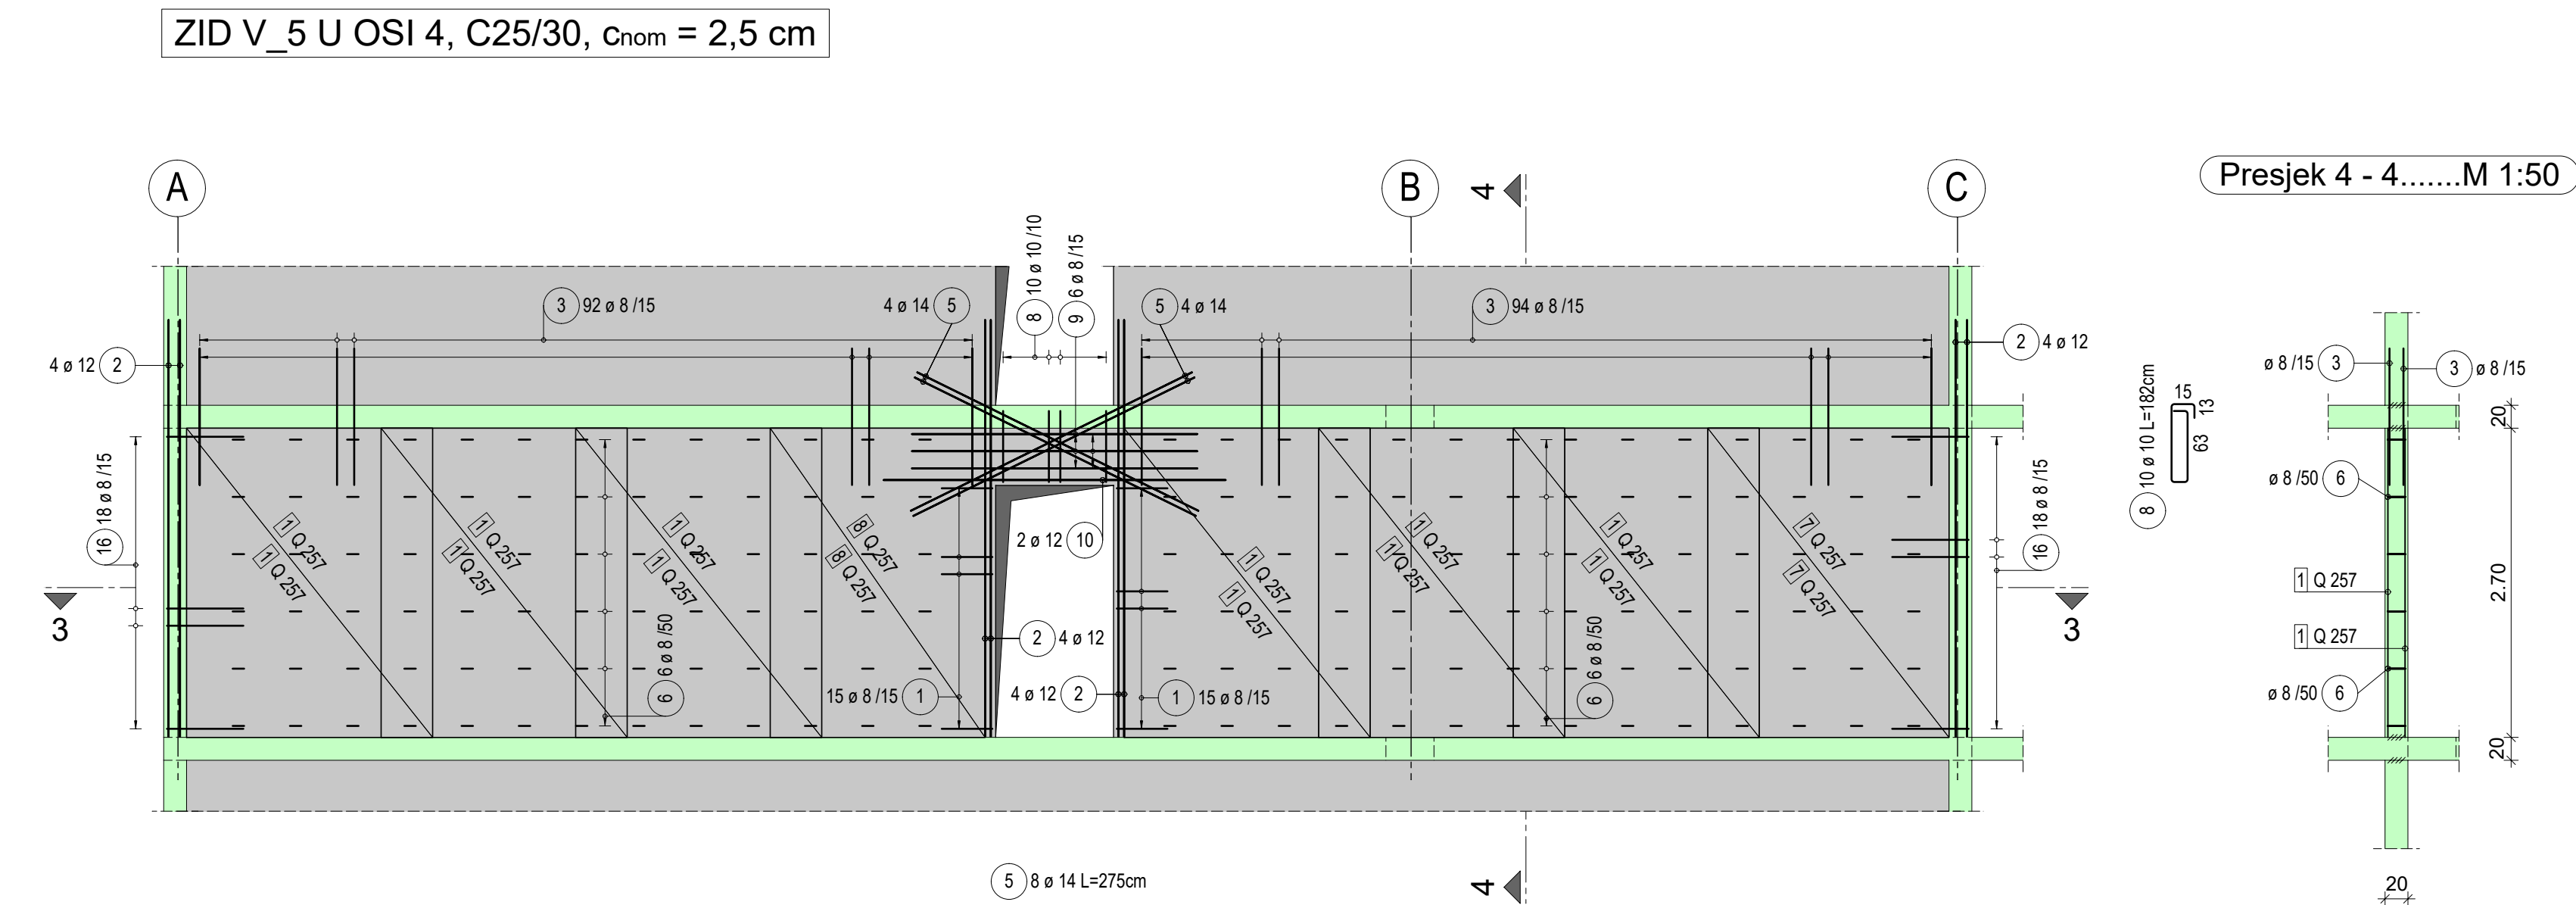


ARMATURNI NACRT ZIDOVA 1. KATA_2.....M 1:50

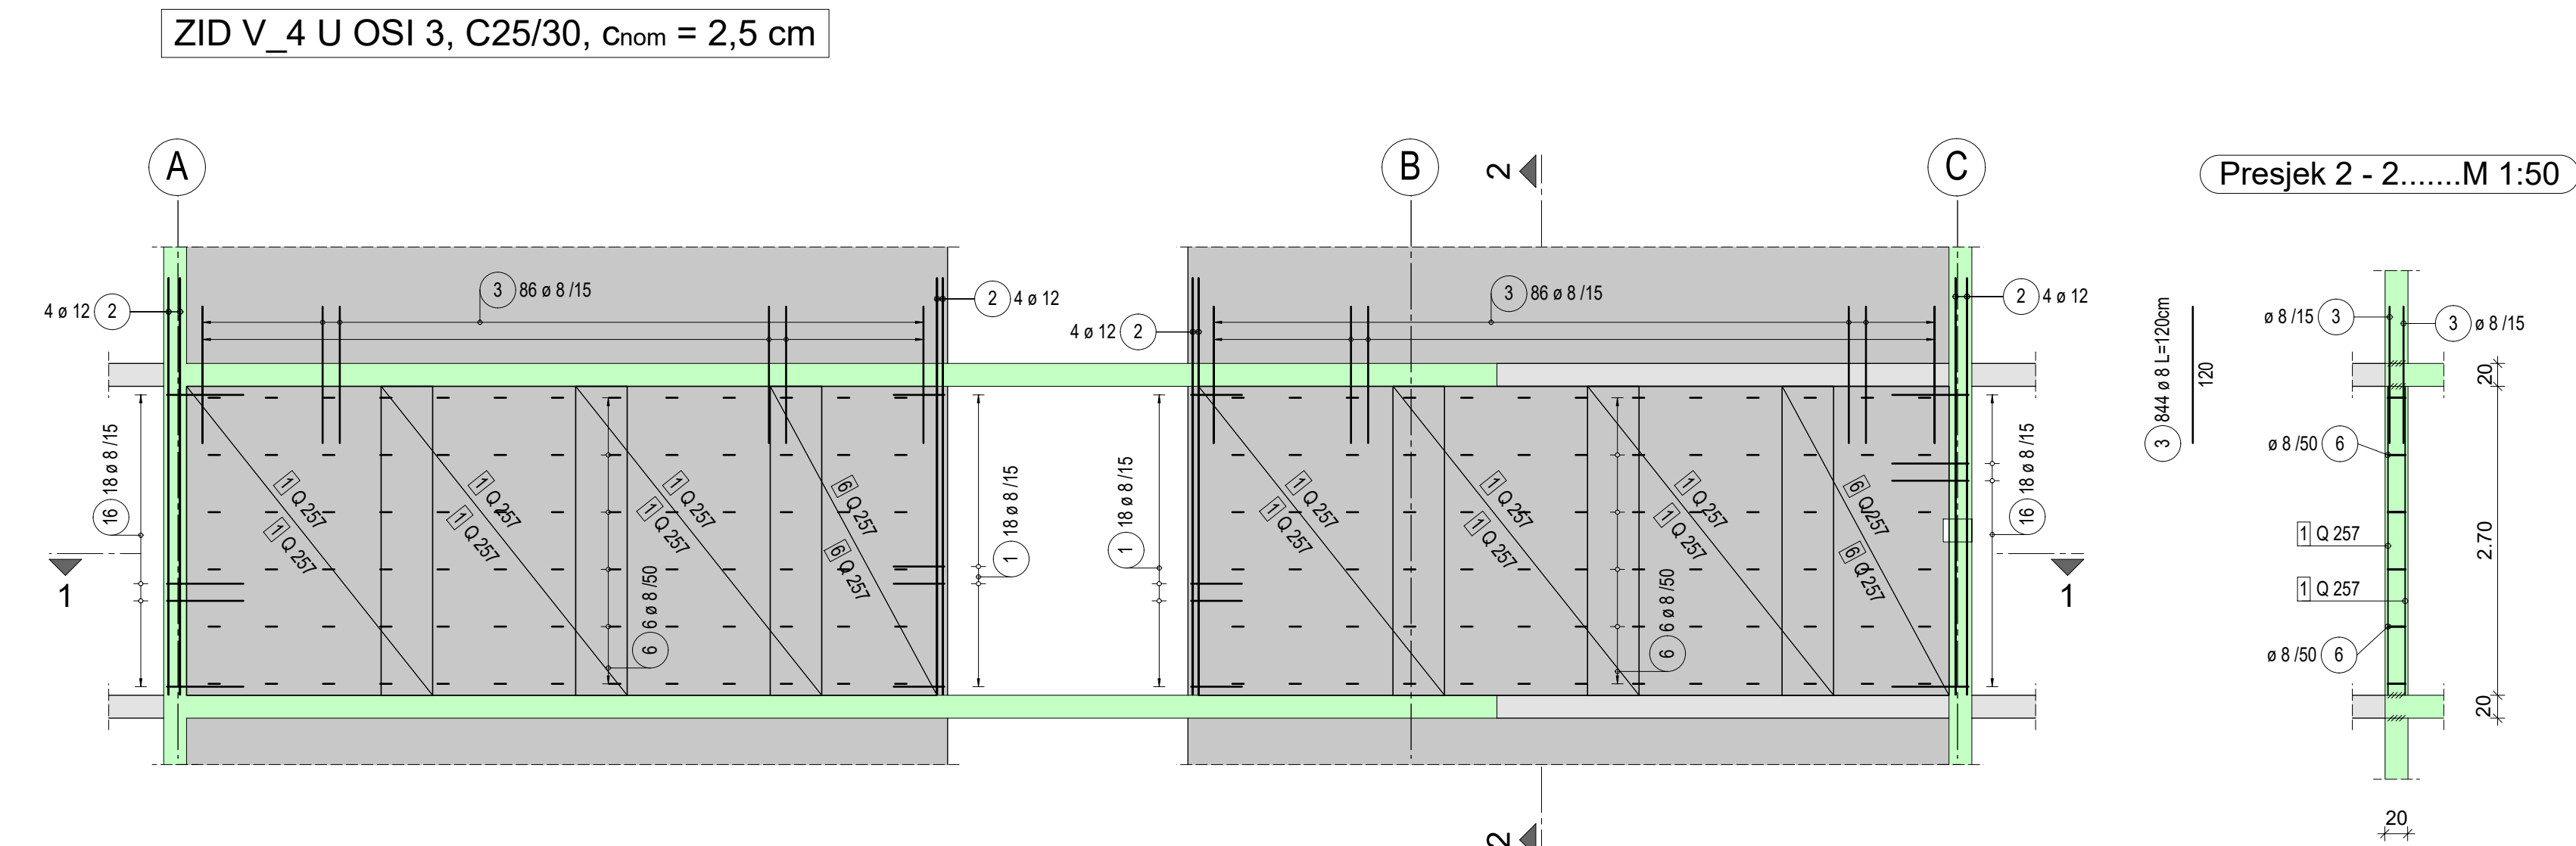

Vežani nacrti:
ARM_01-03-001
ARM_01-02-003

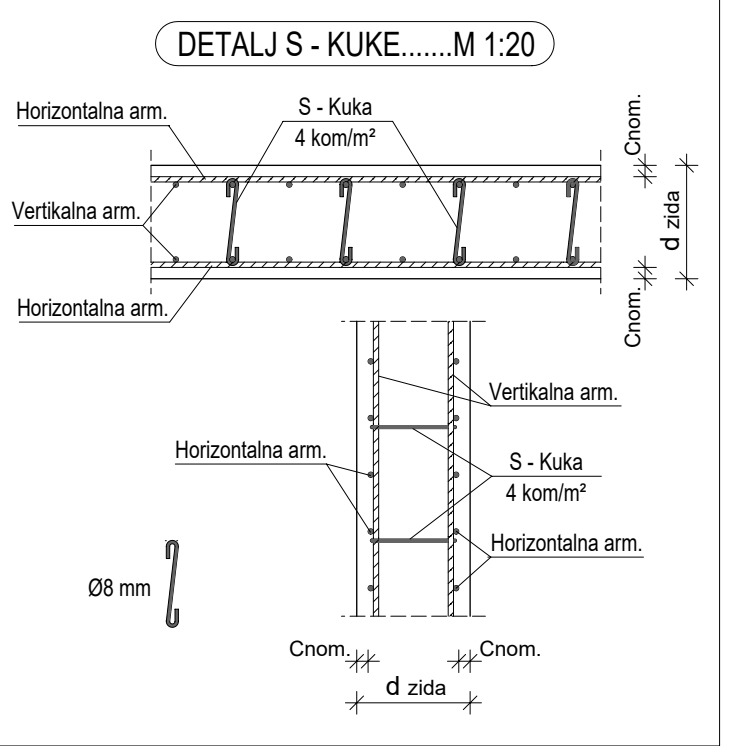

Lista šipki sa savijanjem


Poz.	Kom.	Ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)
1	174	8	1.05	45
2	76	12	3.65	365
3	844	8	1.20	120
4	2	14	9.00	900
5	8	14	2.75	275
6	756	8	0.31	15
7	24	8	2.00	200
8	10	10	1.82	63
9	6	8	2.50	250
10	2	12	3.00	300
11	4	16	3.90	390
12	12	8	3.00	300
13	56	8	0.81	15
14	20	12	2.85	285
15	14	8	0.91	20
16	180	8	1.50	66
17	22	8	2.81	115

Ukupna težina [kg]: 1144.49

Lista mreža

Poz.	Komad	Oznaka mreže	Dužina [m]	Širina [m]	Težina [kg]
1	54	Q 257	2.700	2.150	1292.76
2	2	Q 257	2.700	1.100	24.39
3	2	Q 257	2.700	1.920	42.65
4	2	Q 257	2.700	1.730	38.42
5	2	Q 257	2.700	2.070	45.99
6	8	Q 257	2.700	1.460	129.84
7	2	Q 257	2.700	2.110	46.94
8	2	Q 257	2.700	1.880	41.81
9	2	Q 257	2.700	1.800	40.09

Uk. težina [kg]: 1702.89

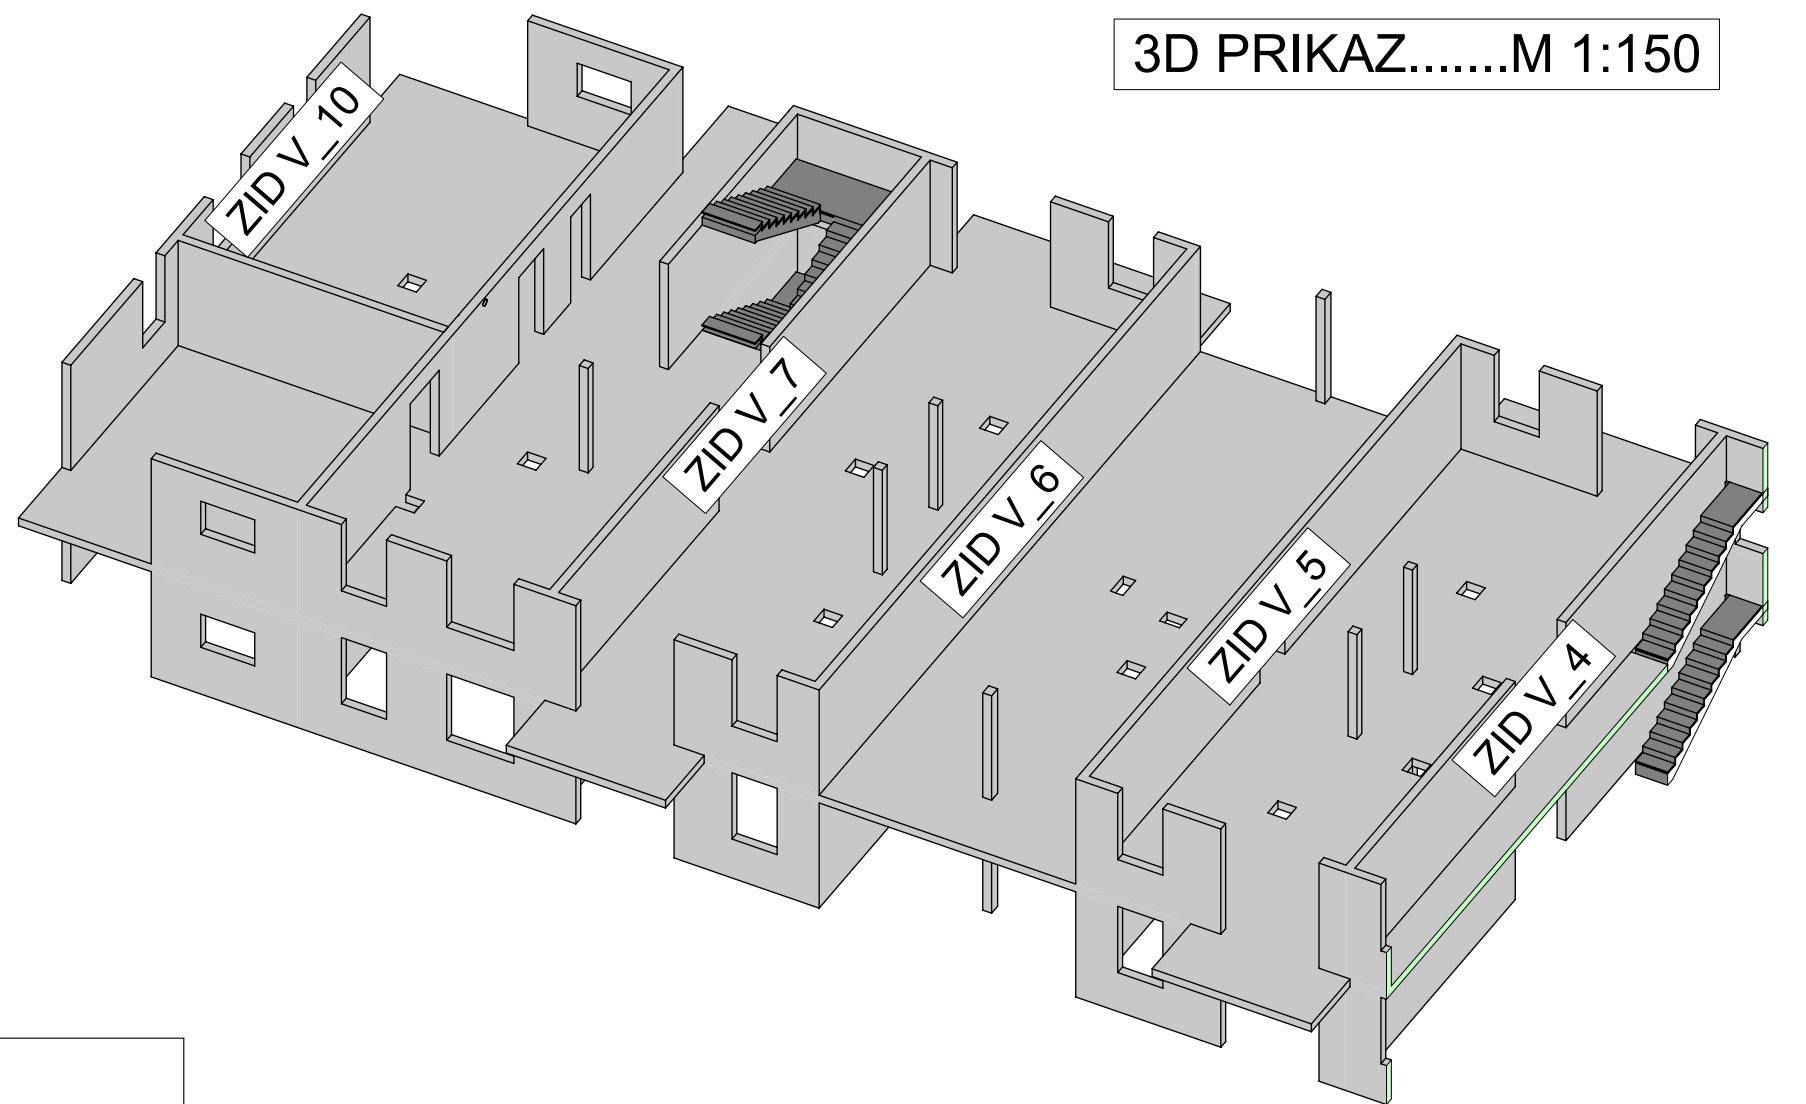

OBRADA RADNIH REŠKI:

1. PRIJE POSTAVLJANJA SVJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.
2. PJEŠKARENJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO POJAVE ČISTOG AGREGATA.
3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I OSTAVITI DA SE OSUŠI.
4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠCI MORA OSTATI GRUBO OBRADENA.
5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTINIM MLJEKOM.
6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.

NAPOMENE:

- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu.
- Armatura zidova: horizontalna armatura montira se s vanjske strane.
- Prikazani prekidi betoniranja (radna reška) nisu obavezujući.
- Nacrt je valjan samo uz odgovarajuću izvedbeni arhitektonski i oplatni nacrt.
- Temeljnu ploču polagati na minimalno 5 cm izravnavajućeg sloja mrvastog betona.

KVALITETA BETONA		DIN EN 1992-1-1		ŠIPKE: B500B
ELEMENT	KLASA OZNOČENOSTI	KLASA BETONA	ZAŠTITNI SLOJ BETONA	MREŽE: B500A (ploče) B500B (zidovi)
Stubaša	obobstrano	XC1	C25/30	30 mm
Grede	obobstrano	XC1	C25/30	25 mm
Vertikalni i horizontalni serbisi	gore/dolje	XC1	C25/30	25 mm
Zidovi prizem. do 2. kata	obobstrano	XC1	C25/30	25 mm
Stropne ploče	gore	XC1	C25/30	25 mm
	dolje	XC1	C25/30	25 mm
Unutarnji zidovi podruma	obobstrano	XC3	C25/30	30 mm
Vanjski zidovi podruma	van	XC2	C30/37	35 mm
	unutra	XC3	C30/37	35 mm
Temeljna ploča	gore	XC3/ND1	C30/37	40 mm
	dolje	XC2	C30/37	40 mm
Temeljne trake	gore	XC3/ND1	C30/37	40 mm
	dolje	XC2	C30/37	40 mm