

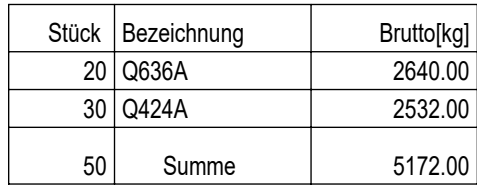


h=25 cm, C30/37, $c_{\text{nom, unten}}=2,5$ cm, $c_{\text{nom, oben}}=3,5$ cm
h=25 cm, C25/30, $c_{\text{nom}}=2,5$ cm

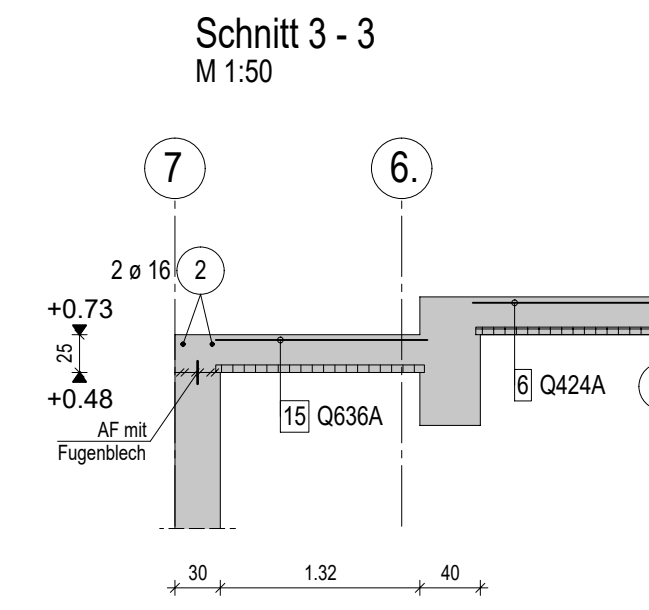

Gesamtgewicht: 4656.97

gehörige Pläne:
TWP_5_B014_UG
TWP_5_B015_UG
TWP_5_B018_UG

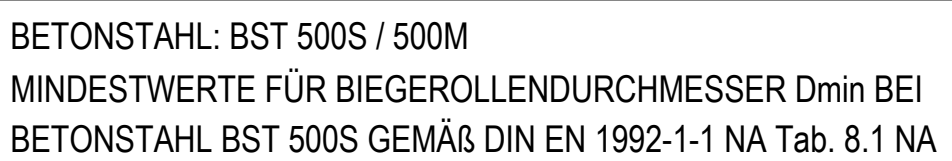

Seitliche Beton- deckung	> 10 cm und > 7Ø	10Ø	D _{min,2}
	> 5 cm und > 3Ø	15Ø	
	> 5 cm und > 3Ø	20Ø	


Größtkorn in Abstimmung mit Ausführender Baufirma

Stahllistenmengen vor Bestellung auf Plausibilität prüfen

Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unmittelbar mitzuteilen!

BETONGÜTE DER BAUTEILE DIN EN 1992-1-1

GÜTEKLASSE DER BAUSTOFFE			
BETONSTAHL	MAGERBETON	BAUSTAHL	MAUERWERK
BSI 500 S (A)	C10/15	S235	-
BSI 500 M (A)			

	Aufgehendes Bauteil	WAT	= Wandartiger Träger
	Stahlbeton/WU-Beton	NT	= Nichttragende Wand
	Deckendurchbruch	UZ, ÜZ	= Unter- bzw. Überzug
	Magerbeton	FT	= Stahlbetonfertigteil
		WU	= Wasserundurchlässiger Beton
			Änderungswolke

01	10.07.2023.	Prüfmerkungen Angewest. Freigabe Prüflingeneur		DH
00	17.04.2023.	Planerstellung		DH
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN		GEZEICHN

