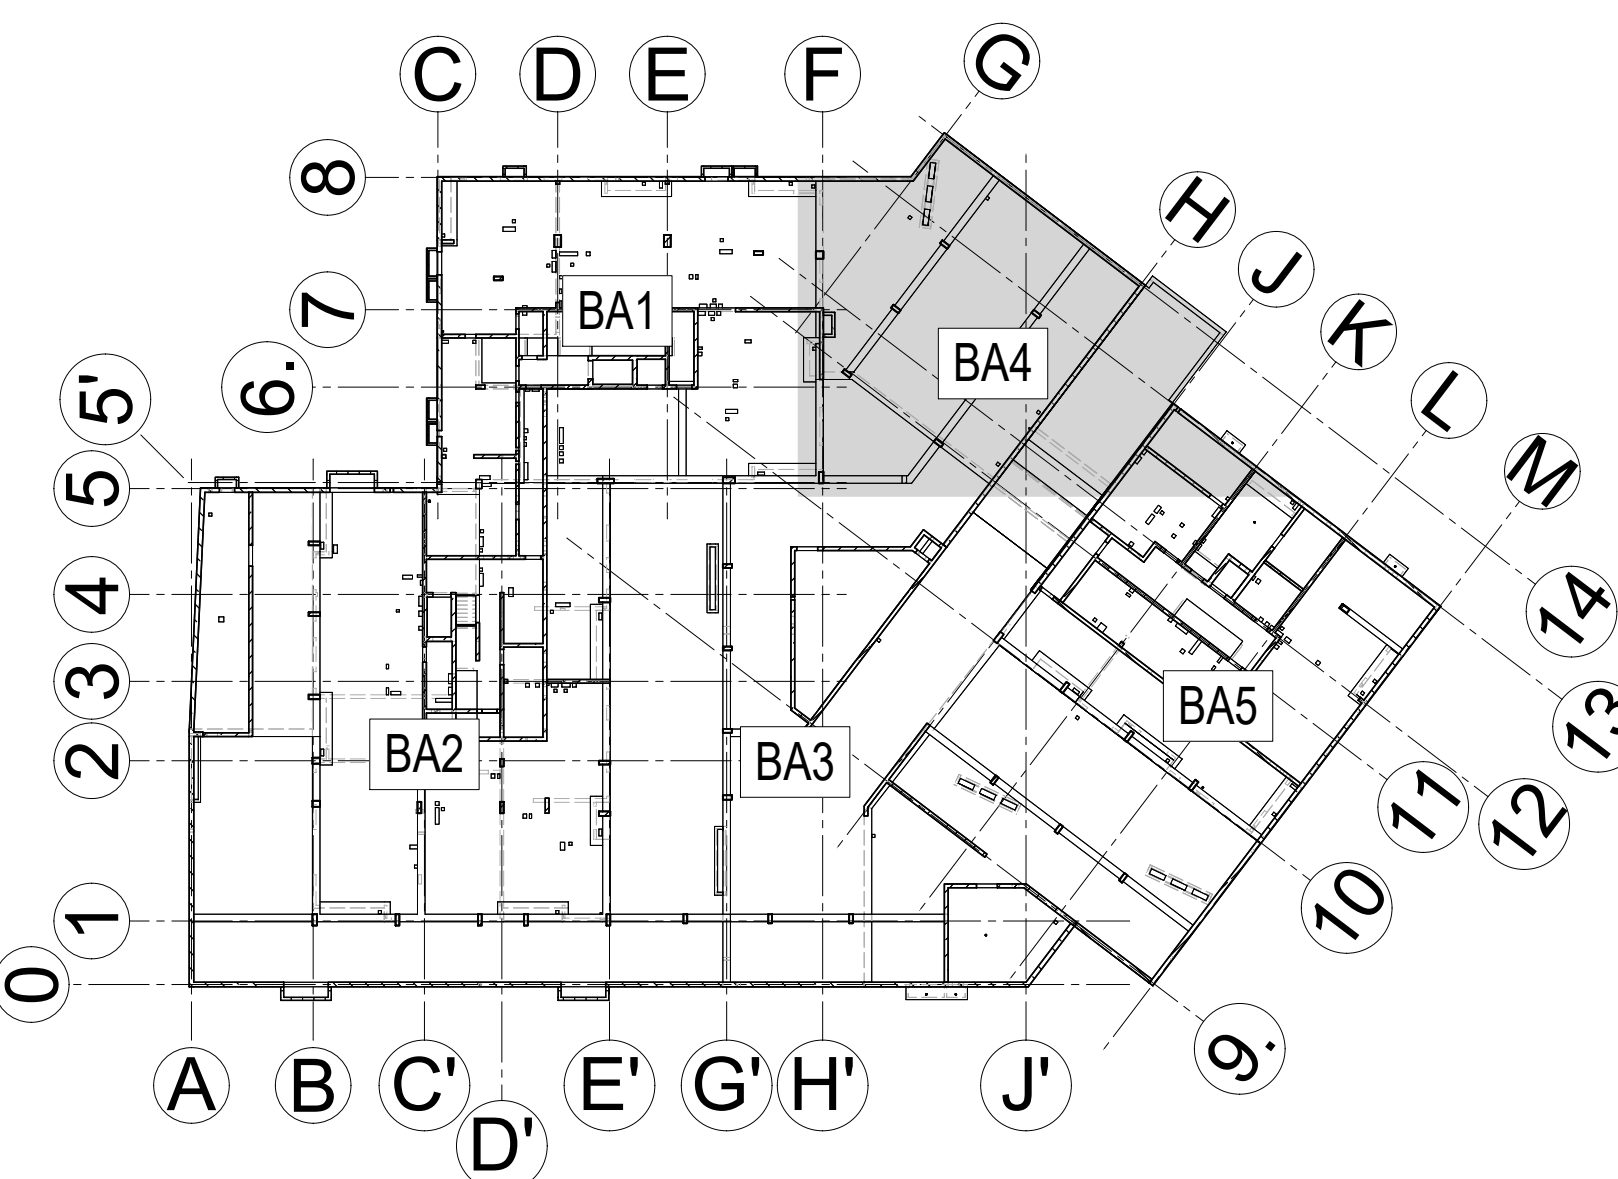
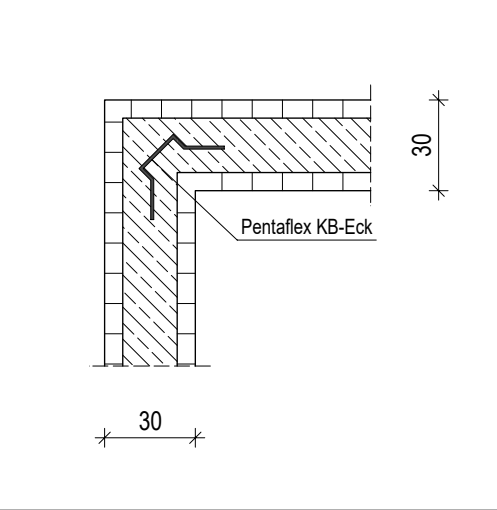



Grundriss.....M 1:50

[illegible]

- Bei der rechnerischen Begrenzung der Rissbreite für dieses Bauteil wurde früher Zwang vorausgesetzt.
- Zur Begrenzung der frühen Betonfestigkeit wurde ein Beton mit mittlerer Festigkeitsentwicklung ( $r < 0,5$ ) angenommen.
- Dies ist bei der Festlegung des Betons und der Bauausführung zu berücksichtigen.


 Diese Markierung weist auf abweichende Angaben zur Architekten-Planung hin.

Die Angabe UKRD bei WDs gilt immer zur angrenzend tieferliegenden Decke.

[illegible]

F	19.01.2023.	D. u. Rampe, WD	TM
E	20.12.2022.	Anpassung BRH	TM
D	04.12.2022.	Anpassung Durchbruchplanung	TM
C	15.11.2022.	Anpassung S+D, Fugenblech	TM
B	08.11.2022.	Anpassung S+D, Allgemeine Überarbeitung	TM
A	14.10.2022.	Freigabe	TM
Insges.	10 Daten	10 BEFUGNISÄNDERUNGEN (davon 6 in die Medline)	Compliance

Plannummer FG00121XXACAG_U1003	Datum // Index 10.01.2023. // AD
FG00121	04TPASPU1000F_

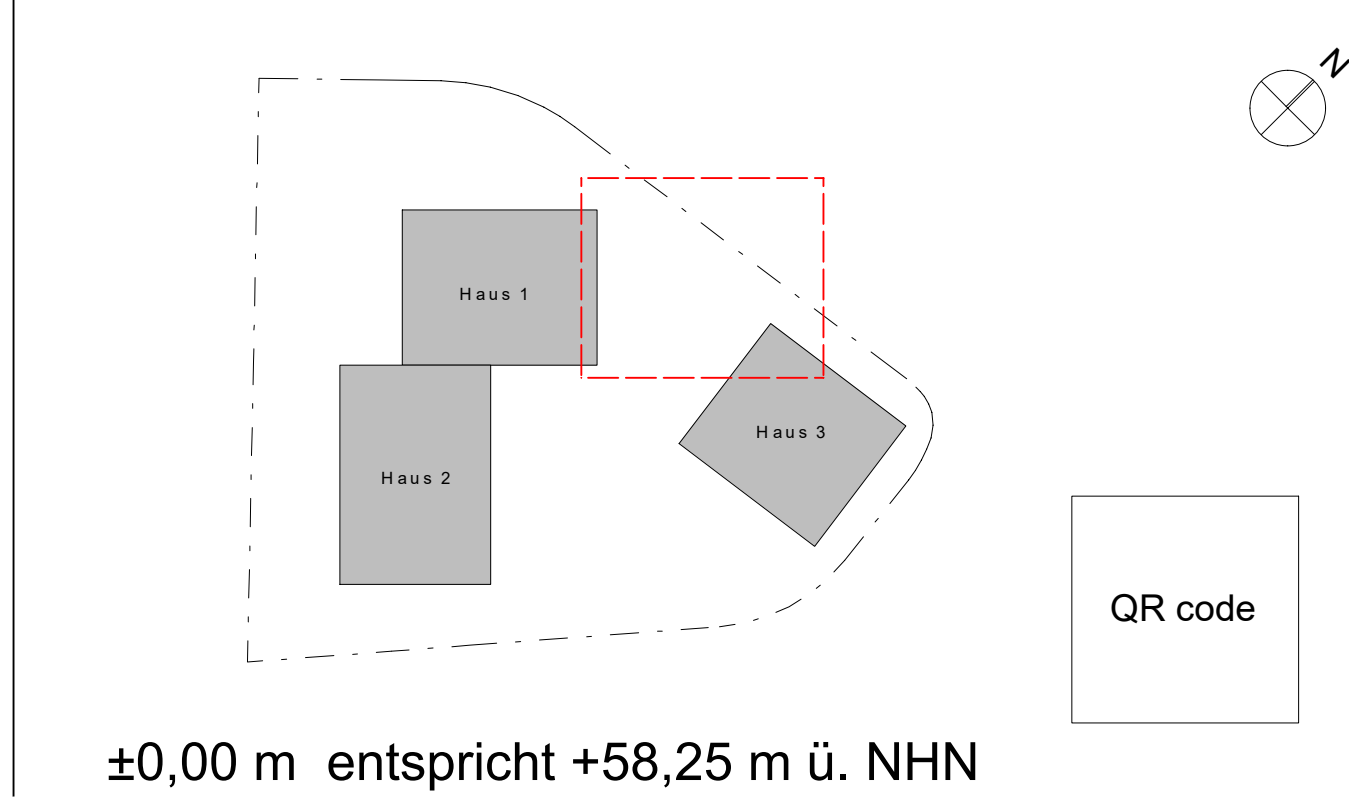

±0,00 m entspricht +58,25 m ü. NHN