




[illegible]

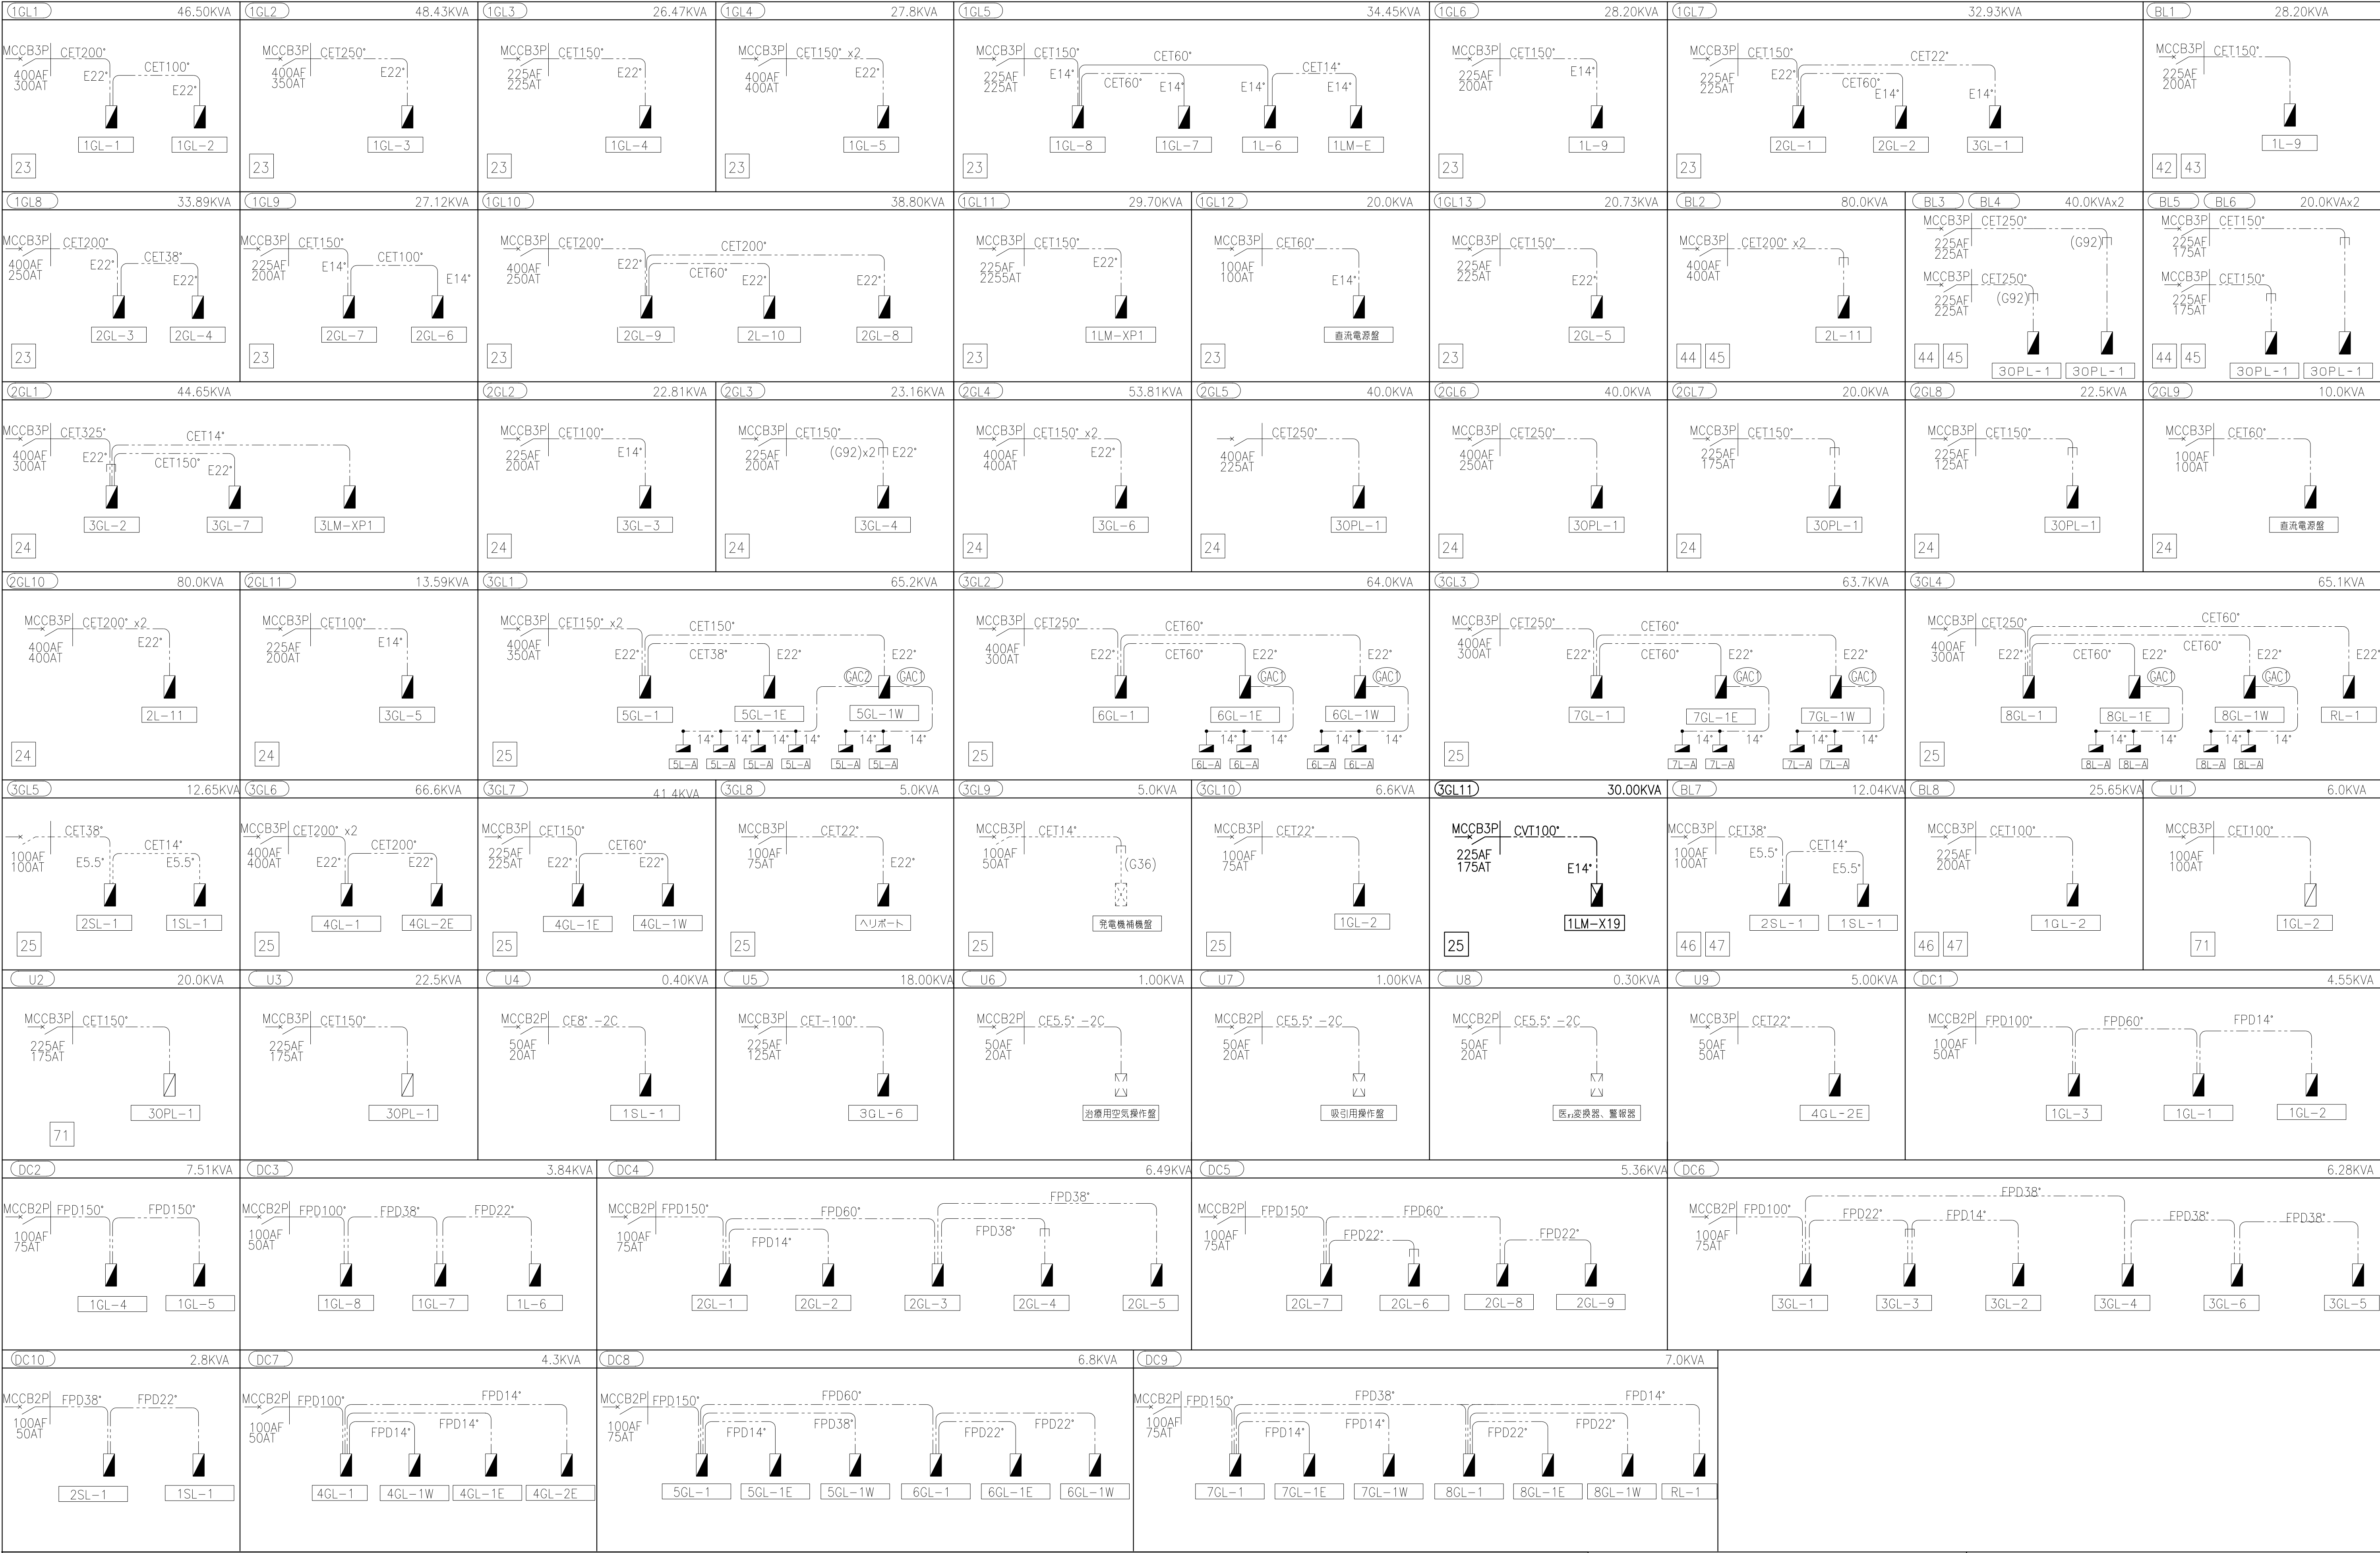

1

動力盤リスト

| 盤名称<br>形状・幹線No                       | 主開閉器<br>(P/AF/AD)<br>電圧・容量(kW) | 機器番号   | 機 器 名 称            | 設置階 | 機器<br>容量<br>(kW) | 電動機<br>種別 | 回 路 構 成 |      |    | 警 報 盤 |    |    |    |    |    |    | RS盤 | 手元<br>開閉器<br>(P・AF) | 配管配線<br>動力<br>配線 | インター<br>ロック<br>運動 | 防火<br>運動停止 | 発電機<br>運転 | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|-----------|---------|------|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|                                      |                                |        |                    |     |                  |           | 主回路     | 制御回路 | nE | 発停    | 状態 | 故障 | 警報 | 計測 | 計量 | 切替 |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 1LM-X19<br>(屋内自立型)<br>(指定色塗装)        |                                | FE-1   | 送風機                | 1   | 0.4              | E         | ②       | 2    | }  |       |    |    |    |    |    |    |     | ○ (ACP-1-1R1)       |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                | FE-2   | 送風機                | 1   | 1.5              | E         | ②       | 2    |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                |        |                    |     | (1階 アンギオ室3)      |           |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                |        |                    |     | アンギオ             | 1         | 100kVA  | BE   |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2M-7<br>(屋外自立型)<br>(指定色塗装)<br>(重層塗装) |                                | OACP-1 | 空気熱源ヒートポンプパッケージ室外機 | 2   | 12.3             | BE        |         |      | }  |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                |        | (1階 アンギオ室3・前室)     |     |                  |           |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                | ACP-1  | 空気熱源ヒートポンプパッケージ室外機 | 2   | 4.86             | CE        |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1φ200V |
|                                      |                                |        | (1階 アンギオ室3・前室)     |     |                  |           |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                | ACP-2  | 空気熱源ヒートポンプパッケージ室外機 | 2   | 3.66             | CE        |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1φ200V |
|                                      |                                |        | (1階 操作室)           |     |                  |           |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                | ACP-3  | 空気熱源ヒートポンプパッケージ室外機 | 2   | 7.48             | BE        |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                                      |                                |        | (1階 機械室)           |     |                  |           |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  |                   |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 計                                    |                                |        |                    |     |                  |           |         |      |    |       |    |    |    |    |    |    |     |                     |                  | 28.3 kW           |            |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

| 盤名称<br>(結線記号)         | 主開閉器<br>(幹線番号)                               | 回路番号                | 容量 (VA)  | 負荷名称    |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------|---------|
| 1LM-X19<br>(A)<br>(3) | R.R x 2<br>R.RT x 1<br>T/U x 1<br>調光 T/U x 1 | 901                 | 10       | 誘導灯     |
|                       |                                              | 902                 | 45       | 非常用照明   |
|                       |                                              |                     | ( 55 )   |         |
|                       |                                              | 501                 | 10       | 通路、操作室  |
|                       |                                              | 502 R <sup>x1</sup> | 80       | 通路      |
|                       |                                              | 503                 | 135      | 更衣      |
|                       |                                              | 504                 |          | 予備      |
|                       |                                              |                     | ( 225 )  |         |
|                       |                                              | 601                 | 140      | 前室、物品置場 |
|                       |                                              | 602                 | 1620     | アンギオ室3  |
|                       |                                              | 603 R <sup>x1</sup> | 455      | 操作室     |
|                       |                                              | 604                 |          | 予備      |
|                       |                                              |                     | ( 2215 ) |         |
|                       |                                              | 701                 | 200      | 機械室、前室  |
|                       |                                              | 702                 | 300      | 自動ドア用電源 |
|                       |                                              | 703                 | 200      | 通路、更衣   |
| 704                   | 500                                          | 操作室                 |          |         |
| 705                   | 500                                          | 操作室                 |          |         |
| 706                   | 500                                          | 操作室                 |          |         |
| 707                   | 500                                          | 操作室                 |          |         |
| 708                   | 500                                          | 操作室                 |          |         |
| 709                   | 200                                          | 操作室 プロジェクタ用         |          |         |
| 710                   | 500                                          | 操作室                 |          |         |
| 711 E                 | 400                                          | 操作室                 |          |         |
| 712 E                 | 100                                          | 操作室 汚物流し用           |          |         |
| 713                   | 200                                          | 機械室                 |          |         |
| 714                   |                                              | 予備                  |          |         |
| 715                   |                                              | 予備                  |          |         |
| 716                   |                                              | 予備                  |          |         |
|                       | ( 4600 )                                     |                     |          |         |
| 751                   | 198                                          | 操作室                 |          |         |
| 752                   |                                              | 予備                  |          |         |
|                       | ( 198 )                                      |                     |          |         |
| 801                   | 1920                                         | 操作室、アンギオ室3、前室       |          |         |
| 802                   | 570                                          | 操作室、アンギオ室3、前室       |          |         |
| 803                   | 340                                          | 操作室、アンギオ室3、前室       |          |         |
| 804                   |                                              | 予備                  |          |         |
|                       | ( 2830 )                                     |                     |          |         |
|                       | 5900                                         | ISU-X19 (電源送り)      |          |         |
|                       | ( 5900 )                                     |                     |          |         |
|                       | ( 16023 )                                    |                     |          |         |

2

分電盤リスト

| 盤名称<br>(結線記号)         | 主開閉器<br>(幹線番号)                               | 回路番号 | 容量 (VA)  | 負荷名称     |
|-----------------------|----------------------------------------------|------|----------|----------|
| ISU-X19<br>(B)<br>(3) | R.R x 2<br>R.RT x 1<br>T/U x 1<br>調光 T/U x 1 | 101  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 102  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 103  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 104  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 105  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 106  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 107  |          | 予備       |
|                       |                                              | 108  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 109  | 300      | アンギオ室3   |
|                       |                                              | 110  |          | 予備       |
|                       |                                              |      | ( 2400 ) |          |
|                       |                                              | 201  | 3200     | エキシマレーザー |
|                       |                                              | 202  |          | 予備       |
|                       |                                              |      | ( 3200 ) |          |
|                       |                                              | 151  | 300      | カテーテル    |
|                       |                                              | 152  |          | 予備       |
|                       | ( 300 )                                      |      |          |          |
|                       | ( 5900 )                                     |      |          |          |

| 盤名称<br>(結線記号)         | 主開閉器<br>(幹線番号)                               | 回路番号 | 容量 (VA) | 負荷名称   |
|-----------------------|----------------------------------------------|------|---------|--------|
| ISU-X19<br>(B)<br>(3) | R.R x 2<br>R.RT x 1<br>T/U x 1<br>調光 T/U x 1 | 101  | 300     | アンギオ室3 |
|                       |                                              | 102  | 300     | アンギオ室3 |
|                       |                                              | 103  | 300     | アンギオ室3 |
|                       |                                              | 104  | 300     | アンギオ室3 |
|                       |                                              | 105  | 300     | アンギオ室3 |
|                       |                                              | 106  | 300     | アンギオ室3 |
|                       |                                              | 107  |         | 予備     |

