


相同初末电量下的费用比较



降低费用与控制供电缺口

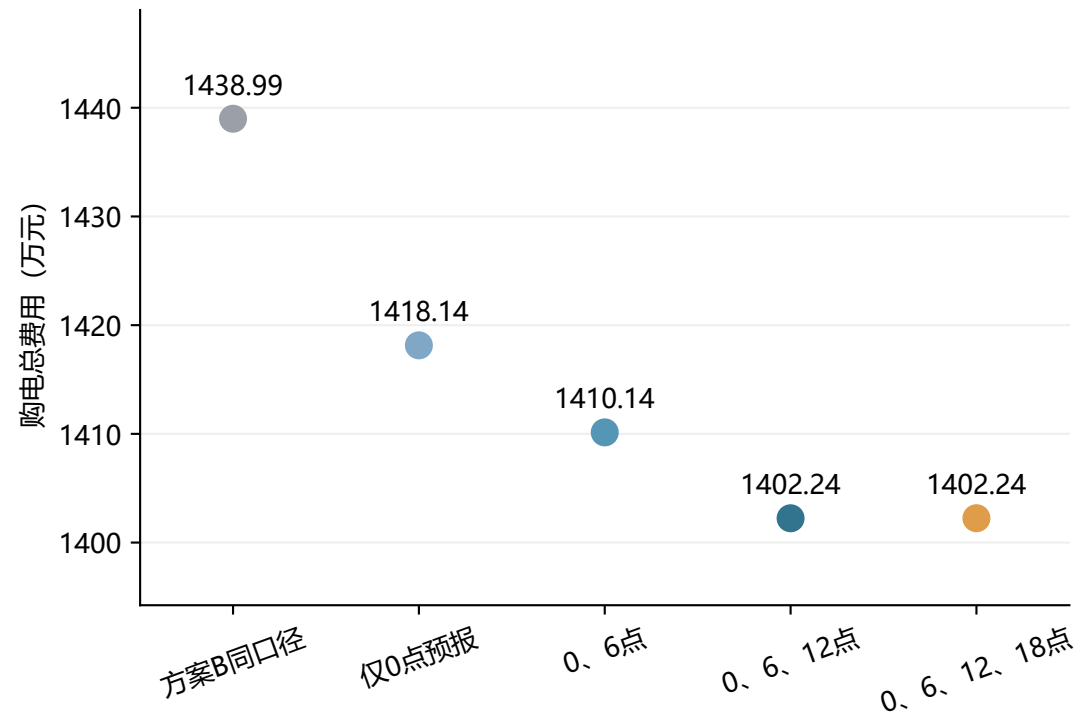