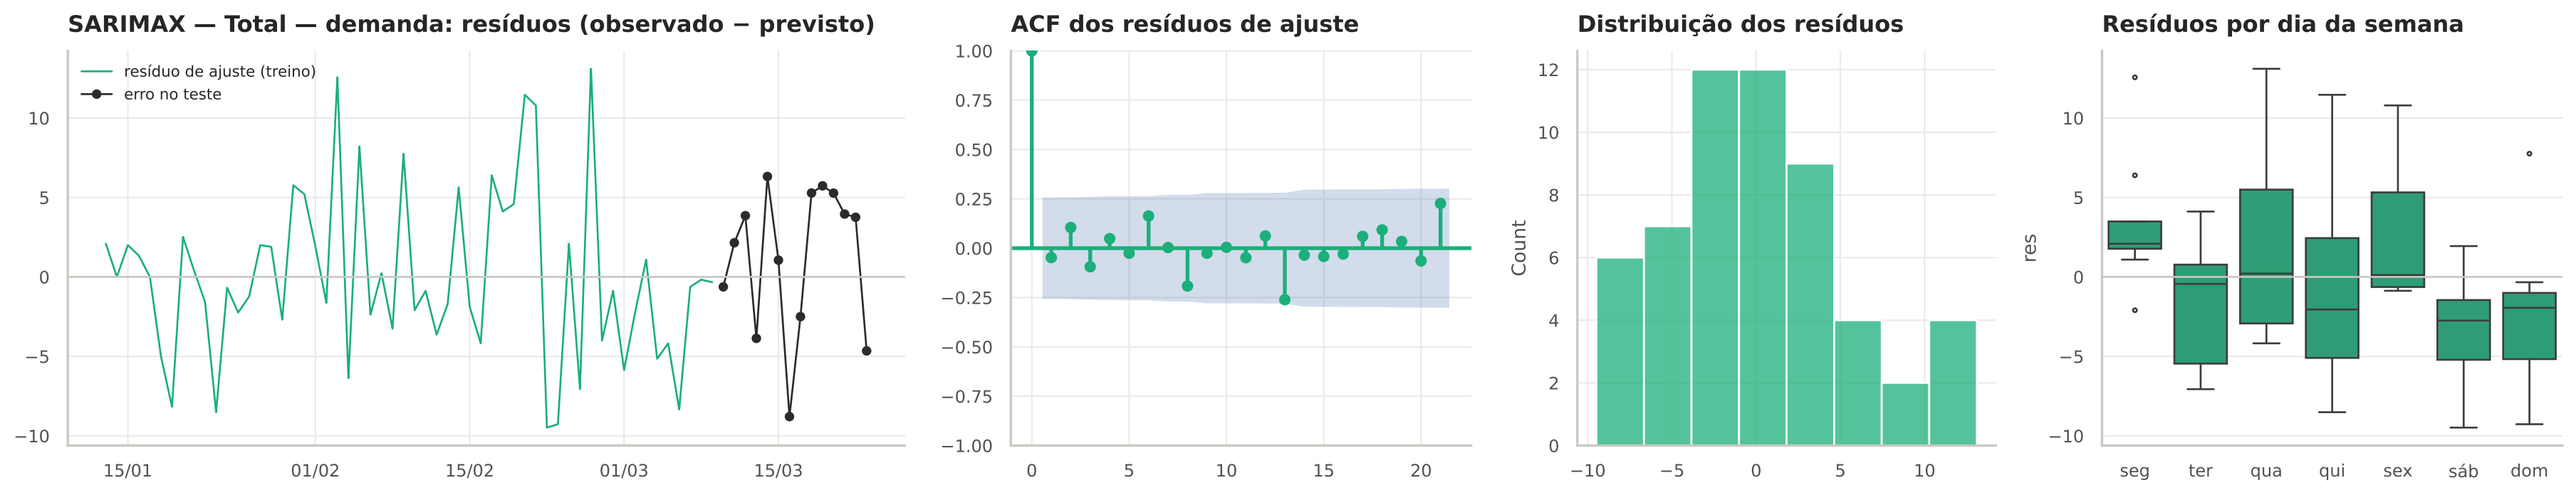
SARIMAX — Total — demanda: resíduos (observado − previsto)
resíduo de ajuste (treino)
erro no teste
10
5
0
−5
−10
15/01
01/02
15/02
01/03
15/03
ACF dos resíduos de ajuste
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
Distribuição dos resíduos
Count
12
10
8
6
4
2
0
−10
−5
0
5
10
Resíduos por dia da semana
res
10
5
0
−5
−10
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
dom