


INDICE

- PAG 1: Alimentación
- PAG 2: Tensiones auxiliares y ventilación cuadro
- PAG 3: Emergencia
- PAG 4: Motor de brazos de amasado
- PAG 5: Vuelco de batea
- PAG 6: Vuelco de batea
- PAG 7: Temperatura de batea y seguridades
- PAG 8: Esquema topografico
- PAG 9: Esquema de bornes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fornisud s.a.		Titulo: INDICE			Cliente: EVERSACK			COMISION:	PAG.:

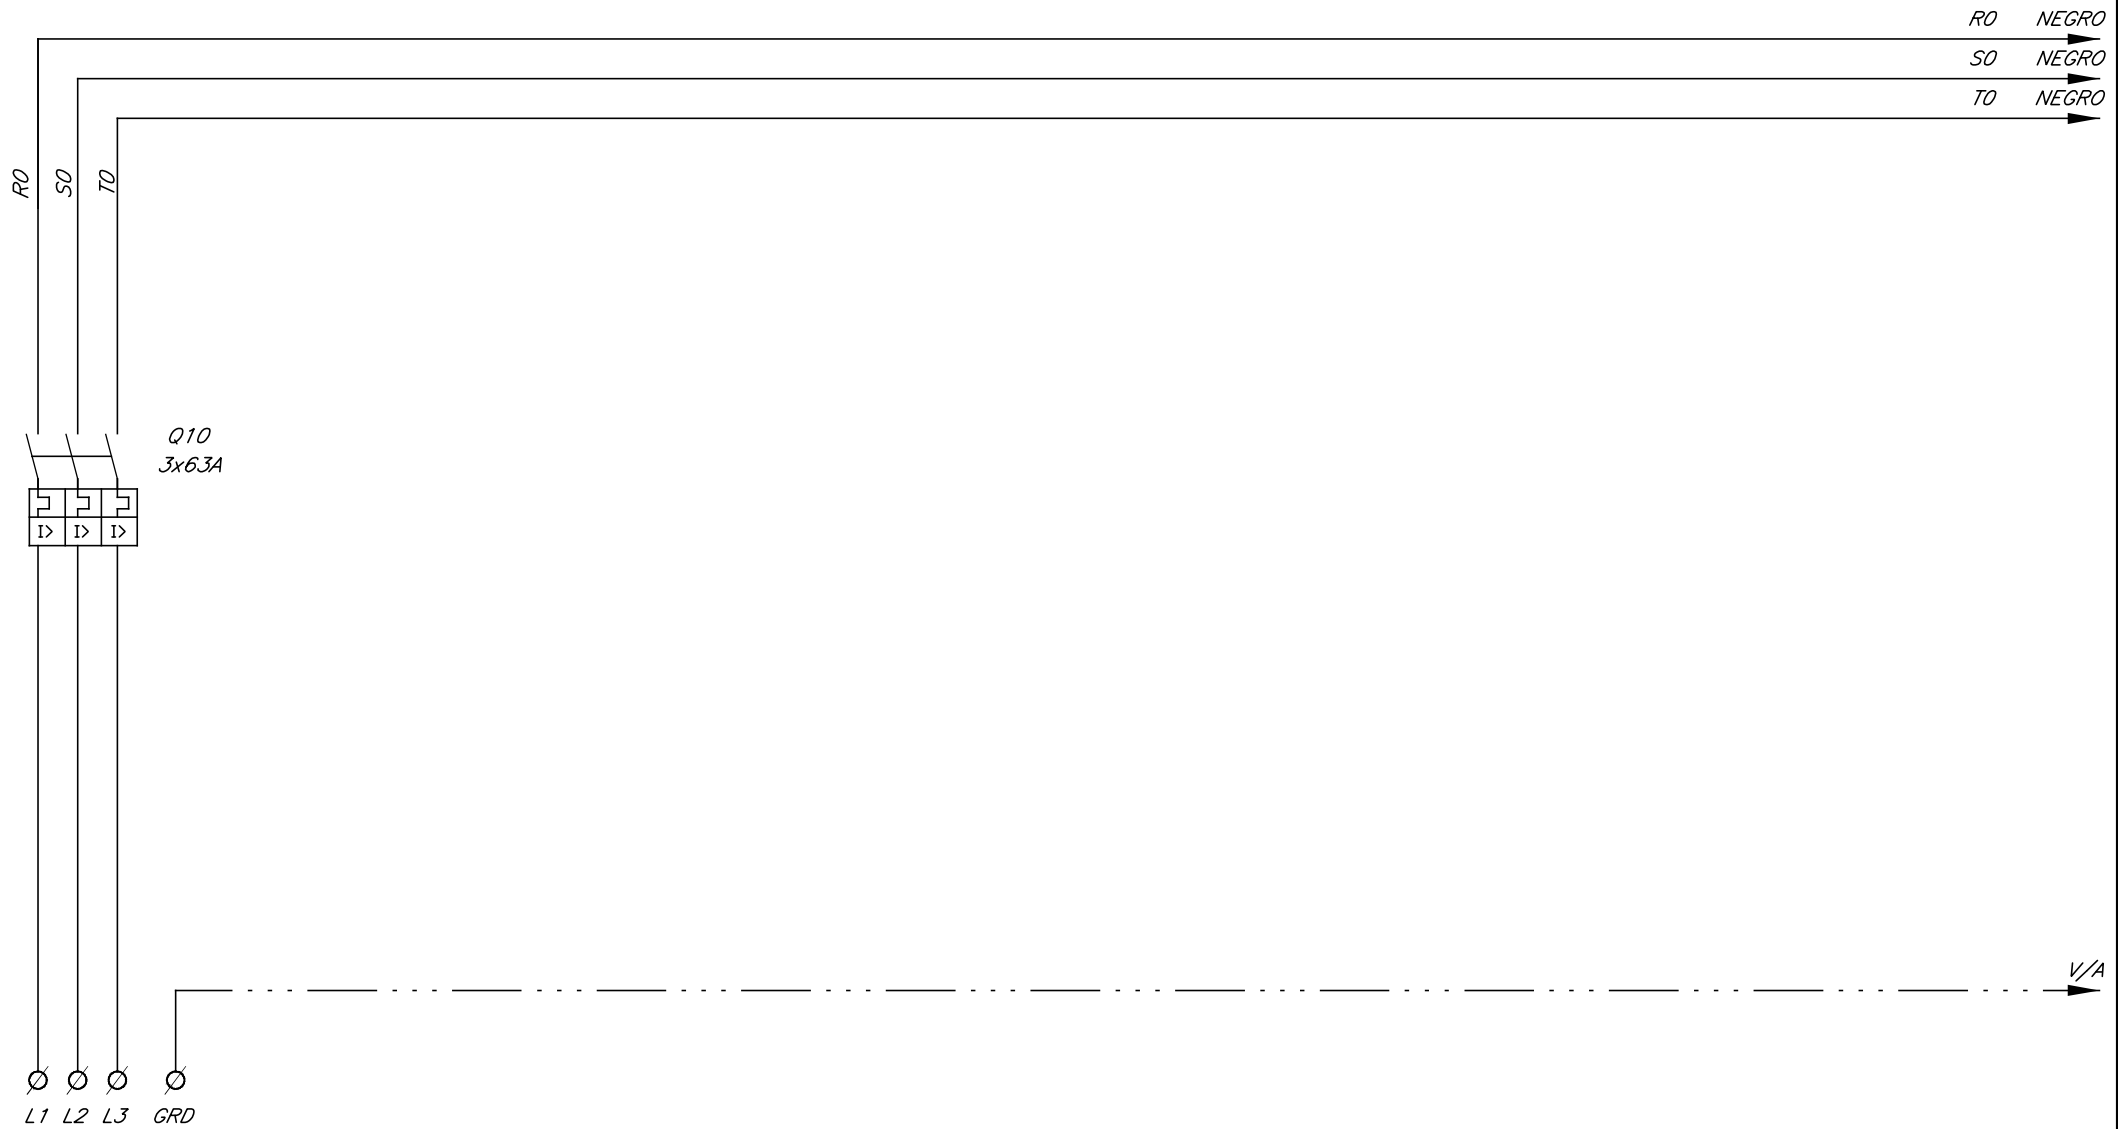

ALIMENTACION 3 x 380V + TIERRA
24kVA

1

2

3

4


5


6


7


8


9

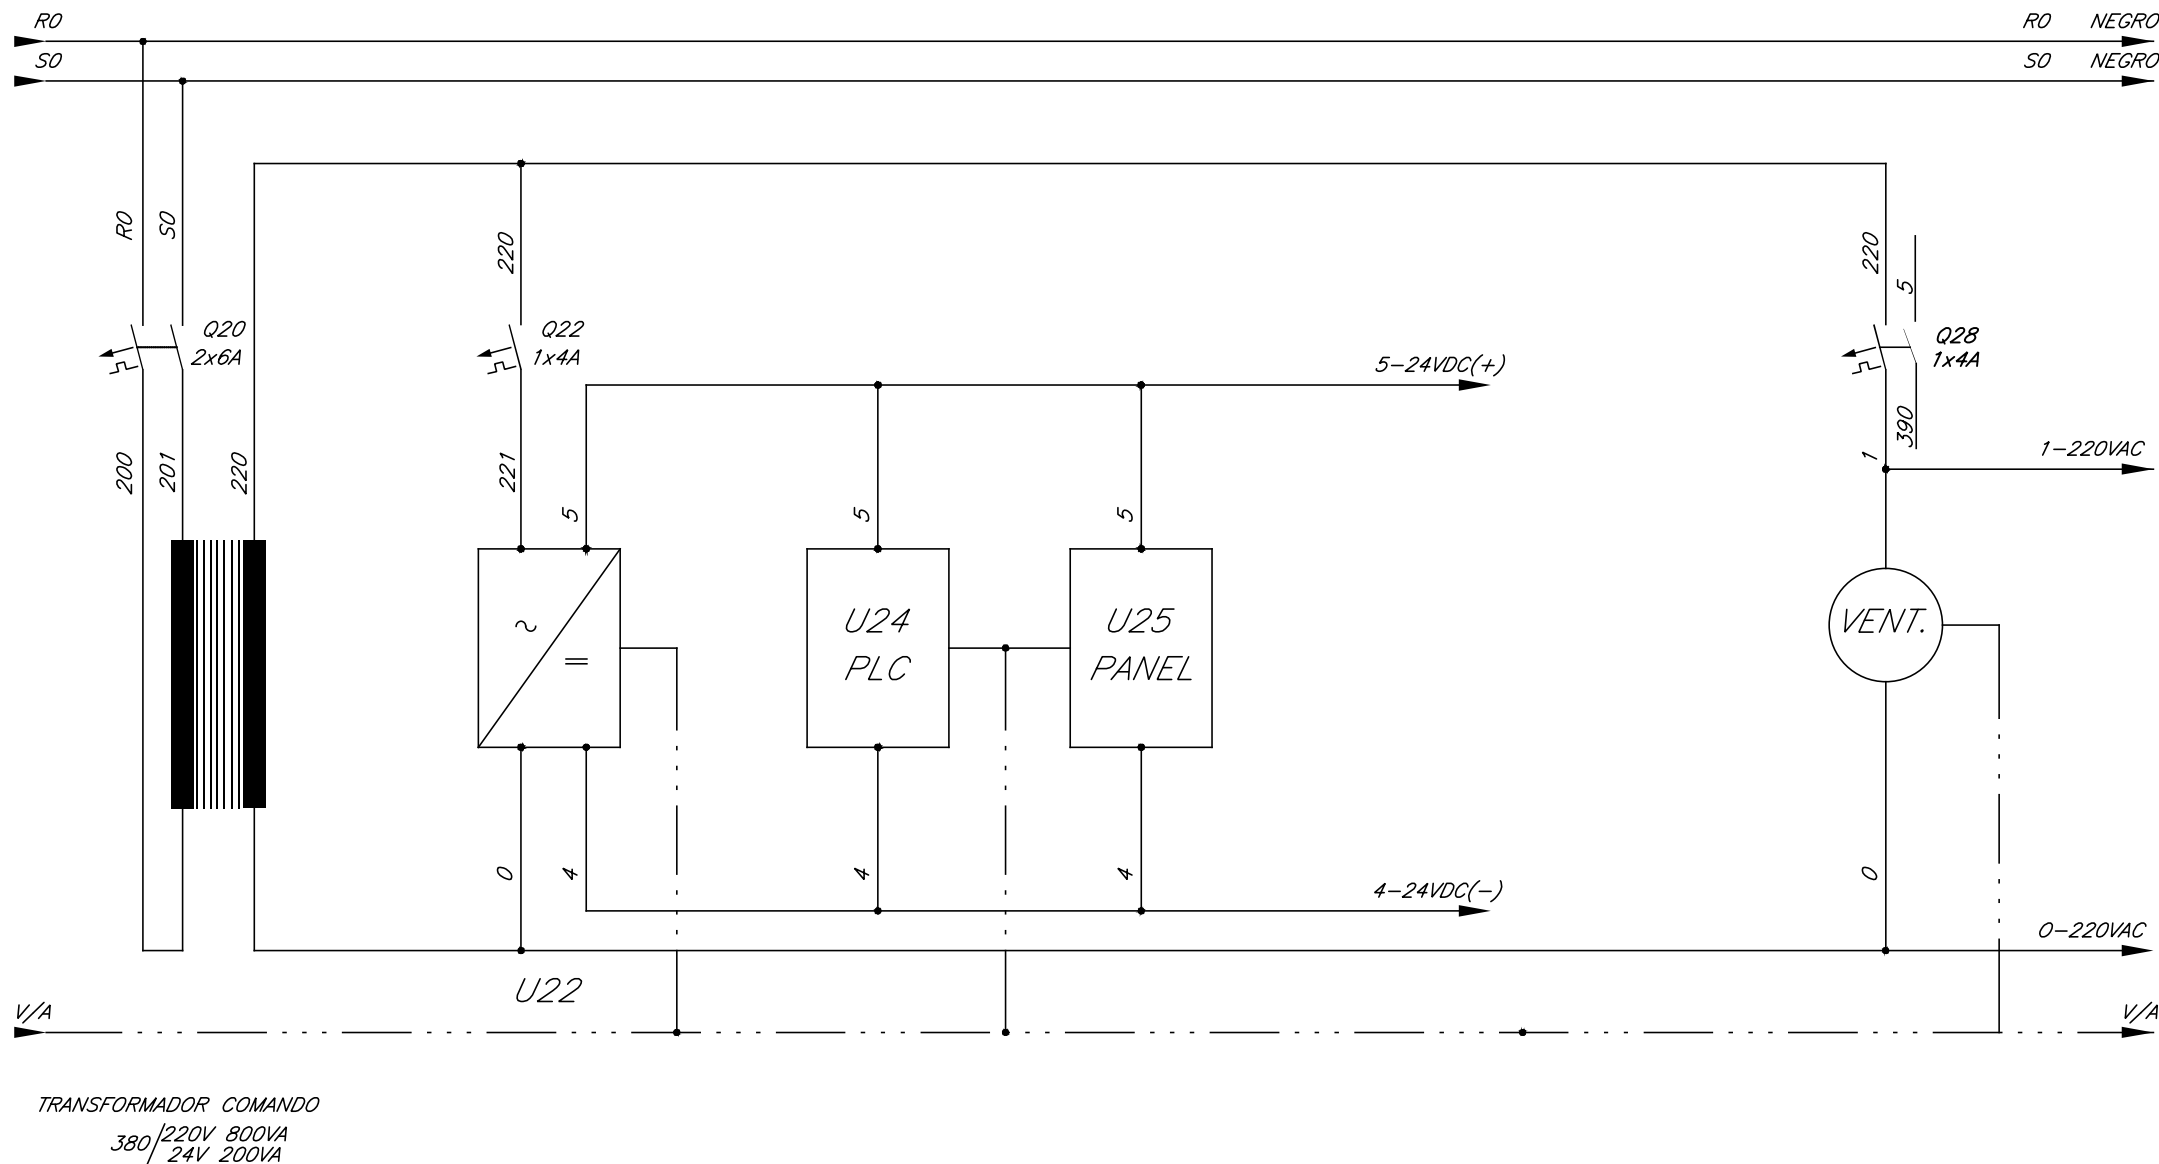

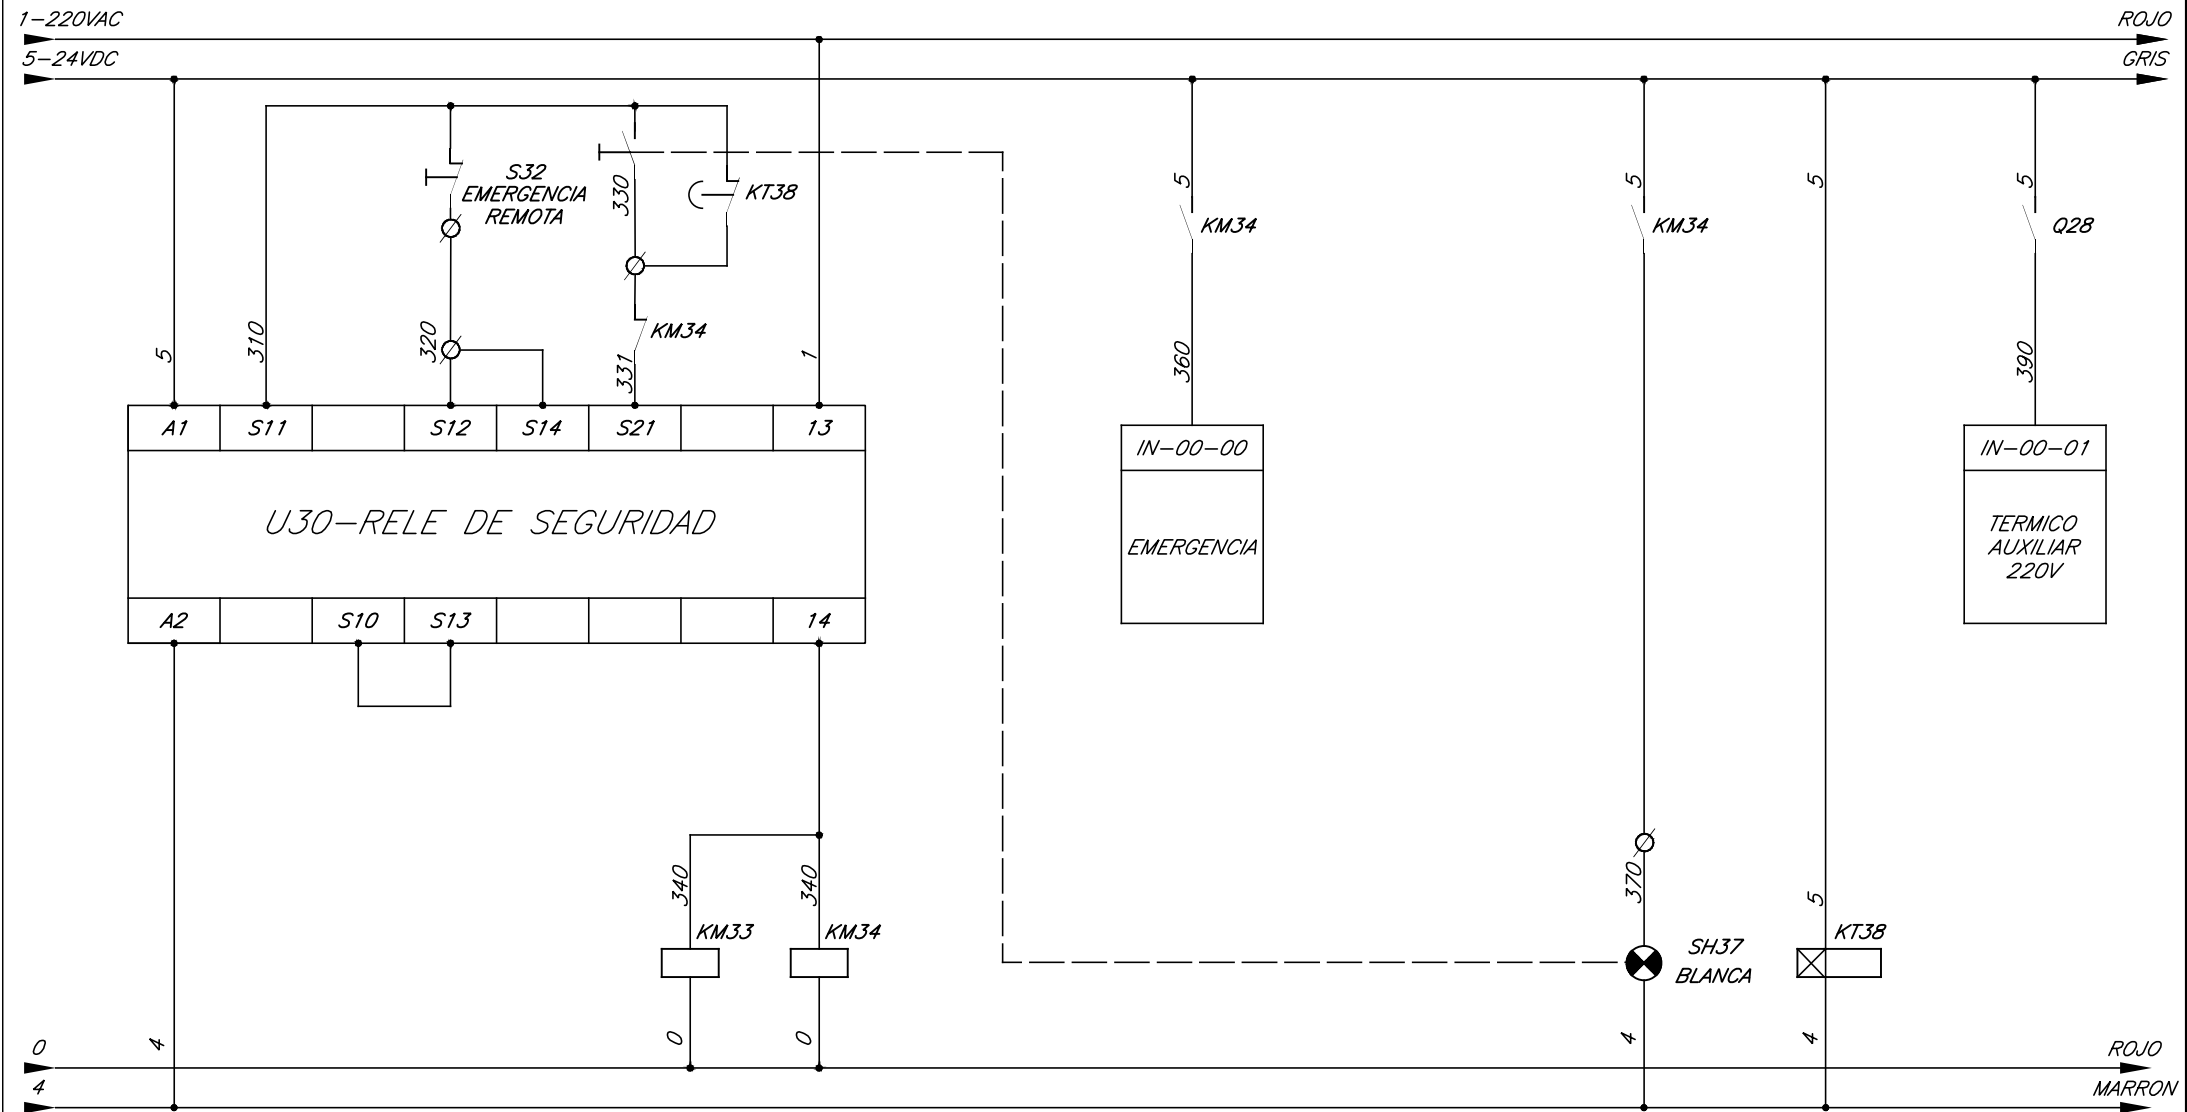

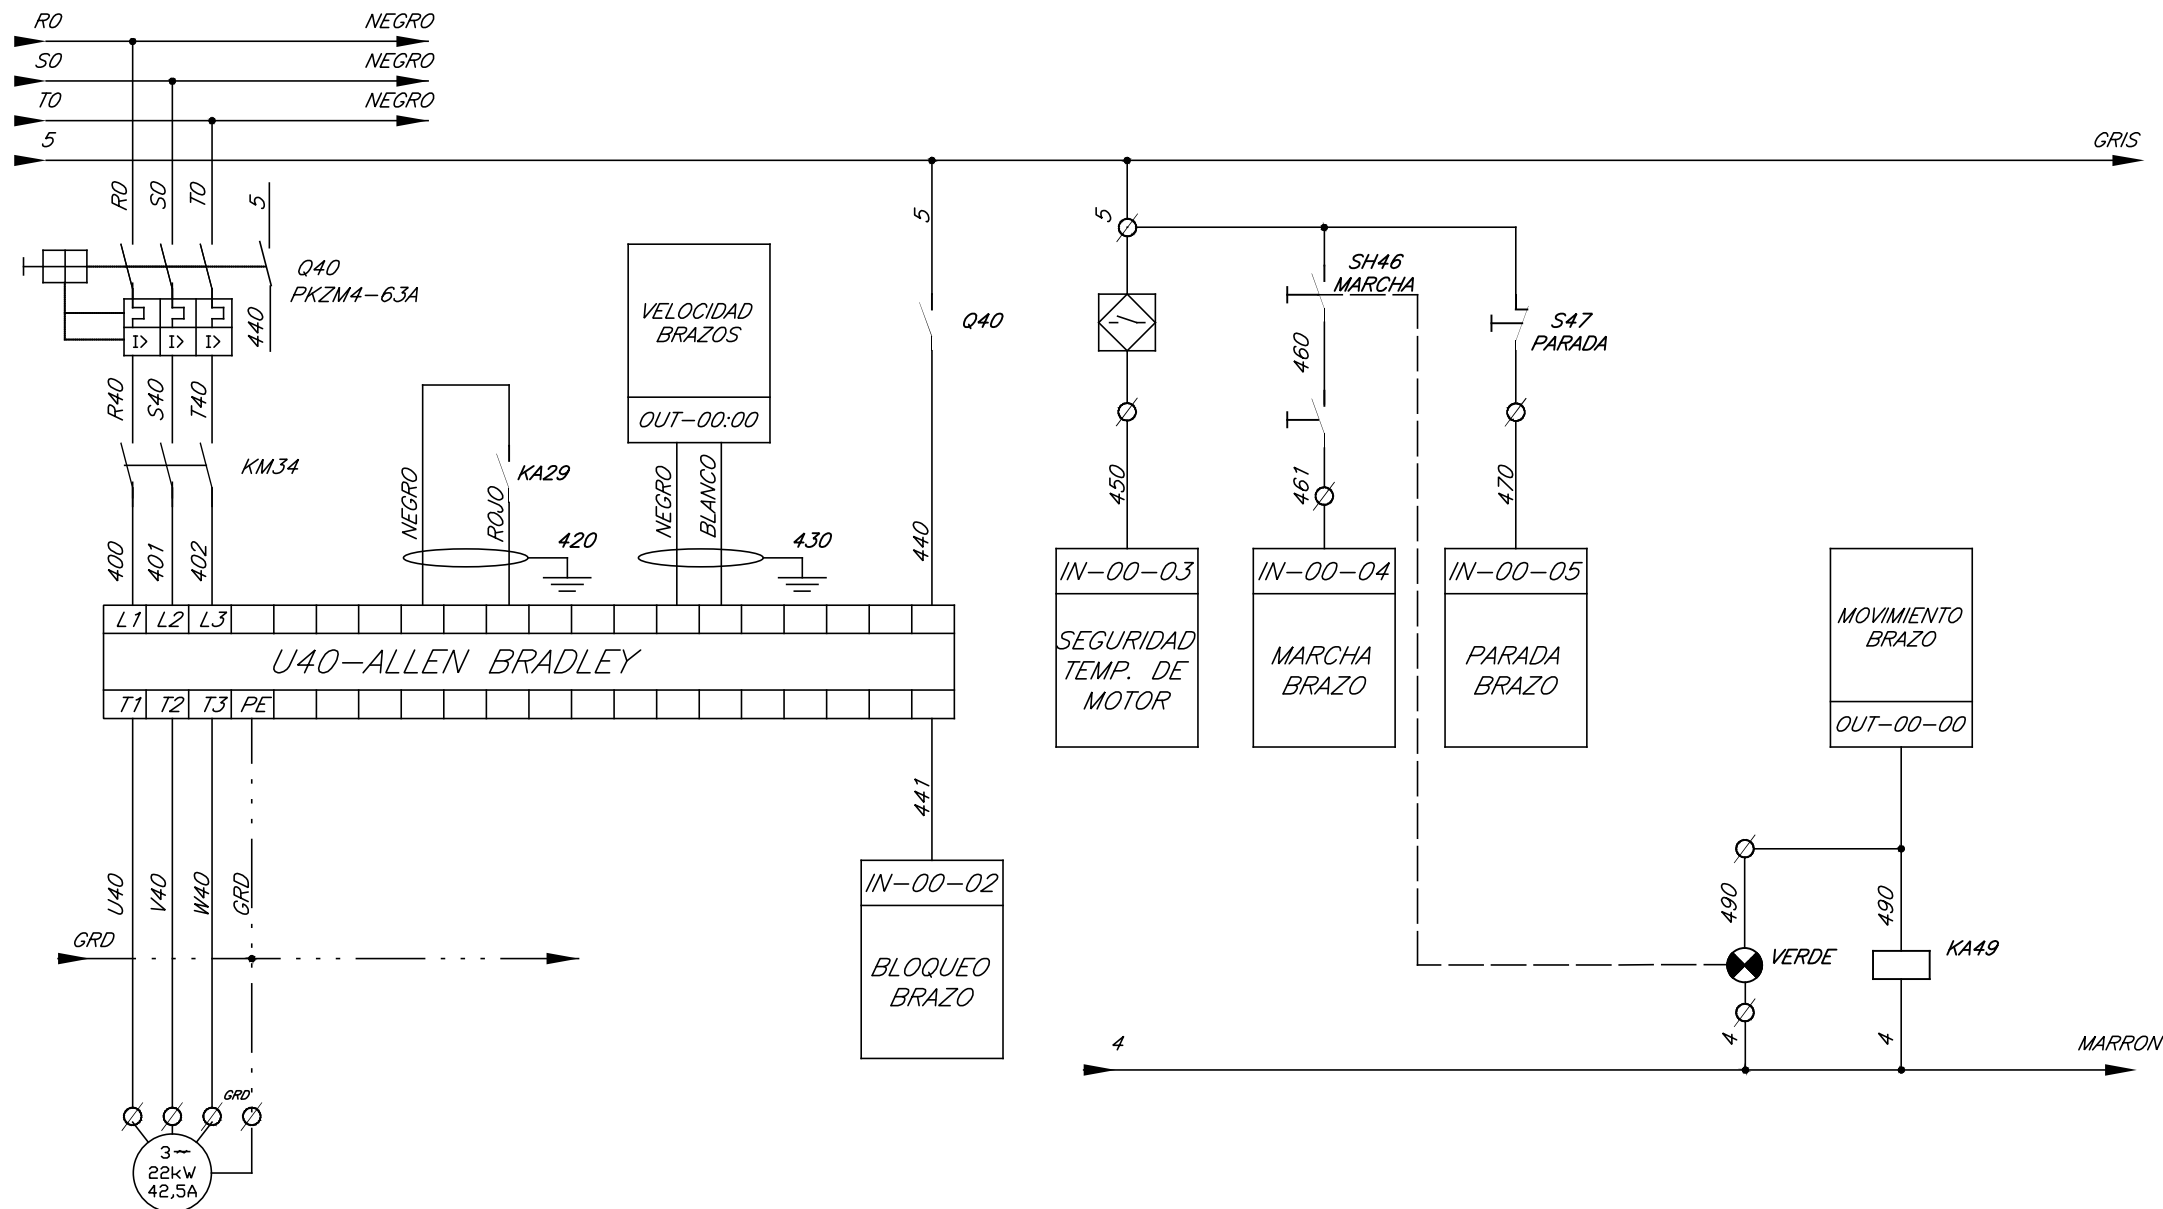

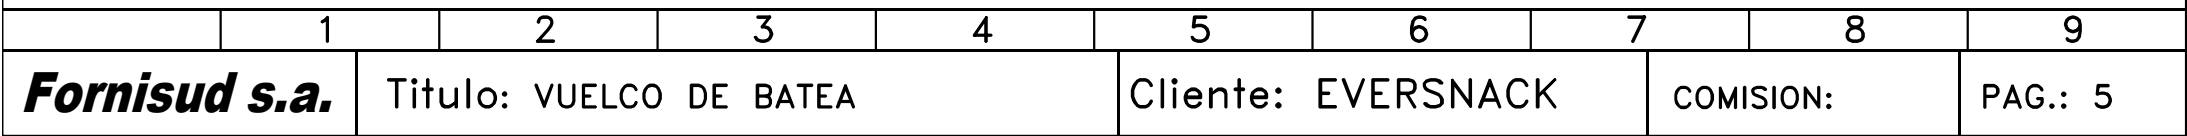

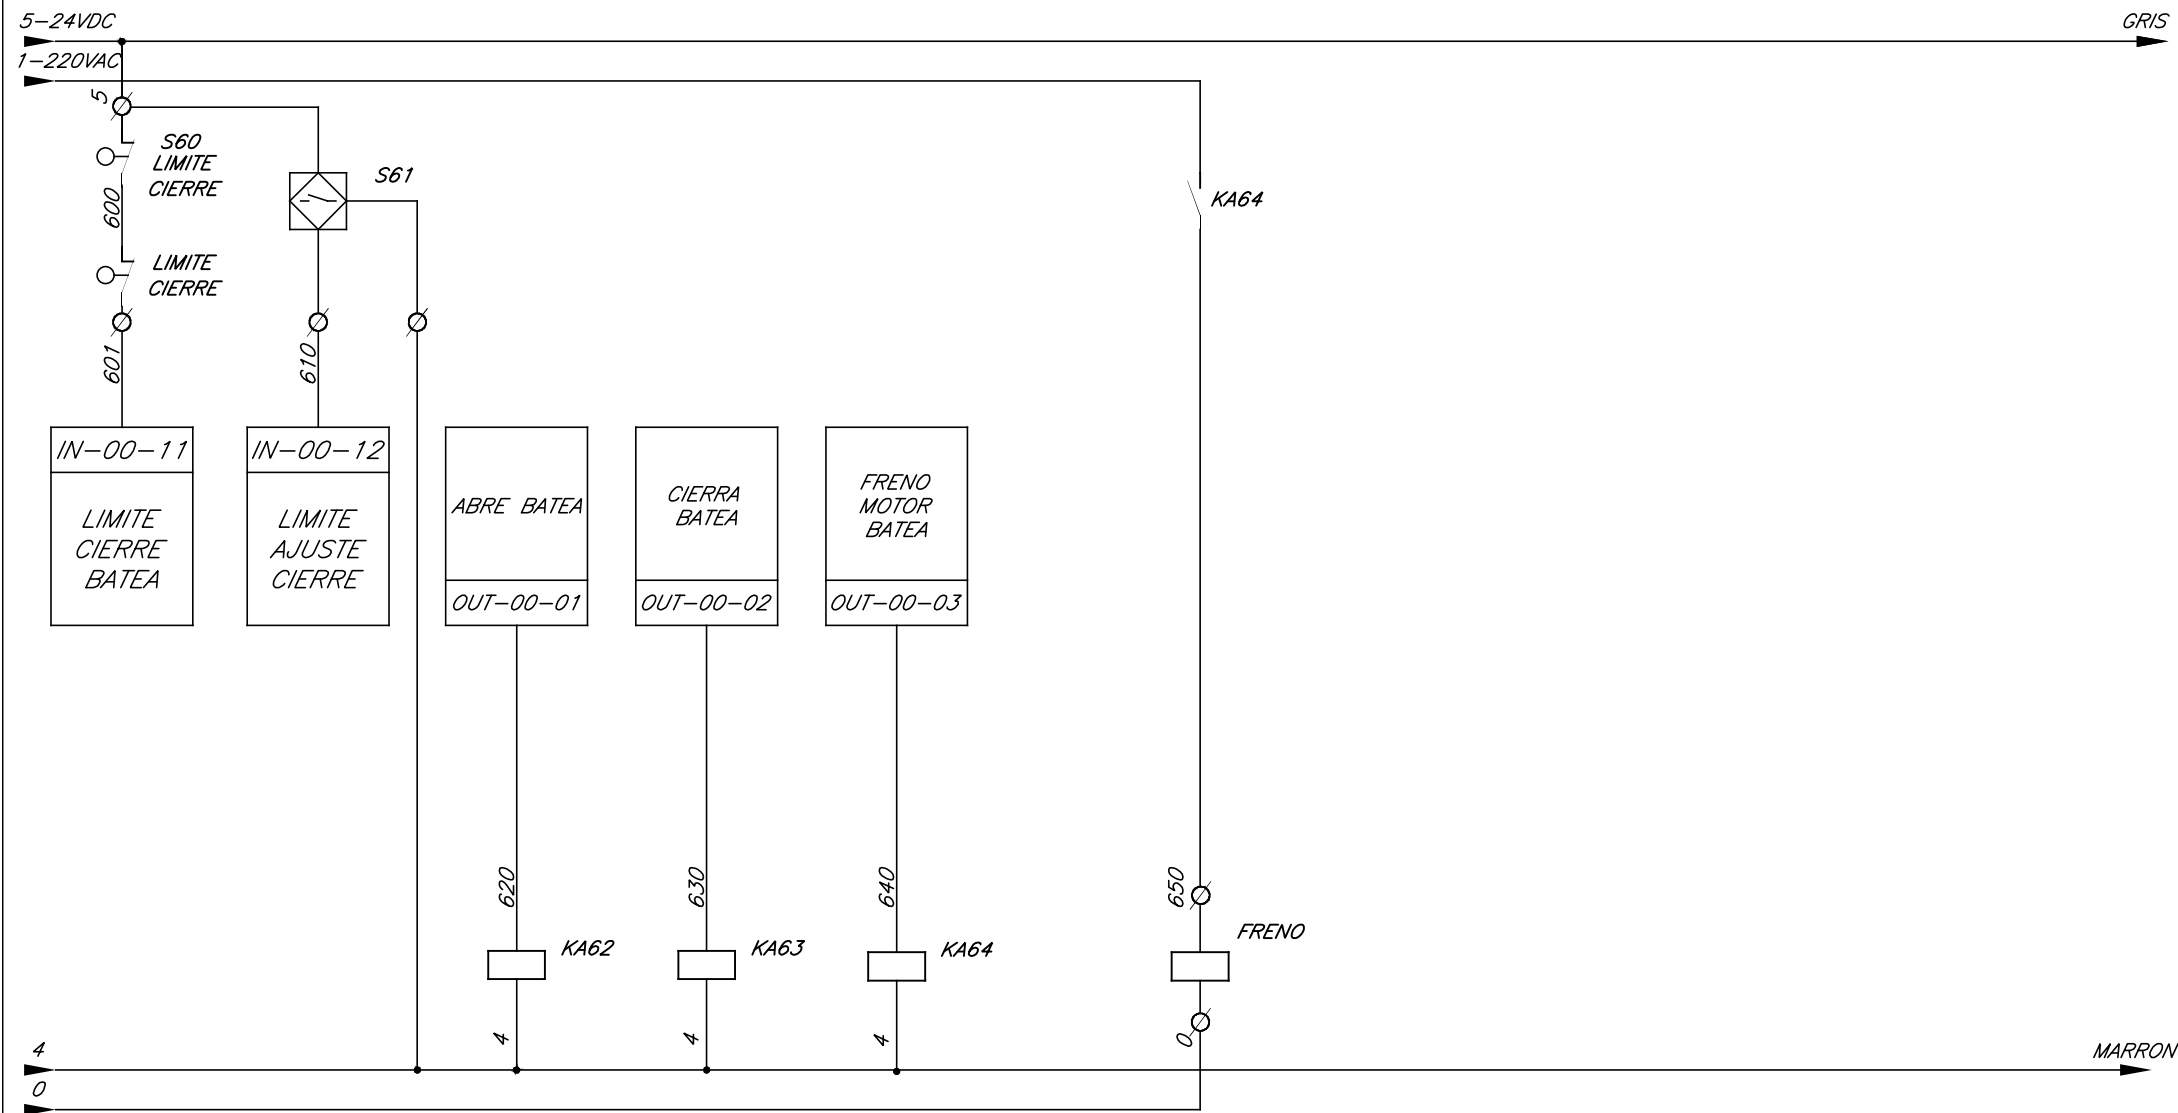

1

2

3

4


5


6

7

8

9

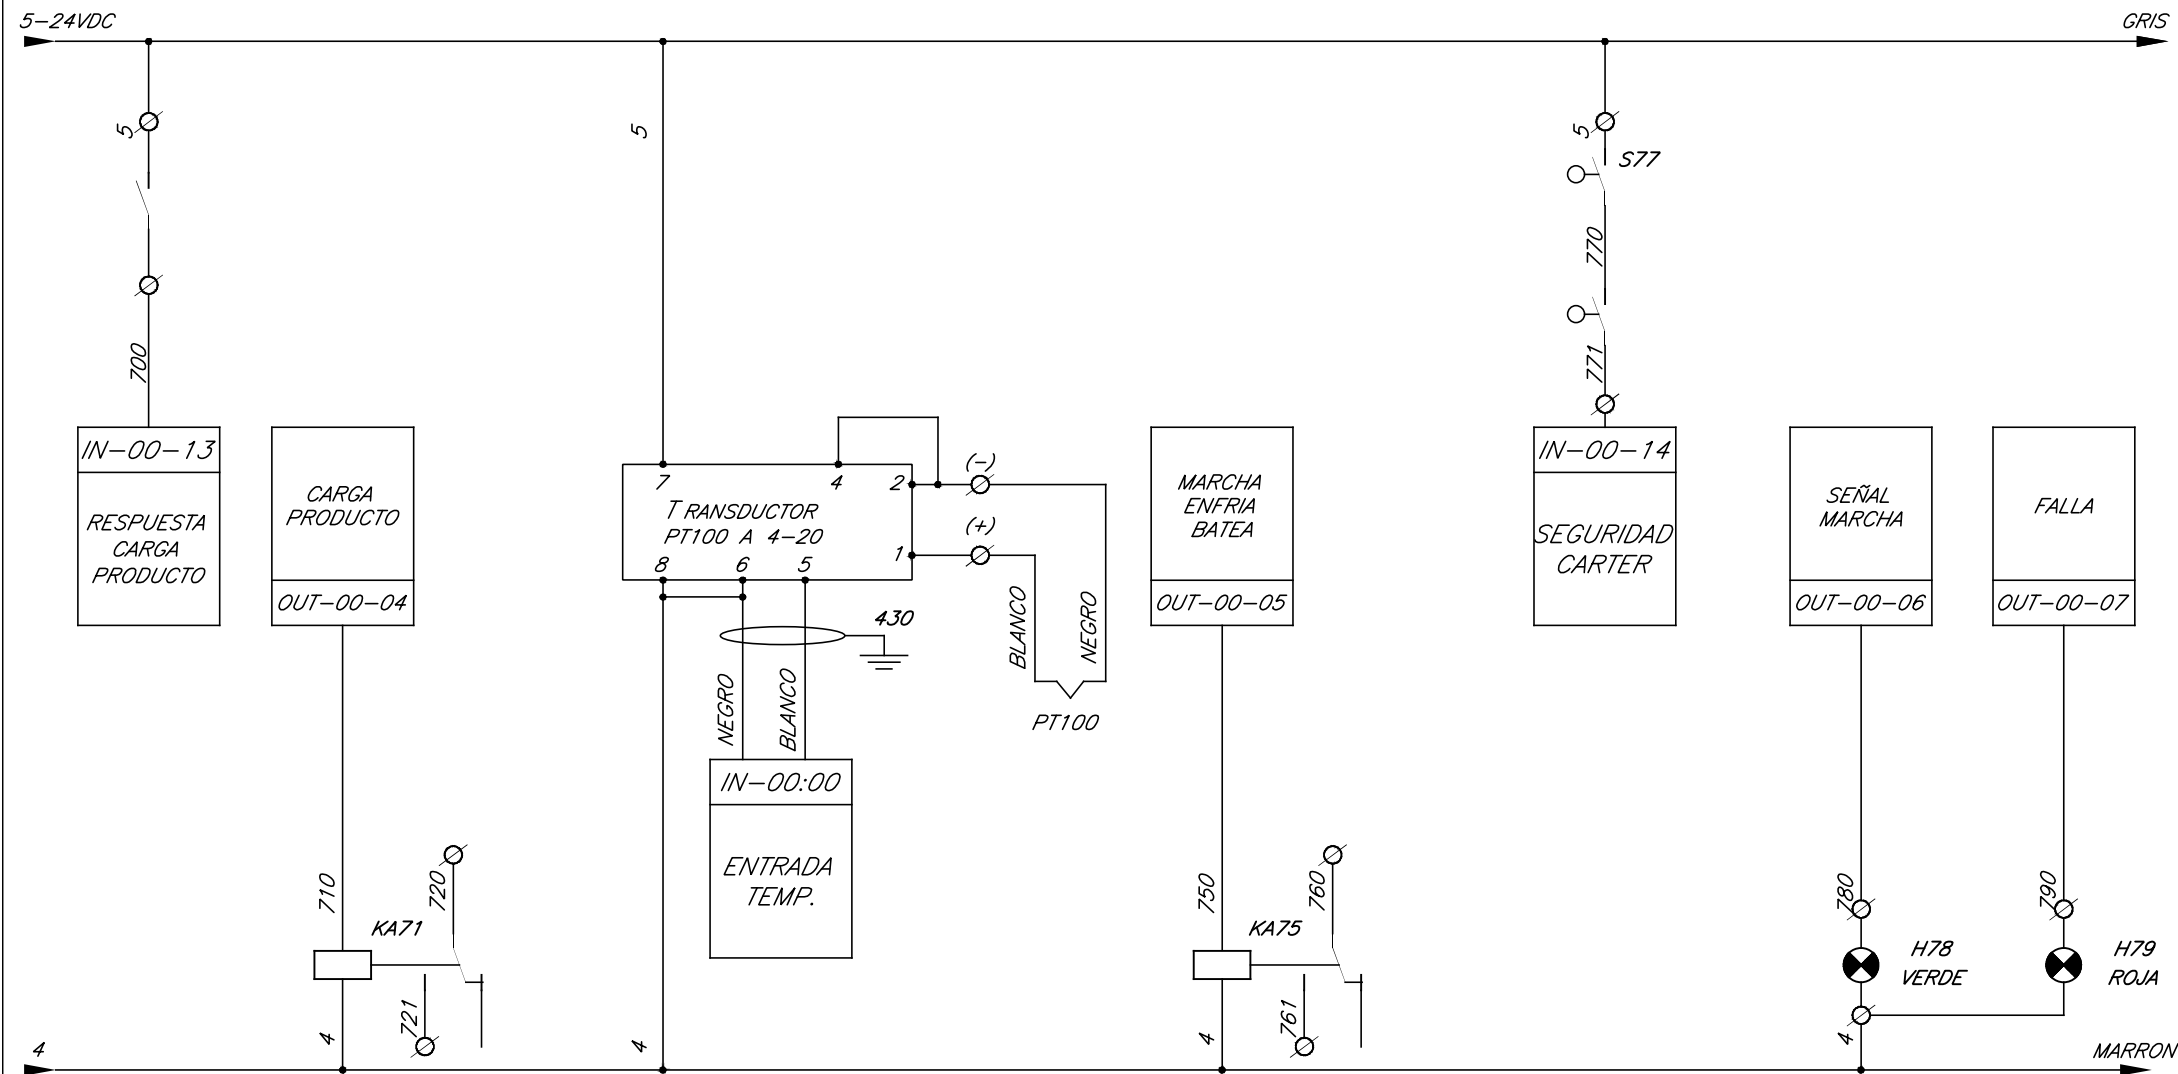

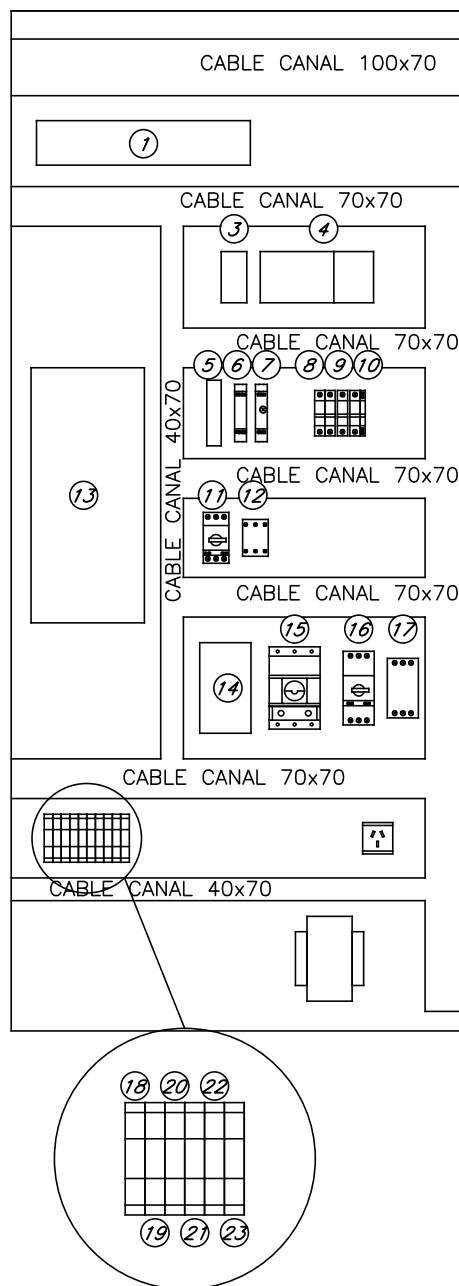

Nro.	Descripción
1	Borne X1
2	Borne X1
3	Modulo Comun.
4	U24
5	U22
6	U30
7	KT38
8	Q20
9	Q22
10	Q28
11	Q50
12	KM33
13	U40
14	U50
15	Q10
16	Q40
17	KM34
18	K49
19	KA62
20	KA63
21	KA64
22	KA71
23	KA75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

