

PROC037 - Carga datos ScoreCard

1. Objetivo del instructivo: Cargar correctamente los valores del ScoreCard.

Plant Name:
Name Inventory Leader:
Name Plant Manager:
CMMS (Computerized maintenance management system):
Branch:
Month of Data Collection:
Year of Data Collection:

Mar del Plata
Aldo Capurro
Santiago Curuchet
SAP
Snacks

Data input cell
Calculated cell

Production Data	YTD	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0.1 Total time	0.00												
0.2 Unscheduled time - dark hours	0.00												
0.3 Scheduled time	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automation Data													
1 Number of fault incidents	0												
1.1 Line downtimes cause by fault incidents	0.00												
1.2 Number of out-of-hours calls - Process	0												
1.3 Number of out-of-hours calls - Packaging	0												
1.4 Total number of out-of-hours calls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMMS Data													
2.0 Scheduled preventive work orders	0												
2.1 Executed preventive work orders	0												
2.2 Scheduled corrective work orders	0												
2.3 Executed corrective work orders	0												
2.4 Planned work compliance	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cybersecurity + S.O. Patching Status													
Total Desktop Computers for OITs (Factory Floor) and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network)	#												
3.1 Total Desktop Computers for OITs (Factory Floor) and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network) with Antivirus (AV) installed	#												
3.2 Total Desktop Computers for OITs (Factory Floor) and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network) with Antivirus (AV) updated	#												
3.3 Total Computers on Factory Floor and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network) with O.S. Security Upgrades Patches Updated	#												
3.4 Computers risk for not having Antivirus protection installed	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.5 Potential Cybersecurity risk	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

***New requirements to be completed from January

2. Procedimiento:

Del Scorecard se deben completar todos los espacios en amarillo y además cargar el mes y año en el recuadro de arriba.

Primero separaremos el Scorecard en 4 partes de carga de datos:

- Production Data
- Automation Data
- CMMS Data
- Cybersecurity + S.O. Patching Status

Una vez separado en estas 4 partes procederemos a cargar cada parte por separado.


Production Data

Production Data		YTD	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0.1 Total time	hrs	0.00												
0.2 Unscheduled time - dark hours	hrs	0.00												
0.3 Scheduled time	hrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Los espacios por rellenar son los que se encuentran en amarillo. Para llenar estos datos dentro de la misma carpeta donde está el archivo de ScoreCard se encuentra un archivo en formato .txt que contiene el acceso a una carpeta de SharePoint donde están los datos de las “Dark Hours” y el “Total Time” por mes y año.

 [Link acceso horas dark.txt](#)

Una vez ingresado al link, entrar en la carpeta del año correspondiente y abrir el Excel del mes que se desea cargar. El Excel tendrá un formato como el siguiente:

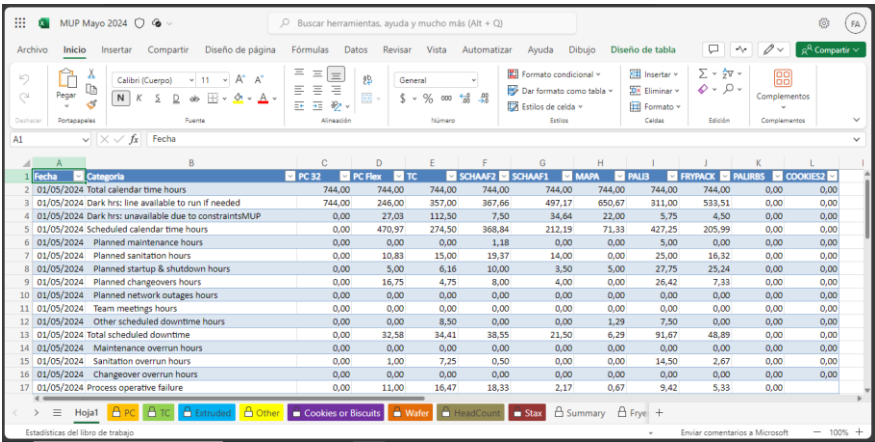

Para completar el ScoreCard debe realizarse las sumas correspondientes a todas las casillas encerradas en rojo (tiempo de calendario total) y todas las casillas en celeste (horas dark).

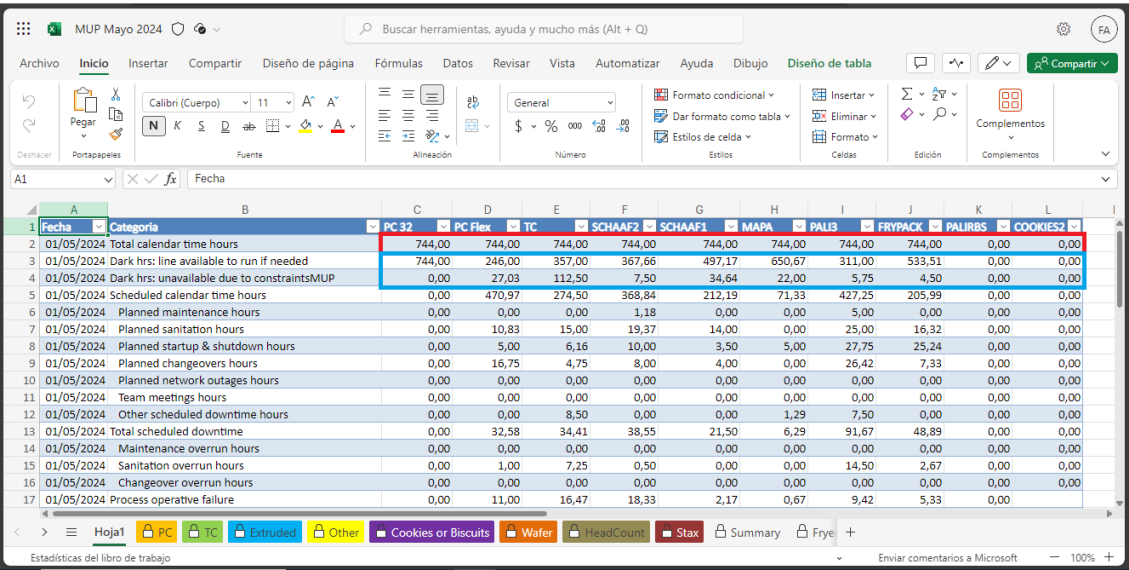




Las sumas correspondientes tendrán que ser cargadas en el ScoreCard en la columna del mes correspondiente. La suma de lo encuadrado en rojo se deberá cargar en la casilla encerrada en rojo y lo mismo con lo encuadrado en celeste.

Production Data		YTD	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0.1 Total time	hrs	0.00												
0.2 Unscheduled time - dark hours	hrs	0.00												
0.3 Scheduled time	hrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Automation Data

[illegible]

Los espacios por rellenar son los que se encuentran en amarillo. Para llenar estos datos dentro de la misma carpeta donde está el archivo de ScoreCard se encuentra un archivo en formato .xslm que contiene información de los incidentes que pueden llegar a estar relacionados con automatismos.



El Excel tendrá un formato como el siguiente:

```

graph LR
    A[Instrucciones de uso] --> B[1. Actualizar la información de la base de datos del sharepoint]
    B --> C[1. Actualizar Info]
    B --> D[2. Crear hoja del mes]
    C --> E[Cargar Tabla ScoreCard]
    E --> D
    D --> F[Actualizar la información de la base de datos del sharepoint]
  
```

Para cargar los datos correctamente, se deben seguir los siguientes pasos.

Primero se debe actualizar la información proveniente de una lista de SharePoint. Para eso se debe apretar el botón de “Actualizar Info”.

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer Help Table Design Query

Paste Font Alignment Number Styles Cells Editing Analysis Sensitivity Add-ins


A2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	FileSystemObject	Type	ID	ServerRedirectedEmbedUri	ServerRedirectedEmbedUri	ID.1	ContentTypeId	Title	Modified
2		0	1			1	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPMañana28 noviembre 2021IN001	44539,5873
3		0	2			2	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPMañana28 noviembre 2021OUI01	44539,58731
4		0	3			3	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPMañana28 noviembre 2021N002	44539,58733
5		0	4			4	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPTarde29 noviembre 2021IN1710200340	44539,58734
6		0	5			5	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32Mañana30 noviembre 2021IN1610132146	44539,58735
7		0	6			6	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32Mañana30 noviembre 2021IN991	44539,58736
8		0	7			7	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPTarde30 noviembre 2021IN991	44539,58738
9		0	9			9	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPTarde1 diciembre 2021IN002	44539,58742
10		0	10			10	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSMañana02/12/2021OU9915	44539,58742
11		0	10			11	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32Mañana2 diciembre 2021IN1610132146	44539,58743
12		0	12			12	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PAIURBSMañana01/12/2021OU991	44539,58745
13		0	13			13	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PAIRBMSMañana01/12/2021IN051	44539,58747
14		0	14			14	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PAIRBMSMañana01/12/2021IN1610130875	44539,58747
15		0	15			15	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PAIRBMSMañana01/12/2021IN1610215966	44539,58748
16		0	16			16	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32Mañana02/12/2021IN252	44539,58749
17		0	17			17	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSMañana2 diciembre 2021IN141	44595,77608
18		0	18			18	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSMañana2 diciembre 2021IN911	44595,77611
19		0	22			22	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSTarde2 diciembre 2021OU99145	44539,58757
20		0	23			23	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSTarde2 diciembre 2021IN1610146558	44539,58758
21		0	24			24	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	PC32 FUPTarde2 diciembre 2021IN1710200340	44539,58759
22		0	25			25	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSTarde2 diciembre 2021OU9915	45125,82079
23		0	26			26	0x0100EDD6E770947BF4A8ADF118DC7C0148	DORITOSTarde3 diciembre 2021OU9915	44528,58762


Instrucciones HorasHombrePermanente enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 ...

Para que la información este correctamente actualizada se debe esperar hasta que la parte inferior izquierda deje de figurar el mundito que a su costado dice “Running background query...” como puede verse en la imagen superior.


En segundo lugar, se debe crear una hoja del mes que se desea cargar apretando el botón 2 que esta titulado como: “Crear mes”. Una vez apretado este botón se abrirá una pestaña emergente que solicitará el mes. Introducir el mismo en formato número del 1 al 12.

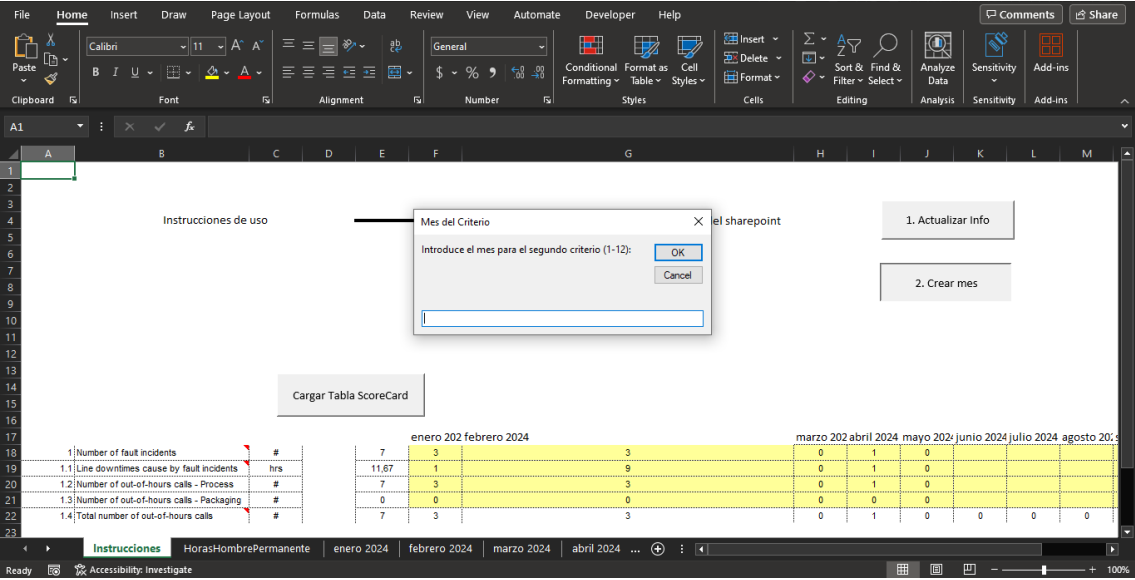

Luego se abrirá otra pestaña emergente que solicitará el año. Escribir el año en formato “YYYY”, es decir, 2024 por ejemplo.

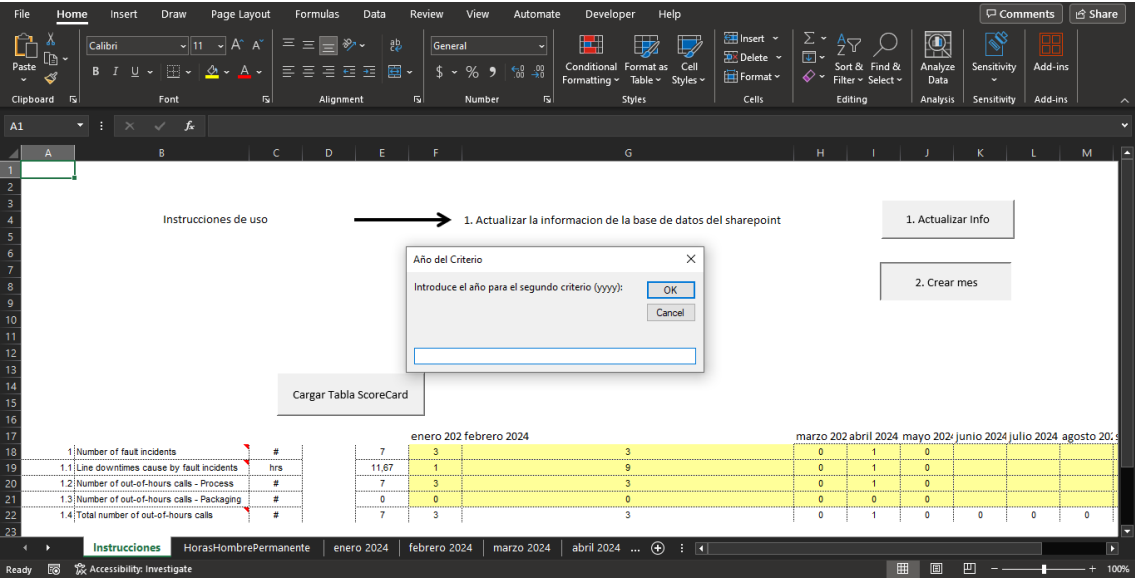


Como tercer paso se debe ingresar a la hoja recién cargada y en la primera columna indicar cuales de los incidentes ocurren en el sector de automatismos. Para hacer referencia a que si pertenecen a automatismos completar en la celda de la primera columna de cada fila escribir “si” en minúscula. En caso contrario escribir “no”.

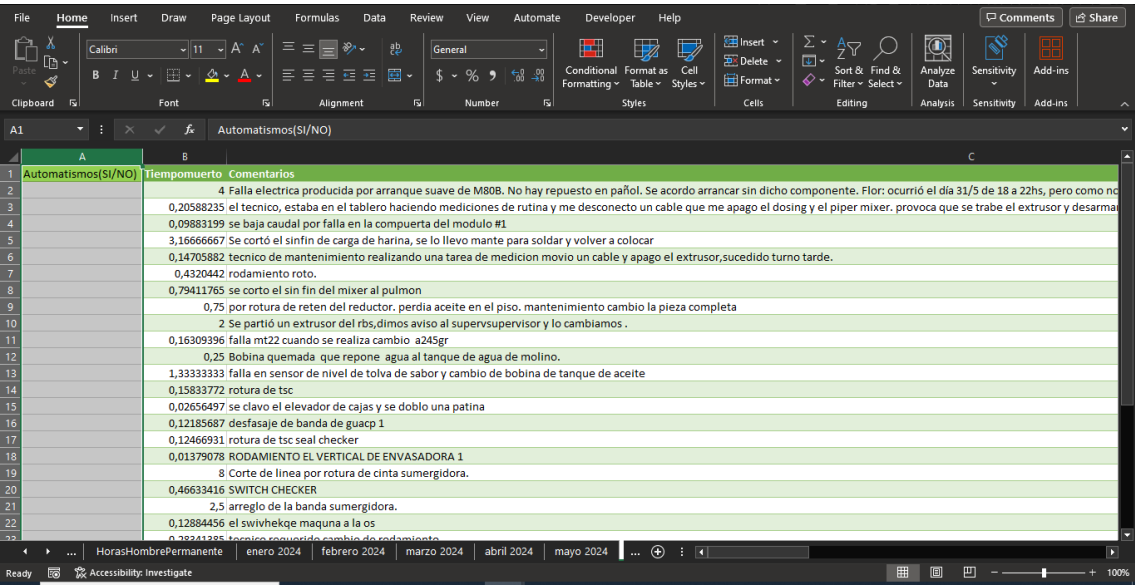

A	B	C
Automatismos(SI/NO)	Tiempomuerto	Comentarios
4	0,20588235	Falla electrica producida por arranque suave de M80B. No hay repuesto en pañol. Se acordo arrancar sin dicho componente. Flor: ocurrió el día 31/5 de 18 a 22hs, pero como no
0,09883199		el tecnico, estaba en el tablero haciendo mediciones de rutina y me desconecto un cable que me apago el dosing y el piper mixer, provoca que se trabase el extrusor y desarmase
3,16666667		se baja caudal por falla en la compuerta del modulo #1
0,14705882		Se cortó el sinfin de carga de harina, se lo llevo mante para soldar y volver a colocar
0,4320442		tecnico de mantenimiento realizando una tarea de medicion movio un cable y apago el extrusor,sucedio turno tarde.
0,79411765		rodamiento roto.
0,16309396		se corto el sin fin del mixer al pulmon
0,75		por rotura de reten del reductor, perdia aceite en el piso. mantenimiento cambio la pieza completa
2		Se partió un extrusor del rbs,dimos aviso al supervsupervisor y lo cambiamos .
0,16309396		falla mt22 cuando se realiza cambio a245gr
0,25		Bobina quemada que repone agua al tanque de agua de molino.
1,33333333		falla en sensor de nivel de tolva de sabor y cambio de bobina de tanque de aceite
0,15833372		rotura de tsc
0,02656497		se clavo el elevador de cajas y se doblo una patina
0,12185687		desfasaje de banda de guapc 1
0,12466931		rotura de tsc seal checker
0,01379078		RODAMIENTO EL VERTICAL DE ENVASADORA 1
0,46633416		Corte de linea por rotura de cinta sumergidora.
2,5		SWITCH CHECKER
0,12884456		arreglo de la banda sumergidora.
0,12884456		el swivheqce maquina a la os

Una vez finalizada la carga de la primera columna del mes, se deberá volver a la hoja “Instrucciones” y apretar el botón de “Carga Tabla Scorecard”. Eso actualizara la tabla que se encuentra debajo. Una vez actualizada copiarla y pegarla sin formato en la parte de “Automation Data” del Scorecard.

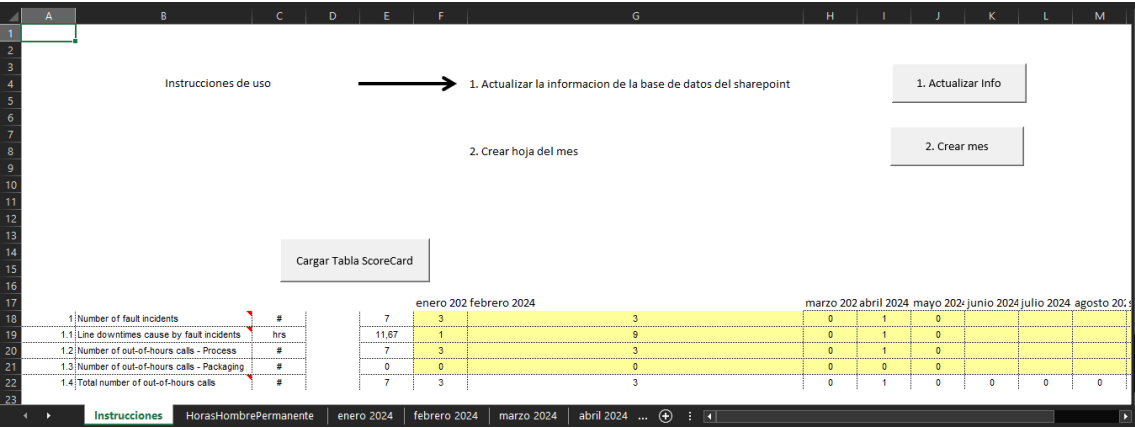

Instrucciones de uso

1. Actualizar la informacion de la base de datos del sharepoint
2. Crear hoja del mes


Cargar Tabla ScoreCard

	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024
1) Number of fault incidents	7	3	3	0	1	0		
1.1 Line downtimes cause by fault incidents	11,67	1	9	0	1	0		
1.2 Number of out-of-hours calls - Process	7	3	3	0	1	0		
1.3 Number of out-of-hours calls - Packaging	0	0	0	0	0	0		
1.4 Total number of out-of-hours calls	7	3	3	0	1	0	0	0

CMMS Data

[illegible]


Los espacios por rellenar son los que se encuentran en amarillo. Para llenar estos datos dentro de la misma carpeta donde está el archivo de Scorecard se encuentra un archivo en formato .xslm que contiene información de las OT que están relacionadas con automatismos.



El Excel tendrá un formato como el siguiente:


The screenshot displays the Microsoft Excel application window. The ribbon at the top includes tabs for File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Automate, Developer, and Help. The 'Home' tab is active, showing options for Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing, Analysis, Sensitivity, and Add-ins. The main workspace shows a spreadsheet with columns labeled A through T and rows 1 through 23. A sidebar on the left contains several buttons: 'Fecha de inicio', 'Fecha de fin', 'Actualizar fecha antes de oprimir Boton ---->', 'Extraccion Mensual', 'Cargar tabla Scorecard', and 'Planned work comp'. The spreadsheet content includes a table with columns for months from January 2024 to December 2024, and a row of percentages. The bottom status bar indicates 'Ready' and 'Accessibility: Investigate'.

Primero completar la fecha en las celdas “B3” y “C3” en el formato solicitado. Luego apretar el botón “Extracción Mensual”. En el proceso de carga de datos aparecerán varias pestañas emergentes. Apretar la tecla “enter” en todas. Una vez terminado el proceso se puede ver una nueva hoja cargada con el mes y año correspondiente con el siguiente formato.

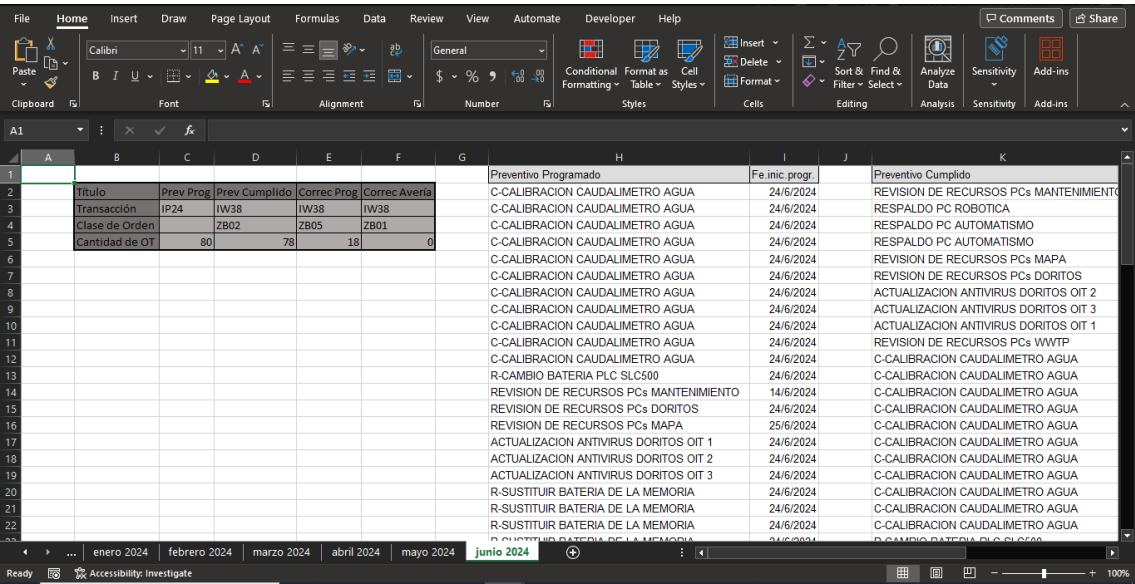

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Título	Prev Prog	Prev Cumplido	Correc Prog	Correc Avería		Preventivo Programado	Fe.inic.progr.		Preventivo Cumplido
3		Transacción	IP24	IW38	IW38	IW38		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		REVISION DE RECURSOS PCs MANTENIMIENTO
4		Clase de Orden	ZB02	ZB02	ZB05	ZB01		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		RESPALDO PC ROBOTICA
5		Cantidad de OT	80		78	18		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		RESPALDO PC AUTOMATISMO
6								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		REVISION DE RECURSOS PCs MAPA
7								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		REVISION DE RECURSOS PCs DORITOS
8								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		ACTUALIZACION ANTIVIRUS DORITOS OIT 2
9								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		ACTUALIZACION ANTIVIRUS DORITOS OIT 3
10								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		ACTUALIZACION ANTIVIRUS DORITOS OIT 1
11								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		REVISION DE RECURSOS PCs WWT
12								C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
13								R-CAMBIO BATERIA PLC SLC500	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
14								REVISION DE RECURSOS PCs MANTENIMIENTO	14/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
15								REVISION DE RECURSOS PCs DORITOS	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
16								REVISION DE RECURSOS PCs MAPA	25/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
17								ACTUALIZACION ANTIVIRUS DORITOS OIT 1	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
18								ACTUALIZACION ANTIVIRUS DORITOS OIT 2	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
19								ACTUALIZACION ANTIVIRUS DORITOS OIT 3	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
20								R-SUSTITUIR BATERIA DE LA MEMORIA	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
21								R-SUSTITUIR BATERIA DE LA MEMORIA	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA
22								R-SUSTITUIR BATERIA DE LA MEMORIA	24/6/2024		C-CALIBRACION CAUDALIMETRO AGUA

Por último, volver a la hoja “Extracción de datos” y apretar el botón “Cargar tabla Scorecard”. Eso actualizará la tabla que se encuentra debajo. Una vez actualizada copiarla y pegarla sin formato en la parte de “CMMS Data” del Scorecard.

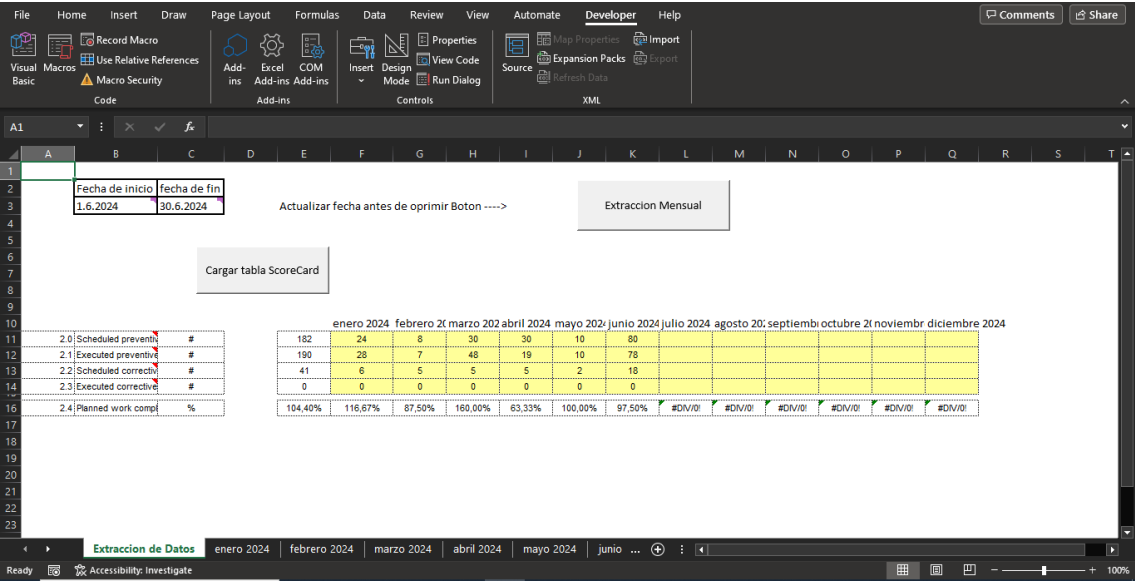

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2			Fecha de inicio	Fecha de fin																
3			1.6.2024	30.6.2024																
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				



Cybersecurity + S.O. Patching Status

Cybersecurity + S.O. Patching Status													
Total Desktop Computers for OITs (Factory Floor) and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network)	#												
Total Desktop Computers for OITs (Factory Floor) and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network) with Antivirus (AV) installed	#												
Total Desktop Computers for OITs (Factory Floor) and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network) with Antivirus (AV) updated	#												
Total Computers on Factory Floor and Laptops for Maintenance utilization (Out of Pepsico Network) with O.S. Security Upgrades Patches Updated	#												
3.4 Computers risk for not having Antivirus protection installed	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.5 Potential Cybersecurity risk	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
***New requirements to be completed from January													

Los espacios por rellenar son los que se encuentran en amarillo. Para llenar estos datos se tiene que:

Para la primera fila tiene que estar el número de cuantas computadoras para OITs y laptops para mantenimiento hay total en utilización. La segunda fila hace referencia a cuantas de todas esas computadoras están protegidas con un antivirus. En la tercera fila hace referencia a cuantas de esas computadoras cuentan con el antivirus actualizado. Y la cuarta hace referencia a cuantas computadoras con parches de seguridad hay en planta.

Una vez cargado estas últimas celdas se considera que el Scorecard está completo y listo para ser enviado.