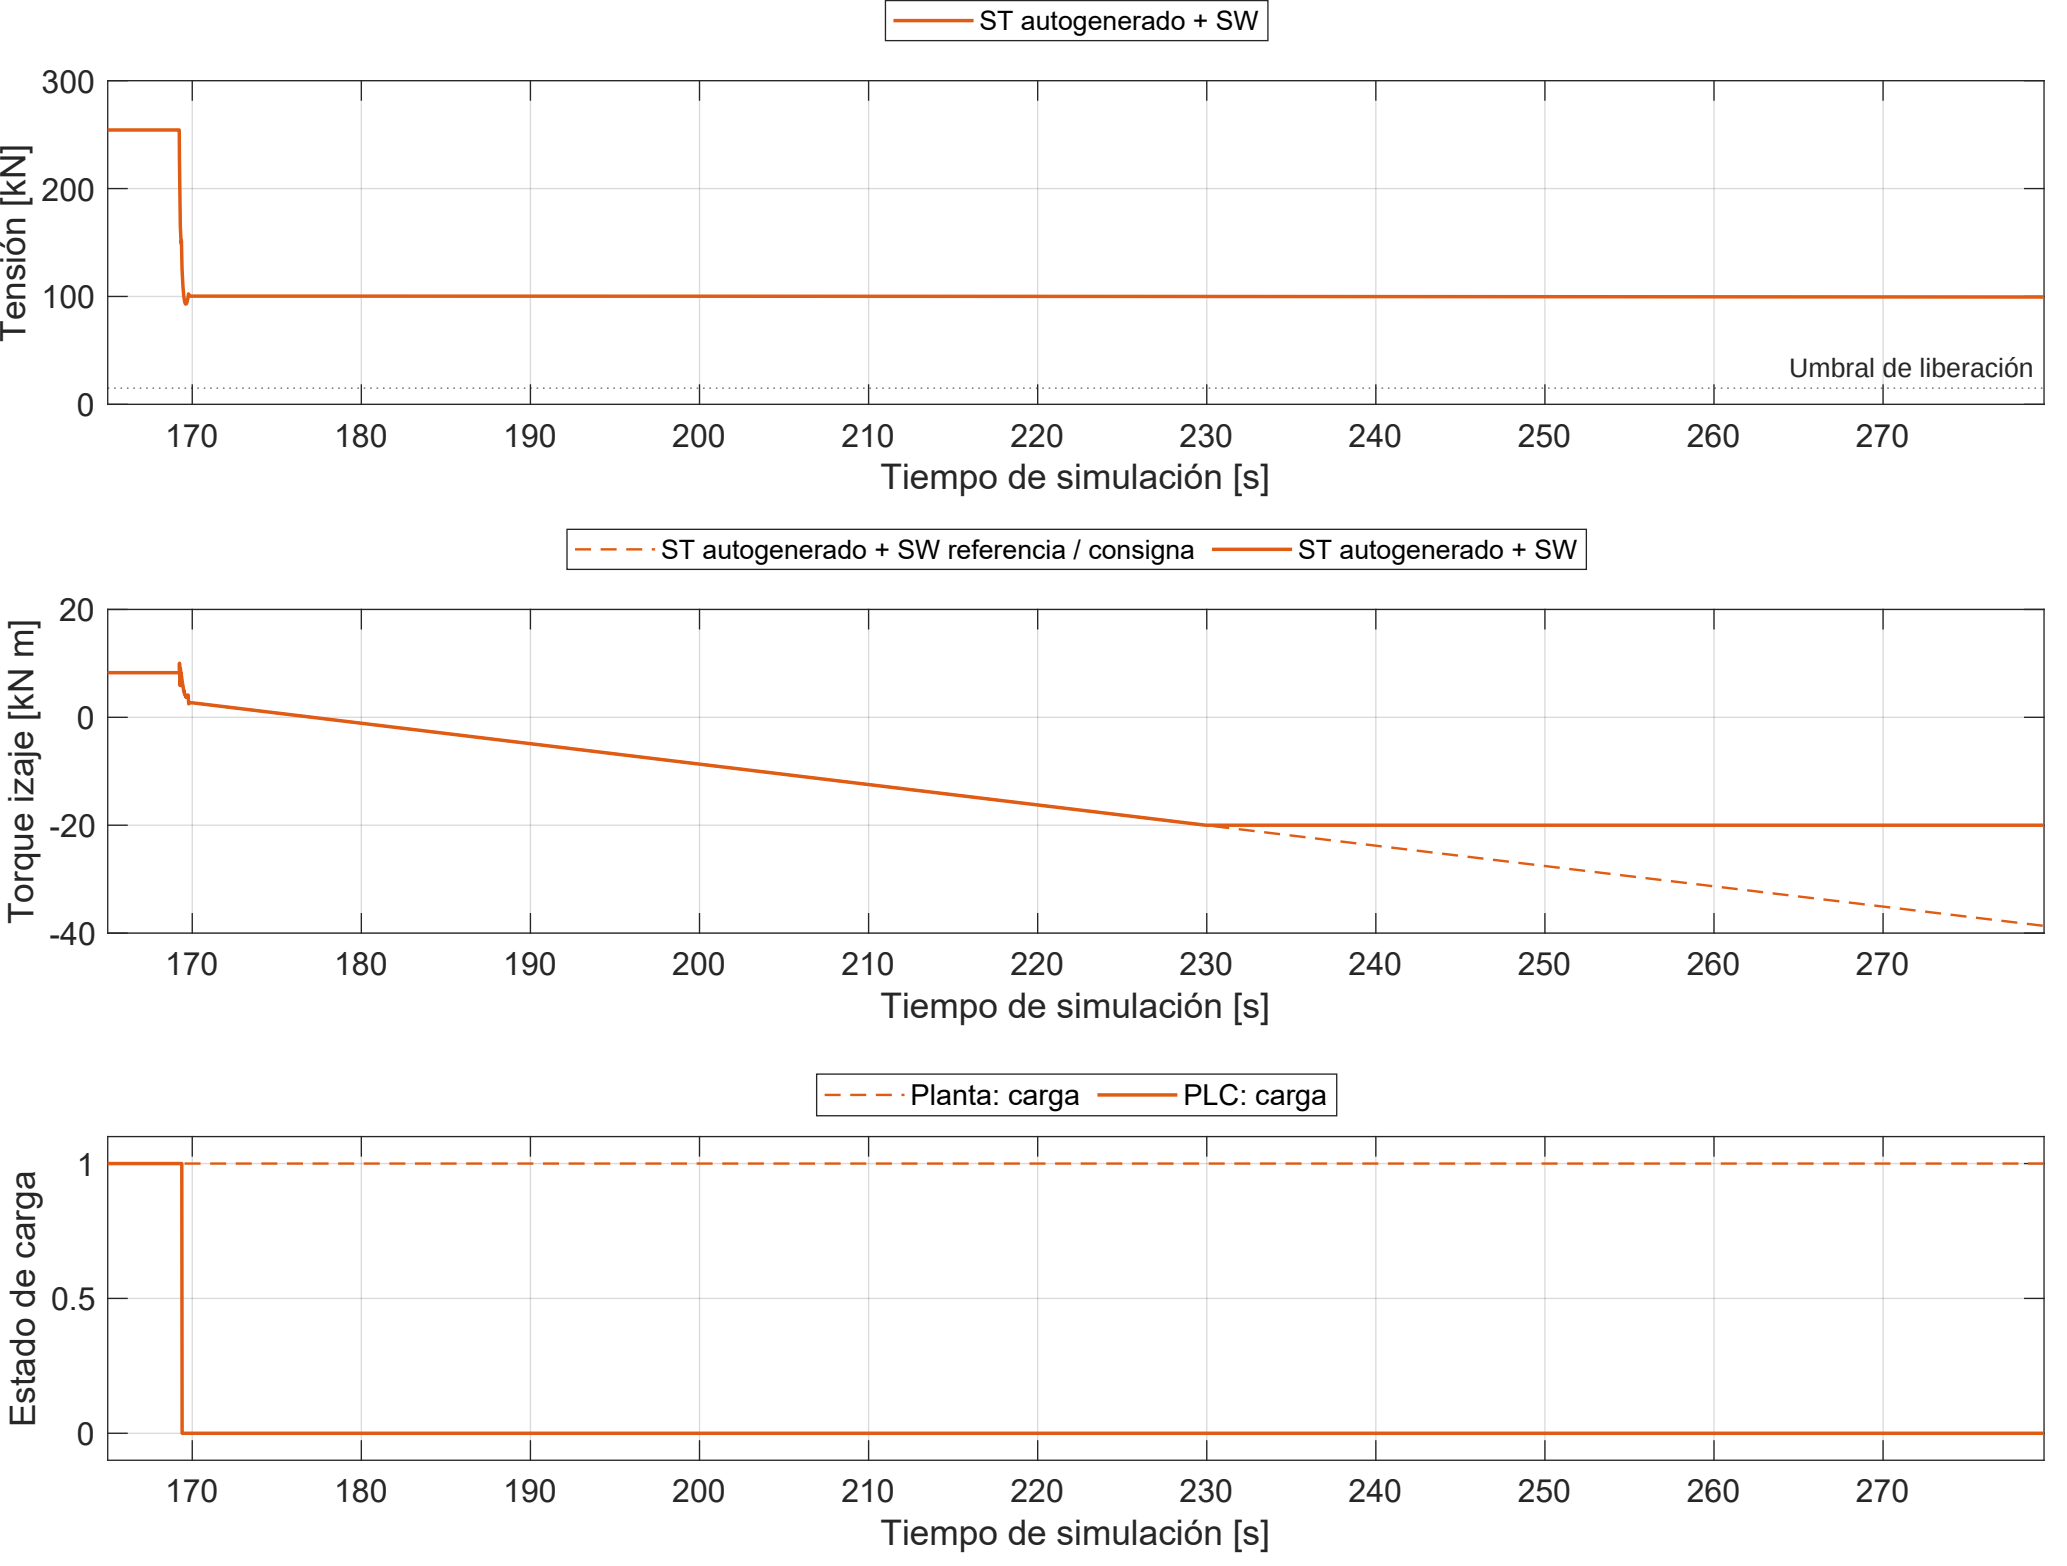

ST autogenerado + SW
Tensión [kN]
300
200
100
0
Umbral de liberación
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Tiempo de simulación [s]
ST autogenerado + SW referencia / consigna
ST autogenerado + SW
Torque izaje [kN m]
20
0
-20
-40
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Tiempo de simulación [s]
Planta: carga
PLC: carga
Estado de carga
1
0.5
0
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Tiempo de simulación [s]