

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

Controladora Elber — arquivo de histórico .IBR

Arquivo	exemplo_T.IBR
ID da controladora	1596
Número de série	202112200844
Período inicial	24/08/2026 20:26:48
Período final	01/09/2026 07:57:13
Total de registros	1.448
Setpoint	4.0 °C
Histerese	1.0 °C

Resumo das temperaturas

Indicador	Sensor 1 (°C)	Sensor 2 (°C)
Mínima	3.9	4.5
Máxima	15.3	15.0
Média	4.6	4.9
Leituras	1448	1448

Eventos e estados


Evento	Quantidade de registros	Interpretação
Alarme ativo	62	Registros em que o alarme = ON
Porta aberta	85	Registros em que a porta = aberta
Rede elétrica OFF	69	Registros sem rede elétrica
Compressor ligado	990	Registros com compressor = ON

Detecção de Outliers e Anomalias

■■ **ALERTA:** Foram identificadas 5 ocorrência(s) de anomalia / outlier no período (considerando temperatura > 6.0 °C ou Alarme Ativo). Abaixo estão detalhados os horários em que a anomalia iniciou, quando retornou ao normal e a duração do evento:

Início da Anomalia	Retorno ao Normal	Duração	Detalhes / Tipo	Status
28/08/2026 15:31:03	28/08/2026 15:43:00	11min	Temperatura Alta (6.3 °C)	ANOMALIA
31/08/2026 14:10:55	31/08/2026 14:22:59	12min	Temperatura Alta (6.1 °C)	ANOMALIA
31/08/2026 14:49:55	31/08/2026 15:46:32	56min	Temperatura Alta (12.4 °C)	ANOMALIA
31/08/2026 19:29:49	31/08/2026 23:53:23	4h 23min	Alarme Ativo	ANOMALIA
31/08/2026 23:57:17	01/09/2026 05:25:21	5h 28min	Temperatura Alta (15.3 °C) Alarme Ativo	ANOMALIA

Gráfico do histórico

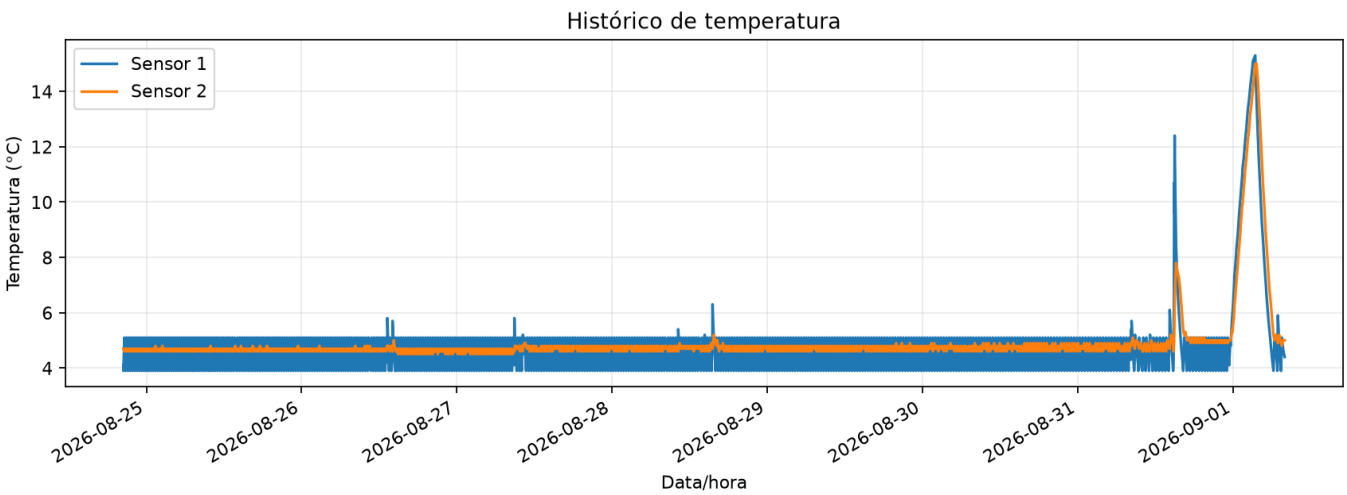

Leituras do período (últimos 100 de 1448 registros)

Data/hora	T1 °C	T2 °C	Bateria	Rede	Porta	Alarme	Compressor
31/08/2026 18:50:18	5.1	4.9	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
31/08/2026 19:02:21	4.5	5.1	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
31/08/2026 19:10:21	3.9	5.0	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
31/08/2026 19:15:02	4.4	4.9	13.0	Desligada	Aberta	Normal	Desligado
31/08/2026 19:15:02	4.4	4.9	13.0	Desligada	Fechada	Normal	Desligado
31/08/2026 19:15:12	4.5	4.9	12.9	Desligada	Aberta	Normal	Desligado
31/08/2026 19:15:12	4.5	4.9	12.9	Desligada	Fechada	Normal	Desligado
31/08/2026 19:15:22	4.5	4.9	12.9	Desligada	Aberta	Normal	Desligado
31/08/2026 19:15:22	4.5	4.9	12.9	Desligada	Fechada	Normal	Desligado
31/08/2026 19:17:41	5.1	4.9	12.6	Desligada	Fechada	Normal	Ligado
31/08/2026 19:29:49	4.6	5.1	11.9	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 19:37:56	3.9	5.0	11.9	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 19:45:44	5.1	4.9	12.4	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 19:57:47	4.4	5.0	11.9	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 20:03:17	3.9	5.0	11.9	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 20:11:16	5.1	4.9	12.4	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 20:23:25	4.4	5.0	11.9	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 20:28:59	3.9	5.0	11.9	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 20:36:48	5.1	4.9	12.4	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 20:48:57	4.4	5.0	11.8	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 20:54:02	3.9	5.0	11.8	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 21:01:42	5.1	4.9	12.4	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 21:13:45	4.4	5.0	11.8	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 21:18:55	3.9	5.0	11.8	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 21:26:57	5.1	4.9	12.3	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 21:39:05	4.4	5.0	11.8	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 21:44:34	3.9	5.0	11.7	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado

Data/hora	T1 °C	T2 °C	Bateria	Rede	Porta	Alarme	Compressor
31/08/2026 21:52:36	5.1	4.9	12.3	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 22:04:44	4.4	5.0	11.7	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 22:09:47	3.9	5.0	11.7	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 22:17:35	5.1	4.9	12.3	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 22:29:39	4.4	5.0	11.6	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 22:34:36	3.9	5.0	11.6	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 22:42:31	5.1	4.9	12.3	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 22:54:41	4.4	5.0	11.4	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 22:59:39	3.9	5.0	11.2	Desligada	Fechada	Ativo	Desligado
31/08/2026 23:07:32	5.1	4.9	12.2	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:19:40	4.3	5.0	10.6	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:22:25	4.1	5.0	10.5	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:31:51	4.9	5.0	12.0	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:35:57	4.8	5.0	10.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:48:07	5.7	5.3	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:53:07	6.0	5.4	12.2	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
31/08/2026 23:53:23	6.0	5.4	12.2	Desligada	Fechada	Normal	Ligado
31/08/2026 23:53:23	6.0	5.4	12.2	Desligada	Aberta	Normal	Ligado
31/08/2026 23:53:58	6.0	5.3	11.0	Desligada	Aberta	Normal	Ligado
31/08/2026 23:57:17	6.2	5.5	10.6	Desligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 00:05:36	6.8	5.8	10.5	Desligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 00:08:08	7.0	6.0	12.0	Desligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 00:11:12	7.3	6.2	10.1	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 00:23:21	7.9	6.8	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 00:27:12	8.1	7.0	12.0	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 00:29:36	8.3	7.1	10.1	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 00:41:39	8.8	7.7	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 00:51:47	9.4	8.2	12.2	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 00:53:41	9.5	8.3	10.1	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 01:05:50	10.1	8.9	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 01:17:59	10.7	9.6	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 01:24:20	11.0	9.9	12.0	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 01:26:05	11.2	9.9	10.1	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 01:38:14	11.6	10.5	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 01:50:23	12.2	11.1	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 02:02:32	12.7	11.6	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 02:14:36	13.3	12.2	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 02:26:46	13.7	12.6	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 02:38:55	14.2	13.2	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 02:51:05	14.6	13.6	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado

Data/hora	T1 °C	T2 °C	Bateria	Rede	Porta	Alarme	Compressor
01/09/2026 03:03:14	15.1	14.1	12.2	Desligada	Aberta	Ativo	Ligado
01/09/2026 03:24:02	15.3	15.0	11.3	Desligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 03:36:11	13.7	15.0	13.1	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 03:48:20	12.4	14.4	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:00:30	11.3	13.5	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:12:34	10.3	12.6	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:24:43	9.3	11.6	13.1	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:36:53	8.6	10.6	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:49:03	7.8	9.8	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 05:01:12	7.1	8.9	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 05:13:16	6.4	8.2	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 05:25:21	5.8	7.5	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 05:37:25	5.3	6.8	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 05:49:29	4.8	6.3	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:01:33	4.3	5.7	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:13:11	3.9	5.2	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
01/09/2026 06:22:49	5.1	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:34:52	4.8	5.2	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:46:56	4.1	5.1	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:49:33	3.9	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
01/09/2026 06:52:18	4.1	4.9	13.1	Ligada	Aberta	Normal	Desligado
01/09/2026 06:52:44	5.1	4.9	13.1	Ligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 06:52:53	5.6	4.9	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:54:07	5.9	4.9	13.0	Ligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 06:54:13	5.9	4.9	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:06:17	4.9	5.2	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:18:21	4.2	5.0	13.2	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:23:15	3.9	4.9	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
01/09/2026 07:30:37	5.1	4.8	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:42:40	4.7	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:44:48	4.5	5.0	13.1	Ligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 07:45:09	4.6	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:57:13	4.4	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado

Observação: este relatório interpreta o formato do arquivo .IBR fornecido. Os estados Rede, Porta, Alarme e Compressor são apresentados conforme a definição da própria configuração gravada no arquivo.