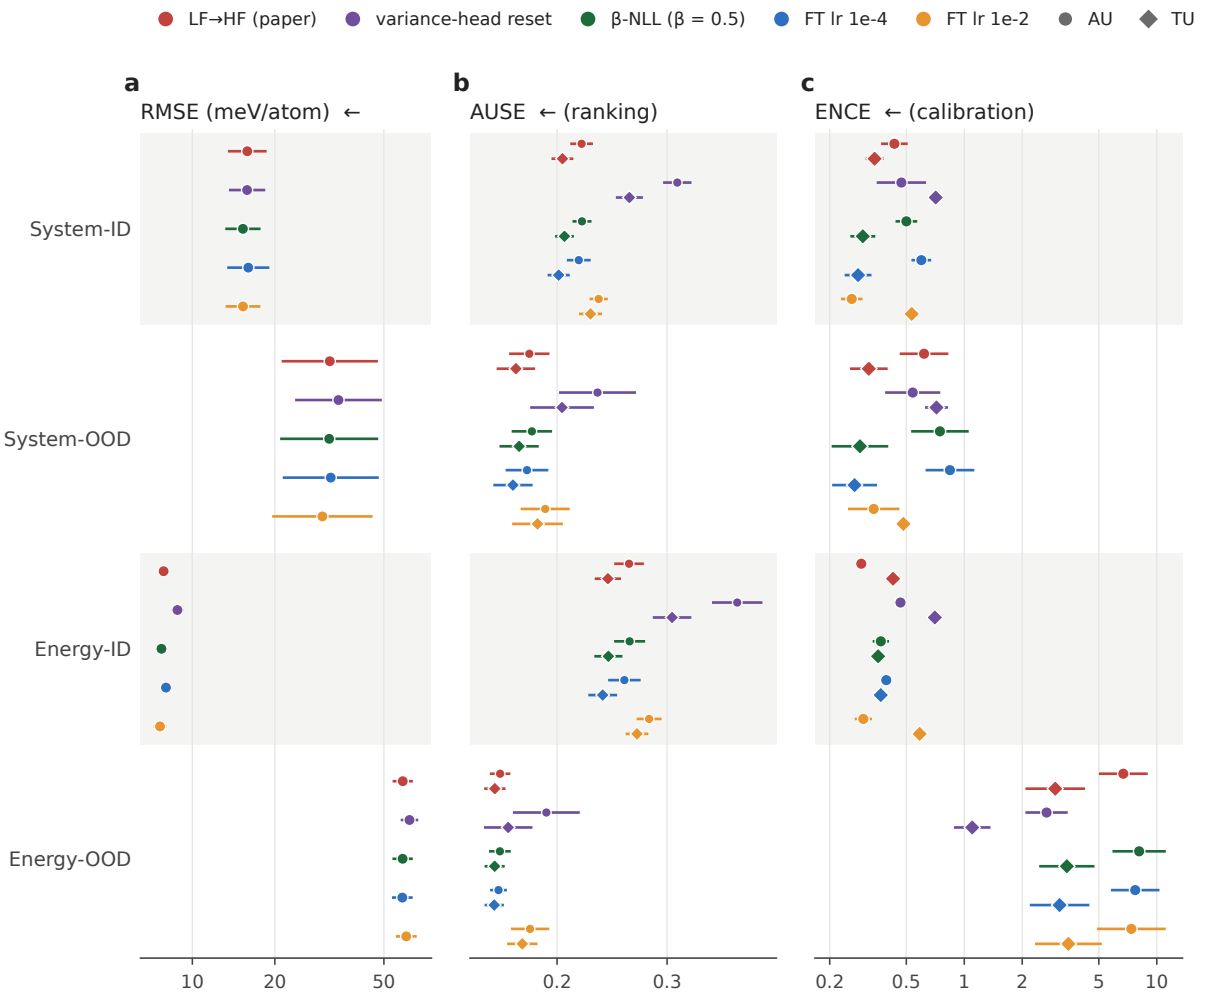
LF→HF (paper)
variance-head reset
β-NLL (β = 0.5)
FT lr 1e-4
FT lr 1e-2
AU
TU
a
RMSE (meV/atom) ←
b
AUSE ← (ranking)
c
ENCE ← (calibration)
System-ID
System-OOD
Energy-ID
Energy-OOD
10
20
50
0.2
0.3
0.2
0.5
1
2
5
10