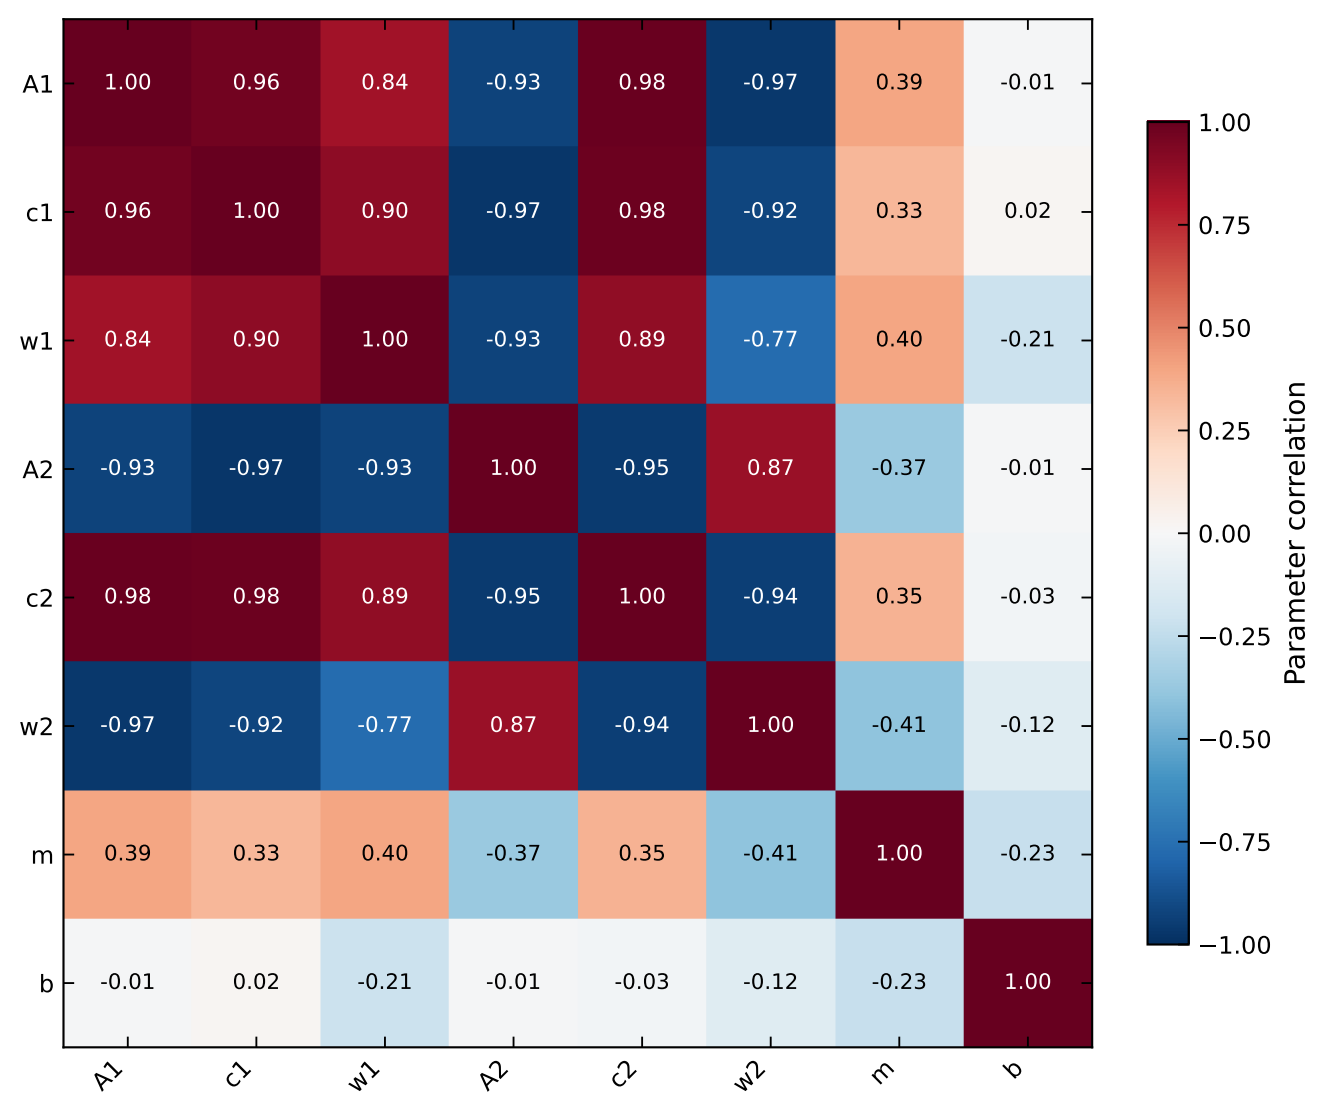
A1 1.00 0.96 0.84 -0.93 0.98 -0.97 0.39 -0.01
c1 0.96 1.00 0.90 -0.97 0.98 -0.92 0.33 0.02
w1 0.84 0.90 1.00 -0.93 0.89 -0.77 0.40 -0.21
A2 -0.93 -0.97 -0.93 1.00 -0.95 0.87 -0.37 -0.01
c2 0.98 0.98 0.89 -0.95 1.00 -0.94 0.35 -0.03
w2 -0.97 -0.92 -0.77 0.87 -0.94 1.00 -0.41 -0.12
m 0.39 0.33 0.40 -0.37 0.35 -0.41 1.00 -0.23
b -0.01 0.02 -0.21 -0.01 -0.03 -0.12 -0.23 1.00
A1 c1 w1 A2 c2 w2 m b
Parameter correlation
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00