

LOS ARCHIPIÉLAGOS DE LA RECARGA.

Clusters de recarga eléctrica · Dos polos con un volumen similar de instalaciones, pero la presencia de alta potencia es distinta.

MADRID Y ENTORNO

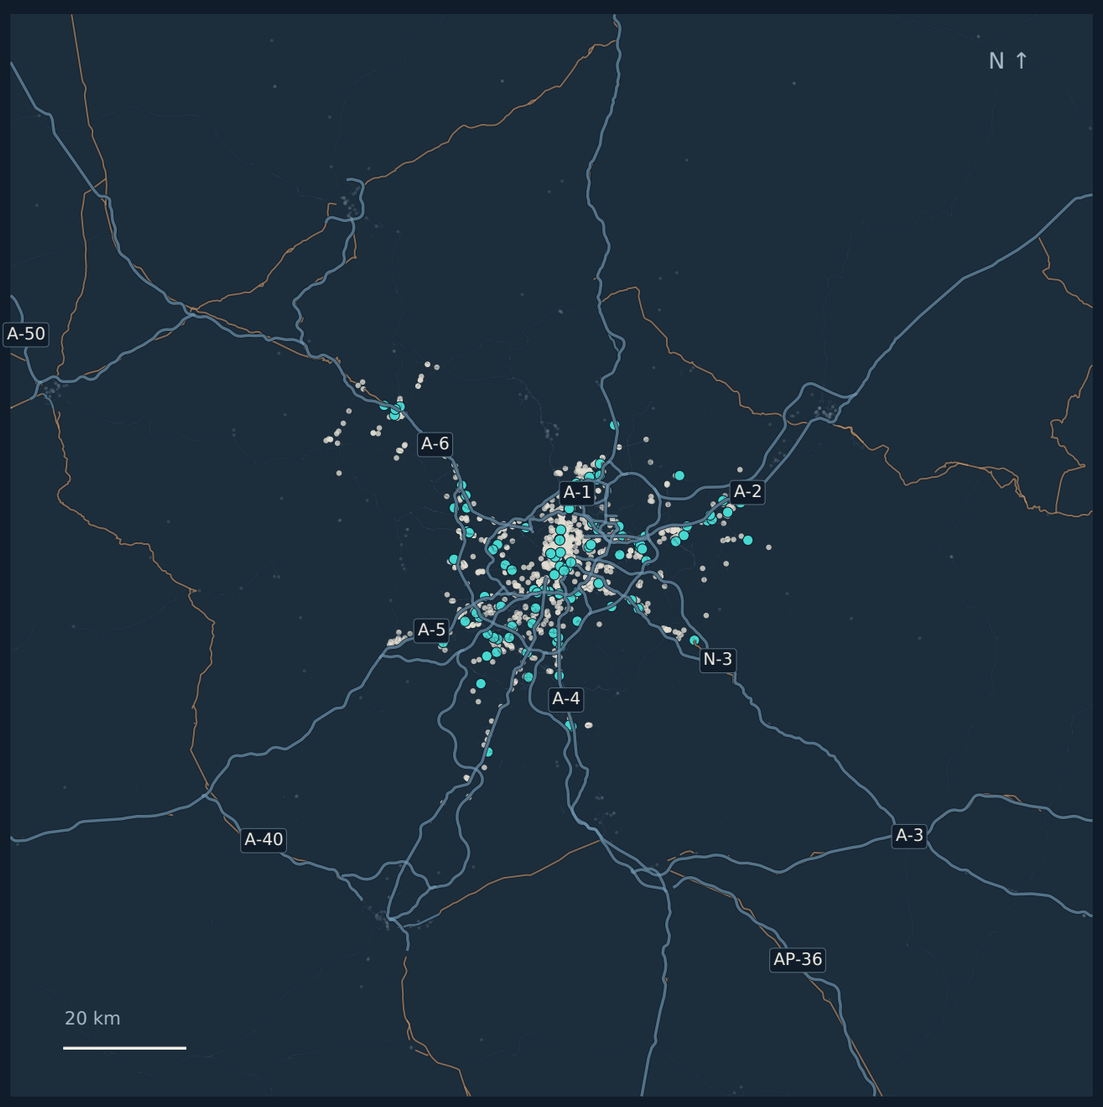

BARCELONA Y ENTORNO

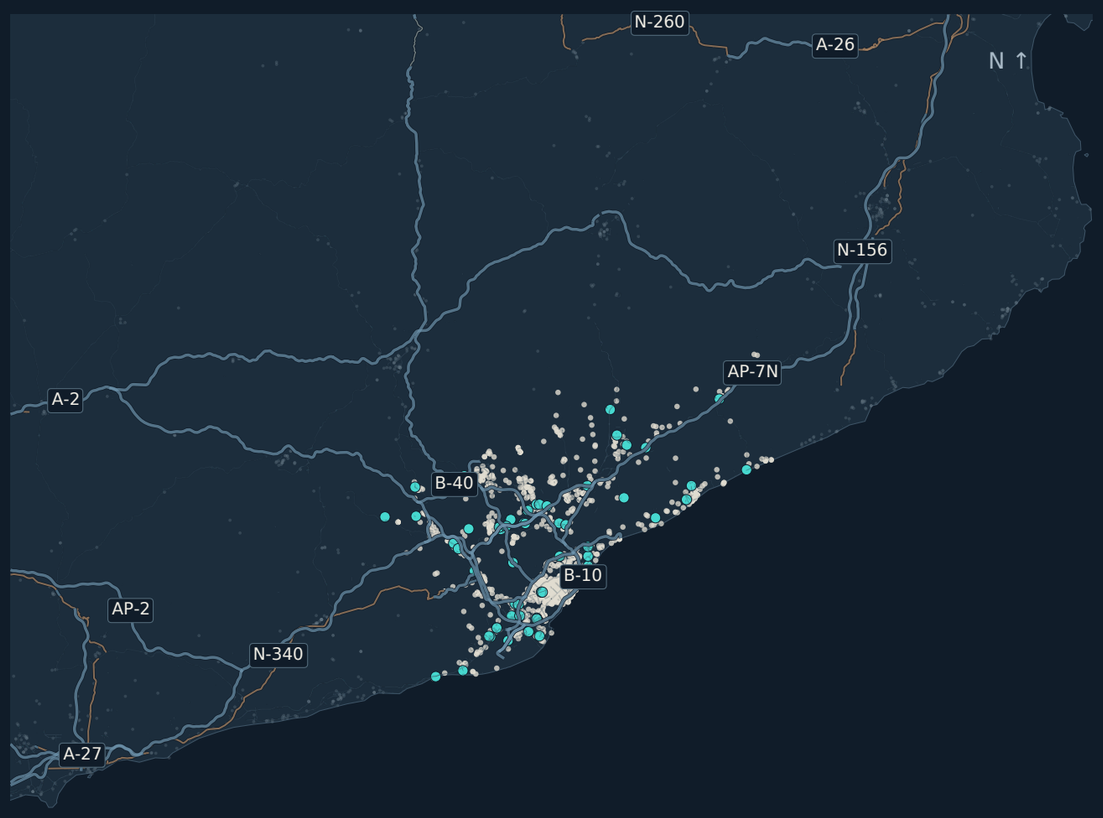

Autopista / autovía · Multicarril · Convencional estatal · Otras vías / IGN

1.314 instalaciones

56 municipios en esta agrupación

139 con algún conector ≥150 kW

10,6 %

del total de instalaciones de ese grupo

1.235 instalaciones

95 municipios en esta agrupación

63 con algún conector ≥150 kW

5,1 %

del total de instalaciones de ese grupo

● Con algún conector ≥150 kW ● Resto de instalaciones del grupo

Casi el mismo volumen de ubicaciones; más del doble de instalaciones con alta potencia en el grupo del entorno de Madrid: 139 frente a 63.

POR QUÉ AGRUPAR

Los polos atraviesan municipios. La proximidad permite compararlos sin limitarse al término municipal. Regla común: DBSCAN, 5 km y mínimo 5 instalaciones.

La diferencia de proporciones conserva el signo en 9 variantes de parámetros.

Potencia nominal: no mide demanda, disponibilidad ni capacidad simultánea.

Fuentes: MITECO · HERMES / Ministerio de Transportes · IGN/SCNE · GISCO 2024 / © EuroGeographics.

Miguel Ángel Vázquez Varela

Consulta: 04/11/2026 · Igual escala · GISCO: uso no comercial