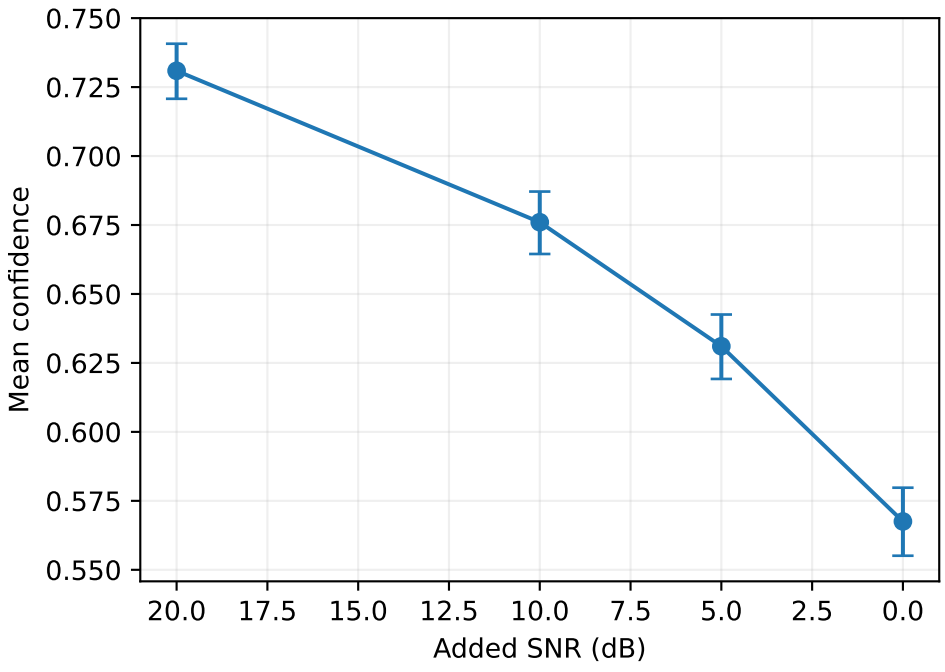
Mean confidence
0.750
0.725
0.700
0.675
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Added SNR (dB)

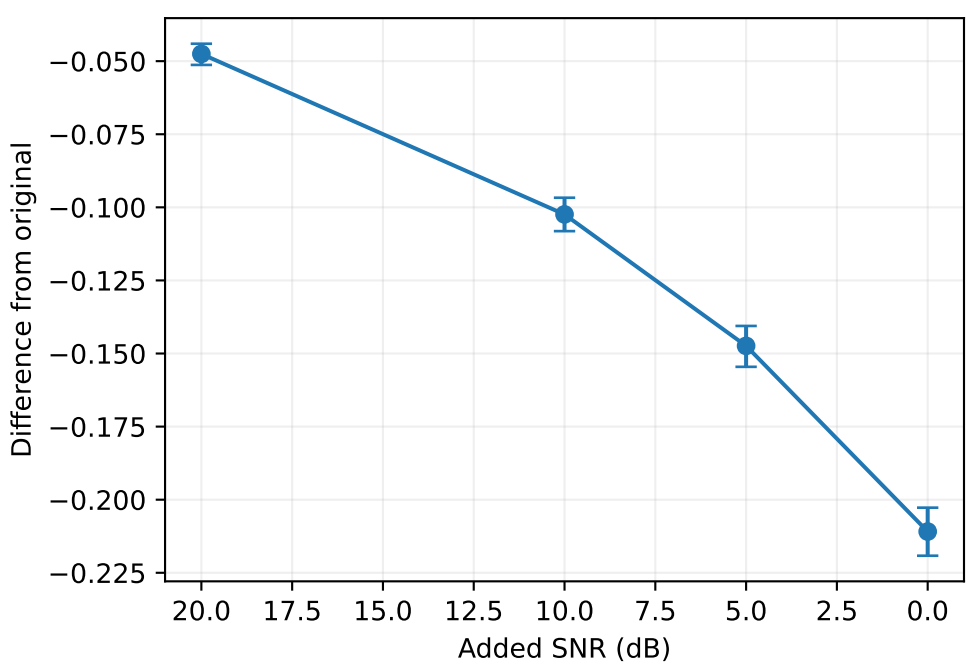
Difference from original
−0.050
−0.075
−0.100
−0.125
−0.150
−0.175
−0.200
−0.225
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Added SNR (dB)