

Проект индивидуального 1-этажного жилого
дома из газобетона площадью 100 кв м

Архитектурно-строительные решения



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС

(Продолжение)

24	Схема расположения балок перекрытия	
25	Схема расположения стропильных ног	
26	Узлы кровли	
27	*Узлы кровли – вариант для мягкой кровли	
28	Схема металлического крыльца	
29	Оконный узел	

[illegible]

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объект проектирования располагается в Ивановской области, в зоне со следующими климатическими условиями:

1. Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет + 4,1°С, абсолютный минимум -45°С, максимум +38 °С.
2. В соответствии с СП 131.13330.2018 климатический район строительства-II-B;
3. Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» ветровой район- I, где нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; снеговой район- IV, где нормативный вес снегового покрова составляет 2кПа.

Характеристика проектируемого здания:

- класс сооружения: КС-2;
- степень огнестойкости: II;
- класс конструктивной пожарной опасности здания: С1;
- класс функциональной пожарной опасности здания: Ф1.

4. При строительстве в регионах, имеющих другие климатические районы необходимо уточнить пирог утепления теплового контура в соответствии с местными климатическими условиями.

5. Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом решений.

6. Рабочие чертежи марки АС разработаны на основании объемно-планировочных решений и технического задания на проектирование заказчика, а также на положениях следующих нормативных документов:

- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001*";
- СП 131.13330.2018 "Строительная климатология";
- СП 427.1325800.2018 "Каменные и армокаменные конструкции";
- СП 339.1325800.2017 "Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования";
- СТО 87313302.13330-001-2012 "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений";
- СП 29.13330.2011 "Полы";
- СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений.";
- СП 17.13330.2017 "Кровли";

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АС

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Инж.-арх		Бушуева				одноэтажный дом площадью 100 кв.м.	Стадия	Лист	Листов
							П	4	29
						Общие данные			

7. Проектируемый объект представляет собой отдельно стоящий одноэтажный жилой дом с габаритными размерами-12,93х9,06м (по несущим стенам).

Пространственно-планировочная организация индивидуального жилого дома определена его функциональным назначением. Планировочное решение выполнено в соответствии с СП 55.13330.2016.

При формировании помещений, как первичных структурных элементов, были учтены пространственные зоны таких бытовых процессов как сон, отдых, приготовление/прием пищи, личная гигиена/туалет, а так же зоны размещения и обслуживания инженерных коммуникаций.

В проекте предусмотрены следующие помещения:

- холл;
- кухня-гостиная;
- котельная;
- 2 санузла;
- тамбур;
- 3 спальни
- гардероб.

8. За условную отметку 0,000 принята отметка верха пола 1 этажа, соответствующая абсолютной отметке.

Наружные стены толщиной 400 мм выполнены из стеновых газобетонных блоков 600х200х400 мм плотностью D400 и отделочным слоем из декоративной облицовочной силикатно-силиконовой штукатурки (Ceresit СТ 174 Atlantic-1), внутренние несущие стены толщиной 400 мм выполнены также из газобетонных блоков 600х200х400 мм плотностью D400. По всей площади дома утепление крыши производится по перекрытию. Покрытие кровли – металлочерепица RAL7024. Перегородки – 200 мм из газобетонных блоков 600х200х400 мм плотностью D400. Окна и двери в наружных стенах с ламинацией – ПВХ по индивидуальному заказу.

9. По периметру наружных стен здания необходимо выполнить бетонную отмостку шириной 1,2 м с уклоном от здания по щебеночному основанию. (либо с покрытием тротуарной плиткой).

10. Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время.

11. Указания для производства работ в зимних условиях:

- при производстве работ нулевого цикла необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие предзимнее увлажнение грунта основания;
- бетонирование монолитных фундаментов и армопоясов в зимних условиях производить с электроподогревом;
- выполнять своевременное утепление фундаментов – разработать проект производства работ согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений.;
- СП 17.13330.2017 "Кровли".

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	СП 22.13330.2016 "Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений", -СП 17.13330.2017 "Кровли".										
									АС				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
			Инж.-арх	Бушуева									
									одноэтажный дом площадью 100 кв.м.		Стадия	Лист	Листов
								П			5	29	
					Общие данные								


АС

12. Не выполнять работы по покраске фасадов в зимнее время.
13. При устройстве монолитных фундаментов и монолитных участков опалубка должна соответствовать ГОСТ Р 52085–2003.
14. Земляные работы, основания и фундаменты выполнять согласно требованиям СНиП 3.02.01–87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СП 50–101–2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".
15. При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться требованиями :
 –СНиП 12–01–2004 "Организация строительства."
 –СНиП 3.02.01–87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты."
 –СНиП 3.03.01–87 "Несущие и ограждающие конструкции."
 –СНиП 3.04.03–85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии."
 –СНиП 12–03–2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования ".
 –СНиП 12–04–2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
16. Деревянные элементы стропил обработать раствором антисептика и антипирена в соответствии с указаниями СНиП II–25–80 "Деревянные конструкции", ГОСТ 28815–96, ТУ 400–1–185–79.
17. Поверхности всех деревянных элементов обработать составом Барьер–ОБ ТУ 2140–001–772000949276–2001.
18. Деревянные конструкции, соприкасающиеся с каменными конструкциями защитить от гниения прокладкой из двух слоев гидроизоляции.
19. Металлические элементы покрасить пентафталевой эмалью за два раза ПФ– 115 ГОСТ 6465–76 по одному слою грунта ГФ–021 ГОСТ 25129–82.
20. Стропила, кобылки и обрешетку выполнить из древесины хвойных пород по ГОСТ 9463–88 влажностью не более 25%.
21. Стыки элементов обрешетки выполнять на стропильных ногах.
22. В случае неустойчивости стропильной конструкции кровли после подшивки карнизных полок и обрешетки – ее расшатывание – выполнить диски жесткости в вертикальной и горизонтальной плоскости.
23. Все стропильные ноги, затяжки, стойки, кобылки и лобовые доски выполнить сечением 25х100, 50х50, 50х150 и 50х200 мм.
24. Контробрешетку выполнить сечением 50х50 мм.
25. Обрешетку выполнить сечением 25х100 мм.
26. Утепление кровли принять из мин. утеплителя толщиной 200–250 мм.

Согласовано

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Планировка дома из газобетона площадью 100 м2

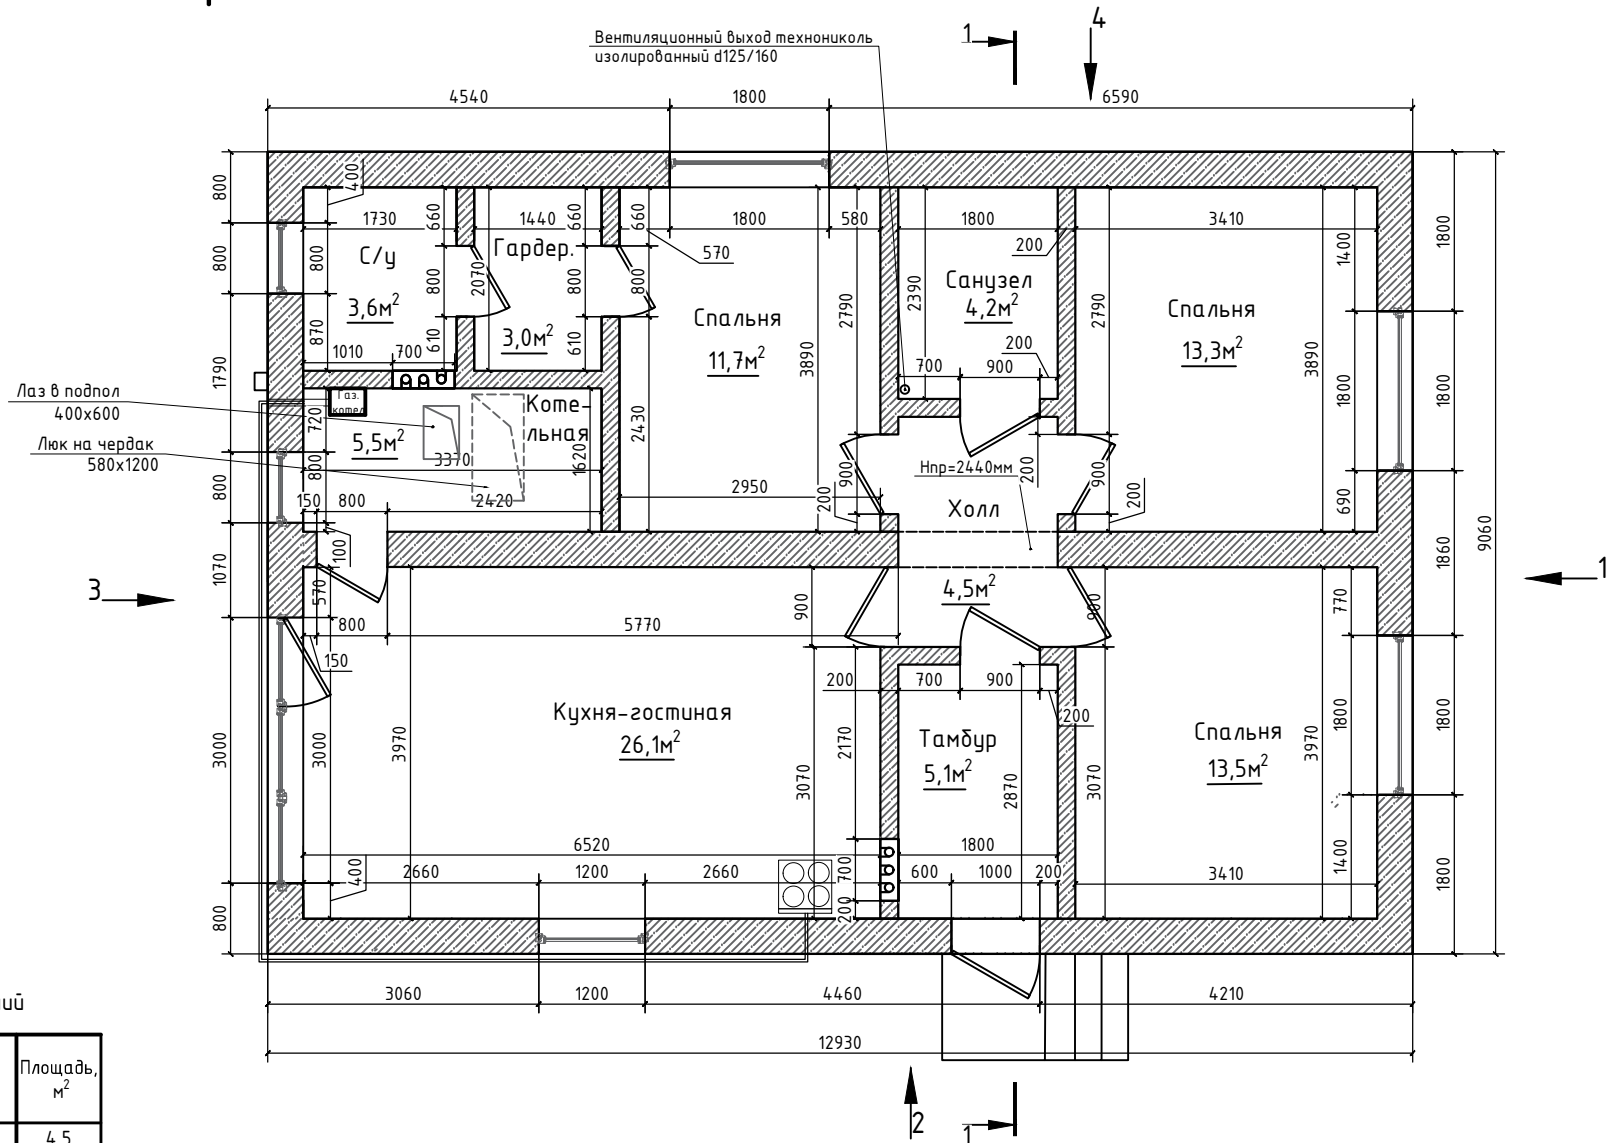

Экспликация помещений


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²
1	Холл	4,5
2	Тамбур	5,1
3	Кухня-Гостиная	26,1
4	Спальня	13,5
5	Спальня	13,3
6	Спальня	11,7
7	Санузел 1	4,2
8	Санузел 2	3,6
9	Гардероб	3,0
10	Котельная	5,5

Примечания:

- 1) Площадь дома измеряется по внутреннему контуру наружных несущих стен
- 2) Для всех необозначенных проёмов принять высоту 2080 мм от ч.п. или 2220 мм от верха плиты перекрытия

[illegible]

Планировка с расстановкой мебели

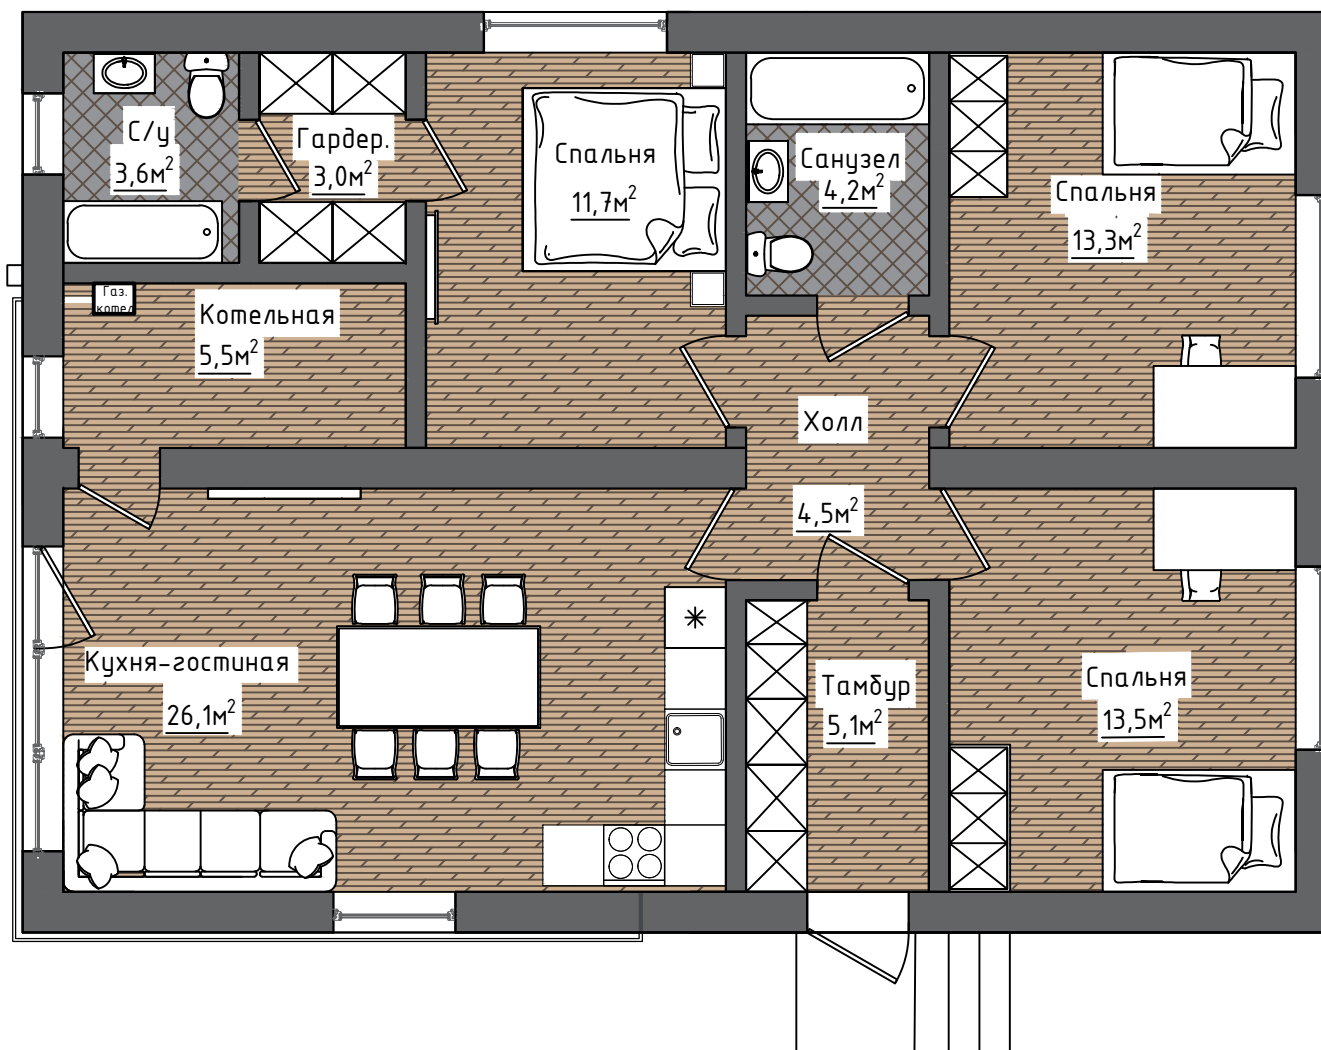


Примечания:

- 1) Соблюсти отступ от окон до газового оборудования - не менее 500 мм
- 2) Тамбур не является обязательным


						АС		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Инж.-арх	Бушueva					одноэтажный дом площадью 100 кв.м.	Стадия	Лист
							П	8
						Архитектурно-строительные решения	Листов	29

Эскиз фасадов 1,3

1

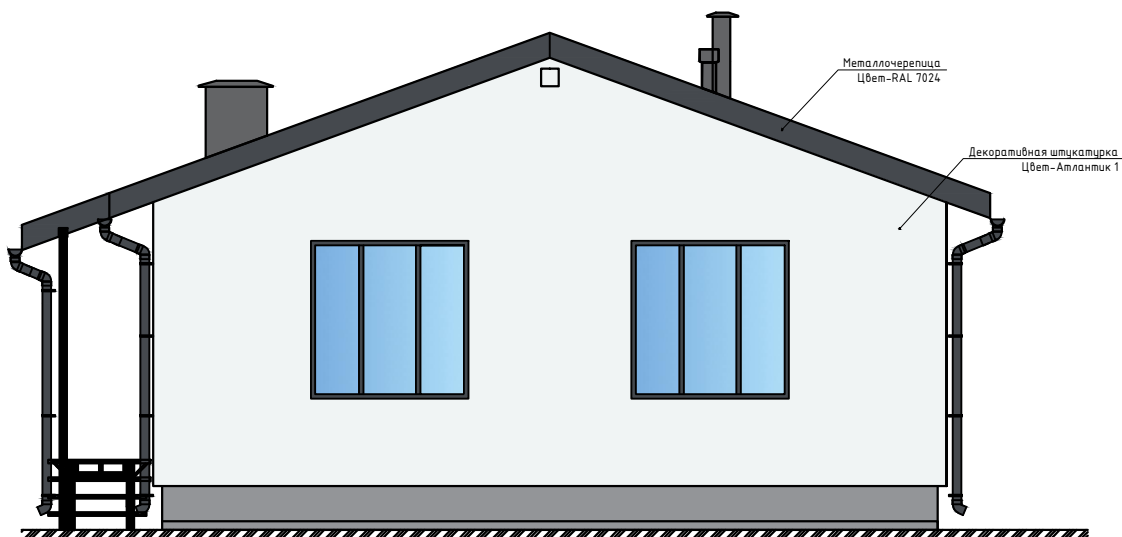

3

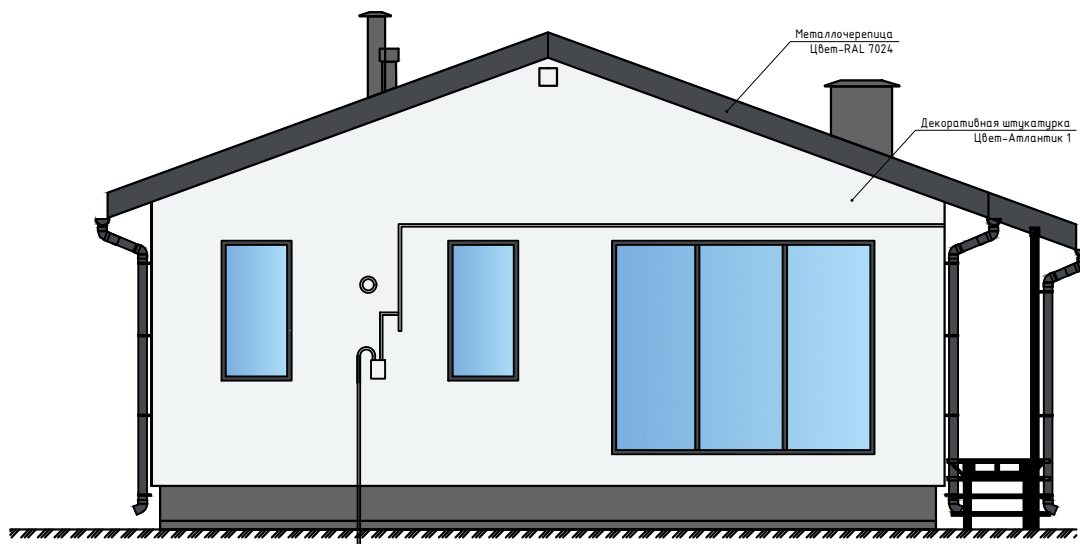

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

AC


						АС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Инж.-арх		Бушуева				одноэтажный дом площадью 100 кв.м.	Стадия	Лист	Листов
							П	9	29
						Архитектурно-строительные решения			

Эскиз фасадов 2,4

2

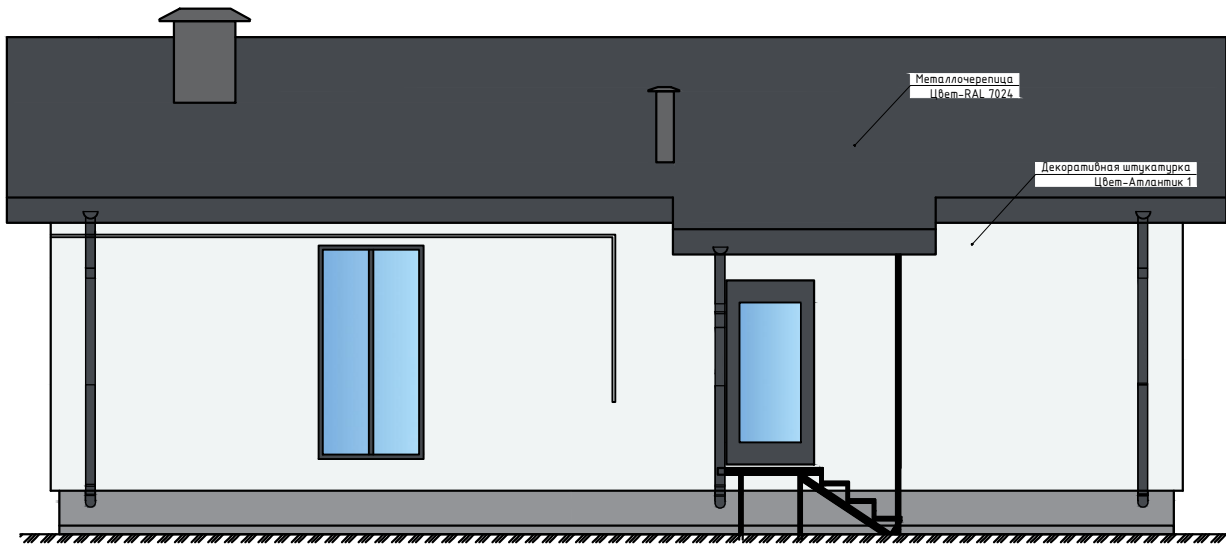


4

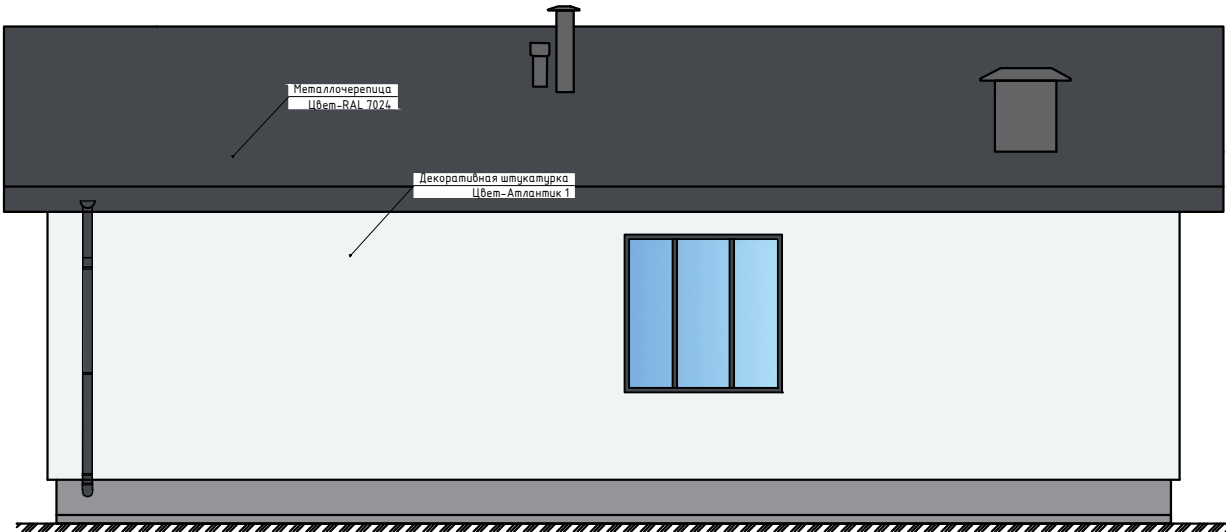

Согласовано									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

						АС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Инж.-арх	Бушуева					одноэтажный дом площадью 100 кв.м.		Стадия	Лист
								П	10
									Листов
									29
						Архитектурно-строительные решения			

Разрез 1-1

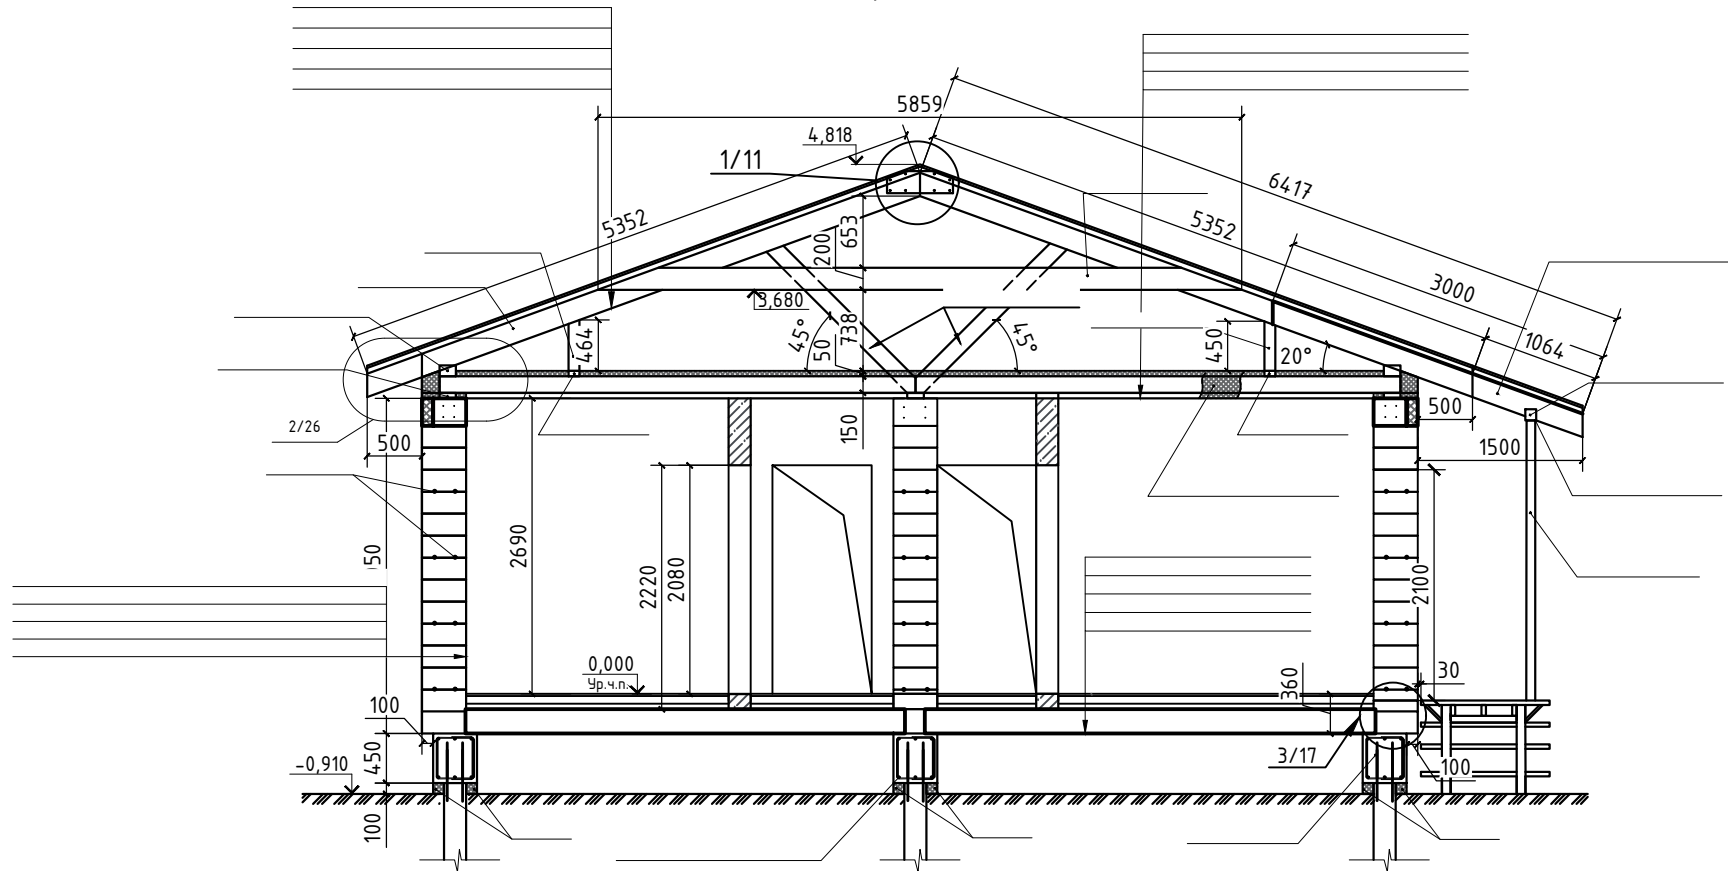

						АС		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	одноэтажный дом площадью 100 кв.м.	Стадия	Лист
Инж.-арх	Бушуева						П	11
						Архитектурно-строительные решения	Листов	
							29	