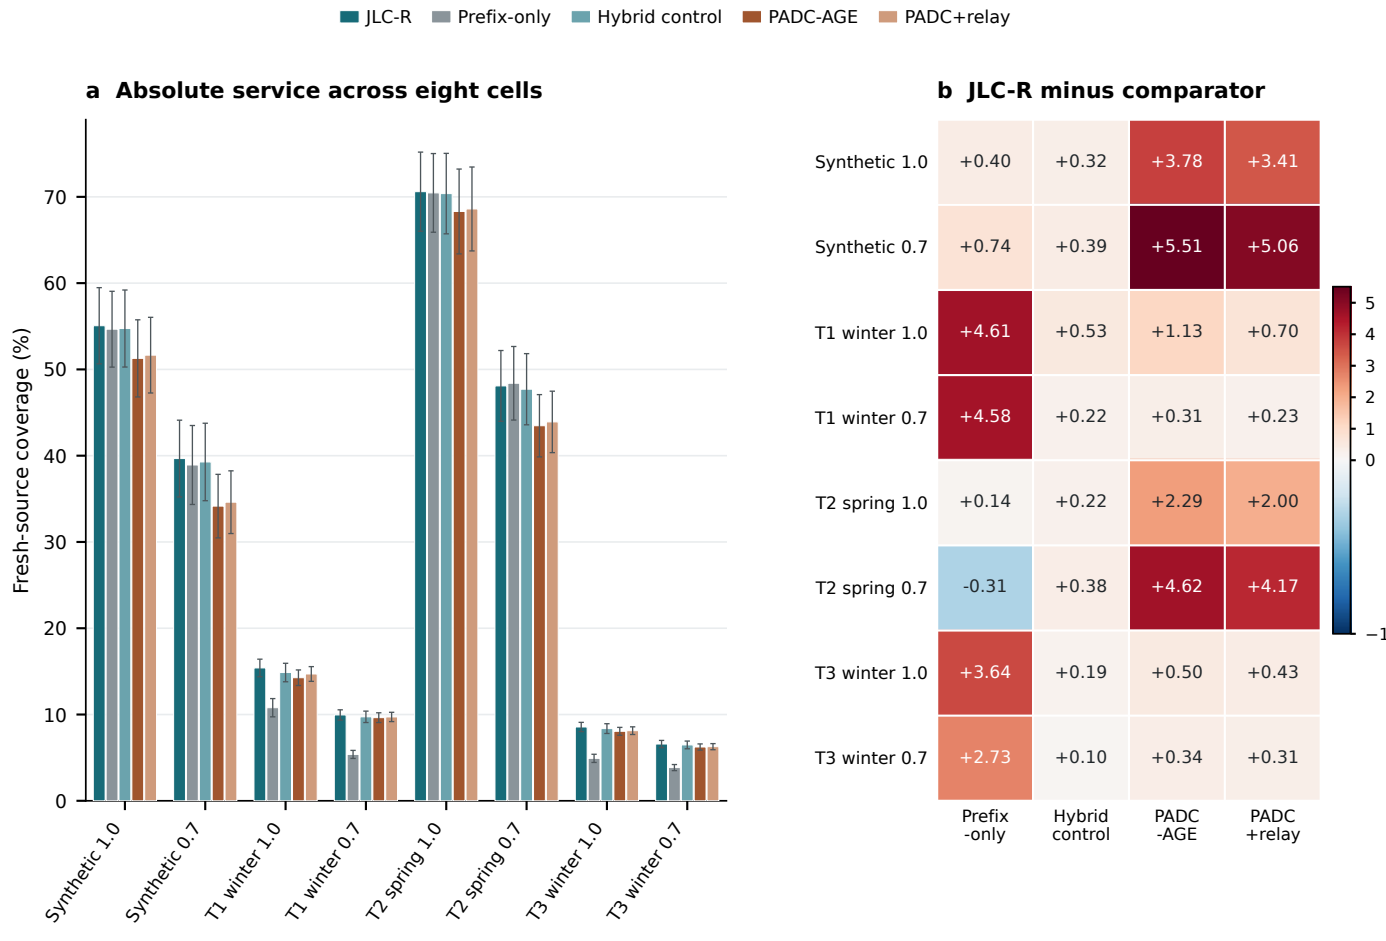
JLC-R
Prefix-only
Hybrid control
PADC-AGE
PADC+relay
a Absolute service across eight cells
Fresh-source coverage (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
Synthetic 1.0
Synthetic 0.7
T1 winter 1.0
T1 winter 0.7
T2 spring 1.0
T2 spring 0.7
T3 winter 1.0
T3 winter 0.7
b JLC-R minus comparator
Synthetic 1.0 +0.40 +0.32 +3.78 +3.41
Synthetic 0.7 +0.74 +0.39 +5.51 +5.06
T1 winter 1.0 +4.61 +0.53 +1.13 +0.70
T1 winter 0.7 +4.58 +0.22 +0.31 +0.23
T2 spring 1.0 +0.14 +0.22 +2.29 +2.00
T2 spring 0.7 -0.31 +0.38 +4.62 +4.17
T3 winter 1.0 +3.64 +0.19 +0.50 +0.43
T3 winter 0.7 +2.73 +0.10 +0.34 +0.31
Prefix -only
Hybrid control
PADC -AGE
PADC +relay
5
4
3
2
1
0
−1