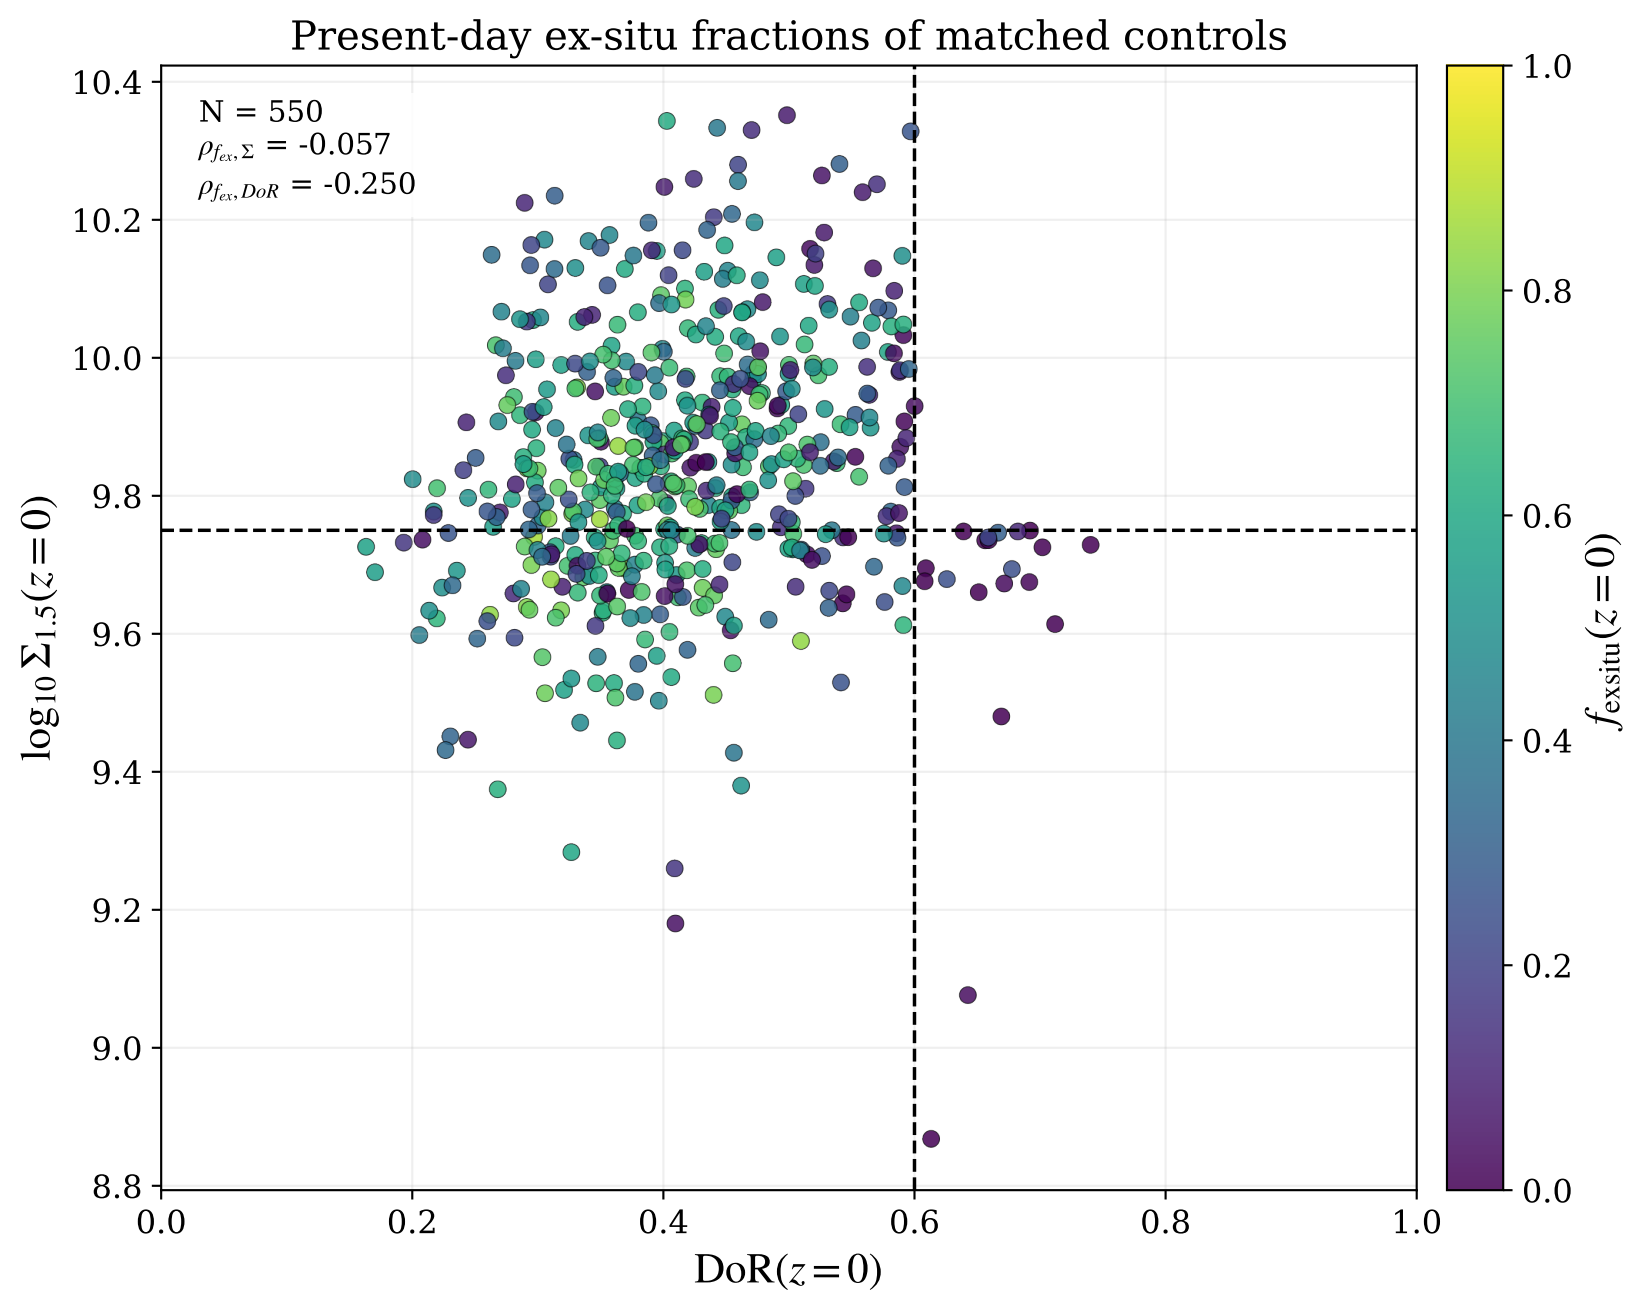

Present-day ex-situ fractions of matched controls
N = 550
$\rho_{f_{ex},\Sigma}$ = -0.057
$\rho_{f_{ex},DoR}$ = -0.250
$\log_{10}\Sigma_{1.5}(z=0)$
DoR($z=0$)
$f_{\rm exsitu}(z=0)$
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0