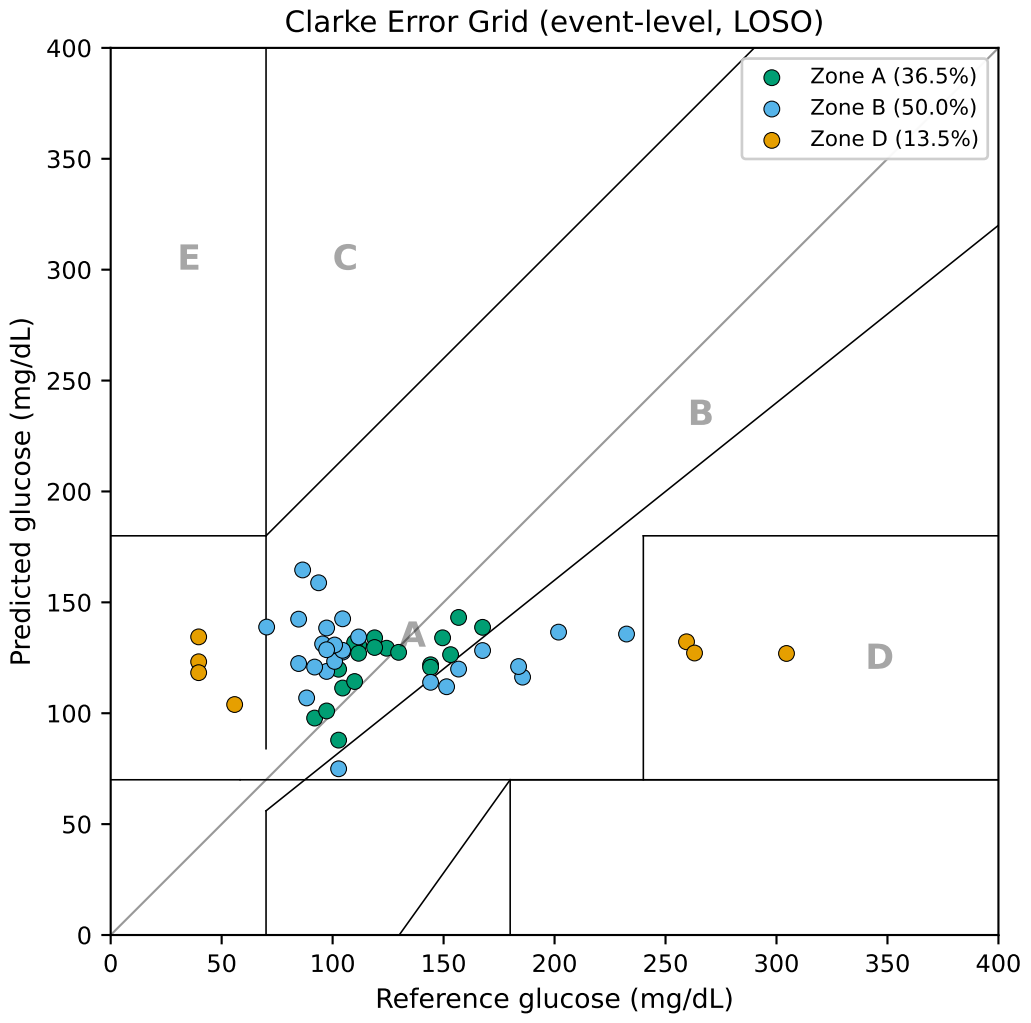
Clarke Error Grid (event-level, LOSO)
Zone A (36.5%)
Zone B (50.0%)
Zone D (13.5%)
E
C
B
A
D
Predicted glucose (mg/dL)
Reference glucose (mg/dL)
0
50
100
150
200
250
300
350
400