


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 02


ВЕРХНИЙ СЛОЙ МАРКИРОВКИ

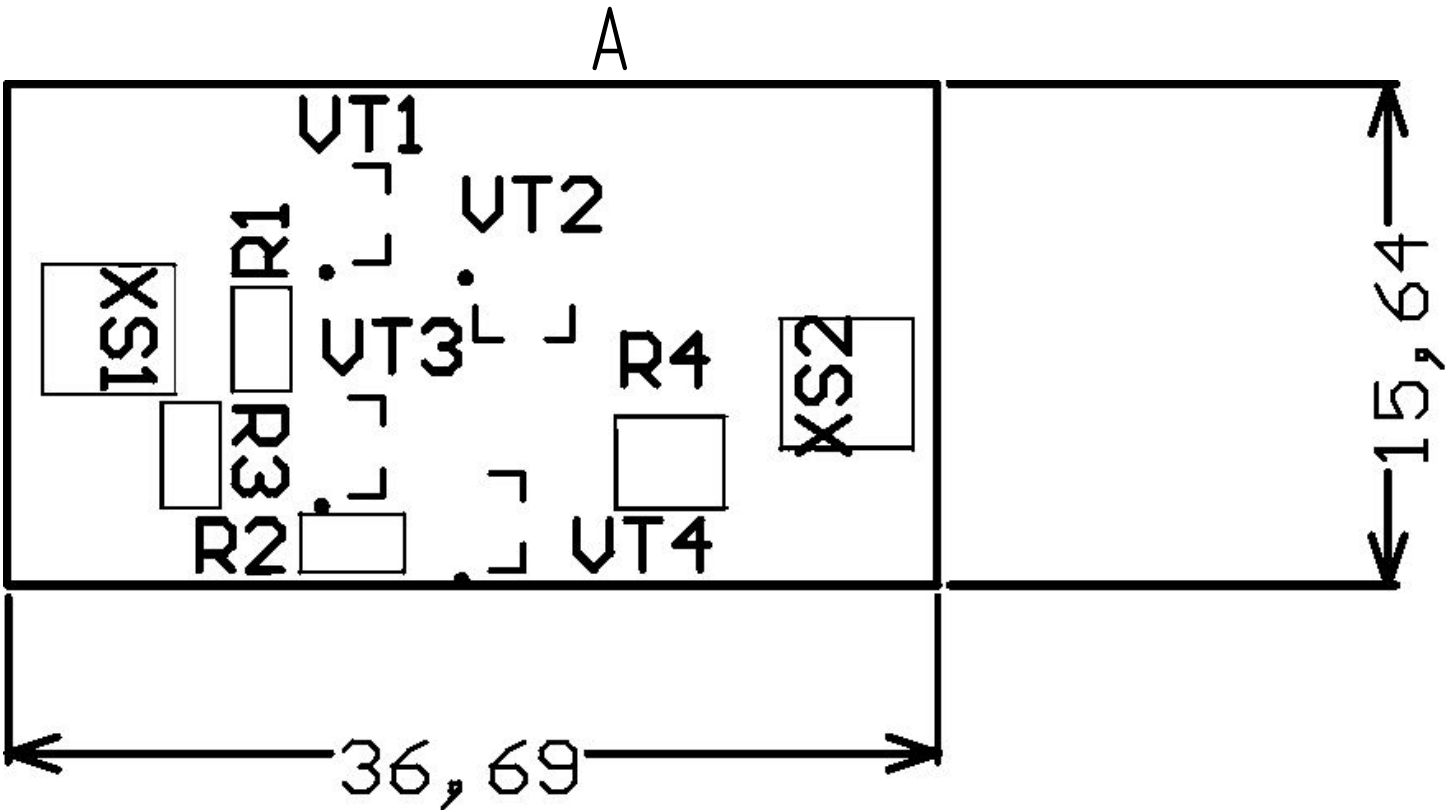

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 02


СТОРОНА ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА
НАНЕСЕНИЕ ПАЯЛЬНОЙ МАСКИ

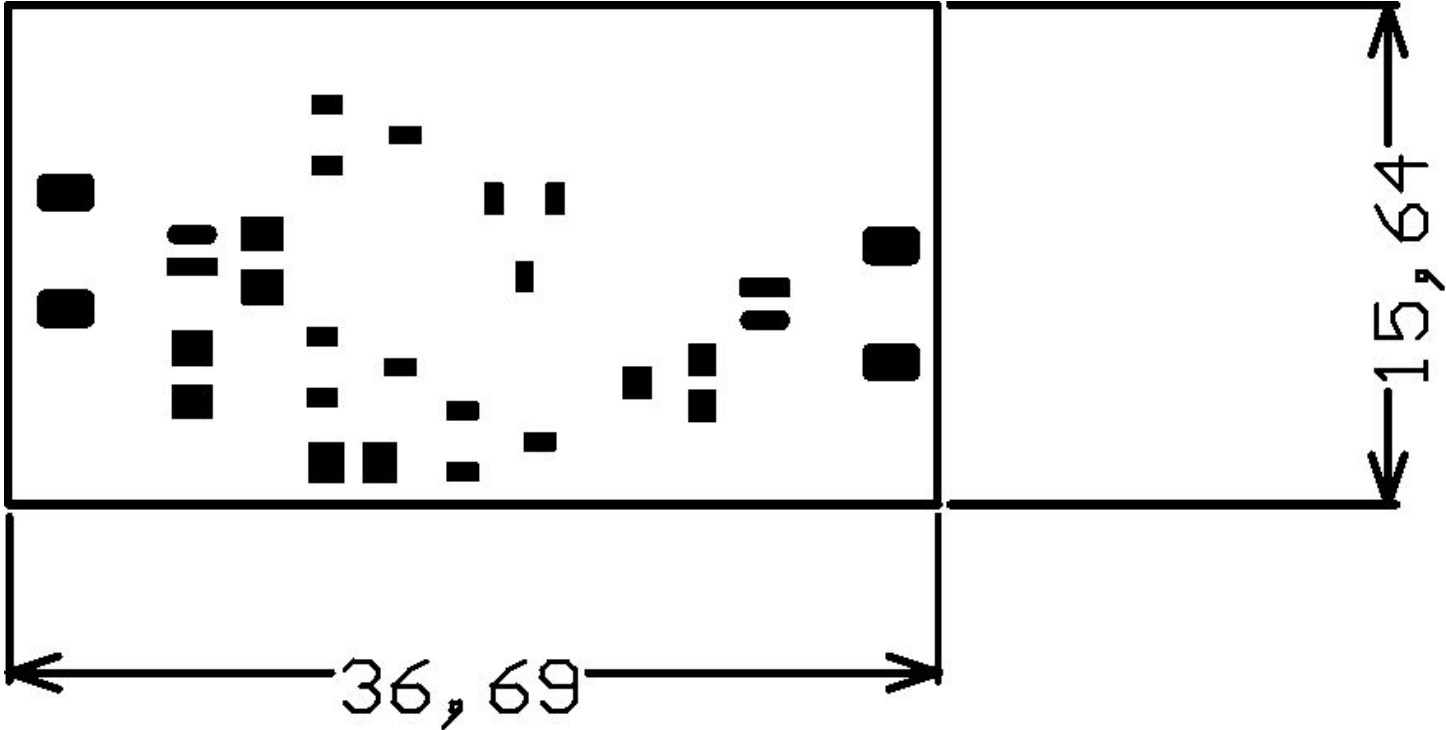

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


СТОРОНА ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ МАСОК

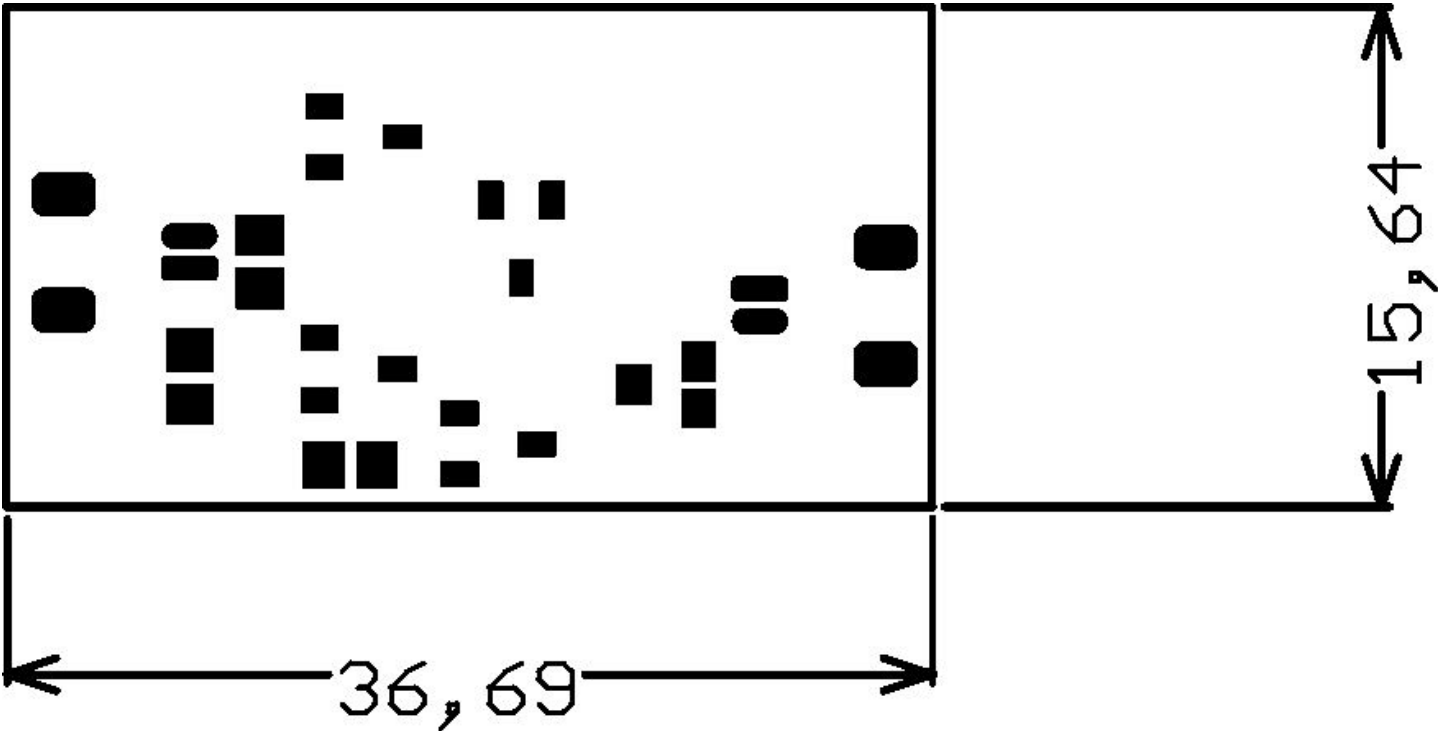

Б

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата

СТОРОНА ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА

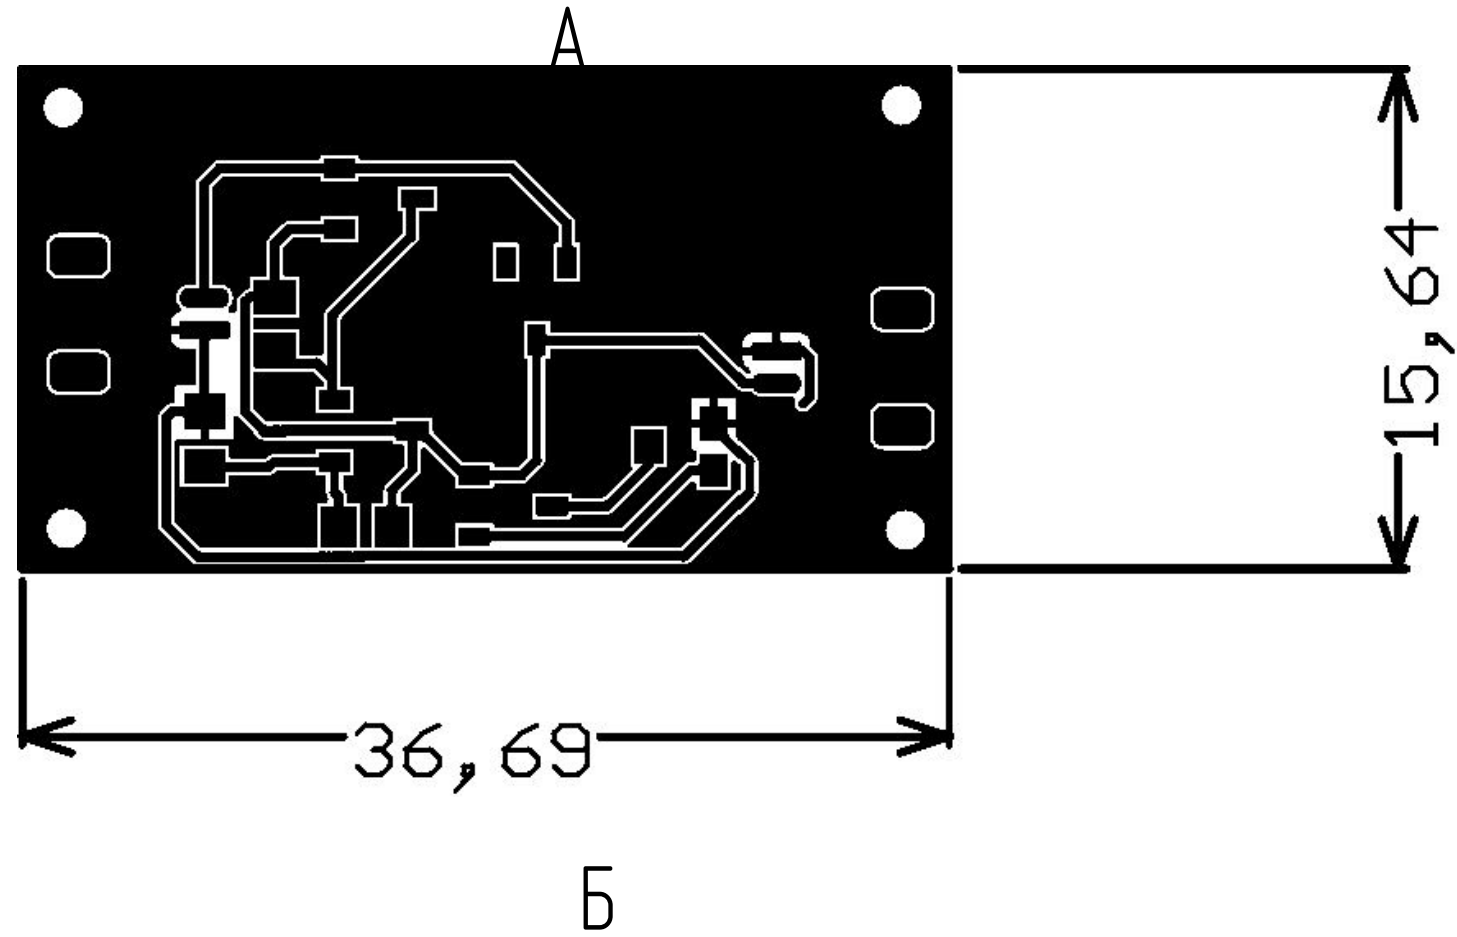

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 02	Лист
						2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 02 ЭЗ

Конт.	Цепь
1	15 V
2	GND

Цепь	Конт.
5-12 V	1
GND	2

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Гончаренко А.Ю.		
Пров.		Смолин В.А.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Рассказа Д.С.		

Стабилизатор напряжения

Схема электрическая принципиальная

НИУ СФ МЭИ ПЭ2-18

Лит. У

Лист 1

Масса

Листов 1

Масштаб 1:1

Копировал

Формат А3