

БАРИЛГЫН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО
МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨЛТ

БНбД 31-.....-22

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

БАРИЛГЫН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ

ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨЛТ

БНбД 31-.....-22

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2022 оны дугаар сарын-ны өдрийн дүгээр тушаалаар батлав.

Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2010 оны 418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт” /БНБД 31-01-10/-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Боловсруулсан:

И.Гончигбат	Монгол Улсын зөвлөх архитектор
Ж.Даваацэрэн	Монгол Улсын зөвлөх инженер
А.Өэлүн	ШУТИС-ийн Архитектурын салбарын ахлах багш

Хянан тохиолдуулсан:

Ц.Дагшигдорж	Монгол Улсын зөвлөх архитектор
--------------	--------------------------------

Шүүмж хийсэн:

Г.Мягмар	Монгол Улсын зөвлөх архитектор
----------	--------------------------------

Энэхүү нормативын баримт бичгийг барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бүрэн болон хэсэгчлэн хувилах, олшруулах, тараахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ

ОЛОН АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨЛТ
MULTICOMPARTMENT RESIDENTIAL BUILDINGS**1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ**

1.1. Энэхүү барилгын норм ба дүрмийг шинээр баригдах болон засвар шинэчлэлт хийгдэх 16 давхраас ихгүй буюу 51 метр хүртэлх өндөртэй бүх төрлийн олон айлын орон сууц, сууцны төрлийн дотуур байр болон бусад чиг үүрийг зориулалттай барилгын сууцны зориулалттай өрөө тасалгааны зураг төсөл зохиоход дагаж мөрдөнө.

1.2. Нэг айлын болон хөдөлгөөнт түр сууцны зураг төсөл зохиоход энэхүү норм, дүрмийг мөрдөхгүй.

1.3. Олон айлын орон сууцны барилгын угсралтын ажил болон ашиглалтын явцад энэхүү норм, дүрмийн шаардлагыг мөрдөнө.

2. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Орон сууцны барилгын норм, дүрэмд дараах баримт бичгээс эш татсан болно. Энэхүү барилгын норм, дүрэм хүчинтэй байх хугацаанд эшлэл авсан норматив баримт бичигт орсон өөрчлөлтийг нэгэн адил мөрдөнө.

1. БНБД 20-01-11 Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага
2. БНБД 20-02-11 Барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах
3. БНБД 20-03-11 Барилгын бүтээц, байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалах
4. БНБД 20-04-17 Ачаалал ба үйлчлэл
5. БНБД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал
6. БНБД 21-02-02 Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм
7. БНБД 21-04-05*/18 Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл
8. БНБД 21-05-10 Авто зогсоол
9. БНБД 22-01-01*/2006/2013 Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм
10. БНБД 22-03-09 Хөндийт ухмалтай талбай болон суумтгай хөрсөнд барилга байгууламжийг төсөллөх
11. БНБД 22.01.01/2006-ийн тайлбар БД 22-101-07 Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм
12. БНБД 23-01-09 Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт
13. БНБД 23-02-08 Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг
14. БНБД 23-02-09 Барилгын дулаан хамгаалалт

15. БНБД 23-04-07 Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын /ээвэрлэлтийн/ хангамж
16. БНБД 23-05-10 Дуу чимээ тусгаарлалт
17. БНБД 25-01-20 Барилгын дулаан хамгаалалт
18. БНБД 30-01-04 Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт
19. БНБД 31-02-03 Дээврийн хучлага
20. БНБД 31-03-03*/11 Олон нийт иргэний барилга
21. БНБД 31-05-05 Нэг айлын сууц
22. БНБД 31-08-05 Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил
23. БНБД 31-09-05 Шалны ажил
24. БНБД 31-12-08 Шал
25. БНБД 40-01-14 Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ ба байгууламж
26. БНБД 40-02-16 Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж
27. БНБД 40-04-16 Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна сүлжээ, барилга байгууламж
28. БНБД 40-05-16 Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга
29. БНБД 41-01-11 Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер
30. БНБД 41-02-13 Дулааны сүлжээ
31. БНБД 41-05-18 Дулааны сүлжээ
32. БНБД 42-01-19 Хий хангамж
33. БНБД 50-01-16 Барилга, байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох
34. БНБД 52-01-10 Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Ерөнхий журам
35. БНБД 52-02-05 Цутгамал бетон, төмөр бетон бүтээц
36. БНБД 52-03-05 Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц
37. БНБД 52-04-12 Армоцементэн бүтээц
38. БД 52-106-12 Барилгын цутгамал төмөр бетон бүтээц
39. БД 52-107-12 Ган фибробетон бүтээц
40. БД 52-108-16 Урьдчилан хүчитгэсэн төмөр бетон бүтээц
41. БД 52-109-18 Ган-төмөрбетон бүтээц
42. БД 52-110-20 Мяндал полимер арматуртай бетон, төмөр бетон бүтээц
43. БНБД 53-02-05 Ган бүтээц
44. БНБД 53-03-07 Ган бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм)
45. БНБД 54-01-07 Модон бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм)
46. БНБД 40-06-16 Дотор сантехникийн систем
47. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
48. СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
49. БД 21-101-12 Барилга байгууламж, өрөө тасалгааны тэсрэх, шатах галын аюулын ангиллыг тодорхойлох дүрэм
50. БД 21-102-12 Барилга байгууламжийн утааны эсрэг хамгаалалтыг ашиглалтанд оруулах, ашиглалтын үед шалгах аргууд
51. БД 22-101-07 Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм БНБД 22.01.01/2006-ийн тайлбар
52. БД 22-102-18 Барилга байгууламж, нутаг дэвсгэрийн геологийн аюултай үзэгдлийн инженерийн хамгаалалт
53. БД 23-103-10 Барилгын дулаан хамгаалалтын төлөвлөлт

54. БД 31-101-04 Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн гарын авлага
55. БД 31-102-00 Хуучин барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх заавар
56. БД 31-104-01 Орон сууцны барилгын физик элэгдлийг үнэлэх заавар
57. БД 31-105-03 Тоосгон барилгыг газар хөдлөлтийн үйлчлэлд тооцох заавар
58. БД 31-109-08 Шал
59. БД 31-110-11 Орон сууц, олон нийтийн барилгын байгалийн гэрэлтүүлэг
60. БД 31-112-11 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох
61. БД 43-101-03*12 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм
62. БД 43-102-07 Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төсөллөх ба угсрах
63. БД 43-103-08 Барилга, байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар
64. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
65. MNS 0012-1-009:1985 Шуугиан. Орон сууц, иргэний барилгад байж болох шуугианы төвшин.
66. MNS 4930:2000 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
67. MNS 4946:2019 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага
68. MNS 4990:2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага
69. MNS 5021-1:2019 Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага
70. MNS 5105:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага.
71. MNS 5160: 2020 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага
72. MNS 5611: 2006 Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага
73. MNS 5802: 2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага
74. MNS 5825: 2007 Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт
75. MNS 6058: 2009 Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал
76. MNS 6392: 2013 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага
77. MNS 6423 : 2019 Теле хяналтын системийн техникийн ерөнхий шаардлага
78. MNS 6472: 2014 Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал

79. MNS 6575:2016 Гал түймрээс хамгаалах. барилгын гадна талын суурин шат. Дээврийн хязгаарлагч. Техникийн шаардлага
80. MNS 6767:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
81. MNS 6768: 2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага
82. MNS 6799:2019 Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага
83. MNS 6770:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион - Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
84. MNS ISO 4190-1: 2011 “Лифт угсралт - 1 дүгээр хэсэг: Ангилал I, II, III ба VI”
85. MNS ISO 4190-3:2003 Зорчигчийн лифтийн угсралт. 3-рхэсэг: V ангийн үйлчилгээний лифт.
86. MNS ISO 4190-6:2010 “Лифт ба үйлчилгээний лифт (АНУ: лифт ба бага даацын үйлчилгээний лифт) - Хэсэг 6: Зорчигчийн лифтийг орон сууцанд угсран суурилуулах. Төлөвлөлт, сонголт”
87. MNS ISO 14798 : 2015 Лифт, урсдаг шат, урсдаг замын эрсдэлийн үнэлгээ ба түүнийг бууруулах аргачлал
88. MNS CAC RCP 39:2011 Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал.
89. ISO 22326:2018 Security and resilience — Emergency management — Guidelines for monitoring facilities with identified hazards

3. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү барилгын норм, дүрэмд хэрэглэсэн нэр томьёог дараах тодорхойлолтын дагуу ойлгоно.

1. **Айлын сууц:** Олон сууцтай орон сууцны барилгыг бүрдүүлэгч бүтцийн бие даасан нэг айлын сууц бөгөөд барилгын дундын ашиглалтын өрөө тасалгааруу шууд хүрэх боломжоор хангагдсан ба бие даасан оршин суугчдын ахуй ба бусад хэрэгцээг хангахуйц нэг юм уу олон сууцны өрөө, мөн сууцны бус зориулалттай өрөө тасалгаанаас бүрдсэн гэр бүлийн амьдрах зориулалттай бие даасан өрөө тасалгаа юм.
2. **Айлын сууцны доторх тоног төхөөрөмж:** Орон сууцны барилгын инженерийн системд бие даасан оролт ба холболттой, оршин суугчдын хэрэглэсэн нийтийн ахуйн үйлчилгээний эрчим хүчний эх үүсвэрийг тохируулах, тоолох, хэмжих багаж төхөөрөмж бүхий айлын сууцны туслах ариун цэвэр-техникийн өрөөнд буюу нишэд болон хаших бүтээц дотор байрласан, инженер-техникийн тоног төхөөрөмжүүд.

3. **Айлын сууц хэлбэрийн дотуур байр:** Тус тусдаа өрөөнд түр хугацаагаар оршин суух зориулалттай олон айлын орон сууцны барилга буюу эсвэл тусдаа орцтой түүний хэсэг (секц).
4. **Антресоль:** Өрөөний өндрийг өөр өөр түвшинд хязгаарласан, үндсэн өрөөний нийт талбайн 40%-иас хэтрэхгүй хэмжээтэй талбай.
5. **Барилгын адрын хөндий:** Барилгын дээврийн хучилт, дээд давхрын хучилт хоёрын хоорондох өрөөний зориулалтаар ашиглагдахгүй орон зай.
6. **Барилгын давхар:** Шалны ± 0.00 түвшнээс дээд давхрын шал хүртэлх хэмжээ. Өрөөний дотор цэвэр өндрийн хэмжээг шалнаас тааз хүртэлх хэмжээгээр тодорхойлно.
7. **Веранд:** Барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих, гүний хувьд хязгаарлагдахгүй, мөн доод талын хучилт дээр байрлуулж болох хоёр буюу гурван талыг нь шиллэсэн, халаалтгүй өрөө тасалгаа.
8. **Газрын төлөвлөлтийн түвшингийн тэмдэг:** Барилгын манаасны хил хязгаар дээрх газрын гадаргуугийн түвшингийн геодезийн тэмдэг.
9. **Галерейн зохион байгуулалттай хэв шинжийн орон сууцны барилга:** Давхрын айлын сууцнууд нь дундын галерейгаар дамжин шууд гарах ба хоёроос доошгүй шатны хонгилтой олон сууц бүхий орон сууцны барилга.
10. **Гал тогооны өрөө:** Гэр бүлийн гишүүдийн хооллох бүс, түүнчлэн хоол бэлтгэх, сав суулга угаах, агуулахад зориулсан гал тогооны тоног төхөөрөмж байрлуулах хэсэгтэй өрөө тасалгаа юм.
11. **Гал тогоо-ниша:** Цахилгаан зуух (цахилгаан тавцан ба шарах шүүгээ), угаалтуур ба агаарыг оруулах ба зайлуулах ердийн буюу механик эргэлттэй салхивчийн сувгаар тоноглогдсон, хооллох бүс байхгүй, айлын сууцны хүн амьдрах (сууцны) буюу туслах өрөөтэй зэргэлдээ байрладаг гал тогоо юм.
12. **Гал тогоо-хооллох өрөө:** Хоол бэлтгэх болон гэр бүлийн бүх гишүүн хамтдаа хооллох зориулалтаар бүсчлэл гаргасан гал тогооны өрөөний хэсэг.
13. **Гонх:** Гадна орчны нөлөөллөөс хамгаалах зориулалттай хаалга хооронд байрлалтай орон зай.
14. **Газар доорх давхар:** Давхрын өрөө тасалгааны шалны түвшин нь газрын төлөвлөсөн түвшнээс давхрын бүтэн өндрөөр суусан давхар.
15. **Дундын ашиглалтын зориулалттай өрөө тасалгаа:** Олон айлын орон сууцны барилгад байрлах нэгээс илүү сууцны болон сууцны бус өрөө тасалгаануудад үйлчлэх зориулалттай, айлын сууцны хэсэгт багтахгүй өрөө тасалгаа. Түүнчлэн шатны хонгил, хонгил, цахилгаан шатны холл, хүүхдийн тэрэг хадгалах өрөө тасалгаа, техникийн өрөө тасалгаа, хог цуглуулах камер, барилгын дотор баригдсан авто зогсоол ба урлан гэх мэт.
16. **Зоорийн давхар:** Давхрын өрөө тасалгааны шалны түвшин нь газрын төлөвлөсөн түвшнээс доош давхрын өндрийн хагасаас илүү суусан давхар.
17. **Лоожи:** Барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих гурван талаасаа давхрын өндрийн хэмжээтэй ханаар (эсвэл булангийн байрлалтай тохиолдолд хоёр талаасаа), задгай талаасаа хашлагаар тусгаарлагдсан тасалгаа. Энэ нь хучилт болон шиллэгээтэй байж болох ба өрөө тасалгааны гэрэлтүүлгээс хамаараад хязгаарлагдмал гүнтэй байна.
18. **Мансардын давхар:** Адрын хөндийд байрлах давхар, түүний нүүр тал нь нийт буюу хэсэгчлэн, нэг юм уу хэд хэдэн налуу, хугарсан буюу муруй

дээврийн гадаргуугаар үүссэн, ингэхдээ дээвэр ба нүүр талын хавтгайтай огтлолцох шугам нь мансардын давхрын шалны түвшнээс 1.5 м-ээс ихгүй өндөрт байх ёстой.

19. **Нэгдүгээр давхар:** Давхрын өрөө тасалгааны шалны түвшин нь газрын төлөвлөлтийн түвшинээс доошгүй, тойрон хүрээлэх нутаг дэвсгэрээс орох боломжтой газар дээрх давхар.
20. **Орон сууцны барилгад байрлах антресоль*** – Өрөө тасалгааг дээд ба доод хэсэгт хуваасан, хүмүүс нэвтрэх боломжтой, аюулгүй ажиллагааг хангасан, үндсэн өрөөний нийт талбайн 40% -иас хэтрэхгүй хэмжээтэй талбай юм.
21. **Орон сууцны барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих өрөө тасалгаа:** Орон сууцны барилгын хэмжээнд ба эзлэхүүнд байрласан, барилгын хэмжээнээс 1.5 м-ээс илүү гарсан өрөө тасалгаа.
22. **Олон айлын орон сууцны барилга:** Хоёр ба түүнээс олон айлын сууц, дундын ашиглалтын зориулалттай өрөө тасалгаа болон дундын инженерийн системтэй орон сууцны барилга.
23. **Олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгаа:** Орон сууцны оршин суугчдад үйлчлэх үйл ажиллагаа явуулахаас гадна орон сууцны харьяаллын иргэдийн нийтийн болон бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулан орон сууцны амьдрах нөхцөлд сөргөөр нөлөөлөхгүй үйл ажиллагааны горимтой, хөрш зэргэлдээх нутаг дэвсгэр эсвэл орон сууцны барилгаас тусгаарлагдсан орох орц гарцтай өрөө тасалгаа, түүнчлэн Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас орон сууцны барилгад байрлах зөвшөөрөлтөй бусад өрөө тасалгаа юм.
24. **Орон сууцны барилгын инженерийн систем:** Ахуйн нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх, эрчим хүч нийлүүлэх, түүнчлэн эрчим хүчний эх үүсвэрийг хувиргах, үйлдвэрлэх, түүнийг айлын сууцнуудын дотоод тоног төхөөрөмжид түгээх, нийлүүлэх, мөн босоо тээвэр (цахилгаан шат гэх мэт), хог хаягдлыг зайлуулах зориулалтаар ашиглах инженерийн тоног төхөөрөмж.
25. **Өрөө тасалгаа:** орон сууцны барилга эсвэл айлын сууцанд иргэд амьдрах, оршин суух зориулалттай айлын хэсэг юм.
26. **Панорам маягийн шиллэгээ:** Нийт өндрийн хэмжээ нь өрөөний цэвэр өндөртэй, нийт өргөний хэмжээ нь өрөөний өргөнтэй тус тус тэнцүү гэрэл гэгээ нэвтрүүлэх бүх төрлийн бүтээц.
27. **Салхижуулалттай техникийн давхар:** Газрын хөрс ба нэгдүгээр давхар (хаяавчийн, техникийн) –ын хучилтын гадаргуу хоорондын барилга доорх задгай орон зай.
28. **Сууцны зориулалттай өрөө тасалгаа:** Иргэний байнгын оршин суух зориулалттай, тусгаарласан өрөө тасалгаа (ариун цэвэр болон техникийн дүрэм, зохицуулалт, хууль тогтоомжийн бусад шаардлагад нийцсэн) юм.
29. **Сууцны бус зориулалттай өрөө тасалгаа:** Шугам сүлжээ, эрүүл ахуй, техник ба ахуйн хэрэгцээг хангах зориулалттай өрөө тасалгаа. Үүнд: гал тогоо (буюу гал тогоо-ниша, гал тогоо-хооллох өрөө), үүдний өрөө, сууцны доторх холл ба хонгил, усанд орох онгоц буюу шүршүүрийн өрөө, бие засах өрөө

* Давхарт тооцогдохгүй

- буюу нэгдсэн ариун цэврийн өрөө, агуулах буюу ахуйн зориулалттай суурилагдсан шүүгээ, угаалгын өрөө гэх мэт.
30. **Сууцны бус зориулалттай туслах өрөө тасалгаа:** Сууцны үндсэн өрөөнөөс гадна туслах зориулалттай тоноглогдсон лоож, тагт, террас, верандыг хэлнэ.
31. **Секцэн зохион байгуулалттай хэв шинжийн орон сууцны барилга:** Өөр хоорондоо цул ханаар (гал түймрээс хамгаалах шаардлагыг харгалзсан техникийн ба сууцны бус давхруудад байруулсан нүхээс бусад) тусгаарлагдсан нэг буюу хэд хэдэн секц хэлбэрээр тогтсон олон сууц бүхий орон сууцны барилга; нэг секцэнд байх айлын сууцны иргэд бие даасан шатны хонгилоос шууд буюу хонгилоор, цахилгаан шатны холл-оор дамжиж гарахаар байна.
32. **Сууцны эдэлбэр газар:** Олон айлын орон сууцны барилгад барилгыг төлөвлөхөд зориулж нормын дагуу олгосон газар нутаг буюу айлын сууцнаас гарах гарцтай шууд нийлсэн эдэлбэр газар.
33. **Тагт:** барилгын гадна ханаас илүү гарсан хашлагатай тавцан, энэ нь хучилт болон шиллэгээтэй байж болох ба өрөө тасалгааны гэрэлтүүлгээс хамаараад хязгаарлагдмал гүнтэй.
34. **Техникийн өрөө тасалгаа:** Барилгын ашиглалт үйлчилгээний зориулалттай тоног төхөөрөмжийг байршуулах, инженерийн системийн техникийн үйлчилгээ явуулах зориулалт бүхий, зөвхөн ашиглалтын албаны мэргэжилтнүүд (ажилтнууд) нэвтрэх, онцгой тохиолдолд аюулгүй ажиллагааны болон аврах ажилтнууд нэвтрэх эрхтэй сууцны бус зориулалттай өрөө тасалгаа.
35. **Террас:** Барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж эсвэл барилгын дотор залгаж барьсан, гүний хувьд хязгаарлагдахгүй, эргэн тойрондоо хашлагатай (шиллэгээгүй) задгай талбай юм. Мөн энэ нь дээвэртэй байж болох ба доод давхрын дээвэр дээр байрлаж болно.
36. **Техникийн давхар:** Барилгын дотоод инженерийн системийг байрлуулах, засвар үйлчилгээ хийх чиг үүргийн зориулалттай давхар. Техникийн давхар барилгын доод (зоорийн техникийн давхар) болон дээд (техникийн адрын хөндий) хэсэгт, эсвэл газар дээрх давхар хооронд байрласан байж болно.
Тайлбар: Техникийн давхар нь нэгдүгээр буюу хаяавчийн давхрын хучилт ба газрын хөрс, газар дээрх шал буюу суурийн хавтан хоорондын орон зайд байрладаг.
37. **Тархвар зүй:** Өвчний давтамж эрүүл мэндтэй холбогдон гарах үр дагаврын тархалтыг эзэн бие, үүсгэгч, хүрээлэн байгаа орчны хүчин зүйлстэй холбож, тэдгээрийн нөлөөг судалдаг шинжлэх ухаан.
38. **Хаяавчийн давхар:** Давхрын өрөө тасалгааны шалны түвшин нь газрын төлөвлөсөн түвшнээс доош давхрын өндрийн хагасаас илүүгүй суусан давхар.
39. **Хонгилон зохион байгуулалттай хэв шинжийн орон сууцны барилга:** Давхрын айлын сууцнууд нь дундын хонгилоор дамжин шууд гарах ба хоёроос доошгүй шатны хонгилтой олон сууц бүхий орон сууцны барилга.

40. **Франц маягийн тагт:** Гадна орчноос хамгаалсан, гэгээ нэвтрэх шилэн хаалттай, талбайгүй тагтны блокийг суурилуулсан гэрлийн нүх.

Тайлбар: Тагтны блокийн хайрцагны гадна талын доод ирмэг нь 0,6 м-ээс бага өргөнтэй хананаас илүү гараагүй бол түүнийг талбай гэж үзэхгүй.

41. **Шатны хонгил:** Шатны талбай ба шатны марш байрласан дундын ашиглалттай хонгил.

42. **Шат-цахилгаан шатны зангилаа:** Шатны хонгил, нэг юм уу хэд хэдэн цахилгаан шат, заримдаа цахилгаан шатны холл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн аюулгүй бүс, хог зайлуулах хоолойг байршуулсан төлөвлөлттэй байж болно.

4. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

4.1. Орон сууцны барилгыг хүн амд аюулгүй, тохь тухтай, амьдрах нөхцөл бүрдсэн, орчны эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан, дэд бүтэц усны эх үүсвэр бүхий нутаг дэвсгэрт, батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байрлуулж, тохирлын гэрчилгээтэй барилгын материал, эдлэхүүнээр барина.

Барилга нь олон нийтийн үйл ажиллагаа, дундын ашиглалтын зориулалттай өрөө тасалгаа болон автомашины зогсоолыг тухайн барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Гэхдээ тэдгээрийн байршил, үйлдвэрлэлийн технологи, ажлын горим нь олон айлын сууцны барилга ба газраа ашиглах явцад оршин суугчдын амьдралын аюулгүй байдлыг хангахаар төлөвлөсөн байна. Орон сууцны барилгад үйлдвэрлэлийн зориулалттай өрөө тасалгаа байрлуулахыг хориглоно.

Орон сууцны барилгын ба түүний өрөө тасалгааны талбай, барилгажилтын талбай, барилгажилтын давхар, давхрын тоо ба барилгын нийт эзлэхүүний хэмжээг хавсралт А-д тодорхойлов.

4.2. Орон сууцны барилгын байршил, түүний эдэлбэр газрын хэмжээ, бусад барилга байгууламж хүртэлх зай хэмжээ “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт БНБД 30-01”-ийн шаардлагын дагуу тогтооно. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага MNS 5105:2001”-ийн дагуу хангасан байна.

4.2.1. Барилгын давхар ба уртыг барилгын зураг төсөлд тусгана. Газар хөдлөлтийн бүс нутаг дахь орон сууцны барилгын давхрын тоо ба нийт уртыг “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм БНБД 22-01-01*/2006/2013” ба “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт БНБД 30-01-04”-ийн дагуу тодорхойлно. Орон сууцны барилгын өндрийг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:

- 1-3 давхар барилгыг нам (цөөн) давхар;
- 4-6 давхар барилгыг дунд давхар;
- 7-16 давхар барилгыг олон давхар;
- 17 ба түүнээс дээш давхар барилгыг өндөр барилга.

4.2.2. Амьдралын нөхцөлд тавих эрүүл ахуйн шаардлагыг “Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага MNS 5611:2006”, нарны ээвэрлэлтийн хангамжийн шаардлагыг “Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын /ээвэрлэлтийн/ хангамж БНБД 23-04-07”, өрөө тасалгааны

бичил орчинд тавигдах шаардлагыг “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007”, барилгад хэрэглэх уур амьсгалын үзүүлэлтийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт БНБД 23-01-09”-ийн дагуу төлөвлөнө.

4.2.3. Өрөө тасалгаанд байгалийн гэрэлтүүлэг ба нарны шууд тусгалын үргэлжлэх норматив хугацааг “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНБД 23-02-08”, “Орон сууц, олон нийтийн барилгын байгалийн гэрэлтүүлэг БД 31-110-11”, “Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын /эзвэрлэлтийн/ хангамж БНБД 23-04-07”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6767:2019”-ийн дагуу төлөвлөнө.

4.2.4. Орон сууцны барилгад олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааг төлөвлөхдөө “Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03*/11”-ийн шаардлагыг хангана.

4.2.5. Орон сууцны барилга байгууламжийг олон төрлийн зориулалттай цогцолбор барилгын нэг хэсэг болгон төлөвлөхөд БНБД 31-...-2020-ийн шаардлагыг хангана.

4.2.6. Барилгын дундуур нэвтрэх гарцын (арк) өргөн 3,5 метрээс багагүй, өндөр нь 4,25 метрээс багагүй байхаар зураг төсөлд тусгана.

4.2.7. Дуу чимээний хамгаалалтыг “Дуу чимээ тусгаарлалт БНБД 23-05-10” ба “Шуугиан. Орон сууц, иргэний барилгад байж болох шуугианы төвшин MNS 0012-1-009:1985”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6768:2019”-ийн дагуу ба чичиргээнээс MNS 6769:2019, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион-Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6770:2019”-ийг хангасан байна.

4.2.8. Орон сууцны барилгын дээд давхар нь 28 м-ээс дээш өндөрт байрлаж байгаа тохиолдолд айлын сууцны нийт өрөө тасалгааг (нэгтгэсэн ариун цэврийн зангилаа, усанд орох өрөө (шүршүүр), бие засах өрөө ба угаалгын өрөөнүүдээс бусад) галын дохиоллын мэдрэгчээр тоноглож хүмүүсийг утаашгүй шатны нэг хонгилоор дамжуулан явуулахыг зөвшөөрнө.

4.3. Орон сууцны барилгын зураг төсөл боловсруулах даалгаварт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний гэр бүлд зориулсан сууц байхаар тусгагдсан бол зураг төсөлд хязгаарлагдмал хөдөлгөөнтэй иргэдийн үйл ажиллагааны нөхцлийг хангасан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ба өндөр настан, тэргэнцэр ашигладаг, бүрэн хараа ба сонсголгүй иргэдэд зориулсан эзэмшил газар, орон сууцны барилга ба орон сууцны барилга руу орох, гарах хүртээмжтэй байдлыг ханган төлөвлөнө.

Тэргэнцэр хэрэглэдэг иргэдийн гэр бүлд зориулсан сууцны эзлэх хувийг зураг төсөл боловсруулах даалгаварт нь захиалагч байгууллагаас тогтоож өгнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хөдөлгөөний дутагдалтай хүн амын бүлгийн амьдрал, үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн төлөвлөлтийн шаардлагыг орон нутгийн нөхцөлд нь тохируулан төлөвлөнө.

4.4. Зураг төслийн тайлбар бичигт сууцны болон нийтийн хэрэгцээний өрөө тасалгааг эзэмшигчид болон түүнчлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад шаардлагатай мэдээлэл, ашиглалтын явц дахь аюулгүй байдлыг хангах мэдээлэл тухайлбал, барилгын үндсэн бүтээц, инженерийн системийн тухай мэдээлэл, далд элемент, каркасын уулзвар зангилгааны шинж чанар байрлал, далд утас, инженерийн сүлжээний бүдүүвч мөн цахилгаан сүлжээн дэхь ачааллын өгөгдлийг заасан тайлбар, агаар сэлгэлтийн сувгийн байршил, ашиглалтын явцад оршин суугчид болон түрээслэгчид ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах боломжгүй барилгын бусад бүрэлдэхүүн элементүүд, түүний тоног төхөөрөмжийн талаар тодорхой зааж өгнө. Түүнээс гадна зураг төслийн тайлбарт гал түймрээс хамгаалах системийн техникийн үйлчилгээний дүрэм, гал түймрийн үед оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх бүдүүвч зураг, зааврыг нэмж тусгана.

4.5. Орон сууцны барилгын дулаан хангамж, ус хангамж, ариутгах татуурга болон агааржуулалт, цахилгаан холбооны хангамж, утааны хамгаалалтын зураг төслийг “Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16”, “Дотор сантехникийн систем БНБД 40-06-16”, “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”, “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03*/12”-ын дагуу боловсруулна.

4.6. Орон сууцны барилгад цахилгаан гэрэлтүүлэг, цахилгаан эрчим хүчний төхөөрөмж, телефон холбоо, радио шугам, телевизийн антенна болон дуут дохиолол, баригдах шинэ объект дээр айлын сууц бүрт хараа зүйн холболт бүхий сүлжээний шилэн кабелийн төхөөрөмж, түүнчлэн галын автомат дохиолол, гал түймэр гарсан үед нүүлгэн шилжүүлэлтийг зарлан мэдээллэх систем, гал сөнөөгчдийг тээвэрлэх цахилгаан шат болон иргэдийг аврах хэрэгсэл, галаас хамгаалах систем зэргийг галын аюулгүй байдлын холбогдох нормативыг үндэслэн, түүнчлэн зураг төслийн даалгаварт тусгасан бусад инженерийн системүүдийн шаардлагын дагуу төлөвлөнө.

4.7. Орон сууцны барилгын дээвэр дээр нийтийн хэрэглээний нэвтрүүлэг хүлээн авах антенна, радио нэвтрүүлгийн сүлжээний шонг “Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал MNS 6472:2014”-ийн дагуу суурилуулна. Харин эдгээрээс өөр зориулалтын шон, цамхаг байрлуулахыг хориглоно.

4.8. Нэгдүгээр давхрын шалны түвшнээс дээд давхрын шалны түвшин хүртэл 5 болон түүнээс олон давхар барилгад цахилгаан шат төлөвлөнө.

Давхрын тоо нь янз бүр орон сууцны барилгад тоноглогдвол зохих зорчигчдын цахилгаан шатны тооны доод хэмжээг хавсралт Б-д заасан ёсоор тооцож төлөвлөнө.

Цахилгаан шатны бүхээг 2100 мм-ийн өргөнтэй байх ба түргэн тусламжийн дамнуурга дээр хэвтүүлсэн өвчтөнг оруулж гаргахад ашиглаж болохоор байна.

Нэгээс дээш давхарт тэргэнцэр ашигладаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амьдрах орон сууцны барилгад, мөн түүнчлэн ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулагдсан тусгай зориулалтын орон сууцны барилгад “Тахир дутуу

иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн гарын авлага БД 31-101-04”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох БД 31-112-11”-ийн шаардлагад нийцсэн цахилгаан шат эсвэл тэргэнцэртэй нь шууд өргөх шатны төрлийн тавцан төлөвлөнө.

4.9. Цахилгаан шатны өмнөх тавцан (цахилгаан шатны хаалганаас эсрэг талын хана, хаших бүтээц хүртэлх зай) түргэн тусламжийн дамнуурга дээр өвчтөнийг оруулж гаргах боломжтой буюу өргөн нь доорх хэмжээ ба түүнээс багагүй байхаар төлөвлөнө. Үүнд:

- 630 кг хүртлэх даацтай туушаараа 2100 мм-ийн өргөн бүхээг бүхий цахилгаан шатны үүдний тавцангийн өргөн нь 1,5 м ба түүнээс багагүй байна;
- гүнээрээ 2100 мм 630 кг даацтай цахилгаан шатны үүдний тавцангийн өргөн 2,1 ба түүнээс багагүй хэмжээтэй байна.

Зэрэгцээ хоёр бүхээг бүхий цахилгаан шатны үүдний тавцангийн өргөн нь доорх хэмжээ ба түүнээс багагүй байх ёстой, үүнд:

- бүхээг 2100 мм-ээс ба түүнээс бага гүнтэй цахилгаан шатны үүдний тавцангийн өргөн нь 1.8м ба түүнээс багагүй байна;
- бүхээг 2100 мм ба түүнээс их гүнтэй цахилгаан шатны үүдний тавцангийн өргөн нь 2.5 м ба түүнээс багагүй байна.

4.10. Орон сууцны барилгын зоорийн, хаяавчийн, нэг ба хоёр дугаар давхарт хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэхгүй, олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааг байрлуулахыг зөвшөөрнө. Байрлуулахыг хориглох өрөө тасалгаа, үйлчилгээний газрыг “Орон сууцны тухай” хуулийн [3] 17-р зүйлийн 1-д заасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс гадна доорх өрөө тасалгааг байрлуулах, төлөвлөхийг хориглоно.

Дараах өрөө тасалгааг байрлуулахыг хориглоно:

- гэр ахуйн зориулалттай химийн бүтээгдэхүүн ба бусад төрлийн тусгай зориулалттай дэлгүүрийн үйл ажиллагаа нь орон сууцны барилгын нутаг дэвсгэр ба сууцны цогцолборын орчин агаарыг бохирдуулах аюултай мөн шингэн хий, галд амархан шатдаг ба шатамхай шингэн, тэсэрч дэлбэрэх бодис, мөн ус хүчилтөрөгч эсвэл бие биетэйгээ харилцан үйлчлэлцэх үед тэсрэх юм уу шатдаг, шингэн шүрших зориулалтын савалгаатай бараа, пиротехникийн бүтээгдэхүүн хадгалах өрөө тасалгаа болон дэлгүүр;
- синтетик хивс, дугуй ба моторын тос худалдаалах дэлгүүрүүд.

Тайлбар: Синтетик хивсэн бүтээгдэхүүн худалдаалдаг дэлгүүрийг орон сууцны барилгын REI 150-ын гал тэсвэрлэх чадвартай барилгын цонхгүй хананд залгасан хэлбэрээр төлөвлөсөн тохиолдолд байрлуулахыг зөвшөөрнө;

- загасны төрөлжсөн дэлгүүр;
- барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай агуулахаас бусад төрлийн агуулах, түүнчлэн бөөний болон жижиглэн худалдааны агуулах, автомашины зогсоолын барилгад оруулан залгаж барих агуулахууд.

- галд амархан шатдаг бодис хэрэглэдэг 23 цагаас хойш үйл ажиллагаа явуулдаг бүх ахуйн үйлчилгээний газрууд, дэлгүүрүүд (нийт 300 м² хүртэл талбайтай үсчин, цаг засварын газраас бусад); халуун усны газар, саун.
- 50-иас дээш суудалтай 250 м²-аас дээш нийт талбайтай нийтийн хоолны газар, зугаа цэнгээний газар; дискотек, бүжгийн студи, театр, зэрэг хөгжмийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүх аж ахуйн нэгжүүд;
- угаалга ба хими цэвэрлэгээний газар (хүлээн авах цэг, ээлжиндээ 75 кг хүртэлх хүчин чадалтай өөртөө үйлчлэх угаалгын газруудаас бусад); 100 м²-аас илүү талбайтай автомат телефон станц; нийтийн бие засах газар, оршуулгын товчоо ба дэлгүүрүүд; барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж төлөвлөсөн трансформаторын дэд станц;
- үйлдвэрлэлийн байр (хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон өндөр настны хөдөлмөр эрхлэх В, Д зэрэглэлийн тасалгаанаас бусад, тэдгээрийн тоонд гэрээр хийх ажил олгох төв, урлал чимэглэл угсралтын урлангуудаас бусад); шүдний техникийн лаборатори, клиник оношлогооны ба бактериологийн лаборатори; бүх төрлийн амбулатори; өдрийн үйл ажиллагаатай хэвтэн эмчлүүлдэг амбулатори ба хувийн эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлдэг эмнэлэг; гэмтлийн цэг, яаралтай ба түргэн тусламжийн дэд станц; арьс өнгө, сэтгэцийн, халдварт ба сүрьеэгийн эмчийн үзлэгийн кабинет; соронзон резонанст томографийн дүрслэлийн тасаг (кабинет);
- рентген дүрс оношилгооны кабинет, мөн түүнчлэн эрүүл ахуй, халдвар судлалын дүрэмээр тогтоогтсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан ионжуулагч туяа үүсгэгч тоног төхөөрөмж бүхий эмчилгээ буюу оношилгооны өрөө тасалгаа, мал эмнэлэг, мал эмнэлгийн цэг, мал эмнэлгийн кабинетууд ба бусад мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд.
- тамхины бүтээгдэхүүнийг борлуулах, хэрэглэх зориулалттай өрөө тасалгаа (түүнчлэн татах зориулалттай үнэрт хэрэгсэл), зэвсгийн дэлгүүр, буудлагын газрууд.
- Орон сууцны барилгын нэг ба хоёрдугаар давхарт (их хот, том хот-гуравдугаар давхарт) өрөө тасалгааны чиг үүргийн зориулалтыг өөрчлөх боломжийг харгалзсан байна, үүнд:
- сууцны бус өрөө тасалгааг (байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллага) сууцны зориулалттай өрөө тасалгаа (айлын сууц) болгох - сууцны зориулалттай өрөө тасалгаа (айлын сууц)-аас орон сууцны барилгын сууцны хэсгийн шатны хонгил уруу гарах гарцтай байх тохиолдолд;
- сууцны зориулалттай өрөө тасалгаа (айлын сууц)-г сууцны бус өрөө тасалгаа (байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллага) болгох - тухайн өрөө тасалгаа руу шууд гудамжнаас тусдаа орох хаалга гаргасан тохиолдолд.

- БНБД 30-01-04-ийн дагуу

- Орон сууцны барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллагын хэв шинжийн бүлэг ба бүрэлдэхүүнийг хавсралт В-д үзүүлэв.

4.10а Мал эмнэлгийн эмийн санг тусдаа орох хаалгатай, гаднаас дөхөж очиход орон сууцны өмнөх талбайг хөндлөн гарахгүй байхаар орон сууцны барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барихыг зөвшөөрнө.

4.11. Орон сууцны барилгын хаяавчийн болон зоорийн давхарт галд амархан шатдаг болон шатамхай шингэн, шингэрүүлсэн хий, тэсэрч дэлбэрэх бодис зэргийг хадгалах, боловсруулах ба төрөл бүрийн техникийн тоноглол болон төхөөрөмжүүдийг ашиглахыг хориглоно; хүүхдэд зориулсан өрөө тасалгаа; 50-иас дээш хүний суудалтай кинотеатр, хурлын танхим ба бусад танхим, саун, мөн түүнчлэн эмчилгээ-үйлчилгээний байгууллага байрлуулахыг хориглоно. Эдгээр давхарт бусад өрөө тасалгаа байрлуулахдаа энэхүү норм ба дүрмийн 4.10 ба “Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03*/11”-д заасан хязгаарлалтыг нэгэн адил тооцон үзнэ.

4.12. Орон сууцны барилгын айлын сууцны зориулалттай өрөө тасалгаа байрласан үндсэн орц, цонхтой нүүрэн талд оршин суугчдыг дуу чимээ болон автомашины яндангийн утаанаас хамгаалах зорилгоор олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааруу ачаа ачих буулгахыг хориглоно.

Барилгын дотор баригдсан олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгаа уруу ачаа ачих буулгахыг доорх нөхцөлд зөвшөөрнө:

- барилгын цонхгүй талаас;
- газар доорх хонгилоос буюу битүү ачаа буулгах талбайгаас;
- төв зам (гудамж) талаас ачаа ачих буулгах тусгай өрөө тасалгаатай байх тохиолдолд.

150 м² хүртэл талбай бүхий барилга дотор баригдсан олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгаатай тохиолдолд ачаа ачих буулгах өрөө тасалгааг төлөвлөхгүй байхыг зөвшөөрнө.

Тайлбар: Орон сууцны барилгын дотор барьсан худалдааны байгууллагуудын ачаа ачиж буулгах газар (автомашинаас ачаа буулгах талбай буюу тавцан)-ыг худалдааны байгууллагын нийт талбай нь 400 м² бол нэг, 400-1000 м² хүртэл бол хоёр, 1000-1500 м² хүртэл бол гурав, 1500 м²-аас их тохиолдолд дөрвийг төлөвлөнө.

4.13. Орон сууцны барилгын дээд давхарт зураачид, архитектурын урлан, мөн тус бүрдээ 5-аас ихгүй хүн ажиллах олон нийт-албан ажлын өрөө тасалгаа (контор, офис) байрлуулж болно. Гэхдээ энэхүү норм ба дүрмийн 7.2.16 дах шаардлагыг хангасан байхаар тооцно.

Албан ажлын өрөөг барилгын адрын давхарт (мансард) байрлуулах барилга нь гал тэсвэршилтийн II доошгүй зэрэгтэй, 28 м-ээс илүүгүй өндөртэй байна.

4.14. Орон сууцны барилгын айлын сууцанд иргэд хувиараа мэргэжлийн болон (эсвэл) бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг өрөө тасалгааг Монгол Улсын хууль “Орон сууцны тухай” [3]-ын дагуу байрлуулж болно. Айлын сууцанд эмч үзэх эмнэлгийн үзлэгийн өрөө болон иллэг заслын өрөөг “Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага MNS 5611:2006”, “Орон сууц, олон нийтийн барилга.

Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007” ба “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013”-тай холбоотой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн тохиолдолд байрлуулах боломжтой.

10 хүртэлх хүүхдийн багтаамжтай сургуулийн өмнөх насны байгууллагын өрөө тасалгааг “Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019”-ийн дагуу галд тэсвэршилтийн II-аас доошгүй зэрэгтэй, хоёр талдаа цонхтой, хоёр хүртэлх давхарт, айлын сууц нь “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль [1] ба “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”, “Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД 21-02-02”-ын дагуу аврах гарцаар хангасан орон сууцны барилгад байрлуулахыг зөвшөөрнө. Барилгын эдэлбэр газарт нь оршин суугчид болон хүүхэд амрах, тоглох тоглоом бүхий талбай байх ёстой.

4.15. Орон сууцны барилгын эзэлхүүнд багтааж эдэлбэр газраас орох оршин суугчдын орцноос тусдаа бие даасан орцтой нэг ээлжинд 100-аас илүүгүй хүн хүлээн авах хүчин чадалтай амбулатори-поликлиник, эмчилгээ-урьдчилан сэргийлэх байгууллага, түүнчлэн өдрөөр хэвтэн эмчлүүлэх өрөө тасалгаатай, шүдний эмчийн кабинетийг “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013”-ын дагуу, эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө өгөх, өрхийн эмч болон хувийн хэвшлийн эмч нарын үзлэгийн кабинет, эрүүл мэндийн төв, нөхөн сэргээх ба сэргээн засах төв, түүнчлэн “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013”-ын дагуу ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар судлалын дүгнэлт гаргасан тохиолдолд хэвтэн эмчлүүлэх тасгийг хамтгасан, мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрсөн тохиолдолд төлөвлөнө.

4.16. Орон сууцны барилгад байрлах эмнэлгийн байгууллага, өдрийн хэвтэн эмчлүүлэх өрөө тасалгааны агааржуулалтын систем нь “Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага MNS 5611:2006”, “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007” болон “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013” стандартын дагуу сууцны өрөө тасалгааны агааржуулалтын системээс тусдаа байх ёстой.

4.17. Орон сууцны барилгын зураг төсөл боловсруулах даалгаварт автомашины зогсоолыг тухайн барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж төлөвлөхөд “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль [1] болон “Авто зогсоол БНБД 21-05-10”, “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”, “Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД 21-02-02”, “Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05*/18”, “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төсөллөх ба угсрах БД 43-102-07”, “Барилга байгууламжийн утааны эсрэг хамгаалалтыг ашиглалтанд оруулах, ашиглалтын үед шалгах аргууд БД 21-102-12”, “Барилга байгууламж, өрөө тасалгааны тэсрэх, шатах галын аюулын ангиллыг тодорхойлох дүрэм БД 21-101-12”, “Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага MNS 5611:2006”, “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага MNS 5105-2001”-ийн шаардлагуудыг баримтлана.

4.18. Орон сууцны барилгыг хавсралт Г-д заасан барилгын уур амьсгалын (1 дүгээр зураг) норматив үзүүлэлтэд зохицуулан төлөвлөнө.

4.19. “Дээврийн хучлага БНБД 31-02-03”-ын дагуу орон сууцны барилгын ашиглалттай дээвэр, түүнчлэн тухайн барилгын зарим хэсэгт оруулан залгаж барих олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааны дээвэр дээр ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангаж, нэвтрэх эрхийг хянах боломжтой тоног төхөөрөмжийг хангасан тохиолдолд талбай (хүүхдийн тоглоомын талбай, насанд хүрэгчдэд зориулсан биеийн тамираар хичээллэх ба амрах талбай, ахуйн зориулалттай талбай) байрлуулахыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд дээвэрлүү гарч байгаа сууцны зориулалттай өрөө тасалгааны цонхоос тухайн талбай хүртэл зайг газрын түвшин дэх ижил төстэй зориулалттай талбайн адил “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт БНБД 30-01-04”-ийн дагуу төлөвлөнө.

Орон сууцны барилгад (блокчилсон орон сууцны барилгаас бусад) ашиглалттай дээвэр төлөвлөхөд дуу чимээнээс хамгаалах зорилгоор зураг төсөл боловсруулах даалгаварт техникийн давхар болон (эсвэл) дуу чимээнээс хамгаалах арга хэмжээ тусгасан байх ёстой.

Агааржуулалтын системийн бие даасан гадна байрлах блокуудыг тоноглох, тэдгээрийг байрлуулах орон зайг урьдчилан төлөвлөх шаардлагатай.

5. ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА, ӨРӨӨ ТАСАЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТӨНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

5.1 Орон сууцны барилгад төлөвлөх айлын сууцны өрөө тасалгааг нэг гэр бүл амьдрах зориулалттай төлөвлөнө.

5.2 Орон сууцны барилгад байх айлын сууцны хамгийн бага талбайн хэмжээг (тагт, лоож, террас, хүйтэн агуулах болон сууц хоорондын гонх зэрэг талбайг тооцолгүйгээр) болон сууцны өрөөний тоог 5.1-р хүснэгтэд заасан ёсоор төлөвлөнө.

5.1 дүгээр хүснэгт

Өрөөний тоо	1	2	3	4	5	6
Айлын сууцны талбайн хэмжээ	28 - 38	44 - 53	56 - 65	70 - 77	84 - 96	103 - 109
<i>Тайлбар: тодорхой хот, сум, суурин, тосгонд барих орон сууцны барилгын айлын сууцны талбай, сууцны өрөөний тоог нутаг дэвсгэрийн хүн амын орон сууцны хангамжийн түвшин хүн амын насны ялгавар, хүйс зэргийг үндэслэн харъялах нутгийн төр, засаг захиргааны байгууллагатай зөвшилцөн тодорхойлж тооцно.</i>						

5.3 Орон сууцны барилгын айлын сууцанд дундын зориулалтаар ашиглах сууцны (зочны өрөө) болон унтлагын өрөөнүүд, түүнчлэн сууцны бус зориулалттай өрөө тасалгаа: гал тогооны (эсвэл гал тогоо-хооллох, гал тогоо-ниша), үүдний, бие засах, усанд орох ба (эсвэл) шүршүүр, ариун цэврийн нэгдсэн өрөө (5.9-ийн дагуу), агуулахын өрөө (эсвэл ханын суулгамал шүүгээ) зэргийг төлөвлөж өгнө.

Ус чийгтэй нөхцөл (ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөө (шүршүүр), ариун цэврийн нэгдсэн өрөө)) бүхий өрөөний зураг төсөл боловсруулах даалгаварт эрүүл ахуй-техникийн тоног төхөөрөмж болон хэрэгсэл байрлуулах хувилбар байж болно.

Ариун цэврийн нэгдсэн өрөөг орон сууцны барилгад багтах нэг өрөө бүхий айлын сууцанд төлөвлөхийг зөвшөөрнө, харин олон өрөө бүхий айлын сууцанд зураг төсөл боловсруулах даалгаврын дагуу төлөвлөнө.

5.4 Уур амьсгалын III, IV дүгээр бүсэд баригдах барилга, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амьдардаг гэр бүлд зориулсан айлын сууцыг лоож, тагттай төлөвлөнө, бусад тохиолдолд байгаль-цаг уурын таагүй нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа болон галын аюулгүй байдлын шаардлагыг харгалзан үзэх ёстой. Орон сууцанд шилэлгээтэй тагт болон лоожийг дараах таагүй нөхцлүүд байх тохиолдолд төлөвлөх шаардлагатай. Үүнд:

- уур амьсгалын I, II бүс дэхь 7 сарын агаарын дундаж хэм 12°C - 16°C , салхины дундаж хурд нь 5 м/с -ээс дээш; мөн 8°C - 12°C ба 4 м/с ; 4°C - 8°C ба 4 м/с ; салхины хурднаас үл хамааран 4°C -аас доош;
- гол гудамж зам буюу үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрээс гарах чимээ орон сууцны барилгын (дуу чимээний хамгаалалттай сууцны барилгаас бусад) нүүрэн талаас 2м зайд 75 дБ ба түүнээс дээш хэмжээтэй байх;
- зуны гурван сарын хугацаанд 15 ба түүнээс дээш өдрийн агаар дахь тоосны агууламж $1,5\text{ мг/м}^3$ буюу түүнээс дээш.

“Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт БНБД 23-01-09”-ийн дагуу тодорхойлох уур амьсгалын I болон IIA бүсэд баригдах орон сууцны барилгын айлын сууцанд гадуур хувцас болон гутал хатаах агааржуулалттай шүүгээ төлөвлөж өгнө.

5.5 Орон сууцны барилгын зоорийн болон хаяавчийн давхарт айлын сууц, сууцны зориулалттай өрөө тасалгаа төлөвлөхийг хориглоно.

5.6 Айлын сууцны ба туслах зориулалттай өрөө тасалгааны урт, өргөн, өндрийн хэмжээг хүний эргономик шаардлагаас гадна уг өрөөнд байрлуулах тавилга, тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээтэй уялдуулан тогтооно.

5.7 Орон сууцны барилгын айлын сууцны талбайн хамгийн бага дөөд хэмжээг: нэг өрөө айлын сууцны дундын эзэмшлийн сууцны өрөө- 14 м^2 , хоёр ба түүнээс дээш өрөөтэй айлын сууцны дундын эзэмшлийн сууцны өрөө- 16 м^2 , унтлагын өрөө - 8 м^2 (хоёр хүн унтах ортой унтлагын өрөө - 10 м^2); гал тогооны өрөө- 8 м^2 ; гал тогоо-хооллох өрөөний хоол бэлтгэх бүс - 6 м^2 . Нэг өрөөтэй айлын сууцанд гал тогооны өрөө буюу гал тогоо-ниша-г 5 м^2 -аас багагүй талбайтай байхаар төлөвлөж болно.

Налуу дээвэр бүхий дундын эзэмшлийн өрөөний нийт талбай 16 м^2 -аас багагүй байгаа нөхцөлд адрын (мансардын) давхрын унтлагын болон гал тогооны өрөөний талбай 7 м^2 -аас багагүй байна.

5.8 “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт БНБД 23-01-09”-ийн дагуу тодорхойлох уур амьсгалын I, IIA, IIB дэд бүс дэхь сууцны болон гал тогооны (гал тогоо-хооллох өрөө) өрөөний өндрийн (шалны түвшнээс тааз хүртэл)

хэмжээ 2,7 м-ээс доошгүй, уур амьсгалын бусад бүсэд энэ өндөр 2,5 м-ээс багагүй байх ёстой.

Айлын сууцны доторх хонгил, холл, үүдний өрөө, таазны шүүгээ ба түүний доорх өндөр нь хүмүүсийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын нөхцлөөр тодорхойлогддог бөгөөд хамгийн багадаа 2,1 м байх ёстой.

Налуу хаших бүтээц эсвэл адрын (мансардын) давхарт байрласан айлын сууцан дах сууцны болон гал тогооны өрөөний таазны өндрийг стандарт хэмжээнээс 50%-иас ихгүйгээр бууруулахыг зөвшөөрнө.

5.9 Орон сууцны барилгын 2, 3 ба 4-н өрөө айлын сууцны унтлагын болон дундын эзэмшлийн өрөөгөөр хүн дамждаггүй байхаар тооцож төлөвлөнө. Үүний зэрэгцээ бүх айлын сууц нь дараах тоноглолоор тоноглогдсон байх ёстой, үүнд: гал тогооны өрөө нь угаалтуур, усанд орох өрөө нь усанд орох онгоц (шүршүүрээр) ба угаалтуураар, бие засах өрөө нь суултуураар болон нэгтгэсэн ариун цэврийн зангилаа нь усанд орон онгоц (шүршүүрийн кабин), угаагуур ба суултуураар.

6. БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦИЙН ДААЦЫН ЧАДВАР, ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХЭВ ГАЖИЛТ

6.1 Орон сууцны барилгын суурь болон даацын бүтээц нь “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага БНБД 20-01-11”, “Ачаалал ба үйлчлэл БНБД 20-04-17”, “Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Ерөнхий журам БНБД 52-01-10”, “Цутгамал бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-02-05”, “Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц БНБД 52-03-05”, “Армоцементэн бүтээц БНБД 52-04-12”, “Барилгын цутгамал төмөр бетон бүтээц БД 52-106-12”, “Ган фибробетон бүтээц БД 52-107-12”, “Ган-төмөрбетон бүтээц 52-109-18”, “Мяндас полимер арматуртай бетон, төмөр бетон бүтээц БД 52-110-20”, “Ган бүтээц БНБД 53-02-05”, “Ган бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм) БНБД 53-03-07”, “Модон бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм) БНБД 54-01-07” ба бусад холбогдох норм дүрмийн дагуу төлөвлөгдсөн байх ёстой. Үүний зэрэгцээ барилгын зургийн даалгаварт тусгаснаар барилга барих явцад болон барилгын ашиглалтын тооцоот хугацаанд урьдчилан тогтоосон нөхцлийн туршид “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулгах, шинээр барих үйл ажиллагааны журам” [7]-д зааснаар дараах нөхцлүүдийг гаргахгүй байх:

- барилгын үйл ажиллагааг зогсооход хүргэх барилгын хийц бүтээцийн нуралт ба (буюу) эвдрэл;
- барилгын хэв гажилт эсвэл хагаралтын улмаас хийц бүтээцийн найдваршил алдагдах болон үргэлжлүүлэн ашиглах боломжгүй болох /ашиглалтын чанар муудах/.

6.2 Орон сууцны барилгын суурь болон бүтээцийг байнгын ачаалалттай байхаар тооцно. Үүнд:

- барилгын хувийн жингийн тогтмол ачааллыг хүлээн авах даацын болон хашлага бүтээцийн тооцоо;

- барилгын хучилтад ирэх жигд тархалттай болон төвлөрсөн түр ачаалал;
- барилга барих талбай, тухайн эдэлбэр газрын салхины, цасны ба агаарын хэм зэрэг уур амьсгалын хүчин зүйлийн түр ачаалал.

Дээр дурьдсан ачааллуудын таагүй хослол эсвэл нийлмэл хүчийг тооцсон норматив утга, бүтээцийн хотойлт ба шилжилтийн хязгаарын утгууд, ачааллын найдваршлын коэффициентийн утгыг “Ачаалал ба үйлчлэл БНБД 20-04-17”-ын шаардлагын дагуу авах ёстой.

Орон сууцны барилгын бүтээц ба суурийг тооцоолохдоо дотоод тоног төхөөрөмж (жишээлбэл, задгай зуух, усанд орох онгоц)-ийн ачаалал, тухайн барилгын дотор баригдсан олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааны технологийн болон инженер-техникийн тоног төхөөрөмж, түүнчлэн энэ тоног төхөөрөмжийн элементийг хана болон таазанд бэхэлсэн байрлал дахь ачааллыг харгалзсан нэмэлт шаардлагуудыг барилга угсралтын зураг төсөл боловсруулах даалгаварт тусгасан байх ёстой.

6.3 Барилгын бүтээцийн зураг төсөлд хэрэглэж байгаа бүтээцийн даацын чадвар болон хэв гажилтыг тооцох арга нь “Ган бүтээц БНБД 53-02-05”, “Ган бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм) БНБД 53-03-07”, “Ачаалал ба үйлчлэл БНБД 20-04-17”, “Барилга, байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох БНБД 50-01-16”, “Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Ерөнхий журам БНБД 52-01-10”-ын шаардлагуудад нийцэж байх ёстой. Орон сууцны барилга барих талбайд геологийн аюултай үйл явц илрэх тохиолдолд “Барилга байгууламж, нутаг дэвсгэрийн геологийн аюултай үзэгдлийн инженерийн хамгаалалт БД 22-102-18”-д тавигдах шаардлагыг тооцно. Инженер геологийн төвөгтэй нөхцөлд дараах нэмэлт шаардлагуудыг тооцно, үүнд: газар хөдлөлтийн бүс нутагт “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм БНБД 22-01-01*/2006/2013”, БД 22-101-07-ын шаардлага, аливаа үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад эвдэрсэн газар нутаг болон суумтгай хөрсөнд “Хөндийт ухмалтай талбай болон суумтгай хөрсөнд барилга байгууламжийг төсөллөх БНБД 22-03-09”-ийн шаардлага, олон жилийн цэвдэгтэй хөрсөнд “Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах СНиП 2.02.04-88”-ын шаардлагыг тооцно.

Орон сууцны барилгын бүтээцийн онцгой байдлын үеийн онцгой ачааллын тооцоог “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага БНБД 20-01-11”-ийн дагуу гаргана.

6.4 Орон сууцны барилгын суурийг инженерийн судалгаа, тооцоо дээр үндэслэж гаргасан схемийн (БНБД 11-07-19-ийг мөрдөж) дагуу төлөвлөж, барилгын даацын болон хаших бүтээцийн буурийн суултын ачаалал жигд тархаж байх нөхцлийг хангасан төлөвлөлт боловсруулна. Барилгажилтын нутаг дэвсгэрт ул хөрсний физик-механик шинж чанар ба гидрогеологийн нөхцлийг “Барилга, байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох БНБД 50-01-16” ба “Свайные фундаменты СНиП 2.02.03-85” (гадсан суурьтай тохиолдолд)-ийн дагуу тооцно. Суурийн болзошгүй хэв гажилтыг нөхөх, түүнчлэн барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээг барилгын суурь болон инженерийн шугам сүлжээ холбогдох хэсэгт ул хөрсний болон газар доорх усны идэмхий үйлчлэлийн зэргийг

харгалзан “Барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах БНБД 20-02-11”, “Барилгын бүтээц, байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалах БНБД 20-03-11”-ийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

6.5 Нийт 40 м-ээс дээш өндөр орон сууцны барилгад ирэх салхины хүчний нөлөөллөөс үүсэх барилгын дээд давхрын хэлбэлзлийн хязгаарын тогтворжилтын тооцоог нормативт шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

6.6 Ашиглагдаж байгаа орон сууцны барилгыг сэргээж шинэчлэл хийх зураг төсөл боловсруулахдаа хуучин барилгын даацын болон хаших бүтээц, мөн түүнчлэн суурь болон буурь хөрсөнд нэмэгдэн ирэх шинэ ачаа үйлчлэлийг барилгын физик элэгдлээс үл хамааран, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа баримт бичгүүдийн дагуу тооцож шалгасан үндэслэлийг баримтлана.

Ингэхдээ ашиглалтын хугацаанд барилгын суурь хөрсний бодит даах чадвар тогтворжиж, түүнчлэн цаг хугацааны явцад бетон болон төмөрбетон бүтээцийн бат бөх чанар сайжирч байдгийг тооцож зураглал боловсруулна.

6.7 Орон сууцны барилгыг шинэчлэн өөрчилөхдөө түүнийг ашиглалтын явцад бүтээцийн системд үүссэн өөрчлөлтийг (шинээр үүссэн нүх сүв, хөндий, барилгын төслийн анхны шийдэлд орсон нэмэлт, мөн түүнчлэн бүтээцэд хийсэн засвар, хүчитгэл) тооцсон байх ёстой.

6.8 Орон сууцны барилгыг ~~өргөтгөн~~ шинэчлэлт хийхэд айлын сууцны ус чийгтэй нөхцөл (5.3-ийн дагуу) бүхий өрөө тасалгаанд (9.22 заалтыг харгалзан) “Шал БНБД 31-12-08”, “Шалны ажил БНБД 31-09-05”, “Шал БД 31-109-08”, “Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил БНБД 31-08-05”-ын дагуу ус үл нэвтрэх, дуу чимээ болон чичиргээг багасгах нэмэлт арга хэмжээг авах ба шаардлагатай тохиолдолд тухайн ариун цэврийн зангилааны тоног төхөөрөмж суурьлах хучилтын хавтанг хүчитгэж болно.

7. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

7.1 Галын тархалтаас сэргийлэх

7.1.1 Галын аюулын Ф1.3 ангид хамаарагдах барилга, мөн Ф1.2 ангид багтах орон сууцны төрлийн дотуур байрны барилгын галын аюулгүй байдлыг Монгол Улсын “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль, нормативт баримт бичгийн шаардлага болон энэхүү норм, дүрэмд тусгайлан заасан нөхцлийн дагуу хангана. Харин ашиглалтын явцад Барилга, хот байгуулалтын сайдын “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулгах, шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ын заалтыг харгалзан үзнэ. Галын аюулгүй байдлын талаархи зохицуулалтын баримт бичгийн шаардлага, түүний дотор 7-р хэсгийн шаардлагуудаас хазайх үндэслэл эрсдлийг Монгол Улсын “Галын аюулгүй байдлын тухай” хуулийн 21 дугаар зүйлийн дагуу тооцоолох замаар гаргаж болно.

7.1.2 Орон сууцны барилгын давхрын зөвшөөрөгдөх өндөр ба давхрын галын бүслэвч хоорондын талбайн хэмжээг барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг болон бүтээцлэлийн галын аюулын анги-аас хамааруулж 7.1 дүгээр хүснэгтэд зааснаар тооцож төлөвлөнө.

7.1 дүгээр хүснэгт

Барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг	Барилгын бүтээцлэлийн галын аюулын анги	Барилгын байж болох өндрийн дээд хэмжээ, м	Давхрын галын бүслэвч хоорондын талбайн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, м ²
I	C0	50	2500
II	C0	50	2500
	C1	28	2200
III	C0	28	1800
	C1	15	1800
IV	C0	5	1000
		3	1400
	C1	5	800
		3	1200
	C2	5	500
		3	900
V	Нормчлогдохгүй	5	500
		3	800
Тайлбар: Өргөтгөж барьсан галлагаагүй сууцны барилгын гал тэсвэршилтийн зэргийг үндсэн барилгын галлагаатай хэсгийн гал тэсвэршилтийн зэргээр нь тооцно.			

7.1.3 Гал тэсвэршилтийн I,II,III зэрэгтэй барилга нь R45-аас доошгүй гал тэсвэршилтийн хязгаар болон бүтээцийн галын аюулын анги ГҮ бүхий даацын элементтэй нөхцөлд 7.1 дүгээр хүснэгтэд заасан, барилгын өндрөөс нь хамааруулахгүйгээр, гэхдээ 50 м-ээс өндөргүй тохиолдолд дээврийн (мансард) давхар нэмж барихыг зөвшөөрнө. Энэхүү давхрын хашлага бүтээц нь үндсэн барилгынхаа бүтээцэд тавигдаж буй шаардлагатай дүйцэх ёстой. Харин модон бүтээц хэрэглэсэн нөхцөлд түүнд тавигдах шаардлагыг хангах галын хамгаалалтыг уг бүтээцэд нь хийвэл зохино.

7.1.4 Галерейн зохион байгуулалттай хэв шинжийн барилгын галерейн бүтээц нь барилгын хучилтад авсан шаардлагатай тохирох ёстой.

7.1.5 Гал тэсвэршилтийн I ба II зэрэгтэй барилгын даацын элементүүдийн гал тэсвэршилтийн хязгаарыг хангахын тулд зөвхөн бүтээцийн галын хамгаалалтыг хангаж өгнө.

7.1.6 Гал тэсвэршилтийн IV зэрэгтэй хоёр давхар барилгын даацын элементууд R30-аас доошгүй гал тэсвэршилтийн хязгаартай байх ёстой.

7.1.7 Секц хоорондын хана, айлын сууц хоорондын хана ба тусгаарлагч хаалт, мөн түүнчлэн сууцны гаднах хонгил, холл ба үүдний танхимыг бусад өрөө тасалгаанаас тусгаарласан хана, тусгаарлагч хаалт нь 7.2 дугаар хүснэгтэд заасан шаардлагад нийцэж байх ёстой.

7.2 дугаар хүснэгт

Хаших хийц бүтээц	Барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг ба бүтээцийн галын аюулын ангиас хамаарсан гал тэсвэршилтийн хамгийн бага хязгаар ба бүтээцлэлийн галын аюулын ангийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ		
	I-III, CO ба C1	IV, CO ба C1	IV, C2
Секц хоорондын хана	REI** 45, ГY*	REI** 15, ГY*	REI** 15, Г2
Секц хоорондын тусгаарлагч хаалт	EI 45, ГY*	EI 15, ГY*	EI 15, Г2
Айлын сууц хоорондын хана	REI** 30, ГY*	REI** 15, ГY*	REI** 15, Г2
Айлын сууц хоорондын тусгаарлагч хаалт	EI 30, ГY*	EI 15, ГY*	EI 15, Г2
Сууцны гаднах хонгилыг бусад тасалгаанаас тусгаарласан хана	REI** 45, ГY*	REI** 15, ГY*	REI** 15, Г2
Сууцны гаднах хонгилыг бусад тасалгаанаас тусгаарласан тусгаарлагч хаалт	EI 45, ГY*	EI 15, ГY*	EI 15, Г2
* C1 ангийн барилгад Г1 байхыг зөвшөөрнө. ** Даацын бус хананы хувьд "даацын чадвараа алдах (R)" хязгаарын төлөв байдалд гал тэсвэршилтийн хязгаарыг тогтоохгүй.			

Секц хоорондын болон айлын сууц хоорондын хана, тусгаарлагч хаалт нь нүхгүй битүү ханаар хийгдэх ба Монгол Улсын хууль "Галын аюулгүй байдлын тухай" [1]-ын шардлагын дагуу хийгдсэн байх ёстой.

7.1.8 Өрөө тасалгаа хоорондын тусгаарлагч хаалт хананы гал тэсвэршилтийн хязгаарыг нормчлохгүй. Тасалгаа хоорондын шүүгээ, угсарч-задрах ба эвхэгддэг хаалт зэрэгт галын аюулын анги тогтоогддоггүй. Бусад тасалгаа хоорондын хаалтад, мөн түүнчлэн хаалгатай хаалтад галын аюулын анги "Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02"-т заасны дагуу байх ёстой.

7.1.9 Таваас дээшгүй давхартай гал тэсвэршилтийн II зэрэгтэй сууцны барилгын зорийн болон хаяавчийн давхар дахь агуулах хоорондын тусгаарлагч хаалт, мөн гал тэсвэршилтийн III, IV зэрэгтэй ийм барилгад гал тэсвэршилтийн

хязгаарын болон галын аюулын ангийн нормчлолыг нь тогтоогоогүй зураг төсөл зохиохыг зөвшөөрнө. Зоорийн болон хаяавчийн давхрын хонгилыг (түүнчлэн шугам сүлжээ байрлуулах хонгил) бусад өрөө тасалгаанаас тусгаарлагч хаалт нь галын аюулаас хамгаалах 1 дэх төрлийн хийцлэлтэй байна.

7.1.10 Техникийн, зоорийн, хаяавчийн давхар болон адрын хөндийн 500м²-аас илүүгүй талбайтай секцэн бус барилгад галаас хамгаалах 1 дэхь төрлийн хаалтаар, харин сэкцэн зохион байгуулалттай барилгад галын хамгаалалтыг нь секцээр нь ангилан хийх ёстой.

Д ангиллын тасалгааг тусгаарлах гал тэсвэршилтийн хананд суулгасан хаалганы гал тэсвэршилтийн хязгаарыг нормчлохгүй.

7.1.11 Гурав ба түүнээс олон давхар барилгын лоож, тагтны хаалт, мөн түүнчлэн тав ба түүнээс олон давхар гал тэсвэршилтийн I, II, III зэрэгтэй барилгын гадна талын нарны хамгаалалтыг тус тус шатдаггүй материалаар (ШҮ) хийх ёстой.

7.1.12 Орон сууцны барилгын зоорийн, хаяавчийн, нэгдүгээр, хоёрдугаар (их ба том хотод) болон гуравдугаар давхарт тухайн барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих Ф1.3 ангийн өрөө тасалгааг байрлуулахдаа олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааг сууцны зориулалттай өрөө тасалгаанаас галын аюулаас хамгаалах 1 дүгээр төрлийн хаалтаар ба нүхгүй 3 дахь төрлийн хучилтаар (гал тэсвэршилтийн I зэрэгтэй барилгад 2 дахь төрлийн хучилтаар) тусгаарлана.

7.1.13 Хог цуглуулах камерын хаалга нь гадагшаа шууд буюу хонгилоор дамжин гарах битүү ханаар тусгаарлагдсан бие даасан хаалгатай гарцтай байх ёстой. Хог цуглуулах камер болон хонгил (төлөвлөсөн тохиолдолд) галын аюулаас хамгаалах хаалт, хучилттай байх ёстой.

Гал тэсвэршилтийн бүх зэрэгтэй барилгын адрын хөндийн хучилтын бүтээцийн гал тэсвэршилтийн хязгаар ба галын аюулын ангийг нормчлохгүй. Харин дээвэр, шувуу нуруу, сараалж ба дээврийн өнгийлтийн хучаасыг өөр тусгайлан дурьдсан нөхцөлөөс бусад тохиолдолд шатах материалаар хийж болно.

Фронтоны бүтээцийг гал тэсвэршилтийн хязгааргүй төлөвлөж болно, гэхдээ фронтоны галын аюулын анги нь тухайн барилгын гадна хананы галын аюулын ангитай ижил байх ёстой.

Адрын хөндийн хучилтын элементүүдийн барилгын бүтээцийн талаархи мэдээллийг зураг төслийн байгууллагын барилгын техникийн баримт бичигт дурьдсан байна.

Гал тэсвэршилтийн I-IV зэрэгтэй барилгын адрын хөндийн хучилтын шувуу нуруу ба сараалжийг шатдаг материалаар хийсэн тохиолдолд дээврийг шатдаггүй (ГҮ) хийх ёстой. Харин гал тэсвэршилтийн I зэрэгтэй барилгын шувуу нуруу, сараалж модыг 1-р бүлгийн гал тэсвэрлэх тэсвэртэй бодисоор боловсруулна. II-IV гал тэсвэршилтийн зэрэгтэй барилгад 2-р бүлгээс доошгүй гал тэсвэрлэх тэсвэртэй

- "Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт БНБД 30-01-04"-ийн дагуу

бодис хэрэглэх, эсхүл далд шаталтын тархалтад өртөхөөргүй байхаар галаас хамгаалах бүтээцлэлийн арга хэмжээг авна.

C0, C1 барилгын бүтээцлэлийн галын аюулын ангийн барилгын адрын хөндийн хучилтын мөг, дээврийн өнгийлтийн хучаасыг ГҮ, Г1 бүлгийн материалаар хийх, эсвэл тухайн элементуудийг Г1-ээс багагүй шатамхай бүлгийн хуудсан материалаар хийнэ. Дурьдсан бүтээцэд галын аюултай шатамхай дулаалгын материалыг хэрэглэхийг хориглоно (уурын шугамын 2 мм-ээс ихгүй зузаантай тусгаарлагчаас бусад), мөн эдгээр материалууд далд шаталтын тархалтад өртөхөөргүй байхаар тооцно.

7.1.14 Орон сууцны барилгын дотор эсвэл зарим хэсгийг нь залгаж төлөвлөсөн барилгын хэсгийн хучилт нь адрын хөндийн хучилтгүй барилгад тавигддаг шаардлагыг хангасан байна. Харин дээврийн хучилт нь “Дээврийн хучлага БНБД 31-02-03”-ын ашиглалттай дээврийн хучилтанд тавигддаг шаардлагад нийцэж байх ёстой. Гал тэсвэршилтийн I-III зэрэгтэй орон сууцны барилгад дээврийн ашиглалтын нөхцөлд тавигдах 4.7, 4.18 ба 8.11-р зүйлийн шаардлагад нийцсэн хучилтыг ашиглахаар төлөвлөж болно. Барилгын хучилтын даацын бүтээцийн гал тэсвэршилтийн хязгаар R45-аас доошгүй барилгын бүтээцийн галын аюулын анги нь ГҮ-ээс багагүй байна.

Үндсэн барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж баригдсан барилга нийлэх талдаа цонхтой нөхцөлд уулзвараас 6 м-ийн урттай дээврийг шатдаггүй материалаар (ШҮ) хийсэн байх ёстой.

Барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж барих барилгын дээврийн түвшин нь сууцны зориулалттай өрөө тасалгааны шалнаас дээр түвшинд байхаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Гэхдээ барилгад оруулан залгасан эсвэл барилгын дотор болон барилгад оруулан залгасан барилгын хэсгийн дээврийн парпетийн цул хэсэг болон зар сурталчилгааны бүтээц нь тухайн цонхны тавцангаас доор түвшинд байх ёстой.

7.1.15 Галлагаатай зуухтай орон сууцны барилгад хаяавчийн буюу нэгдүгээр давхарт хатуу түлшний агуулах байрлуулж болно. Эдгээр агуулахын өрөөг галын аюулаас хамгаалах 1 дэх төрлийн тусгаарлагч хаалт буюу 3 дахь төрлийн хашилтаар тусгаарлах нь зүйтэй бөгөөд агуулах нь шууд гадагш гарах хаалгатай байх ёстой.

7.2 Иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ

7.2.1 Айлын сууцны өрөөний хаалганаас шатны хонгил эсвэл гарах хаалга хүртэлх зайн дээд хэмжээг 7.3 дугаар хүснэгтэд заасан ёсоор төлөвлөнө.

7.3 дугаар хүснэгт

Барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг	Барилгын бүтээцлэлийн галын аюулын анги	Сууцны хаалганаас гадагш гарах хаалга хүртэлх хамгийн их зай, м.	
		Шатны хонгил ба гадна хаалга хоёрын хооронд оршиж байгаа үед	Битүү хонгил буюу галерей рүү гарах үед

I, II	C0	40	25
II	C1	30	20
III	C0	30	20
	C1	25	15
IV	C0	25	15
	C1, C2	20	10
V	нормчлогддоггүй	20	10

Орон сууцны барилгын секцэн дэх айлын сууцнаас цонхгүй 1,2 м² багагүй талбайтай битүү хонгил уруу гарахад хамгийн алслагдмал сууцны хаалганаас шатны хонгил эсвэл цахилгаан шатны өмнөх талбай (гонх) болон утаагүй агаар бүхий шатны хонгилын бүсэд шууд хүрэх зай 12 м-ээс илүүгүй байвал зохино. Цонхтой эсвэл хонгил (холл)-ын утаа гадагшлах бололцоотой үед энэ зайг битүү хонгилын адил 7.3 дугаар хүснэгтэд зааснаар авч болно.

7.2.2 Хонгилын өргөн нь: шат хоорондын буюу хонгил шат хоорондын зай нь 40м хүртэл бол-1,4 м; 40 м-ээс илүү бол-1,6 м. Галерейн өргөн нь 1,2 м-ээс доошгүй байна. Хонгилыг өөр хооронд нь болон хонгилын захаас 30 м-ээс илүүгүй зайд гал тэсвэршилтийн EI 30 зэрэгтэй хаалга бүхий хаалтаар тусгаарлаж өгвөл зохино. Хаалга нь өөрөө хаагддаг төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

7.2.3 Шатны хонгил цахилгаан шатны өмнөх талбайд арматурласан шилэн хаалга хийхийг зөвшөөрнө. Хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангаж, хамгаалах ангийн стандартын шаардлагыг хангасан цохилтонд тэсвэртэй бусад шиллэгээг ашиглахыг зөвшөөрнө.

7.2.4 Давхраас хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх хаалганы тоо болон шатны хонгилын төрлийг “Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД 21-02-02”-ын дагуу төлөвлөнө.

7.2.4а Өрөө тасалгаанууд нь хоёр давхрыг (хоёр түвшинг) эзэлсэн айлын сууцнаас оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх гарцыг “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”-ын 6.12-ийн шаардлагын дагуу төлөвлөнө.

7.2.5 Уур амьсгалын IV бүс болон IIIB дэд бүсэд барихаар зураг төслийг нь болосруулах 28 м-ээс доош өндөртэй сууцны барилгад шатны хонгилын оронд шатдаггүй материалаар (ШҮ) хийгдсэн гадна талын задгай шат сонгож төлөвлөхийг зөвшөөрнө.

7.2.6 Давхардаа нийт 500 м² хүртэл айлын сууцны талбайтай хонгилон (галерейн) зохион байгуулалттай хэв шинжийн орон сууцны барилгын өндөр 28 м-ээс дээш бол 1 дүгээр төрлийн шатаар, 28 м-ээс доош өндөртэй бол 2 дугаар төрлийн шатаар хүмүүсийг гадагш нүүлгэн шилжүүлэхээр тооцож төлөвлөх ба хонгилын (галерейн) төгсгөлд 2 дугаар давхрын шалны тэмдэгт хүртэл буух 3 дахь

төрлийн гадна талын шатаар дамжихаар тооцож төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Барилгын буланд “У1” шатны хонгилыг байрлуулах үед хонгилын (галерейн) эсрэг талын төгсгөлд 3 дахь төрлийн шат нэгийг байрлуулж болно.

7.2.7 Давхар дахь айлын сууцны нийт талбай 500 м²-аас их бол хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг хоёроос доошгүй шатны хонгилоор дамжуулан гаргахаар тооцох (энгийн болон утаашихгүй) ёстой.

Давхардаа 500-аас 550м² хүртэл айлын сууцны нийт талбайтай орон сууцны барилгын давхарт байрлах айлын сууцнаас хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх хаалганы тоо нэг байж болох ба дараах зарчмаар тооцно:

- барилгын дээд давхар нь 28 м-ээс доош өндөрт байрлаж байгаа тохиолдолд айлын сууцны үүдний хэсэгт галын дохиоллын мэдрэгч тоноглож оршин суугчдыг энгийн шатны хонгилоор гаргахаар;

- барилгын дээд давхар нь 28 м-ээс дээш өндөрт байрлаж байгаа тохиолдолд айлын сууцны нийт өрөө тасалгааг (нэгтгэсэн ариун цэврийн зангилаа, усанд орох өрөө (шүршүүр), бие засах өрөө ба угаалгын өрөөнүүдээс бусад)) галын дохиоллын мэдрэгч эсхүл автомат гал унтраагчаар тоноглож хүмүүсийг нь утаашихгүй шатны нэг хонгилоор дамжуулан явуулахыг зөвшөөрнө.

7.2.8 Олон түвшинтэй айлын сууцны тухайд өрөөнүүд нь 18 м-ээс дээш өндөрт байрласан тохиолдолд шатны хонгил руу очих гарцгүй давхрын айлын сууц “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”-д заасан шаардлагын дагуу нүүлгэн шилжүүлэх гарцаар хангагдсан байх ёстой бөгөөд ийм нөхцөлд давхар тус бүрээс шатны хонгил уруу гарах гарцгүй төлөвлөж болно. Айлын сууцны доторх шатыг модоор хийхийг зөвшөөрнө.

7.2.9 “У1” төрлийн шатны хонгилын гадна талын агаарын бүсэд хүмүүс нэвтрэх хөдөлгөөн цахилгаан шатны холл-оор дамжин хэрэгжиж болох бөгөөд энэ тохиолдолд цахилгаан шатны хонгил ба хаалга “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”-д заасан шаардлагын дагуу төлөвлөгдсөн байх ёстой.

7.2.10 Секцийнхээ давхарт 500 м² хүртэл айлын сууцны нийт талбайтай 50 м хүртэл өндөр барилгад хүмүүсийг нүүлгэх шилжүүлэх гарцыг У2 буюу У3 төрлийн шатны хонгилоор дамжихаар тооцож болох бөгөөд энэ төлөвлөлтийг гал унтраагчдын тээвэрлэлтийг хангах нэг цахилгаан шатыг барилгад суурилуулсан тохиолдолд зөвшөөрнө. Ийм тохиолдолд У2 шатны хонгил тйиш гарах гарцыг гонхоор (буюу цахилгаан шатны өмнөх талбайгаар), харин цахилгаан шатны хонгилын хаалга, хонгил, гонхны оньст хаалга галаас хамгаалах 2-р төрлийн байх ёстой.

7.2.11 28 м-ээс дээш өндөртэй секцэн төлөвлөлттэй барилгад утаашихгүй “У1” төрлийн шатнаас хүмүүс гадагш гарах гарцыг галаас хамгаалах 2-р төрлийн хаалгатай, 1-р төрлийн хамар ханатай хонгилын нийлэх хэсгээс тусгаарлаж (олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө ба автомашины гарах гарцгүй үед) вестибюлийг (хөлийн өрөөг) хөндлөн дайруулж төлөвлөнө. Вестибюлийг шатны хэсэгтэй (“У1” төрөл) холбох энэ тохиолдолд агаарын бүсийг заавал дайруулж төлөвлөх ёстой. Агаарын бүсийн нүхийг 1-р давхарт төмөр сараалжаар хааж өгнө.

Айлын сууцаас шатны хэсэг хүртэлх зайд (“У1” төрөл) өөрөө хаагддаг 2-оос цөөнгүй хаалтыг дараалуулан байрлуулж болно.

7.2.12 Гурав ба түүнээс дээш давхар барилгын зоорийн, хаяавчийн давхар болон техникийн давхраас хүмүүс гадагш гарах гарц сууцны хэсгийн шатны хонгилтой холбогдоогүй үед өөр хоорондоо 100 м зайтай байж болно.

Зоорийн ба хаяавчийн давхраас хүмүүс сууцны хэсгийн шатны хонгилоор “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”-ын шаардлагыг хангасан тохиолдолд дамжин гарахыг зөвшөөрнө.

Барилгын дунд буюу дээд давхарт байрлах техникийн давхраас хүмүүс гарах гарцыг шатны үндсэн хонгилоор, харин “У1” төрлийн шатны хонгил бүхий барилгад хүмүүсийг агаарын бүсээр дамжуулан гаргахаар тооцож болно.

7.2.13 Дээврийн (мансардын) давхраас дээврийн хучилт тийш гарах ослын гарцыг 1,2 м-ээс доошгүй өндөртэй, 3 дахь төрлийн ба “ГШ 2” шатанд хүргэх хашилт бүхий дамжих гүүрэнцэр, болон талбайтай байх ёстой (“Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02”, “Гал түймрээс хамгаалах. барилгын гадна талын суурин шат. Дээврийн хязгаарлагч. Техникийн шаардлага MNS 6575:2016”-ийн дагуу).

7.2.14 Олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгаа барилгын сууцны хэсгээс тусгаарлагдсан тусдаа гадагш гарах болон хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх гарцтай байх ёстой.

7.2.15 Орон сууцны дээд давхарт архитектурын урлан болон албан ажлын өрөө тасалгаа байрлуулсан тохиолдолд барилгын сууцны хэсгийн шатны хонгилыг нүүлгэн шилжүүлэх 2 дахь гарцаар ашиглахыг зөвшөөрөх бөгөөд энэ тохиолдолд давхрыг шатны хонгилтой гал тэсвэрлэх хийцтэй гонхоор холбоно. Шатны хонгил тийш гарч байгаа гонхны хаалга зөвхөн тасалгааны дотор талруу онгойхоор байх ёстой.

7.3 Барилга доторх тоног төхөөрөмж ба инженерийн системд тавигдах галын аюулгүй байдлын шаардлага

7.3.1 Барилга доторх тоног төхөөрөмж, инженерийн систем нь Монгол улсын “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм” болон галын аюулгүй байдлын талаарх норматив баримт бичгийн шаардлагуудыг хангаж байх ёстой.

Орон сууцны барилгын утаанаас хамгаалах систем “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”, “Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05*/18”, “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности СП 7.13130”-д заасан шаардлагыг хангаж байх ёстой.

Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төсөллөх ба угсрах БД 43-102-07”-д заасан, халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционерийн систем нь “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности СП 7.13130”-д заасан галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байх ёстой.

Барилга байгууламжийн төлөвлөлтийн үе шатанд “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм”-д заасан шаардлагын дагуу нүүлгэн шилжүүлэх менежмент ба анхааруулах системийг, “Security and resilience — Emergency management — Guidelines for monitoring facilities with identified hazards ISO 22326”-д зааснаар инженерийн системийг удирдах, хянах системийн бүтцийг тодорхойлно.

7.3.2 Хэрэв агаар сэлгэлтийн болон утаа зайлуулах системийн тоног төхөөрөмжийг галд тэсвэрлэлтийн 1-р зэргийн ханаар хүрээлэгдсэн агаар сэлгэлтийн камерт байрлуулахаар бол камерыг заавал тусгаарласан байх ёстой. Утаа зайлуулах хавхалгыг нээх ба сэнсийг асаах үйлдлийг нийтийн эзэмшлийн талбай, техникийн, харуулын болон удирдлагын өрөө (боломжтой бол) мөн давхар бүрийн галын шүүгээнд байрлах алсын удирдлагатай товчлуураас автоматаар удирдахаар зураг төсөлд төлөвлөнө.

7.3.3 Галын автомат дохиололтой барилга байгууламжийн хамгаалалтын систем нь “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм”-ийн шаардлагыг хангаж байх ёстой. Барилгад галын автомат дохиолол байгаа бол галын утаа мэдрэгчийг жижүүрийн өрөө, сууцны бус хонгил ба хог цуглуулах камерт байрлуулна.

7.3.4 28 м-ээс дээш өндөртэй орон сууцны барилгын үүдэнд байрлуулах галын дохиоллын төрлийг “Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05*/18” -д зааснаар сонгоно.

7.3.5 Орон сууцны ба нийтийн байрны (ариун цэврийн, онгоцны, шүршүүрийн, угаалгын, сауны өрөөнөөс бусад) хүн амьдрах өрөөнд галын аюулгүй байдлын талаарх норматив баримт бичигт заасны дагуу галын утааг өөрөө мэдрэгч төхөөрөмж суурилуулна.

7.3.6 Орон сууцны барилга болон айлын сууцны дотор цахилгаан сүлжээ “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм”-д заасан шаардлага, “Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын дүрэм”-ийн дагуу гүйдлийг салгах хамгаалалтын төхөөрөмжөөр тоноглогдоно.

7.3.7 Орон сууцны барилгын хий хангамжийн систем “Хий хангамж БНБД 42-01-19”-ийн шаардлагыг хангаж байх ёстой.

7.3.8 Орон сууцны барилгын дулаан хангамжийн систем “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-ийн шаардлагыг хангаж байх ёстой.

7.3.9 Хатуу түлшээр ажилладаг дулааны эх үүсвэр, гал тогооны ба халаалтын зуухыг хоёр хүртэлх (зоорины давхрыг оруулахгүйгээр) давхартай орон сууцны барилгад байрлуулахыг зөвшөөрнө.

7.3.10 Дулааны эх үүсвэр, түүний дотор хатуу түлшний зуух ба задгай зуух, гал тогооны зуух ба янданг “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-д заасан шаардлагын дагуу зураг төсөлд тусгах ёстой. Үйлдвэрийн хийц бүхий дулааны эх үүсвэр ба гал тогооны зуухыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан зааврын дагуу аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн суурилуулна.

7.3.11 Хог цуглуулах камерын бүх талбайг хамарсан даралтат хошуутай цацагч төхөөрөмж байрлуулах ёстой. Цацагч төхөөрөмжийн түгээх шугам сүлжээ

нь цагариг хэлбэртэй байх ба түүнийг орон сууцны барилгын унд-ахуйн ус дамжуулах сүлжээний оруулга шугамд холбох ба шатамхай бус материалаар (ШБМ) дулаална.

7.3.12 Дөрөв ба түүнээс дээш тооны айлтай, галд тэсвэрлэлтийн V зэрэгтэй орон сууцны хоёр давхар барилгын цахилгаан хуваарилах оруулгын самбарт өөрөө ажиллах гал унтраах төхөөрөмжийг суурилуулна.

7.3.13 Цахилгаан шатны байрлах хэсэг, цахилгаан шатны хөндийг зааглах галд тэсвэртэй хашлага хийц ба хөндий нүхний хаалт, цахилгаан шатны хүлээлгийн танхим, машины заал “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм”-д заасан шаардлагыг хангах ёстой.

7.3.14 Орон сууцны барилгад (хориглосноос бусад) саун төлөвлөхөд дор дурдсан шаардлагууд тавигдана. Үүнд :

- уурын өрөөний хэмжээ 8- 24 м байх;
- үйлдвэрийн хийцтэй зориулалтын зуухтай байх ба температур 130°C хүрэхэд, мөн 8 цаг тасралтгүй ажиллахад автоматаар унтардаг байх;
- зуухыг уурын өрөөний хананаас 0,2 м-ээс багагүй зайд байрлуулах;
- зуухны дээр галд тэсвэртэй дулаан тусгаарлагч хаалт байрлуулах;
- “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”, “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности СП 7.13130”-д зааснаар галын хавхалга бүхий агааржуулах хоолой тавих;
- дотор ус хангамжийн шугамтай уурын өрөөг тусгаарлах дренчерийн тоног төхөөрөмж ба хуурай хоолойг холбоно.

Хуурай хоолойн диаметрийг ханын гадаргуугаас 1 м зайд шүрших эрчим 0,06 л/с-ээс багагүй байхаар, усны урсгалын өнцөг тусгаарлах гадаргуутай 20°-30° байхаар тодорхойлох ба хуурай хоолойд 150-200 мм зайтай 3-5 мм голчтой нүх гаргана.

7.4 Гал унтраах ба иргэдийг галын аюулаас аврах ажиллагаанд тавигдах шаардлага

7.4.1 Орон сууцны барилгад гал унтраах ба аврах ажиллагаа явуулах нөхцөлийг хангах орон зайг “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм” [8] болон галын аюулгүй байдлын “Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал БНБД 21-01-02” норматив баримт бичгийн шаардлагуудын дагуу төлөвлөнө.

7.4.2 Зоорь ба цоколийн тасалгаа (секц) бүрд гал унтраах үйл ажиллагаанд зориулсан 0,9х1,2 м-ээс багагүй хэмжээтэй хоёроос доошгүй цонх байх ёстой. Эдгээр цонхнуудын гэрэл нэвтрүүлэх талбайг тооцоолох шаардлагатай ба өрөөний шалны талбайн 0.2%-аас багагүй байна. Хэрэв зоорины давхарт байрлах цонхны өмнө талд нүх байвал түүний хэмжээ нь хөөс үүсгэгчээс гал унтраах бодис нийлүүлэх, утаа зайлуулагч ашиглан утааг зайлуулах боломжтой байх ёстой (барилгын хананаас нүхний хүрээ хүртэлх зай 0,7 м-ээс багагүй байх шаардлагатай).

7.4.3 Орон сууцны барилгын газар доорх техникийн ба зоорины хананд гаргах нээлхийн өндөр 1,8 м-ээс багагүй, адрын хөндийн 1,6 м-ээс багагүй байх ёстой. Хэрвээ босготой бол өндөр нь 0,3 м-ээс ихгүй байна.

7.4.4 Гал унтраах ус хангамжийн системийг “Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-02-16”, “Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16”-д заасан шаардлагын дагуу төлөвлөнө. Орон сууцны барилгын өндөр 50 м хүртэл бол барилгын гадна талд гал унтраах төхөөрөмжийг холбох зориулалттай хаалт ба холбох толгой бүхий дотор гал унтраах систем төлөвлөж болно. Холбох толгойг хоёроос багагүй галын автомашин байрлуулах талбайд 0,8-1,2 м өндөрт байрлуулна.

7.4.5 Орон сууцны өрөөн дотор гарах галыг унтраахад зориулсан шүршигч буу бүхий уян хоолойг холбох 15 мм-ээс багагүй голчтой цоргыг айл бүрийн унд-ахуйн ус хангамжийн шугамд суурилуулна.

8. АШИГЛАЛТЫН ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

8.1 Орон сууцны барилгыг төлөвлөх, барьж байгуулах, тоноглохдоо оршин суугчид, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэд барилгад аюулгүй орж, гарах, барилгын дотор болон түүний ойролцоо явах үедээ түүнчлэн барилгын хийц, инженерийн тоног төхөөрөмжийг хэрэглэхдээ бэртэл, гэмтэл авахгүй байх, мөн аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг хангасан байна.

8.2 Шатны гишгүүрийн хамгийн бага өргөн ба хамгийн их налуууг хүснэгт 8.1-д зааснаар авна.

Хүснэгт 8.1

Гишгүүрийн төрөл	Гишгүүрийн хамгийн бага өргөн, м	Гишгүүрийн хамгийн их налуу
Барилгын давхруудад хүргэх шатны гишгүүр:		
- сецэн зохион байгуулалттай хэв шинжийн хоёр давхар барилгад	1,05	1:1,5
- сецэн зохион байгуулалттай хэв шинжийн гурав ба түүнээс дээш давхар барилгад	1,05	1:1,75
- хонгилон, галерейн зохион байгуулалттай хэв шинжийн барилгад	1,2	1:1,75
Зоорийн ба хаяавчийн давхарт, газар доорх техникийн давхарт хүргэх шатны гишгүүр, мөн орон сууцны доторх шат.	0,9	1:1,25
<i>Тайлбар: Гишгүүрийн өргөнийг хашлага хийцийн хоорондох болон хана хашлага хийцийн хоорондох зайгаар тодорхойлно.</i>		

Барилга доторх өөр өөр зориулалтын өрөө тасалгаа, орон зайн шалны төвшин дэх өндрийн өөрчлөлт аюулгүй хийгдсэн байх ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд бариул болон налуу зам хийнэ. Нэг шатны алхмын эсвэл өндрийн өөрчлөлтийн тоо 3-аас багагүй 18-аас ихгүй байна. Янз бүрийн өндөр, өргөнтэй алхам хийхийг хориглоно. Олон төвшний өрөө бүхий сууцанд шатыг шурган эсвэл эргэлттэй алхамтайгаар хийж болох ба энэ тохиолдолд алхмын өргөн 0,18 м-ээс багагүй байна.

8.3 Гаднах шатны талбай, гишгүүр, тагт, лоож, террас, дээврийн болон өндрийн огцом өөрчлөлттэй хэсэгт хийгдэх хашлаганы өндөр 1,2 м-ээс багагүй байна. Шатны гишгүүр, барилгын доторх шатны талбайн бариул 0,9 м-ээс багагүй өндөр хашлагатай байх шаардлагатай.

Хашлага нь тасралтгүй үргэлжилсэн мөн бариулаар тоноглогдсон байх ба 0,3 кН/м-ээс багагүй хэвтээ ачаалал хүлээн авах чадвартай байна.

Хүүхдийг цонхноос унахаас урьдчилан сэргийлэх аюулгүйн систем зайлшгүй шаардлагатайг зураг төсөлд заасан бол түүнийг суурилуулах өрөө тасалгаа тодорхой байх ёстой.

8.4 Барилгад (хөндийн хэсэг, хийцээр дамжуулах хоолой нэвтэрсэн хэсгийг битүүлсэн байдал, агаар сэлгэлтийн нүх, дулаан тусгаарлагч хийцэд) мэрэгч амьтад нэвтрэхээс хамгаалах арга хэмжээг хийцийн шийдэлд заавал тусгасан байна.

8.5 Барилгын инженерийн системийн төлөвлөлт, угсралтыг гүйцэтгэхдээ Улсын мэргэжлийн хяналтын байгууллагын тогтоосон аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн зааварт тодорхойлсон шаардлагыг хатуу мөрдөнө.

8.6 Инженерийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг болзошгүй газар хөдлөлийн нөлөөллийг тооцон найдвартай бэхэлсэн байх шаардлагатай.

8.7 Галд тэсвэрлэлтийн C0, C1 ангиллын I-III зэрэглэлд багтах сууцны барилгын хамгийн дээд давхарт байрлах олон төвшний сууцны дурын төвшин дэх өрөө тасалгаанд эсвэл хамгийн дээд давхрын өрөөнд “Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм”-ийн шаардлагыг баримтлан тусдаа яндан бүхий хатуу түлшний камин зуух суурилуулахыг зөвшөөрнө.

8.8 Орон сууцны барилга болон түүний ойр орчмын нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралт түүнээс үүдэлтэй эрсдэлийг бууруулах, оршин суугчдыг хамгаалах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанаас үүсэж болзошгүй хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд байлгахад чиглэсэн арга хэмжээг MNS 6423-ын шаардлага, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын эрхзүйн баримт бичигтэй уялдуулан төлөвлөнө. Орон сууцны барилгын аюулгүй байдлын систем нь барилгын доторх инженерийн систем, гал эсэргүүцэх тоног төхөөрөмжид зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, хууль бусаар эвдэн сүйтгэхээс хамгаалах ёстой.

Хэрэв зураг төсөлд аюулгүй байдал, хяналтын өрөө төлөвлөсөн бол түүний байрлалаас гадна хаалга, 1-р давхрын шатны хонгил, цахилгаан болон явган шатны уулзвар хэсгийг харах боломжтой байх ёстой. Хяналт, аюулгүй байдлын өрөө нь суултуур, угаалтуур бүхий ариун цэврийн өрөөтэй байна.

8.9 Иргэний хамгаалалтын байгууламжийн зориулалтаар баригдсан тусдаа байрлах орон сууцны барилгын өрөө тасалгаа нь иргэний хамгаалалтын шаардлагын дагуу хоёр зориулалтаар ашиглахаар төлөвлөгдөнө.

8.10 Орон сууцны барилгын аянгаас хамгаалах хийцийг “Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын дүрэм”-ийн шаардлагад нийцүүлэн төлөвлөнө.

8.11 Сууцны барилгын дээврийг ашиглах бол дээвэрт суурилуулсан агаар сэлгэлт, инженерийн бусад төхөөрөмжийг, шаардлагатай бол доод давхарт байрлах өрөөг дуу чимээнээс хамгаалах хашлага хаалт хийх замаар аюулгүй ашиглах боломжийг хангана. Орон сууцны барилгын дотор эсвэл түүнтэй зэрэгцээ байрлах олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөөний ашиглалттай дээвэр, үүдний орох талбай, зуны улиралд ашиглах гадна байгууламжууд, орон сууцны барилгуудын холбох хэсэгт, түүнчлэн задгай, сууцны бус зориулалттай (завсрын болон нэгдүгээр) давхар, насанд хүрсэн оршин суугчдыг амрахад зориулсан спортын талбай, цагаан хэрэгсэл хатаах, хувцас цэвэрлэх талбайг аюулгүй ашиглах шаардлагатай арга хэмжээ (хаалт, хашлага, агаар сэлгэлтийн сувгийн хамгаалах арга хэмжээ)-г төлөвлөнө.

8.12 Цахилгааны самбар, дэд станцын өрөө, кабелийн телевизийн техникийн төв, дуут трансформаторын дэд станц, түүнчлэн утсан харилцааны хуваарилах шүүгээг нойтон үйл ажиллагаа явуулдаг өрөөний (угаалгын, ариун цэврийн өрөө гэх мэт) доор байрлуулж болохгүй.

8.13 Цахилгааны дэд станц, техникийн болон дуут трансформаторын дэд станцын өрөө түүнчлэн цахилгааны удирдлагын самбар (холбоо, цахилгааны автомат удирдлагын системийн тоног төхөөрөмжийн өрөө, алсын удирдлага-диспетчерийн болон теле хяналтын өрөө) бүхий өрөөнд гаднаас шууд орох эсвэл сууцны бус хонгилоос орох боломжтой байх ёстой. Мөн утсан холбооны хуваарилах шүүгээ бүхий өрөөнд сууцны бус хонгилоос шууд нэвтрэхээр төлөвлөнө.

8.14 Цахилгаан шат нь ашиглалтын бүхий л хугацааны туршид болон үйлдвэрлэгчийн техникийн бичиг баримтад заасан аюулгүй ажиллагааны шаардлагын хангаж байх ёстой.

8.15 Орон сууцны барилгад амьдрах орчны эрүүл ахуй, тархвар зүйн шаардлагаар сууцны өрөөний эргэн тойронд түүнчлэн давхрын хучилтын дээр доор болон ханын дагуу цахилгаан шатны нүх, машины өрөө, цахилгааны самбарын өрөө байрлуулахыг хориглоно.

8.16 Барилгын бүтээцийн хийц элемент, инженерийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа барилгын ашиглалтын хугацаанаас бага бол холбогдох “Барилга, байгууламжийн техник хяналтын дүрэм”, “Security and resilience — Emergency management — Guidelines for monitoring facilities with identified hazards ISO 22326”-ын шаардлага болон зураг төслийн бичиг баримтад заасан төлөвлөгөөт засварын хугацааг баримтлан (барилгад инженерийн системийн хяналт, удирдлагын систем байгаа бол) гүйцэтгэсэн техникийн төлөв байдлын хяналт, үнэлгээний үр дүнг харгалзан шинэчлэн сольж болно. Төлөвлөлтийн даалгаварт засвар хоорондын хугацааг уртасгах эсвэл богиносгох боломжтой тоног төхөөрөмж, материал, эдлэл ашиглахыг заасан бол техник, эдийн засгийн тооцоог үндэслэн суурилуулж болно.

8.17 Халаалтын дээгүүр эсвэл доогуур түгээлттэй системийн түгээх гол шугамыг тусгай техникийн давхар (зоорь, техникийн зоорь эсвэл давхар)-т

суурилуулна. Дээгүүр эсвэл доогуур түгээлттэй системийн түгээх гол шугамыг сууцны өрөөгөөр дамжуулан төлөвлөхийг хориглоно.

9. ЭРҮҮЛ АХУЙ-ТАРХВАР ЗҮЙН ШААРДЛАГА

9.1 Орон сууцны барилгын төлөвлөлт, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгаа, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тооцон “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007”, “Орон сууцны барилгад тавигдах үндсэн шаардлага MNS 5611:2006”-ын дагуу хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах эрүүл ахуй, тархвар зүйн болон экологийн шаардлага түүнчлэн “Орон сууцны тухай хууль” [3], “Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль” [9], сууцны фондын техник ашиглалтын норм, дүрмийг хангах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

9.2 Орон сууцны барилгын өрөө тасалгааны дотор агааржуулалтын тооцооны үзүүлэлтүүдийг “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007”-г харгалзан “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-ийн дагуу тооцно. Өрөө тасалгааны агаар солилцооны давтамжийг үйлчилгээний горимоос хамааруулан хүснэгт 9.1-ээс сонгоно.

Хүснэгт 9.1

Өрөөний зориулалт	Солилцуулах агаарын тоо хэмжээ
Унтлагын өрөө, дундын эзэмшлийн өрөө (эсвэл зочны), хүүхдийн өрөө нэг хүнд ноогдох нийт талбай 20м^2 –аас бага үед	1 м^2 сууцны талбайд $3\text{м}^3/\text{цаг}$
Дээрхтэй ижил гэхдээ нэг хүнд ноогдох нийт талбай 20м^2 –аас их үед	1 хүнд ногдох агаарын хэмжээ $30\text{м}^3/\text{цаг}$ гэхдээ 0.35 цаг^{-1} -аас багагүй;
Агуулах, цагаан хэрэглэлийн өрөө, хувцас хадгалах өрөө	0.2 цаг^{-1}
Цахилгаан зуухтай гал тогооны өрөө	$60\text{м}^3/\text{цаг}$
Хий хэрэглэдэг төхөөрөмжтэй өрөө	$100\text{м}^3/\text{цаг}$
50кВт хүртэл бүтээлтэй дулаан үүсгүүр бүхий өрөөний өндөр 6м-ээс бага бол:	
- задгай галын хотолтой**	1.0^*
- битүү галын хотолтой**	1.0^*
Ванн, шүршүүр, суултуур, холимог төхөөрөмжтэй ариун цэврийн өрөө	$25\text{м}^3/\text{цаг}$
Цахилгаан шатны машины өрөө	тооцоогоор
Хог хаягдал цуглуулах өрөө	1.0^*
* давтамжаар солилцуулах агаарын хэмжээг тодорхойлохдоо өрөөний нийт эзлэхүүнээр тооцно.	
** хийн плитка/зуух суурилуулах үед солилцуулах агаарын хэмжээг $100\text{м}^3/\text{цаг}$ хүртэл нэмэгдүүлнэ.	
Тайлбар: Солилцуулах агаарын давтамжийг “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”, барилга дотор эсвэл түүнтэй залгаа байрласан олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөөнд “Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03*/11, авто зогсоолын өрөөнд “Авто зогсоол БНБД 21-05-10”, мөн иргэний хамгаалалтын байгууламжид тавигдах шаардлага ба дээрхээс өөр зориулалттай өрөө тасалгааны хувьд төлөвлөлтийн болон эрүүл ахуйн харгалзах норм, дүрмийн заалтыг мөрдөнө.	

9.3 Орон сууцны барилгын хаших бүтээцийн дулаан техникийн тооцоонд өрөөний дотор агаарын температурыг 20⁰С-ээс, харьцангуй чийглэгийг 50 хувиас багагүй байхаар тооцно.

9.4 Орон сууцны барилгын халаалт, агаар сэлгэлтийн систем нь халаалтын улирлын турш өрөөний дотор агаарын температурыг тухайн орон нутгийн гадна агаарын тооцооны температурын утгад тогтоосон “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007” стандартад заасан оновчтой утгад барьж байх ёстой.

Кондиционерийн системтэй бол дулааны улиралд ч дотор агаарын үзүүлэлт нь оновчтой утгыг хангаж байх ёстой.

Гадна агаарын тооцооны температур -40⁰ түүнээс бага байдаг орон нутагт баригдсан орон сууцны барилгын сууцны болон гал тогооны өрөөнд түүнчлэн хүйтэн зоорины дээр байрласан байнга хүмүүс байдаг олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөөнд шалны халаалт эсвэл “Барилгын дулаан хамгаалалт БНБД 25-01-20” нормын шаардлагын дагуу дулаан хамгаалалтыг төлөвлөнө.

9.5 Агаар сэлгэлтийн систем нь “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-ийн дагуу өрөө тасалгааны агаарын цэвэр байдал, агаарын жигд тархалтыг хангах ёстой.

Агааржуулалтыг дор дурдсан байдлаар хийхээр төлөвлөж болно. Үүнд:

- ердийн аргаар агаарыг оруулах ба зайлуулахаар;
- механик аргаар агаарыг оруулах, зайлуулахаар, мөн түүнийг агаарын халаалттай хамтатгаж;
- ердийн аргаар агаарыг оруулах ба зайлуулахад механик аргыг хэсэгчлэн ашиглаж нэгтгэхээр;
- жилийн дулаан үед механик аргаар агаар солилцуулахаар, хүйтний ба шилжилтийн үед байгалийн аргаар агаарыг оруулах, зайлуулахаар хослуулж.

9.6 Сууцны болон гал тогооны өрөөнд агаар оруулахад тохируулгатай цонх салхивч, гэгээвч, хавхалга, ханын хавхалга болон бусад төхөөрөмжийг ашиглана. Цаг уурын III, IV бүсэд төлөвлөгдсөн сууцны барилгад агаарын тооцооны үзүүлэлт, солилцуулах агаарын давтамжийг “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-ийн шаардлагыг хангахын тулд дараах аргуудаас нэг болон хэд хэдийг сонгож болно: ердийн агаар сэлгэлтийн систем, агаар оруулах-зайлуулах механик систем, хосолмол (ердийн–механик) систем, кондиционерийн систем, нэвт эсвэл булангаас өрөөнд агаар оруулах, зайлуулах зэрэг болно.

Өрөөнд хөндлөн эсвэл булангаас агаар өгөх, зайлуулахдаа нэг гадна ханатай өрөөнд шатны хонгил эсвэл нийтийн зориулалттай бусад өрөөгөөр дамжуулан хийж болно. Цаг уурын III бүсэд төлөвлөгдсөн барилгад, сууцны болон гал тогооны өрөөний гэрэлтүүлгийн нээлхийнд, IV бүсэд, түүнчлэн лоджинд хэт халалтыг бууруулах зорилгоор нарнаас хамгаалах тохируулгатай төхөөрөмжийг хийцийн шийдэлд тусгана. Гэхдээ энэ нь галын шаардлагад нийцэж байх ёстой.

9.7 Гал тогоо, ариун цэврийн болон угаалгын өрөөнөөс агаарыг зайлуулахаар төлөвлөх ба хэрвээ шаардлагатай бол бусад өрөө тасалгаанаас агаарыг

зайлуулахаар төлөвлөж болно. Энэ тохиолдолд агаар сорох суваг болон дамжуулах хоолойд тохируулгатай сараалж, хавхалга суурилуулна. Хортой зүйл эсвэл тааламжгүй үнэр ялгаруулдаг өрөөнөөс агаарыг шууд гадагш зайлуулах ба бусад өрөөнд дамжихаас ялангуяа агааржуулалтын сувгаар дамжин нэвтрэхээс болгоомжлох шаардлагатай.

Гал тогоо, ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөө, нэгдсэн ариун цэврийн өрөө, агааржуулалтын суваг бүхий бүтээгдэхүүний агуулах, хийн төхөөрөмж хэрэглэдэг өрөө болон авто зогсоолын агаар сэлгэлтийн сувгийг нэгтгэхийг хориглоно.

9.8 Орон сууцны барилгад байрлах (4.14)-д зааснаас бусад олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөөнд бие даасан агаар сэлгэлтийн систем төлөвлөнө.

9.9 Дулаан адрын хөндийтэй барилгын адрын хөндийгөөс агаар зайлуулах бол төгсгөлийн давхрын хучилтаас, сувгийн амсар хүртэлх өндрийг агаар сэлгэлтийн системийн тооцоогоор тодорхойлж орон сууцны барилгын секц тус бүрд нэг сорох шахтыг төлөвлөнө.

9.10 Зоорины болон техникийн давхар, агаар зайлуулах системгүй хүйтэн адрын хөндийн гадна хананд нийт талбай нь техникийн давхрын эсвэл зоорины шалны талбайн 1/400-ээс багагүй хэмжээтэй агааржуулалтын нүхийг гадна ханын дагууд жигд байрлахаар төлөвлөнө. Нэг нүхний талбай 0.05 м²-аас багагүй байна.

9.11 Орон сууцны барилгын өрөө тасалгаанд нарны гэрэл тусах хугацааг холбогдох норм дүрмийн заалтыг баримтлан төлөвлөнө. Орон сууц, олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлгийн төлөвлөлтөд “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНБД 23-02-08”, холбогдох стандартын заалтыг баримтална.

Нарны гэрэл тусах нормт хугацааг тодорхойлохдоо нэг, хоёр, гурван өрөөтэй байрны нэгээс, дөрөв ба түүнээс дээш өрөөтэй бол хоёроос цөөнгүй өрөөнд нарны гэрэл шууд тусаж байхаар тооцно.

9.12 “Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03*/11”-ийн заалтаар зоорины давхарт байрлахыг зөвшөөрснөөс бусад орон сууцны барилга дах олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө, зочны ба гал тогооны (булангийн гал тогооноос бусад) өрөө зэрэг байгалийн гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой.

9.13 Ердийн гэрэлтүүлгийн талбайг шалны талбайд харьцуулсан харьцаа гал тогоо, сууцны өрөөнд 1:8-аас багагүй, цонх бүхий налуу хаших бүтээцтэй дээд давхрын өрөөний хувьд 1:10-аас багагүй байхаар тооцно. Барилгыг төлөвлөхдөө цонхны гэрэлтүүлгийн үзүүлэлт болон зэргэлдээх барилгын сүүдэрлэх нөхцөлийг харгалзах шаардлагатай.

9.14 Байгалийн гэрэлтүүлгийг дараах өрөөнд нормчлохгүй:

- антресолийн дор байрлах өрөөнд болон давхар хоорондын хучилтад нээлхийтэй, байгалийн гэрэлтүүлэгтэй өрөөтэй (атриум, шилэн ханатай шатны хонгил) залган байрлах шилэн хашлага бүтээцээр нэмэлт гэрэлтүүлэг хийгдэх олон талын гэрэлтүүлэгтэй өрөө, тасалгаанд;
- сууцны бус зориулалттай өрөөнүүд үүнд, сантехникийн (ариун цэврийн өрөө, жорлон, сантехникийн зангилаа, угаалгын өрөө), холбооны өрөө;
- дундын ашиглалтын зориулалттай өрөө тасалгаа.

9.15 Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлгийн нормчилсон үзүүлэлтийг цахилгаан шатны тоног төхөөрөмж байрлах өрөө, цахилгаан шатны болон түүний машины өрөөнд орох үүдний талбайд “Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНБД 23-02-08”, “Зорчигчийн лифтийн угсралт. 3-рхэсэг: V ангийн үйлчилгээний лифт MNS ISO 4190-3”, “Лифт ба үйлчилгээний лифт (АНУ: лифт ба бага даацын үйлчилгээний лифт) - Хэсэг 6: Зорчигчийн лифтийг орон сууцанд угсран суурилуулах. Төлөвлөлт, сонголт MNS ISO 4190-6” норм, дүрэм, стандартын дагуу төлөвлөнө. Барилгад орох хэсэгт хэвтээ гадаргуугийн гэрэлтүүлэг блк-ээс, босоо гадаргууд 10лк-ээс багагүй (шалны түвшнээс 2м өндөрт) байна.

9.16 Хонгилын гадна хананд байрласан нээлхийг байгалийн гэрэлтүүлэгт ашигладаг бол хонгилын урт:

- нэг хананаас гэрэлтүүлдэг бол 24 м-ээс;
- хоёр талаас гэрэлтүүлдэг бол 48 м-ээс ихгүй байна.

Хонгил хэт урт бол гэрэлтүүлгийн цонх бүхий орон зайг /карман/ ашиглан байгалийн нэмэлт гэрэлтүүлгийг хийнэ. Гэрэлтүүлгийн цонх бүхий орон зайн хоорондох урт 24 м-ээс, хонгилын хананд гаргасан гэрэлтүүлгийн нүхний зай 30 м-ээс ихгүй байна. Шатны хонгилын гэрэлтүүлгийн цонх бүхий орон зайн өргөн 1,5-ээс багагүй байна. Гэрэлтүүлгийн цонх бүхий орон зай ханын хоёр талаар байрласан бол нэг нь 12 м хүртэл урттай хонгилыг гэрэлтүүлэхээр тооцно.

9.17 Цаг уурын III бүсэд төлөвлөгдсөн олон айлын орон сууцны барилгын сууцны болон гал тогооны өрөөний гэрэлтүүлгийн нүх, IV бүсэд түүнчлэн 200⁰-290⁰ хязгаарт хийгдсэн лоожид орон сууцны барилга, байгууламжид амьдрах нөхцөлийн эрүүл ахуй, тархвар зүйн болон нарнаас хамгаалах шаардлагыг харгалзан холбогдох техникийн шаардлагыг хангах нарнаас хамгаалах тохируулгатай төхөөрөмж төлөвлөсөн байна. Гэхдээ энэ нь галын шаардлагад нийцэж байх ёстой. Орон сууцны 2 давхар барилгад нарны хамгаалалтыг цэцэрлэгжилтэд ашиглахыг зөвшөөрнө.

9.18 Орон сууцны барилгад дулаан хамгаалалтын нормын дагуу уур болон дулаан тусгаарлагчийг төлөвлөнө.

9.19 Цаг уурын I-III бүсэд олон айлын сууцны барилгын бүх орох хаалганд (гадна агаарын бүсээс утаагүй шатны хонгилд орохоос бусад) гонх эсвэл хөдөлгөөний бэрхшээлтэй, түүний дотор тэргэнцэртэй иргэд нэвтрэхэд саадгүй байхаар хэмжээтэй гонхыг “Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн гарын авлага БД 31-101”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох БД 31-112”-ийг баримтлан төлөвлөнө.

Барилгын давхрын тоо, барилга баригдаж буй орон нутгийн онцлогоос хамааруулан хүснэгт 9.2 дагуу барилгын гадна үүдэнд (гадна агаарын бүсээс утаагүй шатны хонгилд орохоос бусад) давхар гонх хийнэ.

Хүснэгт 9.2

Хамгийн хүйтэн 5 хоногийн дундаж температур, °C	Давхар гонх төлөвлөх барилгын давхрын тоо
-20 °C ба түүнээс дээш	16 ба түүнээс дээш

-20 °C ÷ -25°C	12-16
-25 °C ÷ -35°C	10-12
-35 °C ÷ -40°C	4-10
-40°C ба түүнээс бага	1-4
<i>Тайлбар:</i> 1. Хэрэв гаднаас өрөөнд шууд ордог бол халаалтгүй шатны хонгилд давхар гонх төлөвлөнө. 2. Гонхын оронд веранд ашиглаж болно.	

9.20 Барилгын өрөө тасалгаа нь хурын болон цас, мөсний хайлсан ус, хөрсний ус, инженерийн системийн тоног, төхөөрөмж хэрэгслээс алдагдаж болзошгүй уснаас хамгаалагдсан, хийцийн шийдэл, техник хэрэгсэлтэй байх ёстой.

9.21 Барилгын дээврийг ус зайлуулах боломжтой төлөвлөнө. 2 давхар барилгын гадна хаалганы дээр саравч, хамгаалалттай мөн довжоотой бол /отмостка/ хурын ус зайлуулах системгүй байж болно.

9.22 Сууцны болон гал тогооны өрөөний дээр ариун цэвэр, ванны (шүршүүрийн) өрөө байрлуулахыг хориглоно. Хоёр төвшинтэй байрны хувьд гал тогооны дээрх төвшинд ариун цэврийн болон угаалгын (эсвэл шүршүүрийн) өрөө байрлуулж болно.

9.23 Орон сууцны барилга баригдах талбайн инженер-экологийн хайгуулаар радон, метан болон бусад төрлийн хөрсний хийн ялгарал илэрсэн бол хөрстэй нийлж буй шал, зоорины хананд өрөөнд хий нэвчихээс сэргийлж тусгаарлалтын болон хийн агууламжийг эрүүл ахуйн шаардлага хангах хүртэл бууруулах бусад арга хэмжээг төлөвлөх шаардлагатай.

9.24 Орон сууцны барилгын сууцны өрөөний гадна, дотор хашлага бүтээцийн дуу тусгаарлах чадвар нь гадна орчны дуу чимээний даралтыг бууруулах, цохилтын болон дуу чимээний төвшин “Дуу чимээ тусгаарлалт БНБД 23-05-10”, “Шуугиан. Орон сууц, иргэний барилгад байж болох шуугианы төвшин MNS 0012-1-009”-д тодорхойлсон зөвшөөрөгдөх түвшнээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Айлууд хоорондын хана болон хамар ханын агаарын чимээ тусгаарлах индекс 52дБ-ээс багагүй байна.

9.25 Орон сууцны барилга тээврийн хэрэгслийн дуу чимээний төвшин өндөр орчинд байрлах бол дуу чимээнээс хамгаалах тусгай арга хэмжээ, барилгын бүтээцийн шийдэл, үүнд гадна хашлага бүтээц, цонхны хүрээг дуу тусгаарлах чадвар өндөр материалаар чигжих шаардлагатай.

9.26 Инженерийн тоног төхөөрөмж, барилга доторх бусад эх үүсвэрээс үүсэх дуу чимээний төвшин зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй, гэхдээ өдөр, шөнийн аль ч цагт тоног төхөөрөмж ажиллаагүй байхад тогтоосон дуу чимээний суурь түвшнээс 2дБ-аас илүү ихсэхгүй байх ёстой.

9.27 Дуу чимээний зөвшөөрөгдөх түвшнийг хангах шаардлагаар сантехникийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойг айл хоорондын болон хамар хананд шууд бэхлэхийг хориглоно. Цахилгаан шатны хонгил, машины өрөө, хог

хаягдал тээвэрлэх суваг, цуглуулах өрөө түүнийг цэвэрлэх, угаах төхөөрөмжийг сууцны өрөөний дээр, доор болон зэрэгцээ байрлуулахыг хориглоно.

9.28 Унтлагын өрөөнд ариун цэврийн өрөө төлөвлөхдөө дуу чимээ үүсэхээс хамгаалах зорилгоор тэдгээрийн хооронд тусгаарлах шүүгээ, хаалт хийнэ.

9.29 Орон сууцны барилгад заавал төвлөрсөн ус хангамжийн систем төлөвлөнө. Төвлөрсөн системгүй үед 1-2 давхар барилгад нэг хүний хоногийн ахуй-ундны усны зарцуулалтыг 60л-ээс багагүй байхаар тооцон усан сан эсвэл газар доорх уст үеэс бие даасан болон нэгдсэн эх үүсвэртэй байхаар шийдэж болно. Усны хязгаарлагдмал нөөцтэй орон нутагт хоногийн ус хэрэглээний нормыг холбогдох дээд байгууллагын зөвшөөрлөөр бууруулж болно. Ус хадгалах сан төлөвлөх тохиолдолд түүний усыг байнга сэлгэгдэх нөхцөлийг хангаж өгнө.

9.30 “Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-16” норм ба дүрмийн заалтыг баримтлан бохир ус зайлуулах төвлөрсөн эсвэл байрын систем төлөвлөнө. Бохир усыг зайлуулахдаа газар орчныг болон уст үеийг бохирдуулахаас сэргийлэх шаардлагатай.

9.31 Ахуйн хатуу хог хаягдал болон олон айлын сууцны барилгад байрлах олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө, тасалгаанаас хаягдах хог хаягдлыг цуглуулах, зайлуулахдаа орон сууцны барилга, байгууламжид амьдрах нөхцөлийн эрүүл ахуй, тархвар зүйн шаардлага, ариун цэврийн ба хог хаягдлын тухай хууль болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас баталсан ашиглалтын дүрэм, журмыг баримтална.

9.32 Шинээр баригдаж байгаа болон шинэчлэн засварлаж буй 5 ба түүнээс дээш давхар орон сууцны барилгад хог хаягдал зайлуулах системийг энэхүү норм ба дүрмийн 2.28, 2.2.10, 2.2.11 заалттай уялдуулан төлөвлөнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, өндөр настанд зориулагдсан 2 ба түүнээс дээш давхар барилгад хог хаягдал зайлуулах тусгай систем заавал төлөвлөнө.

Хог хаягдал зайлуулах систем нь тогтмол угаах, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх болон гал унтраах автомат төхөөрөмжтэй байна. Хог цуглуулах өрөө /сав/ нь агаар үл нэвтрүүлэх, дуу чимээ тусгаарлах хийцтэй, сууцны өрөөтэй шууд залгаа байрлаагүй байх ёстой. Шинээр баригдаж байгаа болон шинэчлэн засварлаж байгаа барилгын орчин, нутаг дэвсгэрт эрүүл ахуй, ариун цэврийн ариутгал цэвэрлэгээ байнга хийгддэг, ахуйн шингэн болон хүнсний мөн хатуу хог хаягдлыг тусад нь зайлуулах, цуглуулах боломжтой бол орон нутгийн удирдах байгууллагын зөвшөөрлөөр хог хаягдал зайлуулах зайлуулах систем төлөвлөхгүй байж болно.

9.33 Утааны хий, дуу чимээ дамжихаас сэргийлэх зорилгоор сууцны өрөө байрлах давхрыг мөн сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн болон эмчилгээ-урьдчилан сэргийлэх байгууллага байрлах давхрыг авто зогсоол, техникийн давхар эсвэл сууцны биш зориулалттай өрөө бүхий давхруудаас тусгаарлах шаардлагатай.

9.34 Орон сууцны барилгын нэгдүгээр давхар болон хаяавчийн эсвэл зоорины давхарт угаалтуур бүхий агуулах, ариун цэврийн өрөө төлөвлөх шаардлагатай.

10. АШИГЛАЛТЫН ХУГАЦАА БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

10.1 Барилгын даацын бүтээцүүд нь энэхүү норм ба дүрмийн шаардлагыг хангасан шинж чанарыг барилгын төлөвлөлтийн үед тодорхойлсон ашиглалтын хугацааны туршид хадгалж байх ёстой.

10.2 Барилгын бат бат бөх, тогтвортой байдлыг тодорхойлогч даацын бүтээцүүд нь ашиглалтын хугацааны туршид шинж чанараа “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага БНБД 20-01-11”, “Ган бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм) БНБД 53-03-07”, “Ачаалал ба үйлчлэл БНБД 20-04-17”, “Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Ерөнхий журам БНБД 52-01-10” болон холбогдох бусад норм, дүрмийн шаардлагыг хангасан зөвшөөрөгдөх хязгаарт хадгалж байх ёстой.

10.3 Хийц эдлэхүүн, тоног төхөөрөмжийн эдэлгээний хугацаа, барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацаатай харьцуулахад богино үед зураг төсөлд тусгасан шаардлагыг харгалзан засварлах, солих хугацааг тогтооно. Хэрэглэж буй материал, эдлэхүүн, тоног төхөөрөмжийн эдэлгээний хугацаа харилцан адилгүй бол төлөвлөгөөт засвар, үйлчилгээний хугацааг техник, эдийн засгийн тооцоогоор тодорхойлно. Энэ тохиолдолд материал, бүтээц, барилгын ажлын технологийг засвар, үйлчилгээний болон ашиглалтын зардал хамгийн бага байх нөхцөлөөр сонгох хэрэгтэй.

10.4 Барилгын бүтээц, эдлэхүүн, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж нь “Барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах БНБД 20-02-11”-д зааснаар орчны чийг, бага температур, идэмхий үйлчлэл, биологийн болон бусад сөрөг хүчин зүйлүүдийн нөлөөлөлд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байх ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд барилгын даацын болон хашлага бүтээцийн гүнд бороо, цас, хөрсний ус нэвтрэх, ууршилт, чийг үүсэх зэрэг ноцтой нөлөөллөөс хамгаалах техник технологийн арга хэмжээг төлөвлөнө.

10.5 Барилгын угсармал хийцүүдийн уулзвар зангилаа болон үечилсэн бүтээцүүд температур- чийглэгийн хэв гажилт, буурь суурийн жигд бус суулт, ашиглалтын үеийн бусад үйлчлэлээс үүсэх хүчдэлд хэвийн ажиллахаар тооцоологдсон байвал зохино. Уулзвар холбооснуудад хийгдсэн нягтруулагч, битүүмжлэгч материалууд нь чийг болон хасах хэмийн үйлчлэлийн үед уян хатан, барьцалдах чанараа хадгалахын зэрэгцээ хэт ягаан туяанд тогтвортой байх ёстой. Битүүмжлэгч материал нь тэдгээрийг хэрэглэсэн хэсэгт хийгдсэн хамгаалалтын болон хамгаалалт-гоёл чимэглэлийн бүрээсний материалтай зохицож байх ёстой.

10.6 Барилгын инженерийн системийн тоног төхөөрөмж, тоноглол, хэрэгсэл тэдгээрийн холболтод үзлэг, засвар үйлчилгээ хийх боломжийг хангасан байх ёстой. Тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойг барилгын бүтээцэд бэхлэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тэдгээрийн ажиллагаа нь бүтээцийн боломжит шилжилтэд саад болохгүй байх ёстой.

10.7 Газар хөдлөлтийн үйлчлэлд өртөгдсөн, урьдчилсан малталт, суулт болон хөлдөлтөөс үүссэн овойлт, хөрсний давхаргын гулсалт шилжилтүүд бүхий геологийн нарийн төвөгтэй нөхцөлтэй бүс нутаг дахь барилга байгуулалтын үеийн

инженерийн шугам сүлжээний оруулгууд суурийн болзошгүй хэв гажилтыг саармагжуулах хийцийн шийдэлтэй уялдаатайгаар хийгдэх ёстой.

11. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ

11.1 Барилга байгууламжийг “Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль”-ийн [2] шаардлагад нийцүүлэн дараах байдлаар төлөвлөх ёстой: өрөө тасалгааны дотор агаарын бичил орчин “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт MNS 5825:2007” шаардлагад нийцсэн “Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль”[2] -д зааснаар ашиглалтын үед өрөөний дотор агаарын бичил орчин болон амьдралын бусад нөхцөл үр ашигтай, эрчим хүчний эх үүсвэрийн эдийн засгийн хэмнэлттэй зарцуулалтыг хангаж байх түүнчлэн “Барилгын дулаан хамгаалалт БНБД 25-01-20” ба “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-д тодорхойлсон эрүүл ахуй-тархвар зүйн шаардлага нь орон сууцны барилга, байгууламжид амьдрах нөхцөлийн эрүүл ахуй, тархвар зүйн шаардлагад нийцэж байх ёстой.

11.2 Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийг “Барилгын дулаан хамгаалалт БНБД 25-01-20”-д заасан орон сууцны барилгын дулаан хамгаалалтын хийц болон инженерийн системд тавигдах шаардлагыг баримтлан хашлага бүтээцийн дулаан техникийн үзүүлэлтээр эсвэл “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер БНБД 41-01-11”-ийн дагуу халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн дулааны эрчим хүчний хувийн зарцуулалтын иж бүрэн үзүүлэлтээр үнэлнэ.

11.3 Барилгын эрчим хүчний үр ашгийг түүний бүтээцийн болон инженерийн системийн дулаан техникийн үзүүлэлтээр үнэлэх үед дараах тохиолдолд энэхүү норм ба дүрмийн шаардлагыг хангасан гэж тооцно. Үүнд:

1. хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын болон агаар нэвтрүүлэлтийн хөрвүүлсэн эсэргүүцэл “Барилгын дулаан хамгаалалт БНБД 25-01-20”-д зааснаас багагүй;
2. халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер, хэрэгцээний халуун ус хангамжийн систем нь автоматаар эсвэл гараар тохируулга хийх боломжтой байх;
3. барилгын инженерийн төвлөрсөн системтэй үед халуун, хүйтэн ус, дулаан, цахилгаан, хийн тоолуураар тоноглогдсон байх;

11.4 Барилгын эрчим хүчний үр ашгийг халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн эрчим хүчний хувийн зарцуулалтын иж бүрэн үзүүлэлтээр үнэлэх үед эрчим хүчний хувийн зарцуулалтын тооцооны утгад өрөө тасалгааны бичил уур амьсгалын болон агаарын чанарын үзүүлэлт стандартаар тогтоосон зөвшөөрөгдөх дээд утгаас хэтрээгүй бол энэхүү норм ба дүрмийн шаардлагыг хангасан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд 11.3 зүйлийн заалт биелж байх ёстой.

11.5 Орон сууцны барилгын техник-эдийн засгийн үзүүлэлтийн оновчтой утгыг хангах, халаалтын эрчим хүчний хувийн зарцуулалтыг цаашид бууруулах зорилгоор:

- орон сууцны барилгын эзлэхүүн төлөвлөлтөд барилгын өргөнийг нэмэгдүүлж байгаа гадна ханын талбайг багасгах зэргээр боломжит хамгийн нягт шийдлийг сонгох;
- орон сууцны барилгын байрлал, түүний өрөө тасалгаа байгалийн гэрэлтэй харьцах байдлыг салхины болон нарны цацрагийн зонхилох чиглэлийг тооцон сонгох;
- барилгын инженерийн системд аль болох ашигт үйлийн коэффициент өндөртэй эрчим хүчний хэрэглээ багатай тоног төхөөрөмж хэрэглэх;
- нар салхи бусад сэргээгдэх эрчим хүч, зайлуулагдаж буй агаарт болон бохир усанд агуулагдах дулааныг эргүүлэн ашиглах;
- барилгад босоо тээврийн хэрэгсэл суурилуулсан бол цахилгаан шат ISO 25745-3, урсдаг шат ISO 25745-2 заасан эрчим хүчний үр ашгийн ангилалд багтаж байх ёстой;

Хэрэв дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр 11.4 зүйлийн заалт хангагдаж байгаа бол түүнчлэн “Барилгын дулаан хамгаалалт БНБД 25-01-20”-д тодорхойлсон хашлага бүтээцийн хөрвүүлсэн эсэргүүцлийн хамгийн бага утгын үед барилгын дотор агаарын температурын бууралт бага бол дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийг нормт утгаас бууруулахыг зөвшөөрнө. Орон сууцны барилгын хашлага бүтээцийн дулаан техникийн үзүүлэлт, эрчим хүчний үр ашгийн ангиллын эрчим хүчний паспортыг хөтөлж түүнийг ашиглалтын үеийн үзүүлэлт, эрчим хүч хэмнэхээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнгээр хянаж байна.

11.6 Орон сууцны барилгын эрчим хүчний үр ашгийг норматив үзүүлэлтүүдийн дагуу хянах зорилгоор зураг төслийн баримт бичигт “ Эрчим хүчний хэмнэлтийн шаардлага хангасан байдал” бүлгийг заавал багтаасан байна. Энэхүү бүлэгт эрчим хүчний хэмнэлтийн тогтоосон шаардлагыг дагаж мөрдөхтэй холбоотой зайлшгүй хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт, архитектур, бүтээц, инженер техникийн шийдлийг сонгосон үндэслэл, олон айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулахтай холбоотой эрчим хүчний хэмнэлтийн шаардлагуудыг жагсаасан байна.

Хавсралт А. Барилгын нийт талбай, айлын сууцны өрөө тасалгааны ашигтай талбай, барилгын эзлэхүүн, барилгажих талбай, барилгын давхрыг тооцох зарчим

А.1 Барилгын эзлэхүүн, давхрын тоо, барилгажилтын талбай, барилга түүний өрөө тасалгааны талбайг тодорхойлох журам

А.1.1 Барилгажих талбайг хаяавчийн түвшинд хэвтээ чиглэлээр барилгаас (гадна довжоо ба шат, веранд, террас, хаяавчийн гэгээвчийн нүх, зоорь руу орох хаалгыг) оруулан барилгын нийт хүрээгээр тооцож тодорхойлно. Консольдсон хэсгийг баганаар тулж түүний доогуур төлөвлөсөн явган зорчигч, тээврийн хэрэгслийн замын талбай, түүнчлэн 4,5 метрээс бага өндөрт консольдож барилгын хананаас өнгийлгөж гаргасан хэсгүүдийг барилгажилтын талбайд оруулна.

Мөн барилгажих талбайд барилгын газар доорх байгуулалтын проекцийн хэлбэрээс илүү гарсан хэсэг багтана.

А.1.2 Орон сууцны барилгын нийт талбайн хэмжээг тухайн барилгын давхруудын нийт талбайн нийлбэрээр тодорхойлно.

А.1.3 Барилгын давхрын талбайг шалны түвшинд гадна хананы дотор талын гадаргуугаас дотор хананы гадаргуу хооронд хэмжиж тогтооно.

Тайлбар: Тагт, лоож, террасын үргэлжилсэн шиллээг бүхий хашлагын талбайг оруулж тооцохгүй.

Барилгын тухайн давхар дахь талбайн хэмжээнд тагт, лоож, террас ба верандын талбай, түүнчлэн шатны талбай, гишгүүрийн талбайг оруулж тооцно.

Хэд хэдэн давхар (түвшин) эзэлсэн өндөртэй өрөө тасалгаа, шатны маршийн өргөнөөс илүү эсвэл 1,5м өргөнтэй шатны марш хоорондын орон зай, хучилтанд гаргах нүх, түүнчлэн цахилгаан шат, бусад бүтээц байршуулах нүхний талбайг барилгын нийт талбайд багтааж тооцохдоо зөвхөн нэг давхрын хэмжээгээр хязгаарлана.

Барилгын доорх салхижуулалттай техникийн давхар, ашиглагддаггүй адрын хөндий, зоорийн техникийн давхар, техникийн адрын хөндий, босоо ба хэвтээ чиглэлийн суваг нүх давхар хоорондын орон зай айлын сууцны гаднах инженерийн шугам сүлжээний гонх, түүнчлэн үүдний шат, гаднах ил шат болон налуу замын талбайг барилгын талбайд оруулахгүй.

Барилгын нийт талбайг тооцохдоо ашиглагдаж байгаа дээврийн талбайг террасын талбайтай тэнцүү гэж үзнэ.

А.1.4 Орон сууцны барилгын айлын сууцны нийт талбайг “Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал MNS 6058:2009” орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлалын дагуу тооцно.

А.1.5 Барилгын халаалтын системд багтсан, гоёл чимэглэлийн бус зориулалттай пийшин, задгай зуухны эзэлж буй талбай нь өрөө тасалгааны талбайд тооцогдохгүй.

А.1.6 Шиллэгээтэй ба шиллэгээгүй тагт, лоож, түүнчлэн террасын талбайг тэдгээрийн дотоод ирмэгийн дагуу (барилгын хана ба хашлага хооронд) хэмжиж тогтоох ба хашлагийн гадаргуугийн талбайг оруулж тооцохгүй.

Франц маягийн тагтны хайрцагны гадна талын доод ирмэгээр авсан хэмжээ нь хананы өргөнөөс илүү гараагүй тохиолдолд түүний талбайг зуны өрөө, тасалгааны талбайд оруулж тооцохгүй.

Орон сууцны барилгын эзлэхүүнд багтах олон нийтийн үйл ажиллагааны зориулалттай өрөө тасалгааны талбайг “Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03*/11”-ийн дагуу тодорхойлно.

А.1.7 Барилгажилтын давхарт газар дээрх бүх давхраас гадна давхрын хучилт нь 2м-ээс дээш өндөрт байх техникийн, адрын хучилтын, хаяавчийн давхрыг оруулж тооцно.

Барилгын давхарт газрын дээрх, доорх, зоорийн, хаяавчийн, техникийн, мансардын бүх давхар болон техникийн адрын хөндий багтана. Газар доорх техникийн давхрын (ёндрөөс үл хамааран), өндөр нь 1,8 м-ээс бага, давхар хоорондын орон зай болон техникийн адрын хөндий зэрэг нь давхрын тоонд тооцогдохгүй.

Тайлбар – Дээвэр дээрх бойлер, цахилгаан шатны хөдөлгүүр байрших хэсэг, агааржуулалтын камерын тасалгааны өрөөнүүд давхрын тоонд орохгүй.

Налуу газарт байршсан барилгын эхний давхрын түвшин нь газрын гадаргуугийн доод түвшиний тэмдэгтээс дээш байрласан тохиолдолд давхрын тоонд оруулж тооцно.

Налуу газарт давхрын талбайн тодорхой хэсгийг газар ухан байрлуулсан тохиолдолд тухайн давхрыг газрын гүнд суулгасан гэж үзнэ.

Барилгын газар доор суулгасан суурийн гүний хэмжээг газрын гадаргуугийн түвшин заасан тэмдэгт болон шугаман суурь, суурийн хавтан буюу гадсан суурийн дээд доод хязгаарыг заасан тэмдэгт (үл) хоорондын ялгавраар тодорхойлогдоно¹.

Налуу газар дээр байршуулах барилгад (түвшний зөрүүтэй суурийг бий болгох үед) эдгээр тэмдэгтийг гадна ханын суурийн хамгийн их ялгавартай байгаа хэсэг дээр тавина.

Барилгыг налуу газар дээр байрлуулахад (налуугаас болж давхрын тоо өөрчлөх), барилгын давхрууд нь хэсэг (секц) өөр өөр түвшинд төлөвлөгдсөн тохиолдолд барилгын давхрыг барилгын хэсэг (секц) тус бүрээр нь тодорхойлно.

Давхрын тооноос хамааруулан цахилгаан шатны тоог тооцож гаргахад хамгийн дээд давхраас дээш гаргах техникийн давхар төлөвлөлтөнд хамаарахгүй.

А.1.8 Орон сууцны барилгын нийт эзэлхүүнийг эдэлбэр газрын $\pm 0,00$ түвшнээс дээрх (газар дээрх) хэсэг болон доорх (газар доорх) хэсэгт байрлах барилгын эзэлхүүний нийлбэрээр тооцож тогтооно.

¹ Энэ тэмдэгтийг том эзлэхүүнтэй улсын чанартай онцгой объектод хамааруулан тэдгээрийг ангилах шинж чанарын үзүүлэлт болгон авч үздэг [6, Бүлэг 48.1, 2-р хэсэг, 4-р дэд хэсэг].

Мөн барилгын дээрх ба газрын доорх хэсгүүдийн Мөн шалны (цэвэр) тэмдэглэгээнээс эхлээд хаших бүтээц, гэрэлтүүлэг болон бусад байгууламж, барилгын дээрх ба газрын доорх хэсгийг бүгдийг багтаасан хашлага бүтээцийн гаднах гадаргуугаар нь хэмжиж тооцож болно. Энэ тооцоонд архитектурын, бүтээцийн өнгийлттэй элемент, инженерийн байгууламжийн суваг, террас, тагт болон мөнх цэвдэг хөрстэй талбайд барих барилгын суурийг салхижуулах зориулалттай хөндий, газар доорх суваг хамаарахгүй.

Орон сууцны барилгын газрын доорх хэсгийн гүний хэмжээг газар доорх зорийн давхар эсвэл техникийн давхрын шалны цэвэр түвшний заасан тэмдэг хүртэлх хэмжээгээр авч эзэлхүүнийг тооцно.

А.2 Орон сууцны барилгын айлын сууцны талбай, айлын сууцны нийт талбай тооцох үндсэн зарчим.

А.2.1 Айлын сууцны зориулалттай талбайд өмчилж авсан сууцны зориулалттай хэсэг (зочны, унтлагын, хүүхдийн, ажлын гэх мэт)-ийн талбай хамаарна.

А.2.2 Айлын сууцны бус зориулалттай талбайд өмчилж авсан сууцны бус зориулалттай хэсэг (гал тогооны, хооллох өрөө, ариун цэврийн болон угаалгын өрөө, өрөө хоорондын хонгил, агуулах, ханын (хувцасны) шүүгээ)-ийн талбай хамаарна.

А.2.3 Түүнчлэн айлын сууцны бус зориулалттай талбайд лоож, тагт, террас, верандын талбай хамаарна.

А.2.4 Айлын сууцны дотор шат байрлуулсан бол шалны түвшингээс шатны завсрын тавцан хүртэлх өндөр 1,6 м-ээс бага хэмжээтэй шатны гишгүүрийн доод хэсгийн талбайг нийт талбайд оруулж тооцохгүй.

Адрын давхрын өрөөний талбайн хэмжээг тогтоохын тулд хэмжилт хийх цэгийн өндрийг таазны налуугаас нь хамааруулан: налуу нь 30° хүртэл бол тааз хүртэлх өндрийг 1,2 м; 30° -аас 45° бол 1,1 м; 45° -аас 60° , ба түүнээс дээш тохиолдолд 0.5 метр байхаар тооцож авна.

А.2.5 Айлын сууцны нийт талбай нь сууцны зориулалттай өрөөний талбай, сууцны бус зориулалттай өрөөний талбай болон туслах хэсгийн талбайн нийлбэр байна. Гэхдээ лоожийн талбайг 0.5; тагт, террасын талбайг 0.3 гэсэн илтгэлцүүрээр бууруулан тооцно ("Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал MNS 6058:2009").

Хавсралт Б. Цахилгаан шатны тоог тодорхойлох

Орон сууцны барилгад хүн тээвэрлэх цахилгаан шатны хамгийн бага хэмжээг тодорхойлох дүрэм.

Б.1 дугаар хүснэгт

Барилгажилтын давхар	Цахилгаан шатны тоо	Цахилгаан шатны даац, кг	Цахилгаан шатны хурд, м/с	Давхар бүрт байх айлын сууцны хамгийн их талбай, м ²
9 хүртэл	1	630 буюу 1000	1,0	600
10 - 12	2	400 630 буюу 1000	1,0	600
13 - 17	2	400 630 буюу 1000	1,0	450
18 - 19	2	400 630 буюу 1000	1,6	450
20 - 25	3	400 630 буюу 1000 630 буюу 1000	1,6	350
20 - 25	4	400 400 630 буюу 1000 630 буюу 1000	1,6	450

Тайлбар:

1. 630 кг болон 1000 кг ачааны даацтай цахилгаан шатны хамгийн бага овор хэмжээ 2100×1100 мм байх ёстой.
2. Нэг хүнд ноогдох айлын сууцны нийт талбайг 18 м²-аар, давхрын өндрийг 2.8 м, шат хүрэх хугацааг 81-100 сек байхаар тооцож хүснэгтийг боловсруулсан.
3. Давхар бүрт байх айлын сууцны талбай, давхрын өндөр ба нэг хүнд ноогдох талбай тогтоосон хүснэгтээс ялгаатай байх тохиолдолд хүн тээвэрлэх цахилгаан шатны тоо, даац ба хурд тооцоогоор тогтоогдоно.
4. Барилгын дээд давхруудад байрлах олон түвшинт сууцны давхруудад хүн тээвэрлэх цахилгаан шатыг аль нэг давхрын сууцны өмнө зогсоолт хийхээр тооцно. Энэ тохиолдолд цахилгаан шатны тоог тооцоход шаардлагатай барилгажилтын давхрын тоог зогсоолт хийсэн давхрын тоогоор тодорхойлно.

Хавсралт В. Олон айлын орон сууцны барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж төлөвлөх олон нийтийн үйлчилгээний байгууллага, албан газар, аж ахуйн байгууллагын нэр төрөл

Олон нийтийн зориулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага	Өрөөний хамгийн бага өндөр (шалнаас тааз хүртэл), м		Санал болгож буй өрөөний өндөр, м	Санал болгож буй нийт талбай ²⁾ , м ²
	Барилгын дотор багтсан газар дээрх давхрын өрөө тасалгаа	Барилгад оруулан залгаж барих өрөө тасалгаа ¹⁾		
1 Сургалт-хүмүүжлийн зориулалттай байгууллагын өрөө тасалгаа				
1.1 Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролын байгууллага				
Сургуулийн өмнөх насны боловсролын байгууллага, хүүхдийн боловсролын байгууллагын цогцолбор, богиносгосон цагийн бүлгүүд, халамжийн бүлгүүд, гэр цэцэрлэг	2.5-2.7	2.5-2.7	3,0	300-700
1.2 Сургуулиас гадуурх байгууллагууд				
Дугуйлангийн өрөө тасалгаа, багтаамж: 40 хүний багтаамжтай	2,5	2,5	3,3	50-180
40-өөс олон хүний багтаамжтай	-	3,0	3,3	108-250
Зохион бүтээх урлан (дүрслэх урлаг, загвар зохион бүтээх, дизайн), (талбайн хэмжээг нэг хүнд 3,5 м ноогдохоор тооцно ³⁾)	2,5	2,5	3,3	100-160
Сургалтын дамжаа, багтаамж: 40 хүний багтаамжтай	2,5	2,5	3,3	150
40-өөс олон хүний багтаамжтай	-	3,3	3,3	150-250
Тоглоомын бүс	2,5	2,5	3,0	50
Лекотек (хэл ярианы согог, сэтгэцийн эмгэгийг засах үнэ төлбөргүй ганцаарчилсан сургалт) (талбайн хэмжээг нэг хүнд 5м ² ноогдохоор тооцно)	2,5	2,5	3,0	80
1.3 Тусгай сургалт явуулах байгууллага				
Загвар зохион бүтээх клуб (дугуйлан), багтаамж: 40 хүний багтаамжтай	2,5	2,5	3,2	150
40-өөс олон хүний багтаамжтай төлөвлөх бол 1 хүнд 3.5 м ² ноогдохоор тооцно ³⁾)	-	3,2 ⁴⁾	3,2	150-250
Авто сургууль (сургалтын байр), багтаамж: 40 хүний багтаамжтай	2,5	2,5	3,3	150
40-өөс олон хүний багтаамжтай	-	3,0	3,3	150-250
2 Хүн амд эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх өрөө тасалгаа				
2.1 Амбулатори-поликлиникийн байгууллага				
Нэг ээлжиндээ 100 хүртэл хүнд үйлчлэх поликлиник	2,6	2,6	3,0	1000
Насанд хүрэгчдэд зориулсан нэг ээлжиндээ	2,6	2,6 ⁵⁾	3,0	800

100 хүртэлх хүн хүлээн авах шүдний эмнэлэг				
Хүүхдийн шүдний эмнэлэг	2,6	2,6 ⁵⁾	3,0	140
Эх барих цэг	2,6	2,6	3,0	200
Өрхийн эмч болон хувийн хэвшлийн эмч нарын үзлэгийн кабинет	2,6	2,6	3,0	150
Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө өгөх, нэг ээлжинд 100 хүртэлх хүн хүлээн авах кабинет	2,6	2,6	3,0	300 хүртэл
2.2 Эмийн сан				
Эмийн сан	2,6	2,6	3,0	250-1000
Эм борлуулах мухлаг	2,6	2,6	3,0	10
2.3 Эмчилгээ-нөхөн сэргээх байгууллагуудын төвийн өрөө тасалгаа				
Эрүүл мэндийн төв	2,6	2,6	3,0	600
Нөхөн сэргээх төв	2,6	2,6	3,0	1000
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нөхөн сэргээх төвүүд	2,6	2,6	3,0	1000
2.4 Хүн амд нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын төвийн өрөө тасалгаа				
Төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд (байрлуулахгүй)	2,6	2,6	3,0	100
Хүн амын нийгмийн хамгааллын салбар байгууллагууд	2,6	3,0	3,3-4,8	600
Хүн амд өдрийн цагаар нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх төвийн салбар	2,6	2,6	3,0	100
Танхимууд (түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсэд зориулагдсан): ердийн болон эмчилгээний биеийн тамирын дасгал хийх, спортоор хичээллэх (тоглоомын талбайтай)	2,6	2,6	3,0	100
Өдрөөр хэвтэн эмчлүүлэх өрөө тасалгаатай эмнэлэгийн байгууллагууд	2,6	2,6	3,0	1000
3 Хүн амд худалдааны үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын өрөө тасалгаа				
3.1 Хүнсний бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны аж ахуйн нэгж				
Бүх төрлийн хүнсний дэлгүүр ⁶⁾	2,5	2,5	3,0	До250
	-	3,0	4,2 ⁷⁾	250-1500
Олон нэр төрлийн хүнсний тусгай дэлгүүр ⁶⁾	2,5	2,5	3,0 ⁷⁾	100-400
Нэрийн болон хязгаарлагдмал нэр төрлийн хүнсний тусгай дэлгүүр ⁶⁾	2,5	2,5	3,0 ⁷⁾	До 100
3.2 Хүнсний бус барааны жижиглэн худалдааны аж ахуйн нэгж				
Бүх төрлийн хүнсний бус барааны дэлгүүр ⁶⁾	2,5	2,5	3,0 ⁷⁾	250 хүртэл
	-	3,0	4,2 ⁷⁾	250-1500
Олон нэр төрлийн хүнсний бус барааны тусгай дэлгүүр ⁶⁾	2,5	2,5	3,0 ⁷⁾	250
Нэрийн болон хязгаарлагдмал нэр	2,5	2,5	3,0 ⁷⁾	250

төрлийн хүнсний бус барааны тусгай дэлгүүр ⁶⁾				
3.3 Нийтийн хоолны газар				
Хоолны газрууд (50-аас илүүгүй суудалтай): ресторан, баар, кафе, гуанз, зуушны газар, цайны газар	2,5	2,5	2,7 - ос их	250 хүртэл
Түргэн үйлчилгээний нийтийн хоолны газар	2,5	2,5	3,0	200 хүртэл
Нарийн боовны дэлгүүр	2,5	2,5	3,0	150 хүртэл (худалдааны талбай)
3.4 Хүн амд үйлчлэх ахуйн үйлчилгээний газруудын өрөө тасалгаа				
Зуучлах үйлчилгээ эрхлэх товчоо	2,5	2,5	3,0	250 хүртэл
Үнэт эдлэлийн ломбард	2,5	2,5	3,0	50
Эртний эдлэлийн ломбард	2,5	2,5	3,0	100
Хувцасны оёдол, засварын газар	2,5	3,0 ⁸⁾	3,3	250
Гутал, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, цаг ба үнэт эдлэлийн засварын газар	2,5	3,0 ⁸⁾	3,3	100
Үсчин	2,5	3,0 ⁹⁾	3,0	300 хүртэл
Гоо сайхны салон (саунгүй)	2,5	3,0 ⁹⁾	3,0	200-500
Өөртөө үйлчлэх угаалгын газар (нэг ээлжиндээ 75 кг хүртэл)	2,5	3,0 ⁸⁾	3,6	150 хүртэл
Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрын хүлээн авах цэг	2,5	3,0	3,0	100
Гэрэл зургийн ба хэвлэх студи	2,5	3,0 ⁸⁾	3,0	30-150
Иж бүрэн үйлчилгээний газар	2,5	3,0 ⁸⁾	3,0	300 хүртэл
Түрээсийн үйлчилгээний газар	2,5	3,0 ⁸⁾	3,0	250 хүртэл
3.5 Олон нийтэд үйлчлэх харилцаа холбооны байгууллагын өрөө тасалгаа				
Холбооны салбар	2,5	2,5	Технологийн тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс хамаарна	500 хүртэл
3.6 Нийтийн тээврийн байгууллага				
Нийтийн тээврийн агентлаг, аялал жуулчлалын агентлаг, тасалбар түгээх цэг	2,5 ¹⁰⁾	3,0	3,0	150
4 Иргэдийн соёл, амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх зориулалттай байр				
4.1 Номын сан				
Номын сан	2,5	2,5	3,0	1200
4.2 Музей, үзэсгэлэнгийн танхим гэх мэт				
Үзэсгэлэнгийн танхим, түр үзэсгэлэн зохион байгуулах урлагийн галерей (агуулахын зориулалттай өрөө тасалгаагүй)	3,0	3,0	3,0	300
Зураач, архитекторуудын урлан	3,0	3,0	3,0	100
Уран барималчийн урлан	3,0	3,0	3,0	150
Сэргээх засах урлан, ардын гар урлалын цех	3,0	3,0	3,0	80
Музей-айлын сууц	3,0	3,0	3,0	30-500

Музей (агуулахын зориулалттай тасалгаагүй) өрөө	3,0	3,0	3,0	90-1000
4.3 Клуб, амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газрууд				
Фитнесс төв (саунгүйгээр) нэг ээлжиндээ 100 хүртэл хүн хүлээн авах	-	3,0 ¹¹⁾	4,0	500
Шатар даам тоглох тасалгаа	-	3,0	4,0	24-72
Ширээний теннис тоглох тасалгаа	-	3,0 ¹¹⁾	7,0	24-54
1 буюу 2 ширээтэй биллиард тоглох тасалгаа	-	3,0 ¹¹⁾	4,0	100
Бөх ба гар тулалдааны танхим	-	4,0 ¹¹⁾	7,0	72-216
Хүчний бэлтгэлийн танхим	-	4,0 ¹¹⁾	7,0	20
Бие бялдарын хөгжлийг дэмжсэн дасгал хийх тоног төхөөрөмжтэй танхим	2,5 ¹⁰⁾	4,0 ¹¹⁾	7,0	72-108
Клуб, клуб-зочны өрөө	2,5	2,5	3,3	600
Оршин суугчид хурал цуглаан хийх болон чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх зориулалттай өрөө тасалгаа	2,5	2,5	3,3	180
Хүүхдийн тоглоомын өрөө	2,5	2,5	3,3	50
5 Түр хугацаагаар байрлах байр				
Зочид буудал	2,5	2,5	2,7	Зураг төсөл боловсруул ах даалгаврын дагуу
Боловсролын байгууллагын дотуур байр	2,5	2,5	2,7	
6 Нийгэм, төрд үйлчлэх байгууллагын өрөө тасалгаа				
Засаг захиргааны төв	2,7	2,7	3,0	150-500
Оффис, нээлттэй оффис	2,5 ¹⁰⁾	3,0	3,0	150-1500
Хуулийн зөвлөгөө өгөх газар, нотариатын болон хуулийн товчоо.	2,5 ¹⁰⁾	3,0	3,0	150-650
Бизнес-төв	2,5	2,5	3,0	150-650
Бизнесийн сургалтын төв	2,5	2,5	3,0	150
Банкны салбар (хэлтэс)	2,5 ¹⁰⁾	3,0	3,0	150-650
Бэлэн мөнгөний тооцооны төв	2,5 ¹⁰⁾	3,0	3,0	150-650
Даатгалын компаниуд	2,5 ¹⁰⁾	3,0	3,0	150-650
Татварын алба	2,7	2,7	3,0	150-650
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний байгууллагууд	2,7	2,7	3,0	150-650
Иргэдэд нийгмийн иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх төв	2,5 ¹⁰⁾	2,8	3,0	До 500
40 хүртэлх ажилтантай зураг төслийн байгууллага	2,5	2,5	3,0	150-400
Зураг төсөл, судалгааны байгууллагууд: зураг төслийн товчоо, архитектурын урлан (40 хүртэлх ажилтантай)	2,5	2,5	3,0	150-650
7. Хувьсах зориулалттай өрөө тасалгаа				
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан газар (энэ хүснэгтийн 1-6 хэсэг)	Энэ хүснэгтийн 1-6 дугаар хэсгийн шаардлагын дагуу	3,5	3,5	Зураг төсөл боловсруул ах даалгаврын дагуу
Таних тэмдэг: "-" – байршуулахыг үл зөвшөөрнө гэсэн утгатай.				


- ¹⁾ Орон сууцны барилгад суурилагдан баригдсан хэсэгт туслах чиг үүргийн зориулалттай өрөө тасалгааг түүний өндрөөс үл хамааран байрлуулах тохиолдолд.
- ²⁾ Зураг төсөл боловсруулах даалгаварт талбайн хэмжээг тодруулж болно.
- ³⁾ Талбайн хэмжээг тооцох үзүүлэлтийг суралцагчидын тоогоор өгсөн.
- ⁴⁾ Орон сууцны барилгад металл зорох, өрөмдөх, слесарийн суурь машиныг суурилуулж төлөвлөхийг хязгаарлах ба архитектур хийцийн шаардлагыг зургийн даалгаврын дагуу төлөвлөлтөнд тусгасан тохиолдолд зөвшөөрч болно. Ашиглах ажлын машин болох токарь, өрөмдлөг, слесарийн суурь машины төрлийг хязгаарласан тохиолдолд орон сууцны барилгад суурилагдан барихыг зөвшөөрнө.
- ⁵⁾ MNS 6392:2013-ийн шаардлагыг хангасан тохиолдолд орон сууцны барилгын үндсэн эзэлхүүнд багтааж төлөвлөхийг зөвшөөрнө.
- ⁶⁾ Энэ норм дүрмийн 4.10-д зааснаас бусад тохиолдолд MNS 5021-1:2019-ийн дагуу.
- ⁷⁾ Ачаа ачих буулгах тасалгааны өндөр нь 4.2 м-ээс багагүй (3.6 м байхыг зөвшөөрнө).
- ⁸⁾ Өгөгдсөн тоног төхөөрөмж нь MNS 4990:2015, MNS4930:2000-т нийцэж байх нөхцөлд
- ⁹⁾ MNS 5160: 2020-ийн шаардлагыг хангасан тохиолдолд олон орон сууцны барилгад төлөвлөхийг суурилагдан барихыг зөвшөөрнө.
- ¹⁰⁾ БНБД 31-03-03*/11 -ийн 4.5-д заасны дагуу нийт 40 хүртэлх хүний багтаамжтай байх.
- ¹¹⁾ MNS 0012-1-009:1985, MNS 6768-2019, MNS6770:2019-ийн шаардлагыг хангасан тохиолдолд орон сууцны барилгад төлөвлөхийг суурилагдан барихыг зөвшөөрнө.

Хавсралт Г. Орон сууцны барилгын төлөвлөлтийн уур амьсгалын бүсчлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Уур амьсгалын бүс	Уур амьсгалын дэд бүс	Бүсүүдийн уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлт					Бүсүүдийн уур амьсгалын тооцооны үзүүлэлт										Геофизикийн онцлог	Орон сууц, олон нийтийн барилгын төлөвлөлтийн шаардлагыг тодорхойлох байгаль, цаг уурын үзүүлэлтүүд
							Дулаан алдалт						Галлагааны хугацаа, хоног	Халаалтын улирлын хэм, хоног	Барилгын босоо гадарга дээрх			
		1 дүгээр сарын агаарын дундаж температур, °C	өвлийн 3 сарын салхины дундаж хурд, м/сек	7 дугаар сарын дундаж температур, °C	Жилийн дундаж харьцангуй чийг, %	Хөрсөнд тэг градус нэвчих гүн, см	Салхины шахац, кг/м ²	1сарын дулаан дутагдал, °C/м ²	Суудэр тал, °C/м ²	Цацрагийн үйлчлэл, °C/м ²	Салхины үйлчлэл, °C/м ²	VII сарын дулааны илүүдэл °C/м ²			Борооны норголт	Нийлбэр цацраг, МДж/м ²		
I	I	-20-25	0.5-1.0	9-15	60-75	400	25-30	40-45	250-260	130	5	10-12	250-260	7500-9000	<25	1900-2200	Цэвдэг хөрсний тархалт ихтэй, газар хөдлөлтийн 6-9 балл	Үргэлжилсэн хахир хүйтэн өвөлтэй, сэрүүн чийглэг зунтай. Барилгыг аль болохоор төвлөрсөн төлөвлөлттэй, давхар гонхтой, ханын дулаан алдагдлыг сайн тооцож төлөвлөх, орцыг төвлөрүүлэх арга хэмжээ авах
II	II а	-19-36	0.8-1.5	15-18	59-71	350-400	30-40	40-50	200-265	150	6-10	16-21	230-250	6500-7500	25-50	2200-2300	Алаг цоог тархсан мөнх цэвдэгт хөрсөнд их хэмжээний ул хөрсний улирлын гүн хөдлөлттэй, мөсжилттэй, газар хөдлөлтийн 7-10 балл	Нэн хүйтэн өвөлтэй, сэрүүн чийглэг зунтай. Салхины хамгаалалтыг сайн тооцож, барилгыг төлөвлөхдөө ханаар алдах дулааныг сайн тооцож,өвлийн нөхцөлд нарны халаалтыг идэвхжүүлэх төлөвлөлт хийх
	II б	-25-27	0.7-1.6	18-19	65-70	300-350	25-30	40-45	220-250	135	5	13-16	210-230	6200-6500	50-75	2000-2200		
III	III а	-15-23	2.5-3.7	15-19	51-60	250-300	30-40	35-45	230-250	142	11-20	16-29	210-230	6200-6500	75-100	2200-2400	Ул хөрсний улирлын хөдлөлттэй, газар хөдлөлтийн 6-9 балл	Өвөл хавар нь хүйтэн, хуурай халуун зунтай. Барилгад нарны хаалт төлөвлөж болно. Хашлага бүтээцийн тооцоог сайн хийж, агааржуулалтыг оновчтой тооцох
	III б	-13-25	0.8-3.0	14-17	53-56	200-250	40-50	35-40	200-250	140	11-20	13-20	230-250	6000-6500	25-50	2300-2500		
IV	IV а	-15-20	0.5-1.5	19-24	55-65	200-300	50-60	35-40	170-200	146	4-10	24-26	195-200	4800-6200	<25	2500-2700	Улирлын харьцангуй бага хөдлөлттэй, газар хөдлөлтийн 6-9 балл	Зөөлөвтөр хүйтэн өвөлтэй, хэт халуун хуурай зунтай, Барилгын материалын хашлага бүтээцийн зузааныг хамгийн багаар тооцох, агааржуулалтын булангийн болон нэвт системтэй төлөвлөх, нарны хаалт төлөвлөх аэрацийг тооцох
	IV б	-17-25	2.0-5.3	18-21	54-64	190-250	50-60	40-45	200-250	147	20-28	16-22	210-230	5000-6200	100-150	2400-2600		
	IV в	12-17	2.2-5.3	22-26	45-55	160-220	65-75	35-40	160-200	155	15-25	23-27	195-210	3760-5335	25-50	2500-2800		

Орон сууц, олон нийт, иргэний барилгын төлөвлөлтөд мөрдөх уур амьсгалын бүсчилэл

1 дүгээр зураг

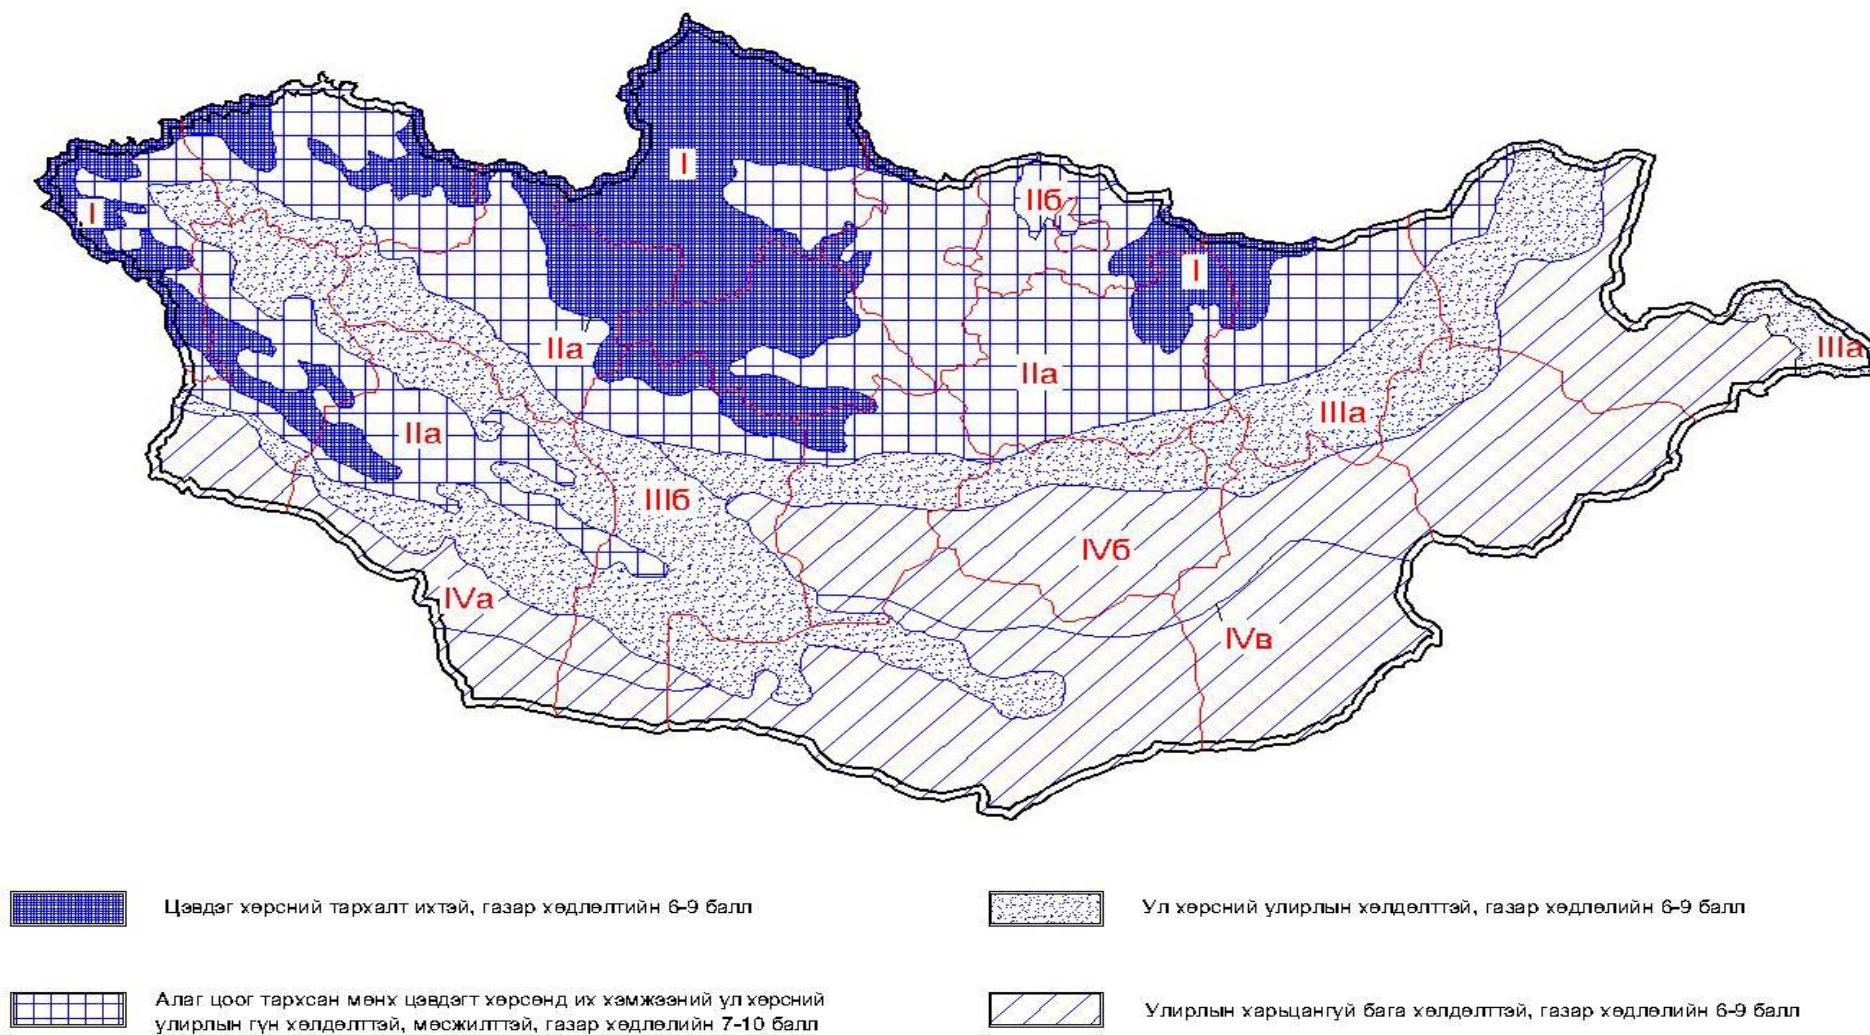

ГАРЧИГ

1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ	3
2. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ	3
3. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ	6
4. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	10
5. ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА, ӨРӨӨ ТАСАЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТӨНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	17
6. БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦИЙН ДААЦЫН ЧАДВАР, ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХЭВ ГАЖИЛТ 19	
7. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ	21
7.1 Галын тархалтаас сэргийлэх	21
7.2 Иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ	25
7.3 Барилга доторх тоног төхөөрөмж ба инженерийн системд тавигдах галын аюулгүй байдлын шаардлага	28
7.4 Гал унтраах ба иргэдийг галын аюулаас аврах ажиллагаанд тавигдах шаардлага.....	30
8. АШИГЛАЛТЫН ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА	31
9. ЭРҮҮЛ АХУЙ-ТАРХВАР ЗҮЙН ШААРДЛАГА	34
10. АШИГЛАЛТЫН ХУГАЦАА БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ	40
11. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ	41
Хавсралт А. Барилгын нийт талбай, айлын сууцны өрөө тасалгааны ашигтай талбай, барилгын эзлэхүүн, барилгажих талбай, барилгын давхрыг тооцох зарчим.....	43
Хавсралт Б. Цахилгаан шатны тоог тодорхойлох	46
Хавсралт В. Олон айлын орон сууцны барилгын дотор болон барилгад оруулан залгаж төлөвлөх олон нийтийн үйлчилгээний байгууллага, албан газар, аж ахуйн байгууллагын нэр төрөл.....	47
Хавсралт Г. Орон сууцны барилгын төлөвлөлтийн уур амьсгалын бүсчлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд	53