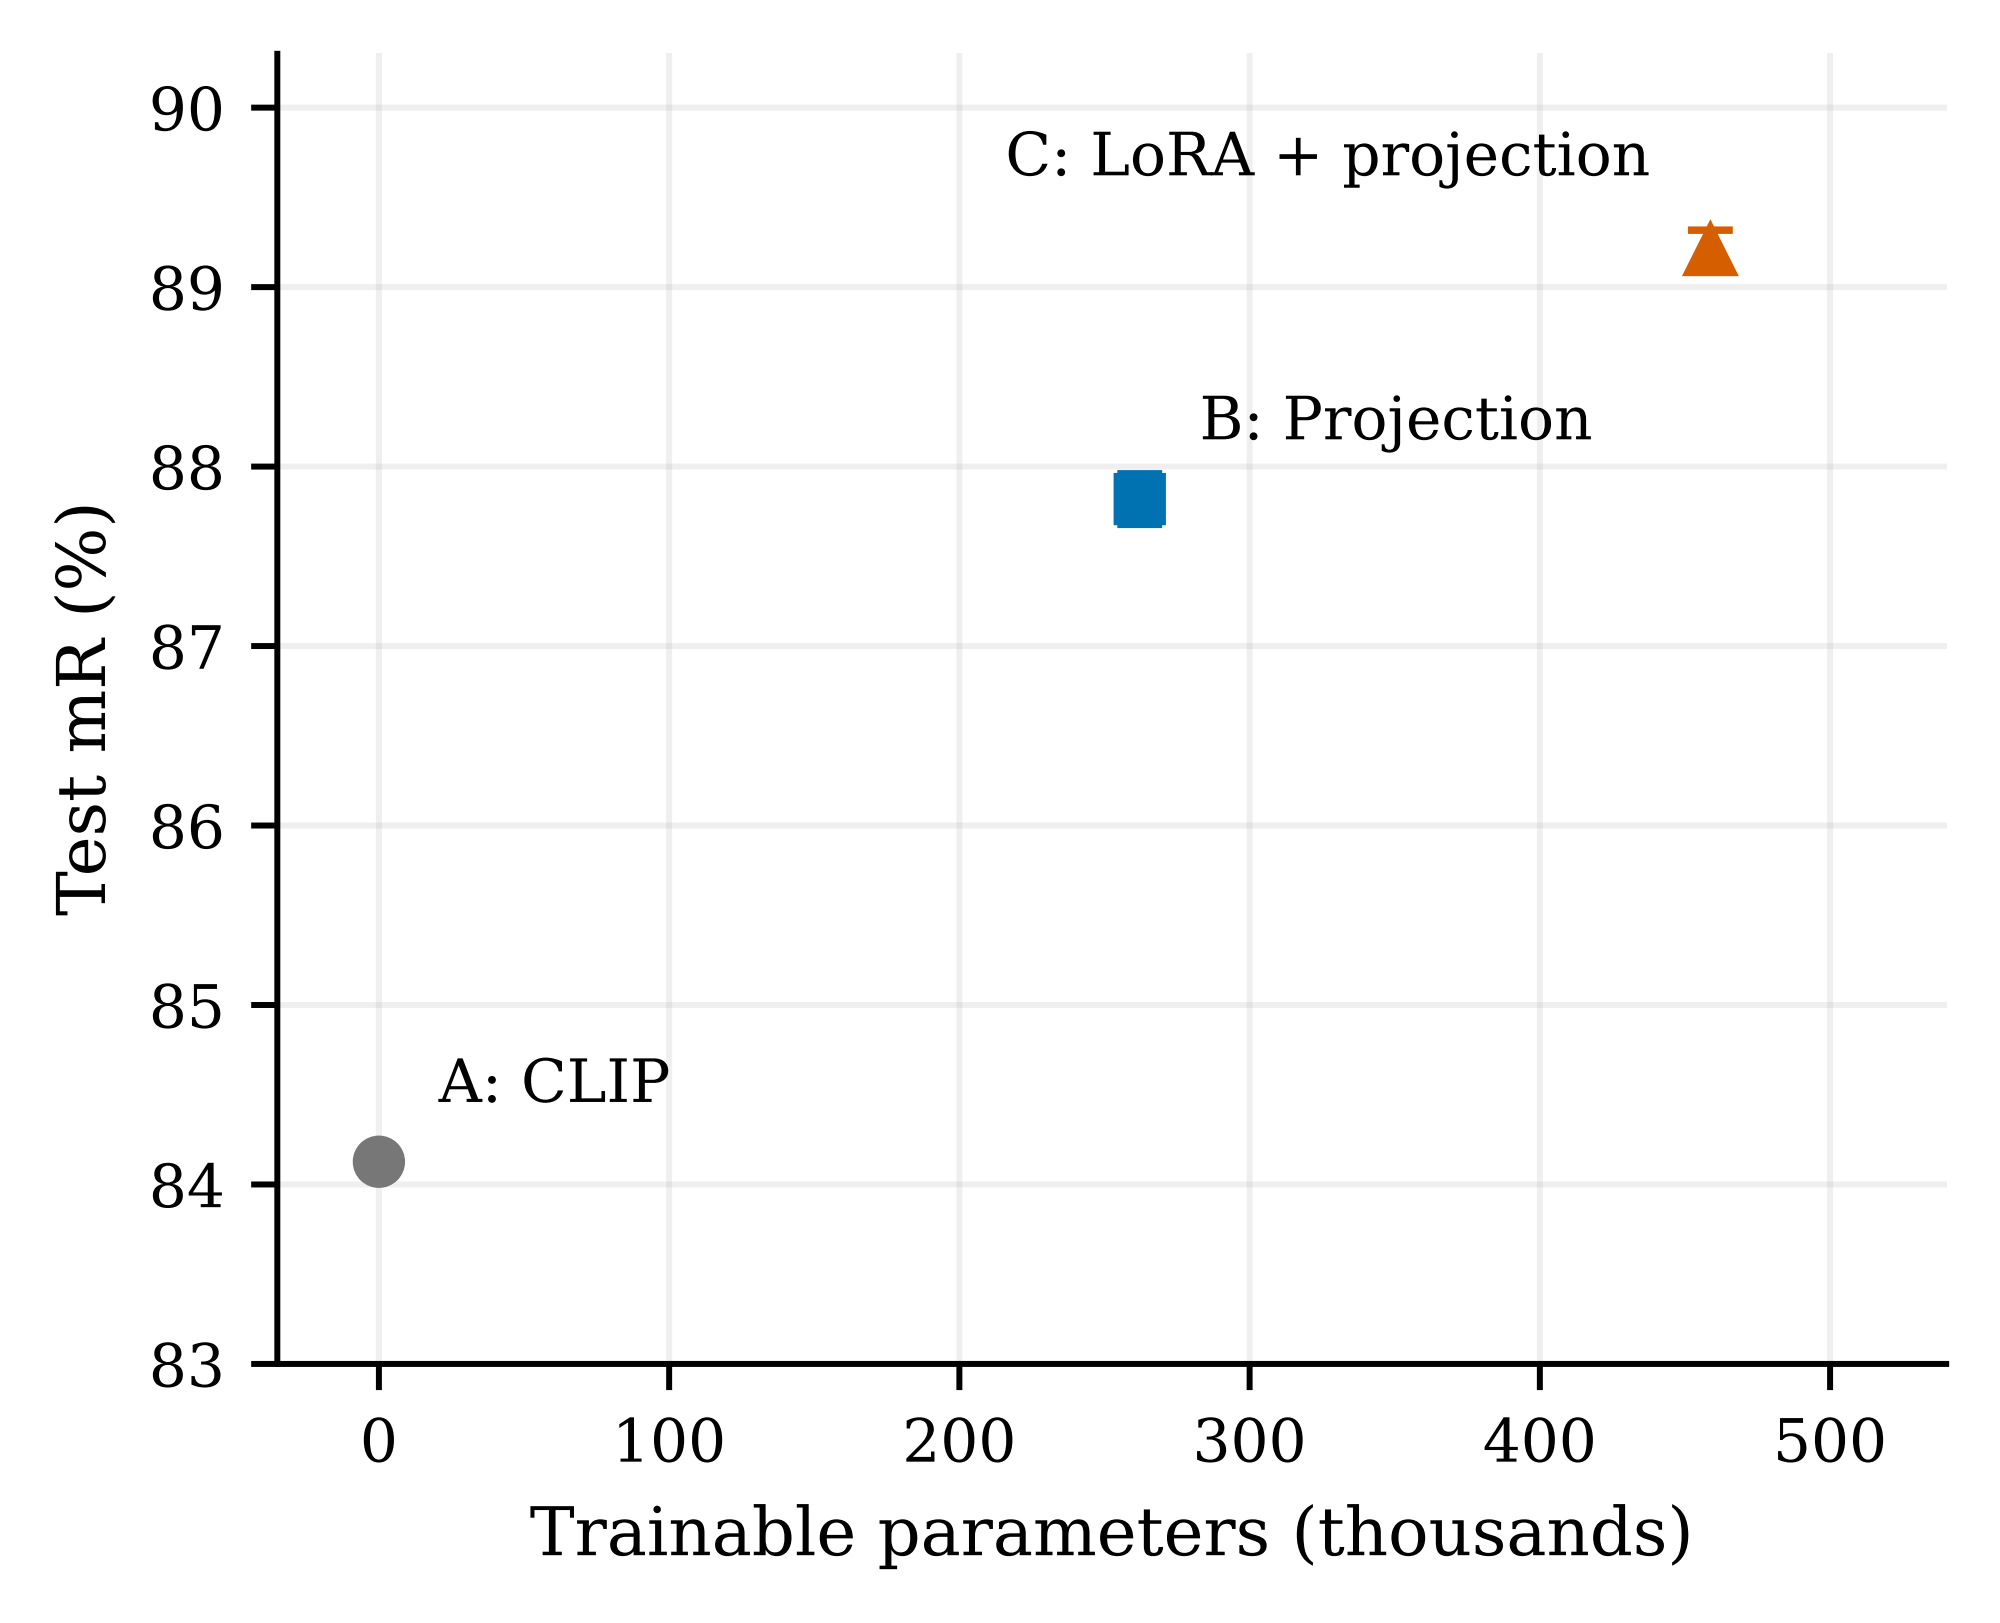
C: LoRA + projection
B: Projection
A: CLIP
Test mR (%)
90
89
88
87
86
85
84
83
0
100
200
300
400
500
Trainable parameters (thousands)