

Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	4500896017		Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 2 de 53

# 1 SUMÁRIO

1	,	SUMÁRIO	2
2		INTRODUÇÃO	3
3		FICHA TÉCNICA DA OBRA	5
4		SEGURANÇA EM ALTURA	6
	4.1	1 INTRODUÇÃO	6
	4.2	2 Treinamento e Capacitação	7
	4.3	3 APR – Análise Preliminar de Risco	7
	4.4		
	4.5	5 INSPEÇÃO PERIÓDICA	8
	4.6	6 PLANO DE RESGATE	8
	4.7	7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	9
		4.7.1 Cinto de segurança	9
		4.7.2 Trava-quedas	10
		4.7.3 Trava quedas retrátil	11
	4.8	8 FATOR DE QUEDA	13
	4.9	9 EFEITO PENDULO	14
5		CONCEITOS E NOÇÕES DOS PRODUTOS	15
		5.1.1 LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO MEPI FIXADA EM COBERTURAS	
	5.2	2 LINHA DE VIDA EM TRILHO ESPECIAL MEPI	16
		5.2.1 Introdução	16
		5.2.2 Elementos: Trilho	16
		5.2.3 Elementos: Trole	17
	5.3		
6		PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO	
7		ANEXOS TÉCNICOS	
	7.1	1 CERTIFICADO DE QUALIDADE	23
	7.2	2 Memorial de Cálculo	26
	7.3		
	7.4	,	
	7.5	5 Mapa de Inspeções Periódicas	42
	7.6	6 Manutenção	43
		7.6.1 Manutenção Preventiva	_
		7.6.2 Manutenção Corretiva	
	7.7	•	
8		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
9		CONCLUSÃO	
10		BIBLIOGRAFIA E NORMAS DE REFERÊNCIA	
11		CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA	50



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página 3 de 53

# 2 Introdução

Em uma empresa de sucesso, segurança é fundamental. Por isso, o Grupo MEPI apresenta as melhores soluções em engenharia de segurança do trabalho, produtos e equipamento para proteção individual e coletiva, além de treinamentos e consultoria para sua empresa.

Com 20 anos de mercado, o Grupo garante as melhores soluções para todos os segmentos de negócio e condições para que seus colaboradores tenham produtividade sem abrir mão da segurança.

Buscando resultados positivos sempre, as empresas da MEPI contam com equipamentos de profissionais especializados, sendo a única do Triângulo Mineiro a possuir estrutura apropriada para realização de treinamentos direcionados para trabalho em altura e espaços confinados.



 Gerar solucões em segurança do trabalho, zelando sempre pela manutenção da vida

Missão

# Visão

 Ser referência a nível nacional e internacional em segurança do trabalho e qualidade em produtos e serviços comercializados.

- •Segurança em primeiro lugar;
- •Liberdade com responsabilidades;
- Crescer e evoluir juntos;
- •Gentileza gera gentileza;
- •Respeito pelo ser humano;
- Fazer a diferença sempre;
- •Sempre agir de forma correta.

**Valores** 




Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 4 de 53

A **MEPI Engenharia**, inscrita no CNPJ: 04.918.841/0001-33 sob a razão social: MEPI Indústria e Comercio de Equipamentos de Proteção Individual EIRELI, estabelecida à Rua Belmira Montes Barroso, 375, no bairro Jardim Maracanã, na cidade de Uberaba – MG, atendendo à solicitação da empresa abaixo denominada, elaborou o presente documento técnico após a realização de serviços contratados, contendo os seguintes tópicos:

- Conceitos e noções básicas de cada produto e seus elementos principais;
- Noções básicas de segurança de serviços em altura;
- Normas técnicas de referência;
- Procedimentos utilizados na execução dos serviços;
- Memoriais de cálculo, quando aplicável;
- Certificados de qualidade, quando aplicável;
- Certificados de aprovação (CA), quando fornecido EPIs;
- Desenhos de referência (leiaute) dos serviços executados;
- Cópia das ARTs Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Registro fotográfico dos serviços executados;
- Certificado de Inspeção Técnica, quando aplicável;



Neste laudo, serão apresentados os critérios técnicos utilizados para as instalações, como também serão referenciadas as normas técnicas, nas quais o referido estudo está devidamente embasado.





Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 5 de 53

# 3 FICHA TÉCNICA DA OBRA

	CLIENTE						
Nome fantasia:	SÃO MARTINHO	SÃO MARTINHO					
Razão Social:	SÃO MARTINHO	SÃO MARTINHO S/A					
CNPJ:	51.466.860/0062	51.466.860/0062-78 Insc. Est.: 10394.4125					
Endereço dos serviços:		ROD GO 164, KM 131,5, S/N QUIRINÓPOLIS - GO - 75860-000					
	SE	ERVIÇOS E	XECUTAD	OS			
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSTALAÇÃO - LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA - SETOR - FÁBRICA DE LEVEDURA - 25 metros							
Início:	17/08/2020	Término:	9/10/2020	Pedido Nº:	4500896017		



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO	
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 6 de 53

# 4 SEGURANÇA EM ALTURA

# 4.1 INTRODUÇÃO

Conforme a Norma Regulamentadora nº 35 emitida pelo Ministério do Trabalho, trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2,0 metros do nível inferior, onde haja risco de queda.

Em todos os segmentos laborais, as atividades em altura, estão presentes, seja em serviços realizados na cobertura de um prédio, seja uma manobra em cima de um caminhão tanque. A fim de garantir a integridade física do trabalhador, é indispensável que o ambiente de trabalho forneça recursos em que o trabalhador possa estabelecer suas atividades com segurança.

- 35.4.2 No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:
- a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;
- b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;
- c) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser evitado;

#### NORMA REGULAMENTADORA Nº 35 - TRABALHO EM ALTURA

Na citação acima, temos bem evidente que é necessário estabelecer algumas diretrizes durante o planejamento do trabalho a fim de eliminar ou reduzir os riscos de queda em altura. Para a situação a), podemos colocar como exemplo as plataformas de enlonamento que eliminam a necessidade do motorista do caminhão de subir em cima do caminhão para fixar / remover a lona, já para as alíneas b) e c), temos os sistemas de linhas de vida, pontos de ancoragem, trabalhos com trava-quedas, etc.





Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO	
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 7 de 53

## 4.2 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A fim de manter informados, bem como capacitados os trabalhadores sujeitos a serviços em altura, cabe ao empregador estabelecer um programa de treinamento e capacitação com periodicidade bienal. Conforme a NR Nº 35, este treinamento deverá ainda conter toda uma estrutura programática com um mínimo de 8 horas, abordando os aspectos teóricos e práticos dos serviços em altura, além de conter os seguintes tópicos em sua estrutura:

- a) Normas e Regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) Análise de Risco e condições impeditivas;
- c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura;
- d) Medidas de prevenção e controle dos riscos potenciais;
- e) Equipamentos individuais e coletivos de proteção para o trabalho, incluindo ainda os procedimentos de seleção, inspeção, conservação e limitação do uso;
- f) Acidentes típicos de trabalhos em altura;
- g) Conduta em situações de emergências, incluindo noções e técnicas de resgate e de primeiros socorros;

O treinamento deverá ser ministrado por profissional com capacitação comprovada, bem como com experiência no segmento. Deverá ainda contar com a emissão de certificado comprobatório do curso com as informações básicas do mesmo e as assinaturas dos elementos responsáveis.

## 4.3 APR – Análise Preliminar de Risco

Considerando as disposições do item 35.4.5 na Norma Regulamentadora Nº 35, a elaboração de uma APR – Análise Preliminar de Risco é imperativa para a execução de um trabalho em altura.

Os principais itens que devem obrigatoriamente estar presentes neste documento são:

- O local de execução dos serviços;
- O isolamento e sinalização no entorno da área do trabalho;
- Os pontos de ancoragem, bem como os sistemas de proteção disponíveis no local;
- As condições meteorológicas;
- A seleção de EPIs¹ utilizados, bem como os EPCs² disponíveis. Incluindo ainda a metodologia de uso e suas limitações;
- Os riscos de queda de ferramentas e materiais, bem como os riscos adicionais específicos de cada ambiente de trabalho;

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> EPIs - Equipamentos de Proteção Individual

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> EPCs - Equipamentos de Proteção Coletiva



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 8 de 53

- As situações de emergência e o planejamento das medidas de socorro;
- Sistemas de comunicação adicionais;
- Abordagem da supervisão dos serviços;
- Atendimento as outras normas de segurança e saúde, já contidos nas outras normas regulamentadoras;

## 4.4 PT – PERMISSÃO DE TRABALHO

A Permissão de Trabalho, ou simplesmente PT, deverá sempre ser emitida e aprovada pelas pessoas designadas em cada ambiente de trabalho. Este documento visa garantir que os serviços somente serão executados mediante a aprovação das normas regulamentadoras, bem como as normas internas de cada ambiente de trabalho.

A permissão de trabalho deve atender alguns pontos básicos, tais como:

- Deve ser disponibilizada no local do trabalho;
- Deve possuir tempo de validade conforme a duração da atividade, restrita ao turno de trabalho;
- Requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos serviços;
- As disposições e medidas estabelecidas na APR;
- Relação de todas as pessoas envolvidas e suas autorizações;

A PT conta ainda com várias outras diretivas que são exclusivas de cada empresa, e cada situação, porém as diretivas que foram colocadas consistem das diretivas básicas.

## 4.5 INSPEÇÃO PERIÓDICA

Um equipamento de segurança, sempre deve estar em suas perfeitas condições de conservação afim de garantir o seu devido funcionamento. Portanto, a MEPI Engenharia recomenda que inspeções anuais sejam realizadas no equipamento e sempre que houver algum impacto no sistema, visando verificar a integridade de seus componentes e mantê-lo sempre em conformidade com a NBR vigente.

## 4.6 PLANO DE RESGATE

A equipe envolvida em trabalho em altura, deve ser treinada e capacitada para sair de situações de emergências ou adversas por conta própria, sem intervenções externas, existente nas equipes internas da empresa já aptas e treinadas nos núcleos de profissionais da obra.


Toda equipe da frente de serviço, deverá possuir 02 socorristas, previamente treinados em técnicas de atendimento a vítimas de acidente, para proceder no campo, em caso de acidente e contará, ainda, com profissionais da Saúde e Segurança do Trabalho.



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LIN COBERTURA metros	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página 9 de 53

A vítima, conforme a gravidade do acidente, será imobilizada e removida até o ambulatório mais próximo e posteriormente se necessário após avaliação médica a unidade mais próxima de atendimento hospitalar. Por meio de telefone, rádio ou qualquer outro meio de comunicação disponível no momento da emergência, faz-se o prévio contato com o ambulatório da empresa, e a responsável pela obra, informando a gravidade da ocorrência, para que a unidade hospitalar e a administração da obra possam tomar as medidas necessárias ao pronto atendimento na chegada da vítima e/ou se necessário, a remoção para hospitais que ofereçam melhores recursos.

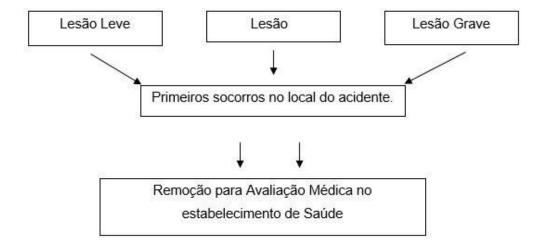

# 4.7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

A fim de melhor esclarecer as medidas necessárias para prevenir acidentes com trabalhos em altura, foram enumerados aqui, os principais equipamentos de proteção comumente utilizados em altura, bem como suas características básicas. Ressaltando que existem diversos outros equipamentos de utilização mais específica que não foram colocados no âmbito deste documento.

## 4.7.1 Cinto de segurança

Equipamento de Proteção Individual utilizado para trabalhos em altura, onde haja risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e envolto nas coxas. Feito com cintas de polímeros de alta resistência.

E essencial o ajuste do cinto ao corpo do trabalhador.

Os cintos de segurança possuem variedades com encaixes para talabartes na parte dorsal, na parte frontal e em ambas as partes, cada uma conforme a necessidade de utilização.



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	06017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página 10 de 53





Figura 1 - Exemplos de cintos de segurança ergonômicos

## 4.7.2 Trava-quedas

Dispositivo de segurança utilizado para proteger o trabalhador contra quedas. Os trava-quedas podem se movimentar tanta na horizontal como no sentido vertical. Possuem uma infinidade de tipos com características diferentes, tais como, com cabo de aço, com fita, para uso em cordas, para uso em cabos de aço, etc. São utilizados em conjunto com os cintos tipo paraquedista.



Trava-quedas de movimentação horizontal, com cabo de aço

Figura 2 - Modelos de trava-queda




Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 11 de 53

## 4.7.3 Trava quedas retrátil

## 4.7.3.1 Instruções de uso





- Mosquetões colocados corretos e travados:
- Sistema de travamento funcionando:
- Aspecto geral do equipamento cabo de aço, capa protetora, mosquetões, sem desgaste expressivo;
- Ausência de marca de corrosão ou deformação.

## 4.7.3.2 Operação

O equipamento opera com um sistema de mola retrátil e com um sistema de engrenagens que permite seu travamento em caso de uma queda. Possui dois mosquetões um acima que permite sua ancoragem em um ponto de fixação e um inferior que deve ser conectado ao cinturão de segurança em uma argola frontal ou dorsal. O cabo de aço fica sempre recolhido, e quando em operação sempre esticado.

- Ao término de sua operação nunca deixar que o cabo seja recolhido com muita velocidade, pois isto pode danificar o aparelho, e em repouso o cabo deve permanecer sempre recolhido.
- O EPI deve ser examinado pelo menos uma vez ao ano ou após ter sido utilizado para deter massa superior a 40 kg, pelo fabricante ou por uma pessoa ou representante autorizado.
- Atentar-se ao ângulo de trabalho contemplado no manual de usuário do equipamento

## 4.7.3.3 Manutenção

Este equipamento devido ao seu alto grau de precisão, não deverá ser aberto por pessoas não autorizadas. Sua manutenção é restrita à empresas especializadas e capacitadas para tal operação.

## 4.7.3.4 Limpeza e armazenagem

Uma boa limpeza assim como uma armazenagem adequada do EPI assegura melhor longevidade ao produto enquanto garante a sua segurança.

- Limpar com água e sabão neutro com um pano macio, nunca utilizar solvente ácido ou básico e não o mergulhe em água.
- Deixar secar em local ventilado e distante de qualquer fogo direto ou de qualquer outra fonte de calor. Armazenar em local abrigado de umidade.
- Evitar qualquer atmosfera corrosiva, com excesso de aquecimento ou resfriamento.



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089			MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 12 de 53

## 4.7.3.5 Mosquetão

Dispositivo de segurança de alta resistência com capacidade para suportar cargas tipicamente em torno de 8KN, 15KN, 22KN. Sua função básica é servir de elo de ligação entre elementos de segurança, como por exemplo, um cinto de segurança a um trava-quedas.

Possuem formato ovalado, porém existem ainda vários formatos específicos como o mosquetão em "D", em forma de pêra, etc. Existem ainda vários tipos de trava: trava simples (com mola), trava com rosca, etc.

O mosquetão serve para se fixar ao cinto de segurança e outro a um ponto de ancoragem, verificar se o ponto de ancoragem:

- Está acima do utilizador;
- Tem uma resistência mínima de 15 kN;



Mosquetão formato "D"
Gatilho com rosca
Resistência máxima: 50KN



Mosquetão formato clássico com gatilho reto. Resistência mínima: 7KN

Figura 3 - Exemplos de modelos de Mosquetões



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 13 de 53


## 4.8 FATOR DE QUEDA


Fator de queda é a relação entre a queda do trabalhador e o comprimento do talabarte, o qual é obtido pela fórmula abaixo:


$$Fator\ de\ Queda\ (FQ) = \frac{Altura\ da\ Queda\ (hQ)}{Comprimento\ do\ talabarte\ (CT)}$$

Esta relação determina o nível do impacto que será transmitido ao trabalhador mediante a queda.

Quando o Fator de Queda for superior a 1, o uso de absorvedores de impacto, seja no talabarte, seja no ponto de ancoragem, é obrigatório, conforme a NR Nº 35.





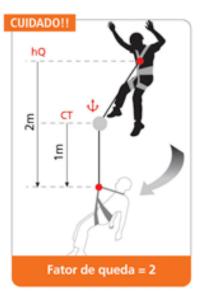




Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	


Página 14 de 53

## 4.9 EFEITO PENDULO

Um pêndulo é o sistema composto por uma massa acoplada a um fio que permite a movimentação oscilatória em duas extremidades. "Uma queda em pêndulo (ou em balanço) é uma queda em que no ponto de retenção de queda a trajetória vertical do usuário é desviada em uma trajetória pendular com velocidade horizontal significativa" (NBR-16489, 2017, pag.115). Quando afastamos a massa da posição de repouso e a soltamos, o pêndulo realiza oscilações conforme a figura abaixo:



Para efeitos de trabalho em altura, afim de reduzir o tamanho das quedas, o ângulo do trabalhador com o ponto de repouso em caso de queda deve ser entre 30 a 40° (considerar a recomendação do fabricante do equipamento trava-quedas). Caso o trabalhador necessite se movimentar e estiver utilizando um sistema de ancoragem abaixo da cintura, deve atentar-se a distância máxima permitida do ponto de ancoragem, para evitar que em uma possível queda haja um impacto com alguma estrutura existente ou até mesmo quando em distancias maiores haja impacto direto com o solo, neutralizando o efeito do trava-quedas. Na figura abaixo, podemos notar um dos possíveis casos onde ocorre o efeito pêndulo. Note que o trabalhador no ponto "D" está próximo a extremidade do telhado e está utilizando um talabarte com comprimento maior do que o recomendado para a situação. Em casos de trabalho sobre telhado, deve atenta-se a distância do ponto de ancoragem com a extremidade do telhado.

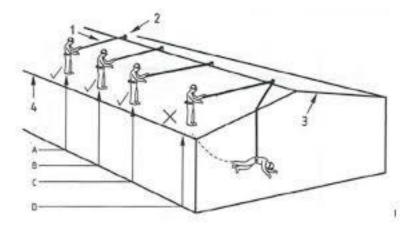



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	


Página 15 de 53

# 5 Conceitos e Noções dos Produtos

## 5.1.1 LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO MEPI FIXADA EM COBERTURAS

O sistema instalado possui elementos como: trilho especial projetado para ser utilizado como linhas de vida em ambientes internos e externos:

> Trilho em forma de perfil fechado em formato de caixa em aço carbono com tratamento anticorrosivo através de pintura padrão industrial;

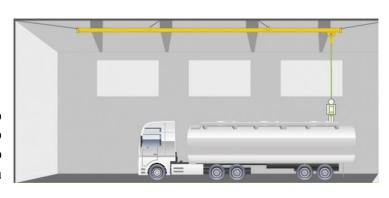

- Estrutura fechada evitando o acúmulo de partículas sólidas;
- Sistema blindado que dispensa lubrificação do trole e do trilho;
- Sistema de trole com rolamentos blindados, com rodas de polímero plástico resistente à corrosão química;

O sistema proposto possui os seguintes elementos básicos:

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO
01	Trilho	Aço ASTM A36	Pintura: amarelo seg.
02	Trole	Misto	Misto
03	Fixação do trilho	Aço ASTM A36	Pintura: amarelo seg.
04	Parafusos, porcas,	Aço ASTM A36	Galvanizado
	etc.		







Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 16 de 53

## 5.2 LINHA DE VIDA EM TRILHO ESPECIAL MEPI

## 5.2.1 Introdução

A MEPI Engenharia desenvolveu um sistema trilho/trole específico para proteção contra quedas, pela utilização conjugada de trava-quedas.

Todo o sistema trilho/trole desenvolvido pela MEPI Engenharia permite algumas vantagens em comparação com o cabo de aço como linha de vida. Basicamente temos os seguintes aspectos:

- Permite caminhar grandes vão-livres;
- Permite maior facilidade de instalação do trava-quedas;
- Baixo peso estrutural, o que não compromete sua instalação em coberturas e estrutura existente. O peso do conjunto trilho-trole está dentro dos limites de sobrecarga exigidos nos projetos de coberturas, o que permite que o sistema possa ser instalado sem maiores comprometimentos em coberturas projetadas conforme as diretrizes da NBR 8800 (NB14);

### 5.2.2 Elementos: Trilho



Figura 4 - Montagem trilho - trole

Confeccionado em aço ASTM A36, o trilho de fabricação da MEPI Engenharia, apresenta características estéticas (ver Figura 4), e elevada resistência mecânica contra quedas, contando inclusive com memorial de cálculo anexo a este *databook*.

Os trilhos, por possuírem carcaça fechada, não acumulam pó, evitando eventuais problemas de acúmulo de partículas sólidas, o que ocorre constantemente em trilhos confeccionados em



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	4500896017		Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 17 de 53

perfis "I". Esta proteção contra partículas sólidas, também garante maior integridade funcional do trole.

## 5.2.3 Elementos: Trole

O trole exclusivo da MEPI Engenharia possui rolamentos blindados, o que dispensa a manutenção preventiva do mesmo, além de permitir uma rolagem extremamente suave e sem ruídos. Os rolamentos blindados também permitem que a sua utilização possa ocorrer até mesmo nos ambientes mais agressivos, como por exemplo, fertilizantes em pó.

Outro fator exclusivo e expressivo no trole é a presença de absorvedores de impacto em cada roda, de forma a absorver parte do impacto em situação de queda. Os absorvedores de impacto do trole, mediante a utilização durante impactos, requerem verificação do seu estado, e sendo constatados danos, os mesmos deverão ser substituídos.





Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 18 de 53

# 5.3 INSTRUÇÕES DE USO

#### 1° Passo

Vestir cinto de segurança.

- Verificar se a fibra do cinto de segurança não possui:
- •Nenhuma fibra solta /derretimento /corte ou furo.
- Verificar se argolas e as fivelas não contém: amassados /fissuras /sinais de corrosãooxidação.
- Verificar se existe costuras rompidas ou derretidas.
- Verificar se o CA está válido.
- Vestir o cinto de segurança adequadamente.





## 2° Passo

•Acionar a cordinha do conjunto roldana e descer o cabo de aço do trava quedas retrátil, até que o tenha em mão quando necessário a existência do sistema.







Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 19 de 53


#### 3° Passo

## 3.1 Trava quedas Retrátil

Inspeção antes do uso:

- Mosquetão colocado corretamente e travado.
- Verificar se o mosquetão giratório não está estressado.
- Sistema de travamento do trava quedas retrátil funcionando.
- Aspecto geral do equipamento, cabo de aço, mosquetões, sem desgastes expressivos e ausência de marca de corrosão ou deformação.
- Fixação do mosquetão do trava quedas retrátil na ancoragem dorsal do cinto.










Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 20 de 53

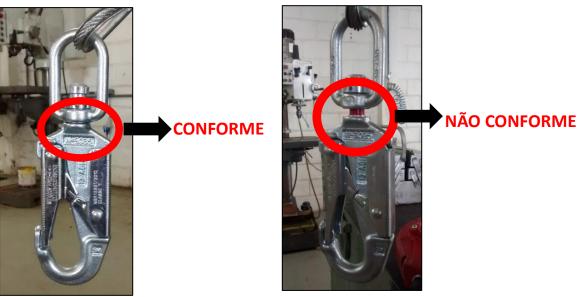

## 3.2 Instrução de funcionamento – Trava Quedas Retrátil

Este equipamento opera com um sistema de mola retrátil e com um sistema de engrenagens que permite seu travamento em caso de uma queda. Possui dois mosquetões um acima que permite sua ancoragem em um ponto de fixação e um inferior que deve ser conectado ao cinturão de segurança em sua argola dorsal.

O Trava-Quedas retrátil foi projetado para minimizar o risco e dar proteção contra o perigo das quedas de altura. No entanto, lembre-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realização de atividades arriscadas e atentar-se ao ângulo máximo de trabalho do trava-quedas, contida na embalagem e/ou manual do sistema.

As quedas por balanço ocorrem quando o ponto de ancoragem não está diretamente acima do ponto onde ocorre uma queda. A força do impacto contra um objeto em uma queda por balanço pode causar ferimentos graves. Minimize os riscos de quedas por balanço, trabalhando o mais próximo possível do ponto de ancoragem. As quedas por balanço irão aumentar significativamente a folga necessária quando se usa um trava-quedas retrátil ou outro subsistema de conexão de comprimento variável.



Cliente:	SÃO MAI	SÃO MARTINHO		QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	<b>4500896017</b> Ref. MEP			MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página **21** de **53** 

## 3.3 Instrução de uso - Trava Quedas Retrátil

O cabo de aço deve fica sempre recolhido quando estiver em repouso. Após o término de uma operação nunca deixar que o cabo seja recolhido com velocidade, pois pode danificar o compone.



# **Cabo Mantido Esticado Fora de Utilização - Incorreto**

### 4° Passo

• Acessar local e executar o trabalho com segurança.

Ressaltamos que, o equipamento deve ser utilizado somente por pessoas qualificadas e que tenha recebido o devido treinamento.



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO	
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25	
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 22 de 53

# 6 Procedimentos de Instalação

Os procedimentos adotados para realizar a instalação do sistema, ocorreu conforme os seguintes passos:

- 1. Liberação para o trabalho (Integração, APR Análise Preliminar de Risco, PT Permissão de Trabalho, outras documentações);
- 2. Mobilização de equipamentos e ferramentas necessários para a realização dos serviços;
- 3. Obrigações dos trabalhadores:
  - a. Cumprir e utilizar todos os equipamentos necessários;
  - Seguir os procedimentos de trabalho e evacuação determinados antes de cada atividade;
- 4. Considerar o fator tempo:
  - a. Em condições adversas do clima como: chuva, ventos fortes e raios, os trabalhos seriam paralisados;
- 5. O Relatório Diário de Obra (RDO) foi preenchido e assinado todos os dias.
- 6. Verificação geral dos sistemas onde foram instaladas as linhas de vida (suportes, cabo de aço, grampos, etc.);
- 7. Emissão de relatório final da obra (DATABOOK), contendo todas as informações técnicas pertinentes à obra em si;



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	4500896017		Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página 23 de 53

## 7 ANEXOS TÉCNICOS

## 7.1 CERTIFICADO DE QUALIDADE





Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO	
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LIN COBERTURA metros	NHA DE VIDA - SETOR: AR	EM TRILHO F MAZÉM DA F	IXADA ÁBRICA	NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25	
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 24 de 53

USIMINAS (SEQUENTIA MESONAL STATE MESONAL ST		Tolerâncias - Tolerances		1 003570918 1	07/04/2017
INSCRIÇÃO EXTRABALL 31.30.020.20.010  INSCRIÇÃO EXTRABALL 31.30.020.20.010  INSCRIÇÃO EXTRABALL 31.30.020.20.010  INSTRUCÇÃO EXTRABALL 31.30.020.20.010  INSTRUCÇÃO EXTRABALL 31.30.020.010  INSTRUCÇÃO EXTRABALL 31.30.020  INSTRUCÇÃ		Beneseura-Thickness	-0.20/+0.20 mm		100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
imma certica que os produtes dicuminados foram tabicados no Brual pelo procasos de osigêno bárico (1.0) ensadose en ricedicado, puemos com ter obtilidosende infederolegicado-defededo, "uma flormanda entrefação do ademindidad comos codies ha los products hearin describe has been produced de Beral forsing de asse cosponences (1.0) kanda de ricedinado, puemos comos Notificianis-predicasos flecabiaso-cetificados (se a los de los tuados te the custom for entre for the ricedinados puemos comos Notificianis-predicasos flecabiaso-cetificados (se a los de los eused to the custom for extra como como como como como como como com	HOT ROLLED STEEL COIL	Espessura-Tinoniess Largura-Width	-0.00/+22,00mm	Ordem de Venda Sale Order	N° Certificado Certificate N°
//certificado usiminas com br 9080/céentes/certificado/RequisicaoCertificado (sp., a too) to be used by the customer to verify (che	valisados de acordo com as especificações fécnicas aplic le dos cestificados de seus produtos. Para súa segurança d analyzed according to the appicable technical specifica	skeis. A Usiminas disponibiliza, através do endereço etelidrico 1, recomenda-se a utilização desse recurso. Ricors. Usiminas mátes available, by using the following website.	Folha - Sheet = 1	Ne ttem 00396534 5	3995825
Usaindad - Steel ASTM-A101-15-SS-36-2 USI-CIVIL-300	Dimensões Nominais - Nominai D 3,00 x 1200,0 mm	Minensions Borda - Edge / Oleanento - Oiling Nao Aparaba E Nao OLEADA MILL EDGE AND DRY	Aparência Sup SUPERFICIE 2 SURFACE 2 (N	Aparència Superficial - Surface Appearance SUPERFICIE 2 (NBR-11888/NTU) SURFACE 2 (NBR-11888/NTU)	arance
e Pecas por Volume Peso Liquido Peso Bruto Pieces per Packaqes Net Weight Gross Weight 2427 1 14321	Corrida Amostra Hoat Sample 515304 49488509				
Peso Liquido Real Total-Total Actual Net Weight = 14,280 Tonclagem Métrica-Metric Ton Peso Bruto Real Total-Total Actual Gross Weight = 14,321 Tonclagem Métrica-Metric Ton		Pecas-Picces = 1 Volumes = 1			
le Test					
Unidade-Unit = N/mm <sup>2</sup> whetood of Ensaio 12-7est Method YS = 0.2% EM = 50 mm Larra = 12.7 mm S = Retangular		ė.		o delication de la constanta d La constanta de la constanta d	4
Composição Química (%) - Chemical Composition (%)	Sec	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Company of the Compan	General physics persons to the contract of the	
Corrida Análise C Si Mn P S Al Cu Nb Heat Analysis 515304 P	V Ti Cr N	Mo Sn N B Sb Pb (0,001 0,001 0,000 0,00 0,000)		(iv. ma. Fathermen 1 Small VIII)  The most of the control of the c	
Abreviaturas - Abbreviations	Abrev	Abreviaturas - Abbreviations		Tent Curus	
LE = Limite de Escoamento - YS = Yield Strenath AL = Alondamento - El = Elondation Dir = Direcab-Direction Bos = Posicad ed Amedratemen-Sampling Position HM = Base Medida-Gauve Lenuth S = Secão Transpersal-Cross Section Al = Alumínio Total-Total Aluminum	1.8 = 1.0	IM = Limite de Resistência - TS = Tensile Strendth, C = Transversel - Transverse L = Londtkudinal - TM = Toos a un quarto da larquia-Too at a quarter width Larg = Larguia-Width Diam = Diametro-Diameter, conserver P = Panela-Ladle	strength The constraint of the	Territorios de la compositorio della compositorio d	
	ige and				
Certificamos que este material foi inspecionado e possui n1vel de radi	radiacão abaixo de 7084/q. We cert	certify that this material has been inspected and the radiation lovel is less than 708s/q.	d and the radiation	on level is less th	han 7089/9.
čes - Remarks MAÇÃO ABR / 2017		Men			
TOWOUSTH TOWOUSTH MSDS - Material Safety Data Sheet N° 09 available at Usiminas Extranet	σ.	Helber Lulz Oliveira Ribeiro Feber: rheiro@siminas.com +55 031 3829-3215	ì		Wetoblabob



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página **25** de **53** 

ROD MG 443 KM 7 OURO BRANCO-ACO ROD MG 443 KM 7 OURO BRANCO, Minas Gerais, CEP 36420-000 Brasil  Brasil  GERRO MG 443 KM 7 OURO BRANCO, Minas Gerais, CEP 36420-000 Brasil  Brasil  GERRO MG 8 Acc TACOM GERRO ACC TIENTE / CUSTOME  GERRO ACC TIENTE / CUSTOM
--



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página 26 de 53

# 7.2 MEMORIAL DE CÁLCULO



#### STRESS SHEET

LVTCOB

REVISAO	DATA		
0	31/01/2017		

## REFERÊNCIA DE ANÁLISE ESTRUTURAL

Propriedades Mecânica Geral

O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações na estrutura, visando efetuar verificações de estados-limites últimos e de serviço.

A análise estrutural deve ser feita com um modelo realista, que permita representar a resposta da estrutura e dos materiais estruturais, levando-se em conta as deformações causadas por todos os esforços solicitantes relevantes. Onde necessário, a interação solo-estrutura e o comportamento das ligações devem ser contemplados no modelo. Para efeito de cálculo devem ser adotados, para os aços aqui relacionados, os seguintes valores de propriedades mecânicas:

- a) módulo de elasticidade,  $E = E_a = 200 000 \text{ MPa}$ ;
- b) coeficiente de Poisson,  $v_3 = 0.3$ ;
- c) módulo de elasticidade transversal,  $G = 77\,000\,\mathrm{MPa}$ ;
- d) coeficiente de dilatação térmica,  $\beta_a = 1.2 \times 10^{-5} \, ^{\circ}\text{C}^{-1};$
- e) massa específica,  $\rho_a = 7 850 \text{ kg/m}^3$ .

A resistência de cálculo  $f_{\mathrm{d}}$  de um material é definida como:

$$f_{\rm d} = \frac{f_{\rm k}}{\gamma_{\rm m}}$$

#### WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38.041-016 TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página 27 de 53



#### STRESS SHEET

LVTCOB

Nessa expressão,  $f_k$  é a resistência característica ou nominal e  $\gamma_m$  é o coeficiente de ponderação da resistência, dado por:

$$\gamma_m = \gamma_{m1} \, \gamma_{m2} \, \gamma_{m3}$$

onde:

 $\gamma_{m1}~$  é a parcela do coeficiente de ponderação que considera a variabilidade da resistência dos materiais envolvidos;

 $\gamma_{m2}~$  é a parcela do coeficiente de ponderação que considera a diferença entre a resistência do material no corpo-de-prova e na estrutura;

 $\gamma_{m3}$  é a parcela do coeficiente de ponderação que considera os desvios gerados na construção e as aproximações feitas em projeto do ponto de vista das resistências.

análise global elástica (diagrama tensão-deformação elástico-linear);

análise global plástica: diagrama tensão-deformação rígido-plástico, elastoplástico perfeito ou elastoplástico

análise linear (teoria de primeira ordem), com base na geometria indeformada da estrutura;

análise não-linear, com base na geometria deformada da estrutura.

## WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38.041-01 6
contato@grupomepi.com.br




Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página 28 de 53




## STRESS SHEET





$$H_{\Delta} = \alpha_{\rm red} \sum N_{\rm Sd} \frac{\Delta}{L}$$
$$\cos \Delta = L/500$$



$$q_{\delta} = 8\alpha_{\text{red}} \sum N_{\text{Sd}} \frac{\delta}{L^2}$$
$$\cos \delta = L/1000$$

em seções I duplamente simétricas ou simétricas em relação ao eixo que passa pelo plano médio da alma, com a área da mesa comprimida igual ou maior que a da mesa tracionada, carregadas no plano da alma:

$$L_{\rm pd} = \left[0.12 + 0.076 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right] \left(\frac{E}{f_{\rm y}}\right) r_{\rm y}$$

em seções sólidas retangulares, seções caixão e tubulares retangulares duplamente simétricas, todas fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia:

$$L_{\rm pd} = \left[0.17 + 0.10 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right] \left(\frac{E}{f_{\rm y}}\right) r_{\rm y} \ge 0.10 \left(\frac{E}{f_{\rm y}}\right) r_{\rm y}$$

#### WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38.041-01.6
contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página 29 de 53




#### STRESS SHEET

LVTCOB


- E é o módulo de elasticidade do aço;
- f<sub>v</sub> é a resistência ao escoamento do aço;
- r<sub>v</sub> é o raio de giração em relação ao eixo de menor momento de inércia;

 $M_1/M_2$  é a relação entre o menor e o maior dos momentos fletores solicitantes de cálculo, nas extremidades do comprimento destravado considerado, tomada positiva quando os momentos provocarem curvatura reversa e negativa quando provocarem curvatura simples.

São considerados dois tipos de contenção: relativa e nodal. A contenção relativa controla o movimento de um ponto contido em relação aos pontos contidos adjacentes, ao passo que a contenção nodal controla especificamente o movimento do ponto contido, sem interação com os pontos contidos adjacentes (a Figura 2 ilustra os dois tipos de contenção em barras axialmente comprimidas e fletidas). A resistência e a rigidez fornecidas pela análise de estabilidade da contenção não devem ser menores que os limites exigidos.



a) Contenção em barras axialmente comprimida:



b) Contenção em barras fletidas

#### WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÃ / UBERABA MG / CEP 38.041-01.6 TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20	
Objeto:					NA ESTRUTURA DA A DE LEVEDURA – 25
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0

Página 30 de 53



#### STRESS SHEET

#### LVTCOB

As contenções de uma viga devem impedir o deslocamento relativo das mesas superior e inferior. A estabilidade lateral de vigas deve ser proporcionada por contenção que impeça o deslocamento lateral (contenção de translação), a torção (contenção de torção) ou uma combinação entre os dois movimentos. Em barras sujeitas à flexão com curvatura reversa, o ponto de inflexão não pode ser considerado por si só como uma contenção.

As contenções de translação podem ser relativas ou nodais, devendo ser fixadas próximas da mesa comprimida. Adicionalmente, nas vigas em balanço, uma contenção na extremidade sem apoio deve ser fixada próxima da mesa tracionada. As contenções de translação devem ser fixadas próximas a ambas as mesas, quando situadas nas vizinhanças do ponto de inflexão nas vigas sujeitas à curvatura reversa.

A força resistente e a rigidez de cálculo necessárias das contenções de translação relativas são dadas, respectivamente, por:

$$F_{\rm br} = 0.008 \frac{M_{\rm Sd} \; C_{\rm d}}{h_{\rm o}} \label{eq:Fbr}$$

$$S_{\rm br} = \frac{4\,\gamma_{\rm r}\,M_{\rm Sd}\,C_{\rm d}}{L_{\rm bb}\,h_{\rm o}}$$

onde:

γ<sub>r</sub> é um coeficiente de ponderação da rigidez, igual a 1,35;

 $M_{\mathrm{Sd}}$  é o momento fletor solicitante de cálculo;

ho é a distância entre os centros geométricos das mesas;

C<sub>d</sub> é um coeficiente igual a 1,00, exceto para a contenção situada nas vizinhanças do ponto de inflexão, em barras sujeitas à flexão com curvatura reversa, quando deve ser tomado igual a 2,00;

Lbb é a distância entre contenções (comprimento destravado)

#### WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARAČANĂ / UBERABA MG / CEP 38.041-01.6
TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 31 de 53



### STRESS SHEET

LVTCOB

A força resistente e a rigidez de cálculo necessárias das contenções de translação nodais são dadas, respectivamente, por:

$$F_{\rm br} = 0.02 \frac{M_{\rm Sd} \, C_{\rm d}}{h_{\rm o}}$$

$$S_{\rm br} = \frac{10\,\gamma_{\rm r}\,M_{\rm Sd}\,C_{\rm d}}{L_{\rm bh}\,h_{\rm o}}$$

Quando a distância entre os pontos de contenção é menor que  $L_{\rm qb}$ , onde  $L_{\rm qb}$  é o comprimento máximo destravado que permite que a viga resista ao momento fletor solicitante de cálculo, pode-se tomar  $L_{\rm bb}$  igual a  $L_{\rm qb}$ .

As contenções de torção podem ser nodais ou contínuas ao longo do comprimento da viga. Lais contenções podem ser fixadas em qualquer posição da seção transversal, não precisando ficar próximas da mesa comprimida.

As contenções de torção nodais devem ter uma ligação com a viga que possua um momento fletor resistente de cálculo,  $M_{\rm br}$ , e uma rigidez de cálculo mínima de pórtico ou de diafragma,  $S_{{\rm Tb}}$ , cujos valores, respectivamente, são:

$$\begin{split} \boldsymbol{M}_{\mathrm{br}} &= \frac{0.024 \, M_{\mathrm{Sd}} \, L}{n \, C_{\mathrm{b}} \, L_{\mathrm{bb}}} \\ \boldsymbol{S}_{\mathrm{Tb}} &= \frac{\boldsymbol{S}_{\mathrm{T}}}{\left(1 - \frac{\boldsymbol{S}_{\mathrm{T}}}{\boldsymbol{S}_{\mathrm{sec}}}\right)} \end{split}$$

onde:

L é o vão da viga;

n é o número de pontos de contenções nodais no interior do vão;

Cb é um fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme,

S<sub>T</sub> é a rigidez da contenção, excluindo a distorção da alma da viga, dada por:

$$S_{\rm T} = \frac{2.4 \, \gamma_{\rm r} \, L \, M_{\rm Sd}^2}{n \, E \, I_{\rm v} \, C_{\rm b}^2}$$

#### WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABATHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANĂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br





Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 32 de 53



#### STRESS SHEET

LVTCOB

A força axial de tração resistente de cálculo,  $N_{\rm t,Rd,}$  a ser usada no dimensionamento, exceto para barras redondas com extremidades rosqueadas e barras ligadas por pinos, é o menor dos valores obtidos, considerando-se os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, de acordo com as expressões indicadas a seguir:

a) para escoamento da seção bruta

$$N_{\rm t,Rd} = \frac{A_{\rm g} f_{\rm y}}{\gamma_{\rm al}}$$

b) para ruptura da seção líquida

$$N_{\rm t,Rd} = \frac{A_{\rm e} f_{\rm u}}{\gamma_{\rm a2}}$$

onde:

 $A_{
m g}$  é a área bruta da seção transversal da barra;

 $A_{
m e}$  é a área líquida efetiva da seção transversal da barra, determinada conforme 5.2.3;

f<sub>y</sub> é a resistência ao escoamento do aço;

 $f_{\rm u}$  é a resistência à ruptura do aço.

## WWW.MEPLIND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANA / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MA	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 33 de 53



## STRESS SHEET


LVTCOB

#### Forças de tração e cisalhamento combinadas

Meio de ligação	Limitação adicional do valor da força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada ª		
Parafusos ASTM A307	$F_{\rm t,Sd} \leq f_{\rm ub} \; A_{\rm b}/\gamma_{\rm a2} - 1.90  F_{\rm v,Sd}$		
Parafusos ASTM A325	$F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub}  A_{\rm b}/\gamma_{\rm s2} - 1.90  F_{\rm v,Sd}$ b $F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub}  A_{\rm b}/\gamma_{\rm s2} - 1.50  F_{\rm v,Sd}$ °		
Parafusos ASTM A490	$F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm s2} - 1.90  F_{\rm v,Sd}^{\rm b}$ $F_{\rm t,Sd} \le f_{\rm ub} A_{\rm b}/\gamma_{\rm s2} - 1.50  F_{\rm v,Sd}^{\rm c}$		
Barras redondas rosqueadas em geral	$F_{\rm t,Sd} \le f_{ m ub} \; A_{ m b} / \gamma_{ m a2} - 1.90  F_{ m v,Sd}$		

 $<sup>^{\</sup>rm a}$   $f_{
m ub}$  é a resistência à ruptura do material do parafuso ou barra redonda rosqueada especificada no Anexo A;  $A_{
m b}$  é a área bruta, baseada no diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada,  $d_{
m b}$ , dada em 6.3.2.2, e  $F_{
m v,Sd}$  é a força de cisalhamento solicitante de cálculo no plano considerado do parafuso ou barra redonda rosqueada.

<sup>°</sup> Plano de corte não passa pela rosca.

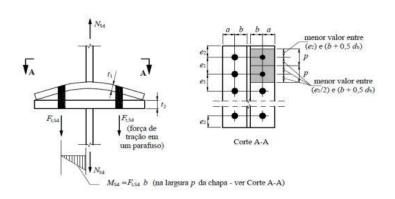

#### WWW.MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Plano de corte passa pela rosca.



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 34 de 53



## STRESS SHEET

LVTCOB

#### Dimensões máximas de furos para parafusos e barras redondas rosqueadas

	Diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada de	Diâmetro do furo-padrão	Diâmetro do furo alargado	Dimensões do furo pouco alongado	Dimensões do furo muito alongado
es so	≤ 24	$d_{b} + 1,5$	$d_{b} + 5$	$(d_b + 1,5) \times (d_b + 6)$	$(d_b + 1.5) \times 2.5 d_b$
Dimensões em milimetros	27	28,5	33	28,5×35	28,5×67,5
Din III	≥30	d <sub>b</sub> +1,5	$d_b + 8$	$(d_b + 1.5) \times (d_b + 9.5)$	$(d_b + 1.5) \times 2.5 d_b$
das	≤7/8	$d_b + 1/16$	$d_b + 3/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 1/4)$	$(d_b + 1/16) \times 2.5 d_b$
Dimensões em polegadas	1	11/16	11/4	11/16×15/16	11/16×21/2
Din em p	≥11/8	d <sub>b</sub> +1/16	$d_b + 5/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 3/8)$	$(d_b + 1/16) \times 2.5 d_b$

## Limitações relativas ao emprego de furos alargados ou alongados

Tipo de	Tipo de	Limitações				
furo	ligação permitido	Posição do furo	Arruelas <sup>a</sup>			
Alargado Por atrito		Em qualquer uma ou em todas as chapas da ligação	Endurecidas, sobre furos alargados em chapas externas da ligação			
Pouco	Por atrito	Em qualquer uma ou em todas as chapas de ligação. Qualquer posição, independentemente da direção da solicitação	Sobre furos pouco alongados em chapas externas da ligação devem ser usadas arruelas, que devem ser			
alongado	Por contato	Em qualquer uma ou em todas as chapas da ligação. Maior dimensão normal à direção da solicitação	endurecidas quando os parafusos forem de alta resistência			
Muito alongado	Por atrito	Em somente uma das partes da ligação, para a mesma superficie de contato. Qualquer posição, independentemente da direção da solicitação	Arruelas de chapa ou barras chatas continuas, de aço estrutural, com espessura minima de 8 mm e com furos-padrão, devem ser usadas sobre furos muito alongados em chapas externas. Tais arruelas ou barras devem ter dimensões suficientes para cobrir totalmente os furos alongados após a instalação			
	Por contato	Em somente uma das partes da ligação, para a mesma superfície de contato. Maior dimensão normal à direção da solicitação	dos parafusos. Quando for necessário usar arruelas endurecidas (ver 6.7.4.2 e °), estas serão colocadas sobre aquelas arruelas de chapas ou barras continuas			

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Quando forem usados parafusos ASTM A490 de diâmetro superior a 25,4 mm, em furos alongados ou alargados, nas chapas externas da ligação, devem ser usadas arruelas endurecidas de acordo com a ASTM F436, porêm de espessura mínima igual a 8 mm, em lugar das arruelas-padrão.

#### WWW.MEPI IND.BR

9

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 35 de 53



#### STRESS SHEET

LVTCOB

#### Distância mínima do centro de um furo-padrão à borda "/

Diâme	Diâmetro d <sub>b</sub>		Borda laminada ou cortada a maçarico	
pol	mm	serra ou tesoura mm	mm	
1/2		22	19	
5/8	16	29	22	
3/4		29 32 35	26	
	20	35	27	
7/8	22	38 °	29	
TEATRA	24	42 °	31	
1		44	32	
1 1/8	27	50	38	
	30	50 53	39	
1 1/4		57	42	
	36	64	46	
> 1 1/4	> 36	1,75 d <sub>b</sub>	1,25 d <sub>b</sub>	

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> São permitidas distâncias inferiores às desta Tabela, desde que a equação aplicável de 6.3.3.3 seja satisfeita.

WWW.MEPI IND.BR

10

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br

b Nesta coluna, as distâncias podem ser reduzidas de 3 mm, quando o furo está em um ponto onde a força solicitante de cálculo não exceda 25 % da força resistente de cálculo.

c Nas extremidades de cantoneiras de ligação de vigas e de chapas de extremidade para ligações flexiveis, esta distância pode ser igual a 32 mm.



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 36 de 53



STRESS SHEET LVTCOB DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA USADOS NA ANÁLISE ESTRUTURAL NOME DO DOCUMENTO LVTCOB EM ESTAIADO TİTULO Modelo de elementos finitos Modelo geométrico (CATIA V5) MODELO COMPUTACIONAL DE DISCIPAÇÃO DE CARGA EM KGF/CM2 Von Mises Stress (nodal values).1

WWW MEPI IND.BR

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÁ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	


Página 37 de 53



#### STRESS SHEET

LVTCOB

MODELO COMPUTACIONAL DE DISCIPAÇÃO DE CARGA EM MM

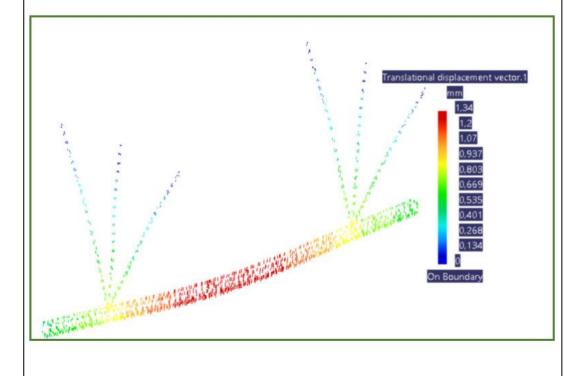

#### WWW.MEPLIND.BR


12

MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANÂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016 TEL: 34.3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 38 de 53

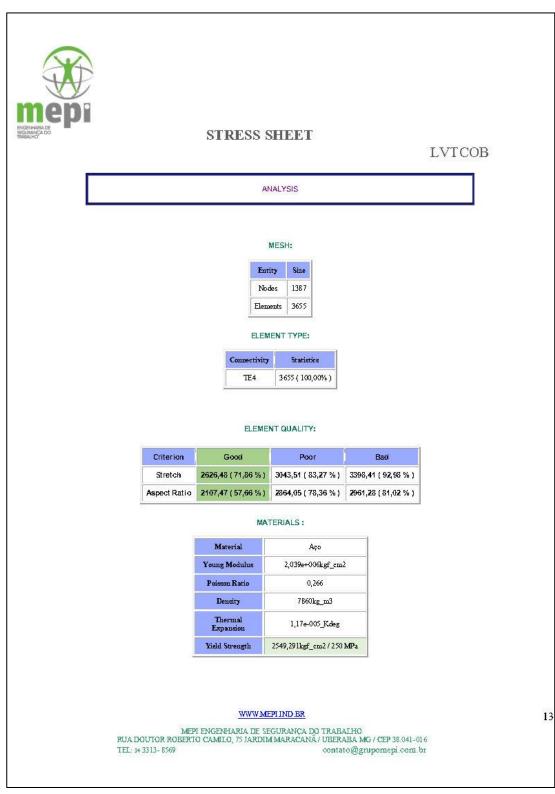



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 39 de 53



#### STRESS SHEET

LVTCOB

Components	Applied Forces	Reactions	Residual	Relative Magnitude Error
Fx (kgf)	3.7988e-010	-1.4004e-009	-1.0205e-009	1.1155e-013
Fy (kgf)	-6.0000e+002	6.0000e+002	1.7093e-009	1.8684e-013
Fz (kgf)	-1.1871e-011	1.6789e-010	1.5602e-010	1.7054e-014
Mx (kgfxcm)	-2.9880e+005	2.9880e+005	-2.5611e-009	3.5082e-014
My (kgfxcm)	-1.8735e-007	7.620Se-007	5.7470e-007	7.8720e-012
Mz (kgfxcm)	5.9429e+004	-5.9429e+004	-6.8612e-009	9.3984e-014

#### CONCLUSÃO

A estrutura atende satisfatoriamente para uma carga aplicada de 30 KN, para uso de 2 pessoas. A estrutura proposta absorve com segurança as normas técnicas e regulamentadoras NBR8800 / NB -14, NBR 14628 e NBR 16325-1

Utilizado Compressão = 71%

Utilizado Ruptura = 57%

#### WWW MEPI IND.BR

14


MEPI ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA DOUTOR ROBERTO CAMILO, 75 JARDIM MARACANĂ / UBERABA MG / CEP 38.041-016
TEL: 34 3313-8569 contato@grupomepi.com.br



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página 40 de 53

### 7.3 DESENHO DE REFERÊNCIA

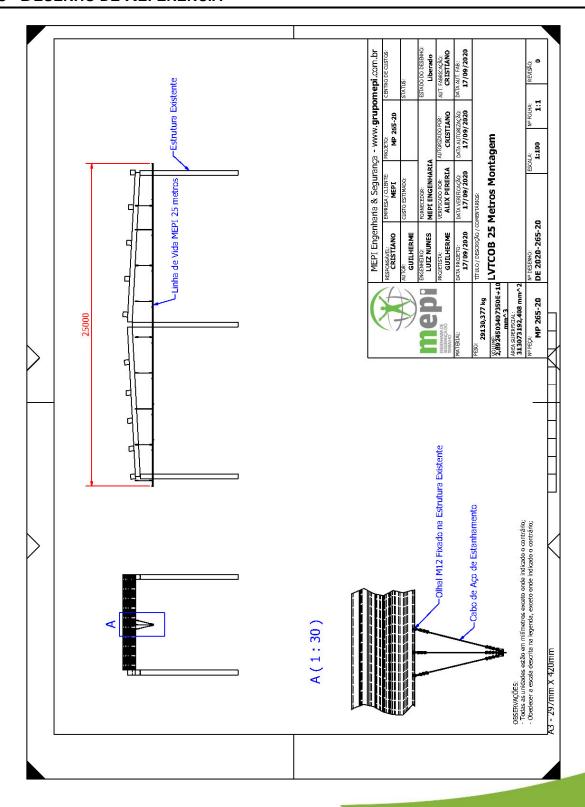



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO		
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 41 de 53

## 7.4 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

		VIA DO CONTRATANTE Página 1/1
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977	CREA-MG	ART de Cargo ou Função 14201900000005174376
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mina	as Gerais	
1. Responsáv el Técnico		
LUIZ CARLOS AUGUSTO NUNES Rujo profissional:		
ENGENHEIRO MECANICO; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO	DE SEGURANCA DO	RNP: 2604192578
TRABALHO;		Registro: 06.0.0000141782
2 Contratante		
Contratante: MEPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	OS DE PROTECAO INDIV	CNPJ: 04.918.841/0001-33
ogradouro: RUA BELMIRA MONTES BARROSO	Bairro: JARDIM MARACAN	№: 00375 ã
Didade: UBERABA	UF: MG	CEP: 38041-096
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO		Registro: 74548
3. Vínculo Contratual		
Unidade administrativa: MEPI IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	DE PROTEÇÃO INDIVIDU	
.ogradouro: RUA BELMIRA MONTES BARROSO	Bairro: JARDIM MARACAN	Nº: 000375
Didade: UBERABA	UF: MG	CEP: 38041-096
Data de início: 08/04/2019		
ipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇO		
tentificação do cargo/função: ENG ° MECÂNICO / SEGURANÇA DO	TRABALHO	
A mudança de cargo ou função e xige	e o registro de nova ART	
6. Declarações ocssibildade ⊲declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas norm eæmbro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>	nas técnicas da ABNT, na legislaçã	o específica e no Decreto nº 5.296, de 2
7. Entidade de Classe	9. Informações	juando quitada, mediante apresentação d
INSTITUTO DE ENG. E ARQ. DO TRIANGULO MINEIRO  8. Assinaturas  Declaroserem verdadeiras as intormações acima	comprovante do pagamento ou co - A autenticidade deste documente www.crea-mg.org.br ou www.con	nferência no site do Crea. o pode ser verificada no site
Local Asia de 2020	c ontratante com o objetivo de docu	
LUIZ CARLOS a GUST VINES -RNP, 2604192578		CREA-MG
MEPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI CNPJ: 04,918,841/0001-33	www.crea-mg.org.br   0800.03	312732 Command of Figure State of Agrandation of Agrandation of Marian German
alor da ART: 85,96 Registrada em: 08/04/2019 Valor	Pago: 85,96	Nosso Número: 00000000502779



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página 42 de 53

### 7.5 Mapa de Inspeções Periódicas

Disponibilizamos abaixo um mapa de verificações periódicas da Linha de Vida Móvel a fim de facilitar a verificação de manutenções de suas partes e elementos.

TAG	CATECORIA	AÇÃO		ANO					
TAG CATEGORIA		AÇAU		2021	2022	2023	2024	2025	
1		Providenciar ART do equipamento	Х						
2	Documentos	Providenciar Laudo de inspeção e manutenção do trava-quedas retrátil	х						
3		Providenciar documentação geral de operação - conf. NR12	х						
4	Manutenção	Providenciar limpeza estrutural completa	х						

Maiores detalhes sobre as ações discriminadas poderão ser encontrados no corpo do manual técnico;



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página 43 de 53

#### 7.6 MANUTENÇÃO

#### 7.6.1 Manutenção Preventiva

A manutenção do sistema poderá em alguns casos ser realizada pelo cliente. É importante que estas medidas sejam observadas, a fim de que o sistema conserve sua capacidade de proteção.

Nos casos em que for necessária alguma manutenção corretiva no sistema, é imperativo que o fabricante seja comunicado, para que não haja perda da garantia fornecida ao cliente. Sempre que o sistema passar por manutenção, seu uso deverá ser interditado.

TAG	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	ITENS DE AÇÃO	PERIODICIDADE
01	Limpeza estrutural	Evitar corrosões por intempéries climáticas e por agentes químicos	<ul><li>Limpeza superficial</li><li>Proteção quando exposto a agentes químicos</li></ul>	Sempre que necessário
02	Reaperto nos componentes de fixação	Manter a estabilidade do sistema	-Reapertar componentes de fixação como parafusos e clipes	Semestral
03	Trava-quedas retrátil	-Lubrificação e ajuste interno - Cumprimento de normas técnicas (NBR 14628)	- Enviar trava-quedas retrátil para empresa especializada em manutenção e inspeção de TQ retrátil	Anual



Cliente:	SÃO MARTINHO		Cidade:	QUIRII	NÓPOLIS – GO	
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20		
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros					
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0	

Página 44 de 53

### 7.6.2 Manutenção Corretiva

Recomendamos que toda e quaisquer manutenção corretiva que venha a ser necessária seja realizada pelo fabricante ou empresa certificada pelo mesmo.

TAG	CAUSA GERADORA	POSSÍVEIS DANOS	ITENS DE AÇÃO
01	Deformação estrutural causada por colisões de veículos e/ou outros equipamentos	- Deformidades dimensionais e estruturais	<ul><li>Isolamento do equipamento;</li><li>Bloqueio de operação</li><li>Solicitar manutenção</li><li>corretiva junto ao fabricante</li></ul>
02	Queda durante içamento / movimentação do equipamento	- Deformidades dimensionais e estruturais	<ul> <li>Isolamento do equipamento;</li> <li>Bloqueio de operação</li> <li>Solicitar manutenção</li> <li>corretiva junto ao fabricante</li> <li>Armazenar peças em local</li> <li>coberto e protegido contra</li> <li>intempéries climáticas</li> </ul>
03	Demais danos	- Imprevisível	- Solicitar consultoria da MEPI



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO			
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página **45** de **53** 

#### 7.7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO





Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO					
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20					
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros							
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0				

Página 46 de 53

# 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO











Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO					
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20					
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros							
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0				

Página 47 de 53

### 9 Conclusão

Para a garantia do sistema de proteção contra quedas, foram contemplados pela MEPI Engenharia, os seguintes tópicos:

- a) Projeto elaborado por profissional devidamente habilitado (correto dimensionamento do sistema);
- Respectiva ART Anotação de Responsabilidade Técnica, referente à projeto, fabricação e execução da montagem dos produtos;
- c) Utilização de equipamentos devidamente certificados;
- d) Execução por profissionais treinados e qualificados;
- e) Verificação dos pontos de solda por ensaios não destrutivos;
- f) Análise da estrutura que suportará as linhas de vida;

Salientamos que é importante realizar com frequência, inspeções/manutenções na estrutura ligada às linhas de vida.

Fora realizada pela MEPI Engenharia, inspeção e análise da estrutura a qual suportará os equipamentos e constatamos que a mesma, resiste com alto fator de segurança a instalação das linhas de vida.

A MEPI Engenharia, portanto, disponibiliza um sistema de proteção contra queda em altura, devidamente certificado pelas normas de uso corrente, bem como pelos regulamentos inerentes à atividade.

Este relatório técnico foi elaborado pela seguinte equipe técnica:

Luiz Carlos Augusto Nunes Engenheiro Mecânico

CREA/MG 141782-D



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO				
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20				
Objeto:	LVTCOB - LIN COBERTURA metros	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0			

Página 48 de 53

### 10 BIBLIOGRAFIA E NORMAS DE REFERÊNCIA

**BS EN 13411-1:2002:2008** / A. BSI - BRITISH STANDARDS INSTITUTION // Terminations for steel wire ropes. Safety. Thimbles for steel wire rope slings. - [s.l.] : BSI, 2008.

**BS EN 13411-2:2001:2008** / A. BSI - BRITISH STANDARDS INSTITUTION // Terminations for steel wire ropes. Safety. Splicing of eyes for wire rope slings. - [s.l.] : BSI, 2008.

**BS EN 13411-3:2004+A1:2008** / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Ferrules and ferrule-securing. - [s.l.]: BSI, 2008.

**BS EN 13411-4:2011** / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Metal and resin socketing. - [s.l.] : BSI, 2011.

**BS EN 13411-5:2003+A1:2008** / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. U-bolt wire rope grips. - [s.l.] : BSI, 2008.

**BS EN 13411-6:2004:2008** / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Asymmetric wedge socket. - [s.l.] : BSI, 2008.

**BS EN 13411-7:2006+A1:2008** / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Symmetric wedge socket. - [s.l.] : BSI, 2008.

**BS EN 13411-8:2011** / A. BSI - British Standards Institution // Terminations for steel wire ropes. Safety. Swage terminals and swaging. - [s.l.] : BSI, 2011.

**BS EN 795:2012** / A. BSI - British Standards Institution // Personal fall protection equipment. Anchor devices. - [s.l.] : BSI, 2012.

NBR 11098: Grampos pesados para cabo de aço / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1989.

NBR 11099: Grampos pesados para cabos de aço - Dimensões / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1989.

NBR 11900-1 / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS // Terminal para cabos de aço - Parte 1: Sapatilho. - [s.l.] : ABNT, 2013.

NBR 11900-3 / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS // Terminal para cabos de aço - Parte 3: Olhal com presilha. - [s.l.] : ABNT, 2011.

NBR 14626 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-quedas deslizante guiado em linha flexível / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 14627 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-quedas guiado em linha rígida / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 14628 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Trava-quedas retrátil / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 14629 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Absorvedor de energia / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 15834 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Talabarte de segurança / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO				
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0			

Página 49 de 53

NBR 15835 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 15836 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Cinturão de segurança tipo paraquedista / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 15837 - Equipamentos de proteção individual contra queda de altura - Conectores, diretiva Européia 89/686/EEC de 30 de novembro de 1989 / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

NBR 2408: Cabos de aço para uso geral / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2008.

NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2005.

NBR 7160: Grampos leves para cabo de aço / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1990.

**NBR 7163:** Grampos leves para cabo de aço - Dimensões / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 1991.

**NBR 8029:2013 - Esticador para cabo de aço - Requisitos** / A. Associação Brasileira de Normas Técnicas. - 2013.

NBR 8800: Projeto de Estruturas de Aço em Edifícios / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2008.

Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT.

**Norma Regulamentadora nº 08 - Edificações** / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2001.

Norma Regulamentadora nº 12 - Máquinas e Equipamentos / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : MTB, 2011.

Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2008.

Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura / A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. - [s.l.] : ABNT, 2011.



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO					
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20					
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros							
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0				

Página **50** de **53** 

# 11 CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

	CLIENTE								
Nome fantasia:	SÃO MARTINHO								
Razão Social:	SÃO MARTINHO	O S/A							
CNPJ:	51.466.860/0062	51.466.860/0062-78 Insc. Est.: 10394.4125							
Endereço dos serviços:	ROD GO 164, K QUIRINÓPOLIS								
	SE	RVIÇOS E	EXECUTAD	00	3				
Descrição:	FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSTALAÇÃO -								
Início:	17/08/2020	Término:	09/10/2020		Pedido Nº:	4500896017			

	LAUDO DA INSPEÇÃO TÉCNICA										
2	ITENS A INSPECIONAR										
TAG	LOCAL	DESCRIÇÃO	INSP. 1	INSP. 2	INSP. 3						
01		Condições estruturais do trilho (Corrosão, danos estruturais).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
02		Condições estruturais do trole MEPI (rolagem suave sem trepidações).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
03	LVTCOB – Condições estruturais dos acessórios de fixação		□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
04	em trilho fixada na estrutura	Condições estruturais do suporte tipo L (corrosão, danos estruturais)	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
05	existente 25 metros – MEPI 265-20	Condições estruturais e fixação da tampa fim de curso do trilho (tampa deve estar fixada e sem danos estruturais ou químicos).	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
06		Condições do trava-quedas retrátil.	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						
07		Condições do cinto com engate dorsal.	□OK □REP	□OK □REP	□OK □REP						



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO				
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0			

Página **51** de **53** 

		HI	STÓRICO DE	INSPEÇÃO		
	DATA:		VALIDADE:		INSPETOR:	
	OBSERVAÇĈ	DES:		LAUDO	□APROVADO	)
INSP 1				LAUDO FINAL:	REPROVAD	00
				1 11 V/\L.	□APROVADO	) C/ CORREÇÕES
				ASSINATURA	:	
	DATA:		VALIDADE:		INSPETOR:	
	OBSERVAÇÕES:			LAUDO	□APROVADO	
INSP 2				LAUDO FINAL:	□REPROVADO	
				1 11 V/\L.	□APROVADO	) C/ CORREÇÕES
				ASSINATURA	:	
	DATA:		VALIDADE:		INSPETOR:	
	OBSERVAÇĈ	DES:		LAUDO	□APROVADO	)
INSP 3				LAUDO FINAL:	REPROVAD	00
				1 114/1L.	□APROVADO	) C/ CORREÇÕES
				ASSINATURA	:	



Cliente:	SÃO MAI	RTINHO	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO				
Pedido:	450089	6017	Ref. MEPI:	MEPI 265-20				
Objeto:		LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0			

Página **52** de **53** 

DEMAIS OBSERVAÇÕES									
D	ATA	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL						
7									
PROCEDIMENTOS E OBSERVAÇÕES									
1	químico,	as as ocasiões em que os equipamentos sofrerem algum dano, seja ele estrutural, físico, e/ou nico, deverá ser realizado uma inspeção técnica no mesmo a fim de avaliar a sua integridade;							
2	A MEPI Engenharia recomenda que seja realizada uma inspeção técnica em períodos máximos de 2 anos nos equipamentos, a fim de garantir a integridade dos elementos;								
3	O certificado anexo neste DataBook, é um termo de garantia que o cliente possui, o qual deverá ser								
4	Caso o espaço disponível no certificado anexo, não seja suficiente para descrever as observações do inspetor técnico, o mesmo estará autorizado a fornecer certificado avulso em formulário o qual deverá ser anexado a este;								
5	É obrigação do cliente exigir que o Inspetor Técnico realize o preenchimento deste Certificado, bem como do formulário interno de inspeção o qual ficará armazenado em nossos arquivos;								



Cliente:	SÃO MAI	Cidade:	QUIRINÓPOLIS – GO				
Pedido:	4500896017		Ref. MEPI:	MEPI 265-20			
Objeto:	LVTCOB - LINHA DE VIDA EM TRILHO FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA – SETOR: ARMAZÉM DA FÁBRICA DE LEVEDURA – 25 metros						
Emissão:	10/2020	Validade:	10/2021	Rev:	EMISSÃO INICIAL - 0		

Página **53** de **53** 

## TERMO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Atesto para todos os fins que recebi o documento abaixo relacionados referentes aos serviços previstos no contrato / pedido de compras referenciados no cabeçalho deste termo.

#### DATABOOK TÉCNICO contendo:

- Descrição detalhada dos elementos envolvidos na obra;
- Normas técnicas de referência;
- Procedimentos utilizados na instalação;
- Memorial de Cálculo;
- Certificados de Qualidade, quando aplicável;
- Certificados de Aprovação (CA), quando fornecido EPIs;
- Desenhos de Referência;
- Cópia das ARTs Anotação de Responsabilidade Técnica;
- · Registro Fotográfico da Obra;

Nome:			
CPF:			
Data:			