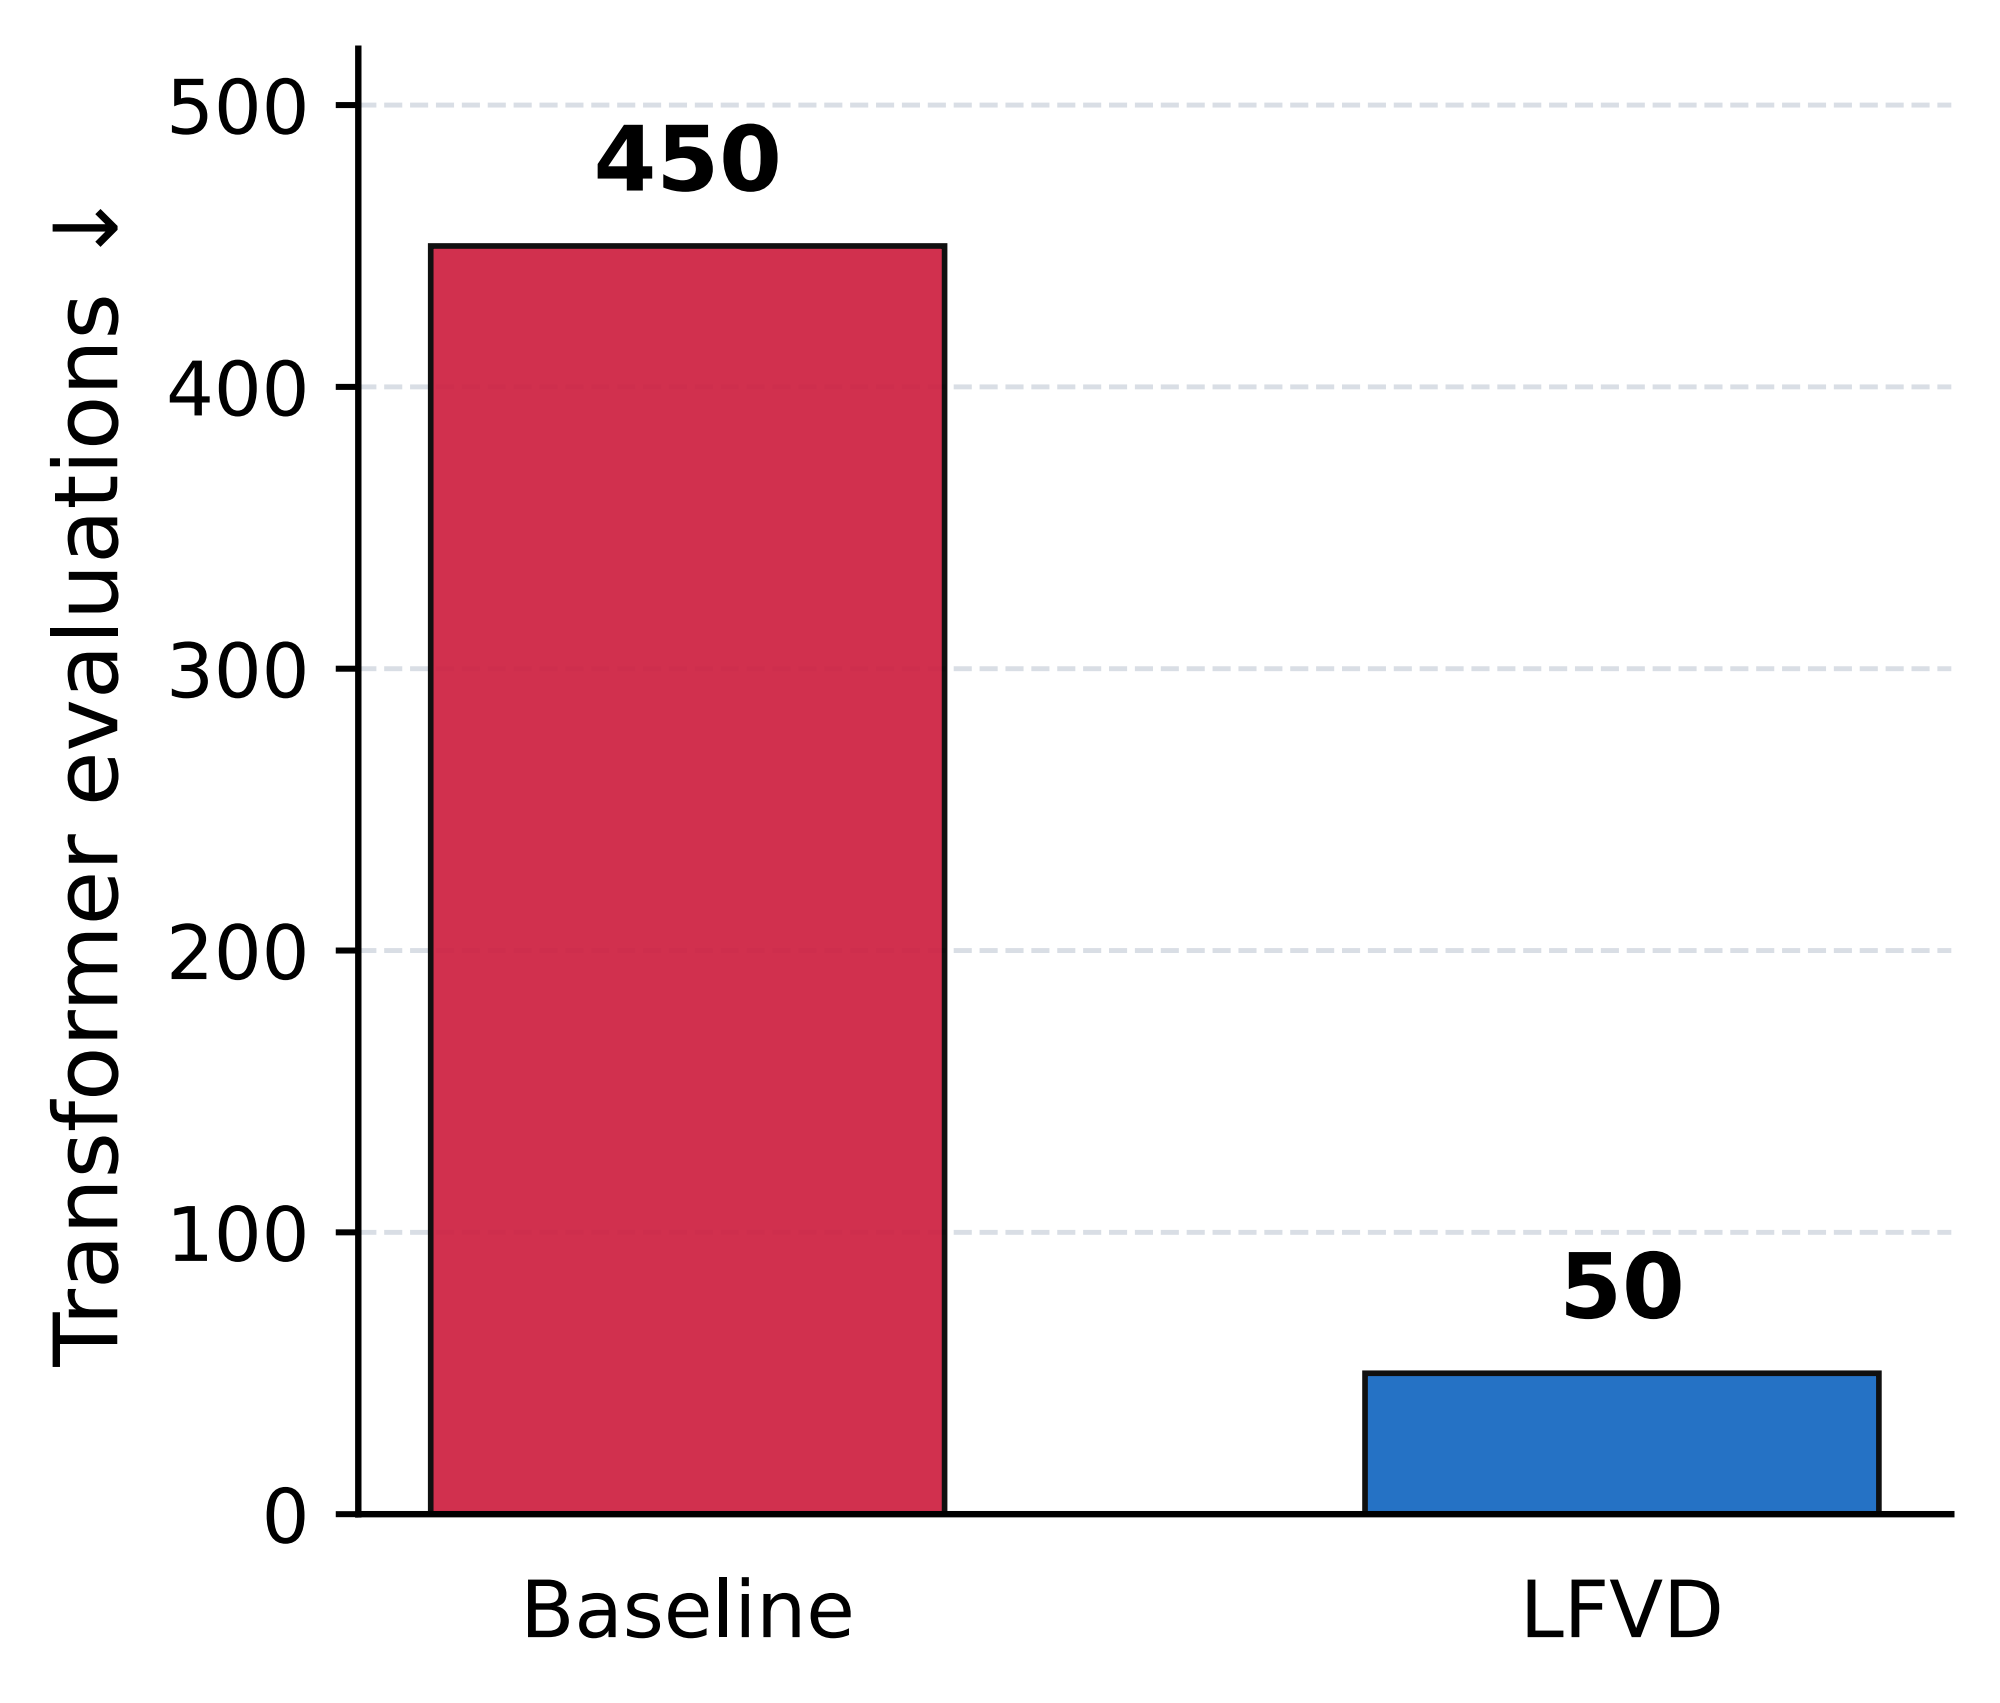
Transformer evaluations ↓
500
400
300
200
100
0
450
50
Baseline
LFVD