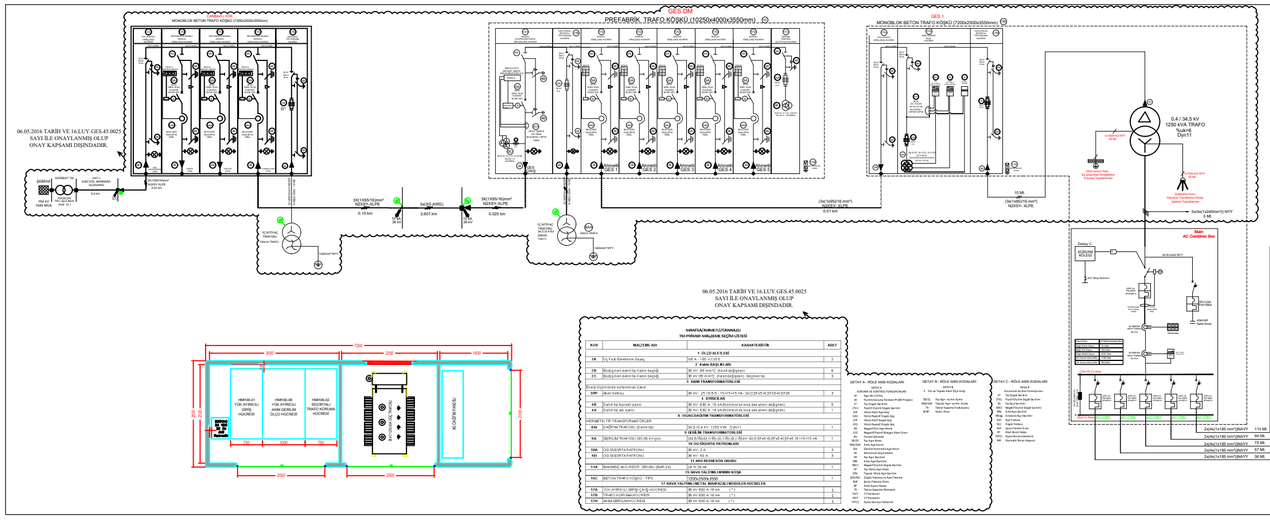

MAHAFAZA/MAHVİLİ/ZEMMALIU
TM PİRİNÇ MALZEME BAŞINA DEĞİŞİK ÜRÜNÜ

KOD	MALZEME ADI	KARAKTERİSTİK	ADET
		1 - ÖLÇÜ ALETLERİ	
1A	Çift Yönlü Elektronik Sayaç	3/4 x 5 - 100 (120) A	2
		2 - KABLO BAĞLANTI ELEMANI	
2B	Binişkanal dakme kablo bağlığı	36 mm² (95 mm²) (Kesit alınmalıdır)	6
2C	Binişkanal dakme kablo bağlığı	70 mm² (95 mm²) (Kesit alınmalıdır) (Bağlantı tip	3
		3 - AKIM TRANSFORMATÖRLERİ	
Kesiti Bağlantıda kullanılan Eleme			
3AR	Akım trafosu	36 mm - 25 / 50 A - 15 x 5 x 5 mm - Sınıf 0,5FS5 40 ZF5 40 ZF40	3
		4 - SİGİRCİLER	
4B	Şönt tip kurant sarcı	36 mm - 0,5 - 10 A - 15 x 5 x 5 mm - Sınıf 0,5	5
4A	Şönt tip ısı sarcı	36 mm - 0,5 - 10 A - 15 x 5 x 5 mm - Sınıf 0,5	1
		6 - DOĞAL DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ ÜNİ	
MAHFAZA TIP TRANSFORMATÖRÜ ÜNİLER			
6B	DAĞITIM TRANSFO (Şönt tip)	36 x 5 x 5 mm - 1250 mA - Sınıf 0,5	1
		7 - ÖLÇME TRANSFORMATÖRÜ ÜNİLERİ	
7A	GERİLİM TRANSFO (20 / 20 / 3 Volt)	Kesiti 36 mm - 0,5 - 20 / 20 / 20 x 5 x 5 mm - Sınıf 0,5FS5 40 ZF5 40 ZF5 40 - 10 x 5 x 5 mm	1
		10 DG SİGORTA PATRONLARI	
10A	DG SİGORTA PATRONU	36 mm - 6 A	3
10B	DG SİGORTA PATRONU	36 mm - 10 A	3
		11 - KESİ BİCİMİ ÜÇÜN GİRİŞİ	
11A	Bıçaklı anahtar - Sürekli çalışmalı	36 mm - 100 A - 3 Kutup	1
		13 - MAVİ VALİZİNİ ÖRMEK İÇİNİ	
13C	BİRİ TAM KORUMALI - TIP	1250kVA,2500	1
		17 - HAVA VALİZİNİ, ORTAL MAHFAZALI MODELİN HÜCRELERİ	
17A	Gön AVRO-LU GRPS ( ) ( ) HÜCRESİ	36 mm - 630 A - 16 kA - 1 / 1	1
17B	Transformatör Hücresi	36 mm - 630 A - 16 kA - 1 / 1	1
17D	Ayrıla Sayaç Hücresi	36 mm - 630 A - 16 kA - 1 / 1	1

DETAY A - RÖLE AKIM KODLARI
DETAY B - RÖLE AKIM KODLARI
DETAY C - RÖLE AKIM KODLARI

SEMBOL	AÇIKLAMA	SEMBOL	AÇIKLAMA
	YERALDI BAĞLIDI		TEKNİK MAHFİ TM ŞALTER
	gPV Dizisi		AYCI REDRESÖR GRUBU
	BALKAR KÖSELİ		ELEKTİ KMETİL DİNAMİLİ MİKRO
	YA DEŞİFTİ FOTOVOLTAİK		TEK MA ŞİFT TÖRÜ ZAYAĞ
	SIGORTA		SYA GAZLI FREİMİ
	AC DAĞITIM BARASI		MEKANİK ALET TEKTİMİ
	KÖŞ TRAFOSU		MAİN TRAFOSU
	MAİN TRAFOSU		DAYALIM TRAFOSU
	TOPRAKLAMA HAZIR		KAT ŞERİLMİŞ BALSO ALO İA GÖKÇ
	PANO ÇİŞİ		TOPRAKLAMA ZORSU
	ACIL STOP BUTONU		TEK YÖ AKIM GÖSTERİMİ
	MALTEMİ TEKİ		TEK FİŞİ TEK TÖRÜ ZAYAĞ
	TÜKEİŞİMİ, AKIM TRAFOSU		SAHİP AÇMAMAKTADIR
	MAİN TRAFOSU		PTOS

EVİRİCİDE DC GÜÇ AŞILMIŞTIR.
SORUMLULUK PROJE MÜELLİFİNE AİTTİR.
"Tesiste kullanılan tüm malzemeler TEDAŞ tarafından yayınlanan İlgili malzeme teknik şartnamelerine uygun olarak seçilecektir."

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ONAYI

Enerji piyasası düzeltmeler kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu projenin tüm sorumluluğu projeyi hazırlayan/onaylayan, ait olan firmaya aittir.

Bu projenin KAYNAKÇALI olarak onaylanmıştır. Projenin onaylanmasına esas olan hususlar; tesisin varlığıdır yoksa mülkiyeti, hakkaniyet, hesaplaşı ve mevzuatın uygunluğudur.

Projenin onaylanmasına esas olan hususlar; sınırlar, ilgili kurumca gönderilmiş yazılı dokümanlar (dilekçe/yazılar), kurumca esas alınan, kamu yararı ve ilgili mevzuat hükümleri, projenin yerinde kurumca (Dağıtım/İdare) kontrol edilir, tahkikat kapsamda araştırılmaz.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adı ve Soyadı:
Görevi:

İş yeri kaşeleri varsa İsimleri:

Bu onay Şebekenin ve Proje kapasitesinin sınırlarının ve Proje kapsamının sınırlarının kapsamı ile sınırlıdır.

PROJE SAHİBİ					
ŞİRKİ ADI					
PROJE PARTLARI ALANI ADI	YG AĞAÇ ve DCİ TEK HAT ŞEMASI				
PROJE NUMARASI	AÇIK - DCİ/DCİ	ÖNGÖR	ÖNGÖR NO	ÇİZİM NO	NADİ
	Çizim Tarihi	Çizen	Kontrol	Onay	
Çizim Ölçeği		Çizim Birimi			
Çizim No		Çizim			
Çizim Adı					
Çizim Formatı	Çizim Ölçeği	Çizim Birimi	Çizim Tarihi	Çizim No	Revizyon No
A0	1:500	Metre	06.05.2016	Çizim Adı	E