



SERVICE  
230161\_IZO-4-1AK-VV  
TT

1/9/2016 1:02:20 AM


P&I

--



LOG  
ON

STEP: 5050 - NEUTRALISATION - Aeration without H2O2 sampling: 60 s / 90 s

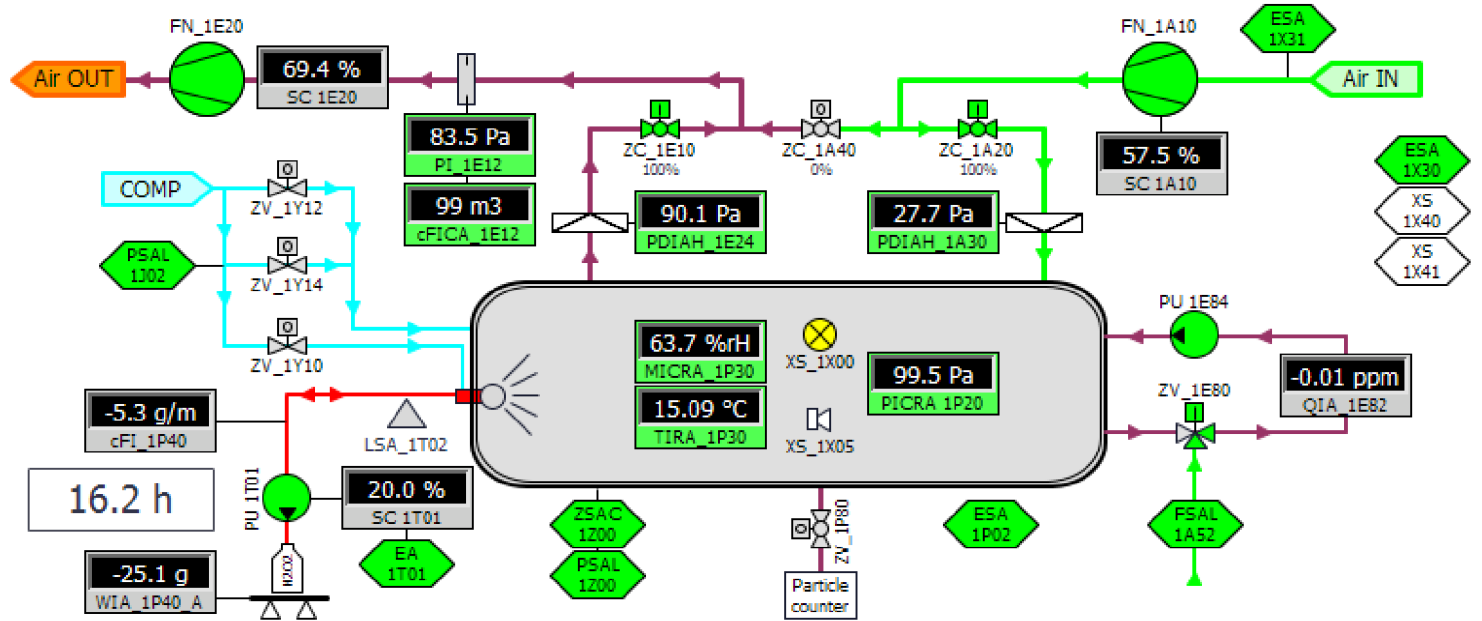

Back

Main screen

P&I

System

Alarms