
Outil : VISU PTBG 2.5.0
Émetteur : Démonstration
Date : 2026-10-29 10:40:55
Projet : NPI-NCS
Unité : Démonstration
Référence : données de démonstration data/demo
Empreinte projet : projet non enregistré
Source(s) : PLC_A_10ms_pretrig.csv (SHA-256 97e23faf0c3ebeb5…) ; PLC_B_20ms_dephase.csv (SHA-256 52e75fd10230cab1…)

Fichiers sources : 2
Courbes : 4
Lectures de curseurs : 7
Base de temps : AVERTISSEMENT

Vue d'ensemble — capture du 2026-10-29 10:40:55

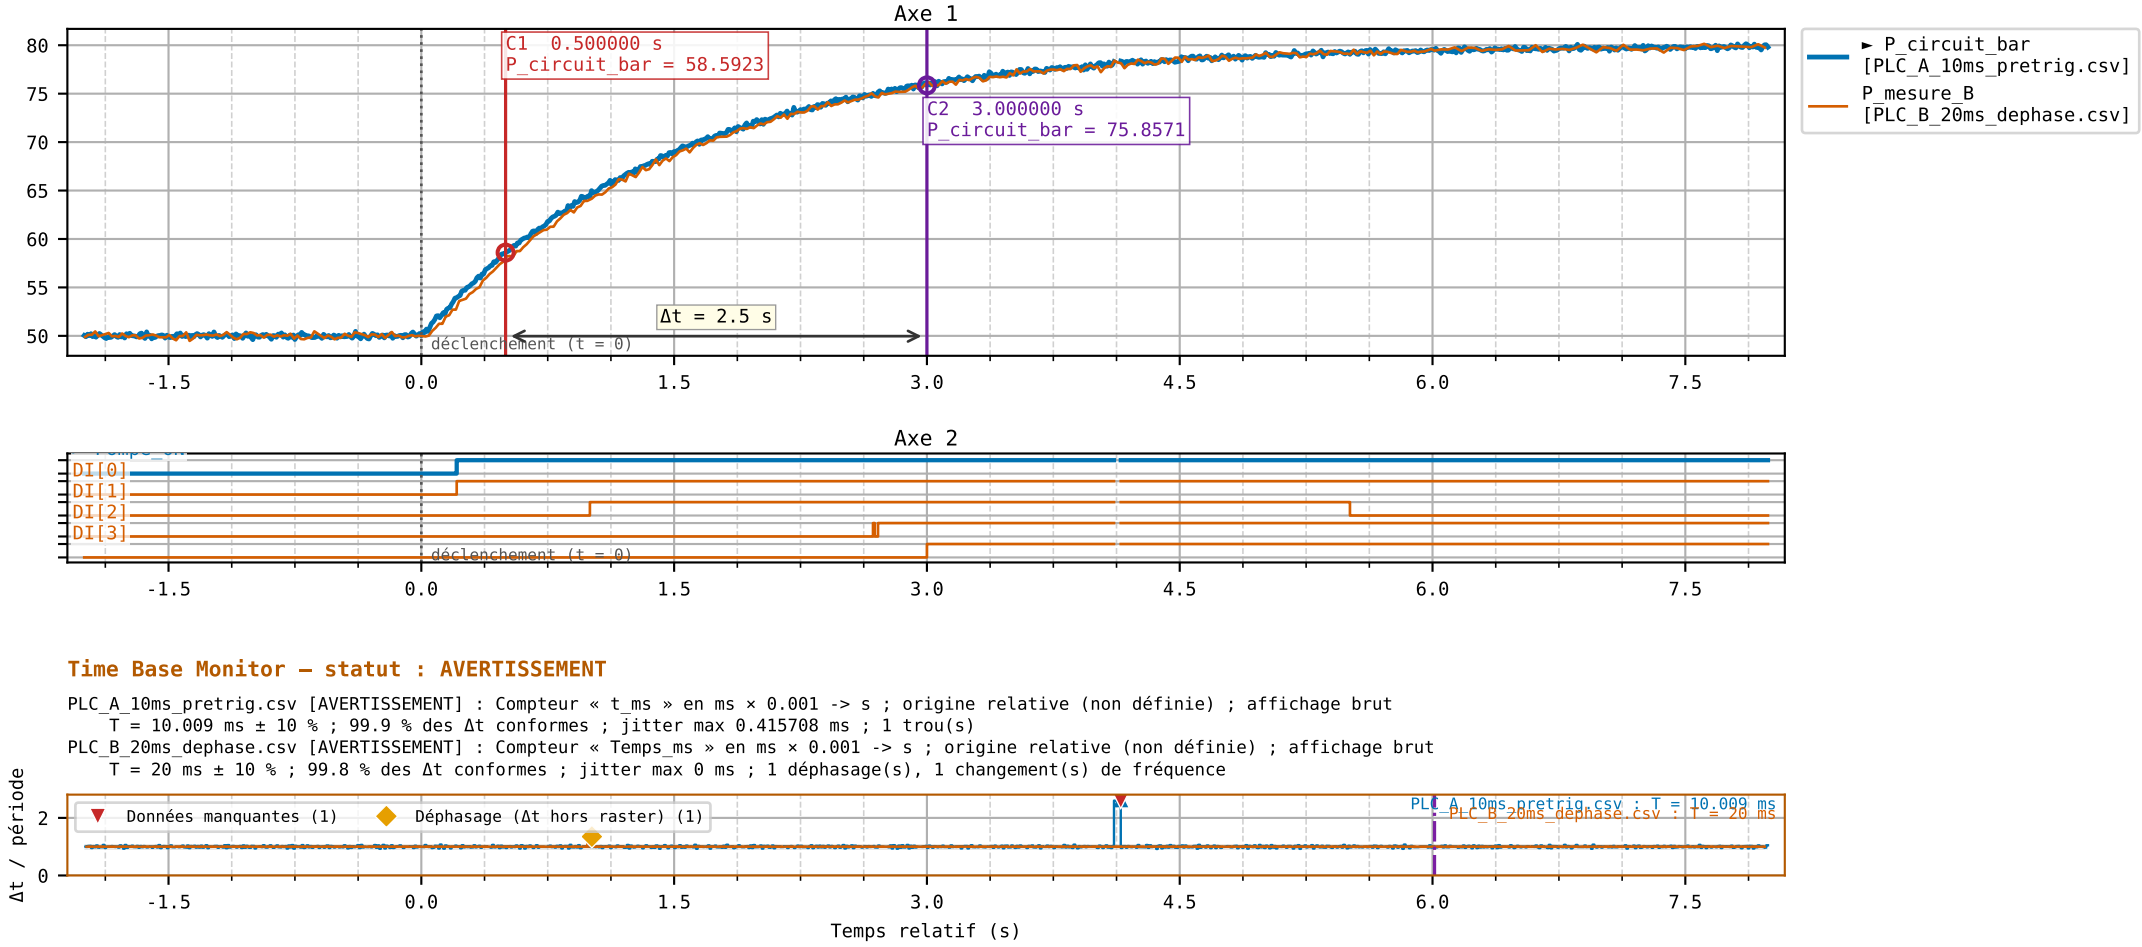



Time Base Monitor — statut : AVERTISSEMENT


PLC_A_10ms_pretrig.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « t_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
T = 10.009 ms ± 10 % ; 99.9 % des Δt conformes ; jitter max 0.415708 ms ; 1 trou(s)
PLC_B_20ms_dephase.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « Temps_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
T = 20 ms ± 10 % ; 99.8 % des Δt conformes ; jitter max 0 ms ; 1 déphasage(s), 1 changement(s) de fréquence

Axe	Curseur	Courbe	Instant lu	Valeur	Ligne CSV
Axe 1	C1	P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv]	0.500115 s	58.5923	252
Axe 1	C1	P_mesure_B [PLC_B_20ms_dephase.csv]	0.505000 s	58.2023	127
Axe 1	C2	P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv]	3.000176 s	75.8571	502
Axe 1	C2	P_mesure_B [PLC_B_20ms_dephase.csv]	2.992000 s	76.0253	251
Axe 1	Δ	C2 − C1	Δt = 2.5 s ; 1/Δt = 0.4 Hz		
Axe 1	Δ	P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv]	2.500061 s	ΔV = 17.2648	
Axe 1	Δ	P_mesure_B [PLC_B_20ms_dephase.csv]	2.487 s	ΔV = 17.823	

Corrélation — capture du 2026-10-29 10:40:55

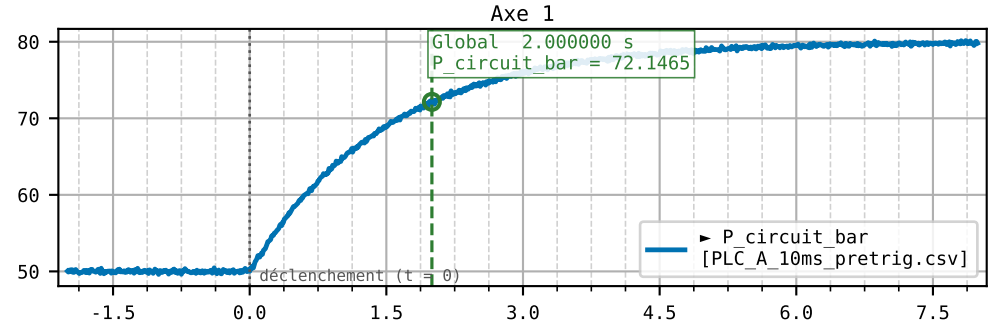


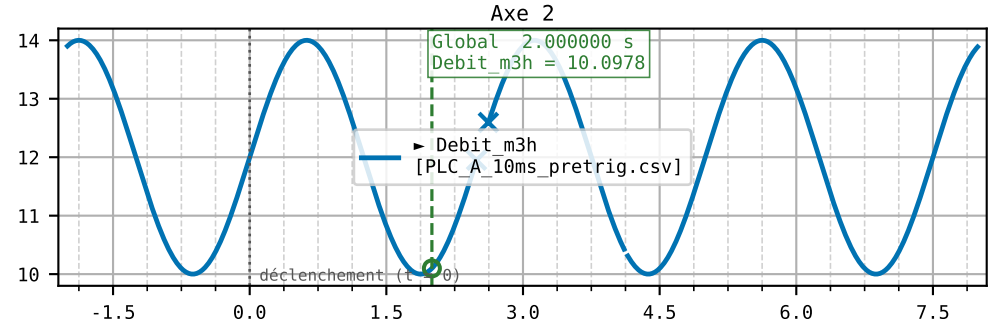

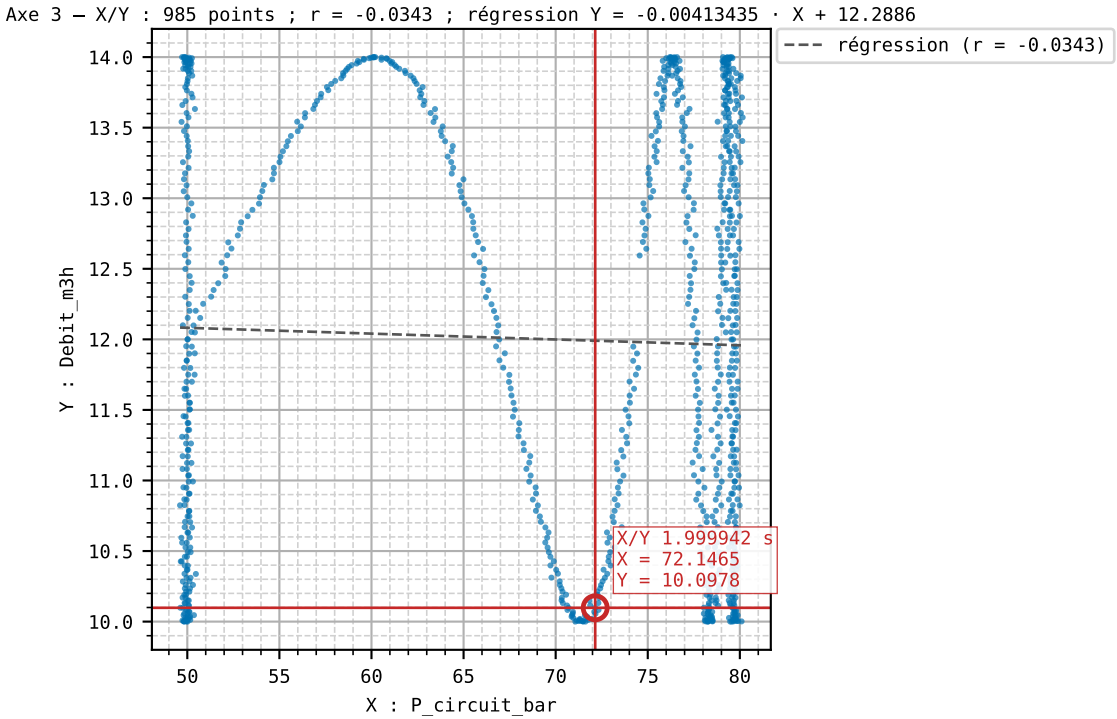

Time Base Monitor — statut : AVERTISSEMENT

PLC_A_10ms_pretrig.csv [AVERTISSEMENT] : Compteur « t_ms » en ms × 0.001 -> s ; origine relative (non définie) ; affichage brut
T = 10.009 ms ± 10 % ; 99.9 % des Δt conformes ; jitter max 0.415708 ms ; 1 trou(s)

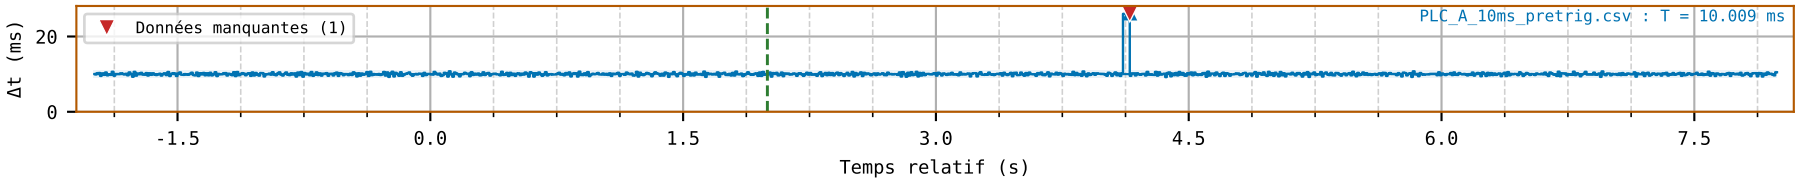

Axe	Curseur	Courbe	Instant lu	Valeur	Ligne CSV
Axe 1	Global	P_circuit_bar [PLC_A_10ms_pretrig.csv]	1.999942 s	72.1465	402
Axe 2	Global	Debit_m3h [PLC_A_10ms_pretrig.csv]	1.999942 s	10.0978	402
Axe 3	X/Y	Debit_m3h = f(P_circuit_bar)		985 points ; r = -0.0343 ; régression Y = -0.00413435 [..	
Axe 3	Point	X = 72.1465 ; Y = 10.0978	1.999942 s		402

TRAÇABILITÉ DES SOURCES ET DE LA BASE DE TEMPS

■ PLC_A_10ms_pretrig.csv — /home/user/arabelle/data/demo/PLC_A_10ms_pretrig.csv
   SHA-256 : 97e23faf0c3ebeb562068b5bb37e49c74d8d856b1cd28e3bb658d7060f25ebb3 ; taille : 50081 octets ; statut : AVERTISSEMENT
   Conversion : Compteur « t_ms » en ms × 0.001 -> s
   Valeur de la période [OK] : Période mesurée (médiane des Δt) : 10.009 ms
   Stabilité de la période [OK] : 99.90 % des Δt à ± 10 % (± 1.0009 ms) ; Δt min/moy/max 9.216 / 10.030736 / 40.201 ms, écart-type 1.008168 ms ; jitter max 0.415708 ms, écart-type 0.227218 ms (ignoré dans la tolérance) ; 0 déphasage(s), 0 changement(s) de fréquence.
   Croissance continue [OK] : Temps strictement croissant.
   Données manquantes [AVERTISSEMENT] : 1 trou(s), 3 échantillon(s) manquant(s) au total.
   INFO : 201 échantillon(s) de pré-déclenchement (temps négatif) ; t = 0 est l'instant de déclenchement. [REQ_COMMON_KH_2305]
   AVERTISSEMENT : Cellules vides : Debit_m3h (12). Elles restent vides (aucune valeur inventée) et sont encadrées de croix sur les courbes. [REQ_COMMON_KH_4101]
■ PLC_B_20ms_dephase.csv — /home/user/arabelle/data/demo/PLC_B_20ms_dephase.csv
   SHA-256 : 52e75fd10230cab13a73eaf8b717abcd078aa59813404164b680ad4112af6bca ; taille : 13969 octets ; statut : AVERTISSEMENT
   Conversion : Compteur « Temps_ms » en ms × 0.001 -> s
   Valeur de la période [OK] : Période mesurée (médiane des Δt) : 20 ms
   Stabilité de la période [AVERTISSEMENT] : 99.78 % des Δt à ± 10 % (± 2 ms) ; Δt min/moy/max 20 / 22.198218 / 40 ms, écart-type 6.239353 ms ; jitter max 0 ms, écart-type 0 ms (ignoré dans la tolérance) ; 1 déphasage(s), 1 changement(s) de fréquence.
   Croissance continue [OK] : Temps strictement croissant.
   Données manquantes [OK] : Aucun trou dans le raster.
   INFO : 100 échantillon(s) de pré-déclenchement (temps négatif) ; t = 0 est l'instant de déclenchement. [REQ_COMMON_KH_2305]
Inter-sources : INFO : Comparaison de 2 sources sur l'axe relatif : valable si les compteurs ont une référence commune (PLC synchronisés). [REQ_COMMON_KH_2102]
Inter-sources : INFO : PLC_A_10ms_pretrig.csv / PLC_B_20ms_dephase.csv : fréquences différentes (10.009 ms / 20 ms), sans effet sur le traitement. [REQ_COMMON_KH_2100]

Environnement : Python 3.11.15 (64 bits), Ubuntu 24.04.5 LTS — noyau 6.18.44-fc-v185, Tk 9.0.3
Bibliothèques : numpy 2.4.6, matplotlib 3.10.9, contourpy 1.3.3, cycler 0.12.1, fonttools 4.65.0, kiwisolver 1.4.9, packaging 26.2, pillow 12.3.0, pyparsing 3.3.2, python-dateutil 2.9.0.post0, six 1.17.0