

MRT AUDIT · 14:00 h local


Temperatura radiante media a 1,10 m · escenario E2 TARDE CALUROSA (Ta 33.0 °C, HR 16 %, viento 2.4 m/s). CALCULADO: modelo de dos hemisferios VDI 3787 con infrarrojo descendente MEDIDO por PVGIS y temperaturas de superficie resueltas por balance de energí


ACTUAL

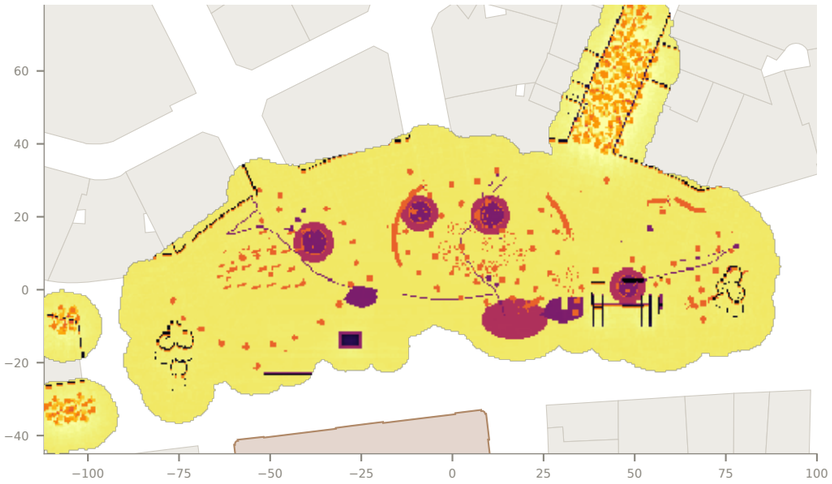





PROPUESTA

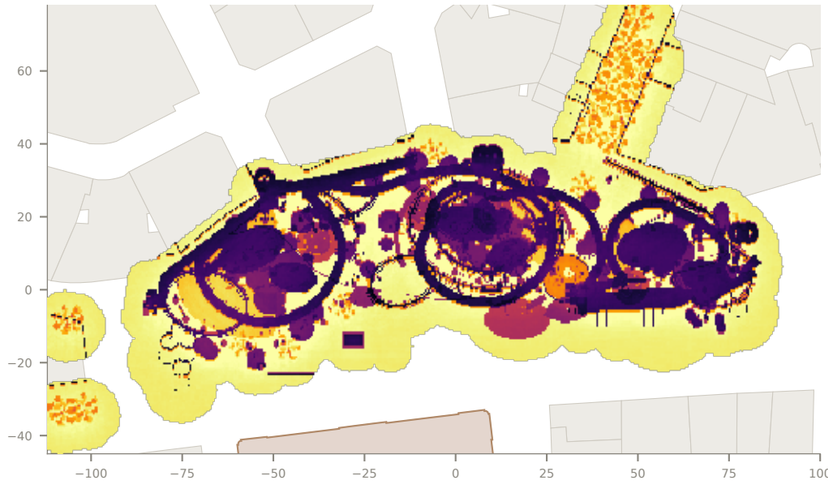



DELTA MRT

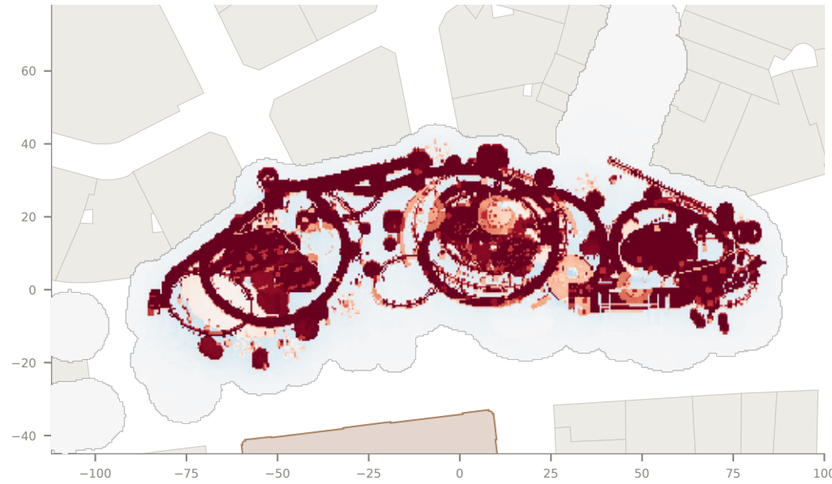



MRT a 1,10 m	ACTUAL	PROPUESTA	Δ
MRT media	64.8 °C	54.7 °C	-10.1 K
MRT p95	68.5	70.7	+2.2
MRT mínima	23.2	25.2	+2.1
MRT máxima	72.4	74.9	+2.4

La MRT es la magnitud que más cambia: la sombra retira el haz directo, que es el término dominante del balance radiante sobre el cuerpo.


ATENCIÓN A LA COLA POSITIVA DEL MAPA DELTA. En parte del ámbito la MRT SUBE (hasta +8.5 K). No es un error de cálculo: son puntos que s
por tanto pierden capacidad de radiar hacia arriba mientras ven la cara inferior caliente de estructuras. Es el mecanismo clásico de atrapamie
intuición de que "más estructura = más fresco".


FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO

MRT AUDIT · 16:00 h local


Temperatura radiante media a 1,10 m · escenario E2 TARDE CALUROSA (Ta 34.7 °C, HR 15 %, viento 2.7 m/s). CALCULADO: modelo de dos hemisferios VDI 3787 con infrarrojo descendente MEDIDO por PVGIS y temperaturas de superficie resueltas por balance de energí


ACTUAL

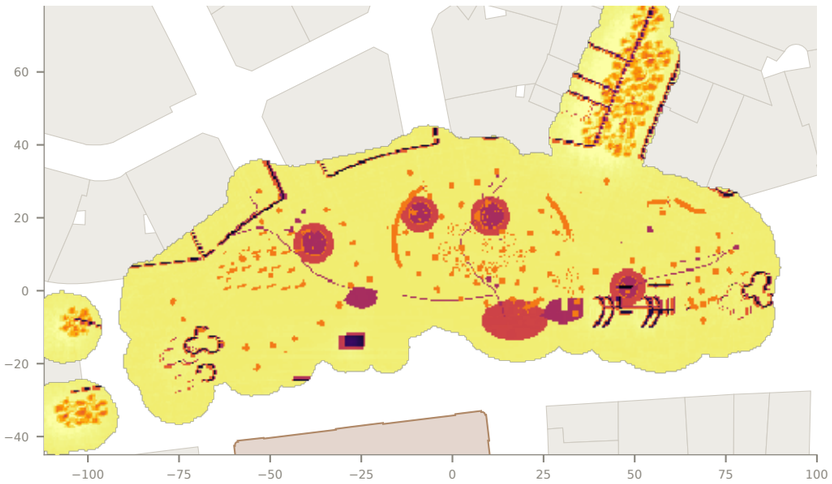





PROPUESTA

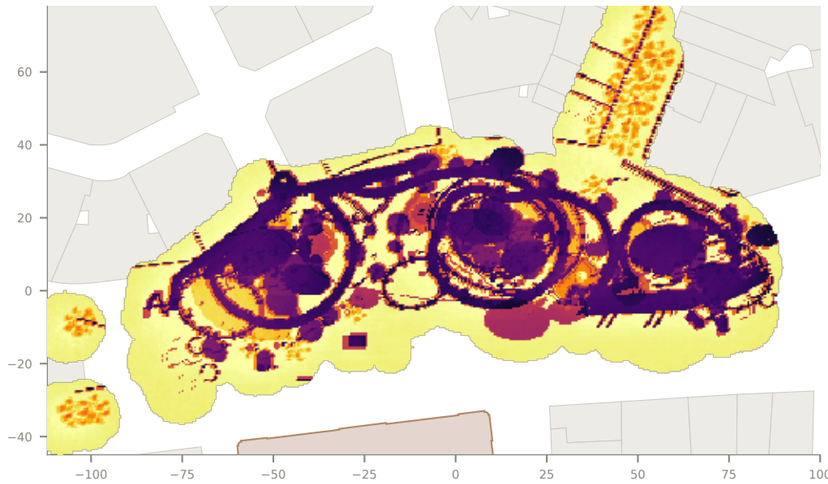



DELTA MRT

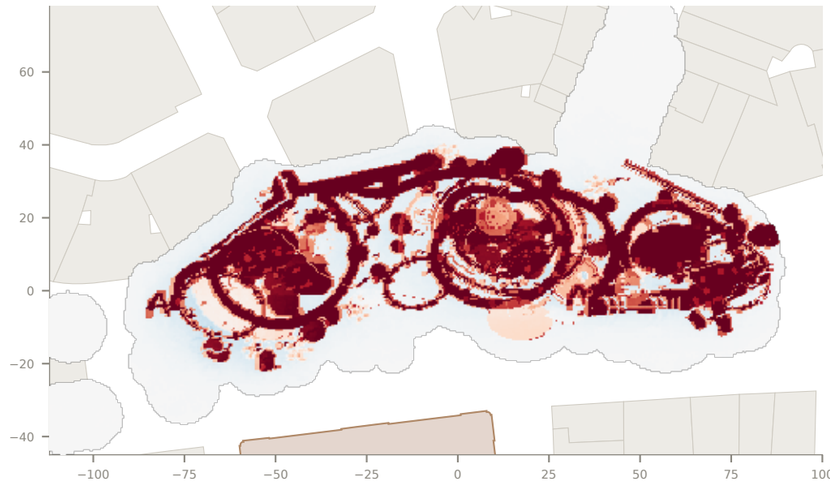



MRT a 1,10 m	ACTUAL	PROPUESTA	Δ
MRT media	65.3 °C	54.6 °C	-10.6 K
MRT p95	68.8	70.7	+1.9
MRT mínima	25.2	28.3	+3.1
MRT máxima	73.1	74.6	+1.5

La MRT es la magnitud que más cambia: la sombra retira el haz directo, que es el término dominante del balance radiante sobre el cuerpo.


ATENCIÓN A LA COLA POSITIVA DEL MAPA DELTA. En parte del ámbito la MRT SUBE (hasta +9.4 K). No es un error de cálculo: son puntos que s
por tanto pierden capacidad de radiar hacia arriba mientras ven la cara inferior caliente de estructuras. Es el mecanismo clásico de atrapamie
intuición de que "más estructura = más fresco".


FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO

MRT AUDIT · 18:00 h local


Temperatura radiante media a 1,10 m · escenario E2 TARDE CALUROSA (Ta 35.0 °C, HR 15 %, viento 2.8 m/s). CALCULADO: modelo de dos hemisferios VDI 3787 con infrarrojo descendente MEDIDO por PVGIS y temperaturas de superficie resueltas por balance de energí


ACTUAL

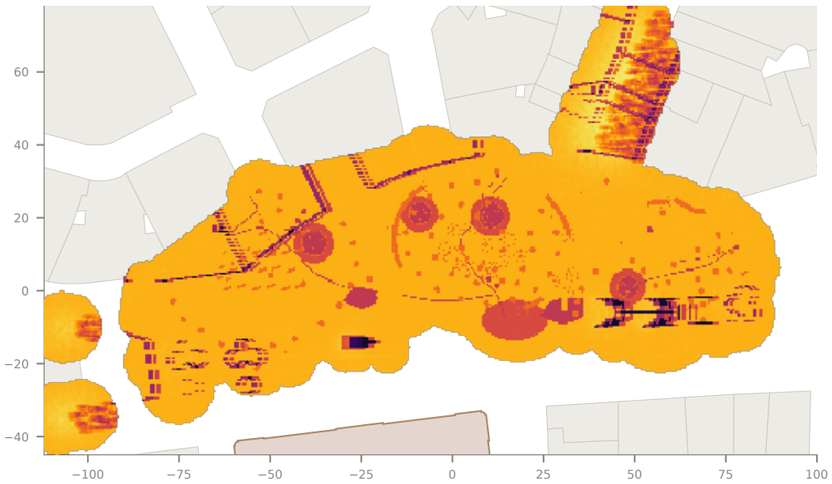





PROPUESTA

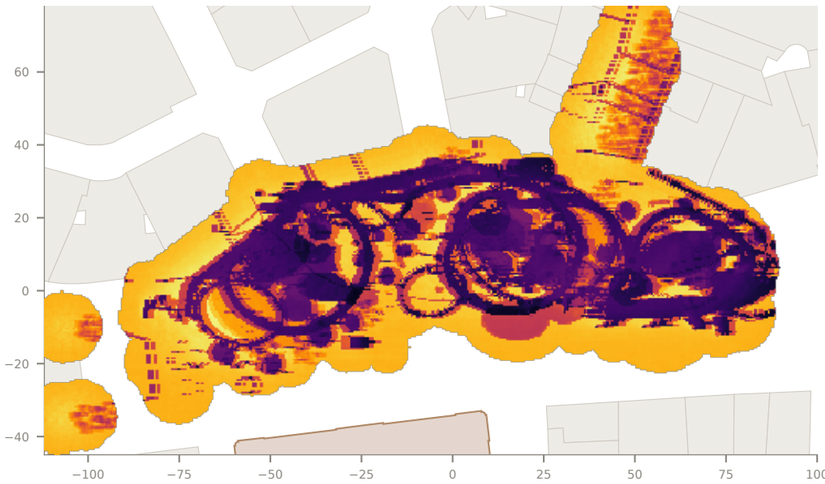



DELTA MRT

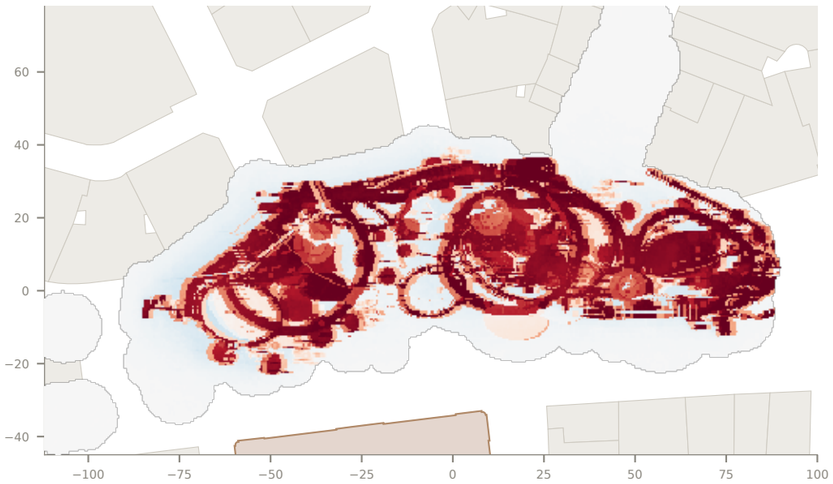



MRT a 1,10 m	ACTUAL	PROPUESTA	Δ
MRT media	60.1 °C	50.3 °C	-9.8 K
MRT p95	63.4	65.3	+1.9
MRT mínima	26.1	27.0	+1.0
MRT máxima	68.0	68.5	+0.6

La MRT es la magnitud que más cambia: la sombra retira el haz directo, que es el término dominante del balance radiante sobre el cuerpo.

ATENCIÓN A LA COLA POSITIVA DEL MAPA DELTA. En parte del ámbito la MRT SUBE (hasta +7.7 K). No es un error de cálculo: son puntos que s
por tanto pierden capacidad de radiar hacia arriba mientras ven la cara inferior caliente de estructuras. Es el mecanismo clásico de atrapamie
intuición de que "más estructura = más fresco".