# CLEAR_HEIGHT_MAP Â· altura libre sobre el suelo pisable

Distancia vertical desde el pavimento hasta la cara inferior del primer elemento (dosel, loops, estructura, cables, depÃ³sitos, vegetaciÃ³n, cinta). SÃ³lo celdas pisables.




| FIRME h | x,y | mÂ² | elemento |
|---|---|---|---|

| VEG. h | x,y | mÂ² | bloque |
|---|---|---|---|
| 2.13 | 37,43 | 0.31 | â€” |
| 2.13 | 46,47 | 0.31 | â€” |
| 2.14 | -46,-16 | 0.31 | â€” |
| 2.15 | 35,42 | 0.56 | â€” |
| 2.15 | 47,45 | 0.31 | â€” |
| 2.15 | -47,-17 | 0.38 | â€” |
| 2.15 | 43,40 | 0.31 | â€” |
| 2.24 | -29,-5 | 0.25 | â€” |
| 2.31 | 36,7 | 0.31 | VEG2_TROPICAL |


Suelo pisable en el Ã¡mbito: 9826 mÂ². Bajo algÃºn elemento: 3534 mÂ² (36 %). Mediana del gÃ¡libo: 5.78 m.

HALLAZGO CENTRAL DEL CAPÃTULO. La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM exige 3,00 m Â«bajo cualquier elemento FIRME sobre pasoÂ». Separando las dos cosas: bajo elemento firme el gÃ¡libo sÃ³lo baja de 3,00 m en 2.7 mÂ² de los 3534 mÂ² cubiertos (0.08 %), con mÃnimo 2.80 m, y todo ello ocurre bajo las zancas de las escaleras de la cinta. El mÃnimo absoluto de 2.13 m NO es estructura: son copas de arbolado E02 (VEG2_ARBOL_A), 15.4 mÂ² por debajo de 2,50 m â€” una cuestiÃ³n de poda de formaciÃ³n, no de gÃ¡libo estructural. El dosel, los loops, la cinta y las cÃ¡psulas cumplen.

# CLEAR_HEIGHT_MAP Â· secciones automÃ¡ticas en los mÃnimos de gÃ¡libo

Corte real del modelo con la persona de referencia de 1,70 m. Arriba: mÃnimos bajo elemento firme. Abajo: mÃnimos bajo copa de arbolado.

corte y = 43.1 Â· mÃnimo 2.13 m en x = 36.6 Â· â€”

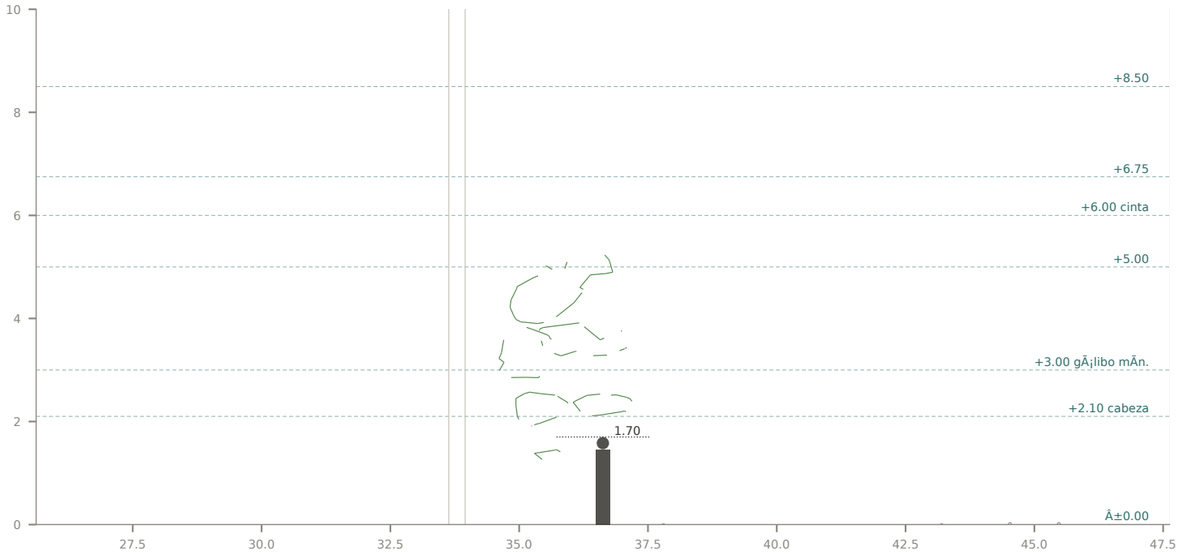


corte y = 46.9 Â· mÃnimo 2.13 m en x = 45.9 Â· â€”

