

FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO

MRT AUDIT · 14:00 h local


Temperatura radiante media a 1,10 m · escenario E2 TARDE CALUROSA (Ta 33.0 °C, HR 16 %, viento 2.4 m/s). CALCULADO: modelo de dos hemisferios VDI 3787 con infrarrojo descendente MEDIDO por PVGIS y temperaturas de superficie resueltas por balance de energí


ACTUAL

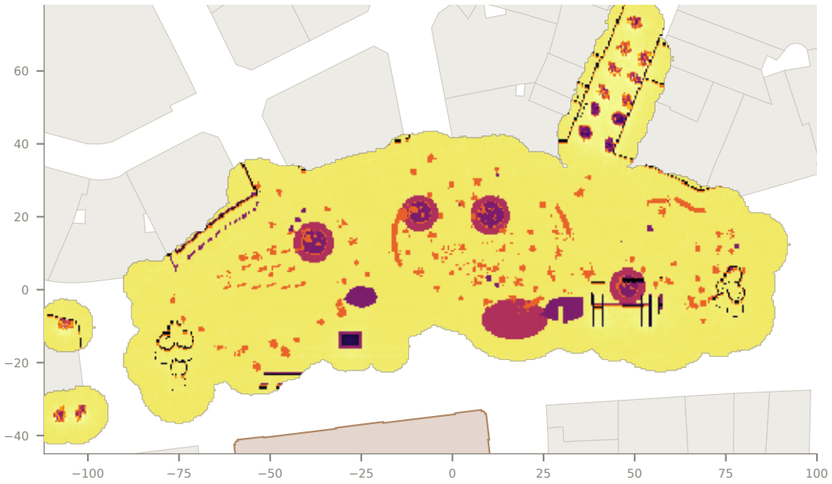





PROPUESTA

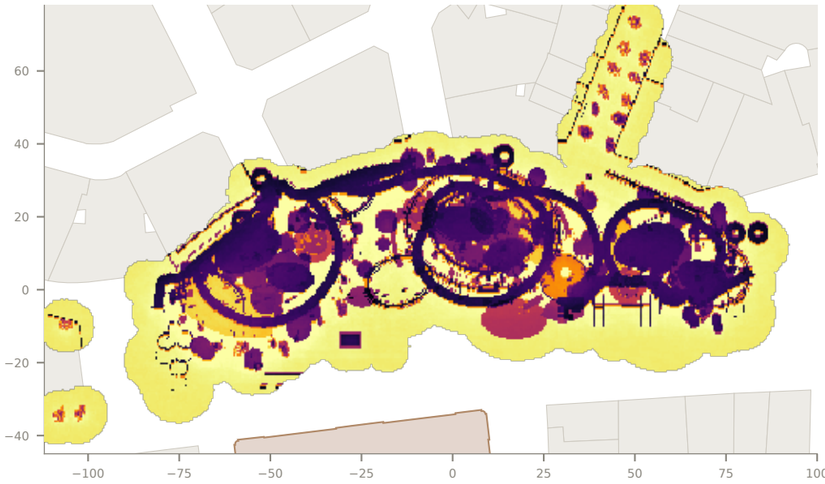



DELTA MRT

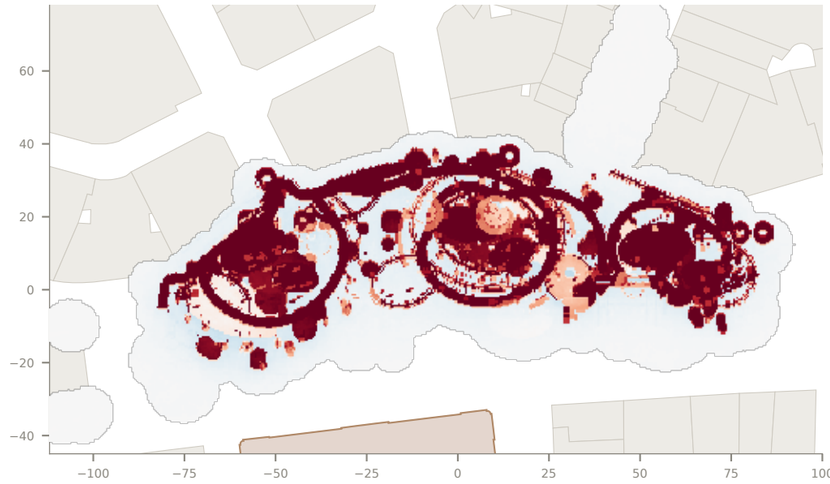



MRT a 1,10 m	ACTUAL	PROPUESTA	Δ
MRT media	64.7 °C	54.4 °C	-10.3 K
MRT p95	68.0	70.6	+2.6
MRT mínima	23.2	25.4	+2.2
MRT máxima	71.0	74.9	+4.0


La MRT es la magnitud que más cambia: la sombra retira el haz directo, que es el término dominante del balance radiante sobre el cuerpo.

ATENCIÓN A LA COLA POSITIVA DEL MAPA DELTA. En parte del ámbito la MRT SUBE (hasta +7.8 K). No es un error de cálculo: son puntos que s
por tanto pierden capacidad de radiar hacia arriba mientras ven la cara inferior caliente de estructuras. Es el mecanismo clásico de atrapamie
intuición de que "más estructura = más fresco".


MRT AUDIT · 16:00 h local

Temperatura radiante media a 1,10 m · escenario E2 TARDE CALUROSA (Ta 34.7 °C, HR 15 %, viento 2.7 m/s). CALCULADO: modelo de dos hemisferios VDI 3787 con infrarrojo descendente MEDIDO por PVGIS y temperaturas de superficie resueltas por balance de energí


ACTUAL

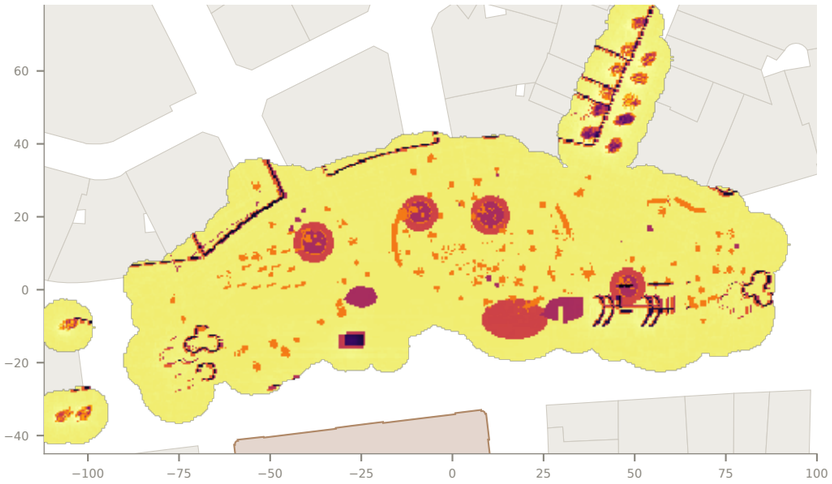



PROPUESTA

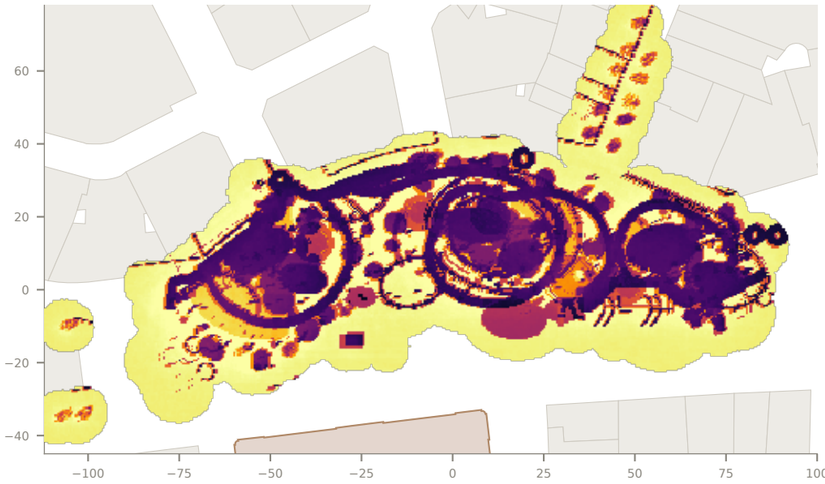


DELTA MRT

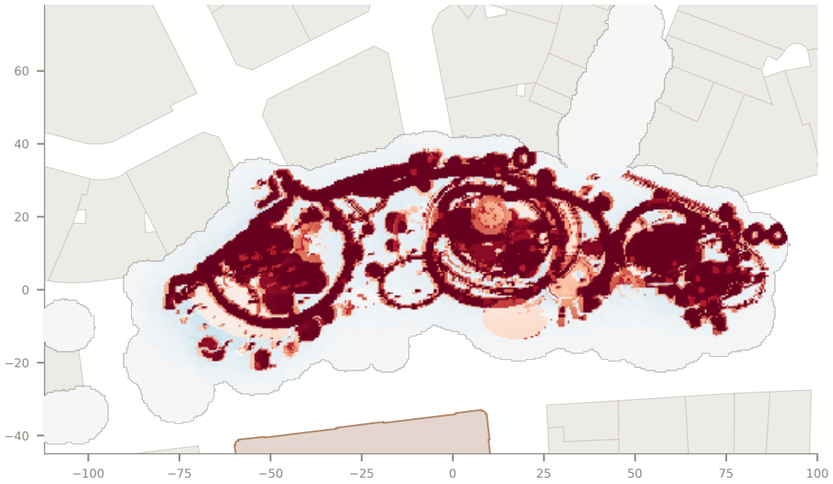







MRT a 1,10 m	ACTUAL	PROPUESTA	Δ
MRT media	65.2 °C	54.3 °C	-10.9 K
MRT p95	68.4	70.5	+2.2
MRT mínima	25.4	27.1	+1.7
MRT máxima	71.5	74.4	+2.9

La MRT es la magnitud que más cambia: la sombra retira el haz directo, que es el término dominante del balance radiante sobre el cuerpo.


ATENCIÓN A LA COLA POSITIVA DEL MAPA DELTA. En parte del ámbito la MRT SUBE (hasta +9.0 K). No es un error de cálculo: son puntos que s
por tanto pierden capacidad de radiar hacia arriba mientras ven la cara inferior caliente de estructuras. Es el mecanismo clásico de atrapamie
intuición de que "más estructura = más fresco".

MRT AUDIT · 18:00 h local


Temperatura radiante media a 1,10 m · escenario E2 TARDE CALUROSA (Ta 35.0 °C, HR 15 %, viento 2.8 m/s). CALCULADO: modelo de dos hemisferios VDI 3787 con infrarrojo descendente MEDIDO por PVGIS y temperaturas de superficie resueltas por balance de energí


ACTUAL







PROPUESTA

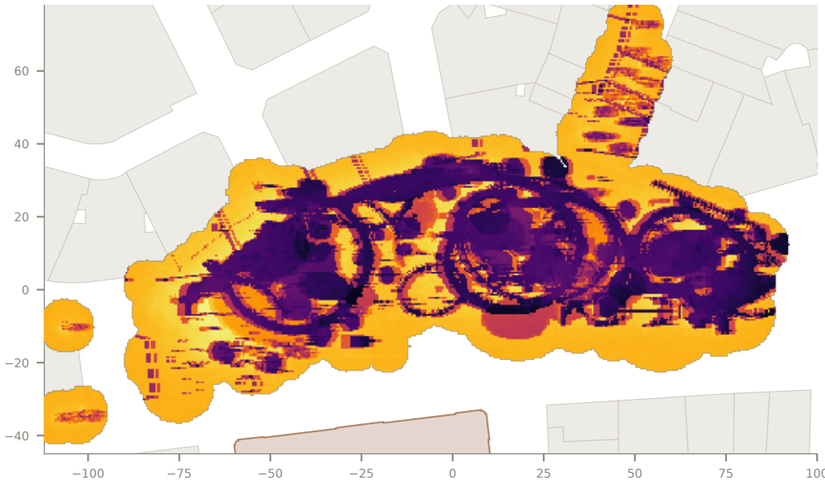



DELTA MRT

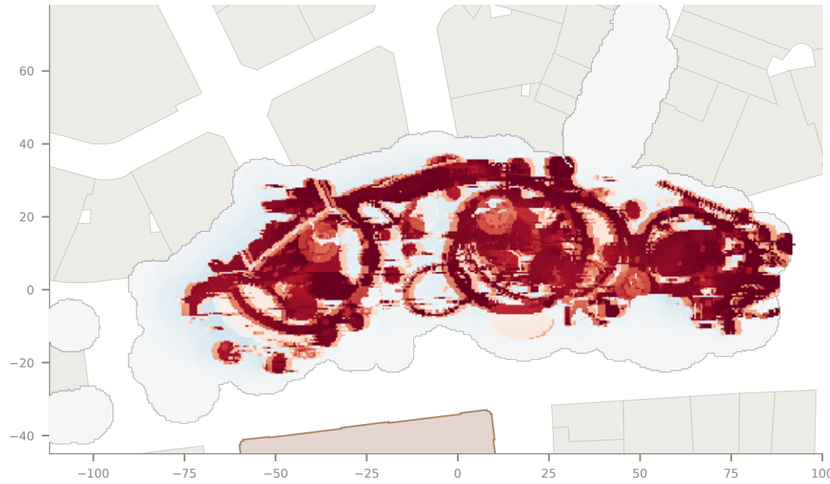



MRT a 1,10 m	ACTUAL	PROPUESTA	Δ
MRT media	60.0 °C	49.9 °C	-10.1 K
MRT p95	62.7	65.0	+2.3
MRT mínima	26.0	26.9	+0.8
MRT máxima	66.6	68.6	+2.0

La MRT es la magnitud que más cambia: la sombra retira el haz directo, que es el término dominante del balance radiante sobre el cuerpo.

ATENCIÓN A LA COLA POSITIVA DEL MAPA DELTA. En parte del ámbito la MRT SUBE (hasta +7.6 K). No es un error de cálculo: son puntos que s
por tanto pierden capacidad de radiar hacia arriba mientras ven la cara inferior caliente de estructuras. Es el mecanismo clásico de atrapamie
intuición de que "más estructura = más fresco".