
FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO


UTCI_PRECHECK · confort térmico

Universal Thermal Climate Index, polinomio oficial de Bröde et al. (2012) vía pythermalcomfort 4.4.0. Entradas: Ta y HR del clima real, MRT CALCULADA por balance radiante, viento a 10 m. La nebulización entra como modificación isoentálpica REAL de Ta y HR locales, n


Δ UTCI · VERANO NORMAL

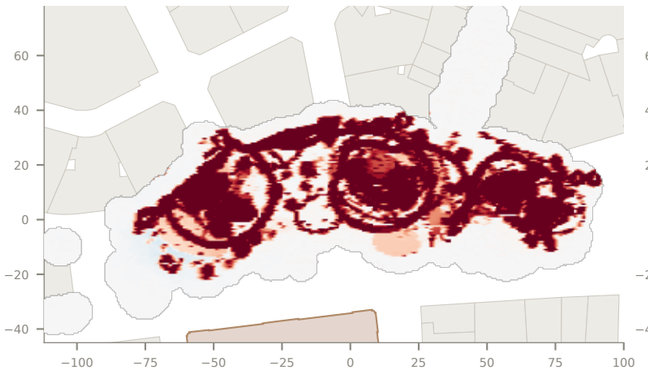


Δ UTCI · TARDE CALUROSA

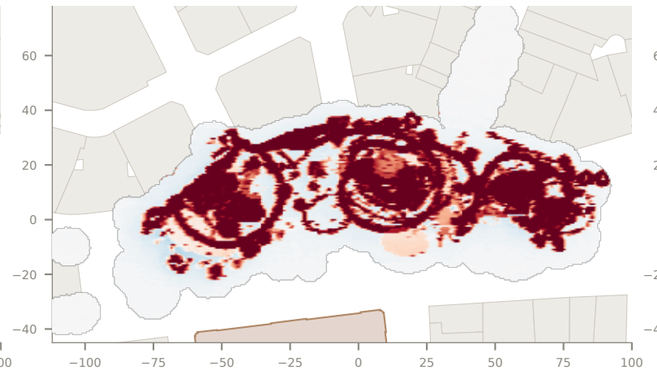

Δ UTCI · OLA DE CALOR

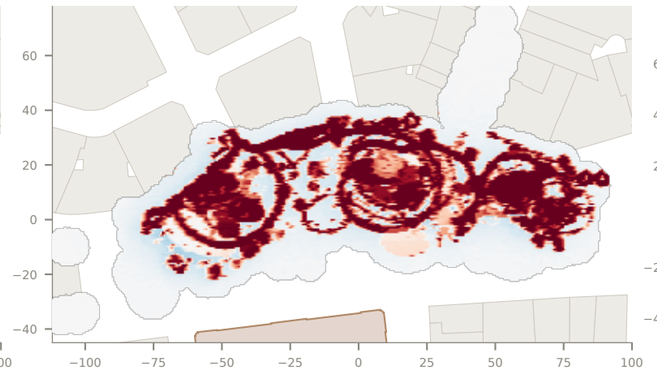

Δ UTCI · E4 con nebulización

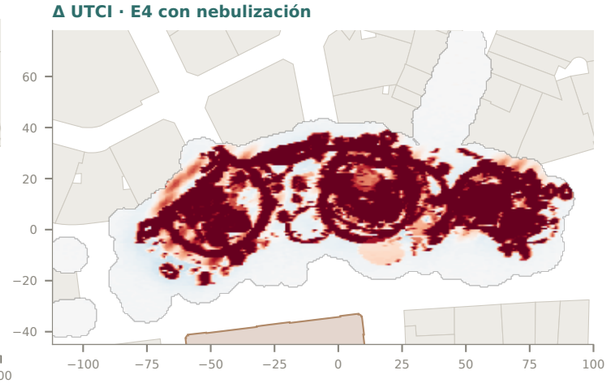

escenario (16:00 h)	Ta	HR	UTCI A	UTCI B	Δ medio	Δ máx
E1 verano normal	29.2	22	34.8	31.8	-2.99	-0.10
E2 tarde calurosa	34.7	15	40.0	37.4	-2.62	+0.30
E3 ola de calor	40.1	9	44.7	42.6	-2.08	+0.60
E4 = E2 + nebulización	34.7	—	40.0	36.7	-3.36	-9.30

LO QUE HAY QUE ENTENDER DE ESTA LÁMINA. La MRT baja 10.9 K de media, pero el UTCI sólo baja 2.62 K. No es una contradicción sombra apenas cambia— pesa mucho más que la radiante. Sombrear una plaza mejora radicalmente lo que siente el cuerpo por ra

EL EFECTO ES MAYOR CUANTO MENOS SE NECESITA: −2.99 K en verano normal, −2.62 K en tarde calurosa y sólo −2.08 K en ola de el hallazgo más incómodo de esta auditoría y conviene no maquillarlo.

LA NEBULIZACIÓN ES LA ÚNICA PALANCA QUE ACTÚA SOBRE EL AIRE. Añade 0.74 K de media al conjunto del ámbito y hasta 6.2 K Separación explícita, como pide el punto 24 del encargo: UTCI BASE está calculado con el polinomio oficial; el efecto de la niebla se física cerrada, y NO como un descuento sobre el índice.

CERTEZA DE CADA CIFRA — MEDIDO: leído de la geometría aprobada. CALCULADO: resuelto con física cerrada (balance de energía, psicrometría, Beer-Lambert). SIMULADO: trazado de rayos sobre el vóxel de la escena. ESTIMADO: parámetro de literatura dentro de un rango declarado. HIPÓTESIS: dato que el modelo 03B no contiene y que se fija explícitamente.